


福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月11日	1月11日	1月11日	1月11日
採取時刻	7:40	7:20	7:35	7:25
Cs-134(約2年)	770	180	150	7.7
Cs-137(約30年)	4,600	1,200	950	65
全	7,000	3,300	3,400	160
H-3(約12年)	690	760	160	ND(130)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

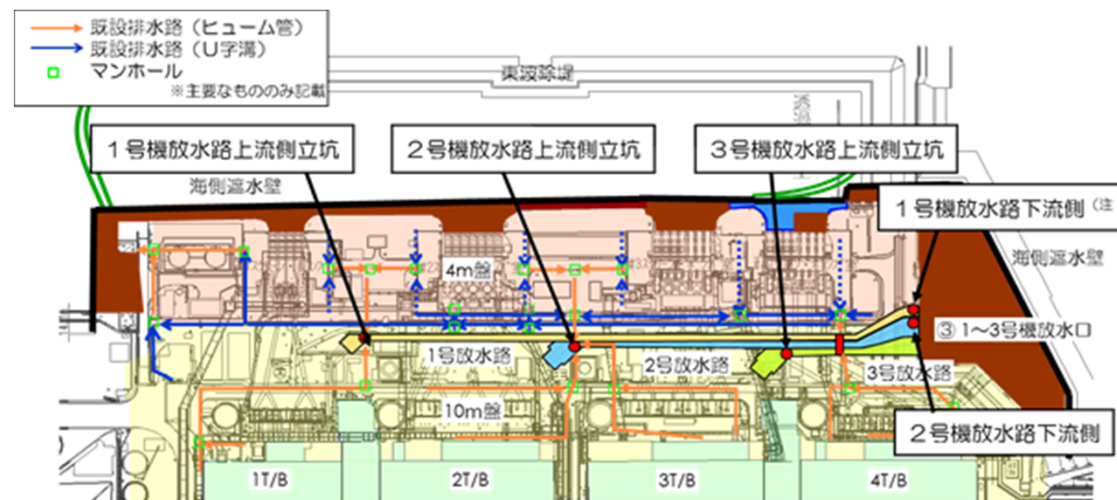

注：ゼオライト土のう設置（2月）以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水