


## 福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて

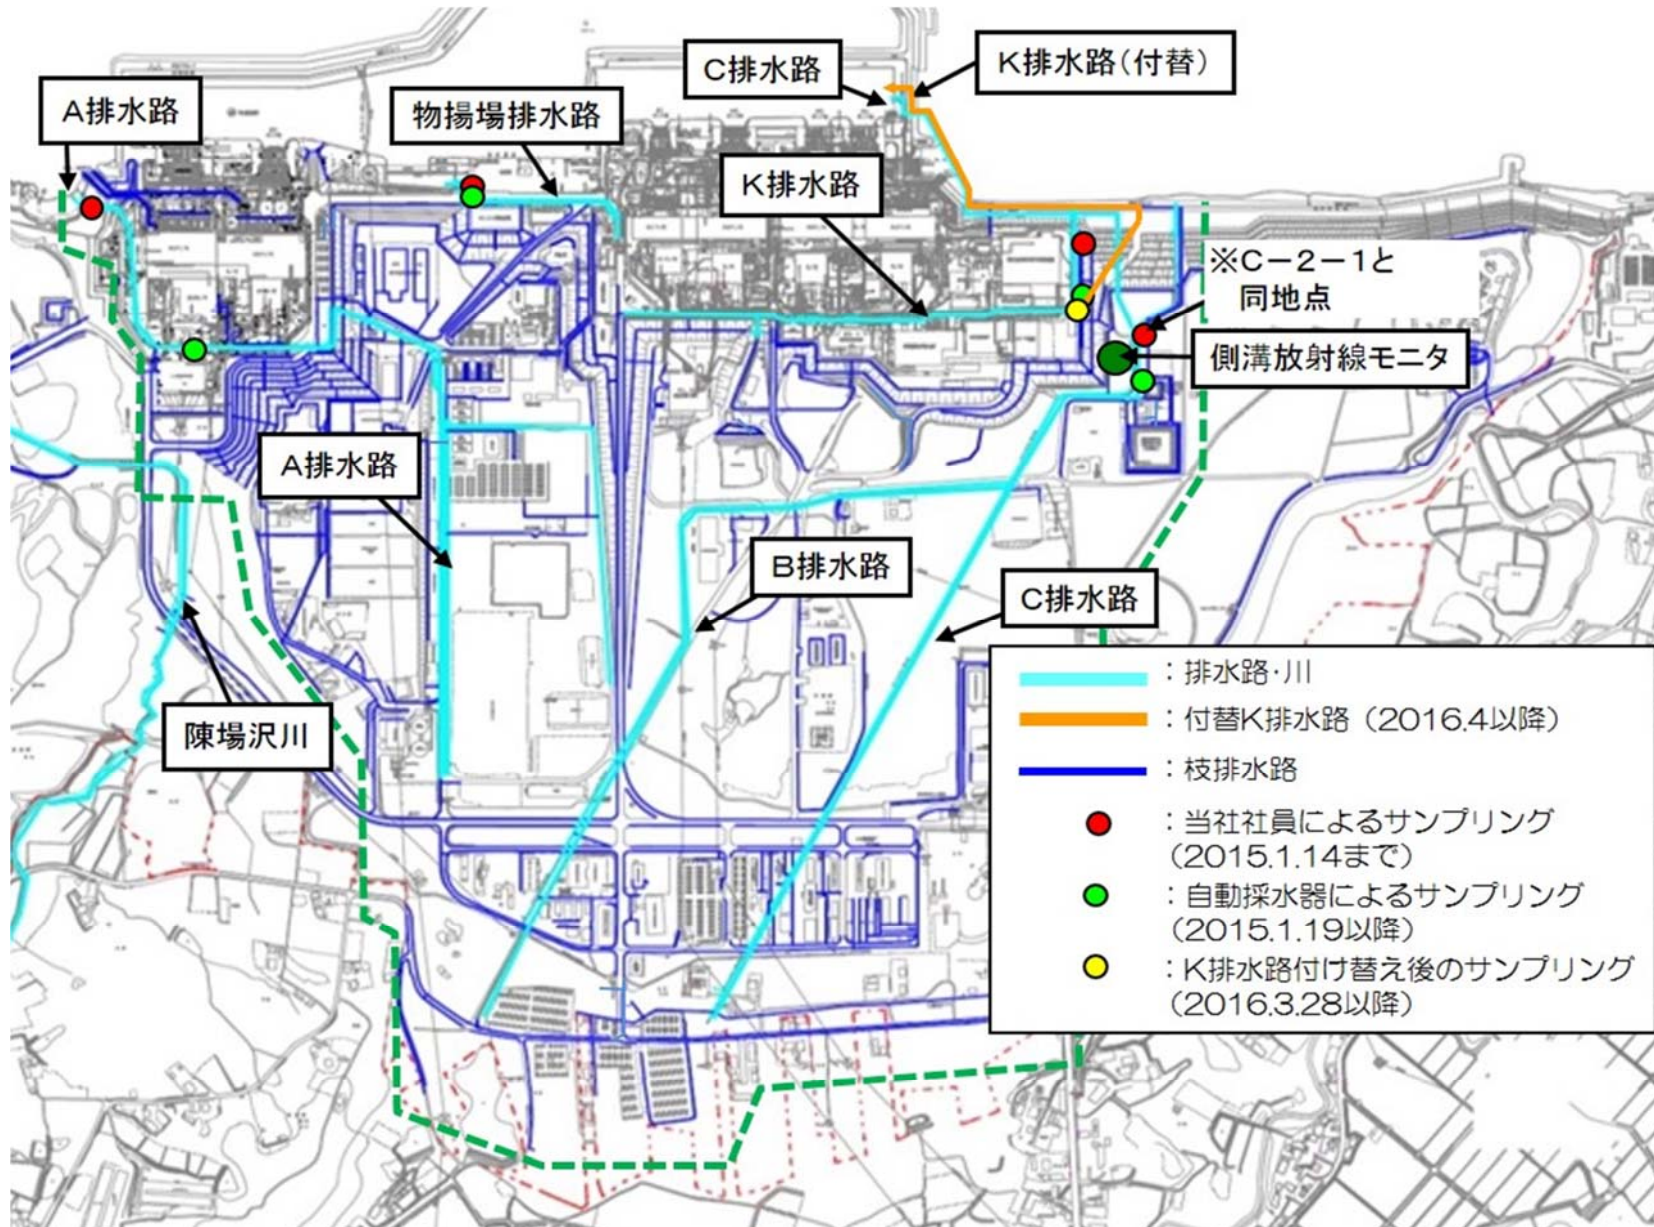

# 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路排水口							物揚場排水口						
	12月16日	12月17日	12月18日	12月19日	12月20日	12月21日	12月22日	12月16日	12月17日	12月18日	12月19日	12月20日	12月21日	12月22日
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00	7:10	7:00	7:00	7:40	8:33	7:44	7:15	6:45	9:20	6:40
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m <sup>3</sup> /秒)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.016	0.014	0.016	0.014	0.016	0.015	0.013
Cs-134(約2年)	ND(0.8)	0.85	0.96	0.75	ND(0.8)	0.82	ND(0.7)	ND(0.5)	ND(0.5)	ND(0.6)	ND(0.6)	ND(0.7)	ND(0.9)	ND(0.7)
Cs-137(約30年)	6.1	3.4	5.6	2.8	3.7	4.6	4.6	ND(0.8)	ND(0.8)	ND(0.7)	ND(0.9)	ND(0.8)	ND(0.7)	ND(0.8)
全	11	11	7.7	6.3	8.6	7.4	11	ND(3.7)	ND(3.7)	ND(4.0)	ND(3.5)	ND(3.3)	ND(3.5)	ND(3.3)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	10	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路排水口							C排水路 35m盤						
	12月16日	12月17日	12月18日	12月19日	12月20日	12月21日	12月22日	12月16日	12月17日	12月18日	12月19日	12月20日	12月21日	12月22日
採取時刻	7:00	7:00	8:11	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:33	7:00	7:00	7:20	7:00	7:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m <sup>3</sup> /秒)	0.011	0.016	0.017	0.014	0.013	0.007	0.003	0.006	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002
Cs-134(約2年)	ND(0.7)	ND(0.6)	0.80	ND(0.6)	ND(0.6)	ND(0.7)	0.82	ND(0.8)	ND(0.8)	ND(0.7)	ND(0.6)	ND(0.6)	ND(0.6)	ND(0.7)
Cs-137(約30年)	6.8	5.2	4.3	3.1	3.1	3.7	3.0	ND(0.9)	0.95	ND(0.8)	ND(0.8)	2.2	ND(0.7)	ND(0.9)
全	13	8.1	7.0	6.7	7.0	4.9	3.5	5.1	6.7	ND(4.0)	5.1	4.9	ND(3.5)	ND(3.3)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	130	-	-	-	-	-	-	ND(7.2)	-

\* 太枠内が今回公表データ。他は12月23日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

# 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路排水口							物揚場排水口						
	12月30日	12月31日	1月1日	1月2日				12月30日	12月31日	1月1日	1月2日			
採取時刻	7:00	7:00	8:25	7:00				7:30	8:41	8:17	7:15			
降雨量(mm/日)	0	0	0	0				0	0	0	0			
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.6)	0.76	ND(0.7)	ND(0.9)				ND(0.8)	ND(0.8)	ND(0.6)	ND(0.8)			
Cs-137(約30年)	3.4	5.6	1.6	2.7				ND(0.9)	1.1	ND(0.8)	ND(0.8)			
全	5.6	4.6	7.0	5.1				ND(4.2)	ND(3.5)	ND(4.0)	ND(3.5)			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

単位: Bq/L

採取日	K排水路排水口							C排水路 35m盤						
	12月30日	12月31日	1月1日	1月2日				12月30日	12月31日	1月1日	1月2日			
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:40				7:00	7:00	7:00	7:00			
降雨量(mm/日)	0	0	0	0				0	0	0	0			
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.6)	ND(0.9)	ND(0.6)	0.66				ND(0.7)	ND(0.7)	ND(0.8)	ND(0.9)			
Cs-137(約30年)	2.6	1.5	1.5	3.6				ND(0.8)	ND(0.8)	ND(0.8)	ND(0.9)			
全	4.4	3.7	ND(4.0)	ND(3.5)				ND(4.2)	ND(3.5)	ND(4.0)	ND(3.5)			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

\* 太枠内が今回公表データ。他は1月2日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

# 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

< 前回公表までの最高値 >

単位: Bq/L

	A排水路排水口	物揚場排水口	K排水路排水口	C排水路 35m盤
Cs-134(約2年)	46 [14/6/12]	56 [14/6/12]	280 [14/5/21]	22 [14/6/12]
Cs-137(約30年)	130 [14/6/12]	160 [14/6/12]	910 [15/9/9]	57 [14/6/12]
全	200 [14/6/12]	190 [14/6/12]	1500 [14/8/26] [15/9/9]	5400 [15/2/22]
H-3(約12年)	29 [14/5/7]	35 [14/5/7]	820 [14/6/18]	2500 [15/6/18]

\* カッコ内は、各値の採取日を示す。