


福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて

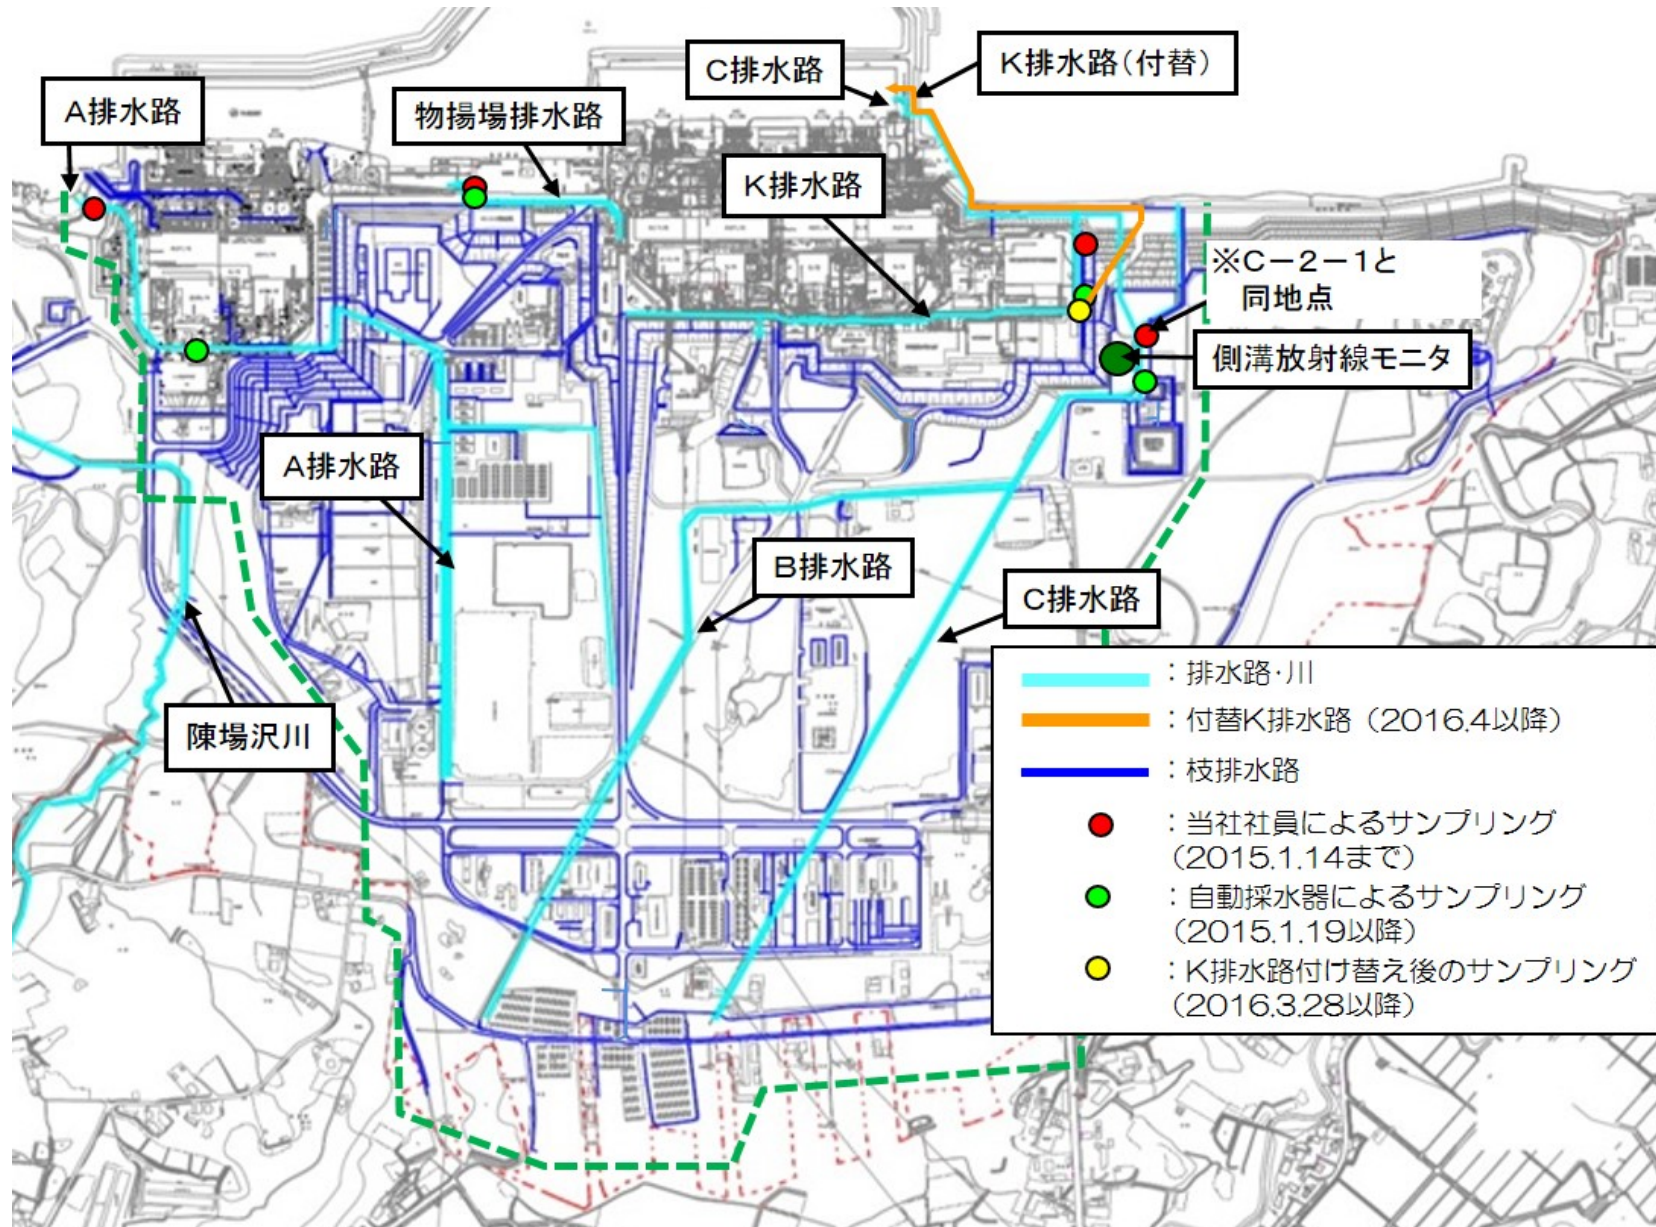

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1/2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路排水口							物揚場排水口						
	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	6:40	8:05	7:53	7:00	6:55	8:30	6:45
降雨量(mm/日)	19	4	0	0	0	0	0	19	4	0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.004	0.021	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.009	0.019	0.009	0.007	0.008	0.008	0.006
Cs-134(約2年)	0.88	ND(1.0)	0.95	1.2	1.0	1.3	1.2	ND(0.6)	ND(0.5)	ND(0.8)	ND(0.8)	ND(0.6)	ND(0.8)	ND(0.8)
Cs-137(約30年)	9.2	5.4	4.0	6.3	7.2	8.3	9.1	1.3	2.8	1.4	ND(0.9)	1.1	1.6	ND(0.9)
全β	19	9.5	11	8.4	9.3	15	13	ND(4.0)	7.7	ND(4.0)	ND(3.7)	ND(3.7)	ND(3.3)	ND(3.5)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	7.9	-	-	-	-	-	-	14	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路排水口							C排水路 35m盤						
	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日
採取時刻	7:00	7:00	8:13	7:00	7:35	9:05	7:30	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00
降雨量(mm/日)	19	4	0	0	0	0	0	19	4	0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.008	0.028	0.011	0.010	0.008	0.012	0.008	0.009	0.071	0.015	0.012	0.012	0.013	0.012
Cs-134(約2年)	ND(0.7)	8.3	1.2	0.92	ND(0.9)	1.5	ND(0.8)	ND(0.8)	ND(0.7)	ND(0.7)	ND(0.7)	ND(0.7)	ND(0.6)	ND(0.7)
Cs-137(約30年)	2.1	53	10	6.0	4.3	9.2	4.0	ND(0.9)	1.5	ND(0.8)	ND(1.0)	ND(0.8)	ND(0.7)	ND(0.9)
全β	5.3	71	21	11	6.3	12	5.3	ND(3.7)	11	ND(3.7)	ND(4.0)	ND(3.5)	ND(4.0)	ND(4.0)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-	-	ND(7.7)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は1月27日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2/2)

単位: Bq/L

	A排水路排水口							物揚場排水口						
採取日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日				2月3日	2月4日	2月5日	2月6日			
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00				8:45	9:16	7:42	7:20			
降雨量(mm/日)	0	0	1	0				0	0	1	0			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	1.4	0.91	0.79	ND(0.8)				ND(0.8)	ND(0.9)	ND(0.7)	ND(0.7)			
Cs-137(約30年)	8.3	5.8	5.6	5.1				1.1	0.99	ND(0.8)	1.0			
全β	12	12	14	11				4.6	ND(4.0)	ND(3.5)	ND(4.0)			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

単位: Bq/L

	K排水路排水口							C排水路 35m盤						
採取日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日				2月3日	2月4日	2月5日	2月6日			
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00				7:00	7:00	7:00	7:00			
降雨量(mm/日)	0	0	1	0				0	0	1	0			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.6)	ND(0.5)	ND(0.8)	ND(0.8)				ND(0.9)	ND(0.5)	ND(1.0)	ND(0.6)			
Cs-137(約30年)	2.9	2.9	3.0	2.3				ND(0.9)	ND(0.7)	ND(0.9)	ND(0.7)			
全β	5.8	6.0	ND(3.5)	6.3				ND(4.0)	ND(4.0)	ND(3.7)	ND(4.0)			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

* 太枠内が今回公表データ。他は2月6日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

<前回公表までの最高値>

単位: Bq/L

	A排水路排水口	物揚場排水口	K排水路排水口	C排水路 35m盤
Cs-134(約2年)	46 [14/6/12]	56 [14/6/12]	280 [14/5/21]	22 [14/6/12]
Cs-137(約30年)	130 [14/6/12]	160 [14/6/12]	910 [15/9/9]	57 [14/6/12]
全 β	200 [14/6/12]	190 [14/6/12]	1500 [14/8/26] [15/9/9]	5400 [15/2/22]
H-3(約12年)	29 [14/5/7]	35 [14/5/7]	820 [14/6/18]	2500 [15/6/18]

* カッコ内は、各値の採取日を示す。