


福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて

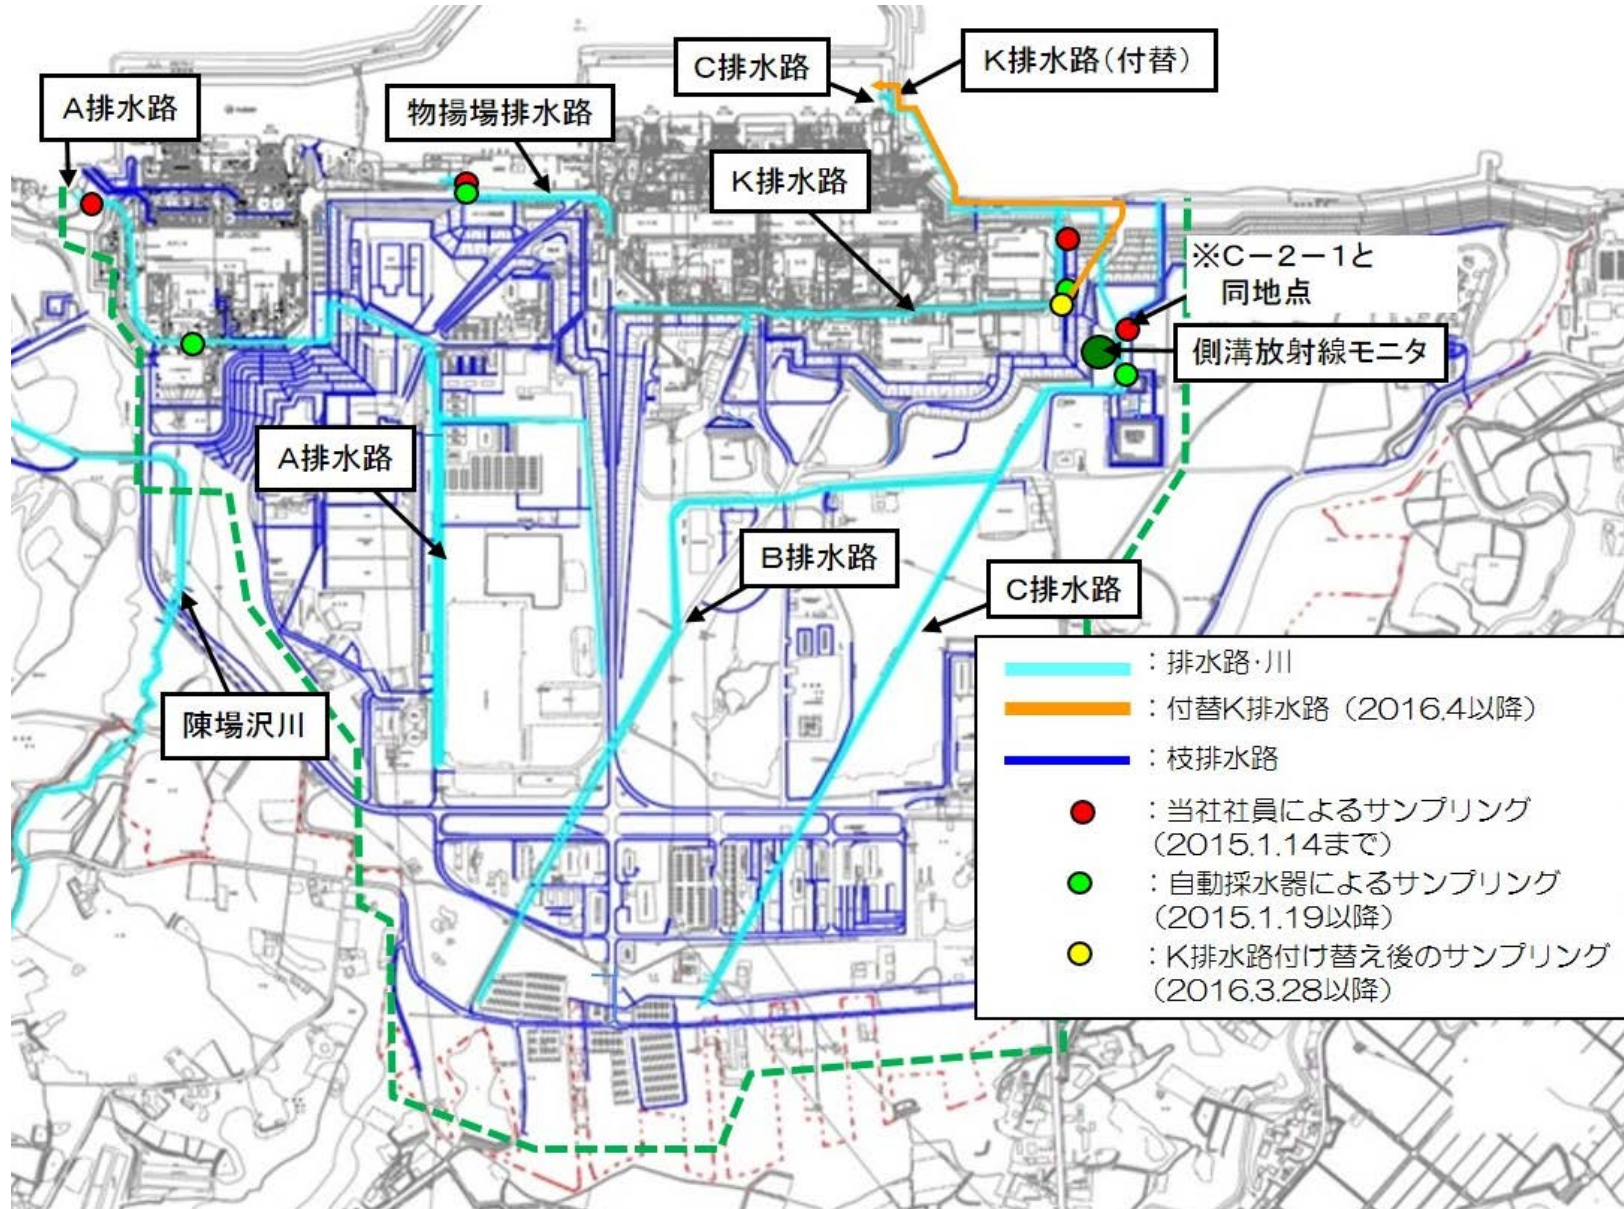

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1/2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路排水口							物揚場排水口						
	3月10日	3月11日	3月12日	3月13日	3月14日	3月15日	3月16日	3月10日	3月11日	3月12日	3月13日	3月14日	3月15日	3月16日
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	※1	7:15	7:00	8:37	7:40	7:20	6:55	※1	6:45
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	19	14	0	0	0	0	0	19	14	0
流量(m ³ /秒)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.007	0.030	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.009	0.034	0.011
Cs-134(約2年)	1.3	1.7	0.77	0.69	0.98	※1	ND(0.70)	ND(0.50)	ND(0.76)	ND(0.67)	ND(0.84)	ND(0.65)	※1	ND(0.75)
Cs-137(約30年)	10	12	5.3	6.4	9.5	※1	5.1	1.2	ND(0.93)	ND(0.81)	ND(0.81)	3.4	※1	0.75
全β	13	20	10	7.7	20	※1	8.8	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(4.4)	5.1	※1	ND(3.7)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	-	ND(7.5)	-	-	-	-	-	-	ND(7.5)

単位: Bq/L

採取日	K排水路排水口							C排水路 35m盤						
	3月10日	3月11日	3月12日	3月13日	3月14日	3月15日	3月16日	3月10日	3月11日	3月12日	3月13日	3月14日	3月15日	3月16日
採取時刻	7:00	7:00	8:00	7:00	7:00	※1	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	※1	7:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	19	14	0	0	0	0	0	19	14	0
流量(m ³ /秒)	0.008	0.006	0.008	0.008	0.010	0.049	0.013	0.010	0.008	0.010	0.010	0.012	0.052	0.002 ^{※2}
Cs-134(約2年)	ND(0.73)	ND(0.64)	ND(0.74)	ND(0.62)	0.99	※1	1.6	ND(0.68)	ND(0.63)	ND(0.61)	ND(0.66)	ND(0.56)	※1	ND(0.72)
Cs-137(約30年)	2.5	3.5	2.8	2.3	6.2	※1	11	ND(0.84)	ND(0.72)	ND(0.85)	ND(0.89)	ND(0.65)	※1	2.0
全β	ND(4.0)	4.6	4.2	5.8	12	※1	20	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(4.0)	※1	20
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	38

* 太枠内が今回公表データ。他は3月18日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

※1悪天候により採取中止。

※2柵の詰まりの影響。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2/2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路排水口							物揚場排水口						
	3月24日	3月25日	3月26日	3月27日				3月24日	3月25日	3月26日	3月27日			
採取時刻	7:00	7:00	7:00	※				7:10	7:45	8:05	※			
降雨量(mm/日)	0	0	3.5	27.5				0	0	3.5	27.5			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	0.77	ND(0.93)	0.86	※				ND(0.59)	ND(0.60)	ND(0.54)	※			
Cs-137(約30年)	5.5	6.7	4.7	※				1.3	0.98	0.82	※			
全β	12	13	11	※				4.2	4.2	ND(3.3)	※			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

単位: Bq/L

採取日	K排水路排水口							C排水路 35m盤						
	3月24日	3月25日	3月26日	3月27日				3月24日	3月25日	3月26日	3月27日			
採取時刻	7:00	7:00	8:30	※				7:20	7:24	6:47	※			
降雨量(mm/日)	0	0	3.5	27.5				0	0	3.5	27.5			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.70)	0.91	ND(0.70)	※				ND(0.82)	ND(0.68)	ND(0.69)	※			
Cs-137(約30年)	6.4	5.0	4.2	※				ND(0.88)	ND(0.81)	ND(0.75)	※			
全β	14	7.4	7.9	※				ND(4.0)	ND(3.5)	ND(3.7)	※			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

* 太枠内が今回公表データ。他は3月27日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

※悪天候により採取中止。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

<前回公表までの最高値>

単位: Bq/L

	A排水路排水口	物揚場排水口	K排水路排水口	C排水路 35m盤
Cs-134(約2年)	46 [14/6/12]	56 [14/6/12]	280 [14/5/21]	22 [14/6/12]
Cs-137(約30年)	130 [14/6/12]	160 [14/6/12]	910 [15/9/9]	57 [14/6/12]
全 β	200 [14/6/12]	190 [14/6/12]	1500 [14/8/26] [15/9/9]	5400 [15/2/22]
H-3(約12年)	29 [14/5/7]	35 [14/5/7]	820 [14/6/18]	2500 [15/6/18]

* カッコ内は、各値の採取日を示す。