


福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて

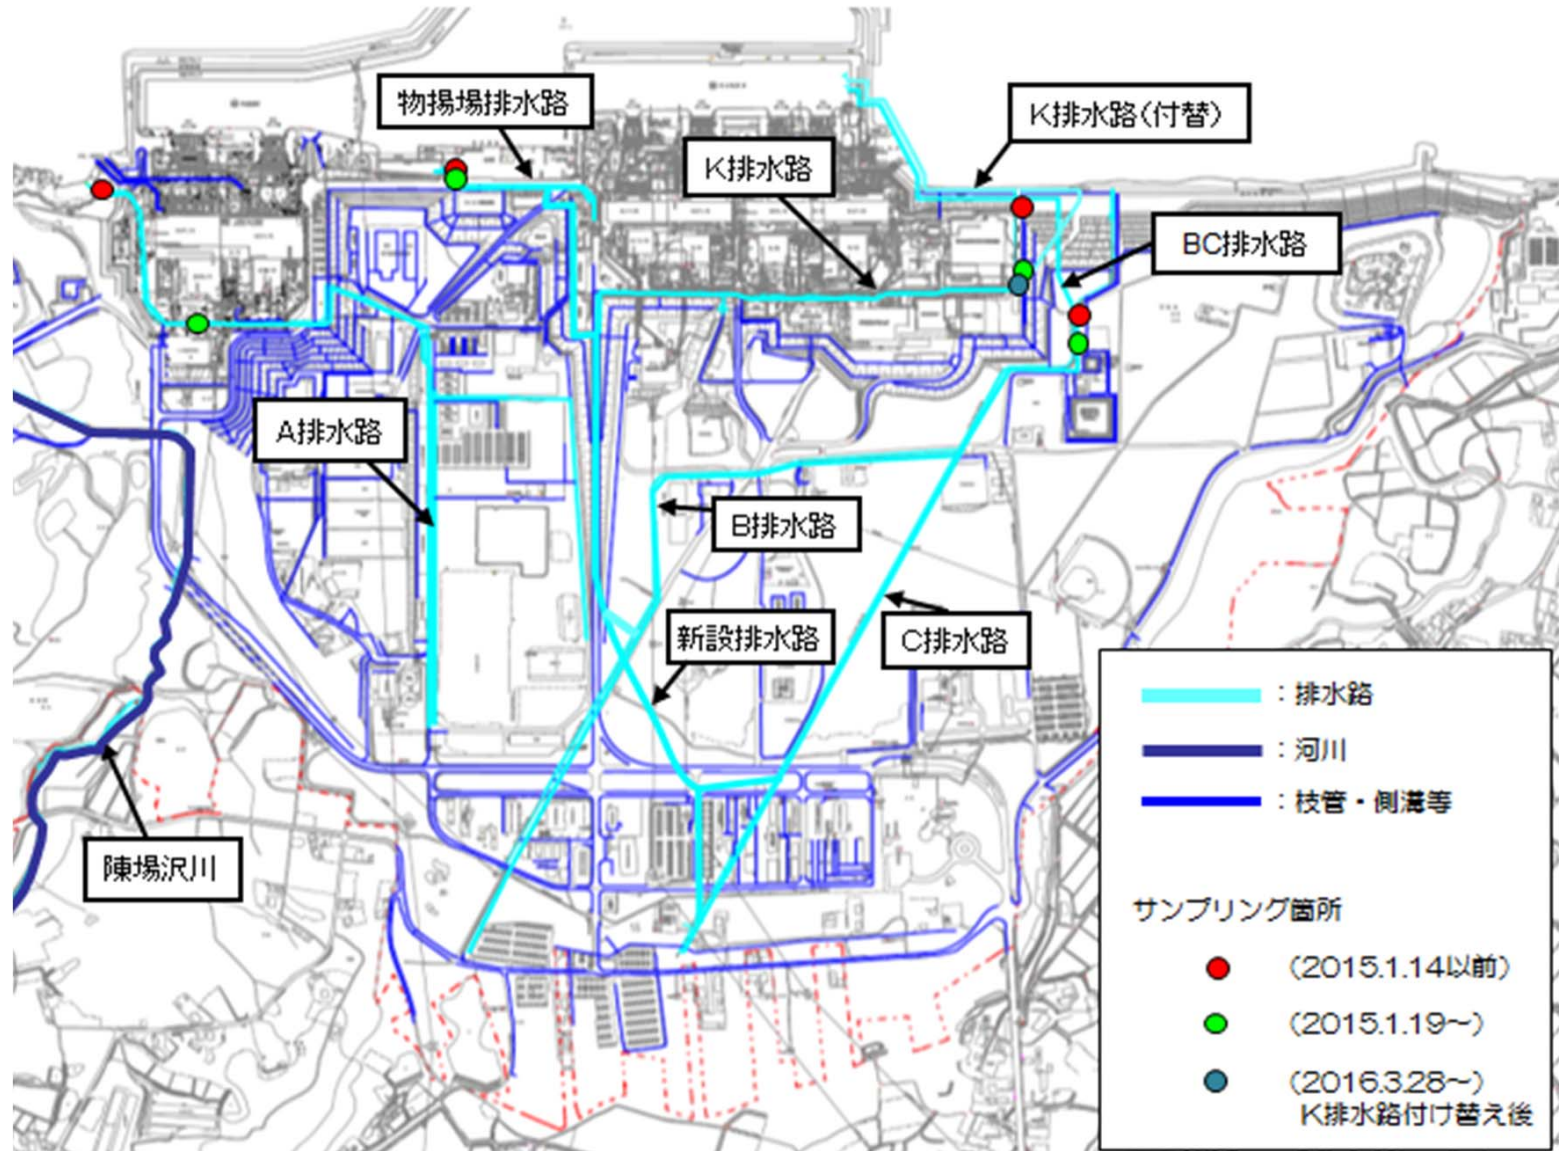

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

| | A排水路排水口 | | | | | | 物揚場排水口 | | | | | |
|------------------------|---------|-------|-------|--|--|--|----------|----------|----------|--|--|--|
| | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | | | | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | | | |
| 採取日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | | | | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | | | |
| 採取時刻 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | | | | 7:36 | 7:35 | 7:10 | | | |
| 降雨量 (mm/日) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 流量 (m ³ /秒) | 解析中 | 解析中 | 解析中 | | | | 解析中 | 解析中 | 解析中 | | | |
| Cs-134 (約2年) | 0.99 | 1.6 | 1.6 | | | | ND(1.0) | ND(0.57) | ND(0.61) | | | |
| Cs-137 (約30年) | 8.6 | 14 | 11 | | | | ND(0.94) | ND(0.81) | ND(0.87) | | | |
| 全 | 17 | 23 | 14 | | | | ND(3.2) | ND(3.2) | ND(3.7) | | | |
| H-3 (約12年) | - | - | - | | | | - | - | - | | | |

単位: Bq/L

| | K排水路排水口 | | | | | | C排水路 35m盤 | | | | | |
|------------------------|---------|-------|-------|--|--|--|-----------|----------|----------|--|--|--|
| | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | | | | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | | | |
| 採取日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | | | | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | | | |
| 採取時刻 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | | | | 6:50 | 7:00 | 6:57 | | | |
| 降雨量 (mm/日) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 流量 (m ³ /秒) | 解析中 | 解析中 | 解析中 | | | | 解析中 | 解析中 | 解析中 | | | |
| Cs-134 (約2年) | 2.2 | 1.4 | 1.2 | | | | ND(0.53) | ND(0.65) | ND(0.57) | | | |
| Cs-137 (約30年) | 18 | 6.9 | 9.4 | | | | 1.1 | ND(0.85) | ND(0.91) | | | |
| 全 | 21 | 13 | 15 | | | | 7.1 | 7.1 | 4.8 | | | |
| H-3 (約12年) | - | - | - | | | | - | - | - | | | |

* 太枠内が今回公表データ。他は5月21日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

< 前回公表までの最高値 >

単位: Bq/L

| | A排水路排水口 | 物揚場排水口 | K排水路排水口 | C排水路 35m盤 |
|--------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------|
| Cs-134(約2年) | 46 [14/6/12] | 56 [14/6/12] | 280 [14/5/21] | 22 [14/6/12] |
| Cs-137(約30年) | 130 [14/6/12] | 160 [14/6/12] | 910 [15/9/9] | 57 [14/6/12] |
| 全 | 200 [14/6/12] | 190 [14/6/12] | 1500 [14/8/26] [15/9/9] | 5400 [15/2/22] |
| H-3(約12年) | 29 [14/5/7] | 35 [14/5/7] | 820 [14/6/18] | 2500 [15/6/18] |

* カッコ内は、各値の採取日を示す。