


福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて

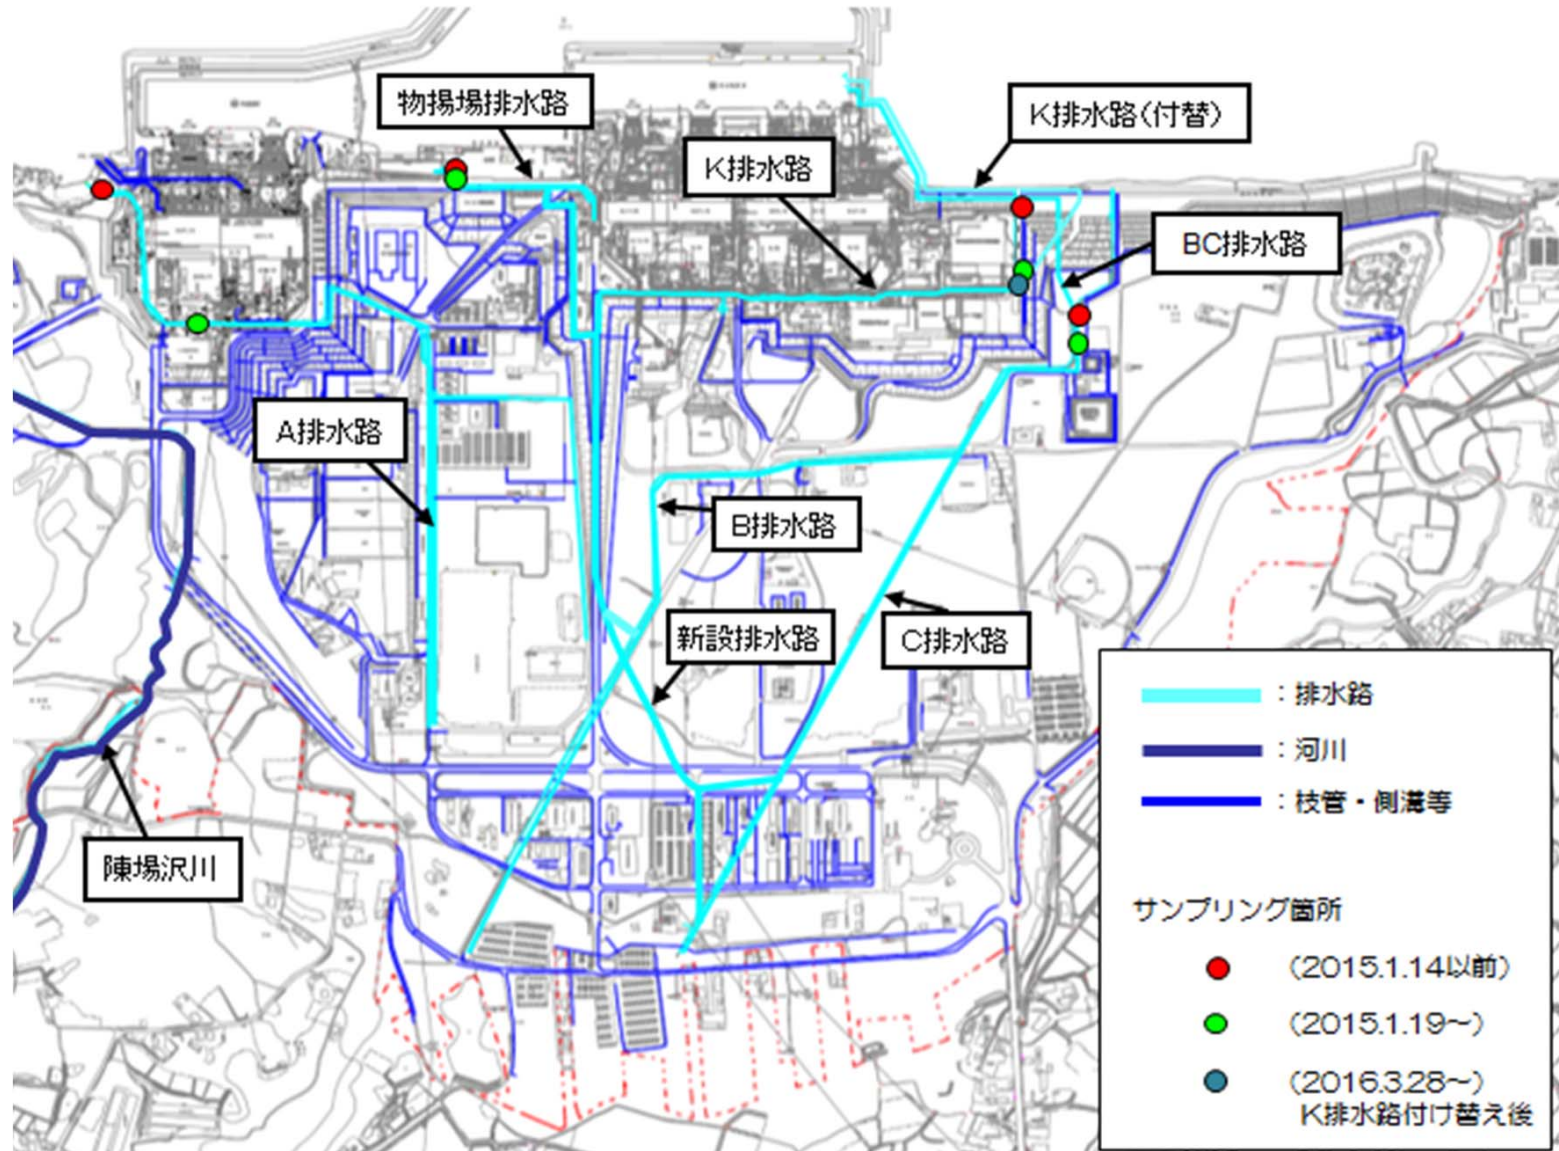

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路排水口							物揚場排水口						
採取日	5月5日	5月6日	5月7日	5月8日	5月9日	5月10日	5月11日	5月5日	5月6日	5月7日	5月8日	5月9日	5月10日	5月11日
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	8:29	7:00	7:10	7:00	6:25	6:45	6:40	8:07	6:40
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.008	0.014	0.013	0.011	0.009	0.007	0.010
Cs-134(約2年)	1.5	1.4	0.78	1.6	1.1	1.0	ND(0.71)	ND(0.40)	ND(0.80)	ND(0.72)	ND(0.54)	ND(0.61)	ND(0.97)	ND(0.89)
Cs-137(約30年)	6.5	7.2	5.5	6.1	10	10	8.1	0.89	ND(0.88)	ND(0.81)	ND(0.73)	ND(0.87)	1.6	1.9
全	15	9.5	9.8	14	16	16	14	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(3.3)	ND(4.0)	ND(3.4)	9.2	13
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(7.4)	-	-	-	-	-	-	9.6	-

単位: Bq/L

	K排水路排水口							C排水路 35m盤						
採取日	5月5日	5月6日	5月7日	5月8日	5月9日	5月10日	5月11日	5月5日	5月6日	5月7日	5月8日	5月9日	5月10日	5月11日
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	6:35	7:10	7:10	6:34	6:35	7:36	6:37
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.008	0.013	0.013	0.011	0.008	0.009	0.011	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004
Cs-134(約2年)	ND(0.89)	ND(0.75)	0.61	ND(0.67)	ND(0.75)	0.81	ND(0.89)	ND(0.49)	ND(0.55)	ND(0.68)	ND(0.71)	ND(0.66)	ND(0.74)	ND(0.63)
Cs-137(約30年)	5.0	4.4	3.5	2.9	4.2	4.1	3.8	ND(0.70)	ND(0.88)	ND(0.91)	ND(0.85)	ND(0.78)	1.7	ND(0.96)
全	7.4	7.7	6.7	6.5	7.1	6.9	6.6	ND(3.7)	ND(4.0)	ND(3.7)	8.4	ND(3.4)	ND(2.7)	ND(3.9)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	ND(7.4)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は5月12日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路排水口							物揚場排水口						
採取日	5月19日	5月20日	5月21日	5月22日				5月19日	5月20日	5月21日	5月22日			
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00				7:36	7:35	7:10	6:53			
降雨量 (mm/日)	0	0	0	0				0	0	0	0			
流量 (m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134 (約2年)	0.99	1.6	1.6	1.1				ND(1.0)	ND(0.57)	ND(0.61)	ND(0.42)			
Cs-137 (約30年)	8.6	14	11	9.2				ND(0.94)	ND(0.81)	ND(0.87)	ND(0.67)			
全	17	23	14	18				ND(3.2)	ND(3.2)	ND(3.7)	3.0			
H-3 (約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

単位: Bq/L

	K排水路排水口							C排水路 35m盤						
採取日	5月19日	5月20日	5月21日	5月22日				5月19日	5月20日	5月21日	5月22日			
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00				6:50	7:00	6:57	6:40			
降雨量 (mm/日)	0	0	0	0				0	0	0	0			
流量 (m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134 (約2年)	2.2	1.4	1.2	1.6				ND(0.53)	ND(0.65)	ND(0.57)	ND(0.60)			
Cs-137 (約30年)	18	6.9	9.4	7.7				1.1	ND(0.85)	ND(0.91)	ND(0.73)			
全	21	13	15	14				7.1	7.1	4.8	7.1			
H-3 (約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

* 太枠内が今回公表データ。他は5月22日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

< 前回公表までの最高値 >

単位: Bq/L

	A排水路排水口	物揚場排水口	K排水路排水口	C排水路 35m盤
Cs-134(約2年)	46 [14/6/12]	56 [14/6/12]	280 [14/5/21]	22 [14/6/12]
Cs-137(約30年)	130 [14/6/12]	160 [14/6/12]	910 [15/9/9]	57 [14/6/12]
全	200 [14/6/12]	190 [14/6/12]	1500 [14/8/26] [15/9/9]	5400 [15/2/22]
H-3(約12年)	29 [14/5/7]	35 [14/5/7]	820 [14/6/18]	2500 [15/6/18]

* カッコ内は、各値の採取日を示す。