

海水核種分析結果 < 沿岸 福島第一原子力発電所 >

参考値

(データ集約 : 5/18)

採取場所	福島第一 5,6号機放水口北側 (T-1) (5,6号機放水口から北側に約30m地点)		福島第一 南放水口付近 (T-2) (1~4号機放水口から南側に約280m地点)		告示濃度限度* (Bq/L)
試料採取日時刻	2017年5月17日 6時55分		2017年5月17日 6時45分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
I-131 (約8日)	ND(0.56)	-	ND(0.66)	-	40
Cs-134 (約2年)	ND(0.64)	-	ND(0.62)	-	60
Cs-137 (約30年)	ND(0.57)	-	ND(0.58)	-	90

* 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第2 第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度 [本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])
その他の核種については評価中。
二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を 1 と比較する。
NDは検出限界値未満を表し、() 内に検出限界値を示す。

海水核種分析結果 < 沿岸 福島第一原子力発電所 再測定 >

(データ集約 : 5/18)

採取場所	福島第一 5,6号機放水口北側 (T-1) (5,6号機放水口から北側に約30m地点)	福島第一 南放水口付近 (T-2-1) (1~4号機放水口から南側に約1.3km地点) ¹			
試料採取日時刻	2017年4月24日 7時00分		2017年4月24日 7時30分		告示濃度限度* (Bq/L)
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.014	0.00	0.011	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.091	0.00	0.080	0.00	90

* 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第2第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度 [本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。

分析機関: (財)九州環境管理協会

¹ 台風10号の影響により、試料採取地点の安全が確保できないため、代替としてT-2地点(1~4号機放水口から南側に約330m地点)において試料を採取。(2016年9月16日~) さらに、1~4号機放水口から南側に約280m地点へ移動して試料を採取。(2017年1月27日~)

海水核種分析結果 < 沿岸 福島第一原子力発電所 20km圏内 >

(データ集約 : 5/18)

採取場所	請戸港南側(T-6) (5,6号機放水口から北側に約5.5km地点)		告示濃度限度* (Bq/L)
試料採取日時刻	2017年4月25日 10時20分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.0022	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.020	0.00	90

* 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第2 第六欄 : 周辺監視区域外の水中の濃度限度 [本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を 1 と比較する。

NDは検出限界値未満を表し、() 内に検出限界値を示す。

詳細分析 (リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法) による分析結果を記載。

分析機関 : 東京パワーテクノロジー (株)

海水核種分析結果 < 沿岸 福島第二原子力発電所 >

参考値

(データ集約 : 5/18)

採取場所	福島第二 北放水口付近 (T-3) (3,4号機放水口付近) (福島第一から約10km地点)		福島第二 岩沢海岸付近 (T-4) (1,2号機放水口から南側に約7km地点) (福島第一から約16km地点)		告示濃度限度* (Bq/L)
試料採取日時刻	2017年4月25日 12時00分		2017年4月25日 13時50分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.0038	0.00	0.0044	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.026	0.00	0.033	0.00	90

* 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第2第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度 [本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

その他の核種については評価中。

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。

分析機関: 東京パワーテクノロジー(株)

海水核種分析結果 < 沖合 1/3 >

(データ集約 : 5/18)

採取場所 (地点番号)	*1 小高区沖合3km (T-14)				*2 請戸川沖合3km (T-D1)				*2 1F敷地沖合3km (T-D5)				告示濃度限度* (Bq/L)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	2017年4月20日 8時11分		2017年4月20日 8時11分		2017年4月20日 8時50分		2017年4月20日 8時50分		2017年4月20日 9時20分		2017年4月20日 9時20分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	ND(0.0013)	-	ND(0.0013)	-	0.0018	0.00	0.0023	0.00	ND(0.0014)	-	ND(0.0014)	-	60
Cs-137 (約30年)	0.0060	0.00	0.0071	0.00	0.010	0.00	0.013	0.00	0.0067	0.00	0.0054	0.00	90

採取場所 (地点番号)	*2 2F敷地沖合3km (T-D9)				*2 1F敷地沖合15km (T-5)				*2 岩沢海岸沖合3km (T-11)				告示濃度限度* (Bq/L)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	2017年4月17日 7時39分		2017年4月17日 7時39分		2017年4月17日 8時55分		2017年4月17日 8時55分		2017年4月17日 6時58分		2017年4月17日 6時58分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.0013	0.00	ND(0.0011)	-	ND(0.0012)	-	ND(0.0014)	-	ND(0.0014)	-	ND(0.0014)	-	60
Cs-137 (約30年)	0.0097	0.00	0.0051	0.00	0.0038	0.00	0.0042	0.00	0.011	0.00	0.0072	0.00	90

* 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第2第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度 [本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(2012年5月14日公表分より)

分析機関: *1 (株)環境総合テクノス、*2 東京パワーテクノロジー(株)

海水核種分析結果 < 沖合 2/3 >

(データ集約 : 5/18)

採取場所 (地点番号)	*1 新田川沖合1km (T-13-1)				*1 相馬沖合3km (T-22)				*1 鹿島沖合5km (T-MA)				告示濃度限度* (Bq/L)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	2017年4月19日 5時48分		2017年4月19日 5時48分		2017年4月19日 4時39分		2017年4月19日 4時39分		2017年4月19日 5時11分		2017年4月19日 5時11分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.0019	0.00	ND(0.0015)	-	ND(0.0014)	-	ND(0.0014)	-	ND(0.0012)	-	ND(0.0013)	-	60
Cs-137 (約30年)	0.0079	0.00	0.012	0.00	0.0045	0.00	0.0072	0.00	0.0044	0.00	0.0047	0.00	90

採取場所 (地点番号)	*2 太田川沖合1km付近 (T-S1)				*1 請戸川沖合3km付近 (T-S3)				*1 1F敷地沖合3km付近 (T-S4)				告示濃度限度* (Bq/L)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	2017年4月13日 5時27分		2017年4月13日 5時27分		2017年4月19日 5時23分		2017年4月19日 5時23分		2017年4月19日 5時45分		2017年4月19日 5時45分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	ND(0.0012)	-	ND(0.0012)	-	0.0014	0.00	ND(0.0013)	-	ND(0.0013)	-	ND(0.0013)	-	60
Cs-137 (約30年)	0.0074	0.00	0.0078	0.00	0.010	0.00	0.0050	0.00	0.0044	0.00	0.0074	0.00	90

* 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第2第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度 [本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(2012年5月14日公表分より)

分析機関: *1 (株)環境総合テクノス、 *2 (財)九州環境管理協会

海水核種分析結果 < 沖合 3/3 >

(データ集約 : 5/18)

採取場所 (地点番号)	木戸川沖合2km付近 (T-S5)				2F敷地沖合2km付近 (T-S7)				小高区沖合15km付近 (T-B1)				告示濃度限度* (Bq/L)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	2017年4月16日 5時25分		2017年4月16日 5時25分		2017年4月16日 5時02分		2017年4月16日 5時02分		2017年4月21日 5時55分		2017年4月21日 5時55分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.0016	0.00	0.0019	0.00	0.0021	0.00	ND(0.0014)	-	ND(0.0013)	-	ND(0.0013)	-	60
Cs-137 (約30年)	0.016	0.00	0.0083	0.00	0.014	0.00	0.0094	0.00	0.0058	0.00	0.0028	0.00	90

採取場所 (地点番号)	請戸川沖合18km付近 (T-B2)				1F敷地沖合10km付近 (T-B3)				2F敷地沖合10km付近 (T-B4)				告示濃度限度* (Bq/L)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	2017年4月21日 6時23分		2017年4月21日 6時23分		2017年4月24日 5時11分		2017年4月24日 5時11分		2017年4月24日 5時44分		2017年4月24日 5時44分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	ND(0.0012)	-	ND(0.0013)	-	ND(0.0013)	-	ND(0.0014)	-	ND(0.0013)	-	ND(0.0015)	-	60
Cs-137 (約30年)	0.0024	0.00	0.0027	0.00	0.0038	0.00	0.0040	0.00	0.0031	0.00	0.0038	0.00	90

* 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第2第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度 [本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])
二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。
NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。
詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(2012年5月14日公表分より)
分析機関: (株)環境総合テクノス

海水核種分析結果

(データ集約: 5/18)


採取場所 (地点番号)	福島第二 北放水口付近 (T-3) (3,4号機放水口付近) (福島第一から約10km地点)		請戸港南側(T-6) (5,6号機放水口から北側に約5.5km地点)				告示濃度限度* (Bq/L)
試料採取日	2017年4月20日		2017年4月20日				
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.0043	0.00	0.0048	0.00	/	/	60
Cs-137 (約30年)	0.029	0.00	0.031	0.00	/	/	90
H-3 (約12年)	ND(0.31)	-	ND(0.30)	-	/	/	60,000
全	ND(17)	-	ND(15)	-	/	/	-

* 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第2第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度 [本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])
二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。
Cs-134, Cs-137については、2017年5月11日公表。
NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。


(評価)

今回測定した試料からはH-3, 全 放射能は検出されなかった。


福島第一 5,6号機放水口北側(T-1) 海水放射能濃度 (Bq / L)

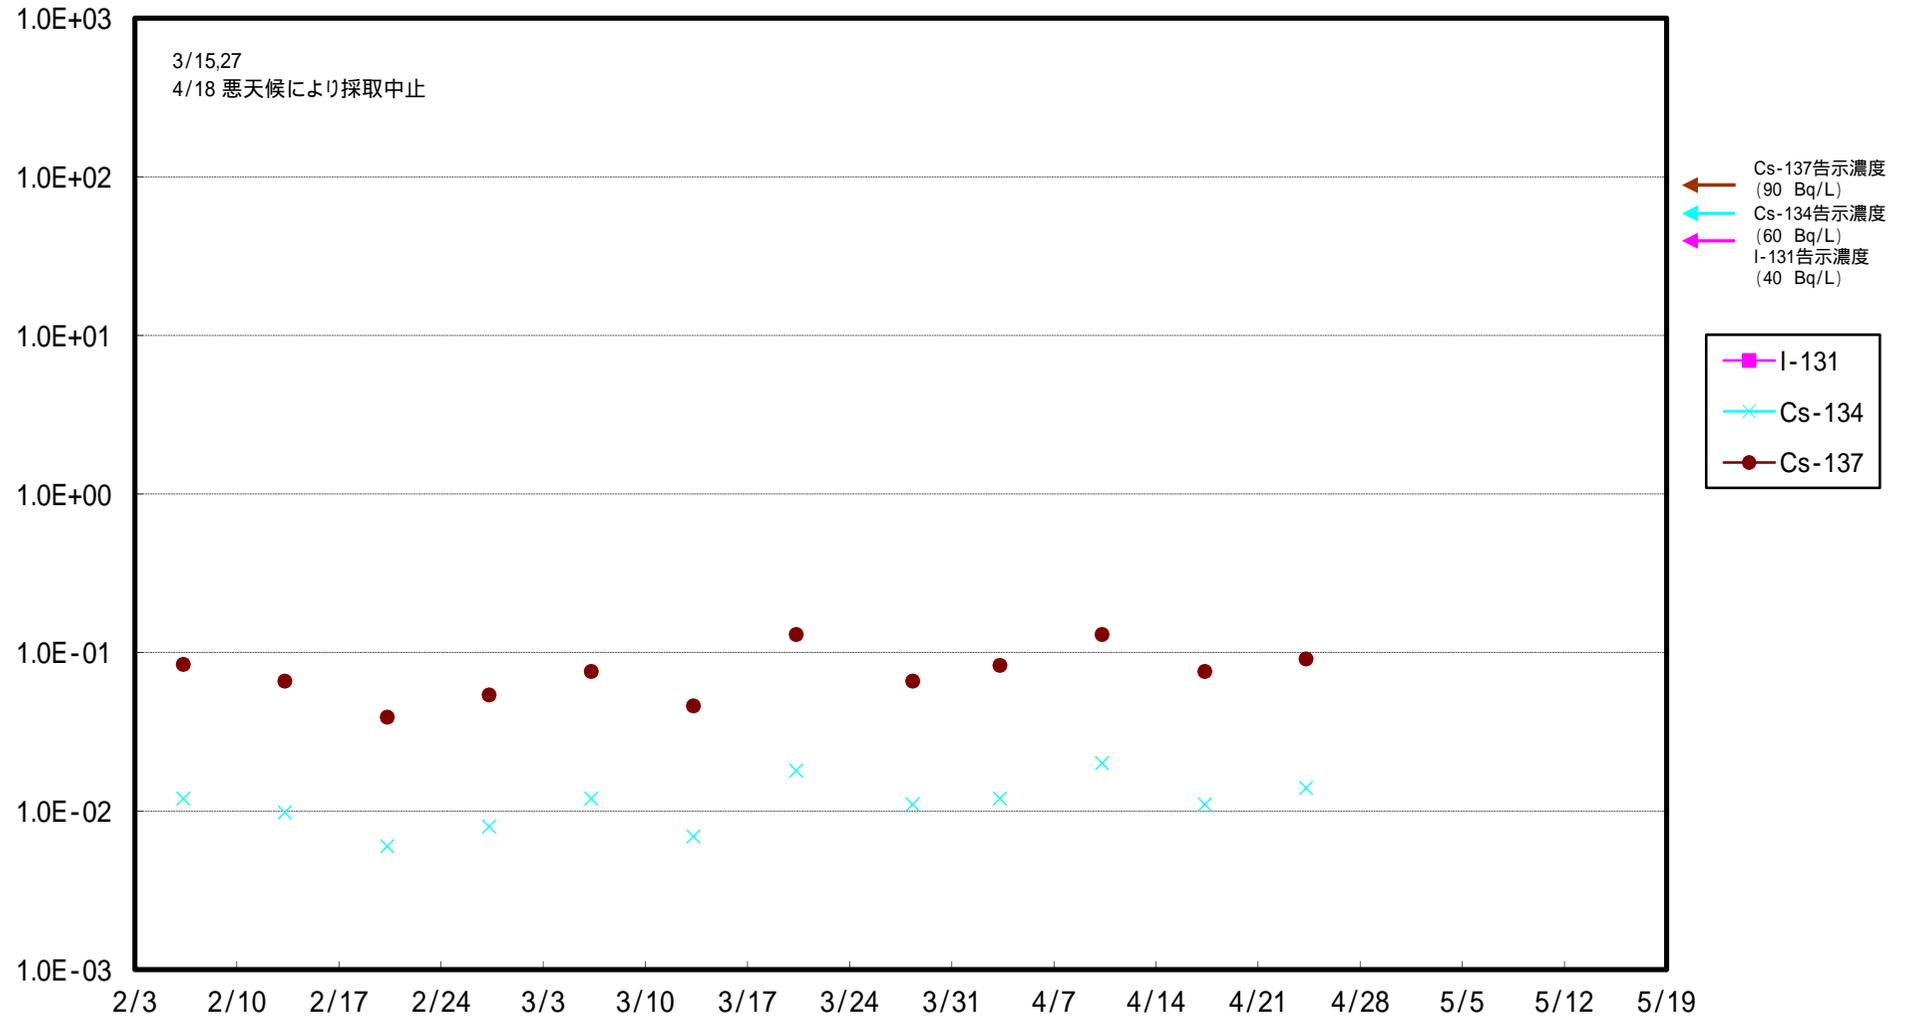


福島第一 南放水口付近(T-2) 海水放射能濃度 (Bq / L)

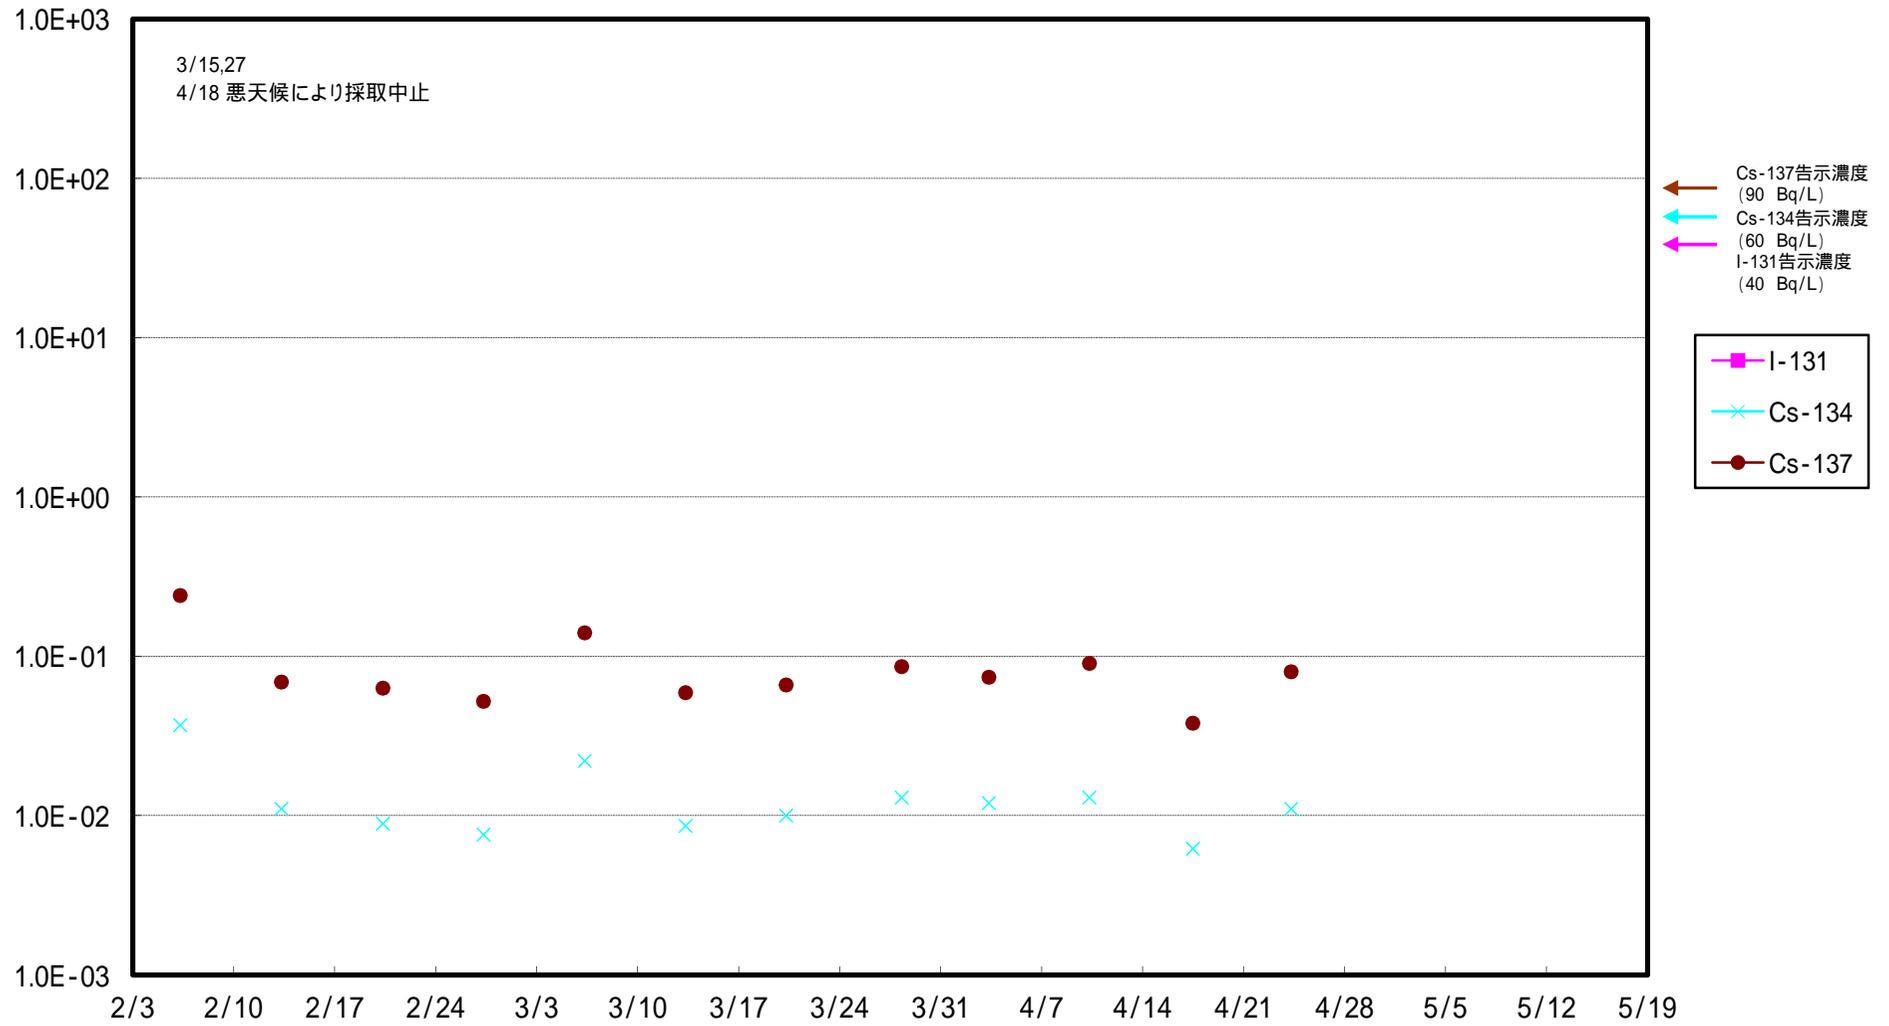


福島第二 北放水口付近(T-3) 海水放射能濃度(Bq / L)

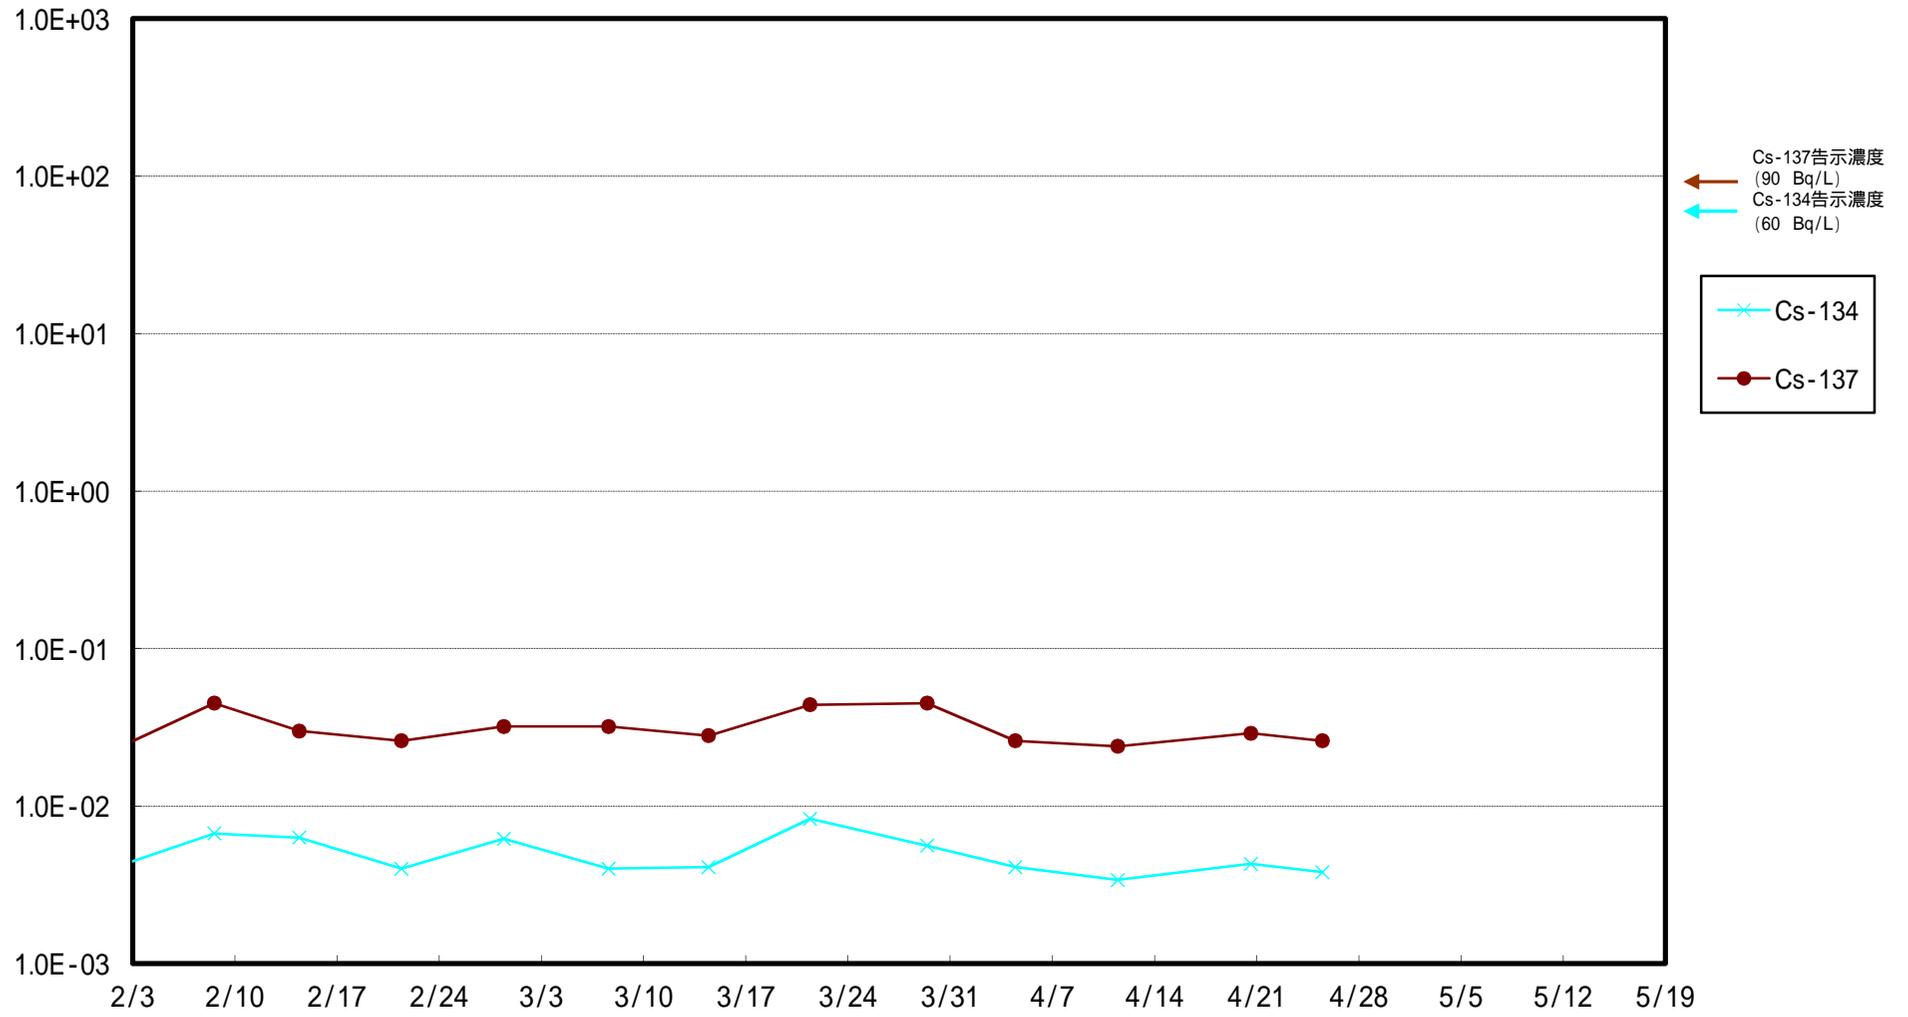


福島第二 岩沢海岸付近(T-4) 海水放射能濃度 (Bq / L)

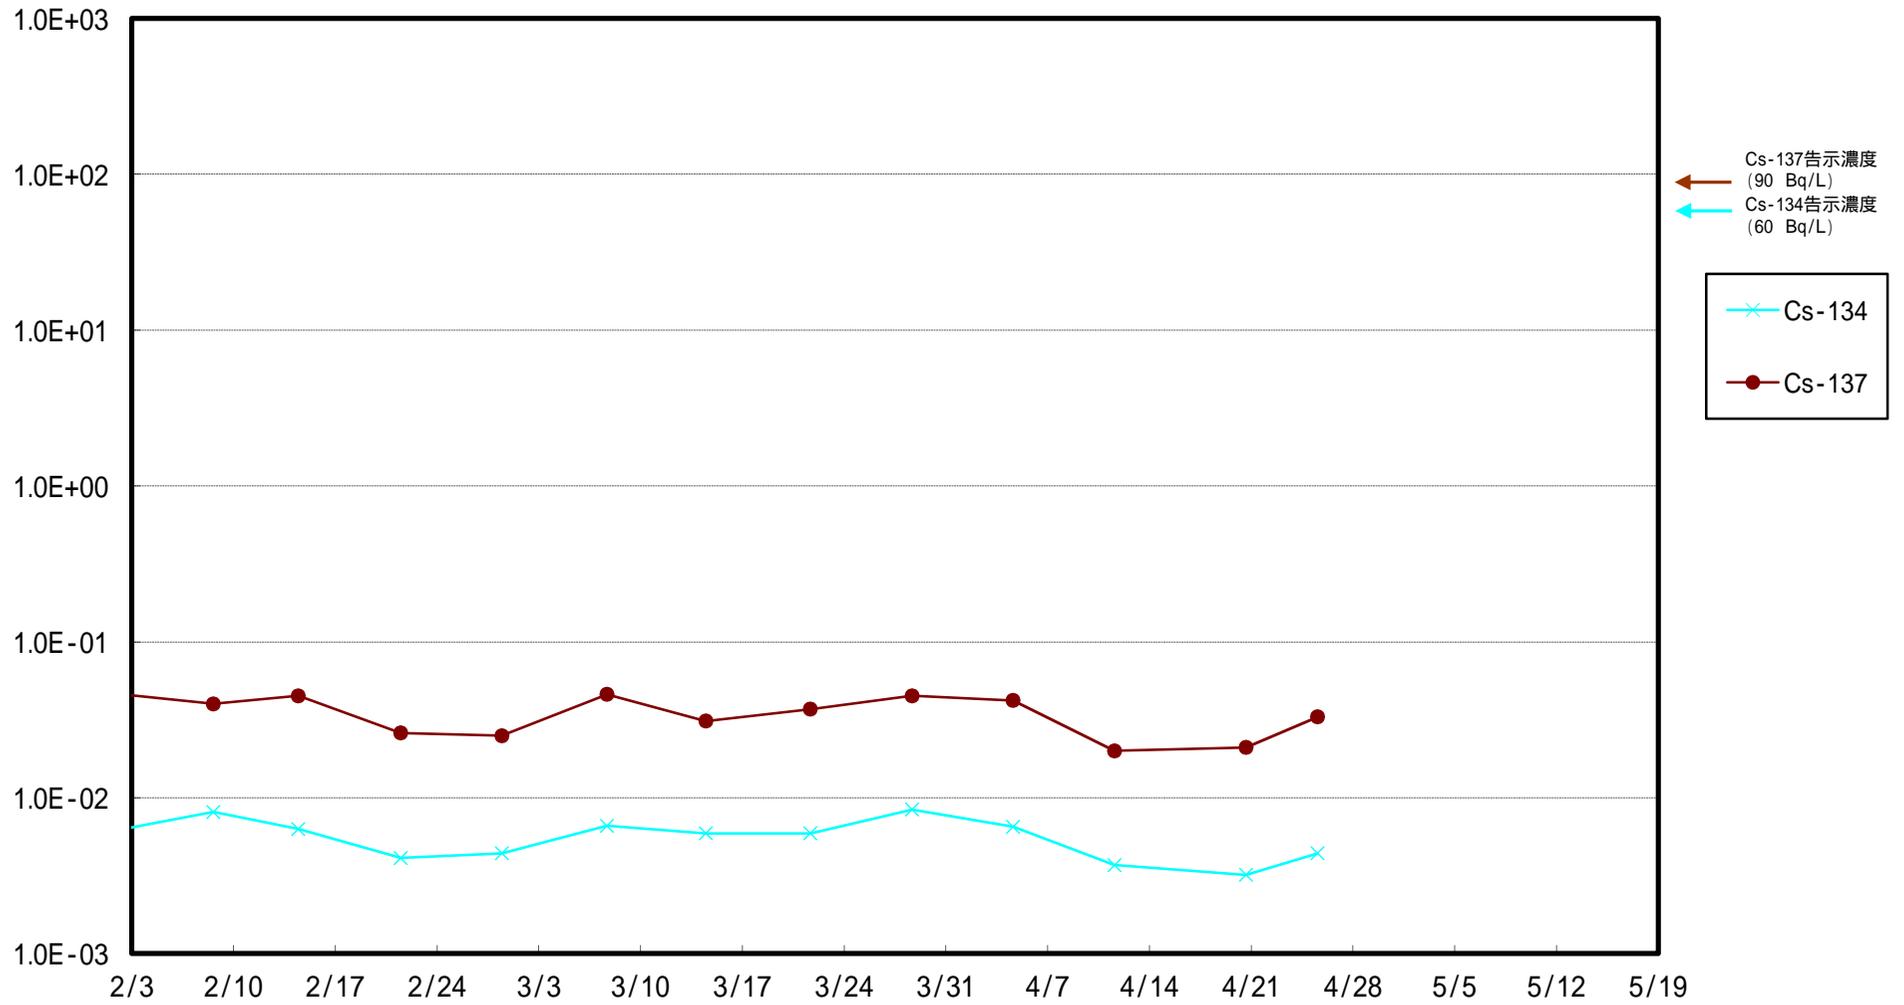


請戸港南側(T-6) 海水放射能濃度 (Bq / L)

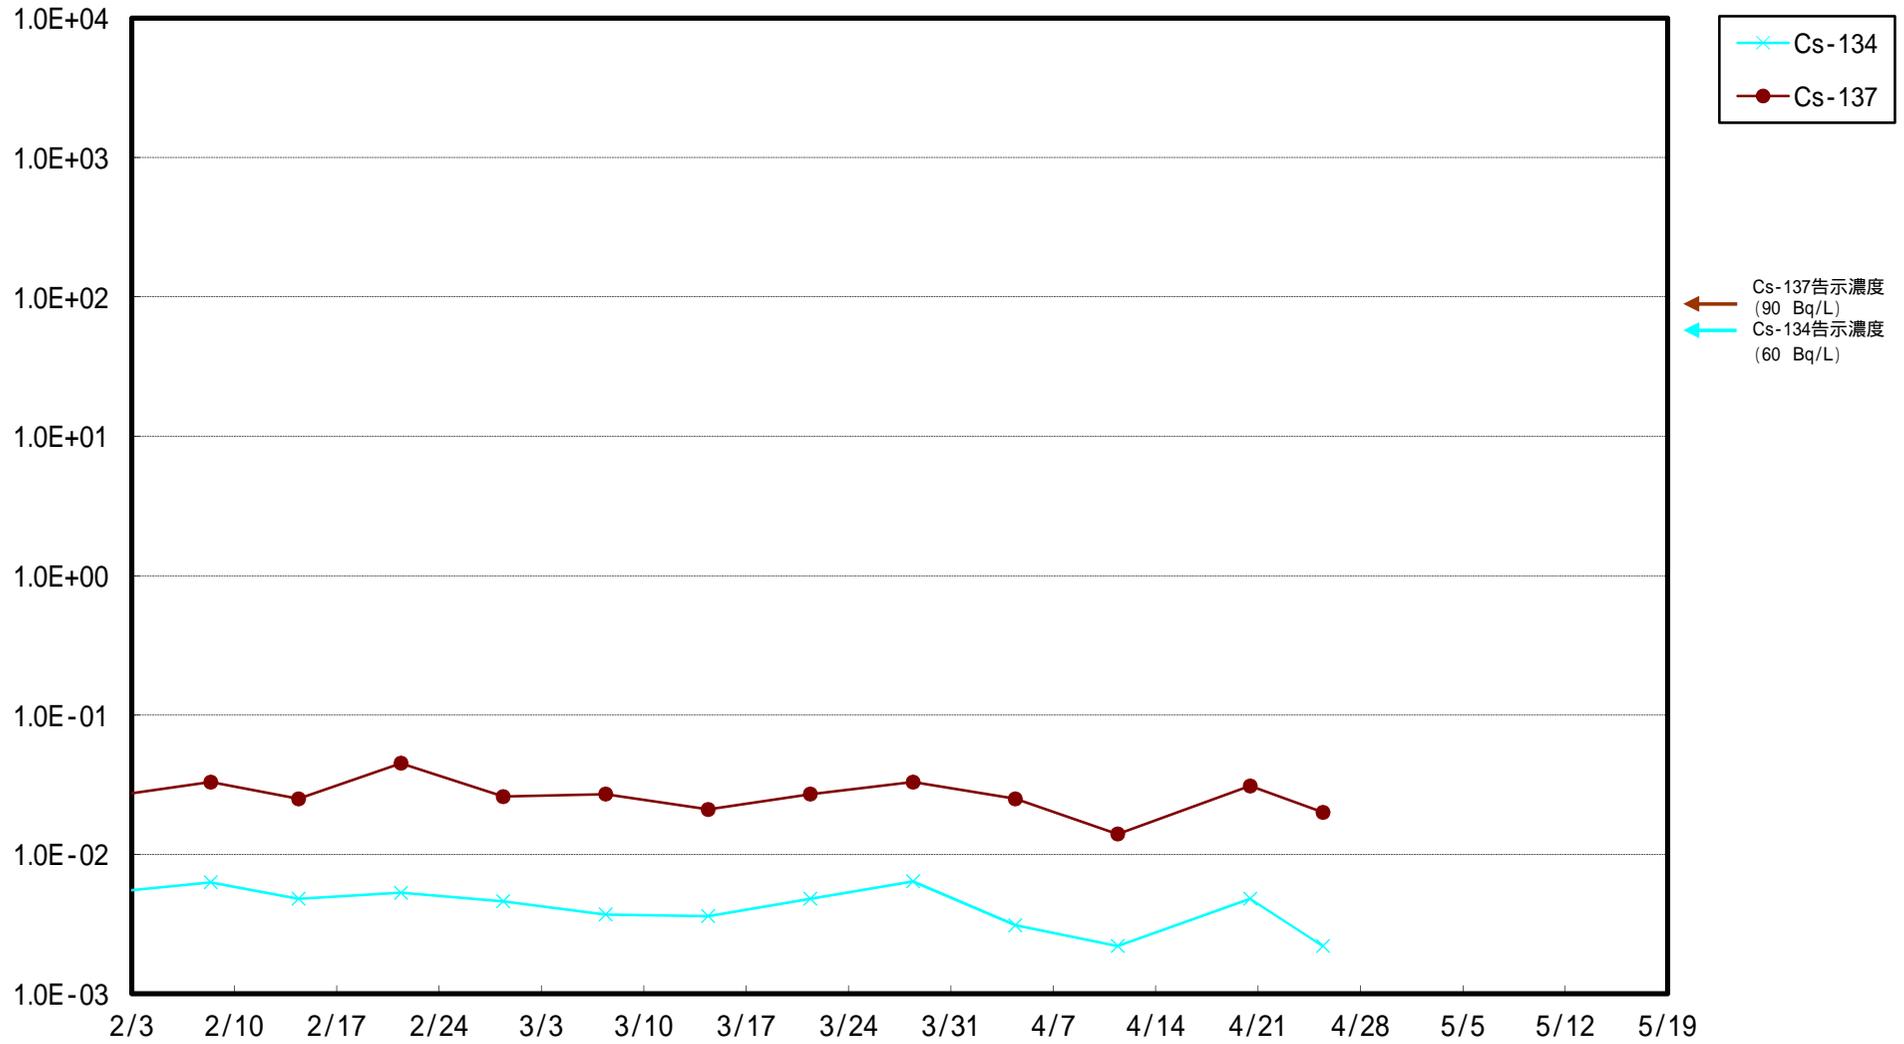


小高区沖合3km(T-14) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

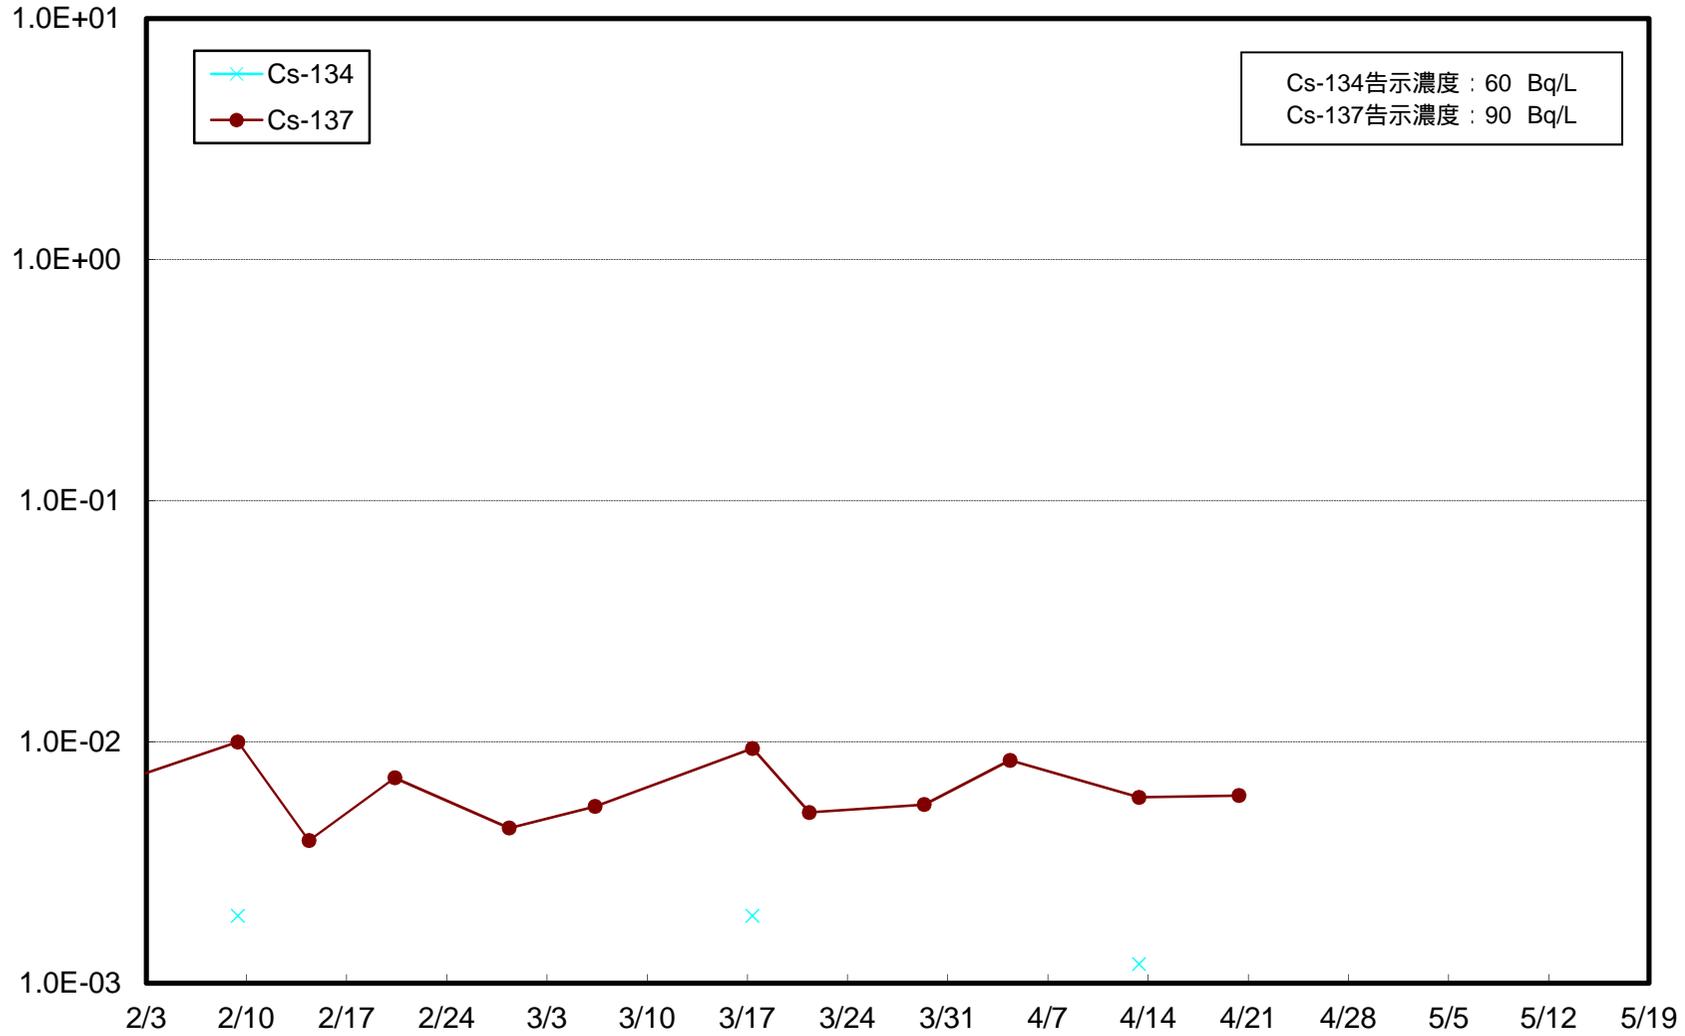


小高区沖合3km(T-14) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

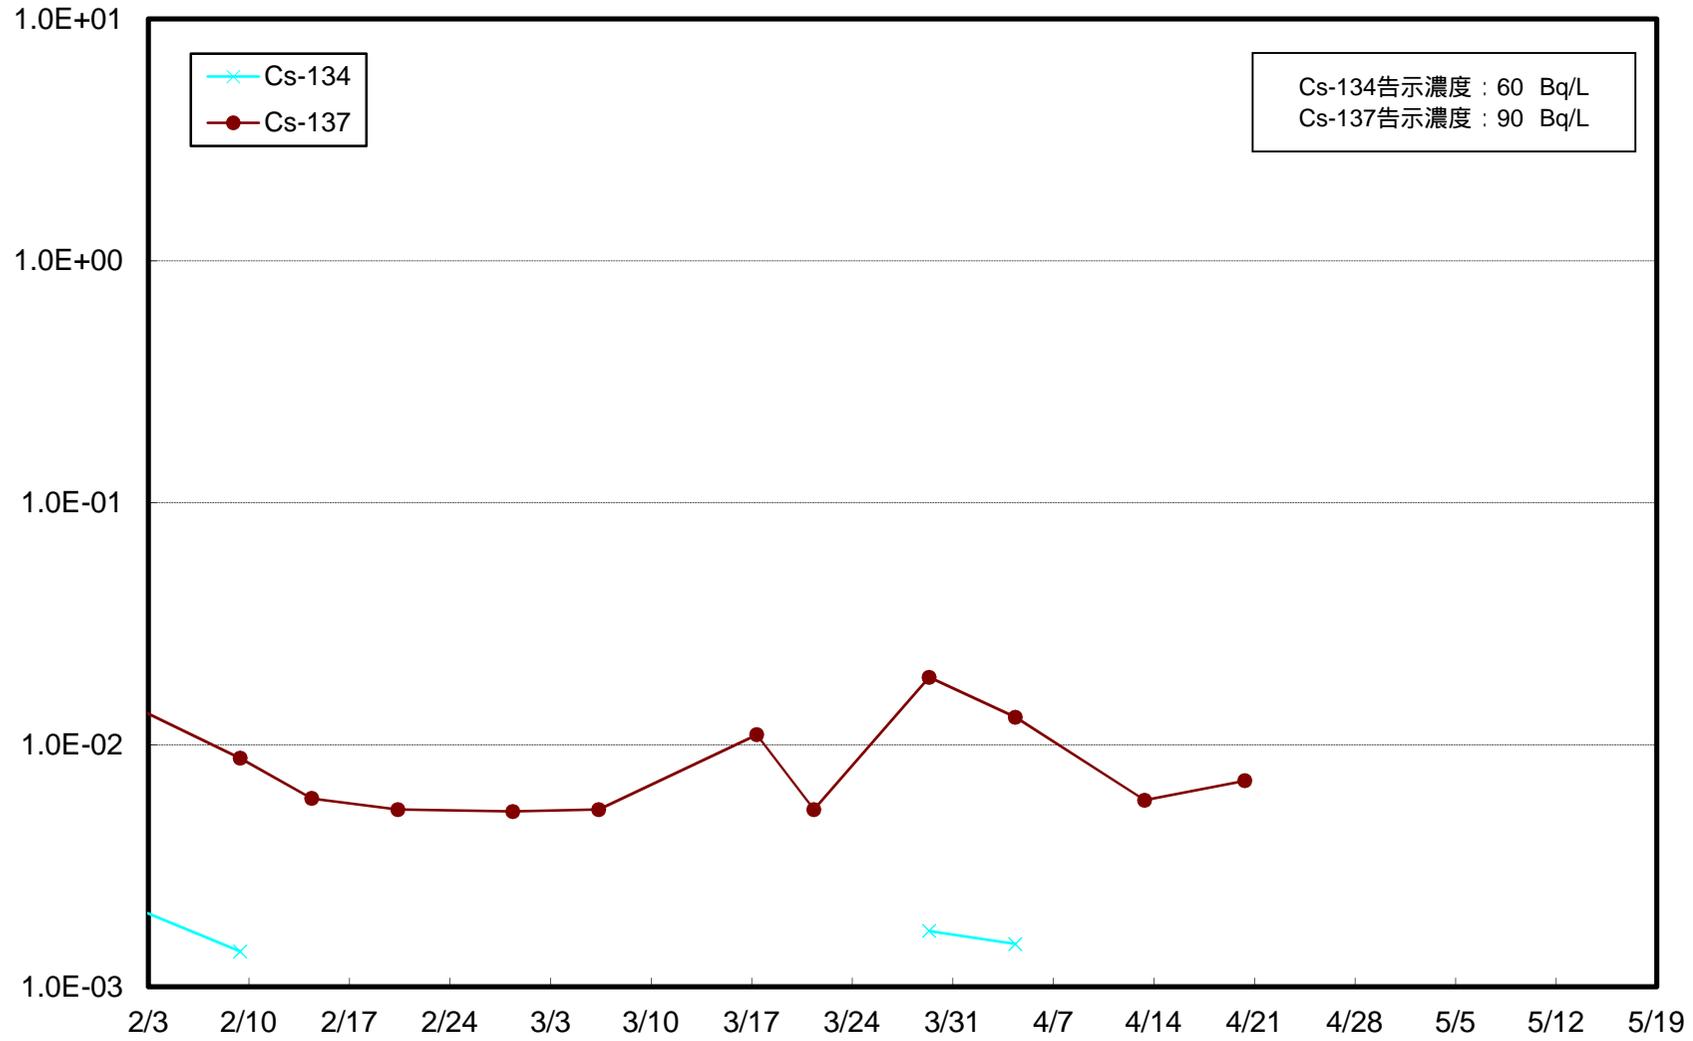


請戸川沖合3km(T-D1) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

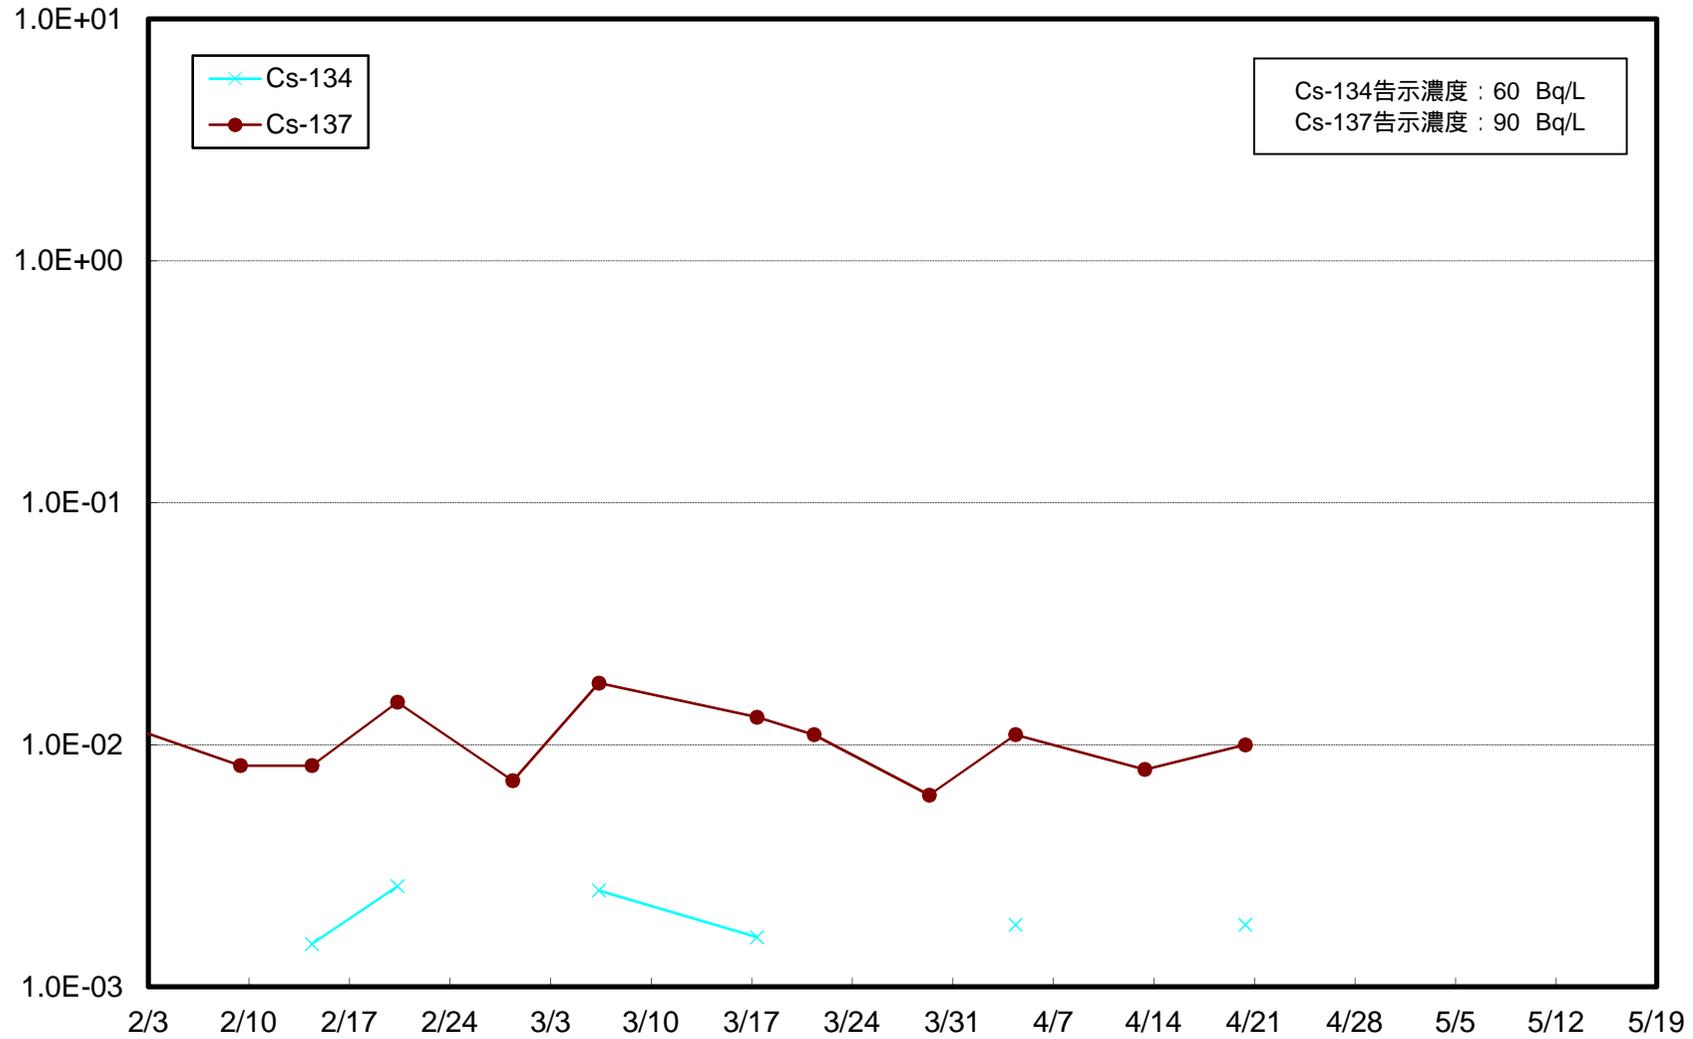


請戸川沖合3km(T-D1) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

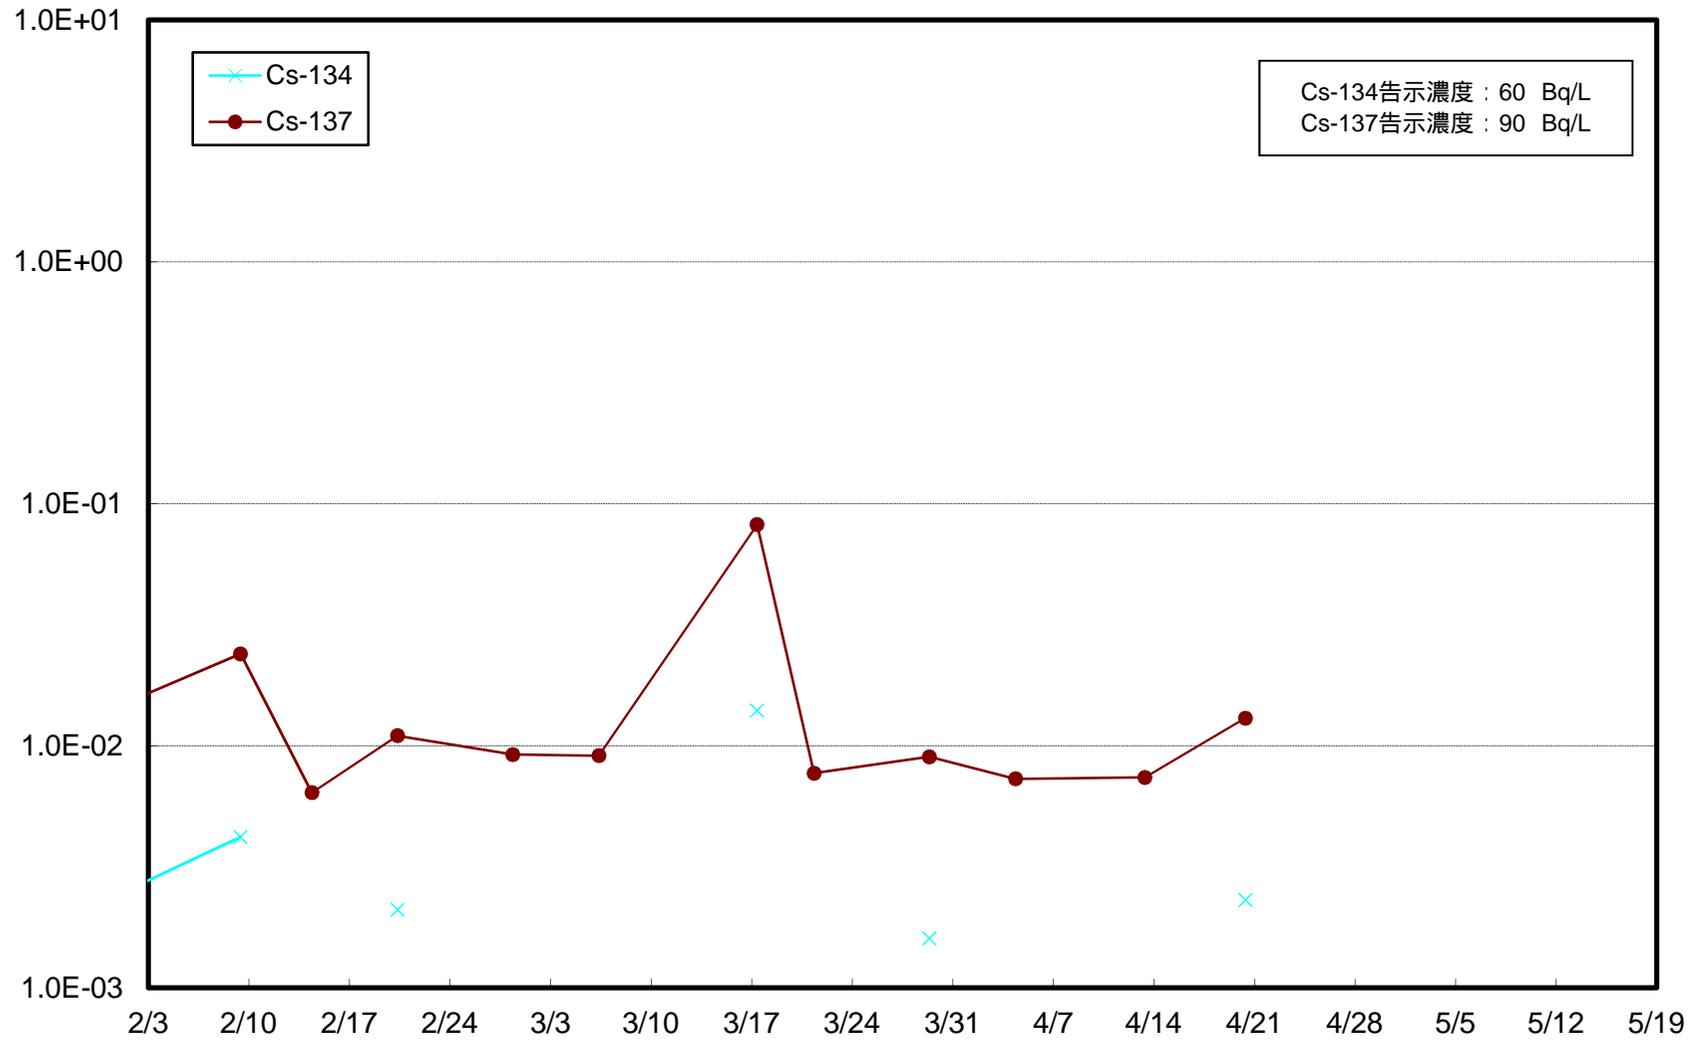


福島第一 敷地沖合3km(T-D5) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

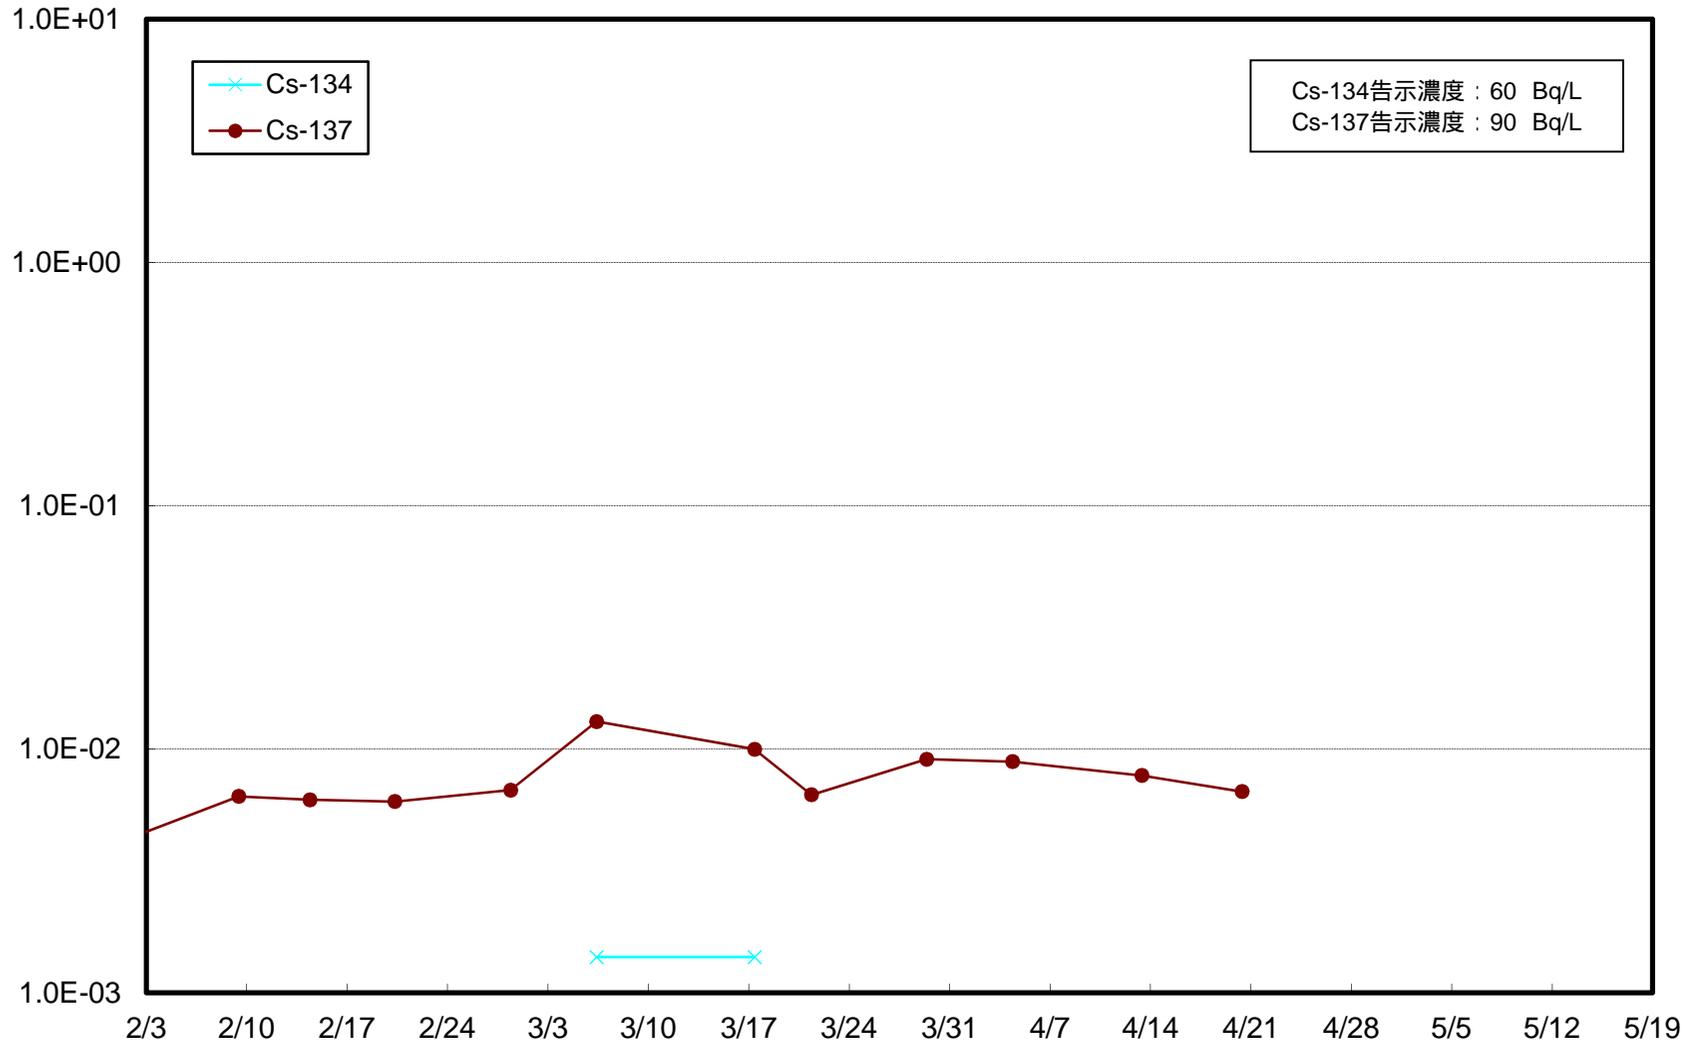


福島第一 敷地沖合3km(T-D5) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

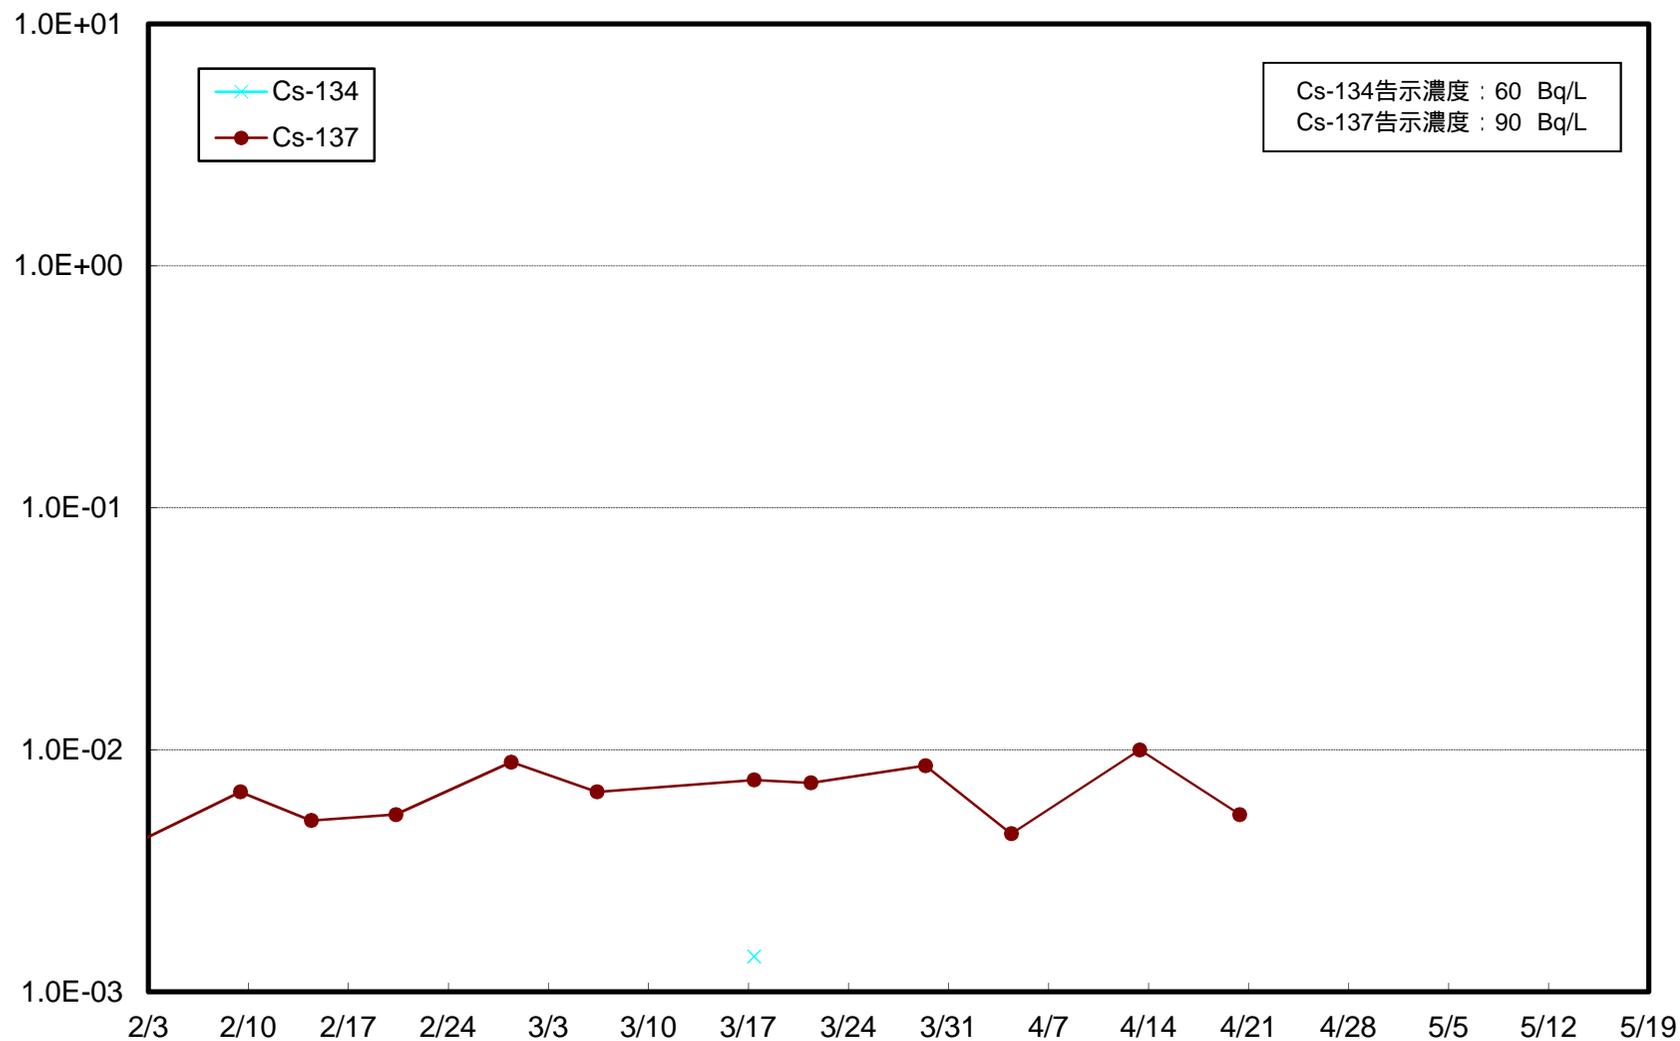


福島第二 敷地沖合3km(T-D9) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

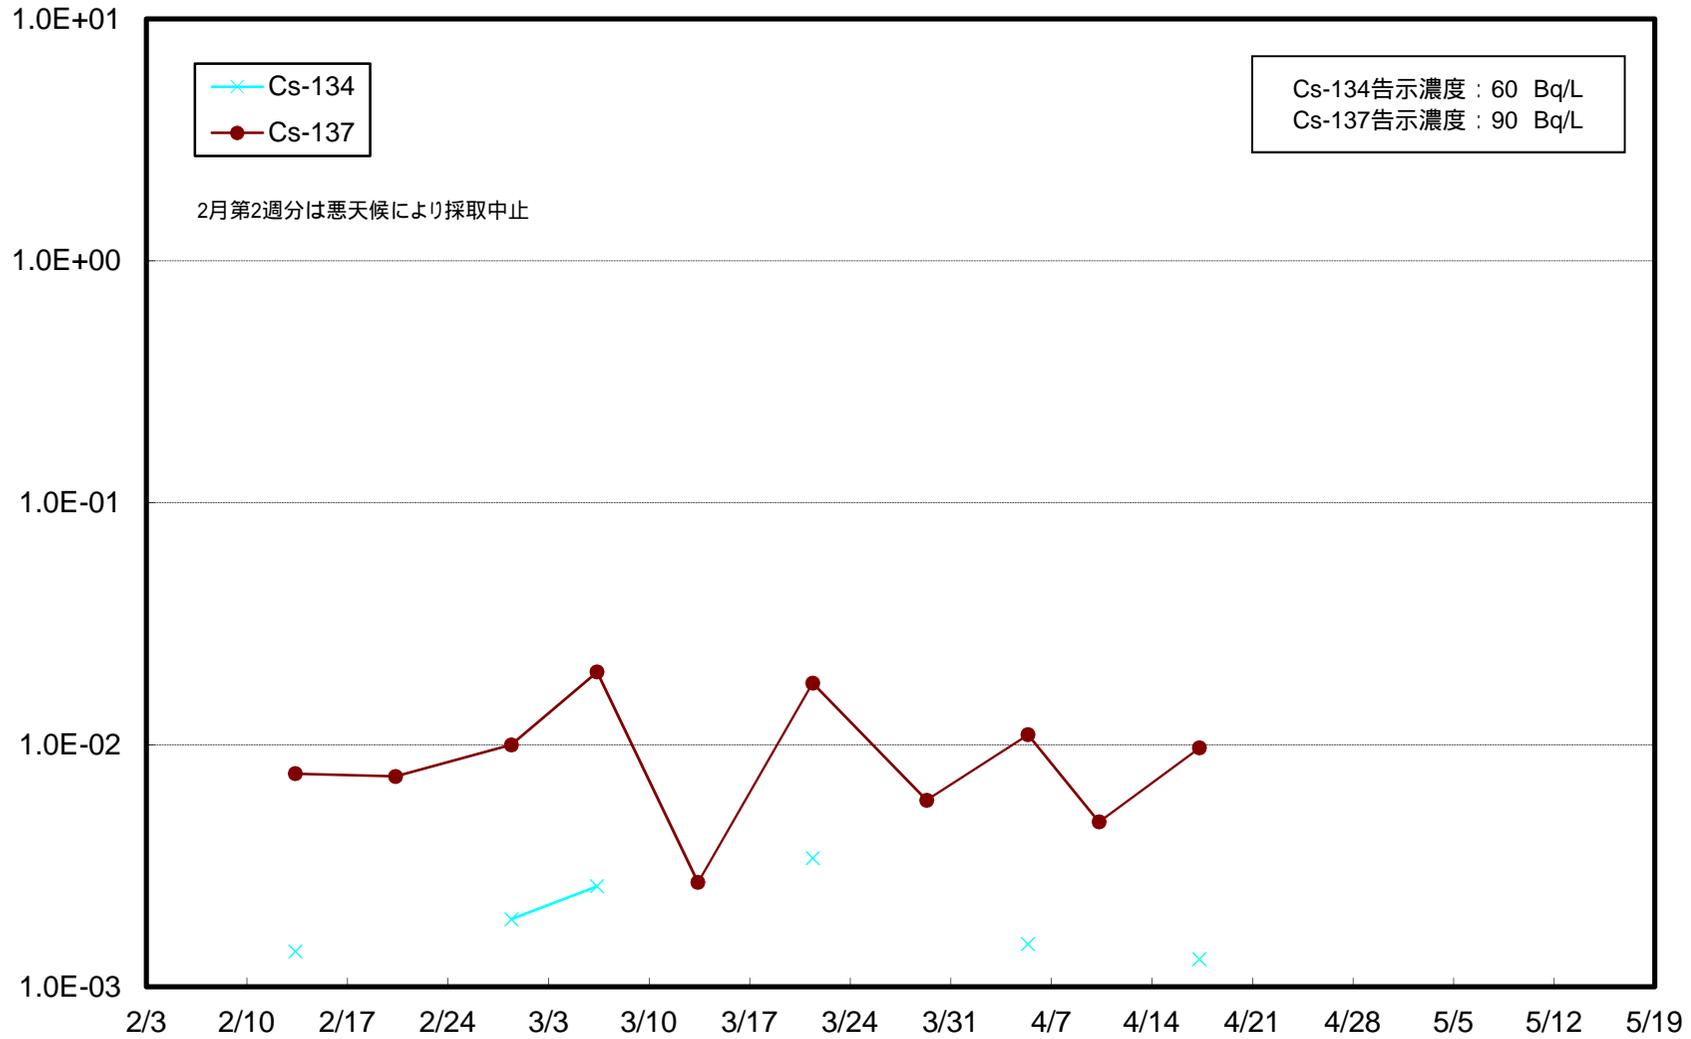


福島第二 敷地沖合3km(T-D9) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

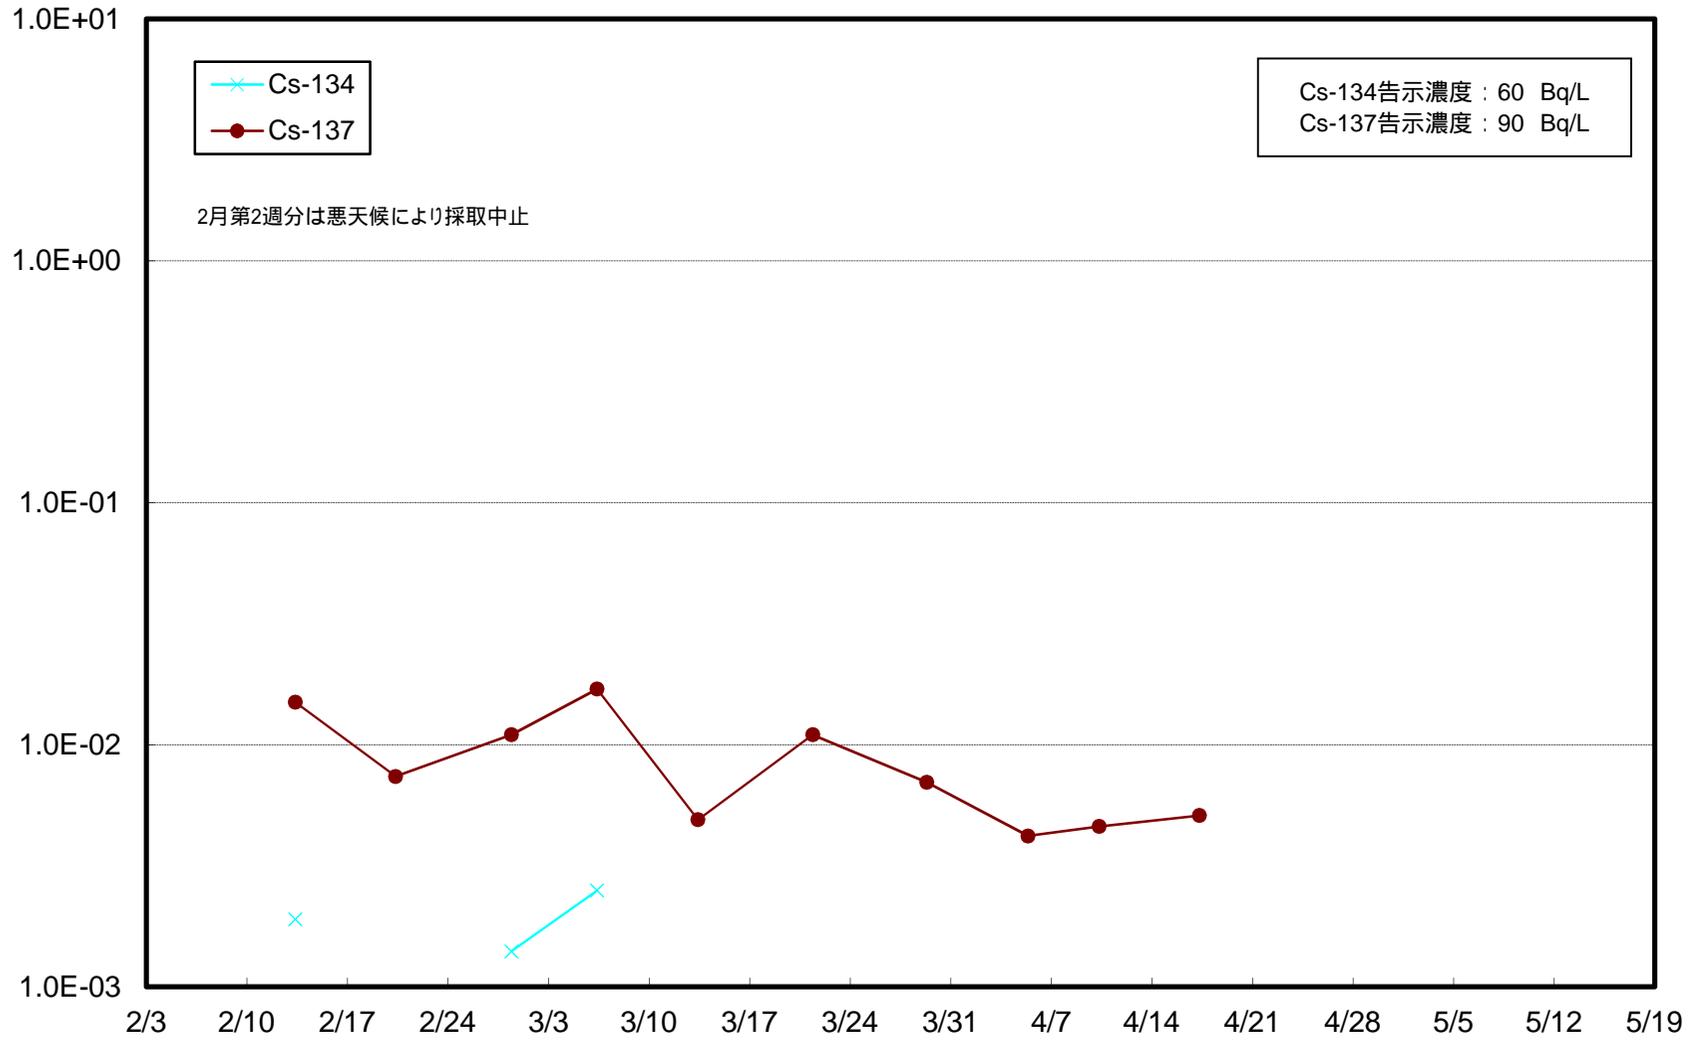


福島第一 敷地沖合15km(T-5) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

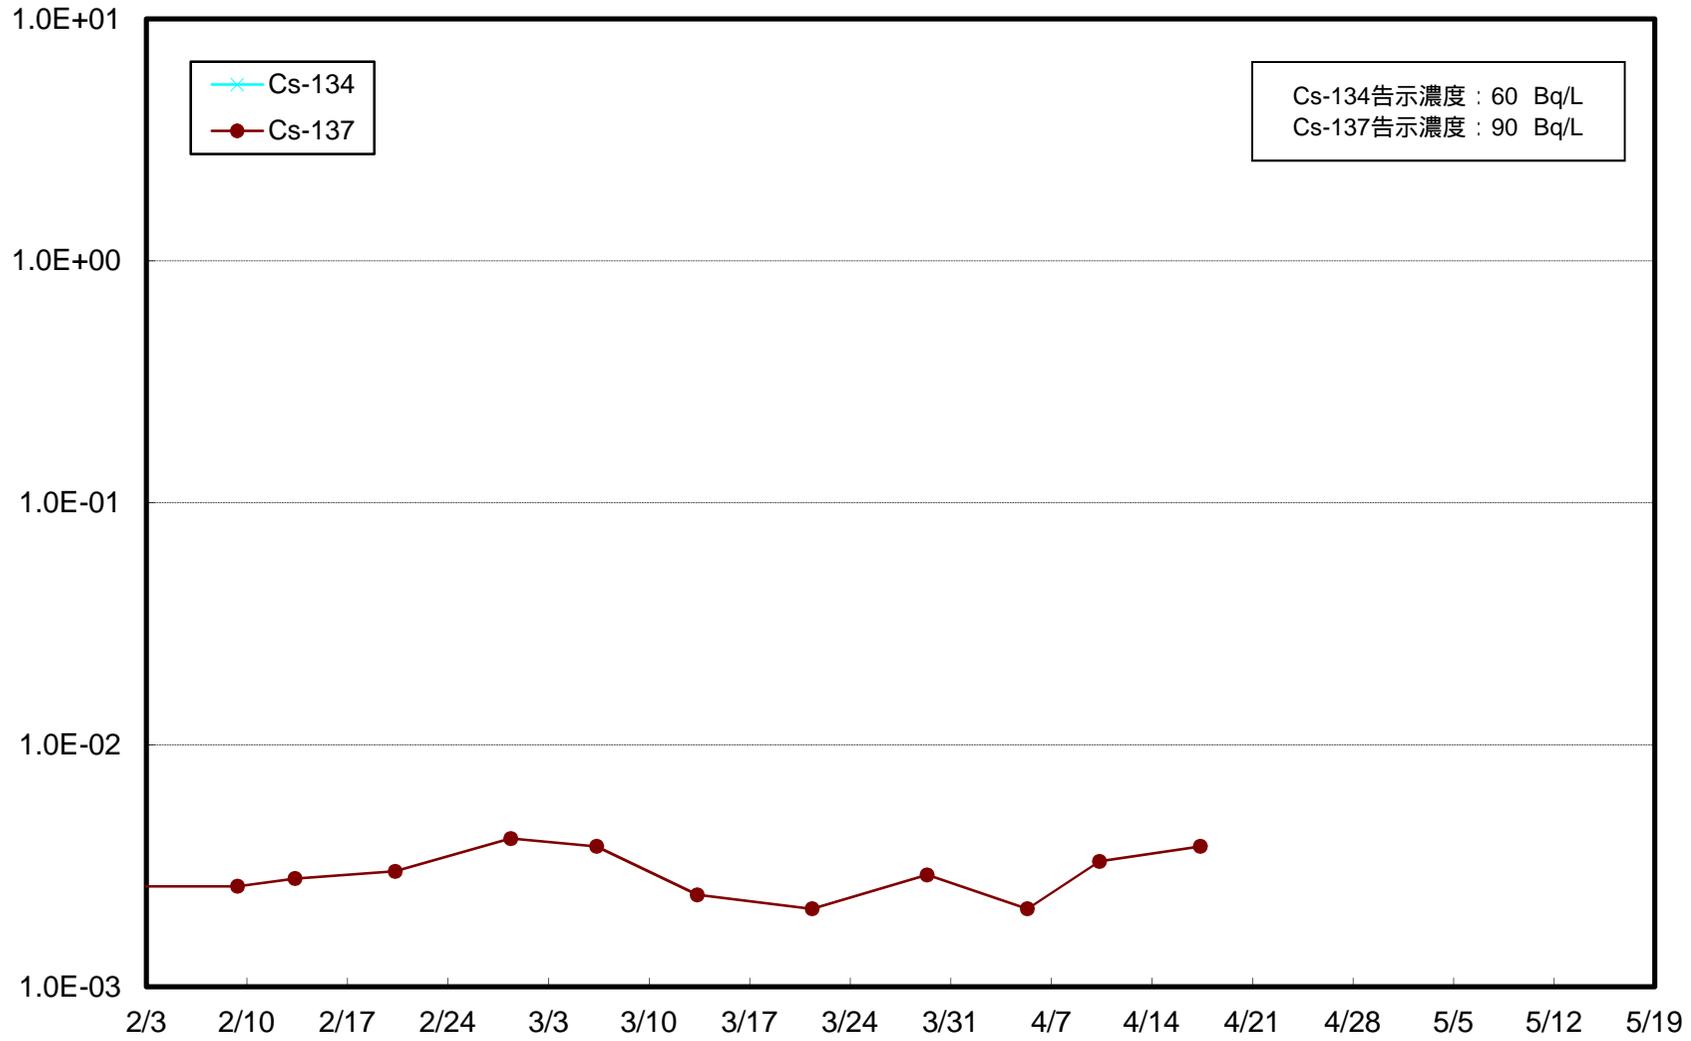


福島第一 敷地沖合15km(T-5) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

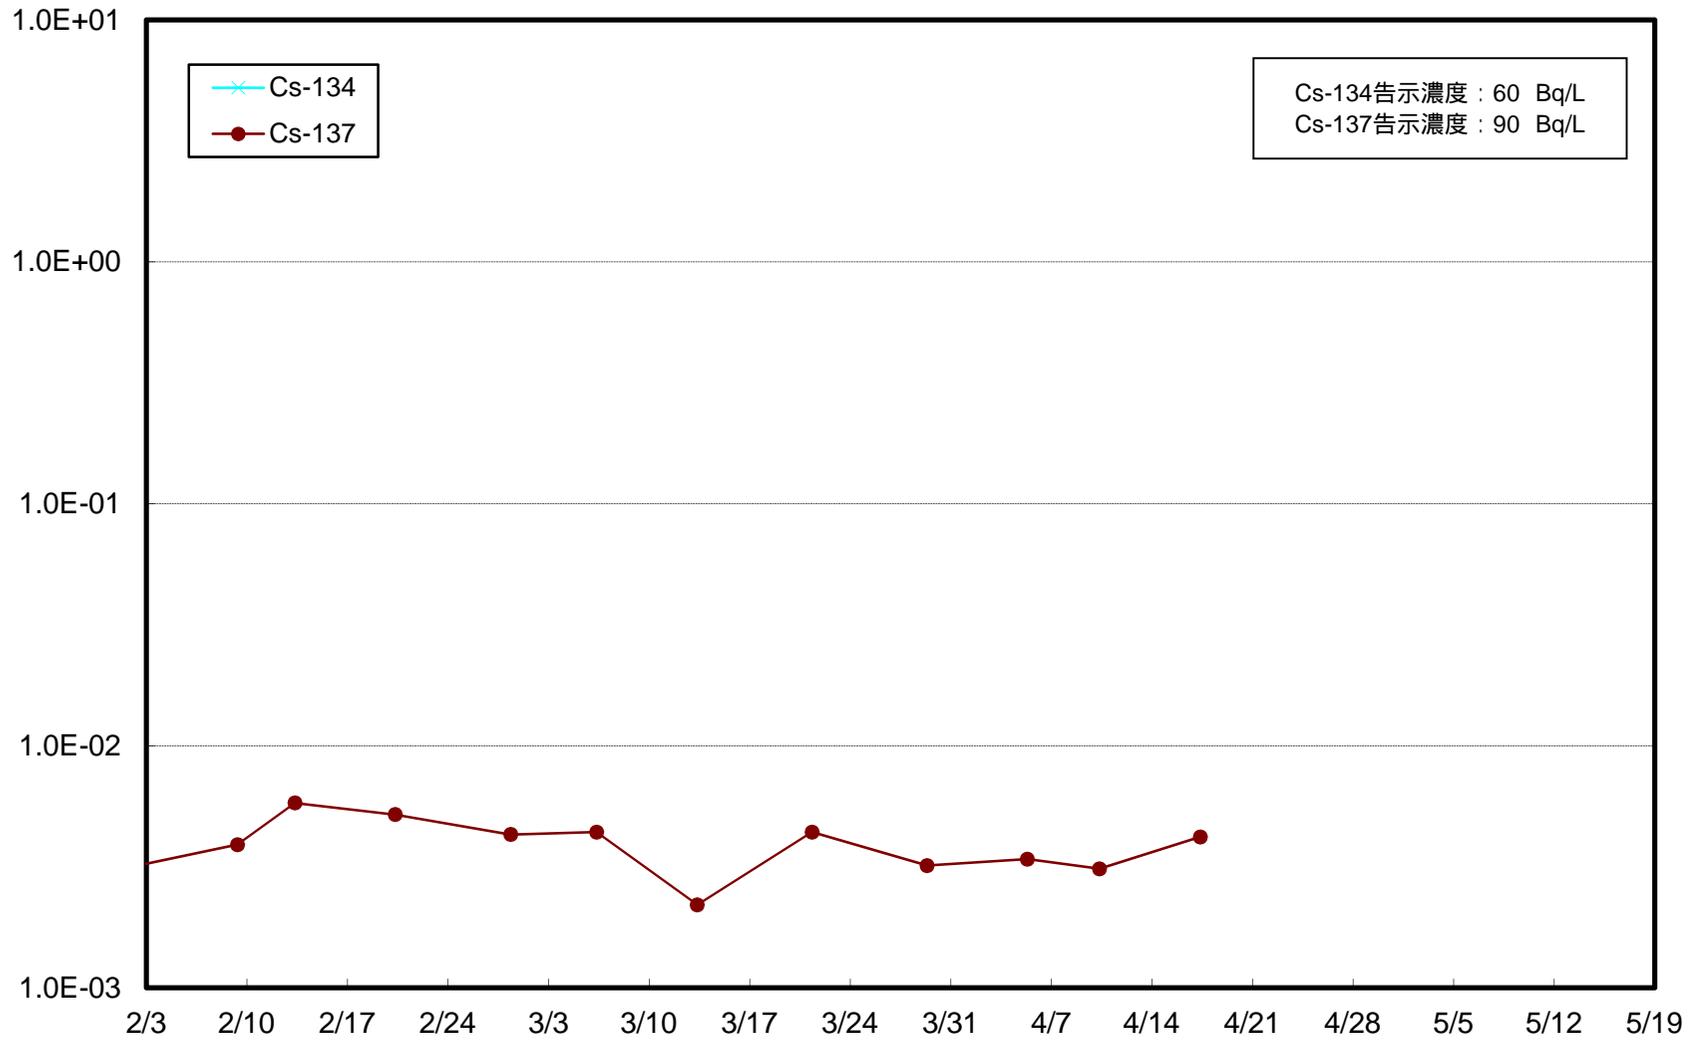


岩沢海岸沖合3km(T-11) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

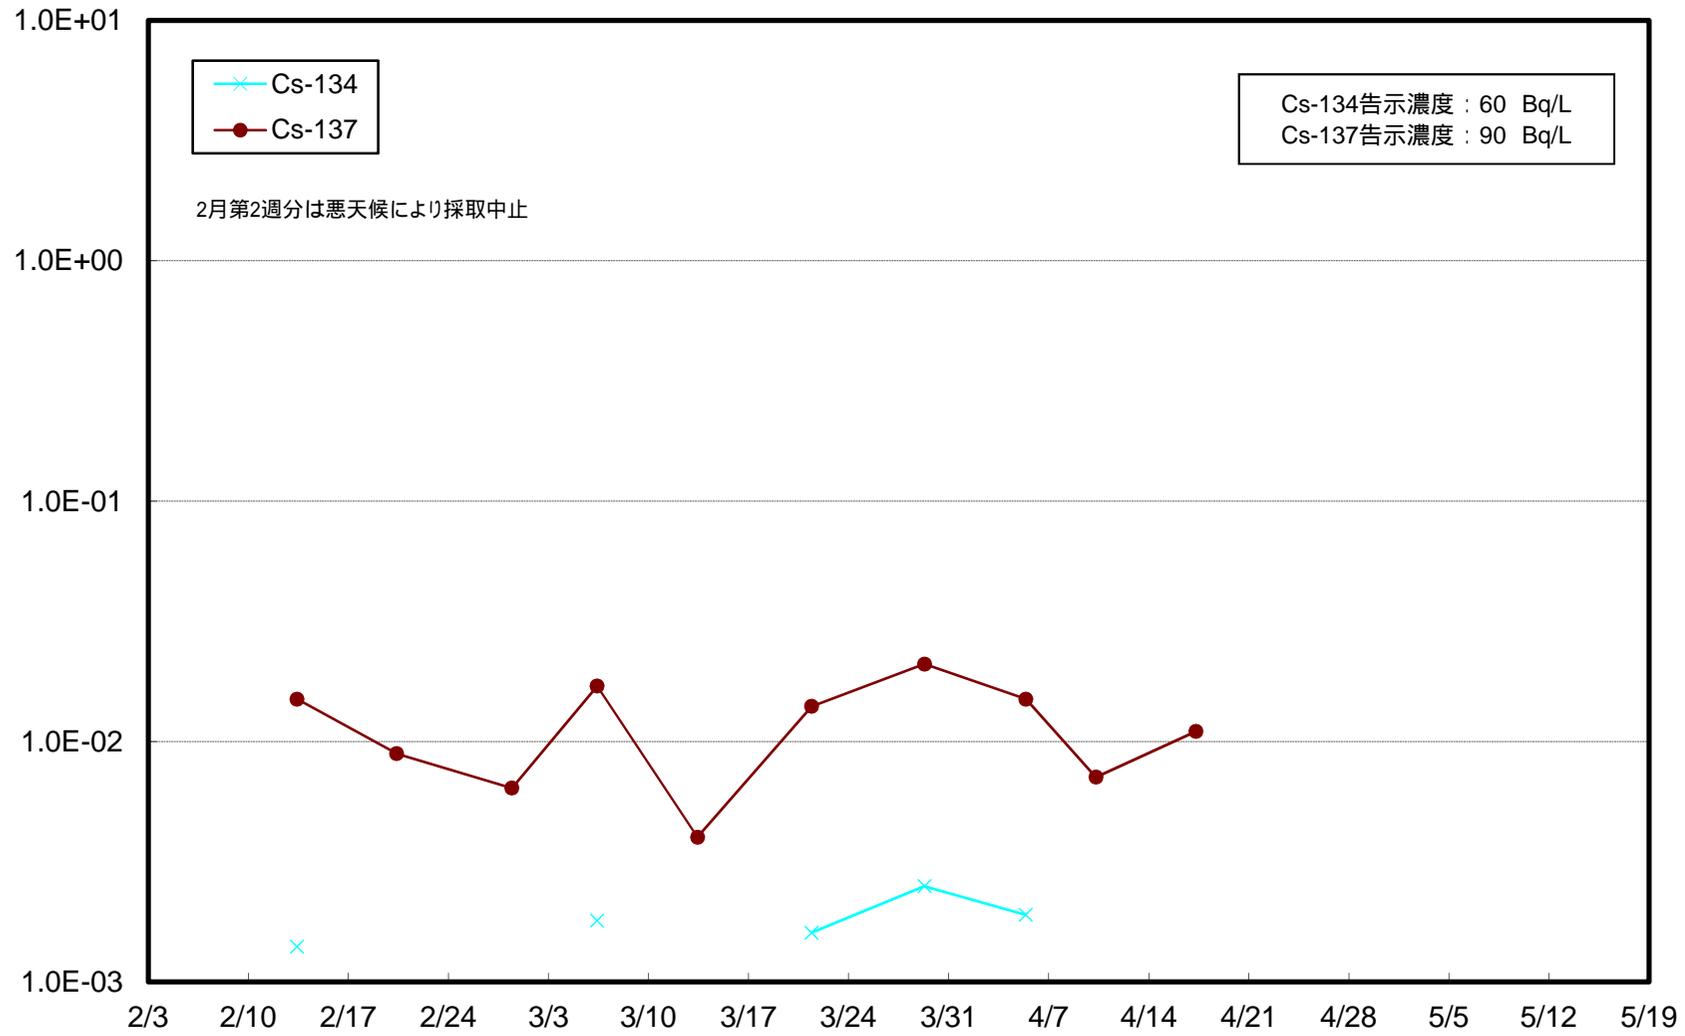


岩沢海岸沖合3km(T-11) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

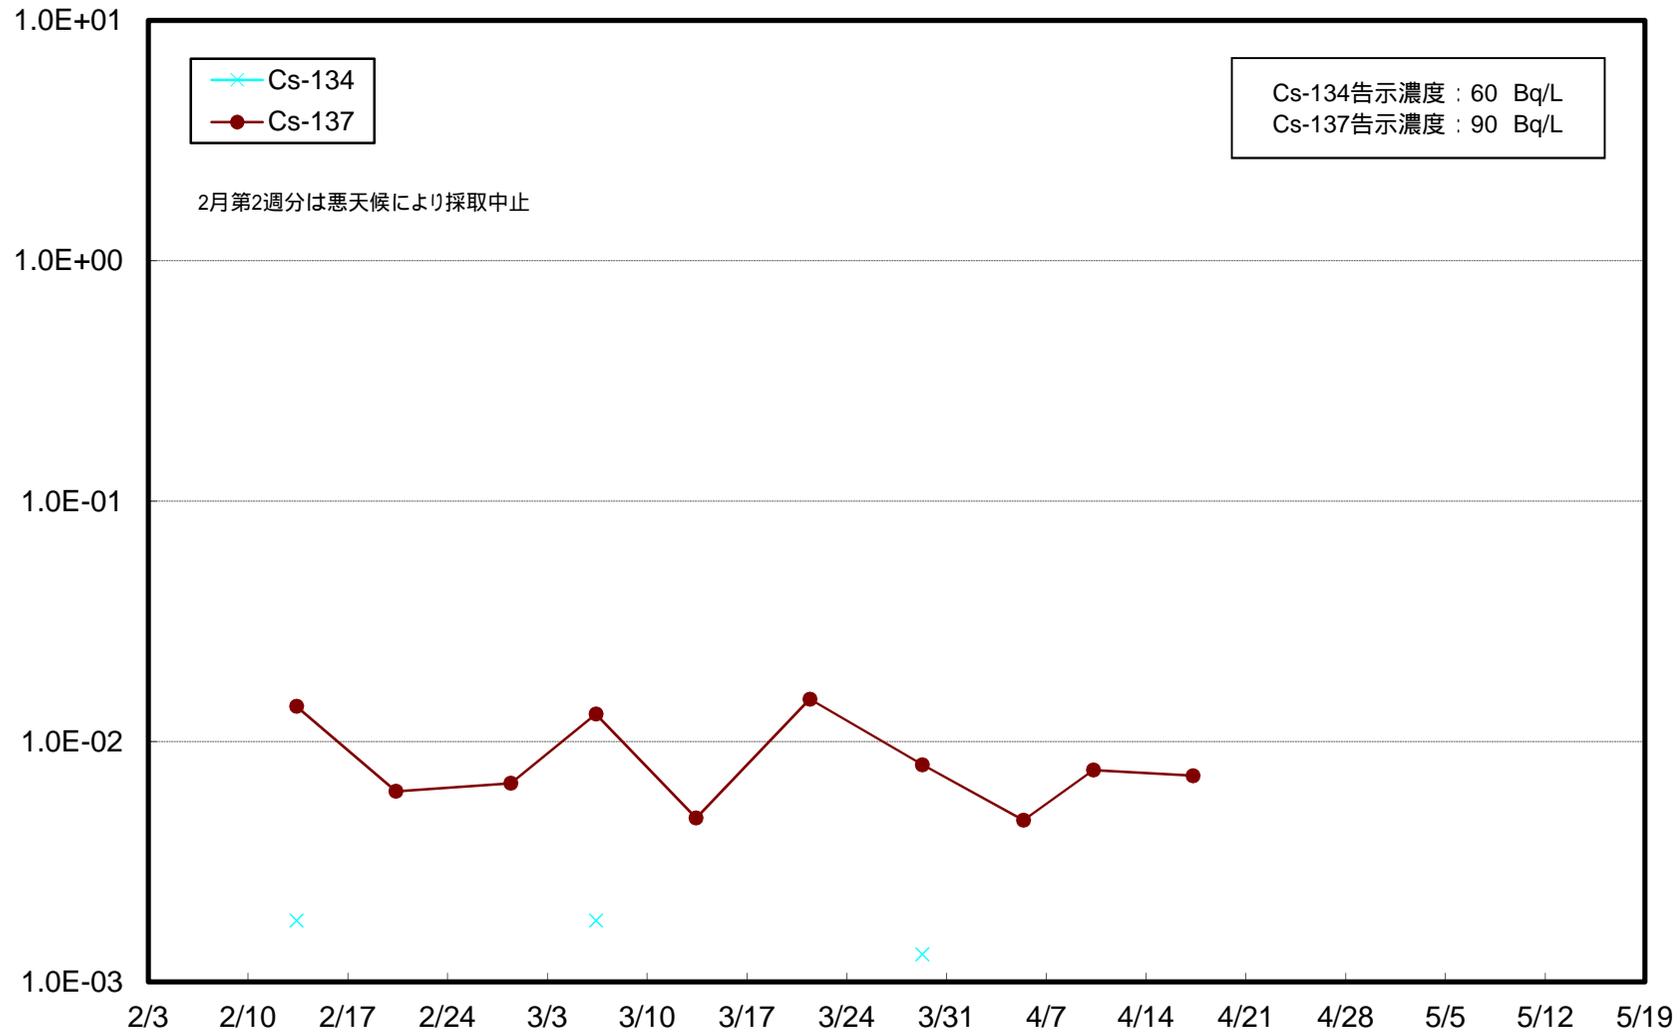


新田川沖合1km(T-13-1) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

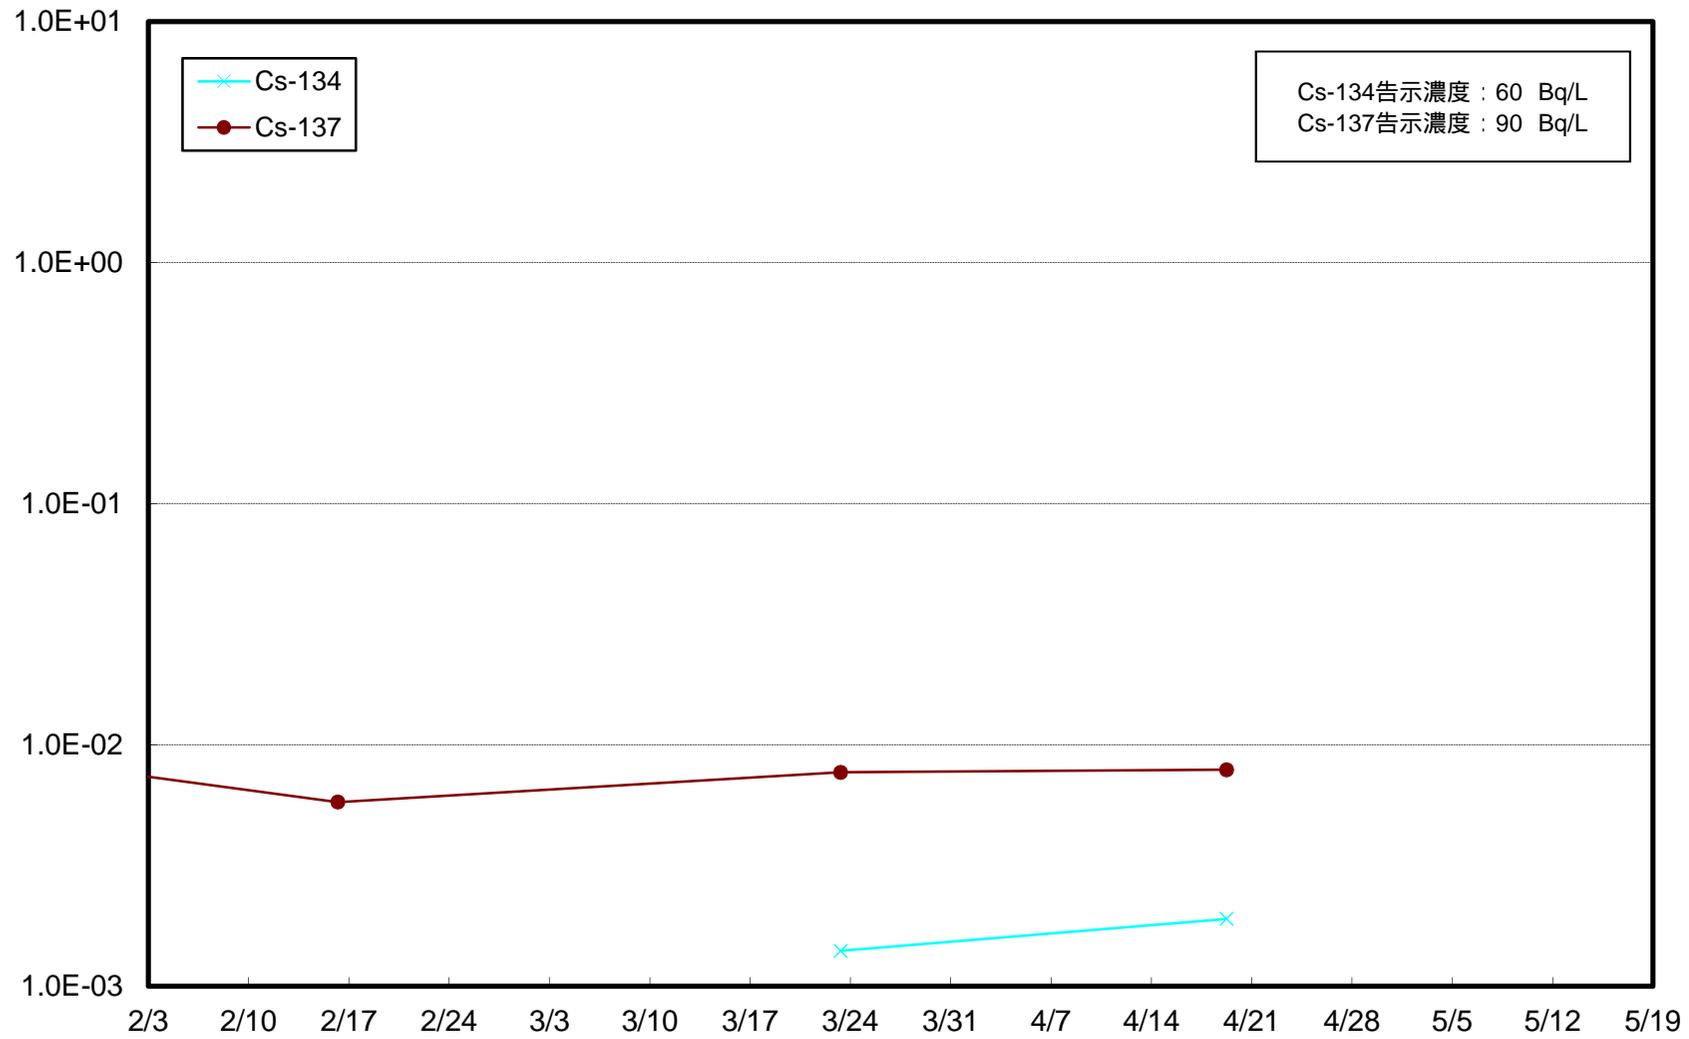


新田川沖合1km(T-13-1) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

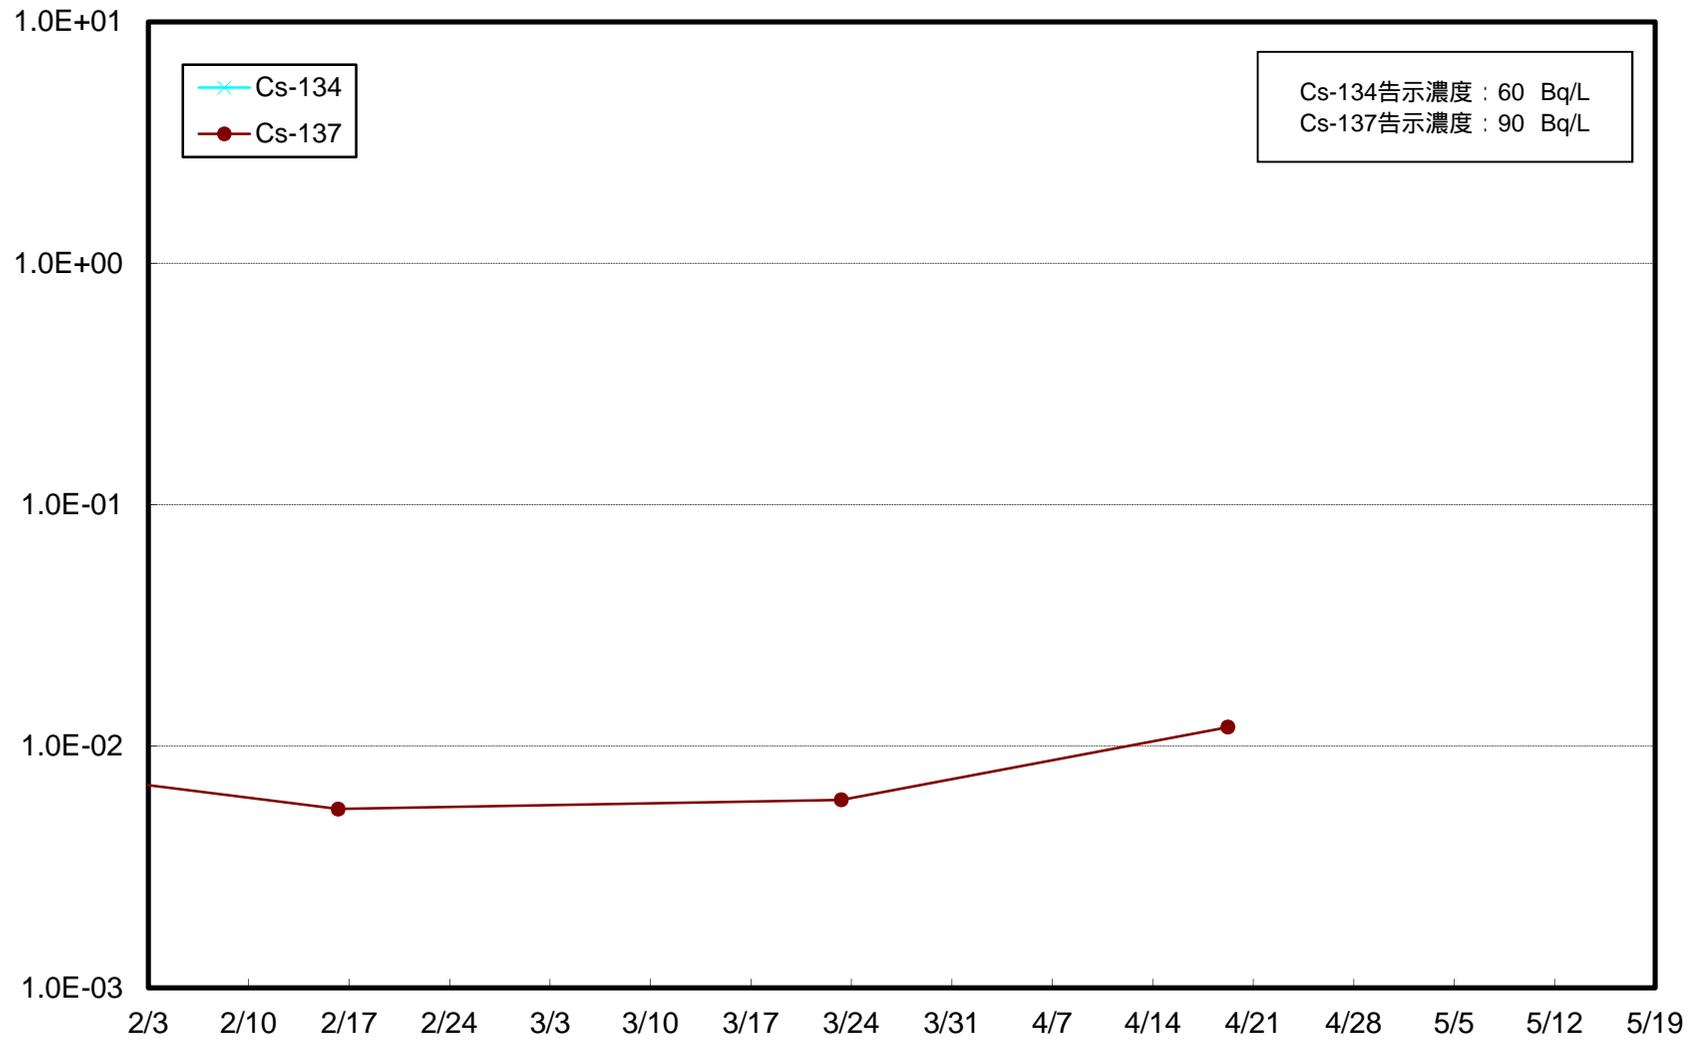


相馬沖合 3km(T-22) 上層 海水放射能濃度(Bq / L)

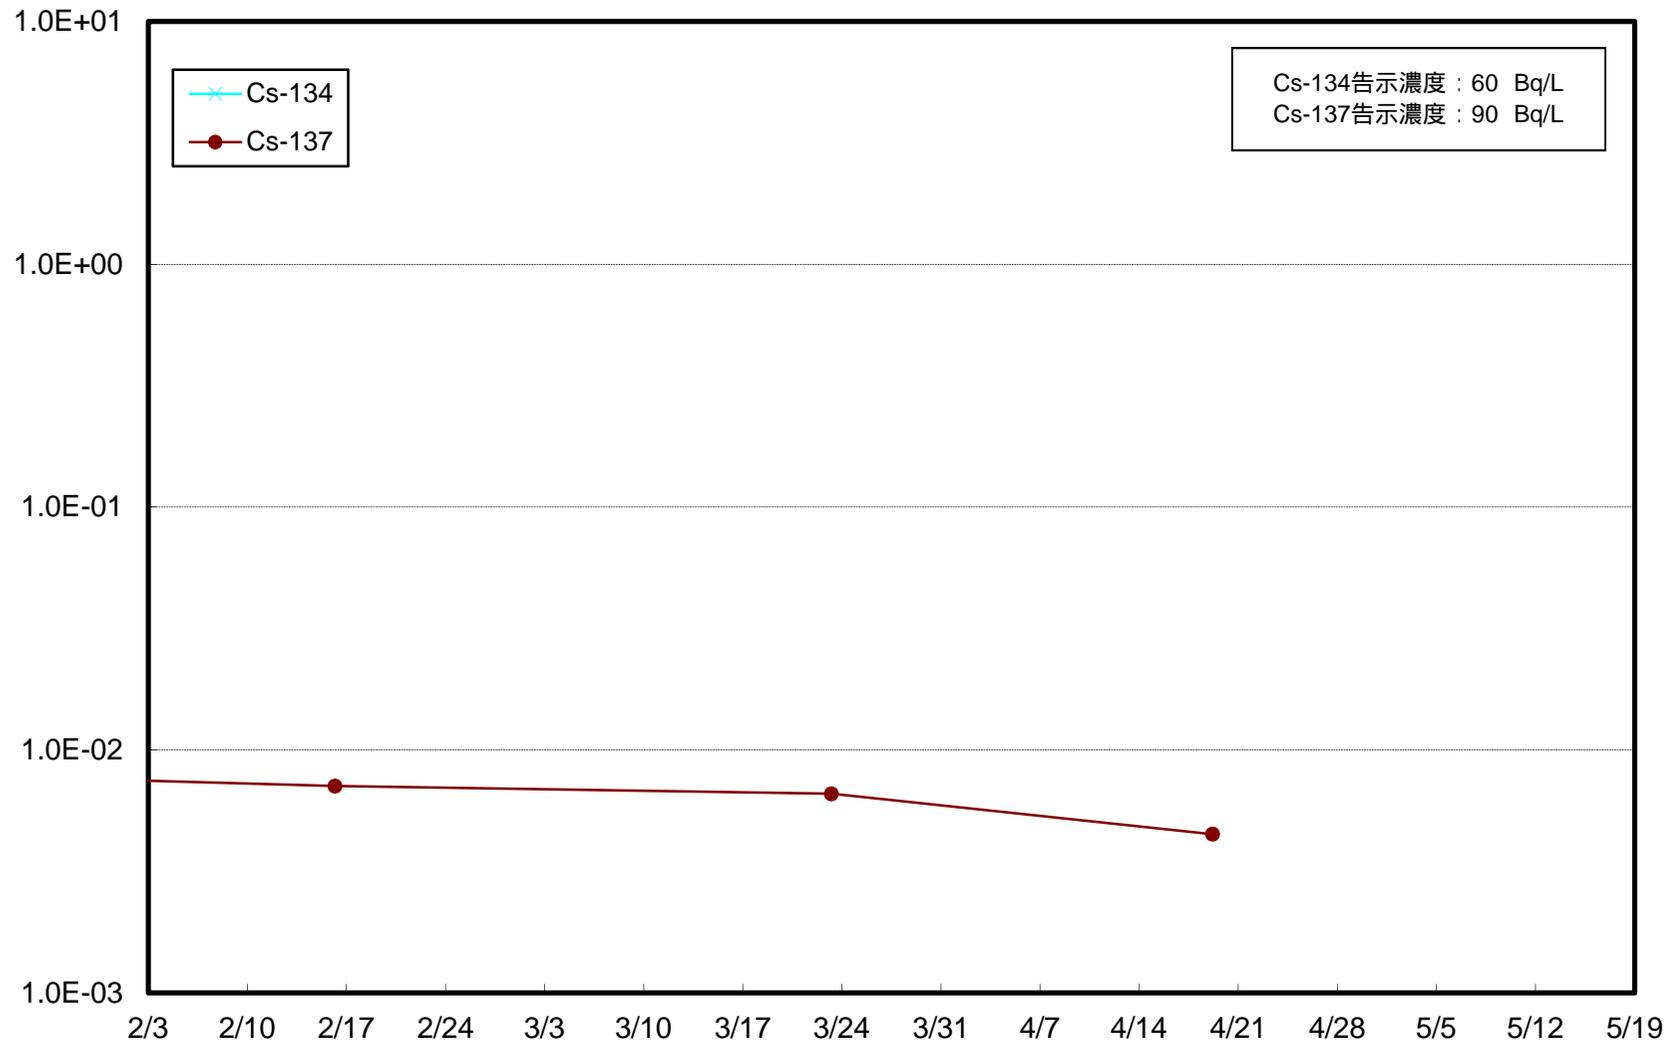


相馬沖合3km(T-22) 下層 海水放射能濃度(Bq / L)

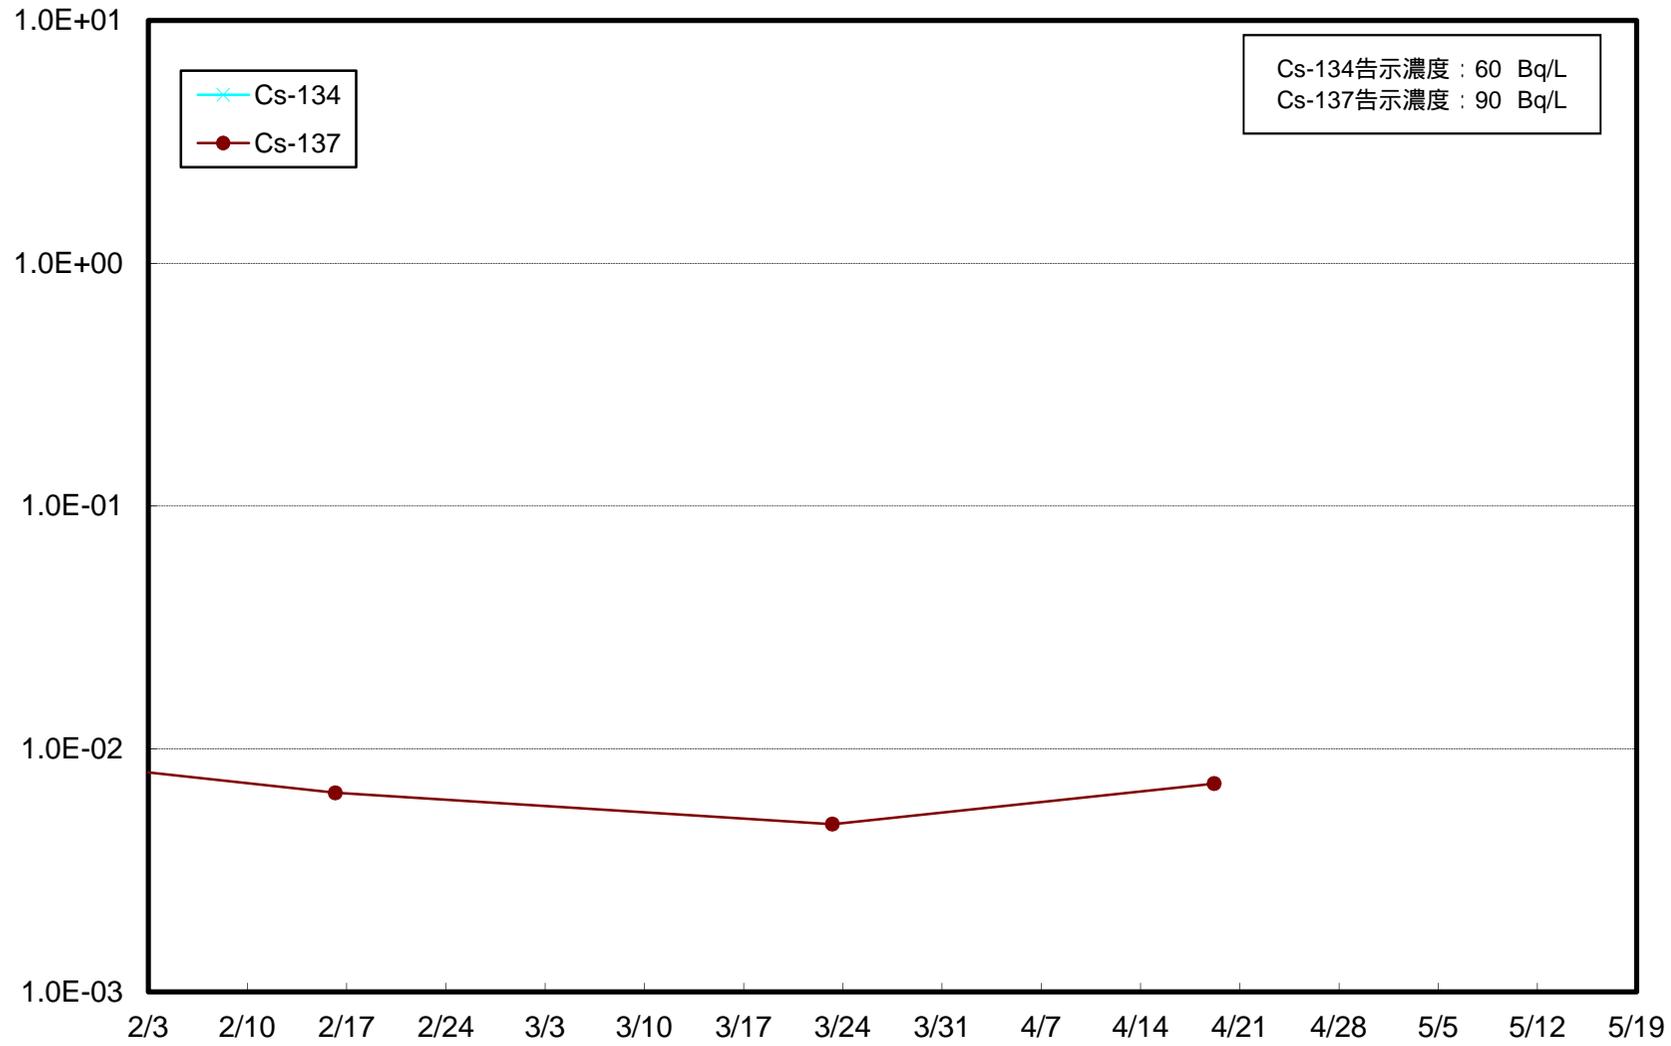


鹿島沖合 5 km (T-MA) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

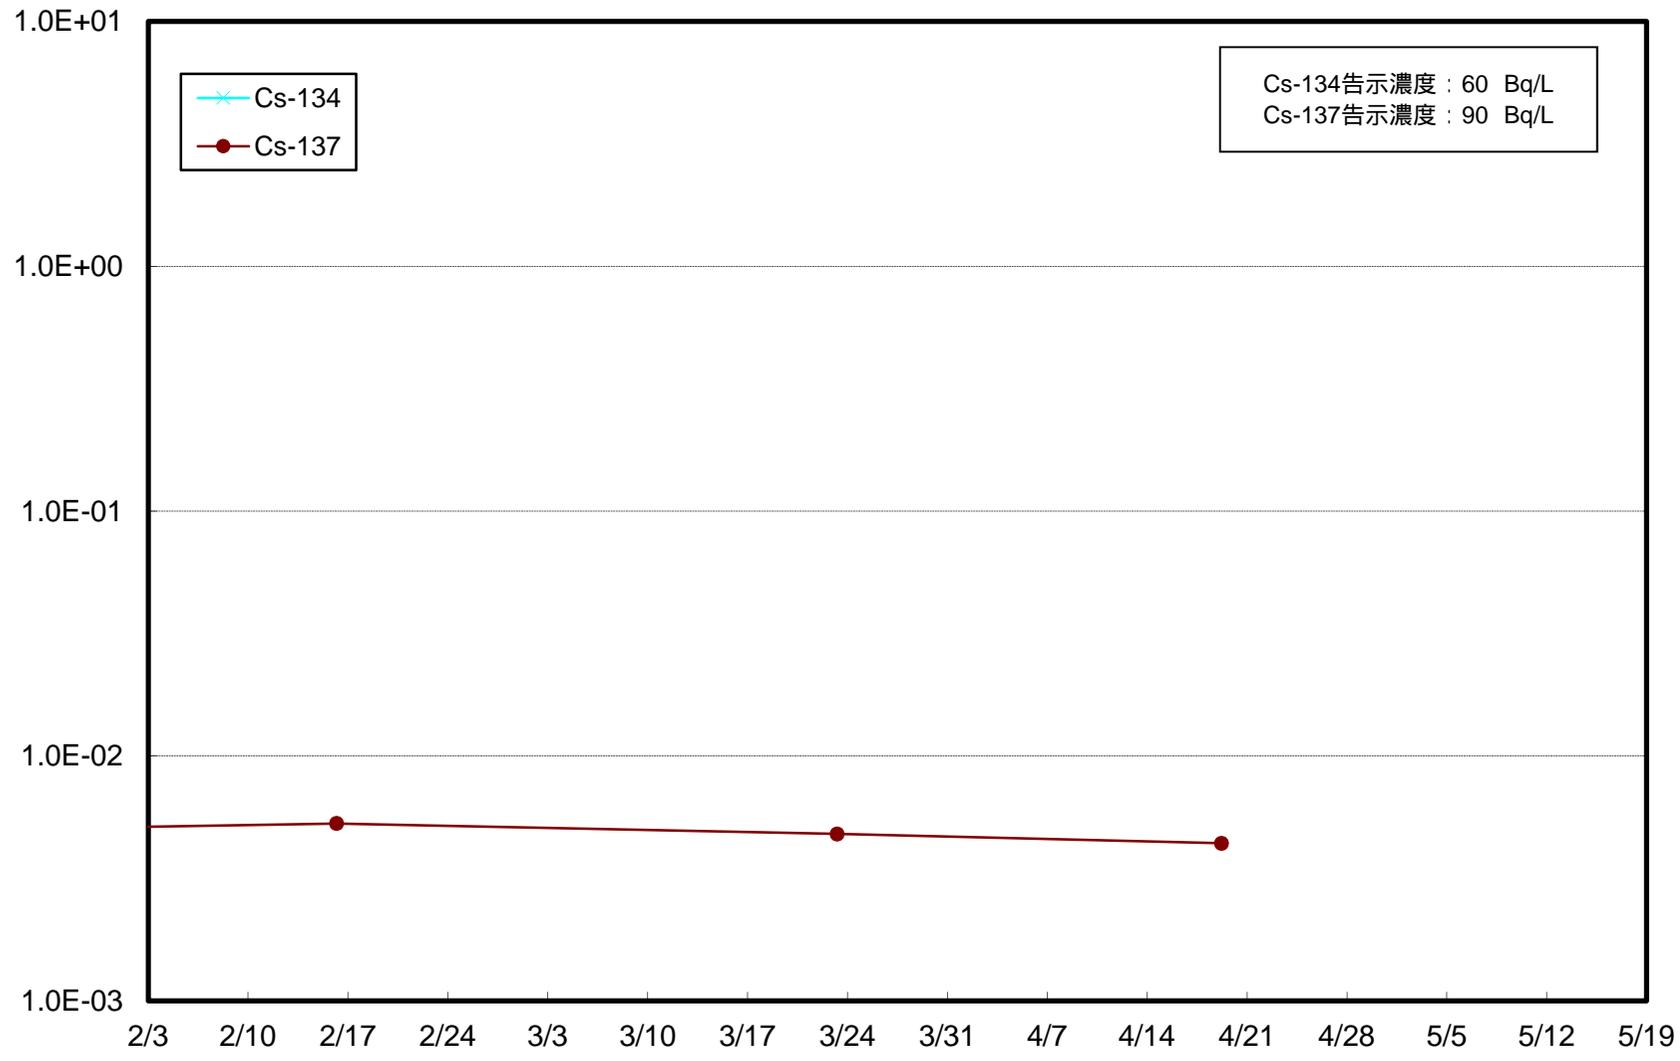


鹿島沖合 5 km (T-MA) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

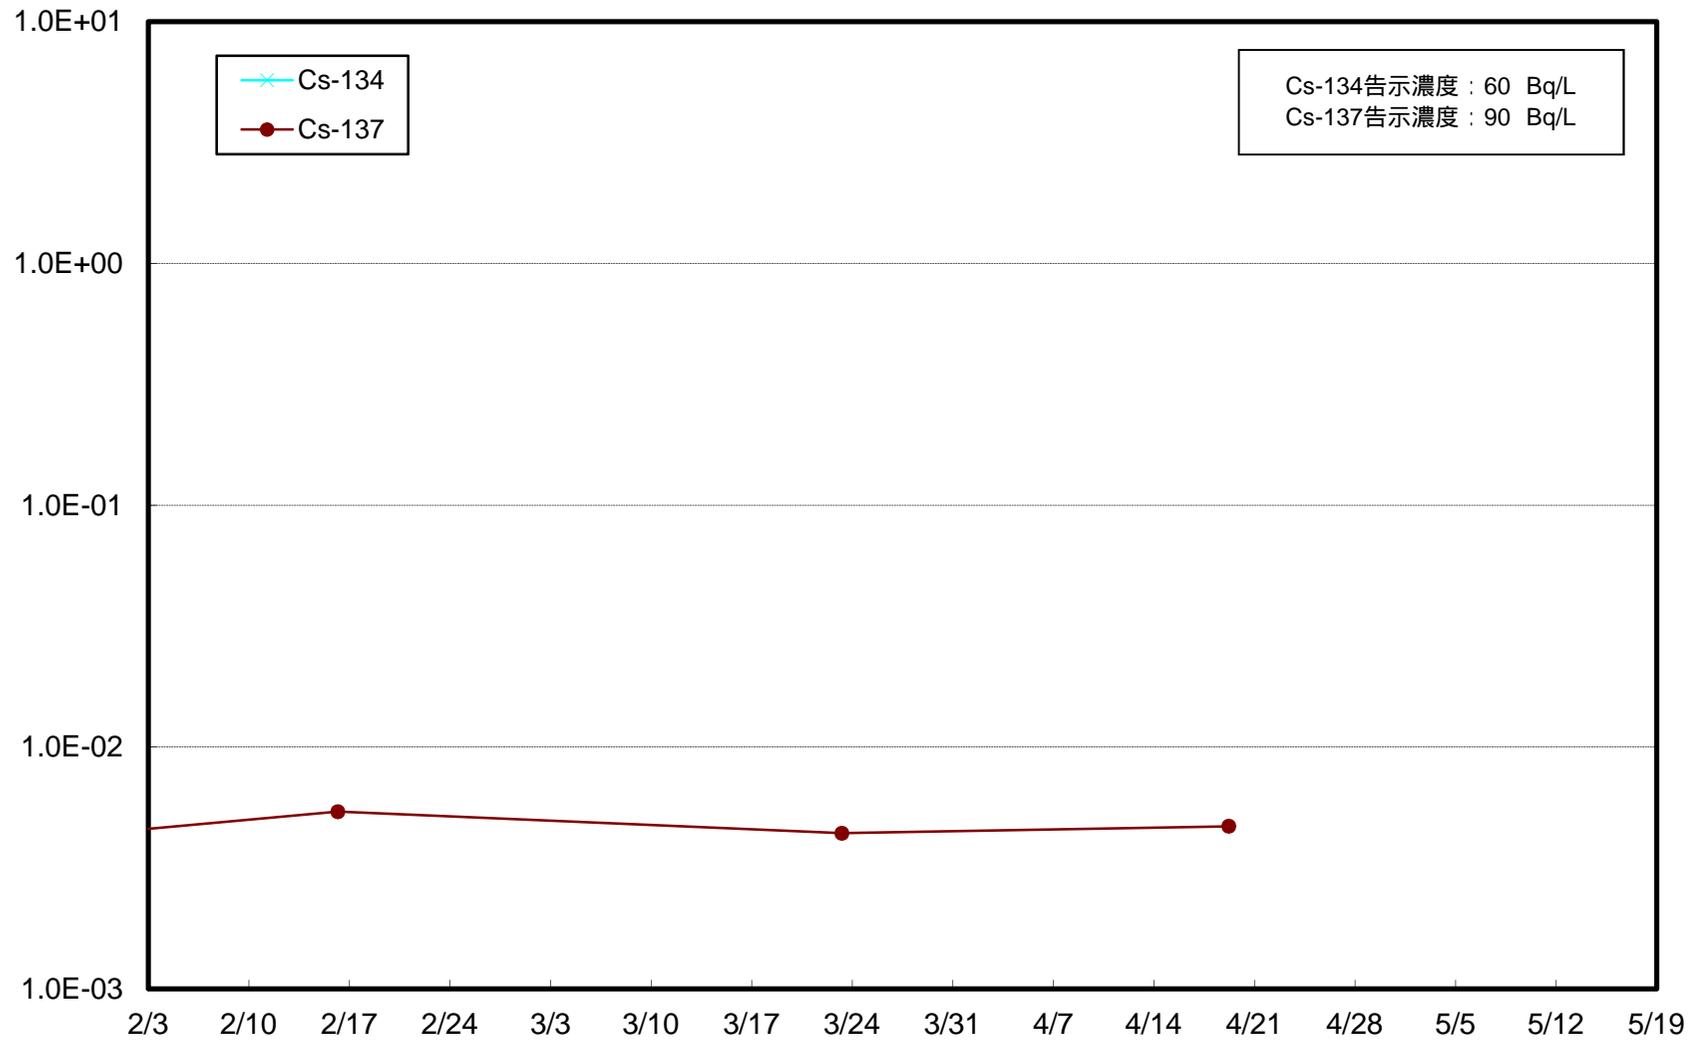


太田川沖合1km付近(T-S1) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

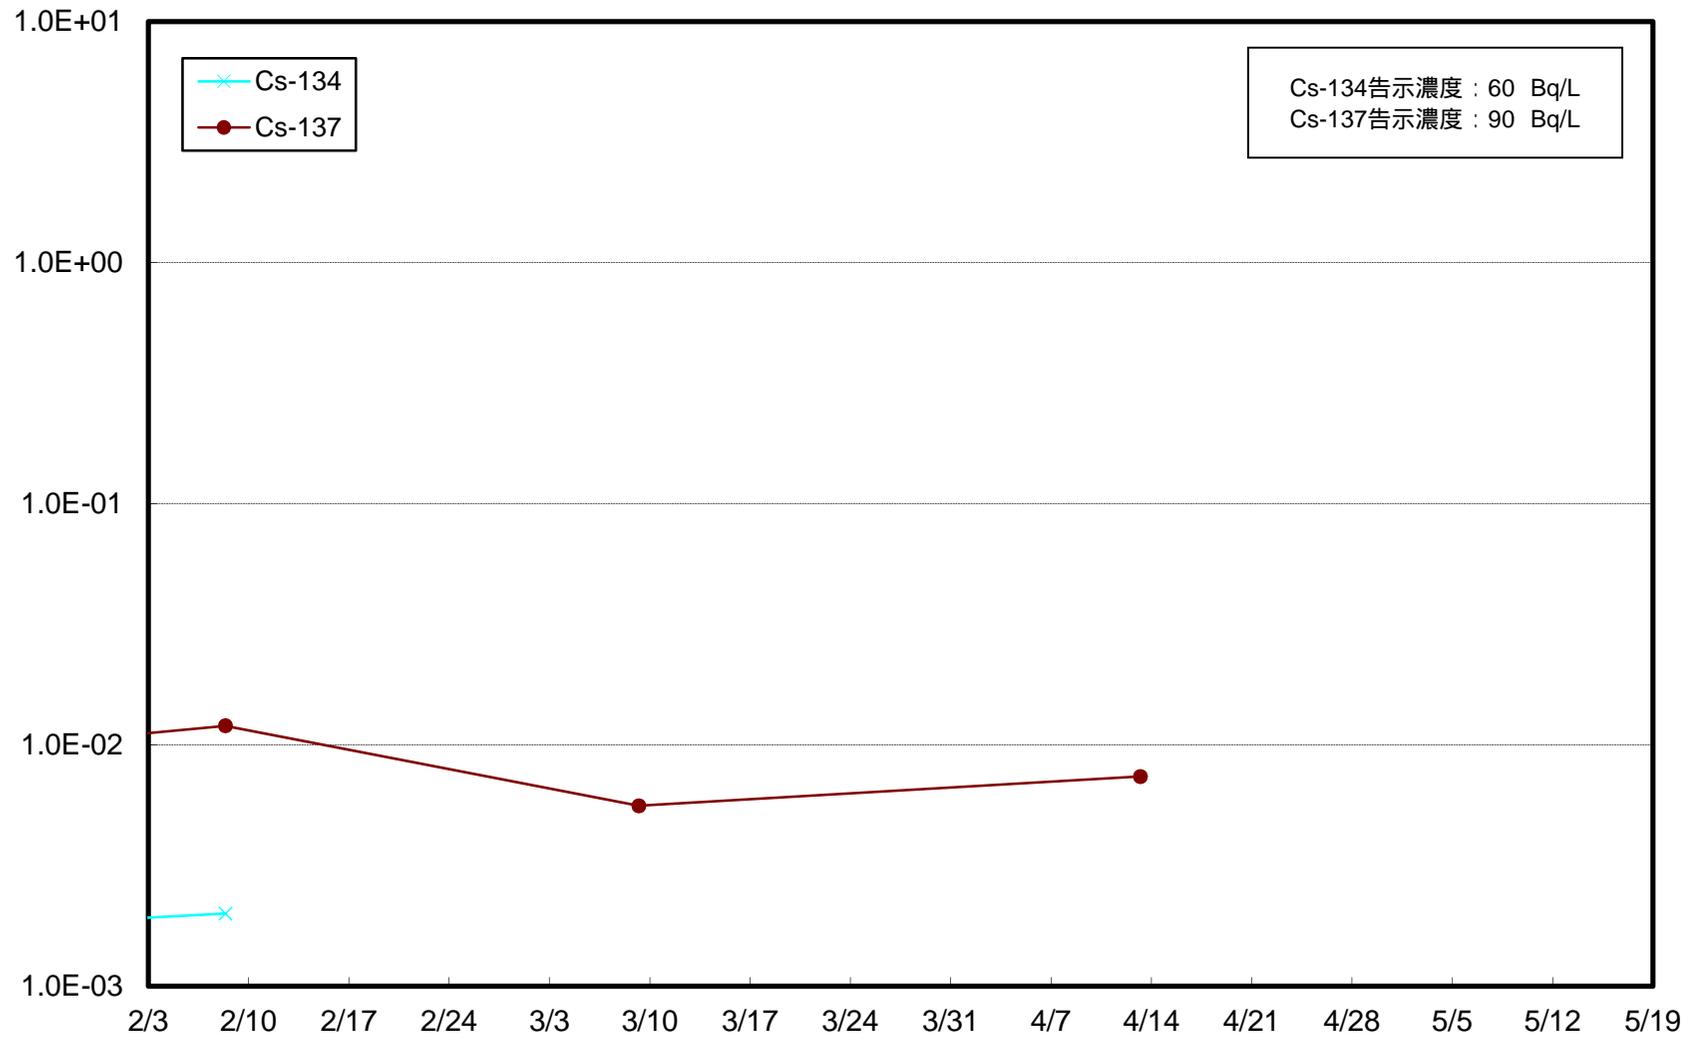


太田川沖合1km付近(T-S1) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

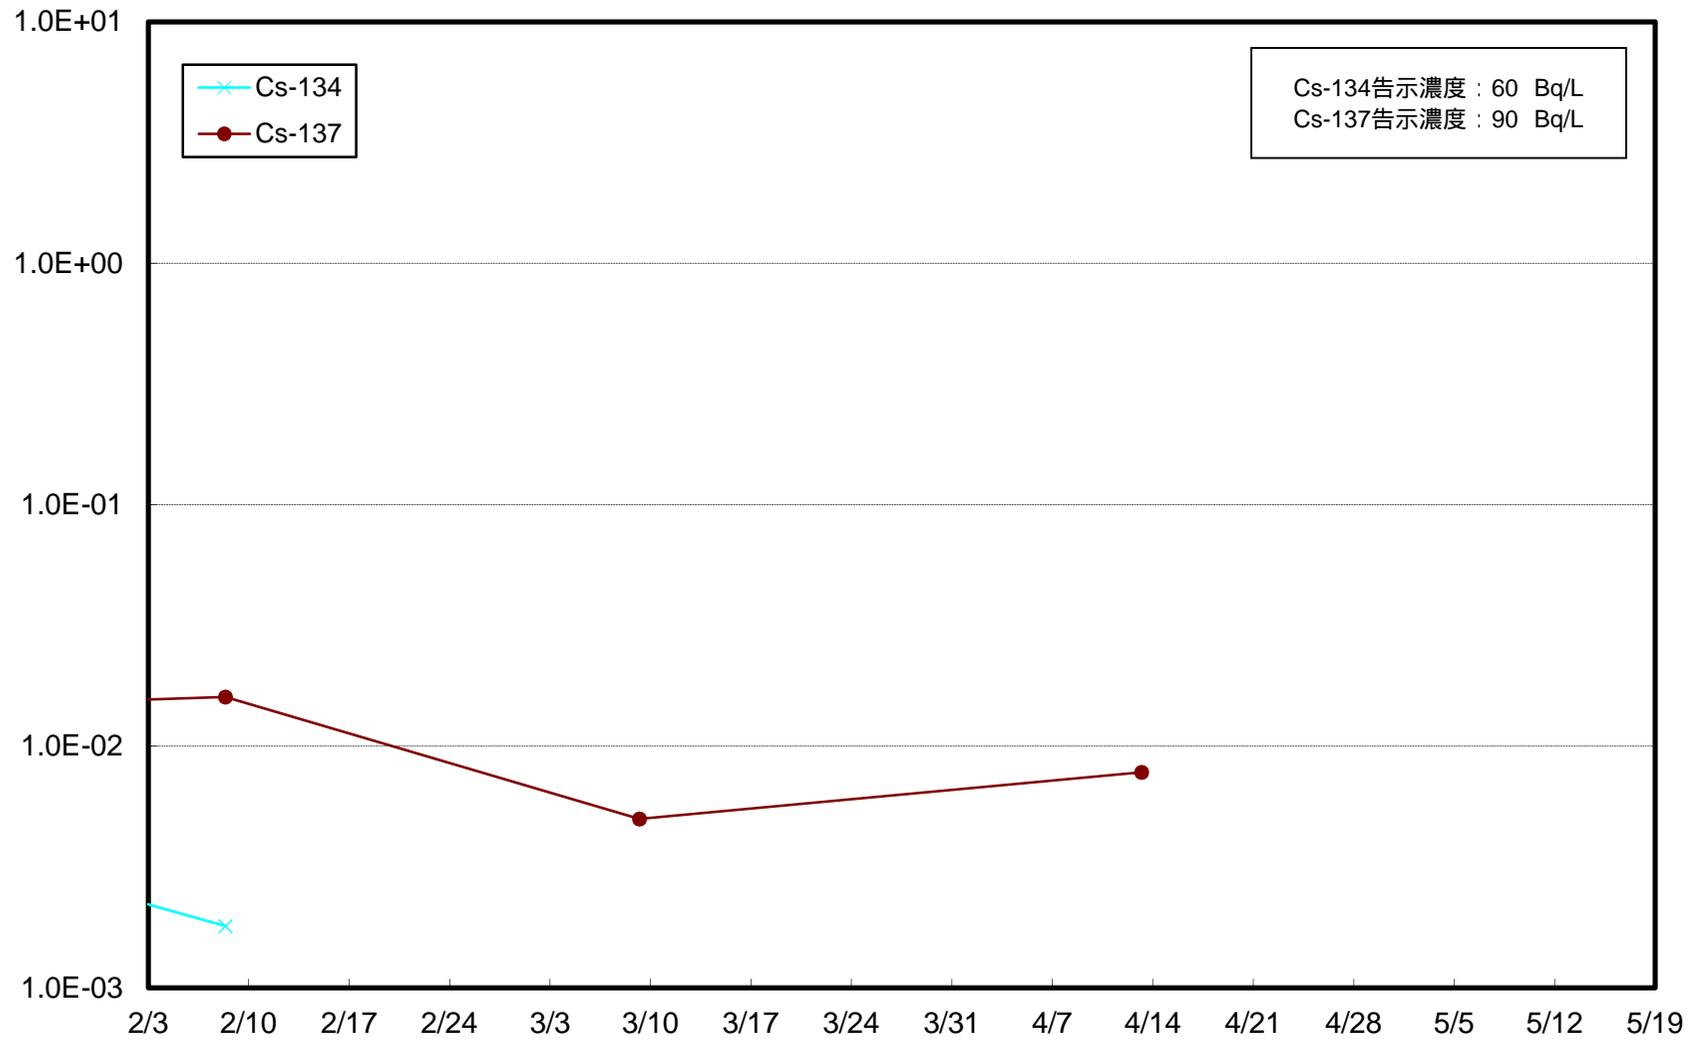


請戸川沖合3km付近(T-S3) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

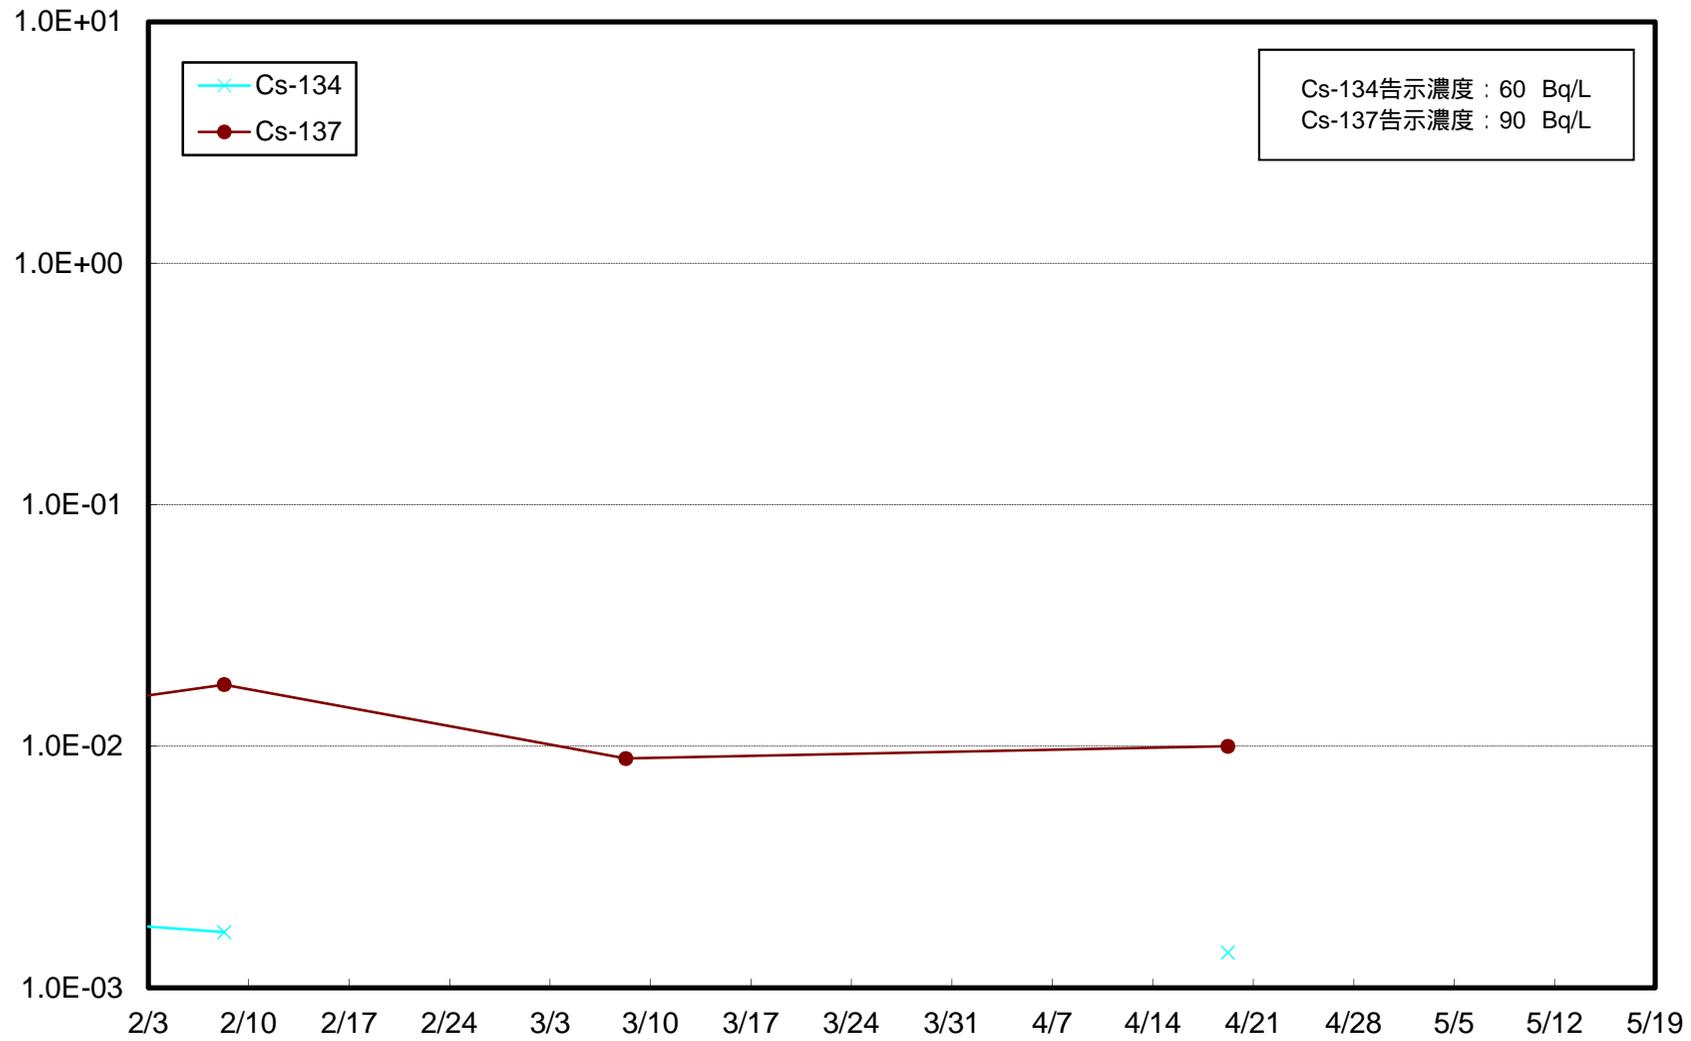


請戸川沖合3km付近(T-S3) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

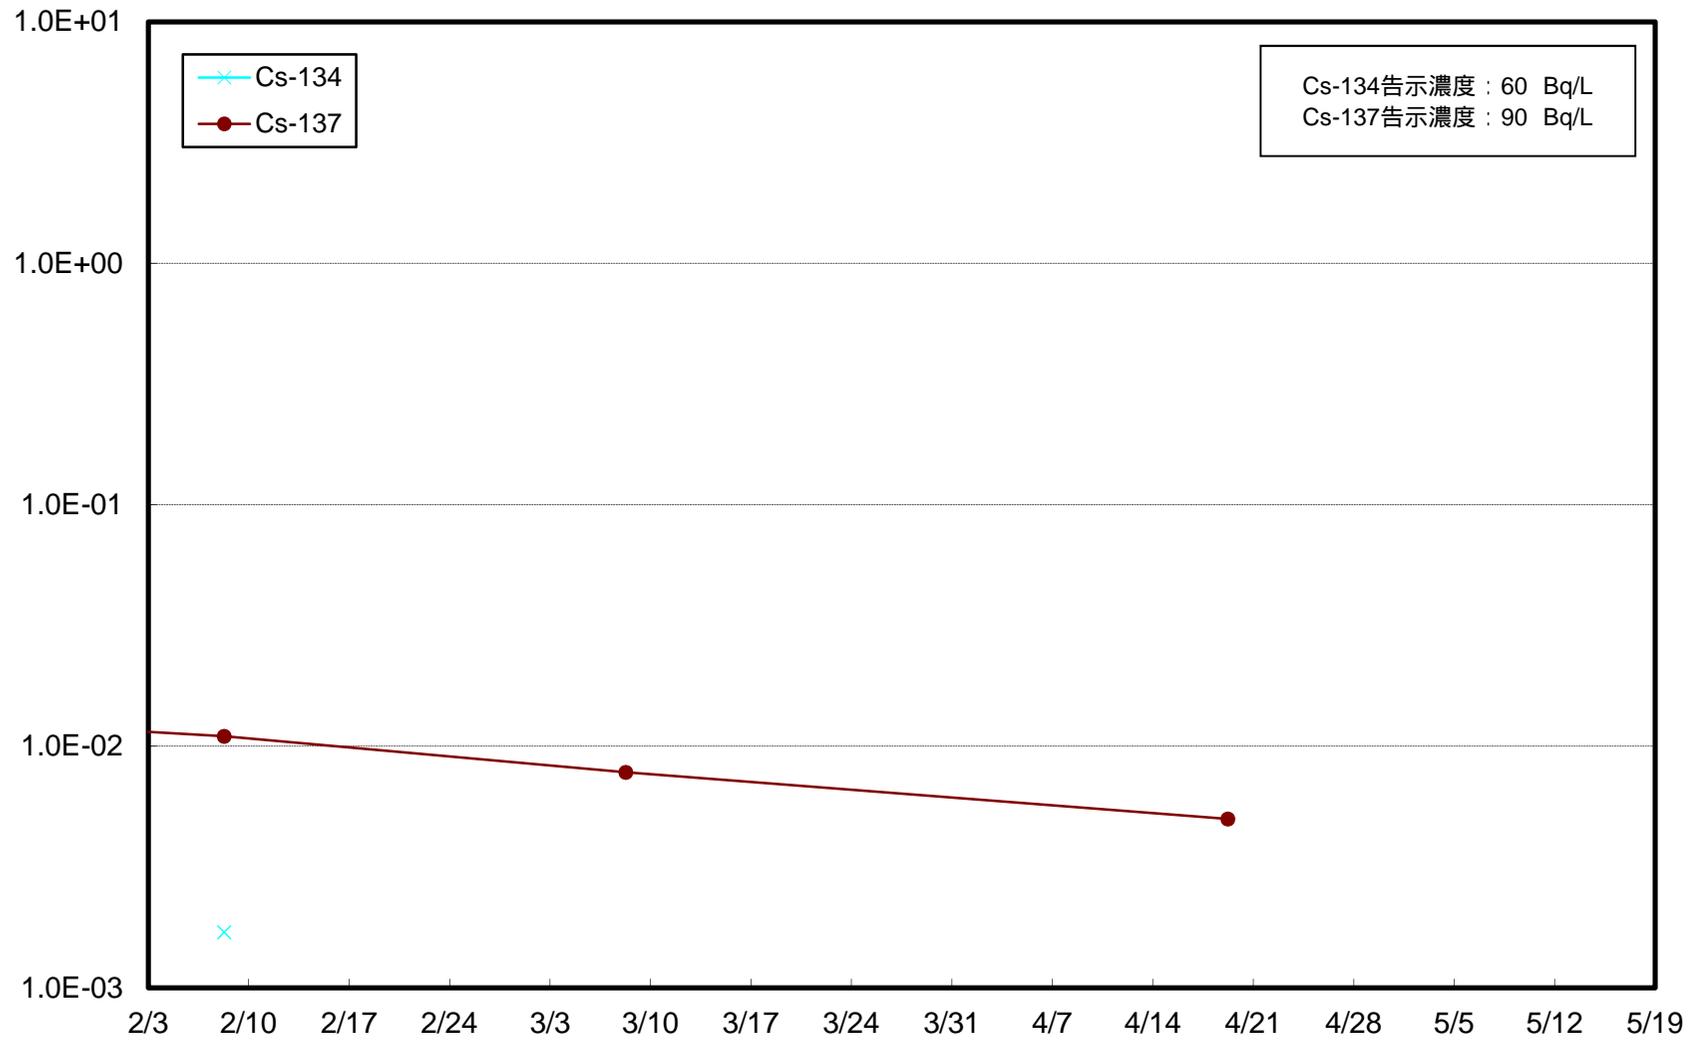


福島第一 敷地沖合3km付近(T-S4) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

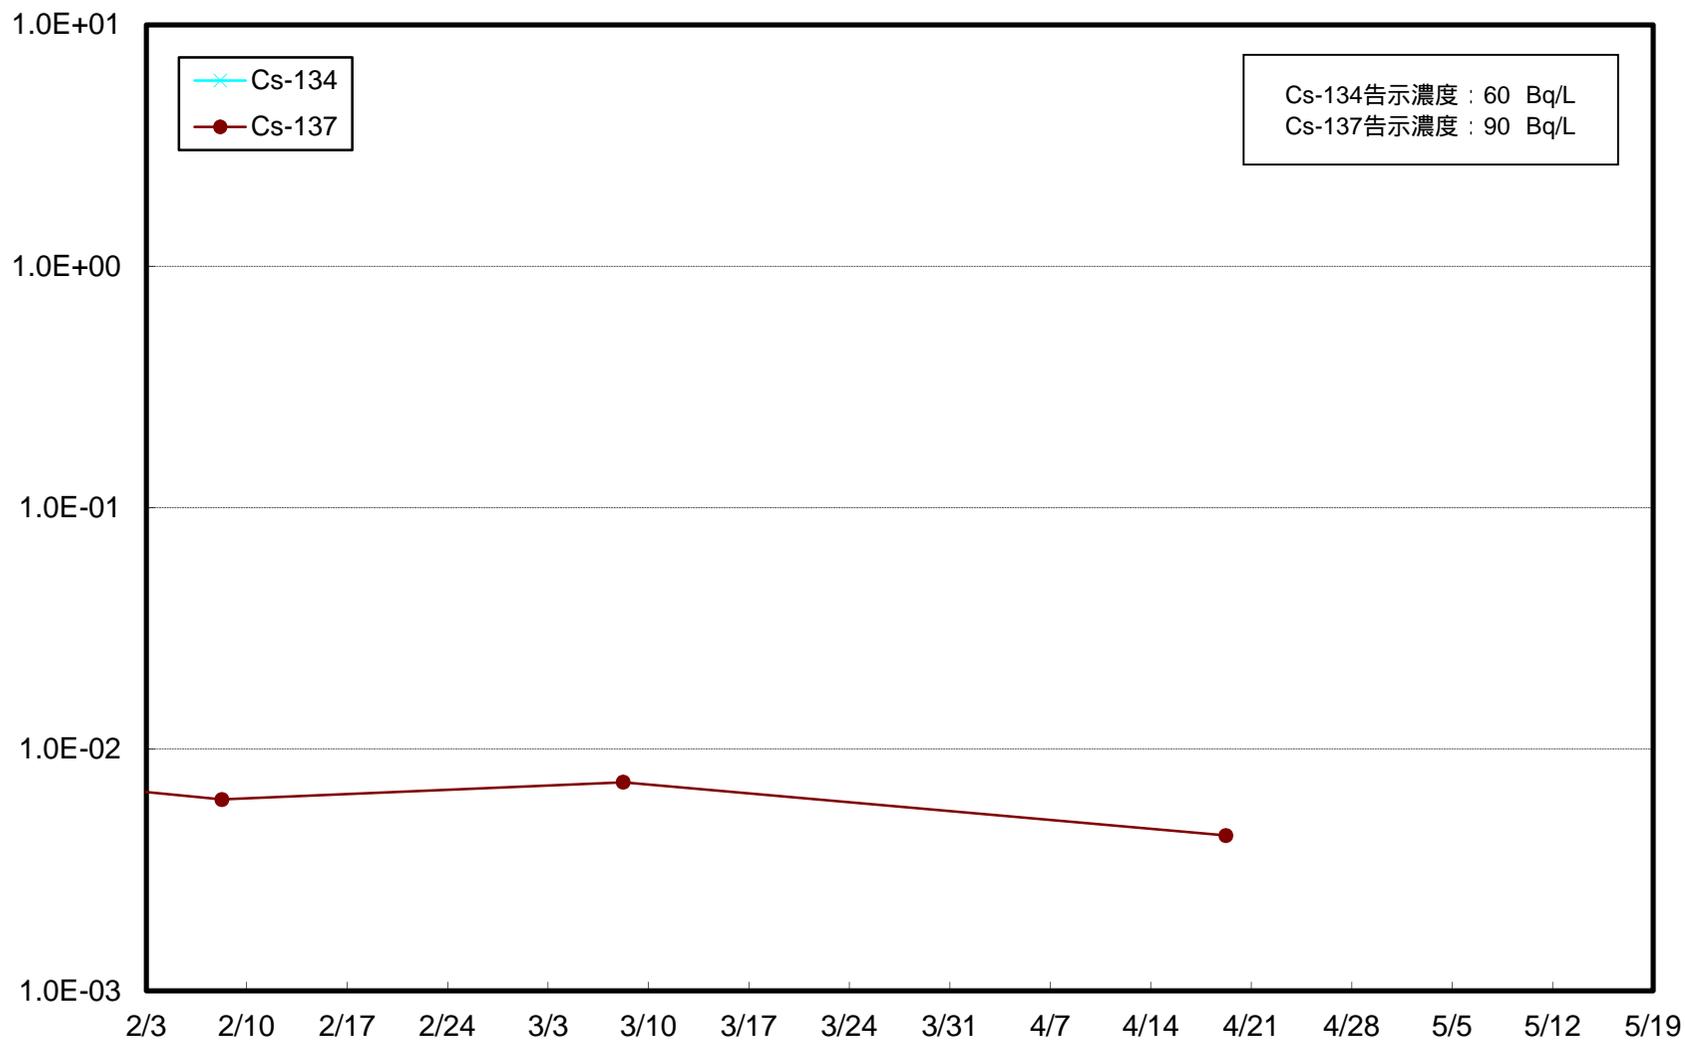


福島第一 敷地沖合3km付近(T-S4) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

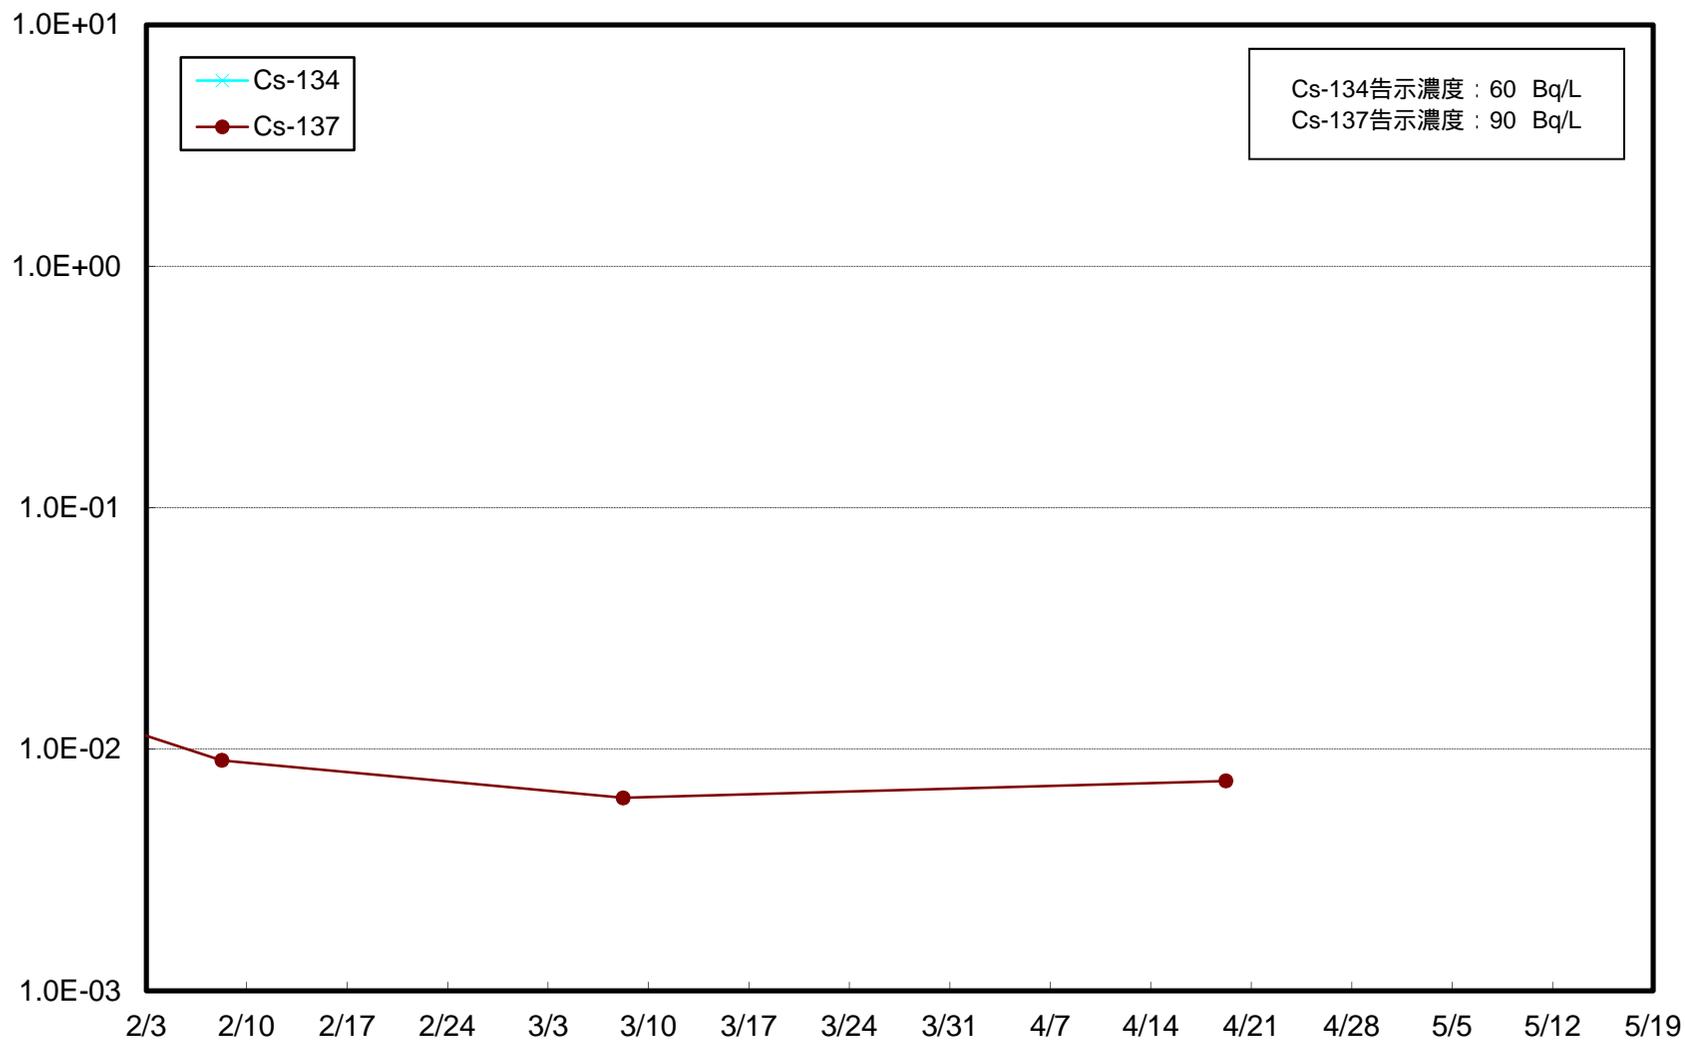


木戸川沖合2km付近(T-S5) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

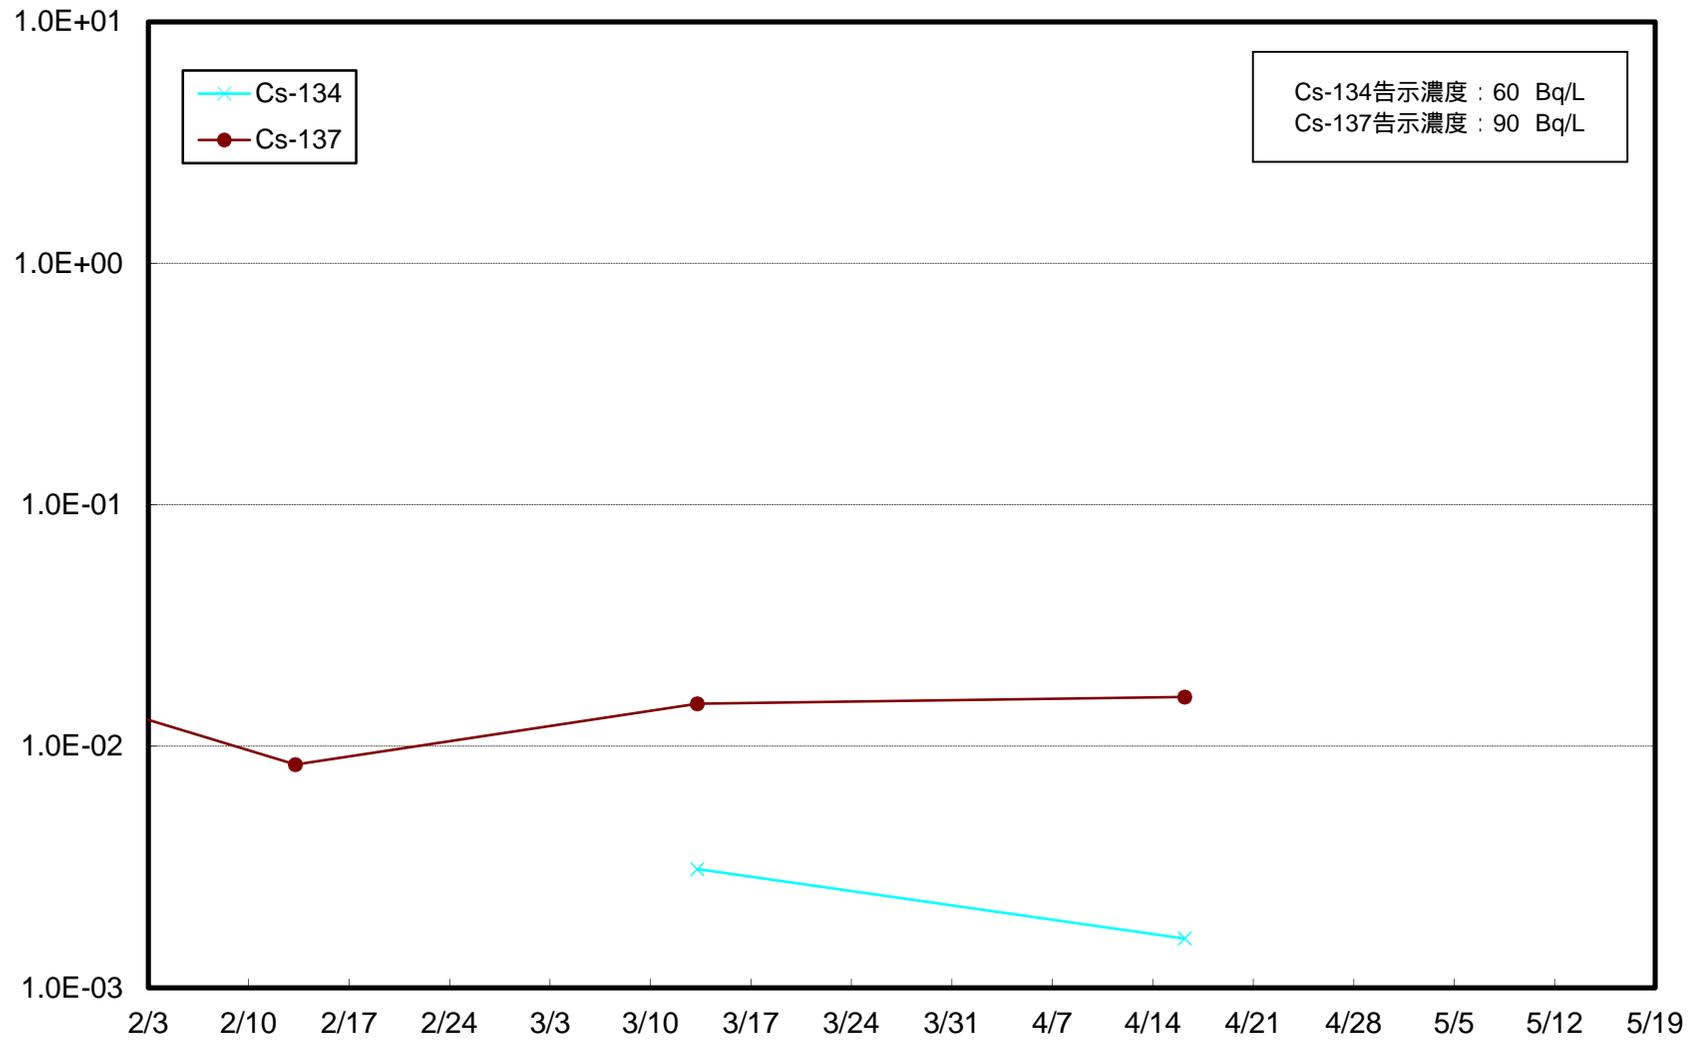


木戸川沖合2km付近(T-S5) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

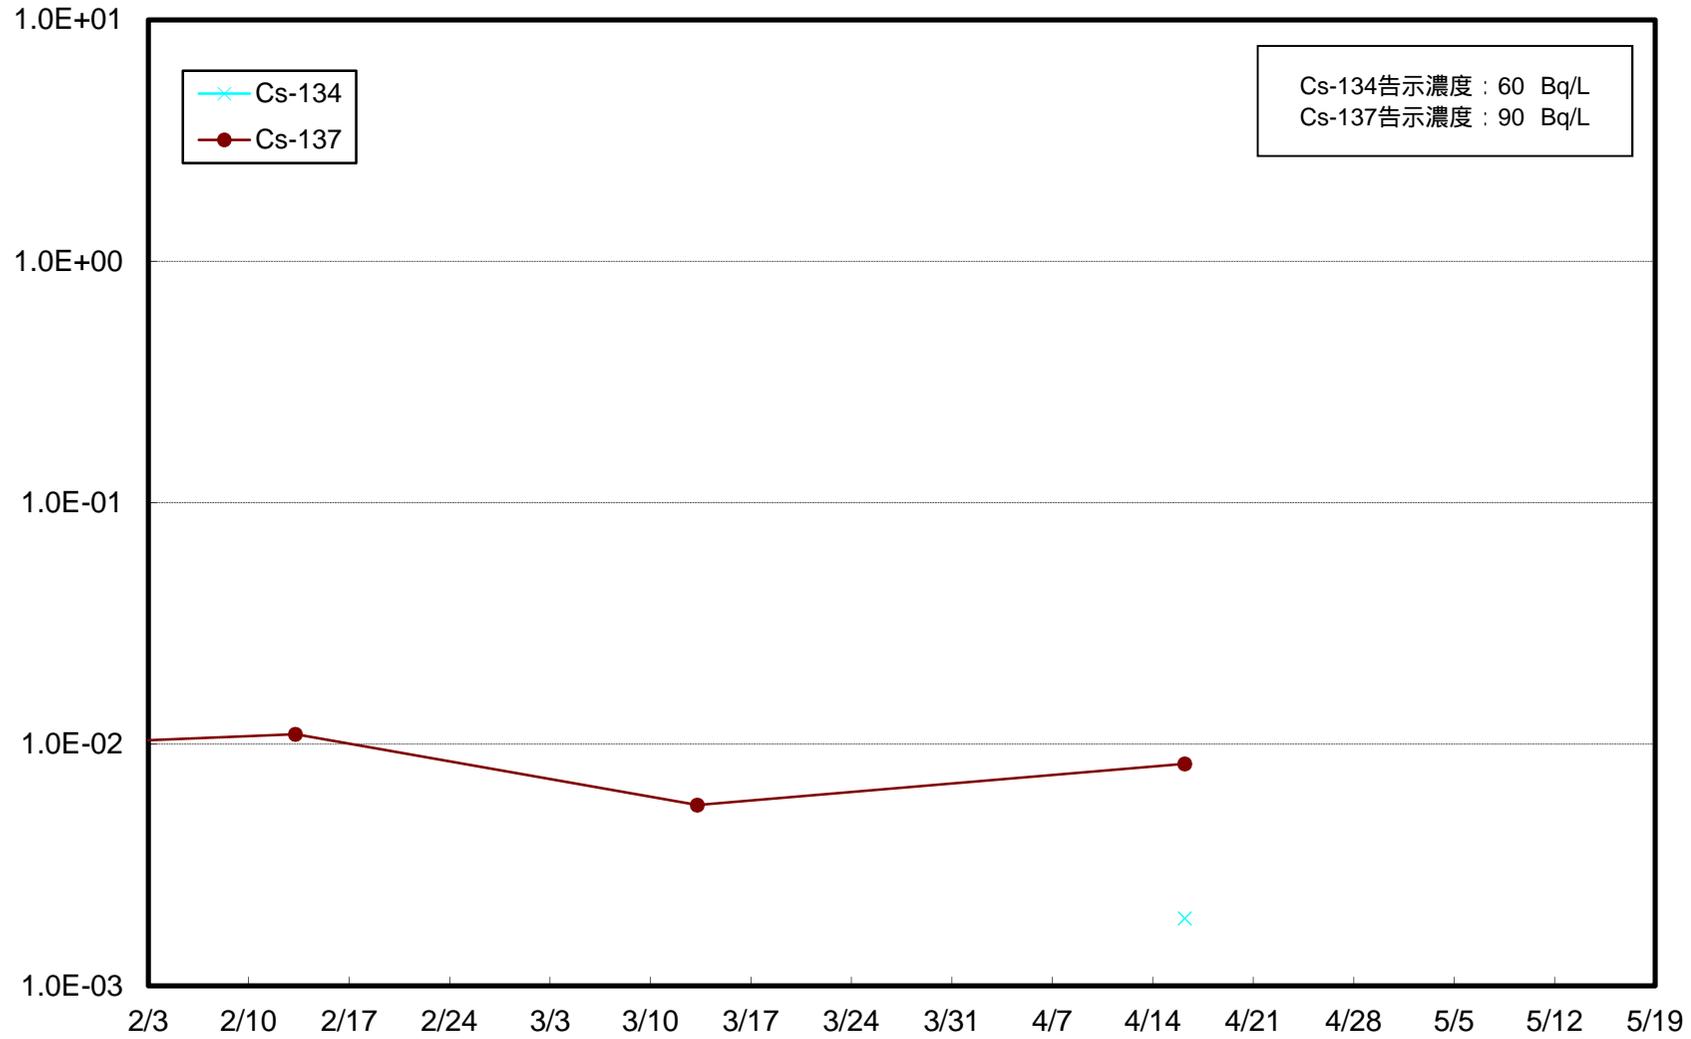


福島第二 敷地沖合2km付近(T-S7) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

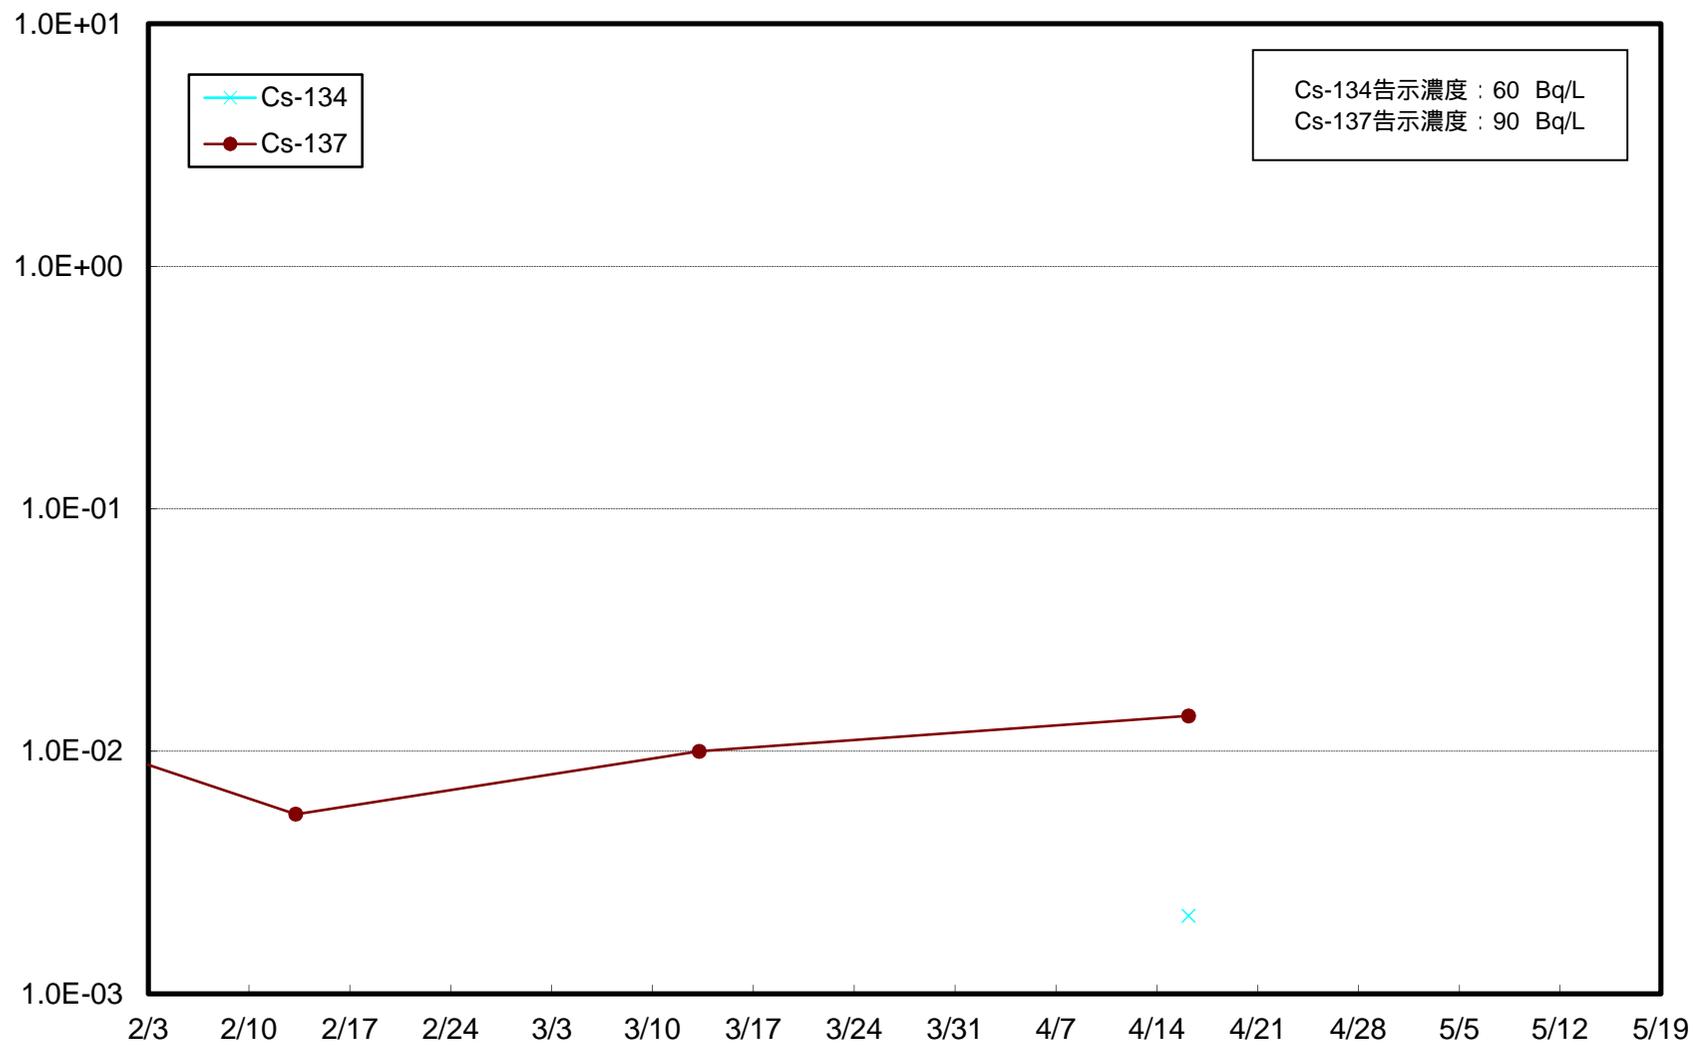


福島第二 敷地沖合2km付近(T-S7) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

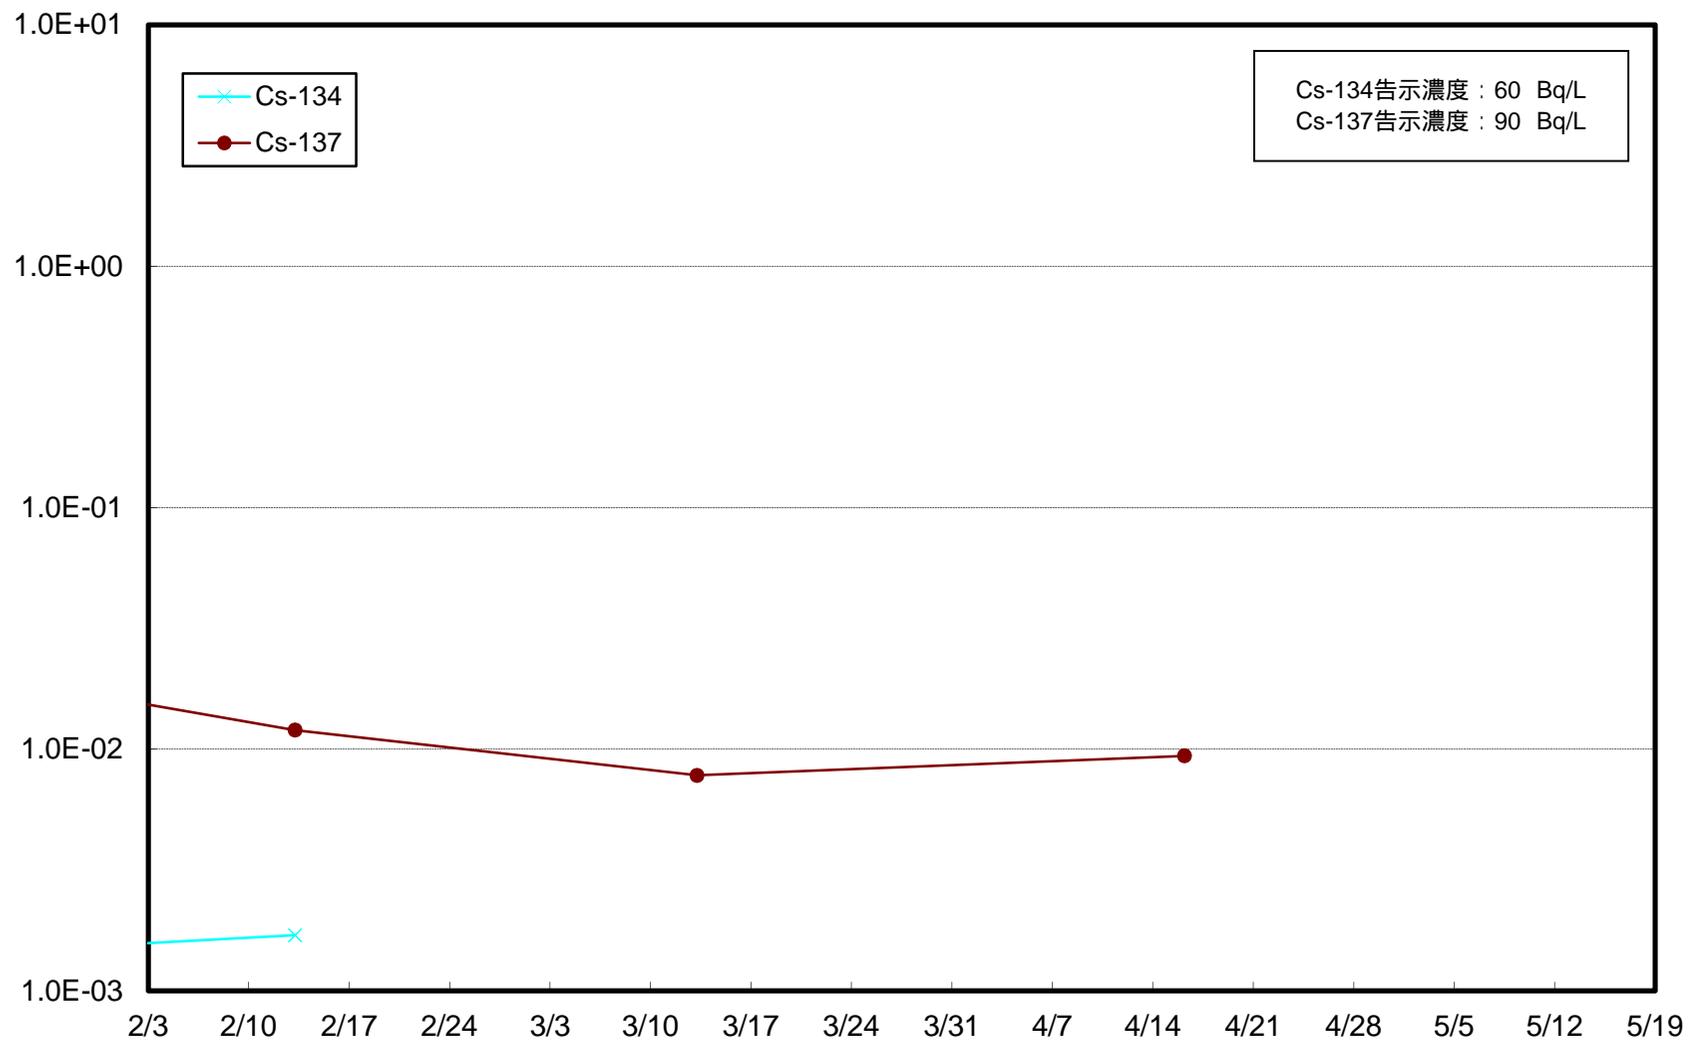


小高区冲合15km付近(T-B1) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

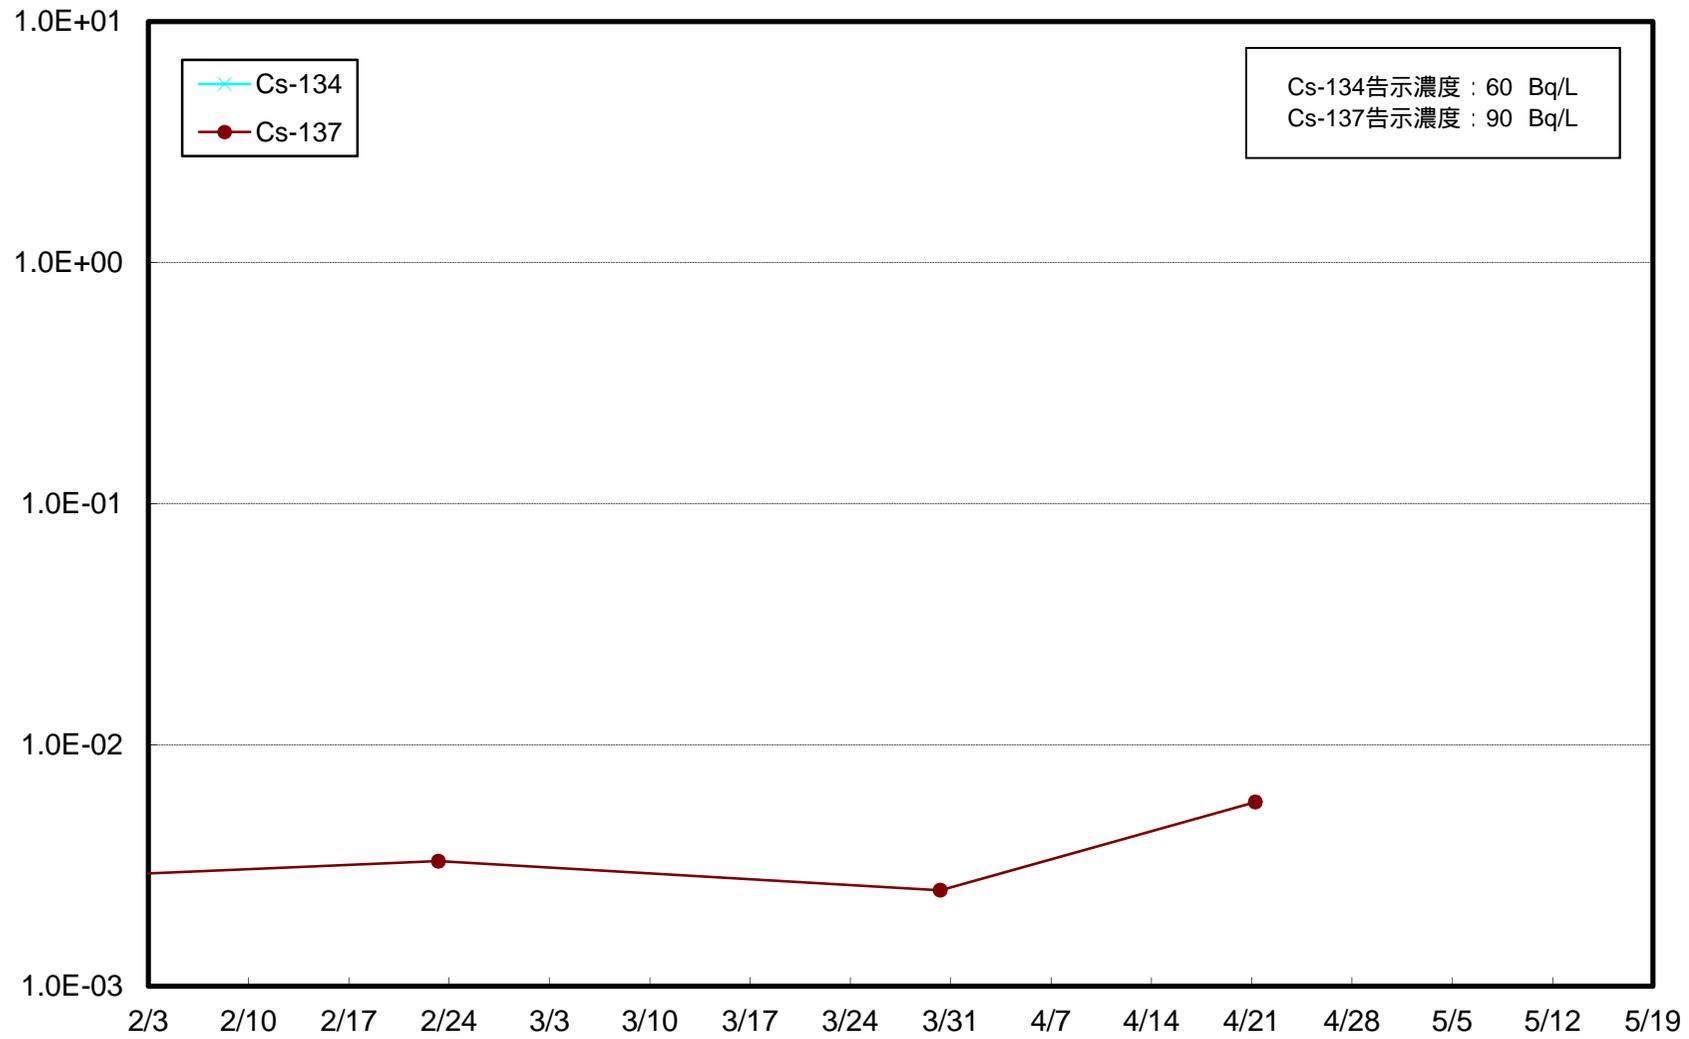


小高区冲合15km付近(T-B1) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

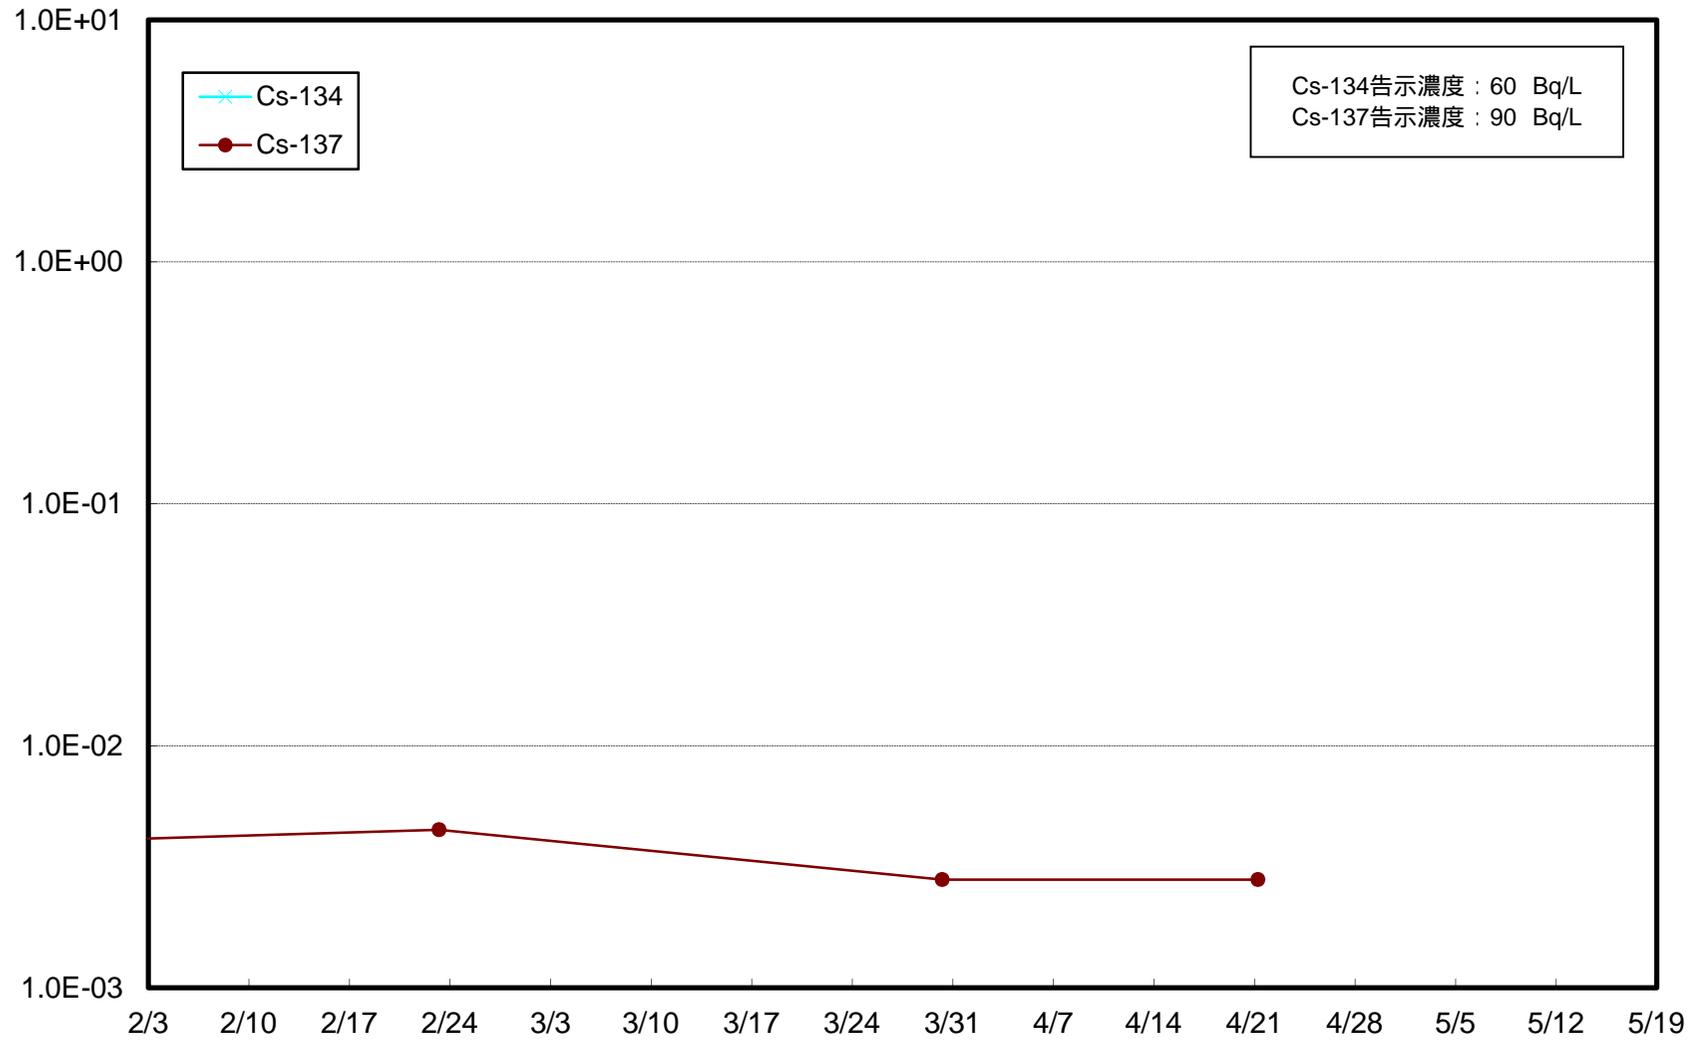


請戸川沖合18km付近(T-B2) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

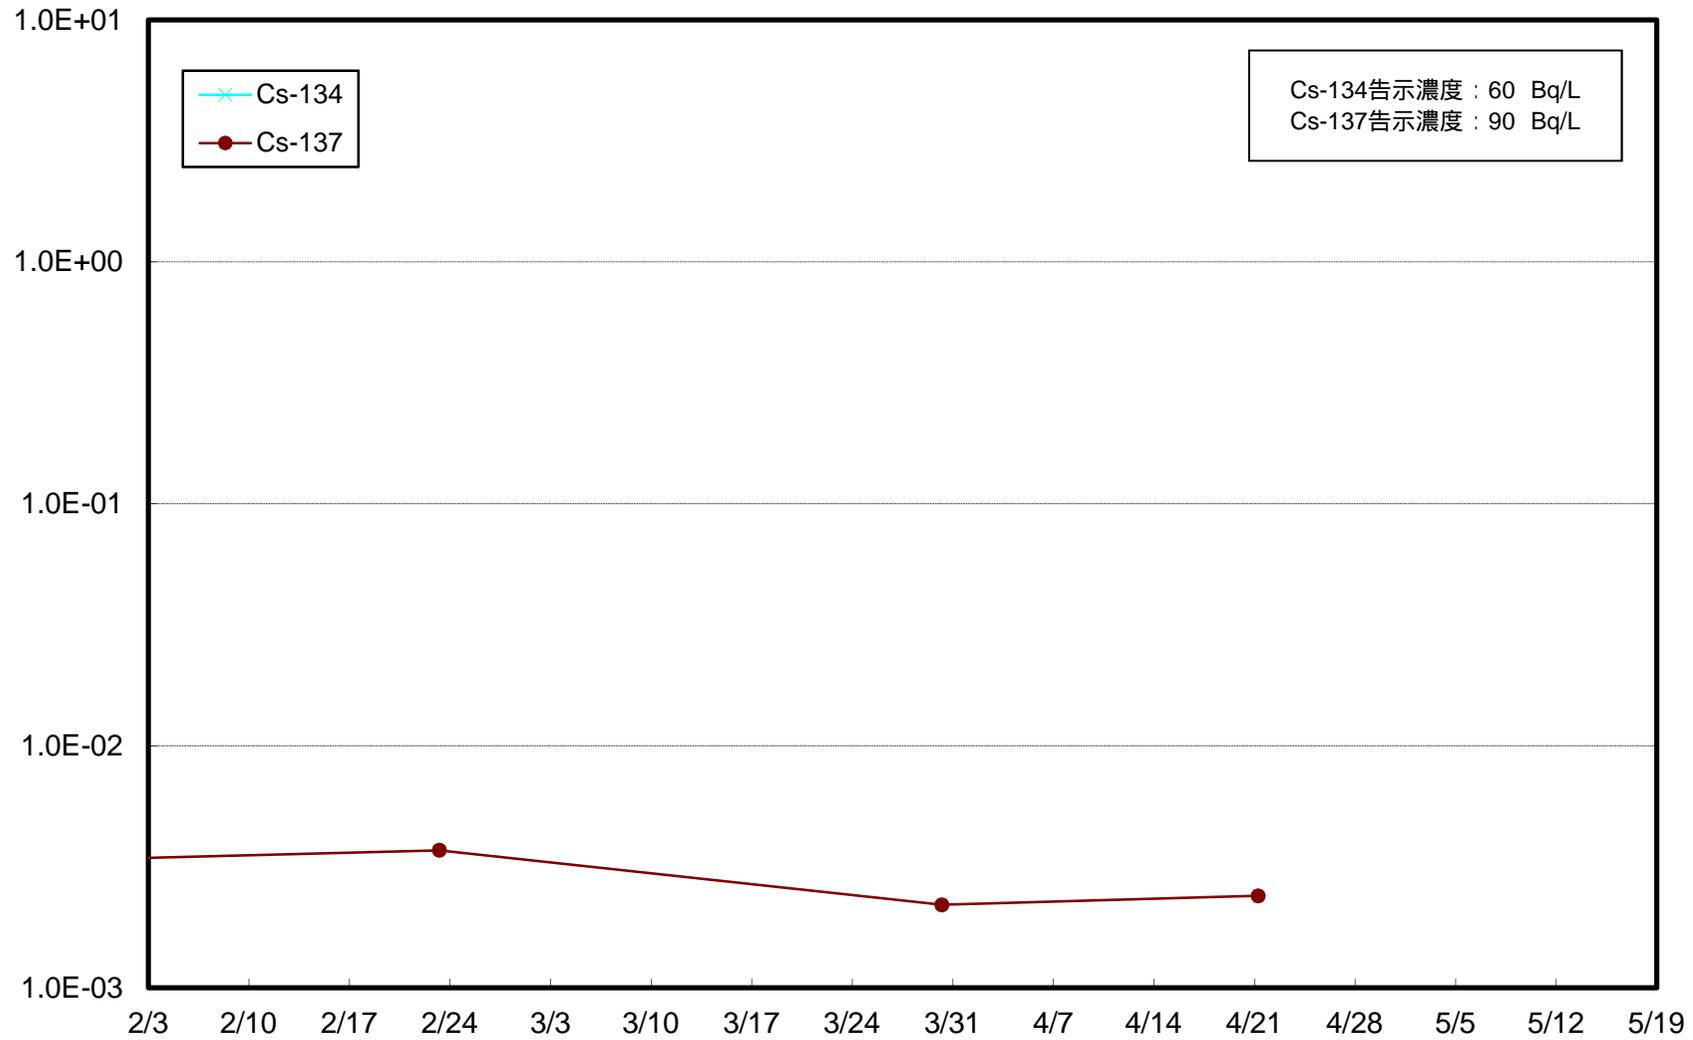


請戸川沖合18km付近(T-B2) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

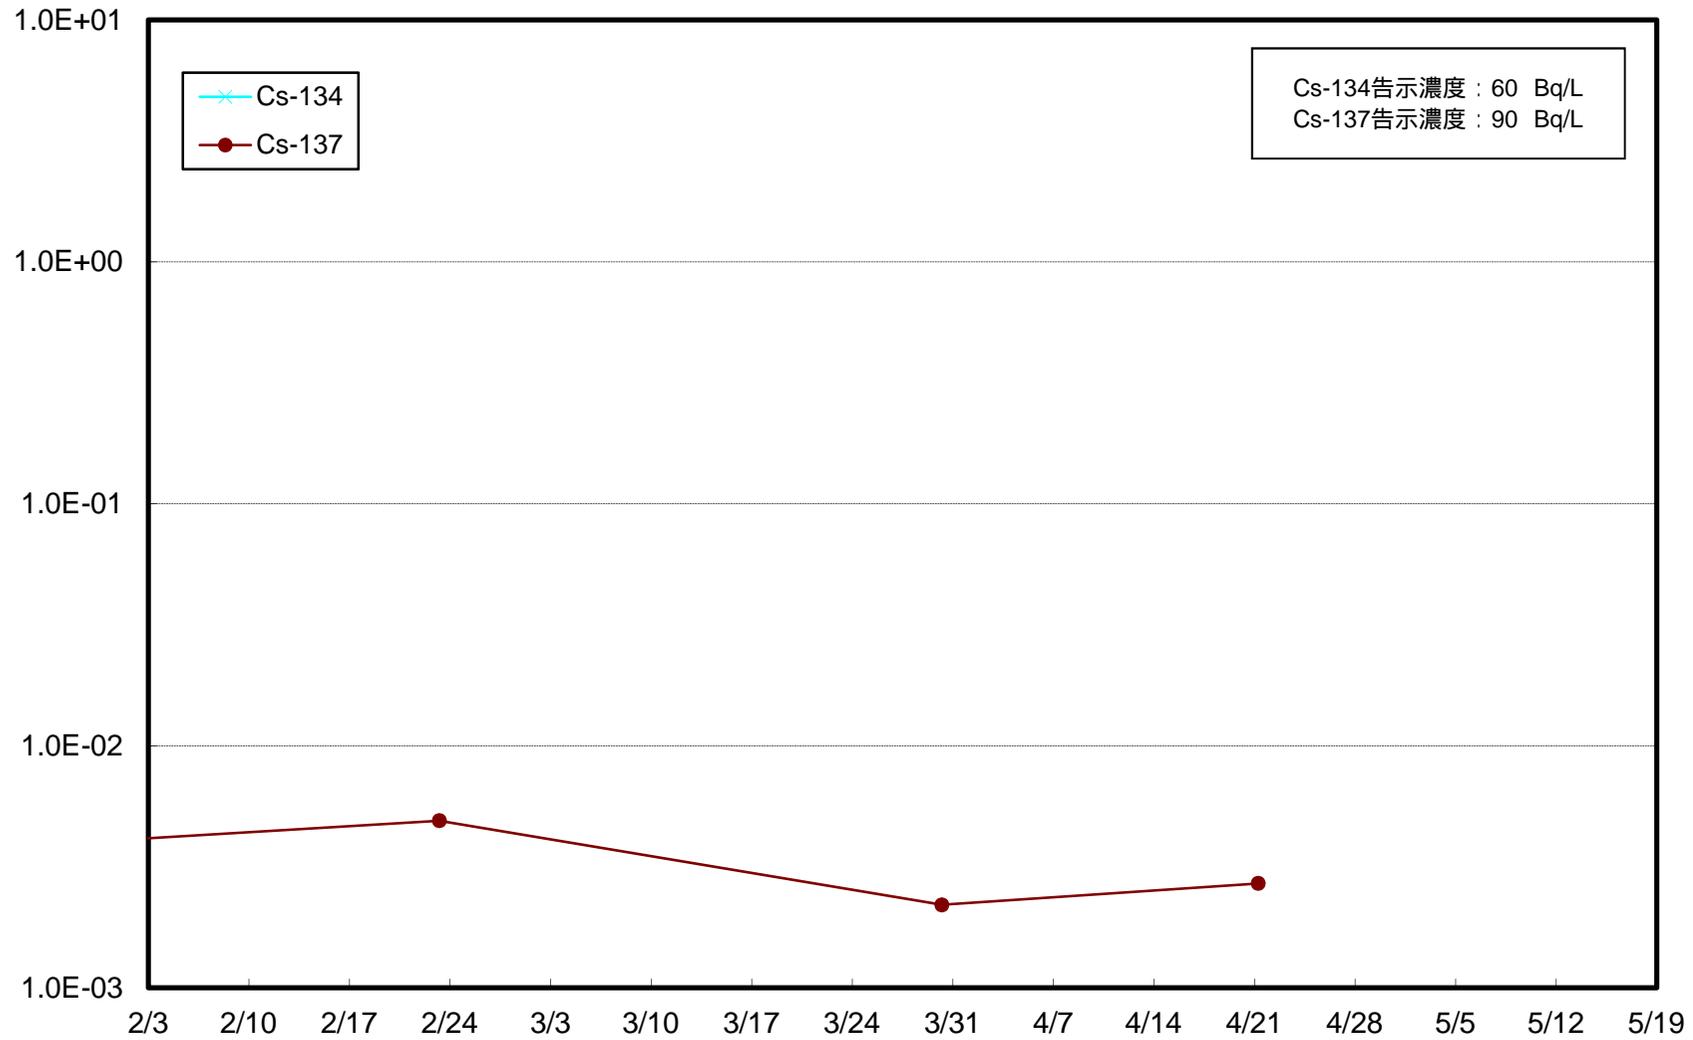


福島第一 敷地沖合10km付近(T-B3) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

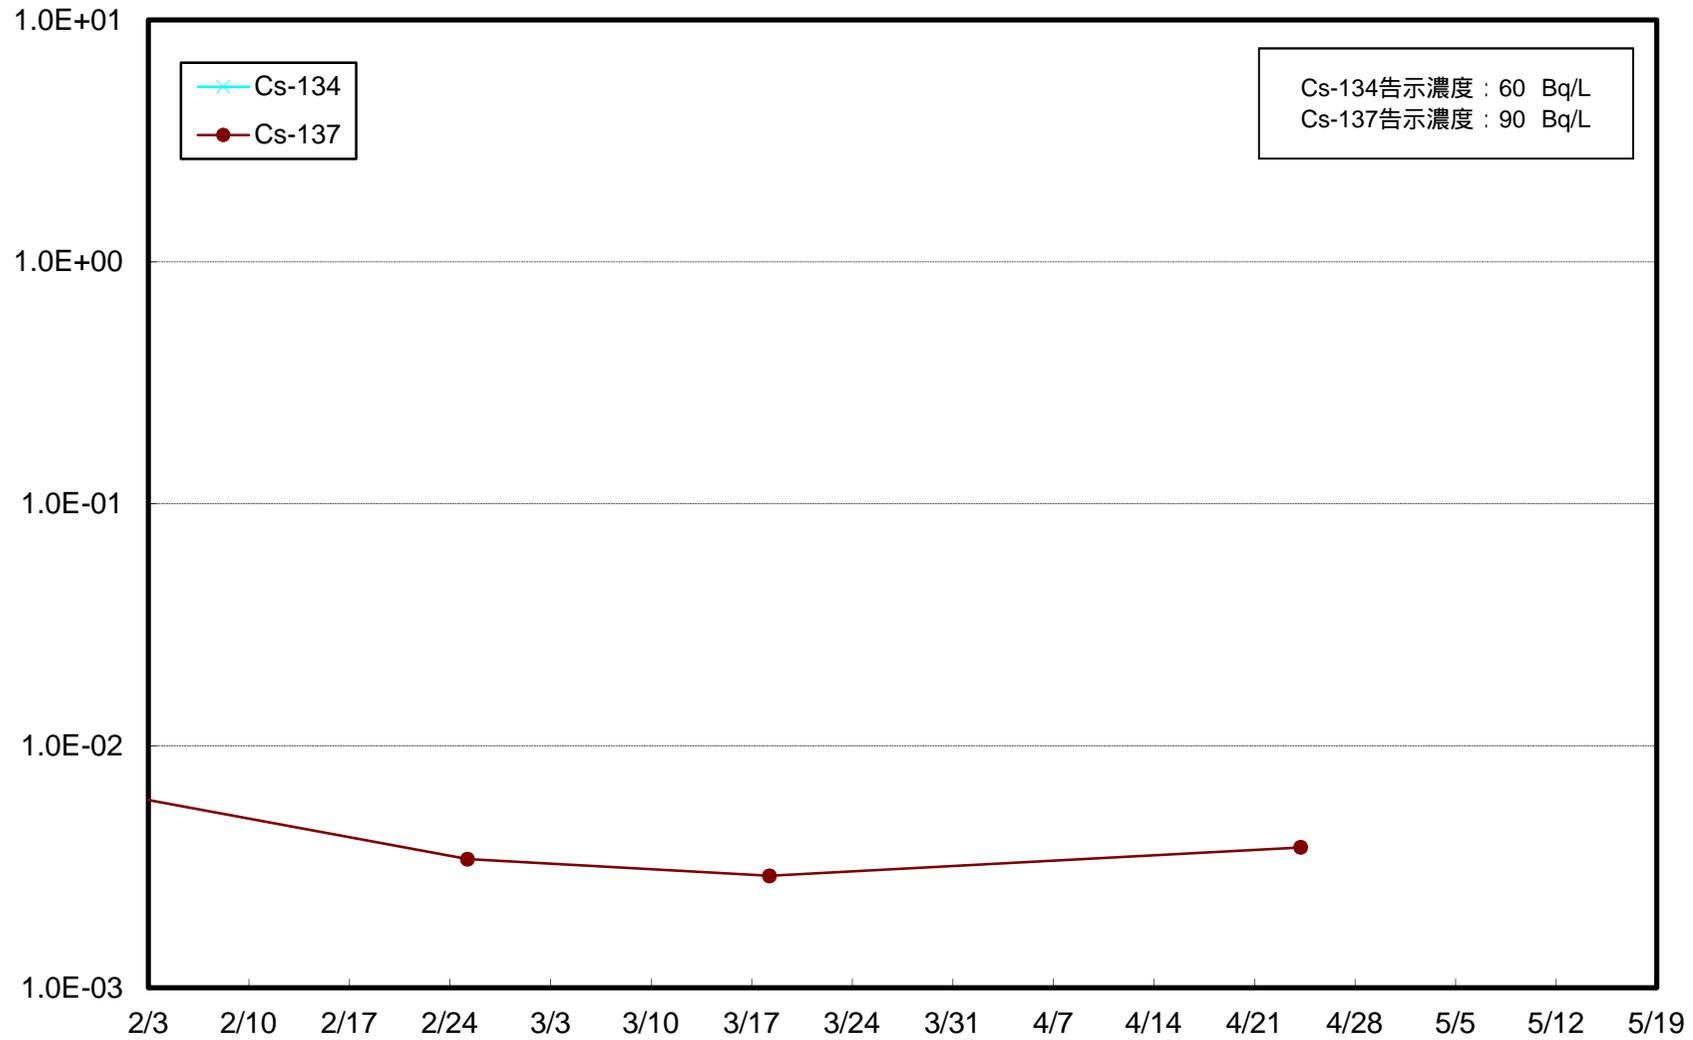

福島第一 敷地沖合10km付近(T-B3) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

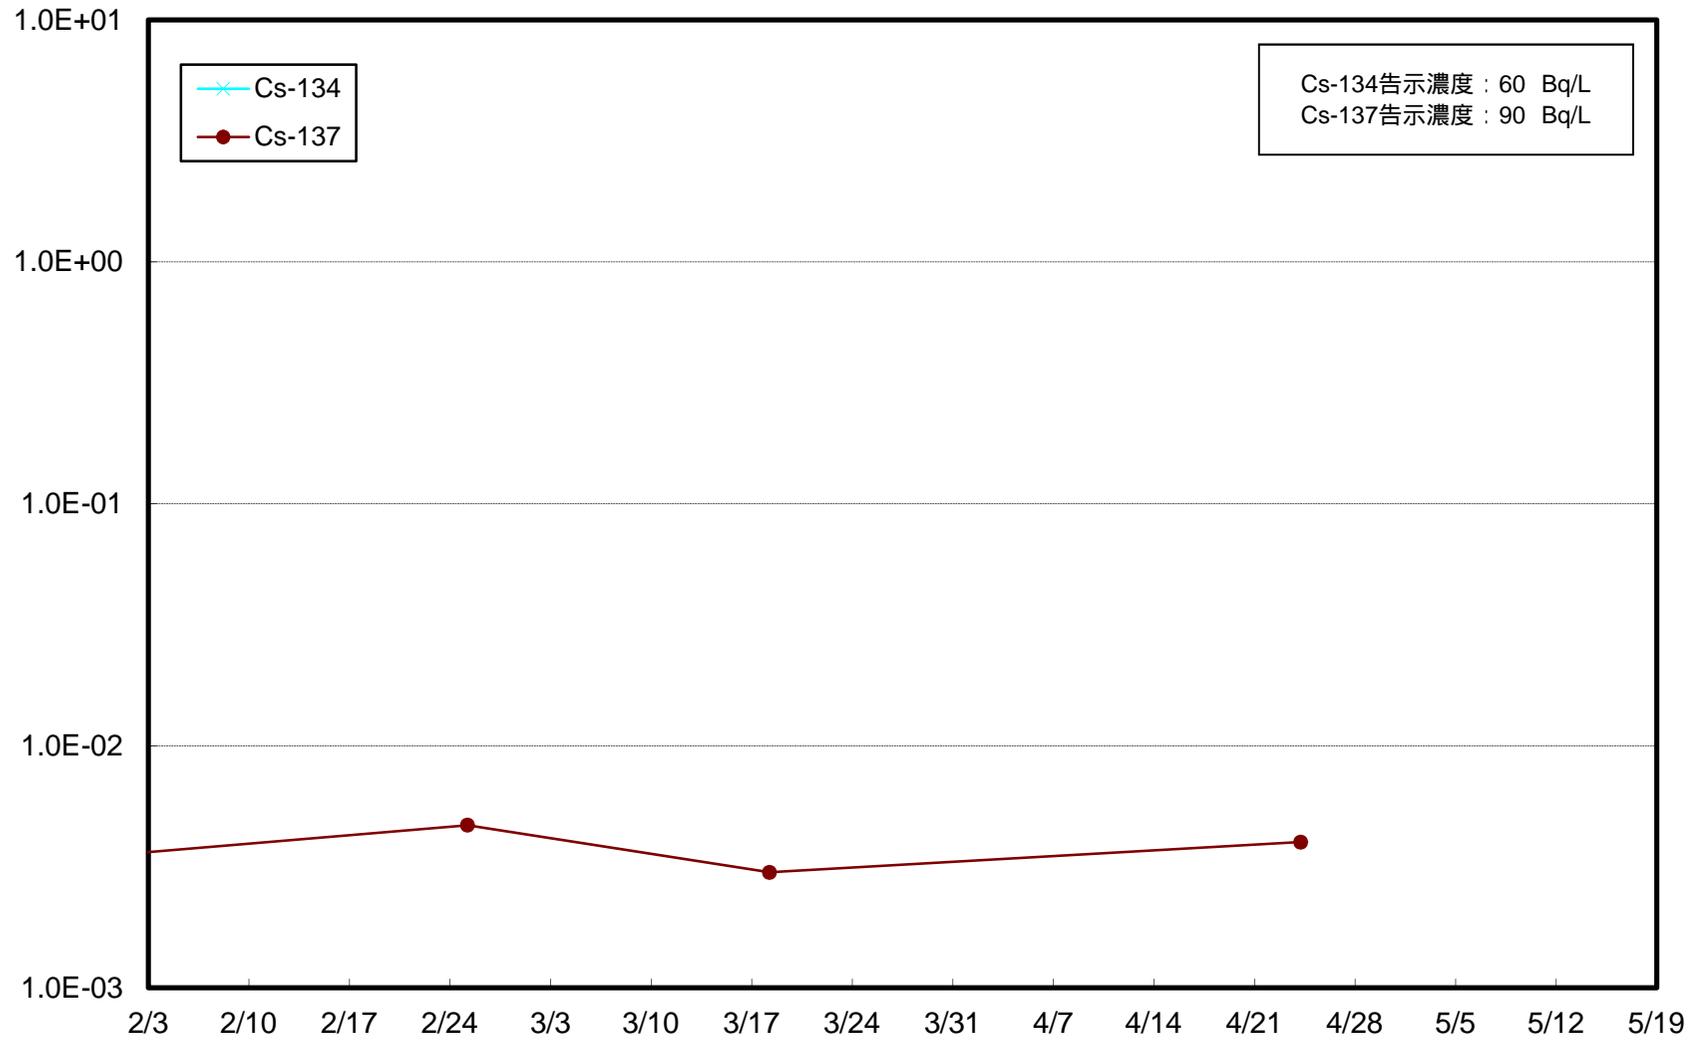

福島第二 敷地沖合10km付近(T-B4) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

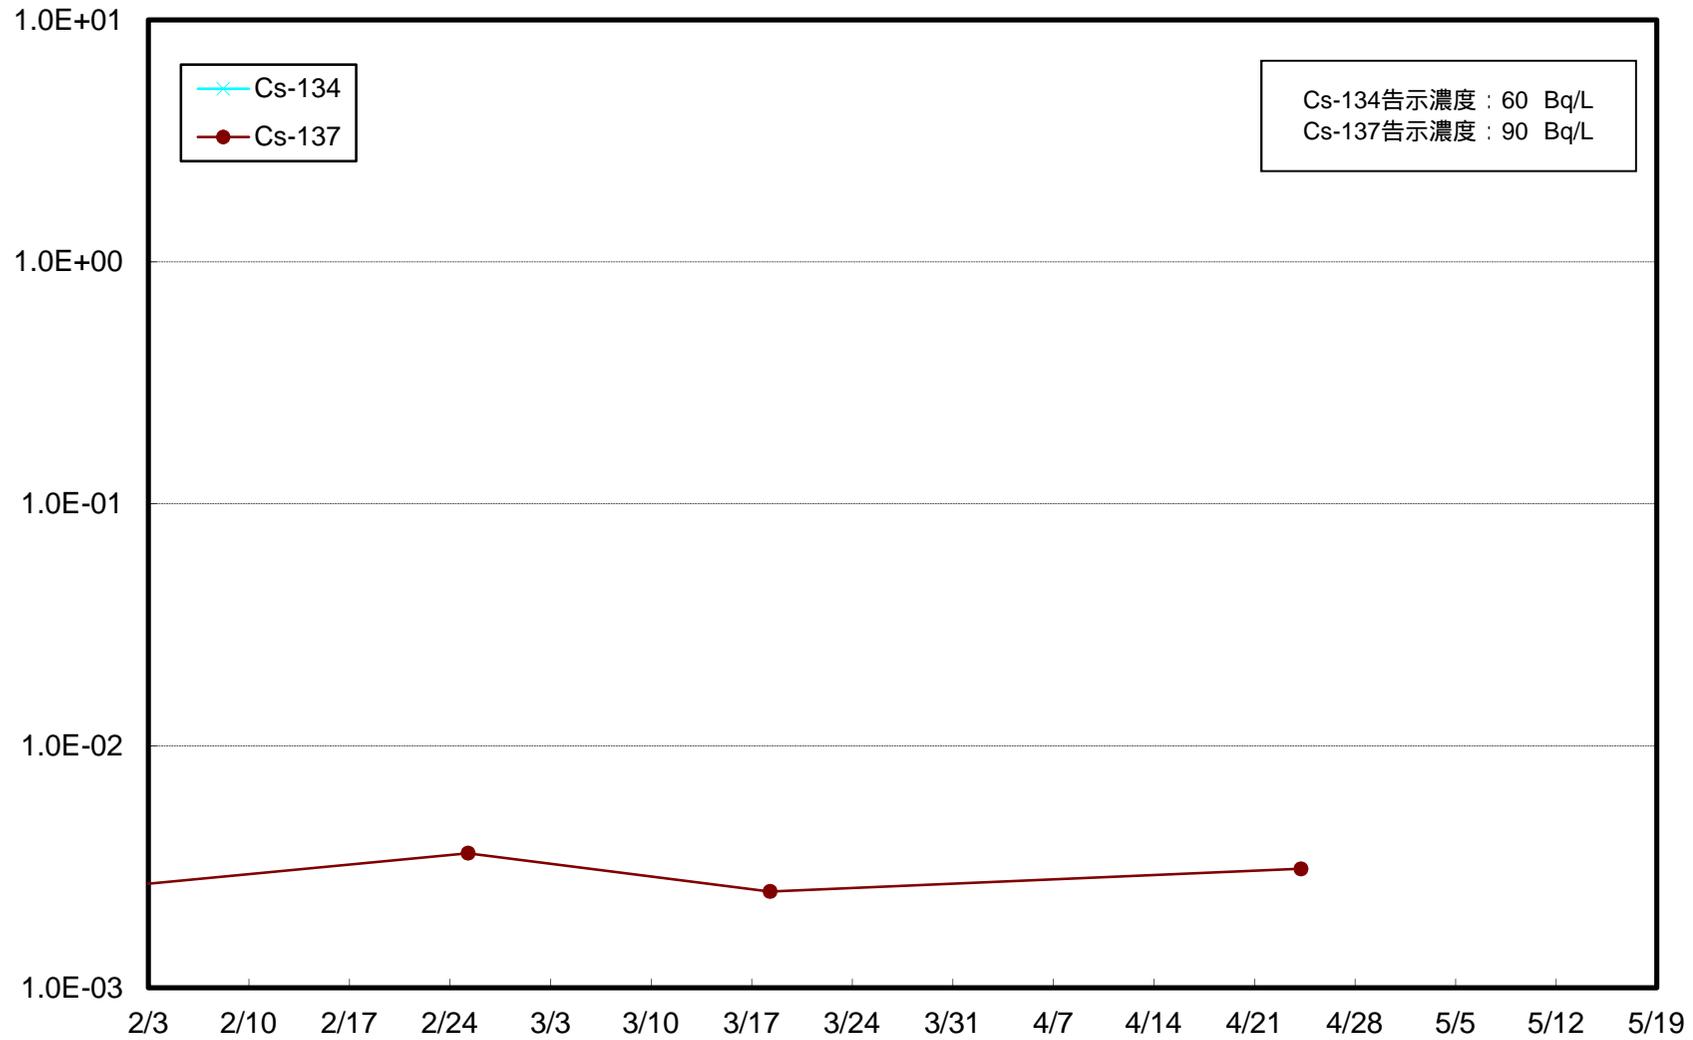

福島第二 敷地沖合10km付近(T-B4) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

