


## 福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて

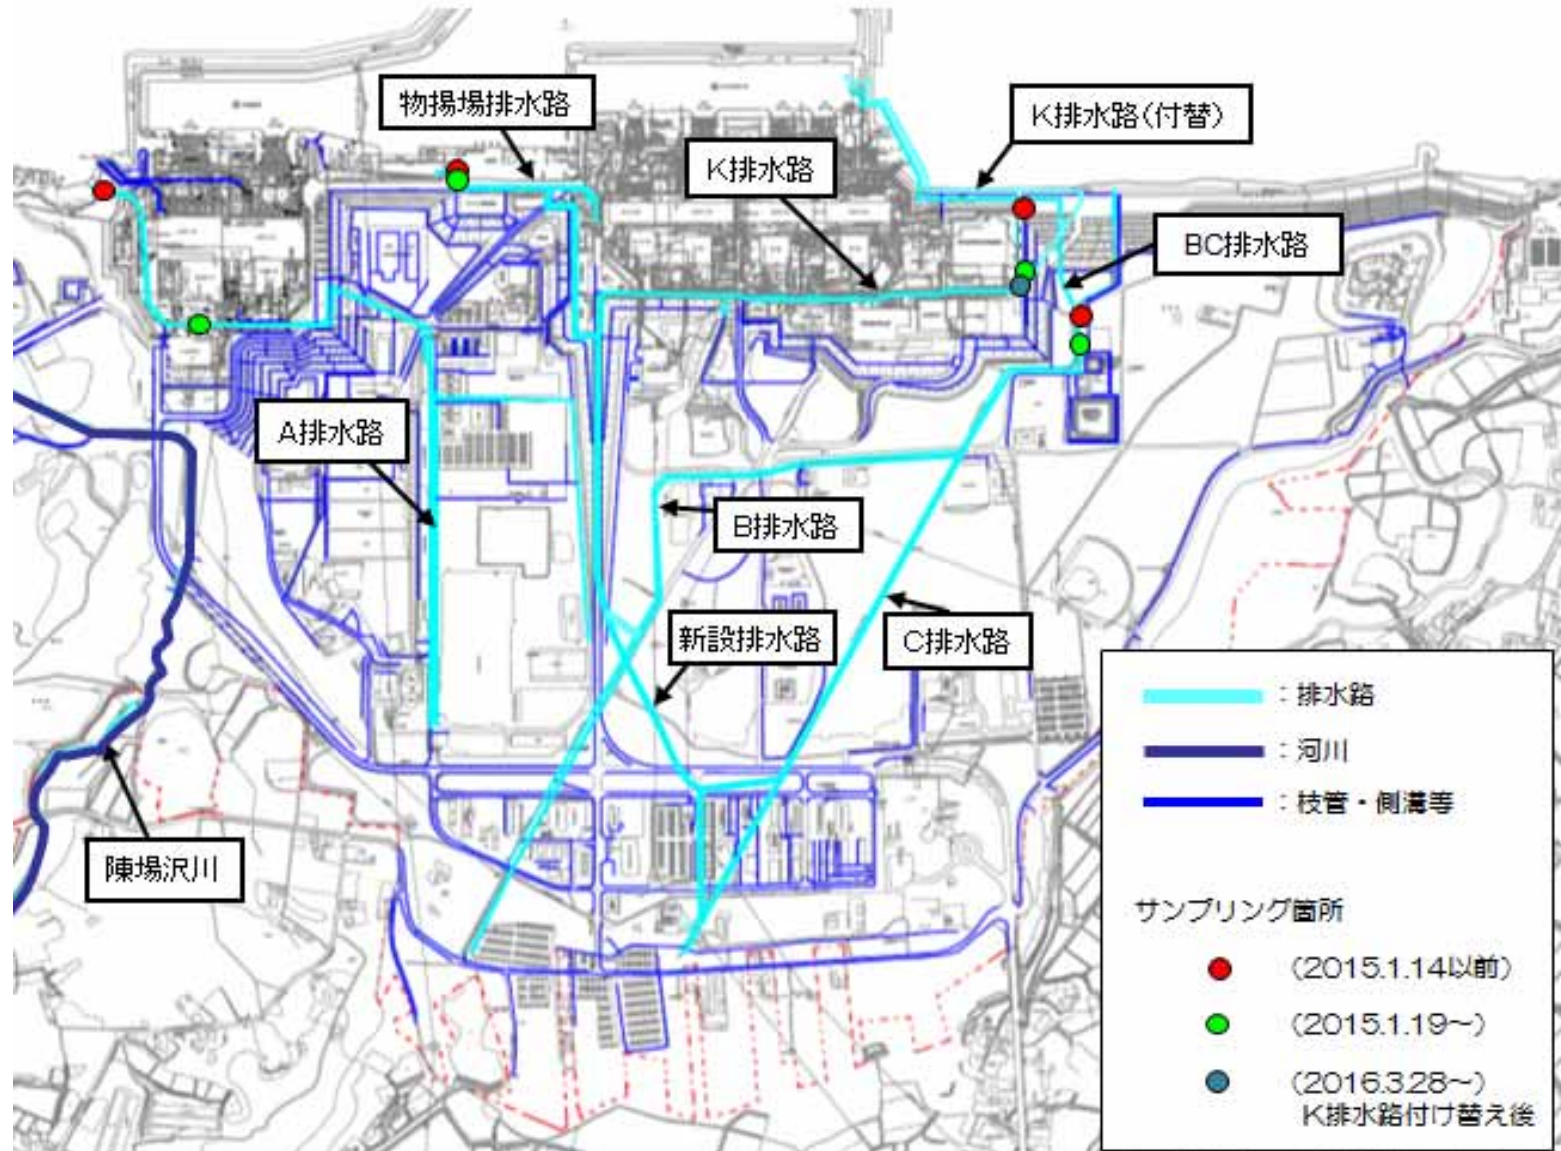

# 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路排水口							物揚場排水口						
採取日	7月14日	7月15日	7月16日	7月17日	7月18日	7月19日	7月20日	7月14日	7月15日	7月16日	7月17日	7月18日	7月19日	7月20日
採取時刻	7:00	7:56	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	8:22	7:35	7:20	8:00	7:53	8:05	7:13
降雨量(mm/日)	0	0	2.5	0	19.5	0	0	0	0	2.5	0	19.5	0	0
流量(m <sup>3</sup> /秒)	0.005	0.004	0.004	0.004	0.053	0.005	0.004	0.006	0.007	0.009	0.008	0.032	0.009	0.008
Cs-134(約2年)	1.3	1.2	0.88	ND(0.74)	1.6	1.1	1.2	ND(0.71)	ND(0.59)	ND(0.74)	ND(0.98)	ND(0.87)	ND(0.52)	ND(0.85)
Cs-137(約30年)	9.3	10	8.0	4.9	8.2	8.1	11	1.6	1.9	1.4	1.8	9.6	1.5	1.1
全	17	19	13	15	12	15	21	3.7	3.4	3.7	3.4	18	ND(3.4)	ND(3.4)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(7.0)	-	-	-	-	-	-	11	-

単位: Bq/L

	K排水路排水口							C排水路 35m盤						
採取日	7月14日	7月15日	7月16日	7月17日	7月18日	7月19日	7月20日	7月14日	7月15日	7月16日	7月17日	7月18日	7月19日	7月20日
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:15	7:05	7:05	6:45	7:10	7:25	6:58
降雨量(mm/日)	0	0	2.5	0	19.5	0	0	0	0	2.5	0	19.5	0	0
流量(m <sup>3</sup> /秒)	0.013	0.013	0.015	0.015	0.050	0.016	0.015	0.009	0.010	0.014	0.012	0.071	0.010	0.009
Cs-134(約2年)	1.5	ND(0.88)	1.0	1.1	5.2	1.8	1.4	ND(0.59)	ND(0.55)	ND(0.59)	ND(0.65)	ND(0.68)	ND(0.57)	ND(0.68)
Cs-137(約30年)	15	6.6	8.1	7.7	38	16	10	ND(0.66)	ND(0.86)	ND(0.79)	0.74	3.4	ND(0.84)	ND(0.79)
全	21	12	11	18	61	26	18	ND(3.2)	ND(3.2)	ND(3.2)	3.9	15	ND(3.2)	ND(3.2)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	ND(7.1)	-

\* 太枠内が今回公表データ。他は7月21日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

# 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路排水口							物揚場排水口						
採取日	7月28日	7月29日	7月30日	7月31日				7月28日	7月29日	7月30日	7月31日			
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00				7:51	7:40	7:57	7:33			
降雨量(mm/日)	0	8	7	0				0	8	7	0			
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	1.0	1.5	ND(0.63)	1.2				ND(0.61)	ND(0.95)	ND(0.74)	ND(0.70)			
Cs-137(約30年)	11	12	6.4	10				1.1	2.2	3.1	1.7			
全	16	16	9.2	16				4.4	3.7	6.9	3.2			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

単位: Bq/L

	K排水路排水口							C排水路 35m盤						
採取日	7月28日	7月29日	7月30日	7月31日				7月28日	7月29日	7月30日	7月31日			
採取時刻	7:00	7:00	7:45	7:00				7:27	6:50	7:08	6:37			
降雨量(mm/日)	0	8	7	0				0	8	7	0			
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	1.4	0.99	6.2	1.6				ND(0.70)	ND(0.84)	ND(0.66)	ND(0.68)			
Cs-137(約30年)	8.5	8.6	47	13				1.6	ND(0.95)	1.7	ND(0.74)			
全	13	15	80	19				ND(3.7)	3.7	14	6.9			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

\* 太枠内が今回公表データ。他は7月31日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

# 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

< 前回公表までの最高値 >

単位: Bq/L

	A排水路排水口	物揚場排水口	K排水路排水口	C排水路 35m盤
Cs-134(約2年)	46 [14/6/12]	56 [14/6/12]	280 [14/5/21]	22 [14/6/12]
Cs-137(約30年)	130 [14/6/12]	160 [14/6/12]	910 [15/9/9]	57 [14/6/12]
全	200 [14/6/12]	190 [14/6/12]	1500 [14/8/26] [15/9/9]	5400 [15/2/22]
H-3(約12年)	29 [14/5/7]	35 [14/5/7]	820 [14/6/18]	2500 [15/6/18]

\*カッコ内は、各値の採取日を示す。