


福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて

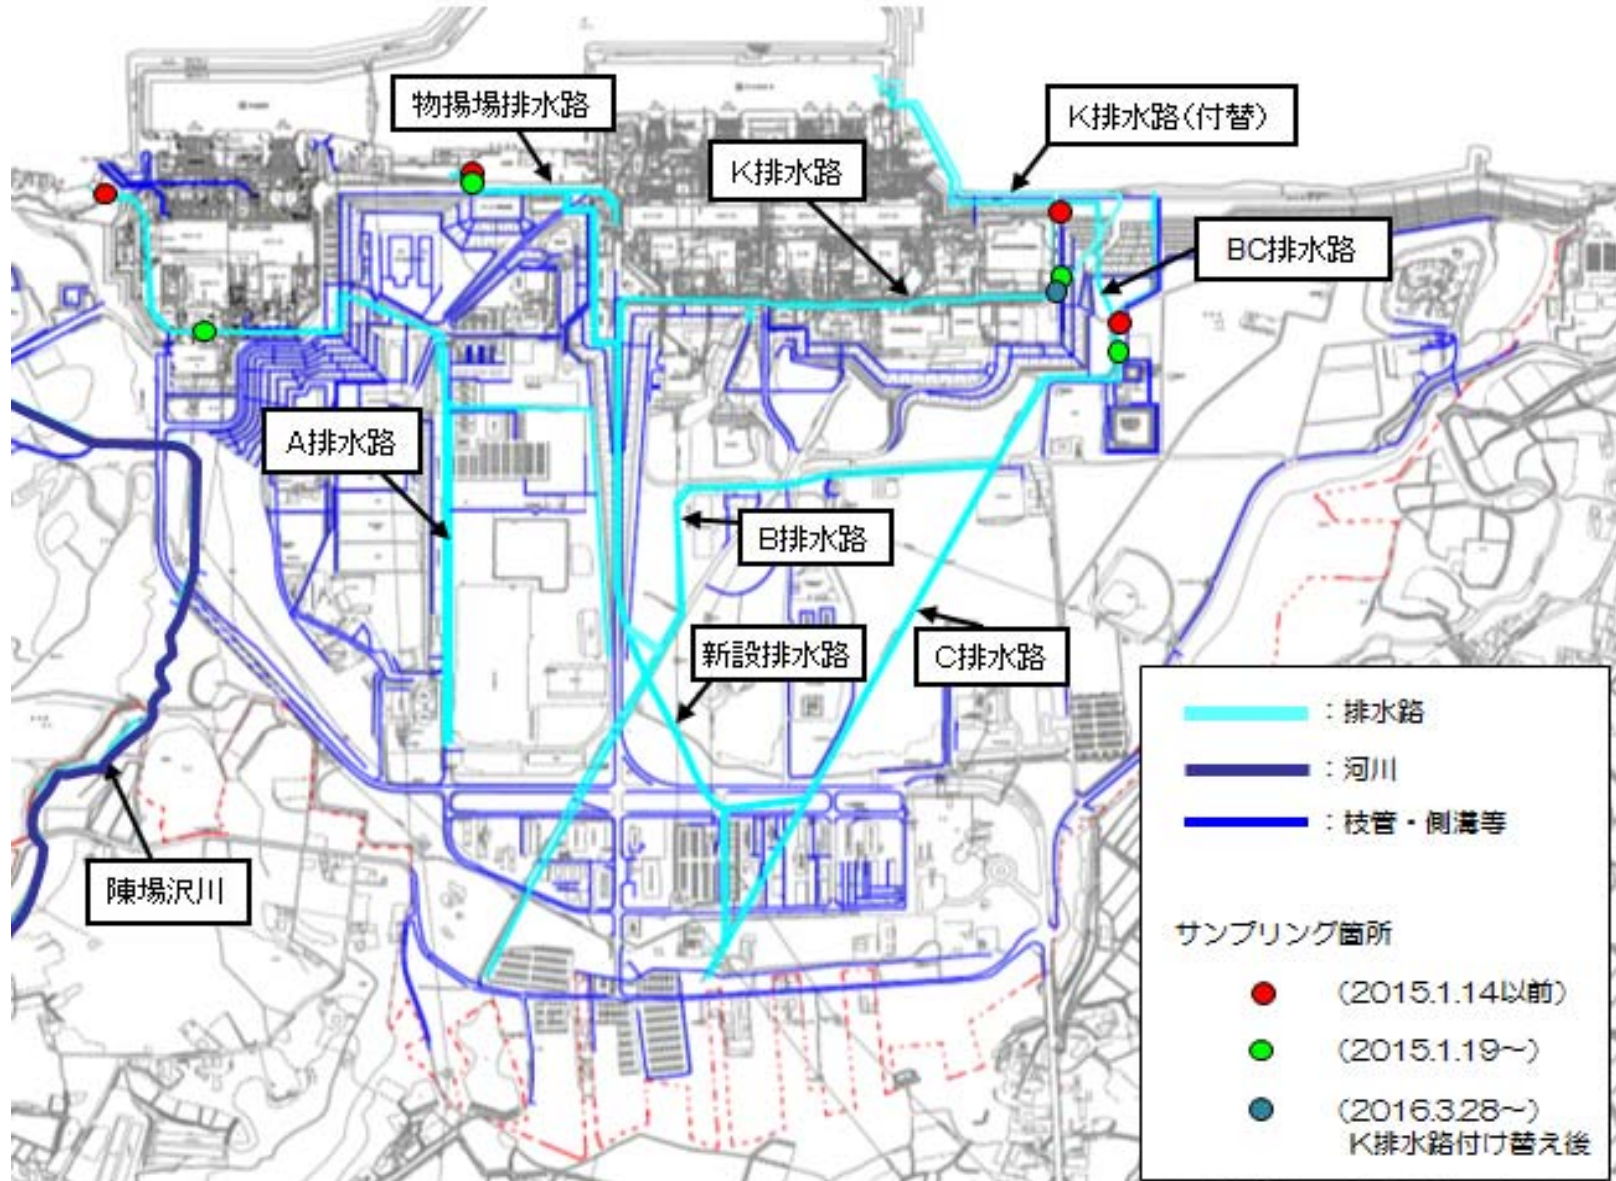

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路排水口						物揚場排水口					
	8月4日	8月5日	8月6日				8月4日	8月5日	8月6日			
採取日	8月4日	8月5日	8月6日				8月4日	8月5日	8月6日			
採取時刻	7:00	7:00	7:00				8:02	7:35	7:33			
降雨量 (mm/日)	0	0	0				0	0	0			
流量 (m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中			
Cs-134 (約2年)	ND(0.72)	ND(0.64)	0.57				ND(0.47)	ND(0.55)	ND(0.65)			
Cs-137 (約30年)	3.0	2.2	3.0				1.3	1.5	1.2			
全	3.9	8.5	4.1				3.9	ND(3.7)	ND(3.4)			
H-3(約12年)	-	-	-				-	-	-			

単位: Bq/L

	K排水路排水口						C排水路 35m盤					
	8月4日	8月5日	8月6日				8月4日	8月5日	8月6日			
採取日	8月4日	8月5日	8月6日				8月4日	8月5日	8月6日			
採取時刻	7:00	7:00	7:00				6:58	6:35	6:46			
降雨量 (mm/日)	0	0	0				0	0	0			
流量 (m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中			
Cs-134 (約2年)	ND(0.89)	1.1	ND(1.4)				ND(0.53)	ND(0.63)	ND(0.66)			
Cs-137 (約30年)	6.3	9.1	5.4				ND(0.65)	1.0	ND(0.76)			
全	16	15	11				ND(3.9)	ND(3.4)	ND(3.0)			
H-3(約12年)	-	-	-				-	-	-			

* 太枠内が今回公表データ。他は8月6日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

< 前回公表までの最高値 >

単位: Bq/L

	A排水路排水口	物揚場排水口	K排水路排水口	C排水路 35m盤
Cs-134(約2年)	46 [14/6/12]	56 [14/6/12]	280 [14/5/21]	22 [14/6/12]
Cs-137(約30年)	130 [14/6/12]	160 [14/6/12]	910 [15/9/9]	57 [14/6/12]
全	200 [14/6/12]	190 [14/6/12]	1500 [14/8/26] [15/9/9]	5400 [15/2/22]
H-3(約12年)	29 [14/5/7]	35 [14/5/7]	820 [14/6/18]	2500 [15/6/18]

*カッコ内は、各値の採取日を示す。