


福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて

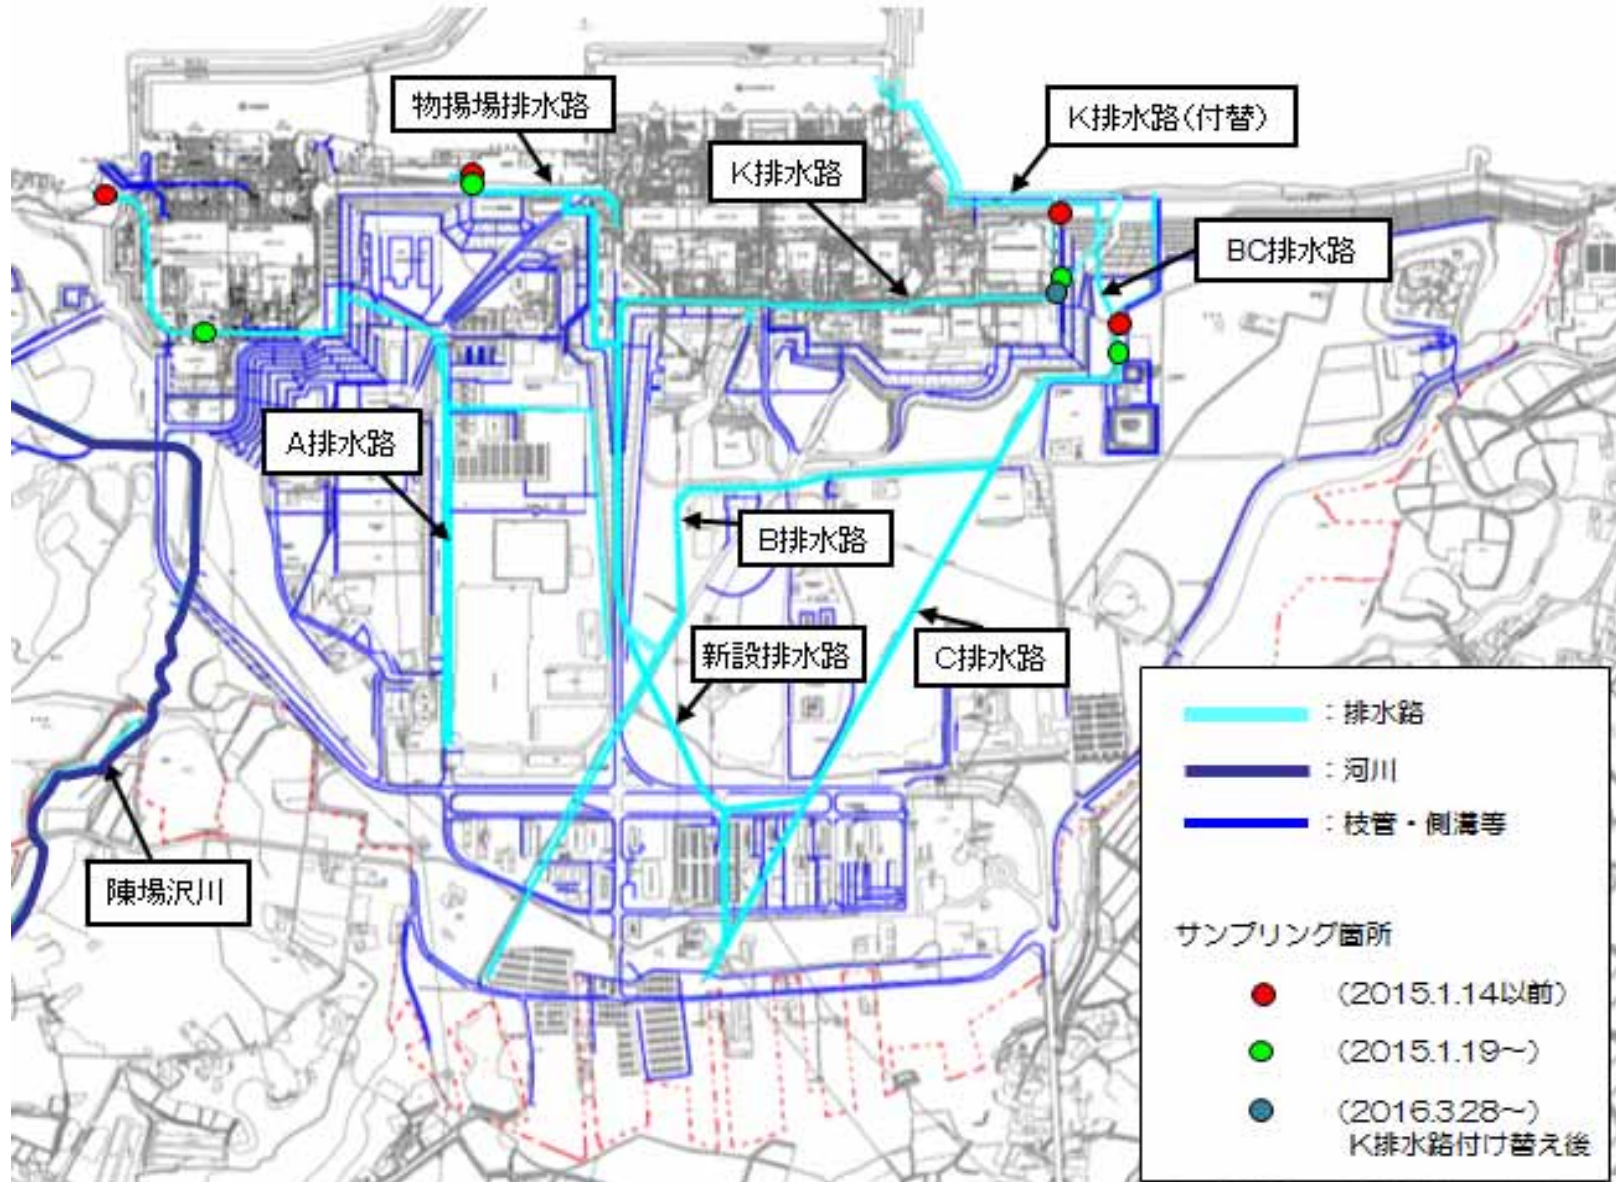

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路排水口					物揚場排水口				
採取日	9月15日	9月16日	9月17日	9月18日	9月19日	9月15日	9月16日	9月17日	9月18日	9月19日
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	8:55	7:00	7:00	1	8:20
降雨量 (mm/日)	0	0	67.5	10	0	0	0	67.5	10	0
流量 (m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134 (約2年)	ND(0.65)	ND(0.95)	ND(0.76)	1.3	0.77	ND(0.75)	ND(0.52)	ND(0.61)	1	ND(0.72)
Cs-137 (約30年)	3.8	5.0	4.0	13	9.3	3.1	1.2	0.91	1	1.6
全	5.3	6.9	4.4	29	13	ND(3.4)	ND(3.2)	ND(3.0)	1	3.4
H-3 (約12年)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

単位: Bq/L

	K排水路排水口					C排水路 35m盤				
採取日	9月15日	9月16日	9月17日	9月18日	9月19日	9月15日	9月16日	9月17日	9月18日	9月19日
採取時刻	7:00	7:00	7:53	7:00	7:00	6:50	7:00	7:00	7:00	7:00
降雨量 (mm/日)	0	0	67.5	10	0	0	0	67.5	10	0
流量 (m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134 (約2年)	ND(0.86)	ND(1.2)	1.2	16 ²	2.0	ND(0.77)	ND(0.54)	ND(0.60)	ND(0.70)	ND(0.84)
Cs-137 (約30年)	4.6	5.4	4.0	130 ²	20	ND(0.87)	1.3	1.0	2.6	ND(0.80)
全	9.4	8.7	9.2	210 ²	36	4.1	3.7	3.9	68	19
H-3 (約12年)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 太枠内が今回公表データ。他は9月19日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

- 1 採取装置不具合により採取できず。
- 2 降雨の影響により上昇したと考えられる。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

< 前回公表までの最高値 >

単位: Bq/L

	A排水路排水口	物揚場排水口	K排水路排水口	C排水路 35m盤
Cs-134(約2年)	46 [14/6/12]	56 [14/6/12]	280 [14/5/21]	22 [14/6/12]
Cs-137(約30年)	130 [14/6/12]	160 [14/6/12]	910 [15/9/9]	57 [14/6/12]
全	200 [14/6/12]	190 [14/6/12]	1500 [14/8/26] [15/9/9]	5400 [15/2/22]
H-3(約12年)	29 [14/5/7]	35 [14/5/7]	820 [14/6/18]	2500 [15/6/18]

*カッコ内は、各値の採取日を示す。