

# 福島第一サーベイマップ (平成23年5月18日 17:00現在)



単位: mSv/h

全体的に  
0.03~0.3

H23.5.18測定値  
11:30~12:00

H23.5.17測定値  
21:00~21:30

H23.5.16測定値  
9:30~10:30  
15:00~15:50


H23.5.15測定値  
14:30~15:30

H23.5.13測定値  
9:15~10:50

H23.5.12測定値  
8:05~8:15, 9:50~11:20,  
17:10~17:20

H23.5.6測定値  
14:30~15:00

H23.5.4測定値  
14:30~15:00

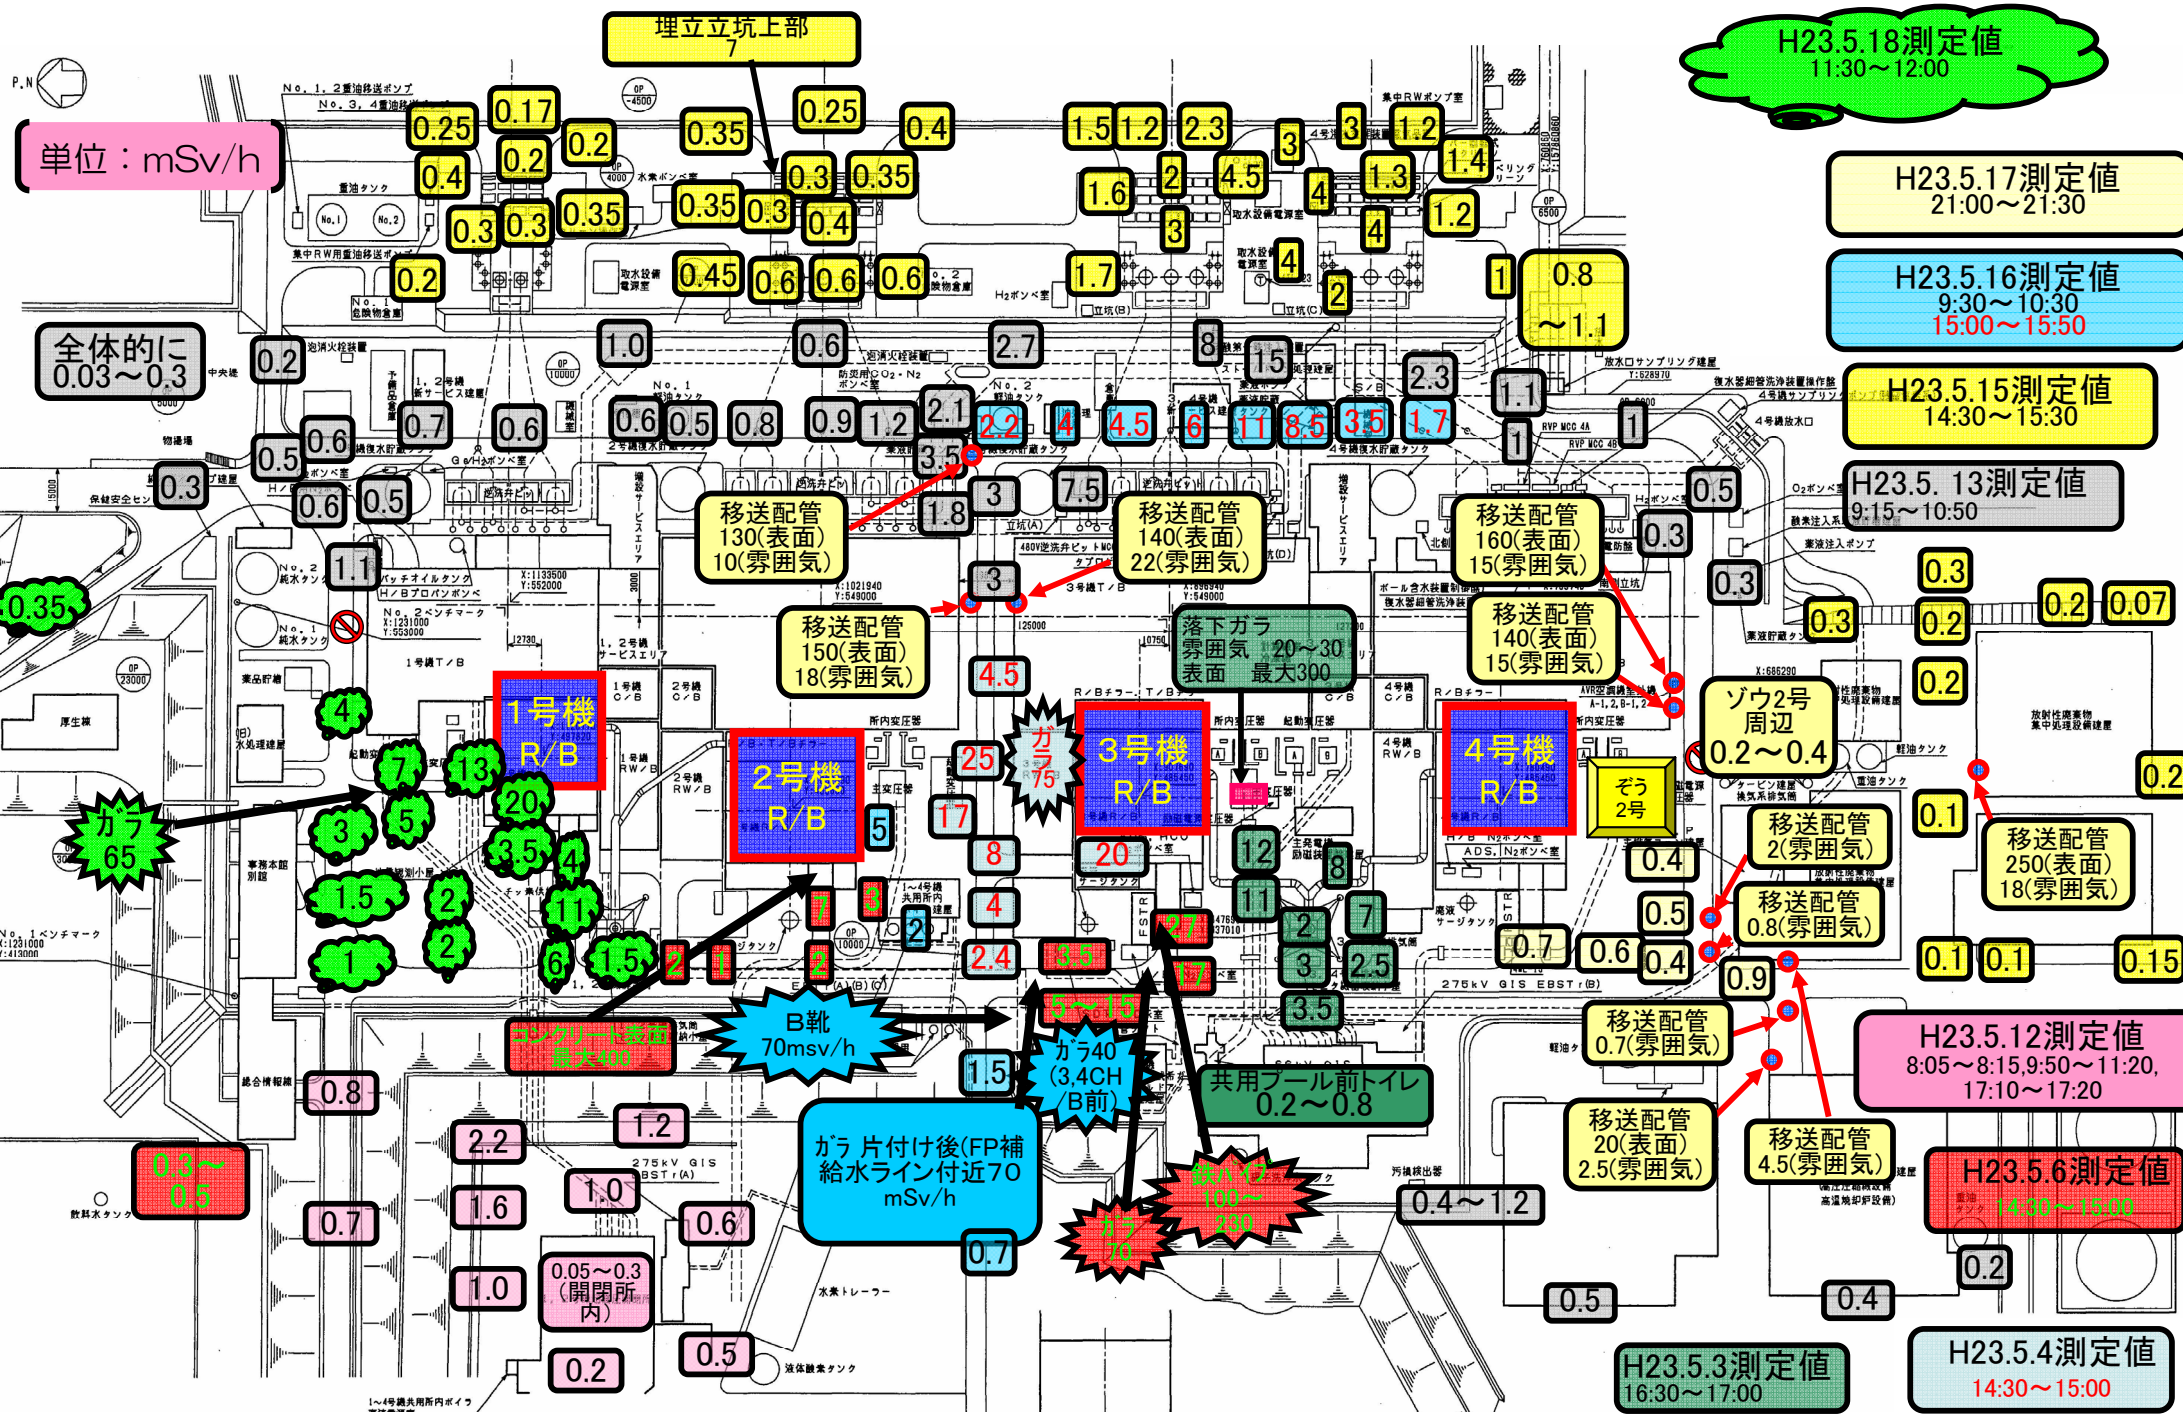

0.35

ガラ7  
65

1号機  
R/B

2号機  
R/B

3号機  
R/B

4号機  
R/B

ぞう  
2号

移送配管  
130(表面)  
10(雰囲気)

移送配管  
150(表面)  
18(雰囲気)

移送配管  
140(表面)  
22(雰囲気)

移送配管  
160(表面)  
15(雰囲気)

移送配管  
140(表面)  
15(雰囲気)

ゾウ2号  
周辺  
0.2~0.4

移送配管  
2(雰囲気)

移送配管  
0.8(雰囲気)

移送配管  
250(表面)  
18(雰囲気)

移送配管  
0.7(雰囲気)

移送配管  
20(表面)  
2.5(雰囲気)

移送配管  
4.5(雰囲気)

ガラ片付け後(FP補  
給水ライン付近) 70  
mSv/h

ガラ40  
(3,4CH  
B前)

共用プール前  
0.2~0.8

落下ガラ  
雰囲気 20~30  
表面 最大300

H23.5.12測定値  
8:05~8:15, 9:50~11:20,  
17:10~17:20

H23.5.6測定値  
14:30~15:00

H23.5.3測定値  
16:30~17:00

H23.5.4測定値  
14:30~15:00