


# 福島第一サーベイマップ (平成25年8月8日 17:00現在)



単位: mSv/h

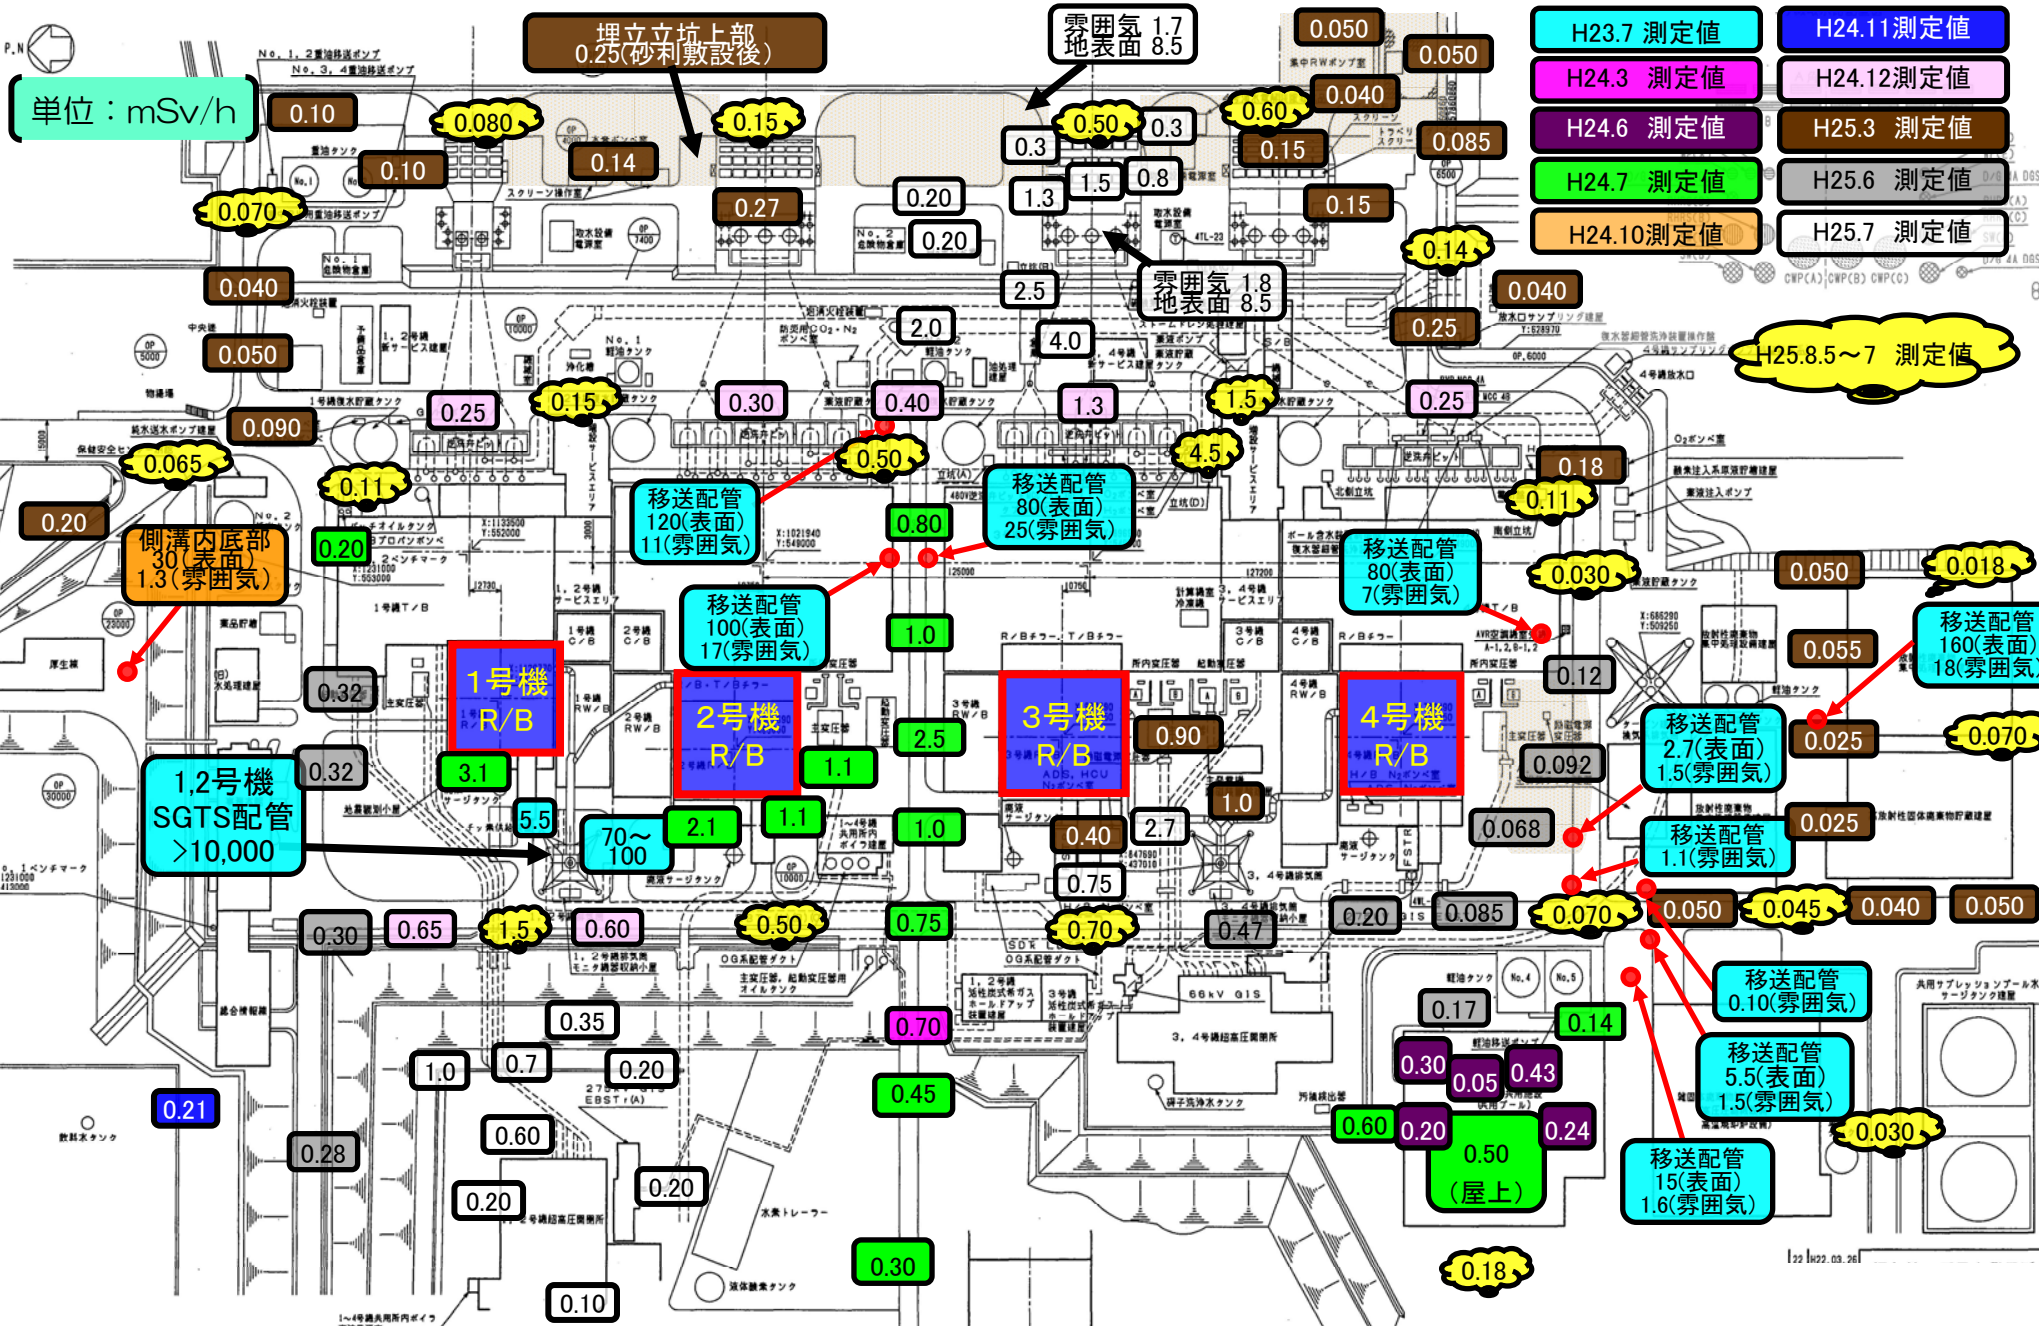

H23.7 測定値	H24.11 測定値
H24.3 測定値	H24.12 測定値
H24.6 測定値	H25.3 測定値
H24.7 測定値	H25.6 測定値
H24.10 測定値	H25.7 測定値

H25.8.5~7 測定値

埋立立坑上部  
0.25(砂利敷設後)

霧囲気 1.7  
地表面 8.5

霧囲気 1.8  
地表面 8.5

移送配管  
120(表面)  
11(霧囲気)

移送配管  
80(表面)  
25(霧囲気)

移送配管  
80(表面)  
7(霧囲気)

移送配管  
160(表面)  
18(霧囲気)

1号機  
R/B

2号機  
R/B

3号機  
R/B

4号機  
R/B

1.2号機  
SGTS配管  
>10,000

側溝内底部  
30(表面)  
1.3(霧囲気)

移送配管  
2.7(表面)  
1.5(霧囲気)

移送配管  
1.1(霧囲気)

移送配管  
0.10(霧囲気)

移送配管  
5.5(表面)  
1.5(霧囲気)

移送配管  
15(表面)  
1.6(霧囲気)