


福島第一サーベイマップ (平成26年12月10日 17:00現在)

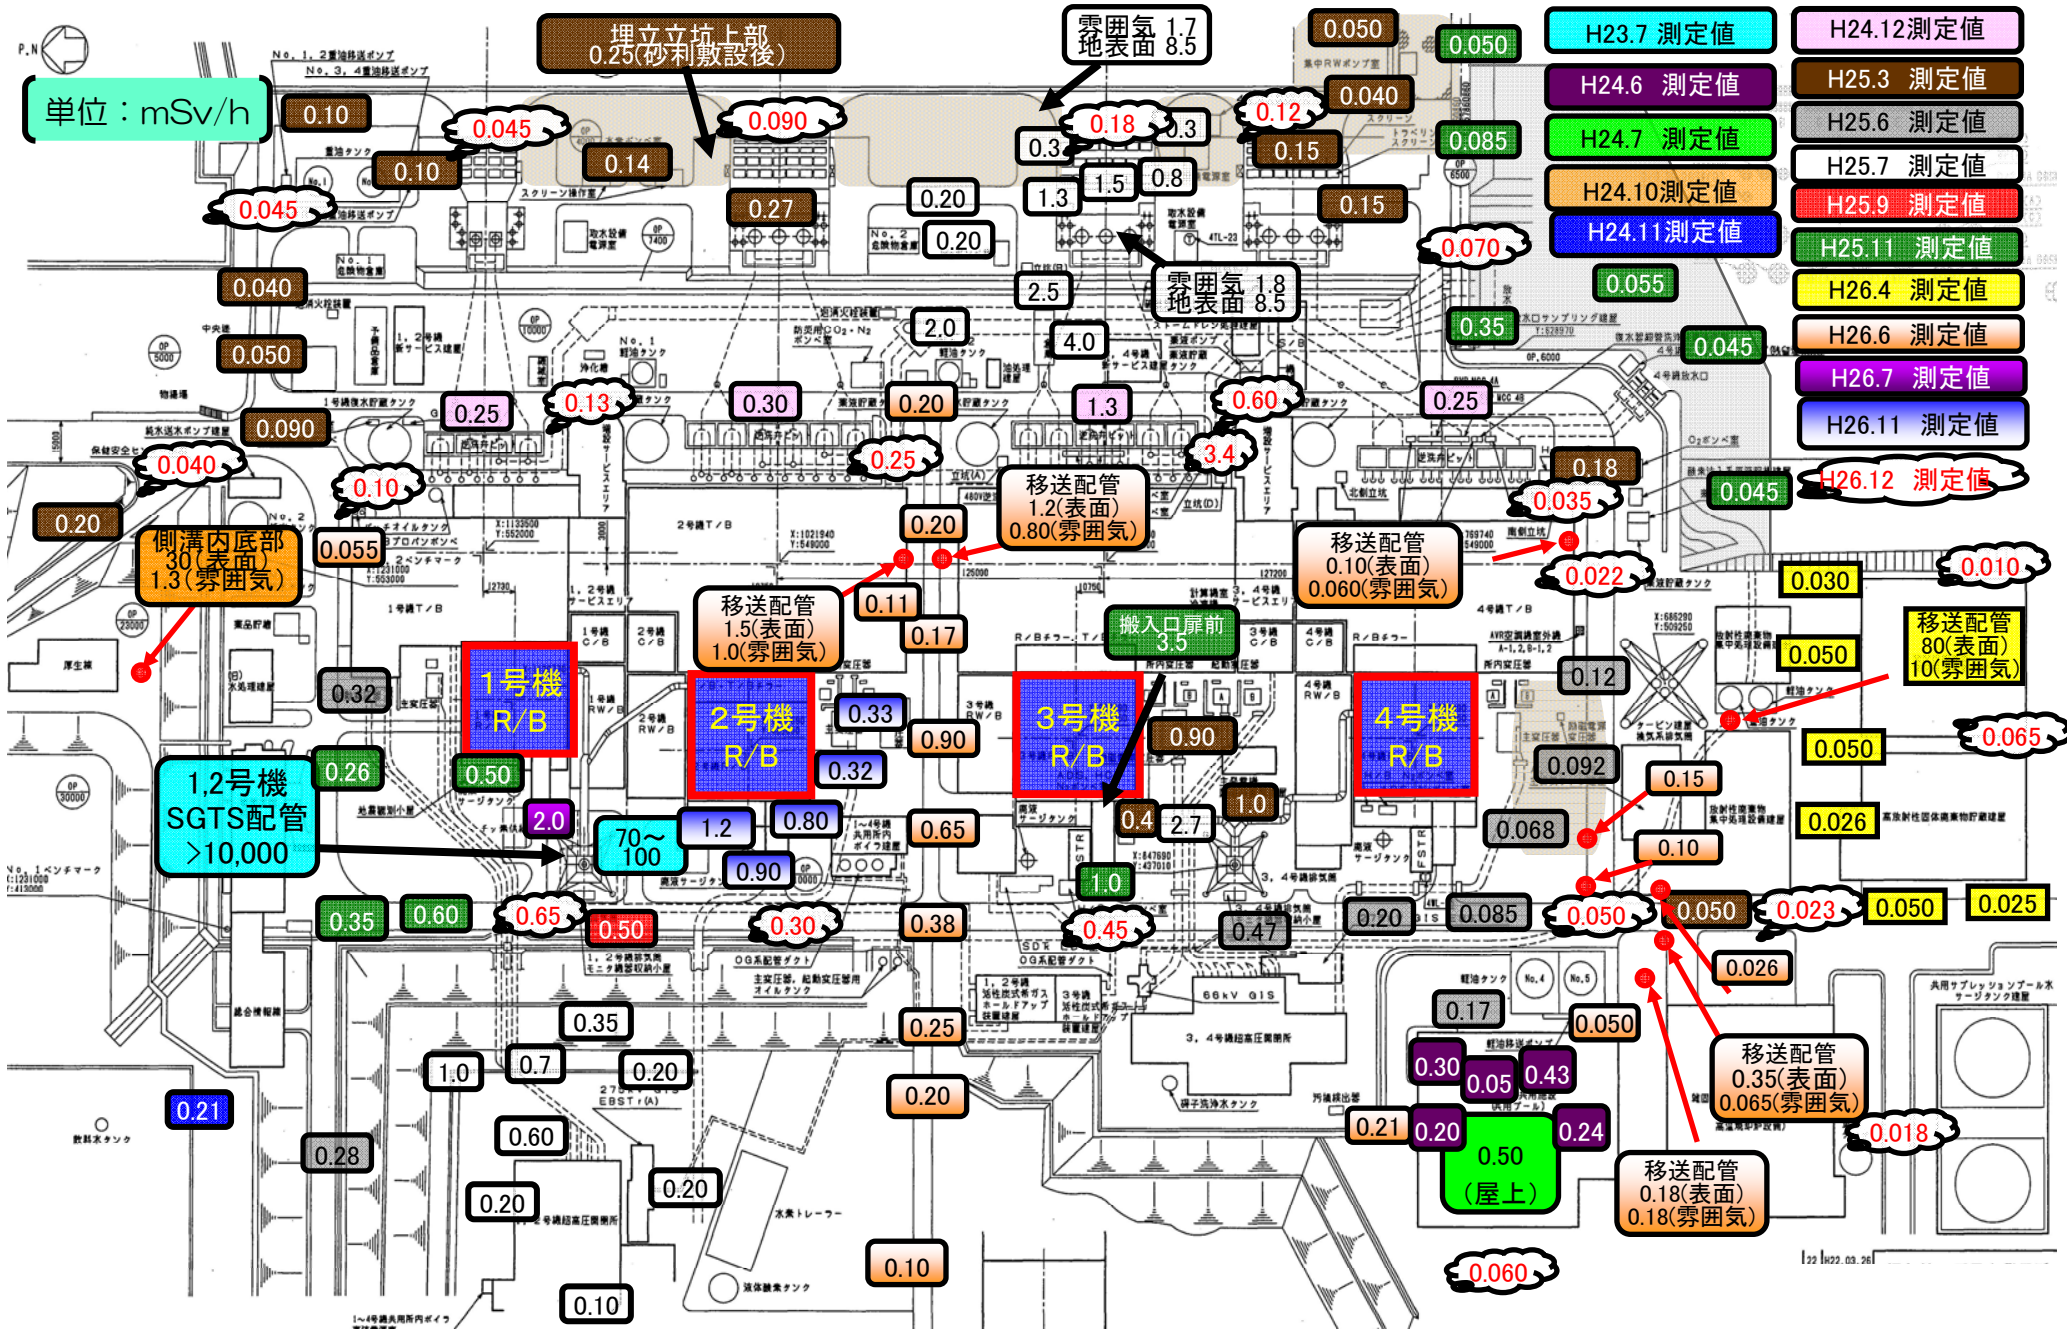

単位: mSv/h

埋立立坑上部
0.25(砂利敷設後)

雰囲気 1.7
地表面 8.5

雰囲気 1.8
地表面 8.5

移送配管
1.2(表面)
0.80(雰囲気)

移送配管
0.10(表面)
0.060(雰囲気)

搬入口扉前
3.5

移送配管
1.5(表面)
1.0(雰囲気)

移送配管
80(表面)
10(雰囲気)

1.2号機
SGTS配管
>10,000

1号機
R/B

2号機
R/B

3号機
R/B

4号機
R/B

移送配管
0.35(表面)
0.065(雰囲気)

移送配管
0.18(表面)
0.18(雰囲気)

0.060

- H23.7 測定値 0.050
- H24.6 測定値 0.040
- H24.7 測定値 0.085
- H24.10測定値 0.070
- H24.11測定値 0.055
- H24.12測定値 0.045
- H25.3 測定値 0.045
- H25.6 測定値 0.045
- H25.7 測定値 0.045
- H25.9 測定値 0.045
- H25.11 測定値 0.045
- H26.4 測定値 0.045
- H26.6 測定値 0.045
- H26.7 測定値 0.045
- H26.11 測定値 0.045
- H26.12 測定値 0.010