


福島第一サーベイマップ (平成27年12月10日 17:00現在)

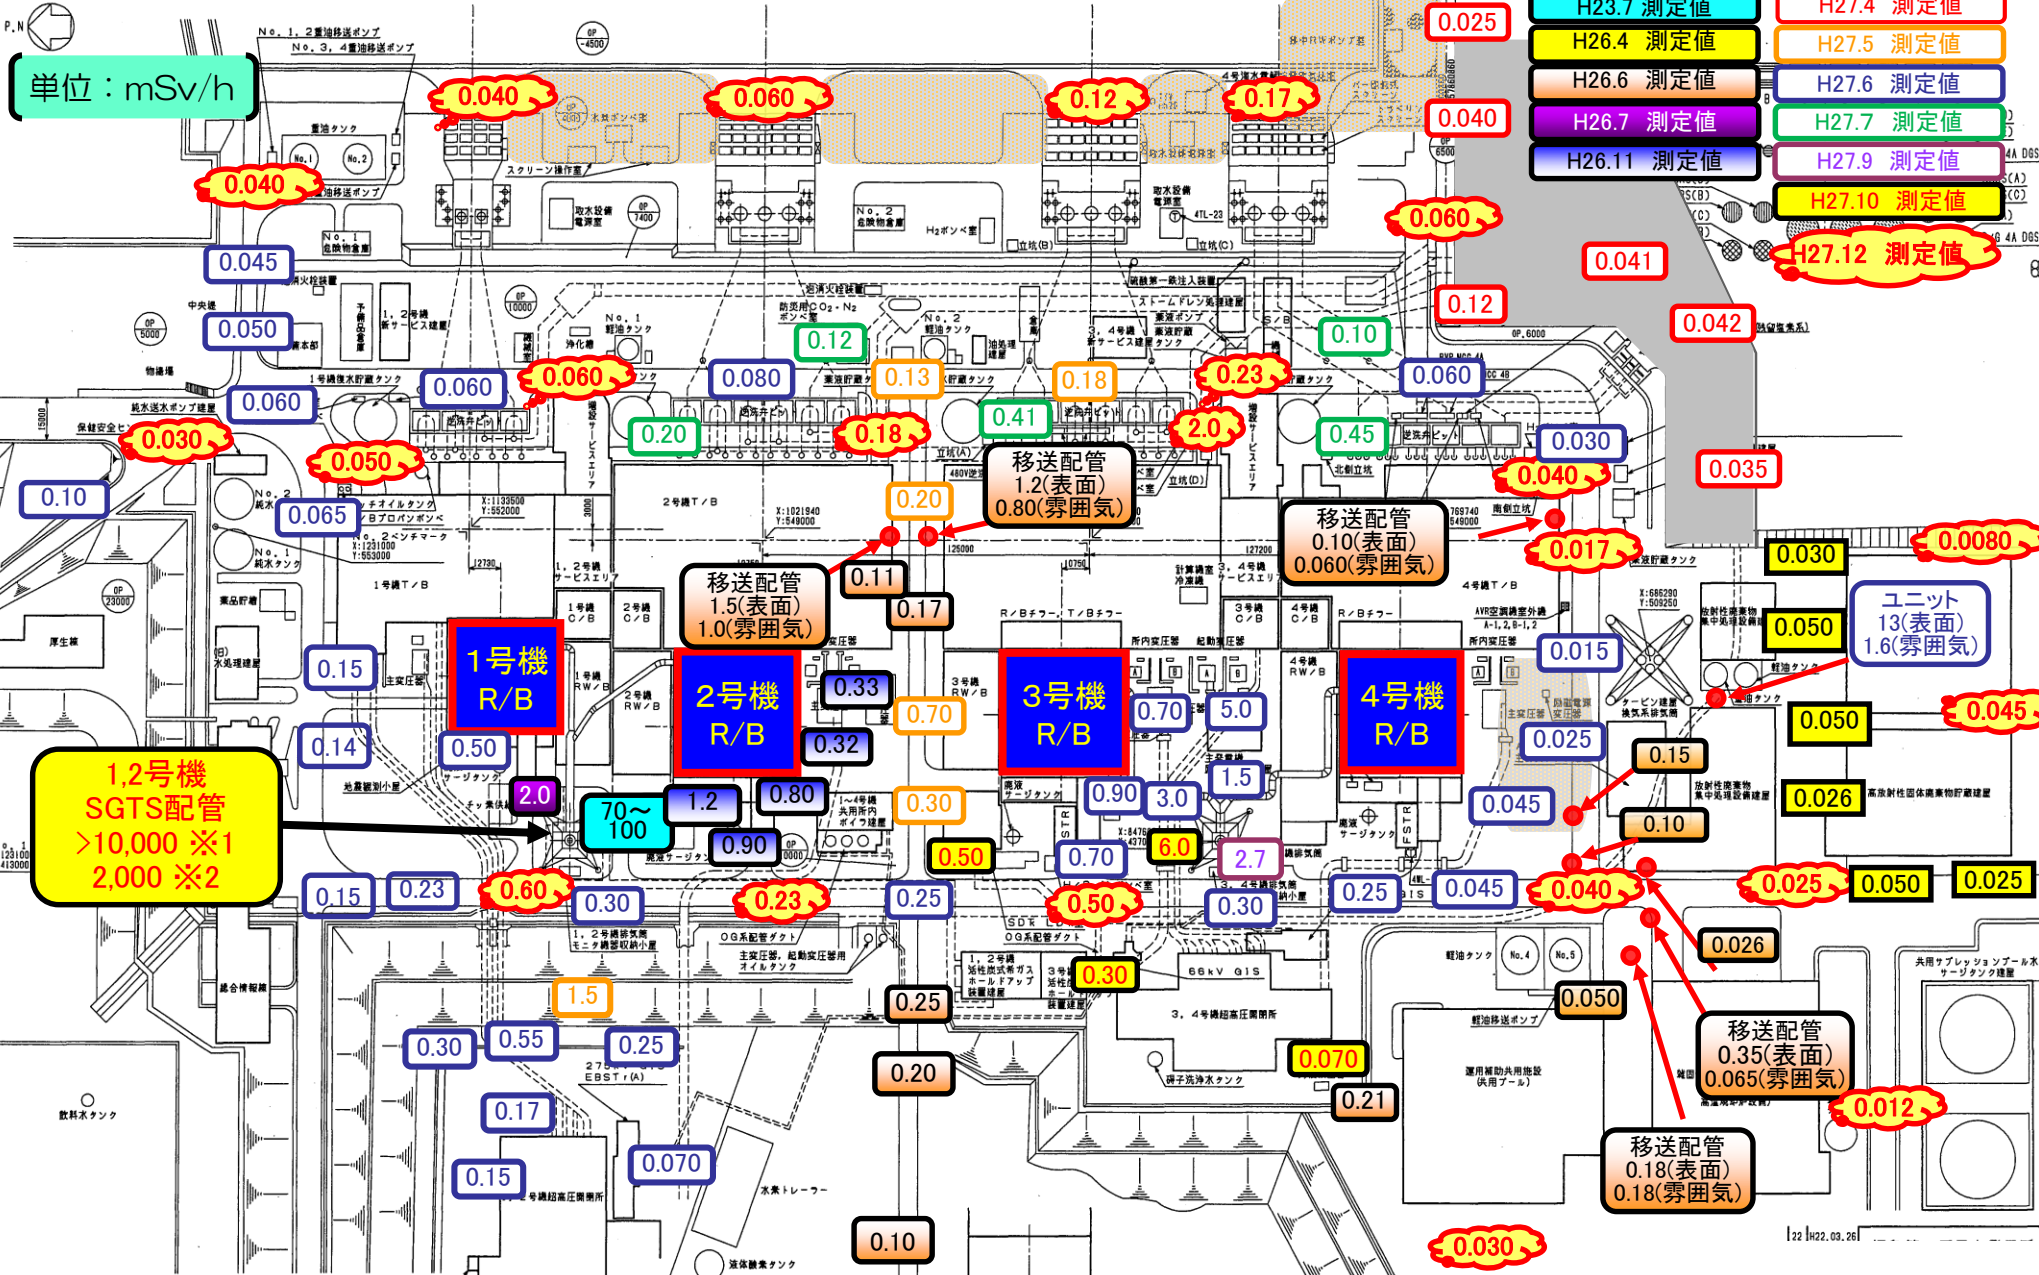

単位: mSv/h

H23.7 測定値	H27.4 測定値
H26.4 測定値	H27.5 測定値
H26.6 測定値	H27.6 測定値
H26.7 測定値	H27.7 測定値
H26.11 測定値	H27.9 測定値
	H27.10 測定値
	H27.12 測定値

1,2号機
SGTS配管
>10,000 ※1
2,000 ※2

ユニット
13(表面)
1.6(雰囲気)

移送配管
0.35(表面)
0.065(雰囲気)

移送配管
0.18(表面)
0.18(雰囲気)

※1: 平成23年8月1日測定値 ※2: 平成27年10月21日測定値