


福島第一原子力発電所3号機 使用済燃料プールからの 張出しフレームの撤去について

【参考資料】
平成26年12月17日
東京電力株式会社

□作業日時：平成26年12月17日(水) 午前10時22分～午前11時19分頃

□作業概要：

- ・張出しフレームについては、治具で把持し、吊り上げ高さを管理しつつ、既設養生板上へ移動した後、使用済燃料プールから撤去。
- ・燃料交換機操作卓についても今後、治具を用いて撤去していく。
- ・撤去した張出しフレームについては、構内の保管施設で管理する。
- ・今後、操作卓を撤去したエリア等にラック養生板を追加して設置し、プール内のガレキの撤去作業を進めていく。

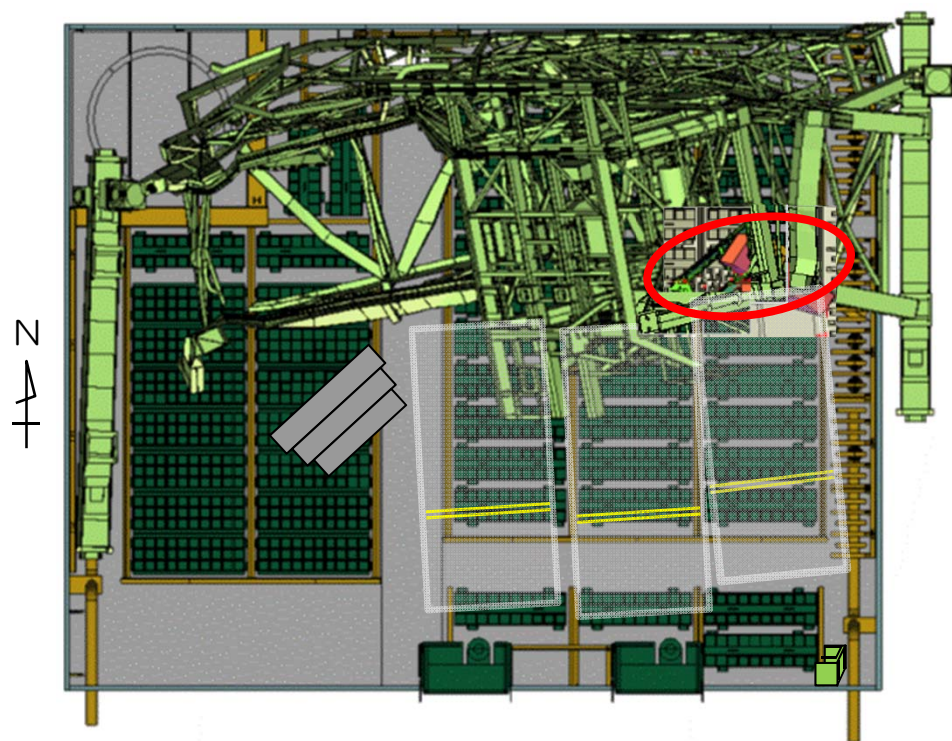

水中で掴んだ様子



気中に吊り上げた様子