


# 4m盤の地下水ドレン周辺断面イメージ図

< 参 考 資 料 >  
2016年9月26日  
東京電力ホールディングス株式会社

既設護岸陸側地表面  
約O.P.+4.4m以上

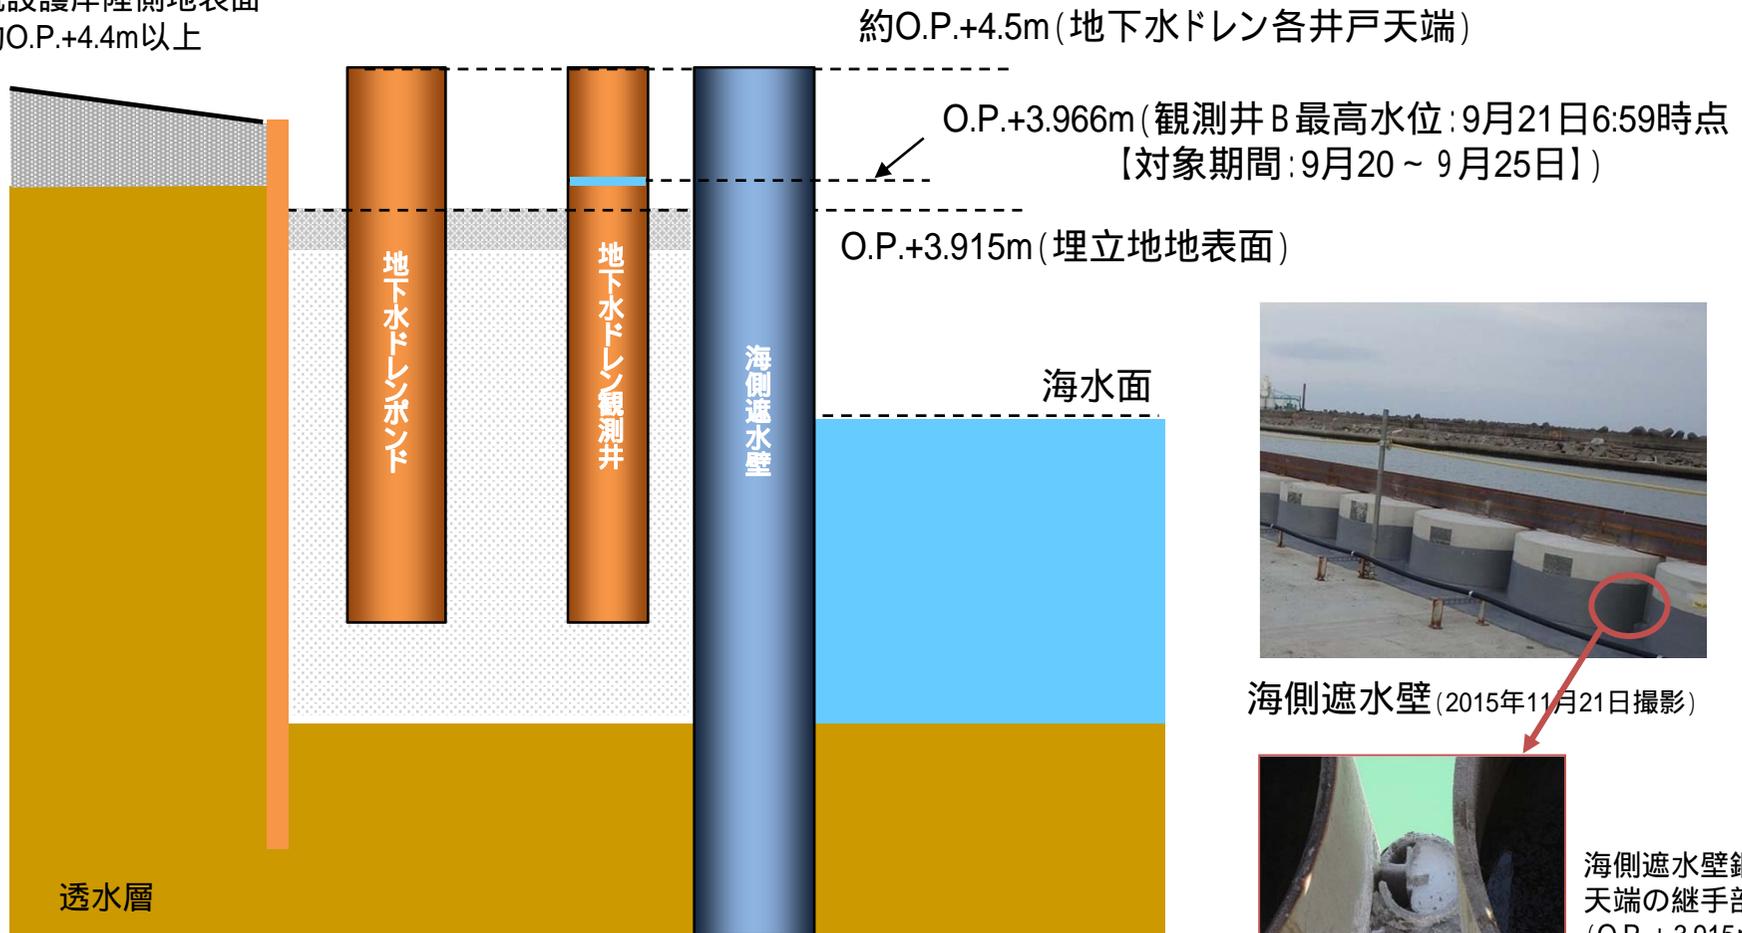

海側遮水壁(2015年11月21日撮影)



海側遮水壁鋼管矢板  
天端の継手部分  
(O.P. + 3,915m)