＜参考資料＞
2017年2月27日
東京電力ホールディングス株式会社

建屋への地下水ドレン移送量・地下水流入量等の推移

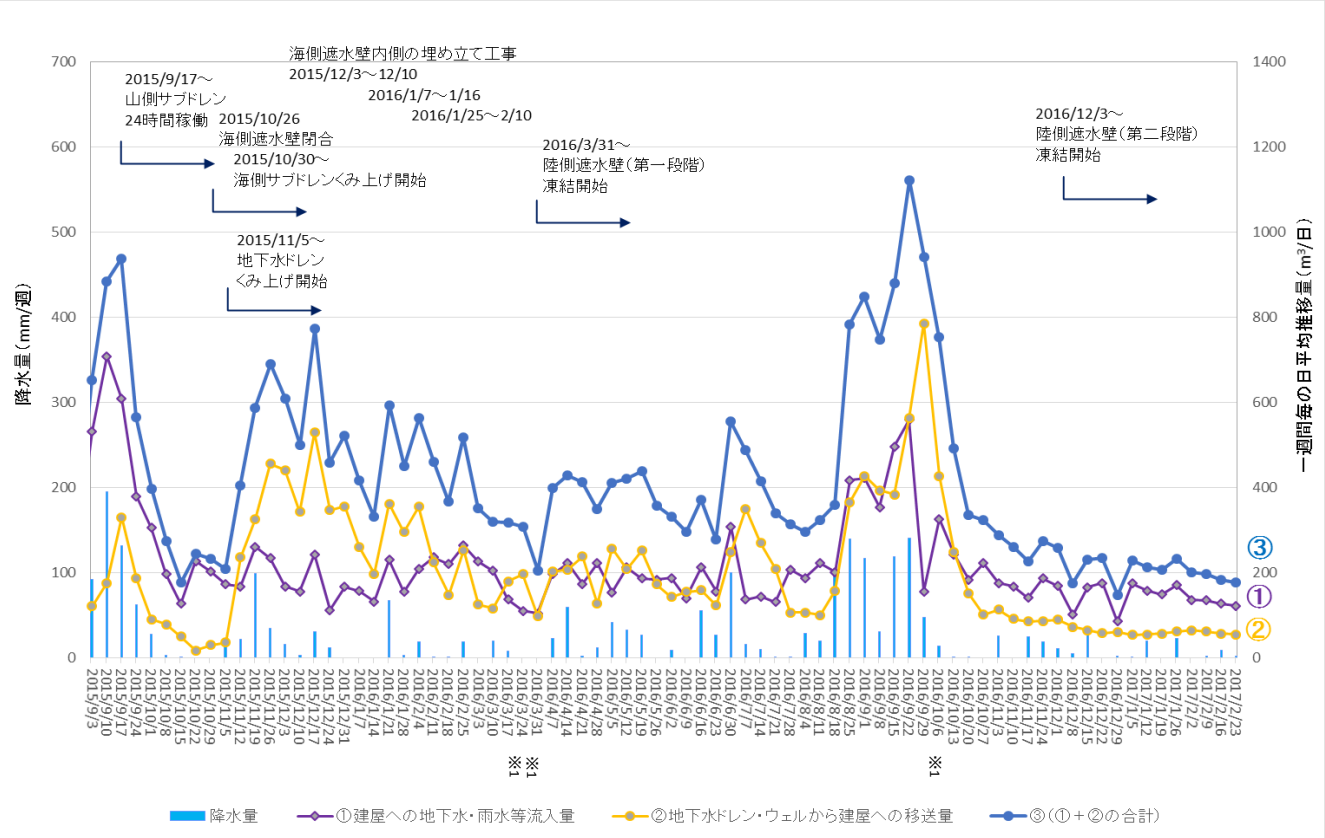

地下水ドレンからタービン建屋への移送量
（2017年2月16日～2月22日分［0:00～24:00］）

［m³／日］

日付	地下水ドレン中継タンク				（参考）改修ウェル，ウェルポイント				（参考）タービン建屋への移送量［（α）+（β）］
	A	B	C	合計※2（α）	1-2号機間	2-3号機間	3-4号機間	合計※2（β）	
2月16日	25	0	0	25	31	0	0	31	56
2月17日	25	0	0	25	23	0	0	23	48
2月18日	28	0	0	28	36	0	0	36	64
2月19日	29	0	0	29	25	0	0	25	54
2月20日	25	0	0	25	36	0	0	36	61
2月21日	25	0	0	25	20	0	0	21	46
2月22日	25	0	0	25	32	0	0	32	57

※ ①建屋への地下水・雨水等流入量：122m³/日，②地下水ドレン・ウェルからの建屋への移送量：55m³/日，③（①+②の合計）：177m³/日，降雨量：2.0mm/週

※1 建屋水位計の校正を実施

※2 合計値は小数点第一位のデータを合計しているため，個々のデータを合計した数値と合計値に差異がある場合があります。