

1号機 原子炉建屋内調査結果

平成23年5月14日
東京電力株式会社

調査日時: 平成23年5月13日 16時01分～17時39分 (緑字)


平成23年5月5日 11時32分～11時58分 (青字)

平成23年5月9日 4時18分～4時47分 (赤字)

単位: mSv/h

72(階段を2段下りたところ)
79(階段上部)

1階～2階 踊り場
上 5.0
下 11.5

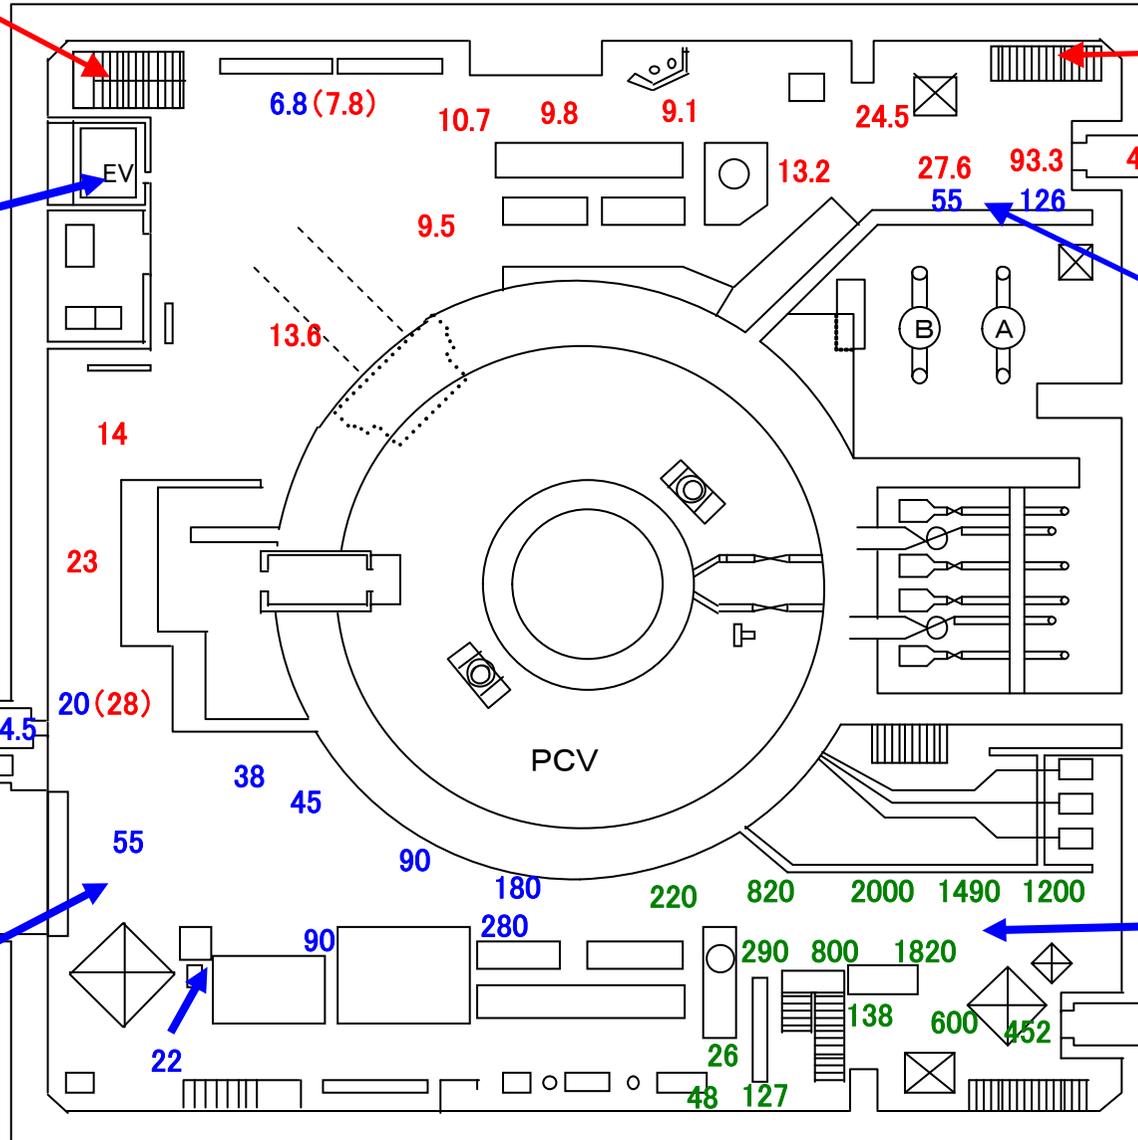

55(40.5)(階段上部)

4 (内扉閉で測定)

260 原子炉補機冷却系 (RCW) 配管
220 原子炉補機冷却系 (RCW) 配管



原子炉建屋大物搬出入口