


福島第一原子力発電所 水処理装置運転実績

平成23年6月24日午前9時現在

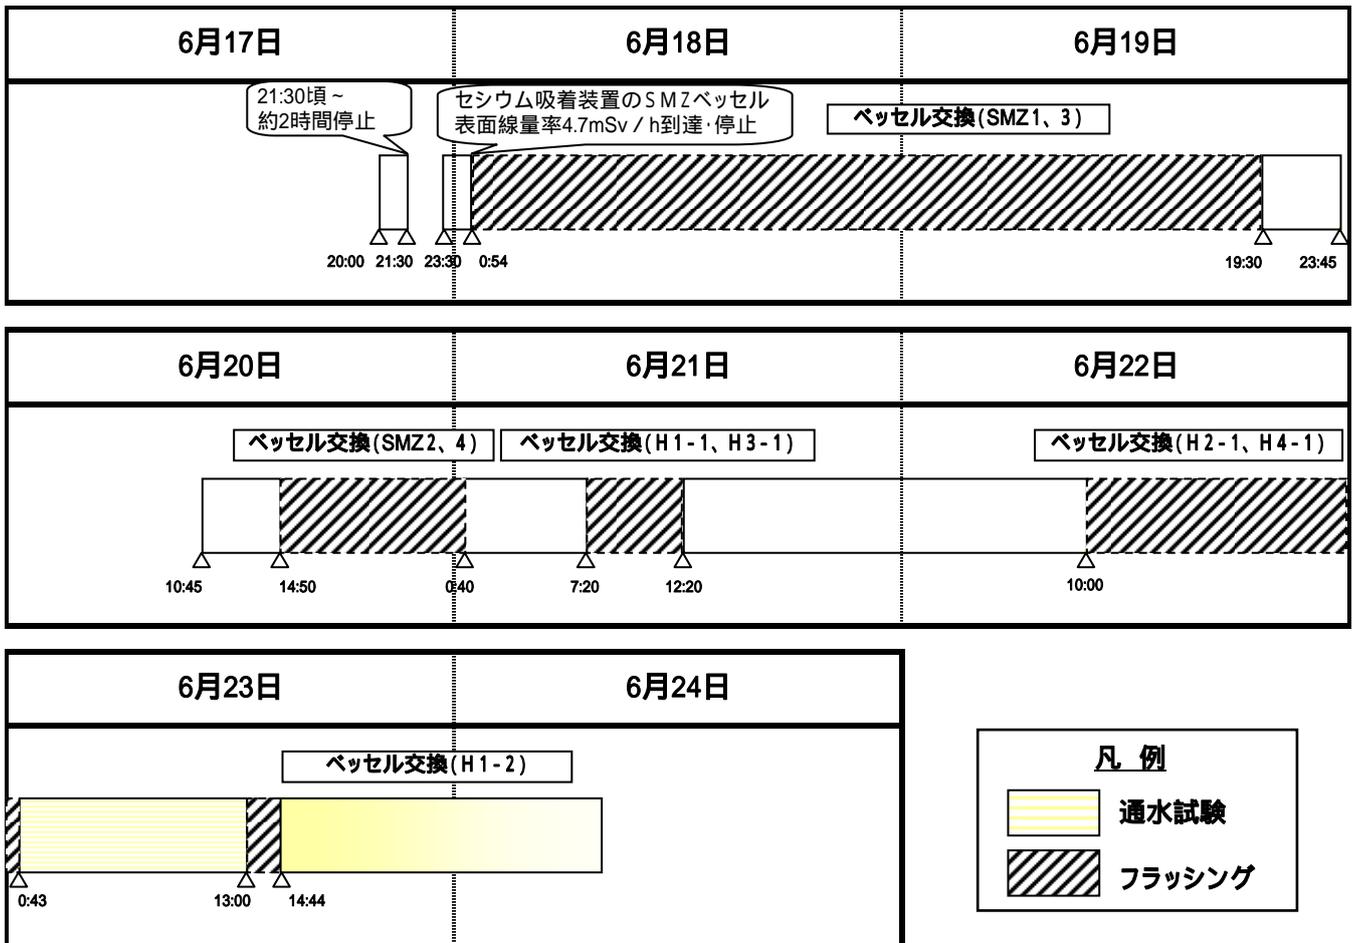

日	処理時間帯	処理時間	処理量	系列	運転パターン
17	20:00 ~ 21:30	1 時間 30 分	約 38 トン	2	SMZ (No1, No3)
	23:30 ~ 24:54	1 時間 24 分	約 35 トン	2	
19	19:30 ~ 23:45	4 時間 15 分	約 159 トン	3	水 (No1), SMZ (No2), シリカ (No3)
20	10:45 ~ 14:50	4 時間 5 分	約 204 トン	4	水 (No1), SMZ (No2, 4), シリカ (No3)
21	00:40 ~ 07:20	6 時間 40 分	約 333 トン	4	水 (No1, 2), シリカ (No3, 4)
	12:20 ~ 10:00	21 時間 40 分	約 1,083 トン	4	
23	00:43 ~ 13:00	12 時間 43 分	約 636 トン	4	水 (No1, 2), シリカ (No3, 4)
	14:44 ~	運転継続中		4	
合計		52 時間 17 分	約 2,489 トン		