


福島第一原子力発電所 3号機原子炉建屋内の線量調査結果

原子炉建屋1階

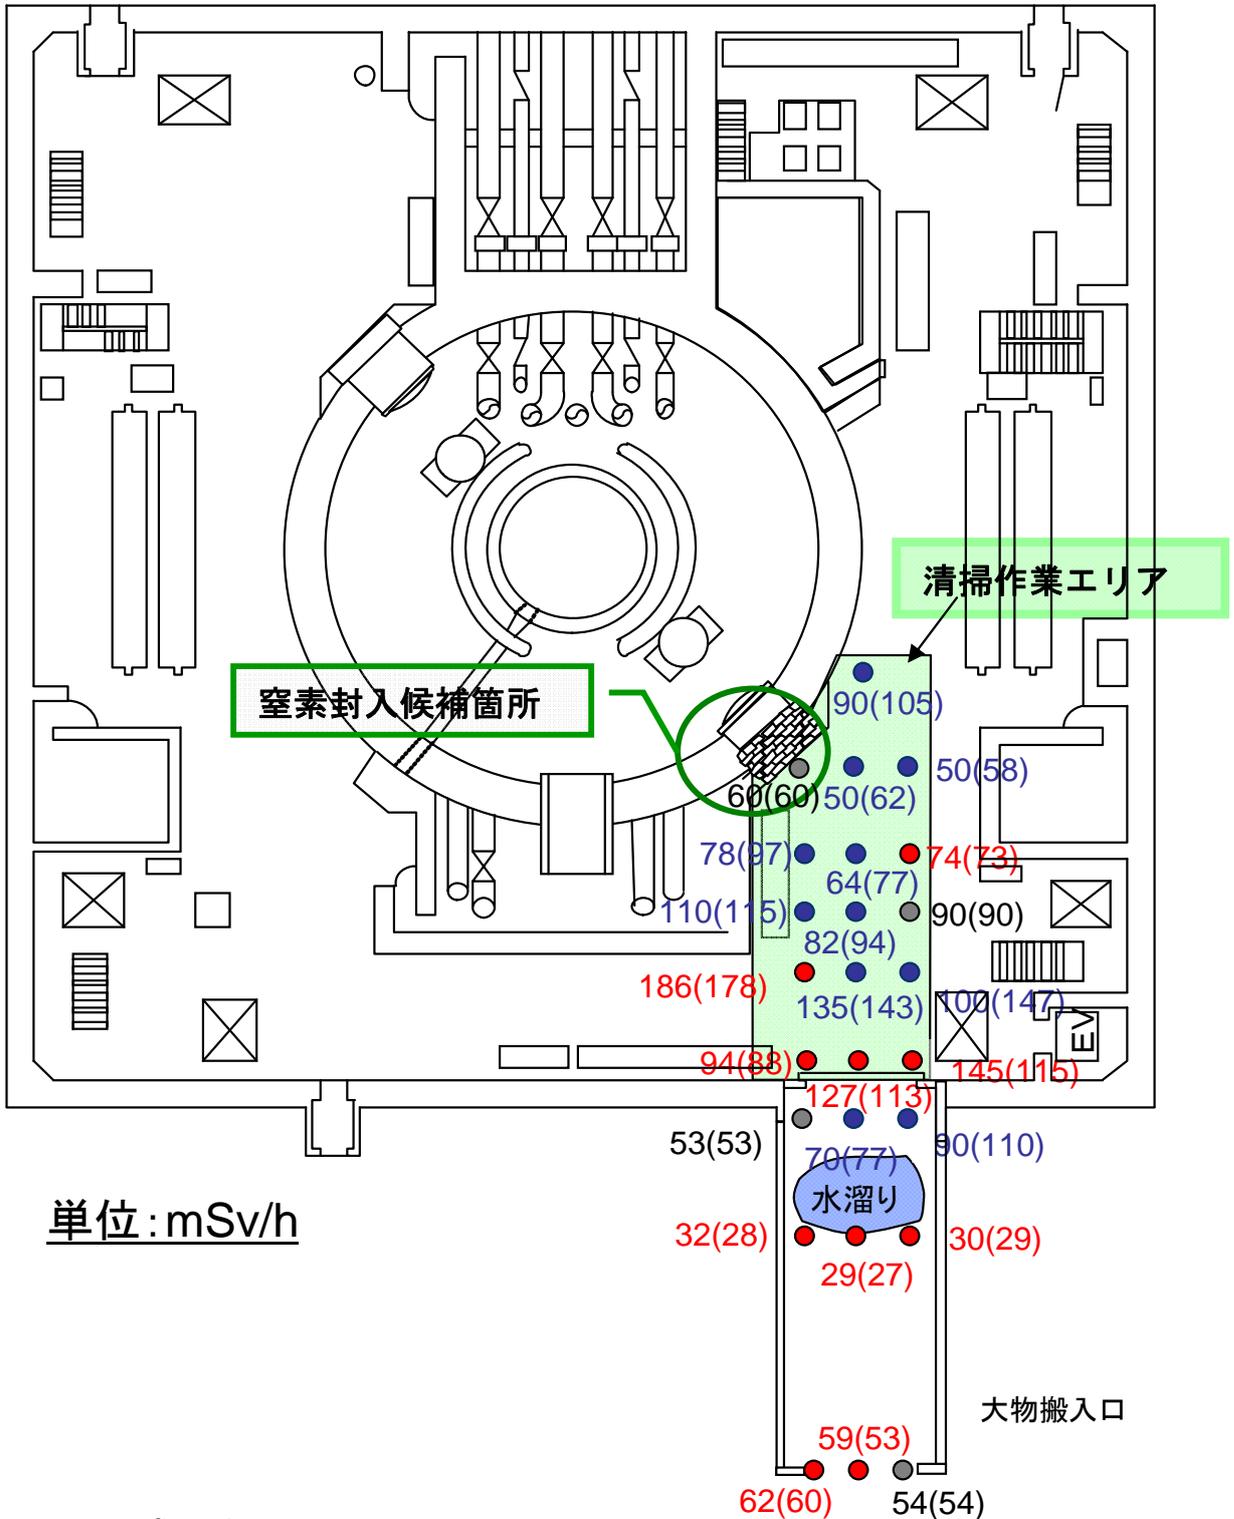

調査日: 平成23年7月2日 10:59~12:14
作業員: 5名 (当社1名、協力企業4名)
被ばく線量: 1.10mSv~1.63mSv
使用機器: Packbot(パックボット)2台
測定高さ: 約1m

- 6/24より上昇
- 6/24と変わらず
- 6/24より下降

(注) 括弧内は6/24の測定データ