


平成23年7月7日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所 3号機原子炉建屋内の線量調査結果

原子炉建屋1階

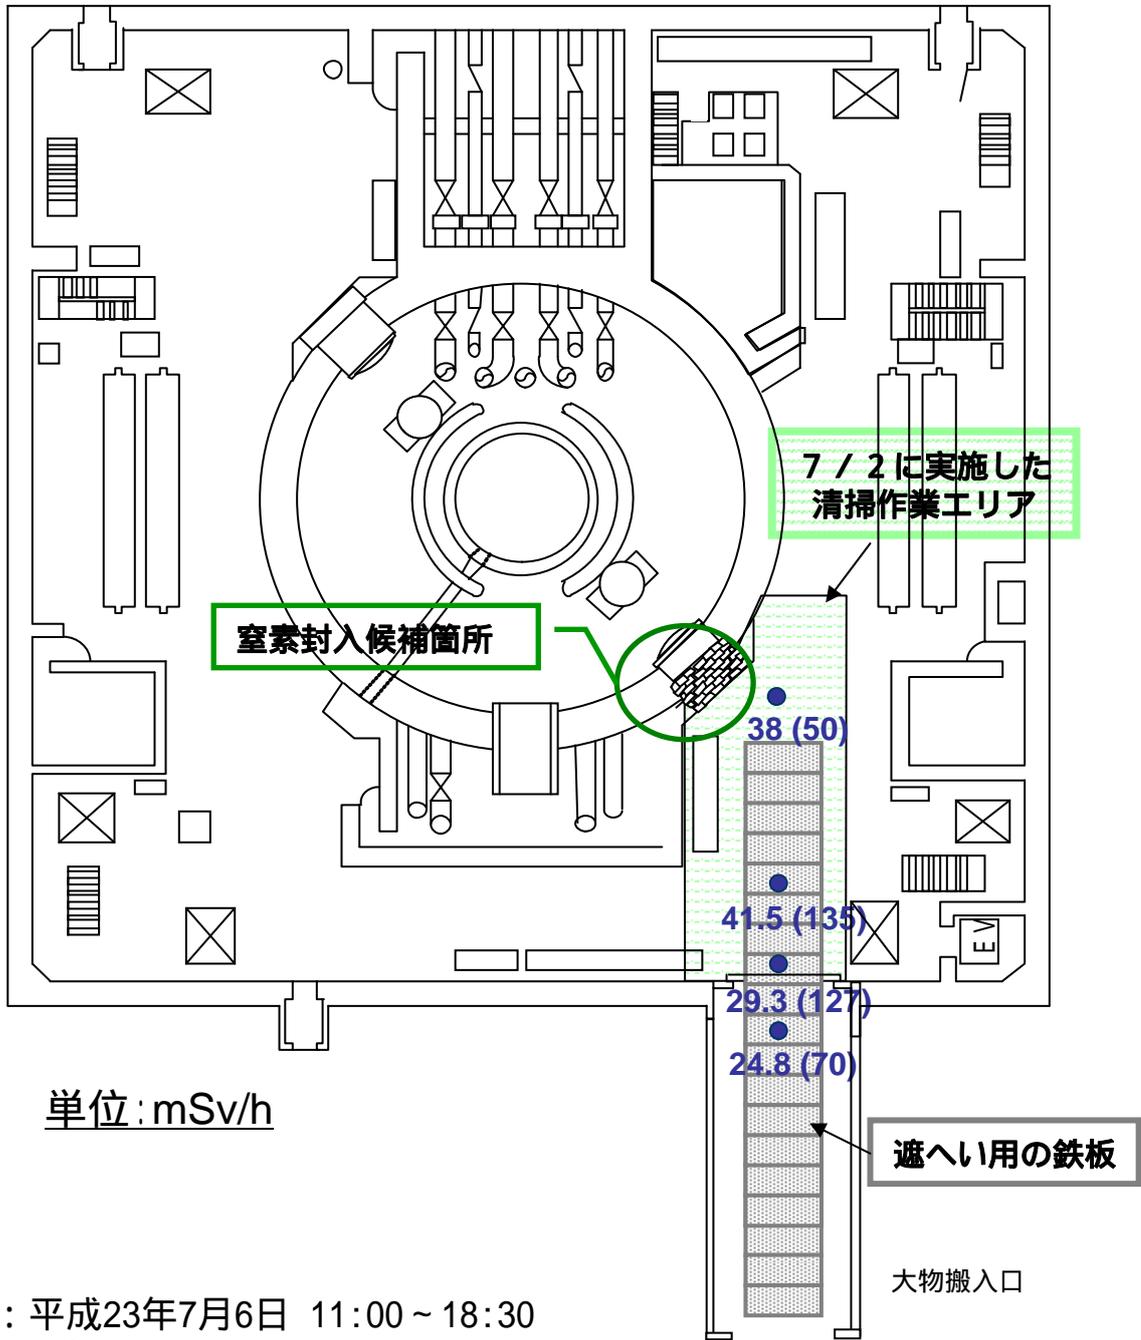

作業日: 平成23年7月6日 11:00 ~ 18:30
(調査は15:24 ~ 17:10)

作業員: 9名 (当社5名、協力企業4名)

被ばく線量: 2.41mSv ~ 6.96mSv (準備作業などを含む) (注)括弧内は7/2の測定データ

使用機器: Warrior (1台)、Packbot (1台)

測定高さ: 約2.5m