


水処理装置(凝集沈殿装置)薬液漏えい箇所 概要図

平成23年 7月10日
東京電力株式会社

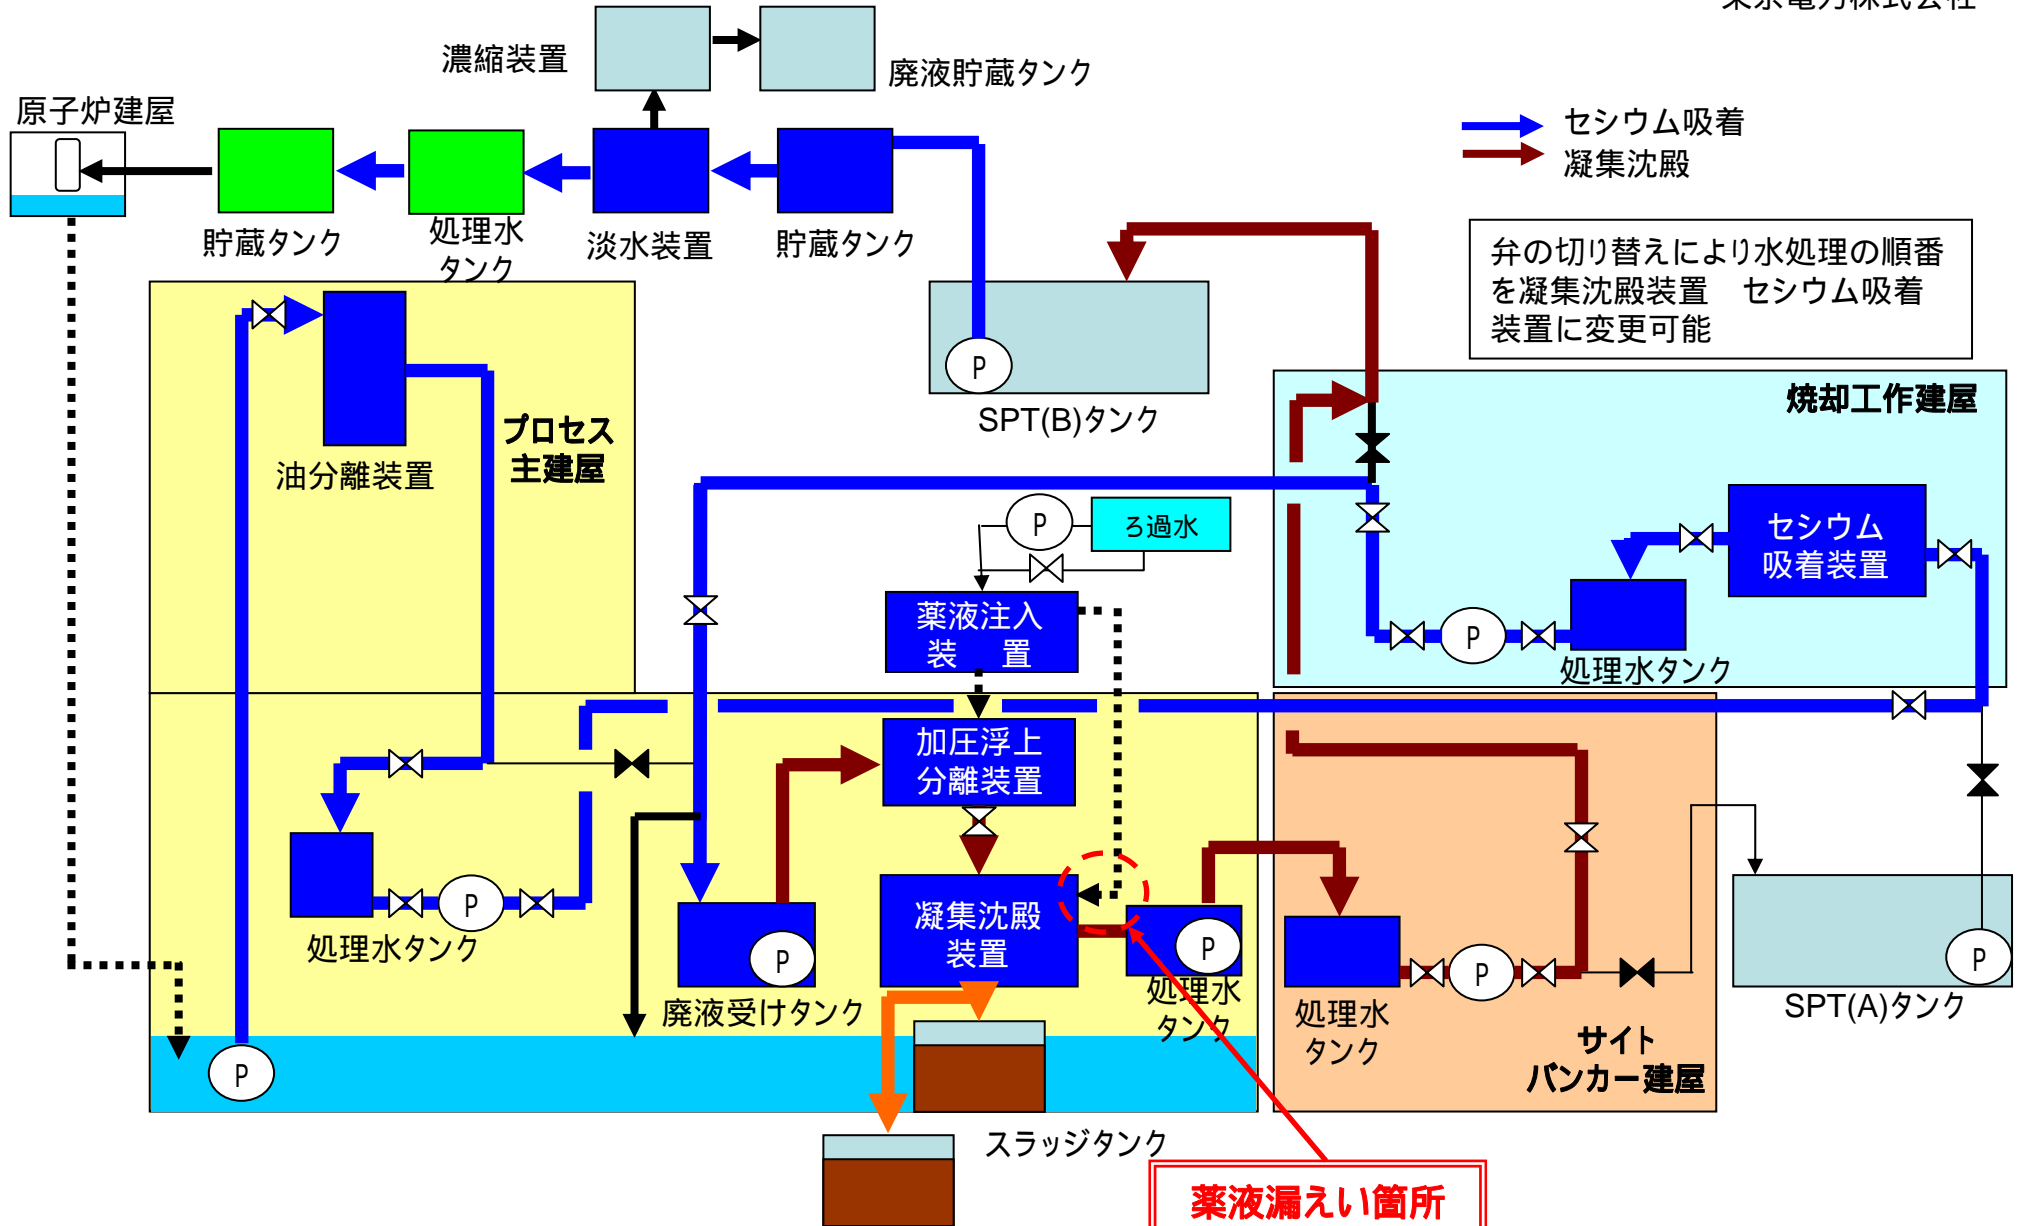

水の流れ: プロセス主建屋 ⇨ 油分離装置 ⇨ セシウム吸着装置 ⇨ 凝集沈殿装置 ⇨ 淡水装置