
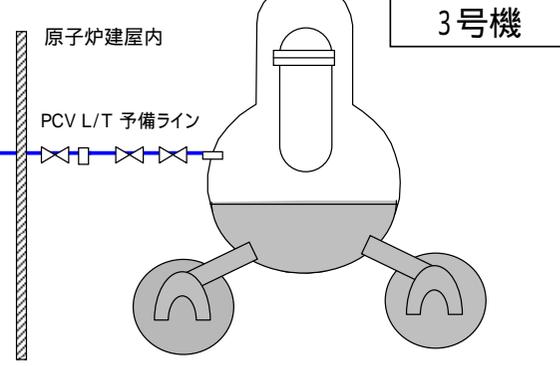
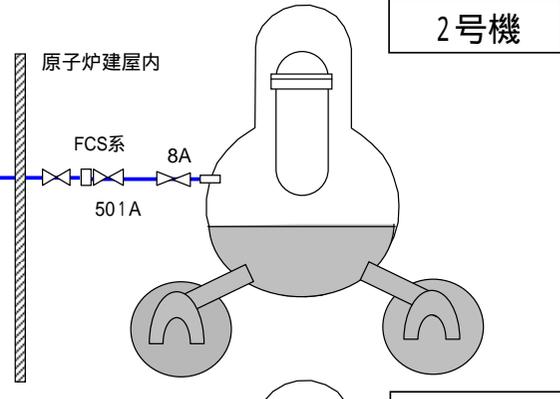
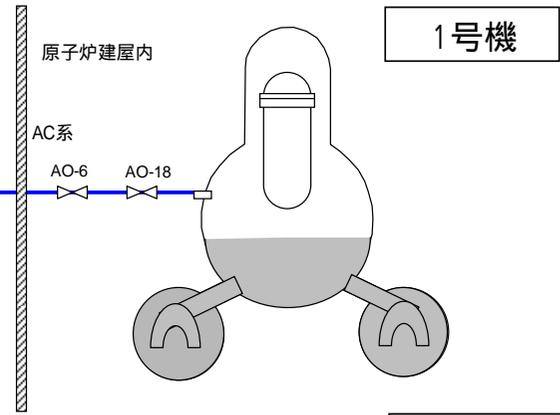
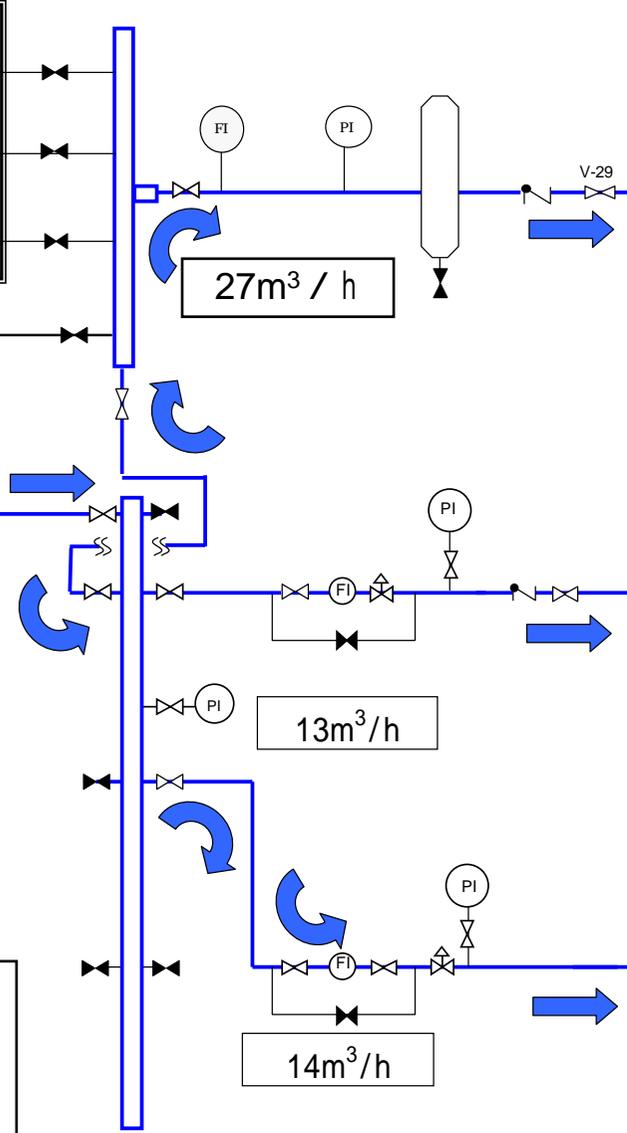



福島第一原子力発電所1～3号機窒素封入装置の入替について

[作業内容]
PSA1号のメンテナンスに伴いPSA3号と入れ替える。入替に伴い、PSA4号が干渉するため、一時的に窒素封入を停止する。

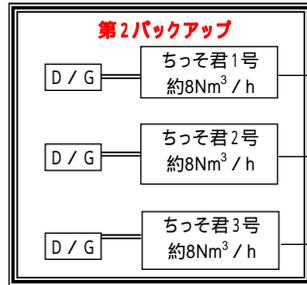

[主な手順]
PSA4号停止、ケーブル解線、移動
PSA1号ケーブル解線、移動
PSA4号移動、ケーブル結線、起動
PSA3号移動、ケーブル結線、試運転