


福島第一原子力発電所2号機 原子炉への注水ライン追加後 (給水系 給水系+炉心スプレイ系)の注水量の調整について

- 給水系からの注水量を変えずに、炉心スプレイ系からの注水量を0m³/h 1m³/h 2m³/h と段階的に増加(1日保持)させる。
- その後、炉心スプレイ系からの注水量を2m³/hの状態を2日保持し、給水系からの注水量を4m³/h 3m³/h 2m³/hと段階的に減少(2日保持)させる。

注水量の推移

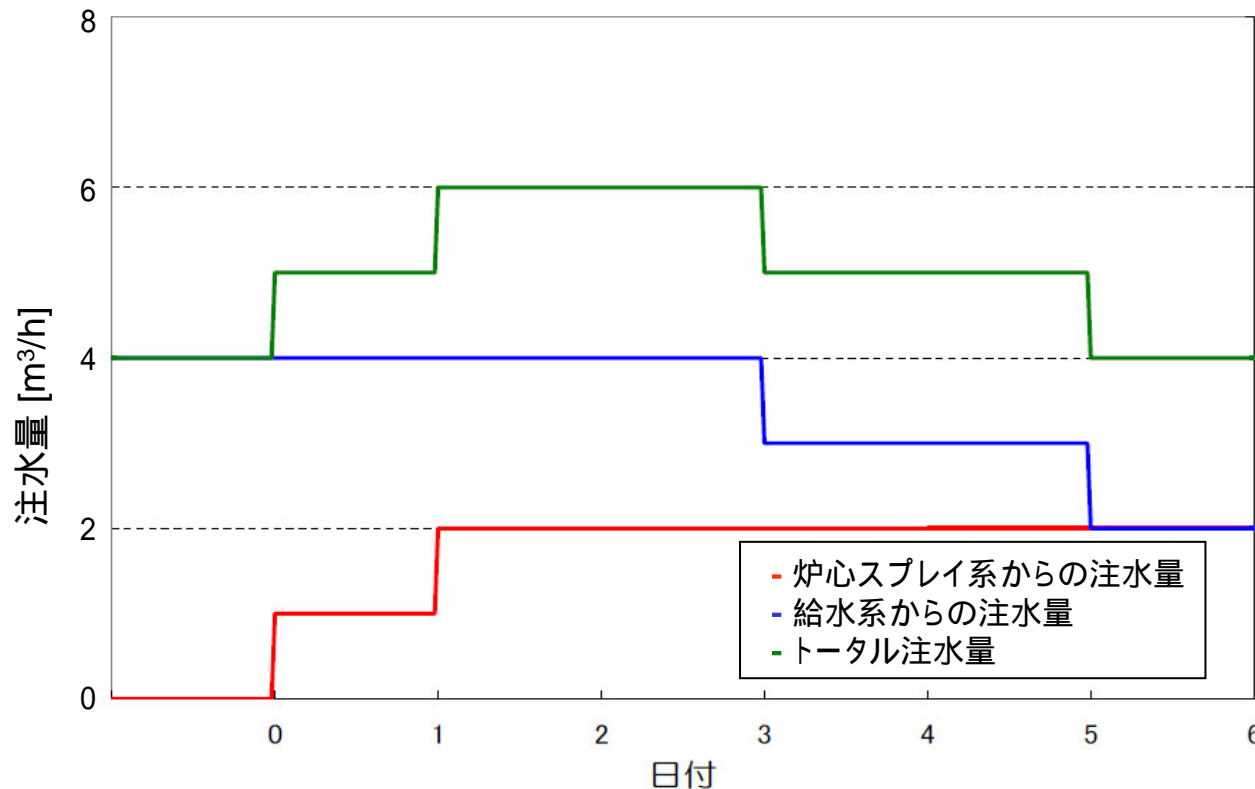

注:天候、滞留水の状態等、
必要に応じ注水量の変更
時期を再設定する。