


3月22日(火)東京電力管内の需給状況

[万kW]

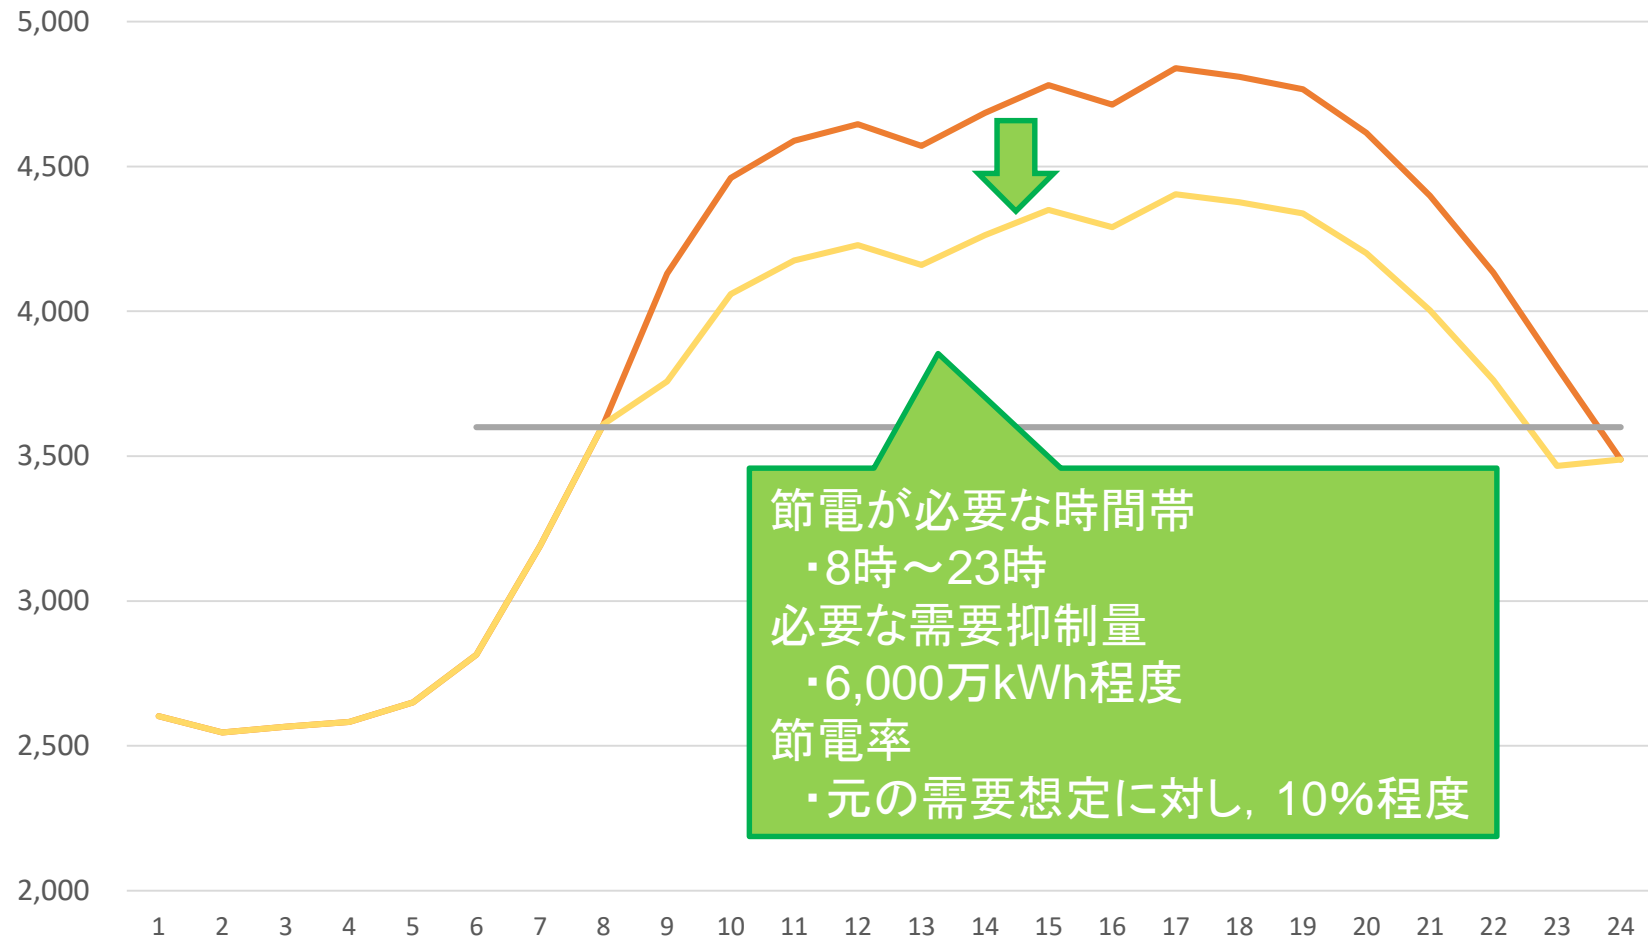

節電が必要な時間帯
・8時～23時
必要な需要抑制量
・6,000万kWh程度
節電率
・元の需要想定に対し、10%程度

— 3/21 18時時点の想定需要 — 揚水発電を含む供給力 — 揚水発電を除いた供給力