Ｗｅｂ申込みシステム（低圧需要）

よくある手続き誤りの事例

2021年３月

©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社

【目次】　申込手続き　～よくある手続き誤りの事例～

事例１：需要者情報「需要場所番地」の入力漏れ

事例２：需要者情報「需要場所建物名」，「棟」，「号室」の入力漏れ

事例３：申込みにあたっての確認事項選択誤りと入力漏れ
「需要場所（１）住宅または集合住宅の共用部における契約ですか　」
「需要場所（２）同一構内または建物内に需要場所が複数ありますか」

事例４：申込内容選択誤りと入力漏れ
「供給方式線式」，「引込口配線」，「電流監視装置付ブレーカの設置」

事例５：引込方法確認　工事区分，引込請負種別の選択誤り

事例６：引込方法の選択誤り

事例７：引込工事および計器工事を行う際の確認事項選択誤り

事例８：その他確認事項，工事・調査留意事項の入力内容について

©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社

【事例１】　需要者情報，需要場所番地の入力漏れ

需要場所住所の「番地」、「枝番」について、空白で申込をいただく事例が確認されています。
番地未確定等の場合は、付近の番地を入力いただき、**空白での申込はお控えください**。

なお、需要者情報の訂正につきましては、小売電気事業者さまにて実施いただく必要がございます。
番地、枝番号確定後の訂正は、**工程状況「落成受付完了」まで**に
小売電気事業者さまより訂正申込をお願いいたします。

■需要者情報

需要者名義1	名義＊	（全角）
	カナ＊	（全角）
需要者名義2	名義	（全角）
	カナ	（全角）
需要場所	郵便番号＊	住所検索　※郵便番号を入力し、「住所検索」ボタンを押下ください。
	都県～丁目＊	
	番地＊	（半角数字）　枝番 （半角数字）
	建物名	（全角）　棟 （半角）　号室 （半角）
	建物名(カナ)	（全角）

©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社

【事例２】　需要者情報，需要場所建物名，棟，号室の入力漏れ

集合住宅

建物名や号室がないことで使用開始や停電時の作業員手配手続き等の際、供給地点特定番号の確認が困難となる事象が発生しています。
建物名、棟、号室（部屋番号）について、申請いただく集合住宅に必要な情報が登録されているか、ご確認をお願いいたします。

なお、需要者情報の訂正につきましては、小売電気事業者さまにて実施いただく必要がございます。
号室（部屋番号）等確定後の訂正は、工程状況「落成受付完了」までに小売電気事業者さまより訂正申込をお願いいたします。

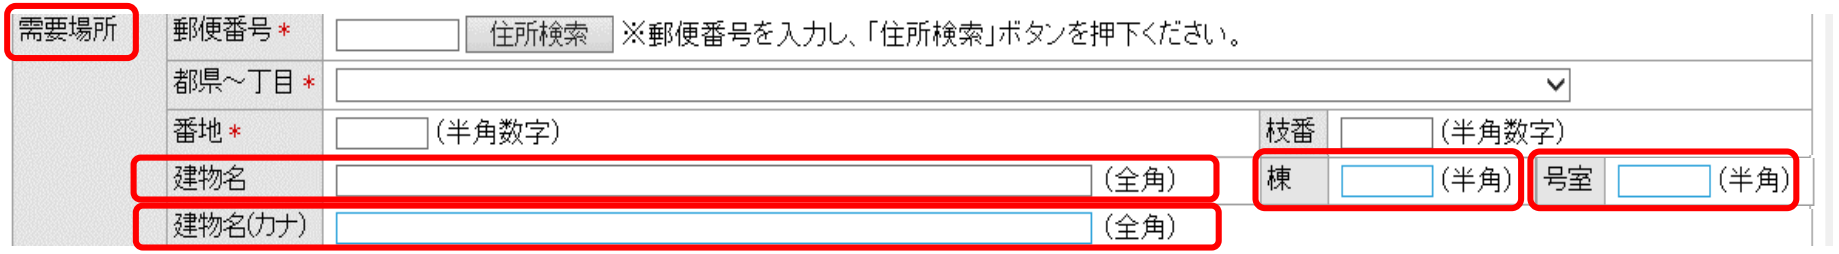

「平面図」、「幹線系統図」のほか設備構築に建物全体の容量等が必要となります。
「集合住宅容量・件数一覧」をWeb申込システムへアップロードにて添付をお願いいたします。

©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社

参考　集合住宅容量・件数一覧　掲載先

東電PGでは、設備構築に建物全体の容量等が必要となります。
「平面図」、「幹線系統図」のほか「集合住宅容量・件数一覧」を
添付ファイルにてアップロードいただき提出をお願いいたします。

WEB https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/demand/web/index-j.html

©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社

【事例３】　申込みにあたっての確認事項選択誤りと入力漏れ

需要場所（1）、（2）の確認事項を誤って選択される事例が非常に多く確認されています。
　例（1）集合住宅の共用であるが、「いいえ」を誤って選択
　例（2）既設建物屋上への携帯電話基地局新設だが、「いいえ」を誤って選択

確認事項が生じる場合は、接続供給開始手続きに**お時間を要す**ことになりますので**正しく選択いただきますよう**お願いします。

特殊な供給方法等により電気工事店さまが事前協議を実施されている場合は、**「事前協議」**を選択いただき**「協議番号」**へ登録をお願いいたします。

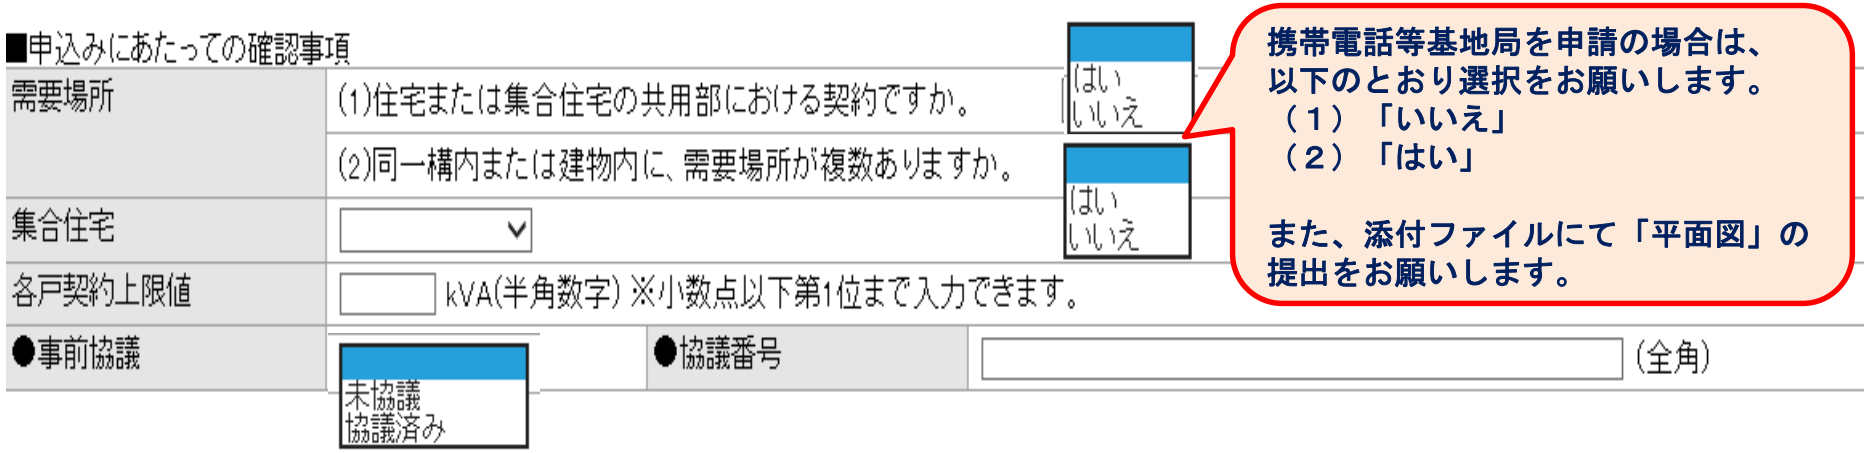

©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社

【事例４】　申込内容　選択誤りと入力漏れ

「供給方式線式」、「引込口配線」、を誤って選択される事例が多く確認されています。
「電流監視装置付ブレーカーの設置」ありの場合は型式入力をお願いたします。

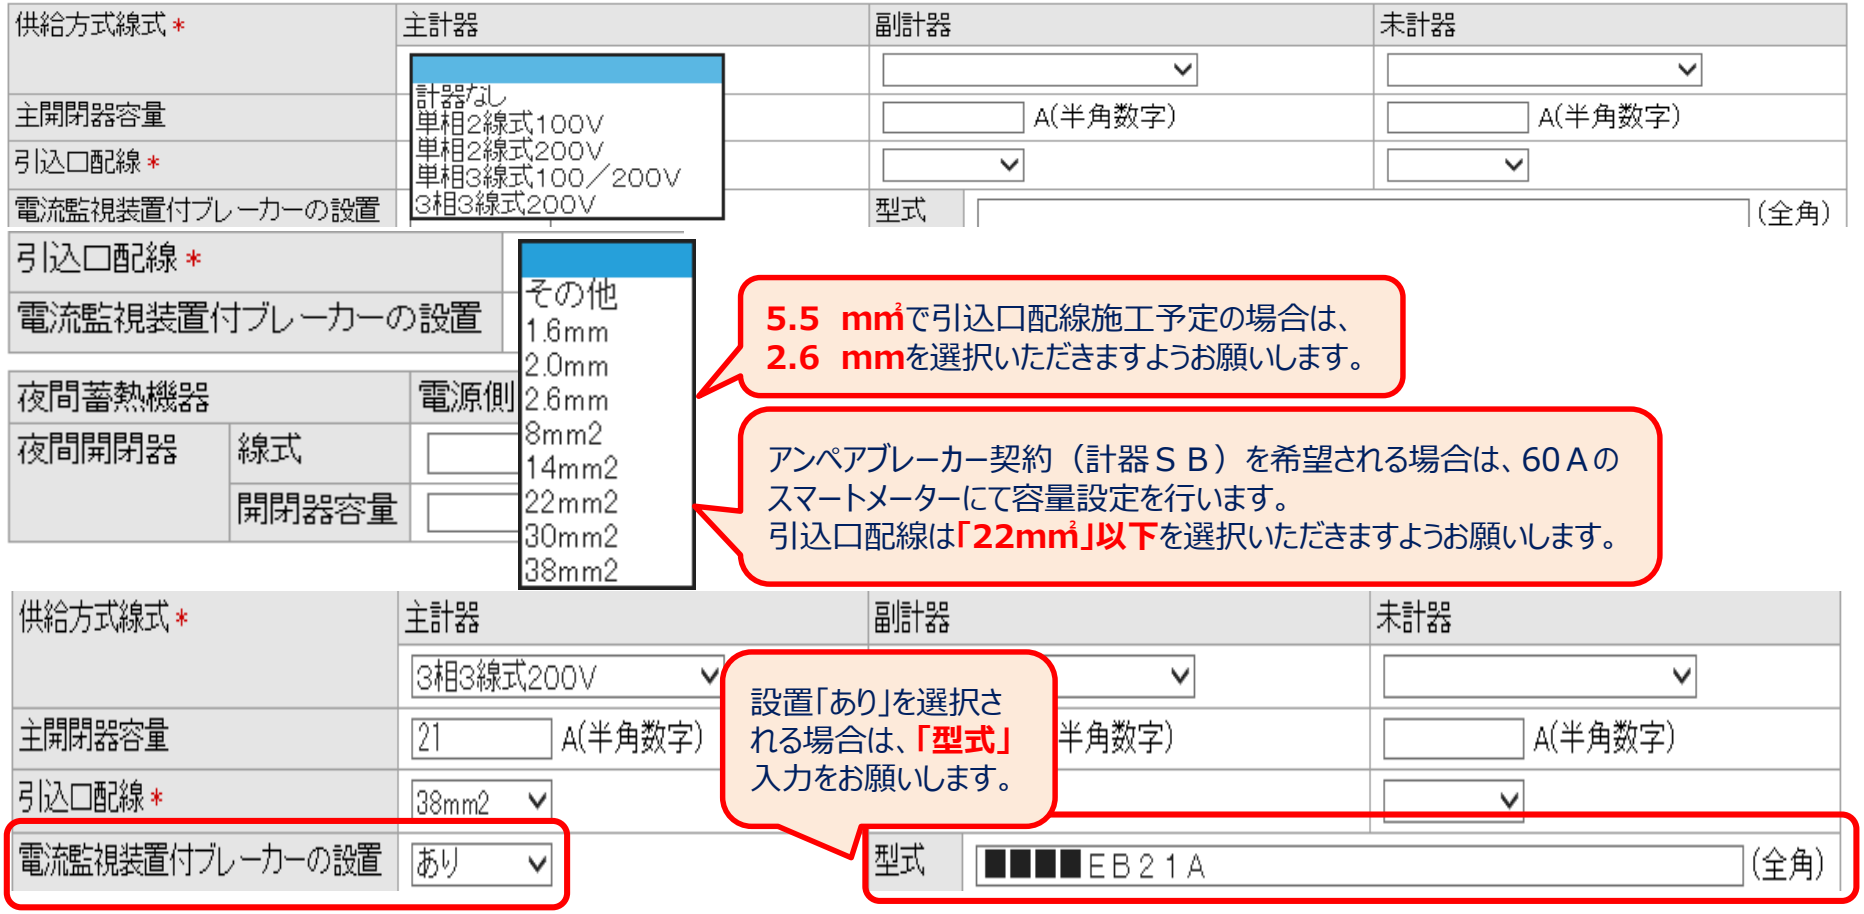

©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社

【事例５】　引込方法確認　東電パワーグリッド工事

東電パワーグリッド工事
申込方法が相違している事例が多く確認されています。
「東電パワーグリッド工事」を選択された場合は、引込請負工事ではございませんので引込請負種別の選択は不要です。

併せて、6項目の設問に該当するか否かの選択をお願いいたします。

- **●引込工事**
- **●引込柱変更**
- **●引込線取付点の変更**
- **●引込口配線の張替**
- **●計器取付位置の変更**
- **●アンペアB取付位置の変更**

＊確認事項が生じる場合は、接続供給開始手続きにお時間を要すことになりますのでご注意ください。

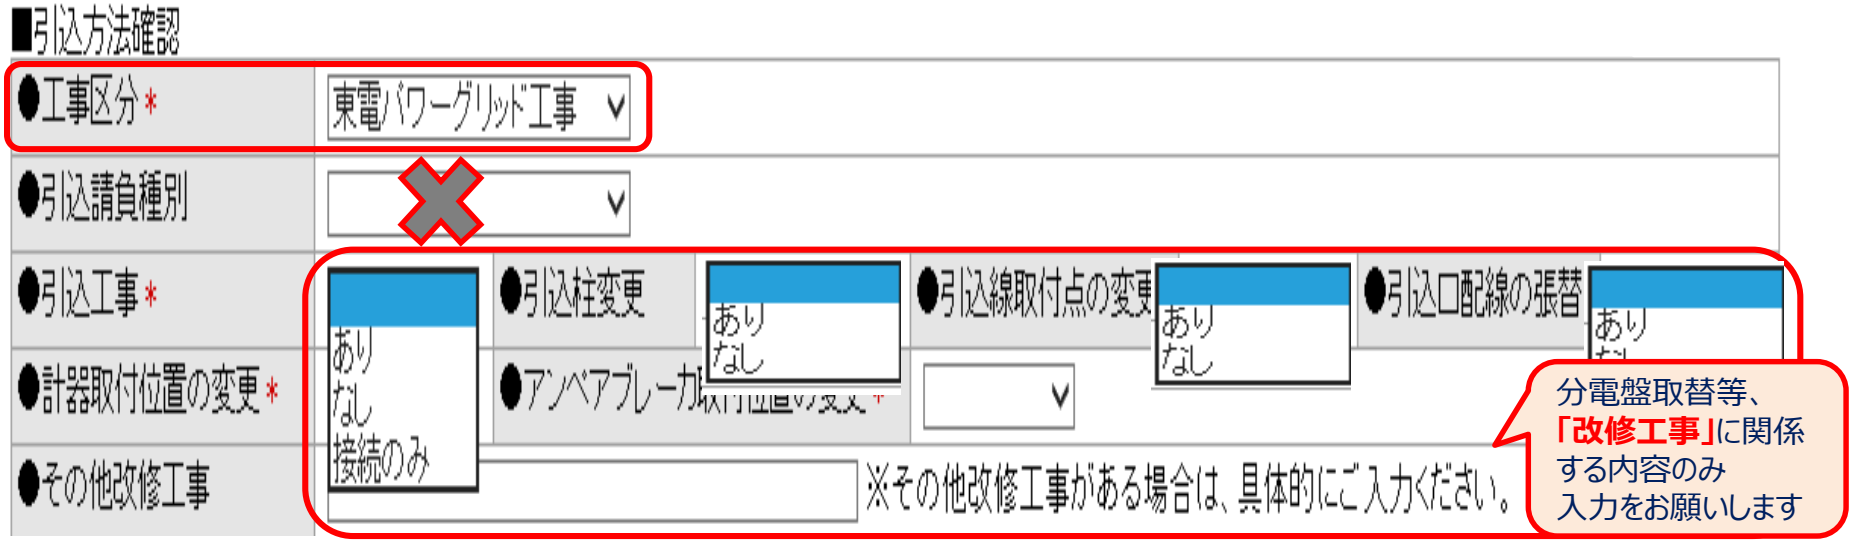

©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社

【事例５】　引込方法確認　東電パワーグリッド・引込請負工事　なし

東電パワーグリッド工事、引込請負工事なし
「工事なし」の申込方法が相違している事例が多く確認されています。

「工事なし」 の場合は、以下のとおり申請をお願いいたします。

＊確認事項が生じる場合は、接続供給開始手続きにお時間を要すことになりますのでご注意ください。

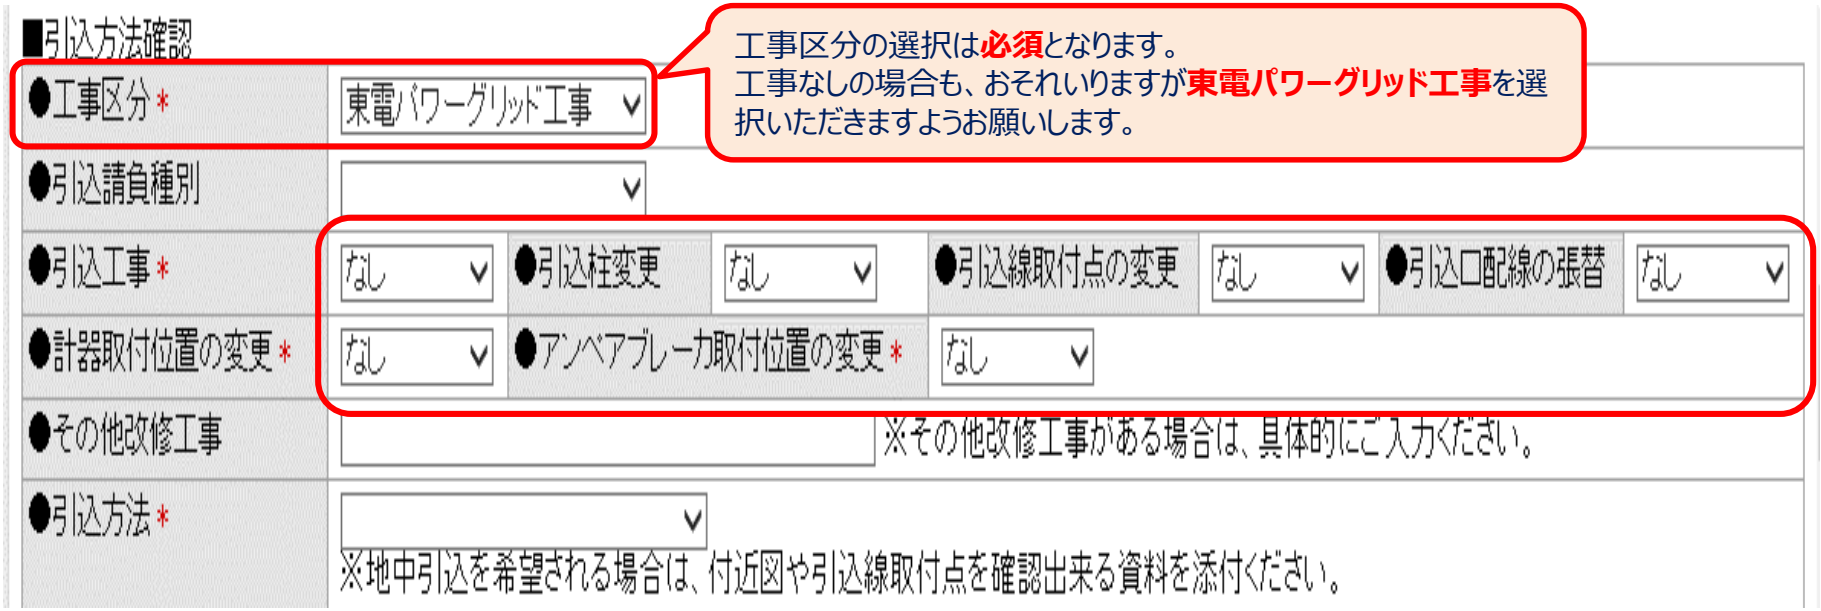

©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社

【事例５】　引込方法確認　工事区分　引込請負種別の選択誤り　①

引込請負工事（委託工事）
引込請負種別を誤って選択される事例が多く確認されています。

●引込請負種別は、工事区分へ「引込請負工事」を選択した場合のみ、該当する引込請負種別の選択をお願いいたします。

＊	引込線	引込線＋計器、アンペアブレーカー	・ 計器箱の撤去工事を含む
＊	計　器	計器　＋　アンペアブレーカー	・ 計器箱の撤去工事を含む
＊	アンペアブレーカー	アンペアブレーカーの撤去工事のみ	
＊	計器箱	計器箱の撤去工事のみ	
＊	接続のみ	接続のみ、引込口配線張替にともなう切断・接続工事	

＊　引込線・計器工事設計書の提出は、必要事項を記載のうえ添付ファイルにてアップロードをお願いします。

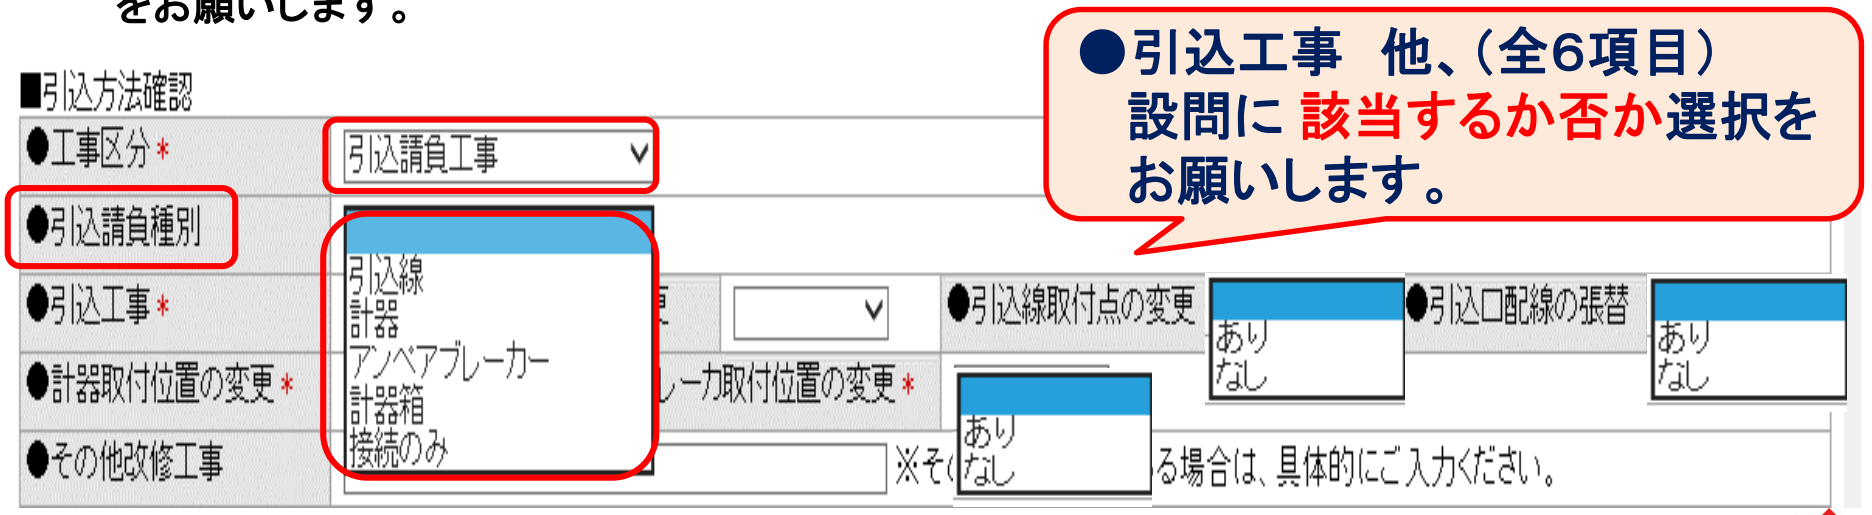

©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社

【事例５】　引込方法確認　工事区分　引込請負種別の選択誤り　②

引込請負工事（全部委託）
申込方法が相違している事例が多く確認されています。

全部委託の申請は以下のように選択いただき、登録をお願いいたします。
- **工事区分　　「引込請負工事」**
- **引込請負種別　「引込線」**
- **引込工事　　「あり」**

＊　「引込線・計器工事設計書」の提出は、必要事項を記載のうえ添付ファイルにてアップロードをお願いします。

＊　確認事項が生じる場合は、接続供給開始手続きにお時間を要すことになりますのでご注意ください。

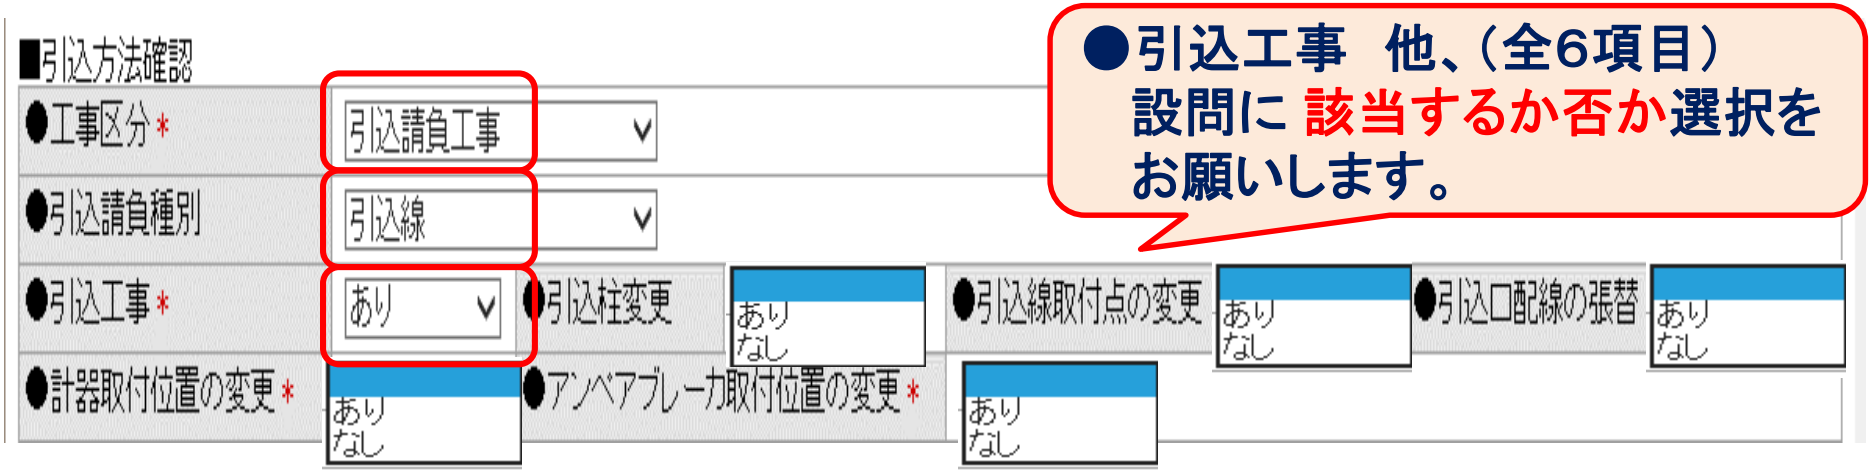

©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社

【事例５】　引込方法確認　工事区分　引込請負種別の選択誤り　③

引込請負工事（一部委託）
申込方法が相違している事例が多く確認されています。

一部委託の申請は以下のように選択いただき、登録をお願いいたします。
●工事区分　　「引込請負工事」
●引込請負種別　「計器」 or 「アンペアブレーカー」 or 「接続のみ」
●引込工事　　「あり」※
※ 「あり」 or 「接続のみ」を選択いただくことで引込工事は、
東京電力パワーグリッド工事 となります。
引込工事が不要の場合は 「なし」 を選択ください。

＊ 「引込線・計器工事設計書」の提出は、必要事項を記載のうえ添付ファイルにてアップロード
をお願いします。

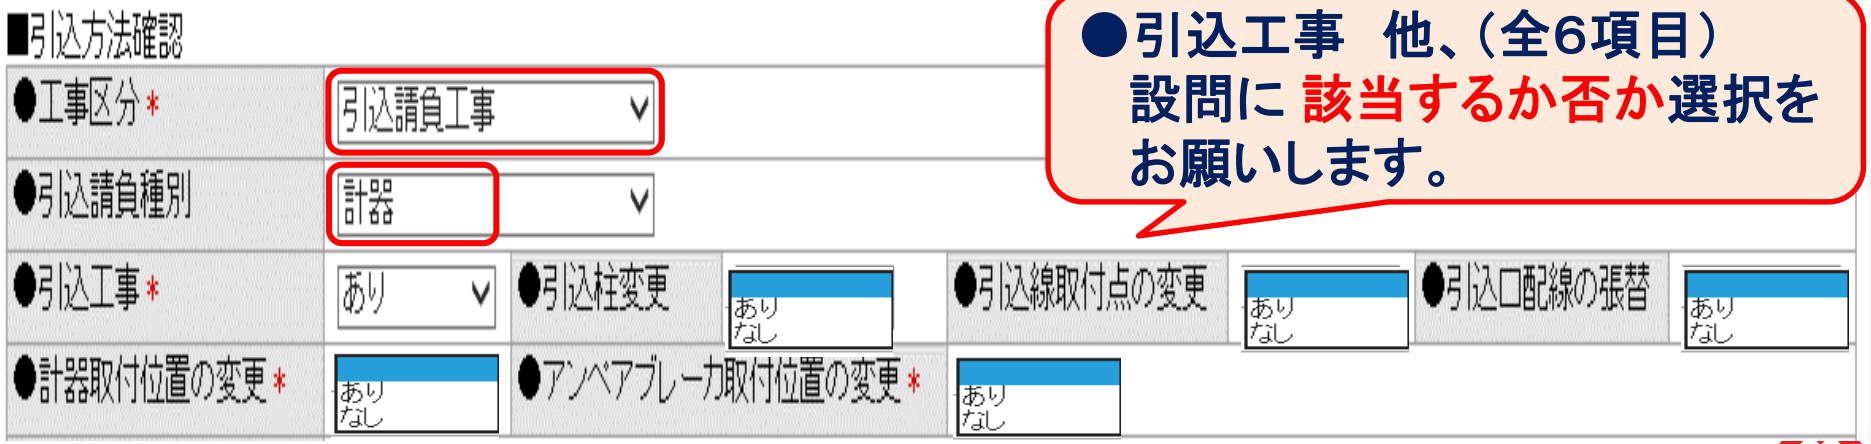

©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社

【事例６】　引込方法の選択誤り

引込方法の選択が相違している事例が多く確認されています。

「引込方法」をプルダウンより正しく選択ください。
選択いただいた後、それぞれの引込パターンが表示されます。
供給柱等の情報を正しく登録いただきますようお願いいたします。

■引込方法確認　　▼最下部へ

●工事区分＊	東電パワーグリッド工事						
●引込請負種別							
●引込工事＊		●引込柱変更		●引込線取付点の変更		●引込口配線の張替	
●計器取付位置の変更＊		●アンペアブレーカ取付位置の変更＊					
●その他改修工事	※その他改修工事がある場合は、具体的にご入力ください。						
●引込方法＊	付近図や引込線取付点を確認出来る資料を添付ください。						

本柱直接引込
柱間分岐引込1
柱間分岐引込2
本柱引下引込
直付街灯
その他(他に該当しない場合)
地中引込(単独)
地中引込(集合)

©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.　無断複製・転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社

【事例６】　引込方法の選択誤り　本柱直接引込

本柱直接引込の選択が相違している事例が多く確認されています。

電柱標識名は全角、電柱番号は半角数字にて登録ください。
「引込線取付点の高さ」、「引込線の長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録いただきますようお願いいたします。
確認事項が生じる場合は、接続供給開始手続きにお時間を要すことになりますのでご注意ください。

●引込方法＊　本柱直接引込
※地中引込を希望される場合は、付近図や引込線取付点を確認出来る資料を添付ください。

引込のパターン　本柱直接引込

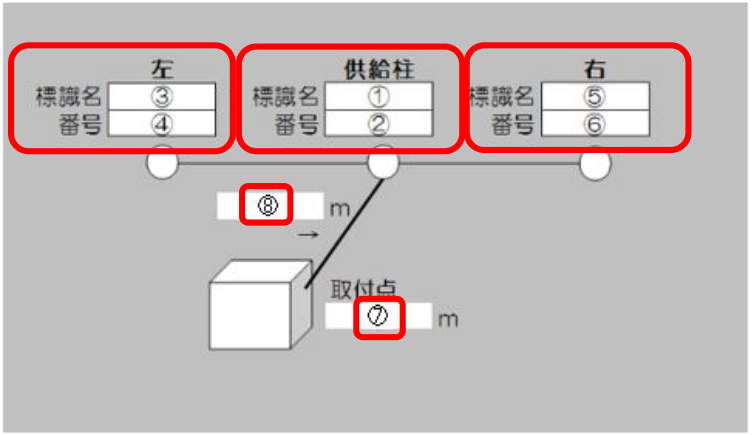

●引込電柱
●隣接柱(左)　標識検索
●標識名 ③　(全角)
●番号 ④　号柱(半角数字)
供給柱　標識検索
●標識名 ①　(全角)
●番号 ②　号柱(半角数字)
●隣接柱(右)　標識検索
●標識名 ⑤　(全角)
●番号 ⑥　号柱(半角数字)
※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)

©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.　無断複製・転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社

【事例６】　引込方法の選択誤り　柱間分岐引込１

柱間分岐引込1の選択が相違している事例が多く確認されています。

電柱標識名は全角、電柱番号は半角数字にて登録ください。
「引込線取付点の高さ」、「電柱から分岐点までの長さ」、
「分岐点から取付点までの長さ」についての情報を半角数字にて正しく
登録いただきますようお願いいたします。

●引込方法＊　柱間分岐引込1

※地中引込を希望される場合は、付近図や引込線取付点を確認出来る資料を添付ください。

引込のパターン　柱間分岐引込1

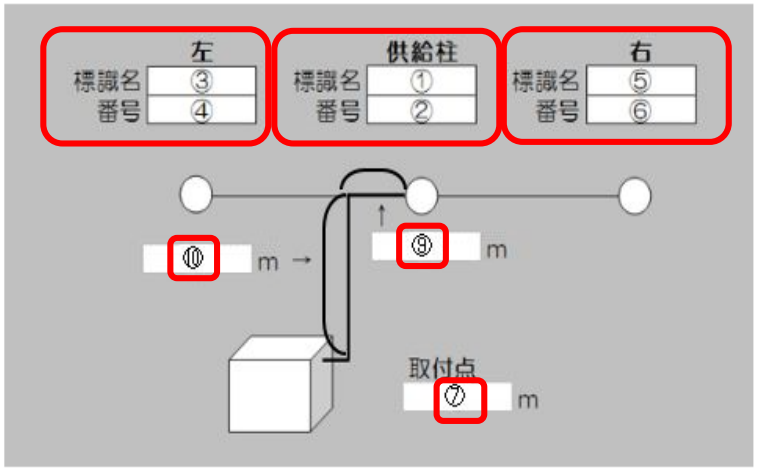

●引込電柱

●隣接柱(左)　標識検索
●標識名 ③　(全角)
●番号 ④　号柱(半角数字)

供給柱　標識検索
●標識名 ①　(全角)
●番号 ②　号柱(半角数字)

●隣接柱(右)　標識検索
●標識名 ⑤　(全角)
●番号 ⑥　号柱(半角数字)

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ ⑦　m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。
●引込線の長さ ⑧　m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ ⑨　m(半角数字)
●分岐点から取付点までの長さ ⑩　m(半角数字)

©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社

【事例６】　引込方法の選択誤り　柱間分岐引込２

柱間分岐引込2の選択が相違している事例が多く確認されています。

電柱標識名は全角、電柱番号は半角数字にて登録ください。
「引込線取付点の高さ」、「電柱から分岐点までの長さ」、
「分岐点から取付点までの長さ」についての情報を半角数字にて正しく
登録いただきますようお願いいたします。

●引込方法＊　柱間分岐引込2

※電子引込を希望される場合は、付近図や引込線取付点を確認出来る資料を添付ください。

引込のパターン　柱間分岐引込2

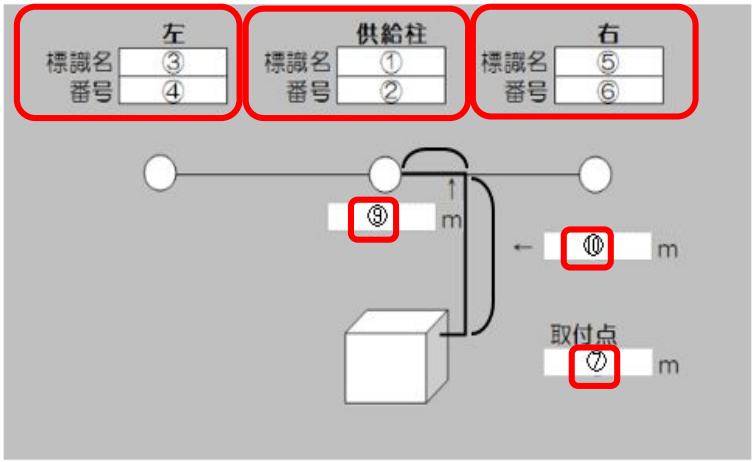

●引込電柱

●隣接柱(左)　標識検索
●標識名 ③　（全角）
●番号 ④　号柱(半角数字)

供給柱　標識検索
●標識名 ①　（全角）
●番号 ②　号柱(半角数字)

●隣接柱(右)　標識検索
●標識名 ⑤　（全角）
●番号 ⑥　号柱(半角数字)

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)

©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社

【事例６】　引込方法の選択誤り　本柱引下

本柱引下の選択が相違している事例が多く確認されています。

電柱標識名は全角、電柱番号は半角数字にて登録ください。
「引込線取付点の高さ」、「引込線の長さ」についての情報を
半角数字にて正しく登録いただきますようお願いいたします。

●引込方法＊　本柱引下引込
※地中引込を希望される場合は、付近図や引込線取付点を確認出来る資料を添付ください。

引込のパターン　本柱引下引込

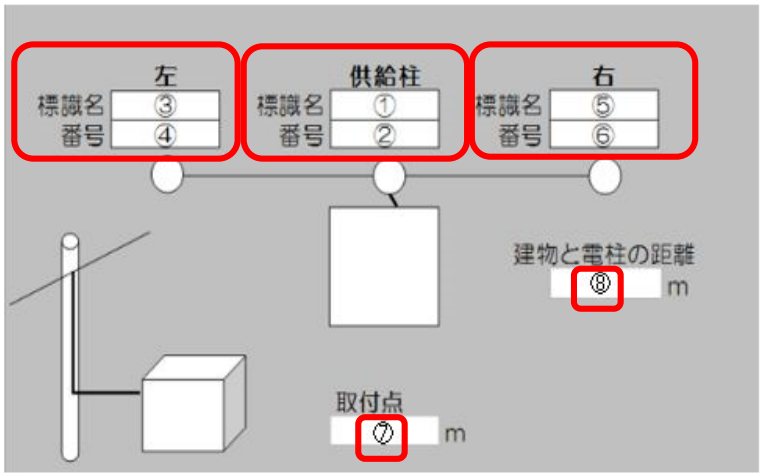

●引込電柱
●隣接柱(左)　標識検索
●標識名 ③　(全角)
●番号 ④　号柱(半角数字)
供給柱　標識検索
●標識名 ①　(全角)
●番号 ②　号柱(半角数字)
●隣接柱(右)　標識検索
●標識名 ⑤　(全角)
●番号 ⑥　号柱(半角数字)

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ ⑦　m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。
●引込線の長さ ⑧　m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ ⑨　m(半角数字)
●分岐点から取付点までの長さ ⑩　m(半角数字)

100%

©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社

【事例６】　引込方法の選択誤り　直付街灯

本柱直付街灯の選択が相違している事例が多く確認されています。

電柱標識名は全角、電柱番号は半角数字にて登録ください。
他社電柱設置者へ共架の場合は、許可証の写しを確認させていただく場合がございます。

●引込方法＊　直付街灯

※地中引込を希望される場合は、付近図や引込線取付点を確認出来る資料を添付ください。

引込のパターン　直付街灯

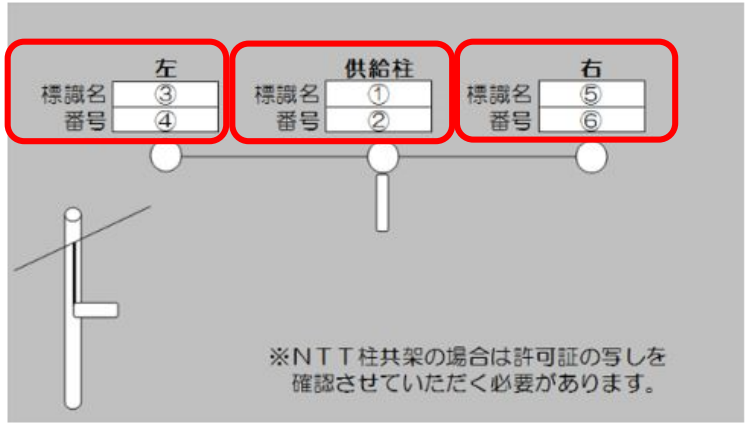

●引込電柱

●隣接柱(左)　標識検索
●標識名 ③　(全角)
●番号 ④　号柱(半角数字)

供給柱　標識検索
●標識名 ①　(全角)
●番号 ②　号柱(半角数字)

●隣接柱(右)　標識検索
●標識名 ⑤　(全角)
●番号 ⑥　号柱(半角数字)

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)

©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.　無断複製・転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社

【事例６】　引込方法の選択誤り　その他（他に該当しない場合）

その他の場合　例）小柱引込、他社電柱小柱からの引込等

直近の供給柱情報を標識名は全角、電柱番号は半角数字にて登録ください。
また、詳細の付近図、平面図等を添付ファイルにてアップロードいただき提出をお願いいたします。
確認事項が生じる場合は、接続供給開始手続きに**お時間を要す**ことになりますのでご注意ください。

●引込方法＊　その他（他に該当しない場合）
※他事引込を希望される場合は、付近図や引込線取付点を確認出来る資料を添付ください。

引込のパターン　その他（他に該当しない場合）

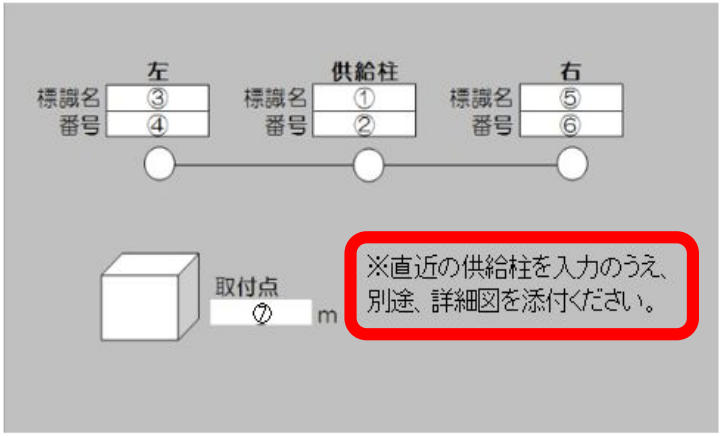

●引込電柱

	●隣接柱（左）	標識検索
●標識名	③	（全角）
●番号	④	号柱（半角数字）
	供給柱	標識検索
●標識名	①	（全角）
●番号	②	号柱（半角数字）
	●隣接柱（右）	標識検索
●標識名	⑤	（全角）
●番号	⑥	号柱（半角数字）

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦	m（半角数字）※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m（半角数字）
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m（半角数字）	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m（半角数字）

©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.　無断複製・転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社

【事例６】　引込方法の選択誤り　地中引込（単独）

地中引込（単独）の場合

詳細の付近図、平面図等を添付ファイルにてアップロードいただき提出をお願いいたします。
また、東京電力パワーグリッドにて技術協議が必要となります。
事前協議済の場合は、協議番号をお知らせください。

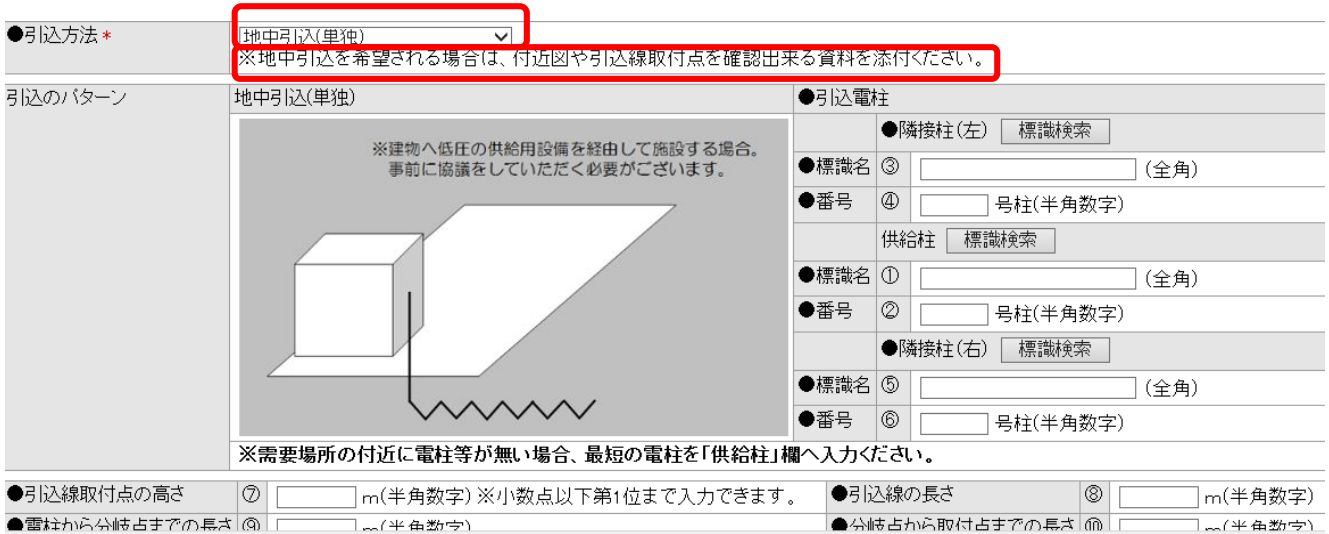

地中供給の場合、標識名および番号の登録は出来ません。

添付にて付近図等の情報を提出いただきますようお願いします。

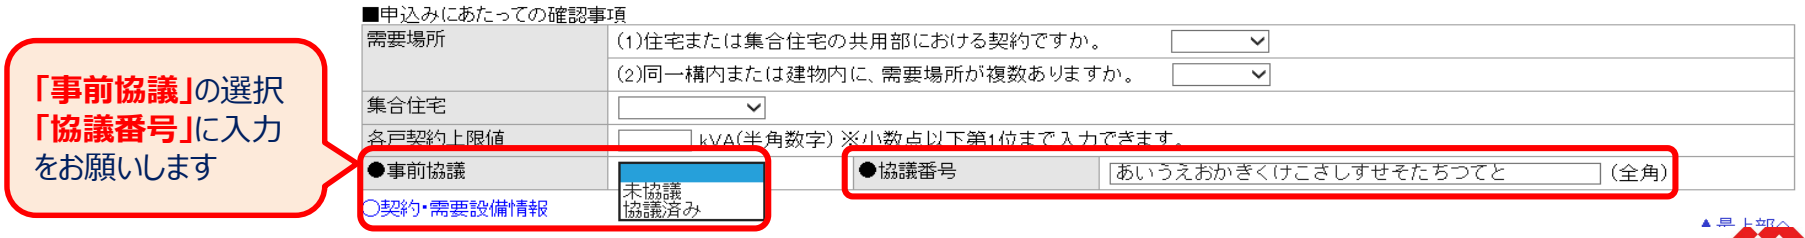

「事前協議」の選択「協議番号」に入力をお願いします

©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社

【事例６】　引込方法の選択誤り　地中引込（集合）

地中引込（集合）の場合

詳細の付近図、平面図等を添付ファイルにてアップロードいただき提出をお願いいたします。
また、東京電力パワーグリッドにて技術協議が必要となります。
事前協議済の場合は、協議番号をお知らせください。
「平面図」、「幹線系統図」のほか「集合住宅容量・件数一覧」を添付ファイルにてアップロードいただき提出をお願いいたします。

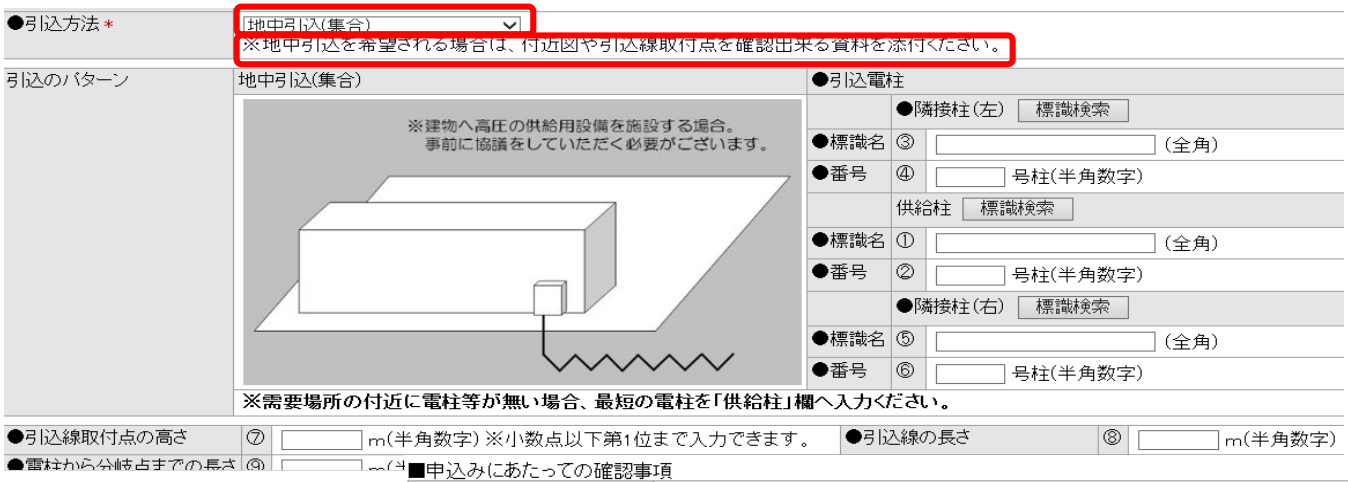

地中供給の場合、標識名および番号の登録は出来ません。

添付にて付近図等の情報を提出いただきますようお願いします。

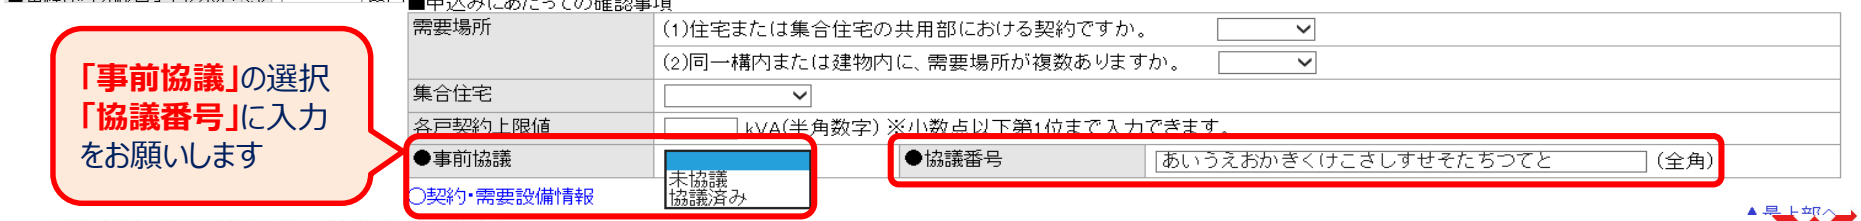

「事前協議」の選択
「協議番号」に入力
をお願いします

©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社

【事例７】　引込工事および計器工事を行う際の確認事項　未選択

引込工事および計器工事を行う際の確認事項
引込線工事の未選択が非常に多く確認されています。

引込工事および計器工事が伴う場合は、全てに選択をお願いいたします。

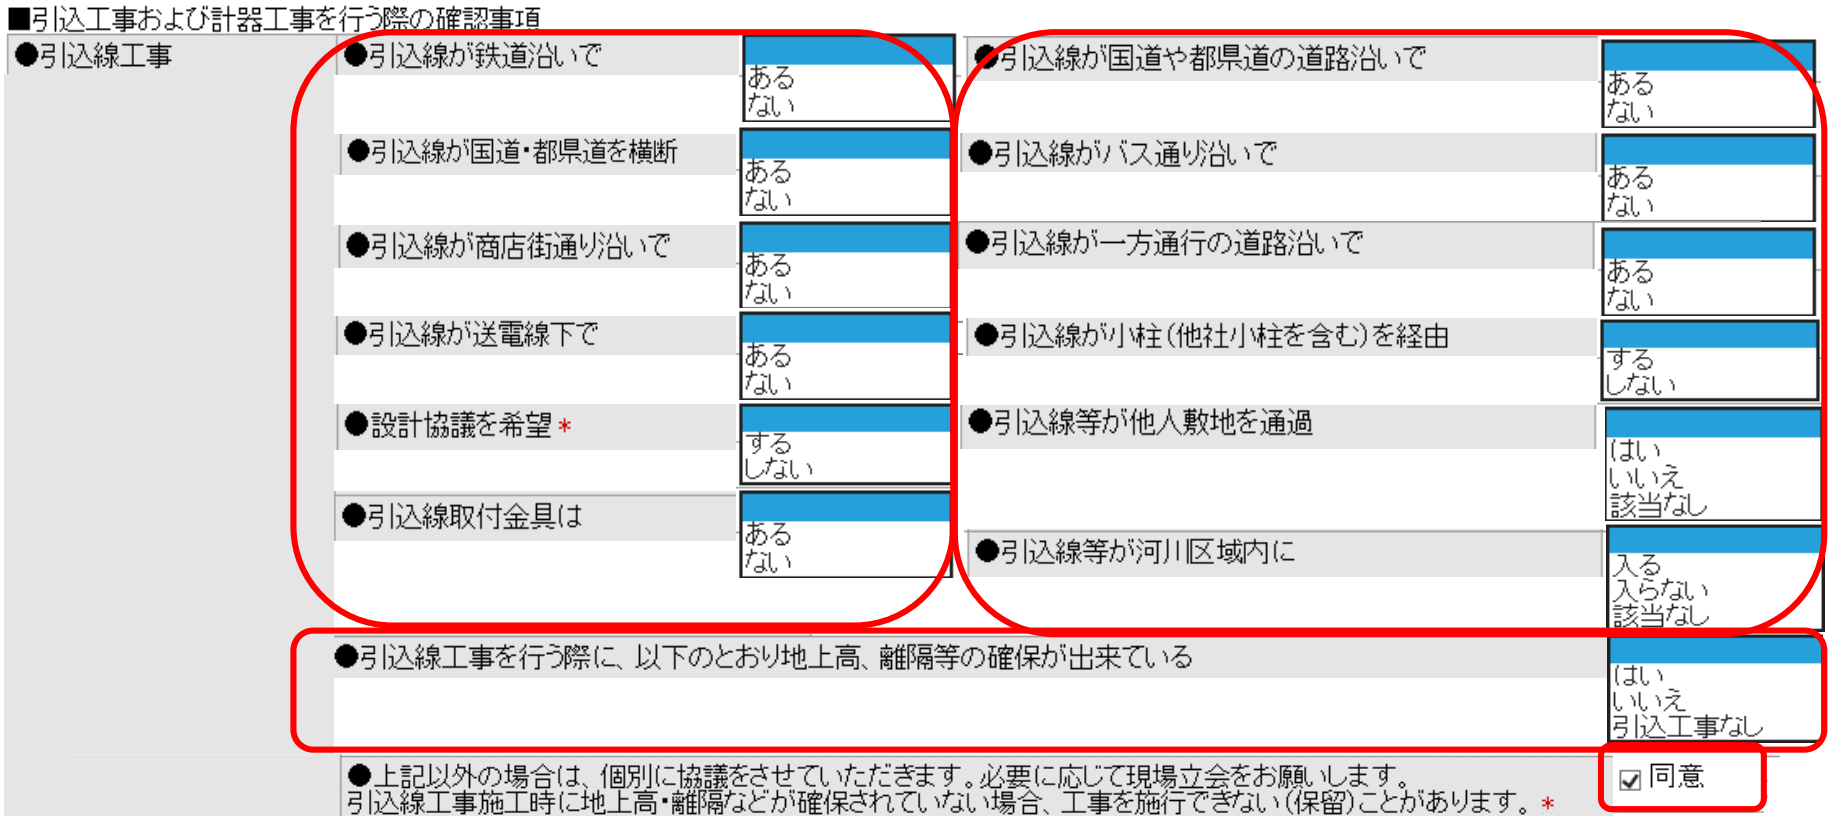

＊　確認事項が生じる場合は、接続供給開始手続きにお時間を要すことになりますのでご注意ください。

©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社

【事例８】　その他確認　工事、調査留意事項

工事、調査関係以外の内容を登録される事例が多く確認されています。
「工事」および「調査」に関する内容のみ登録をお願いいたします。

例）二世帯住宅。計器番号〇〇〇と引込線共有中。作業前に声かけ要。
例）管理事務所に立ち寄り、鍵借用要。

＊　臨時同時撤去をご希望の場合は、工事、調査留意事項へ「臨時同時撤去希望」と「臨時申込番号」を入力いただくとともに、本設とは別に、臨時撤去申込の申請も必要となります。

■その他確認事項　　▼最下部へ

●現場設計の立会希望	※立ち会いを希望する場合入力ください。			
	●立会者		●立会者名	
	●電話番号			
●机上設計完了時の落成有無	●落成有無	なし		
	●屋内配線工事完了(予定)日	2021/01/28 変更の場合はご連絡をお願いし		
	●工事、調査留意事項	臨時同時撤去:		
	●鍵の保管場所	キーホックス番号:3286・3782		
	事前連絡			
	工事	●連絡希望		●連
		●電話番号		
	調査	●連絡希望		●連
		●電話番号		

工事、調査留意事項以外の需要者情報訂正（名義、番地、建物名、部屋番号等の変更）は、電気工事店さまより小売電気事業者さまへお願いします。小売電気事業者さまより訂正申込が必要となります。

©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.　無断複製・転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社