2022年4月

Web申込システム

電気工事店さま向け
― 操作ガイド ―

設備情報登録編

東京電力パワーグリッド株式会社

CONTENTS

目 次

1 はじめに

1. 用語の定義 P.3
2. 各種サービスメニューにおける計器取付要否一覧 P.4
3. 各種計量器について P.5～6
4. 選択できる契約方法（本設・臨時） P.7～8
5. 全体イメージ・流れ P.9
6. 工事費負担金および臨時工事費の支払い方法 P.10

2 設備情報登録にあたってのお願い

1. 供給契約内容確認のお願い P.11
2. 必要入力項目 P.12～20
3. 設備情報登録時に提出が必要な資料 P.21
4. 電柱番号の表示について P.22
5. 申込（設備情報登録）の注意点 P.23～26
6. 現場設計となる事例
   - ●引込線地上高および離隔について …… P.27
   - ●配電工事が必要な場合について …… P.28
   - ●官公庁申請・許可，用地交渉について …… P.29
   - ●河川区域について …… P.30
   - ●用水路区域の占有許可申請について …… P.31

3 設備情報登録パターン

1.申込登録 ／ 臨時

① （電灯・動力）臨時定額接続送電サービス（未計器）
- 新設 …… P.33～43

② （電灯・動力）臨時接続送電サービス（計器付き）
- 新設 …… P.45～55

1.申込登録 ／ 本設

③ （電灯）電灯定額接続送電サービス（定額電灯・街路灯）
- 新設 …… P.57～68
- 契約変更（東電工事あり） …… P.69～80
- 契約変更（東電工事なし） …… P.81～92
- 設備変更（東電工事なし） …… P.93～104

④ （電灯・動力）標準接続送電サービス（計器付き）
- 新設 …… P.105～115
- 契約変更（東電工事あり） …… P.117～127
- 契約変更（東電工事なし） …… P.129～139
- 設備変更（東電工事あり） …… P.141～151
- 設備変更（東電工事なし） …… P.153～163

⑤ （電灯・動力）標準接続送電サービス（集合住宅）
- 新設（個別申込） …… P.165～175
- 新設（一括申込） …… P.177～188
- 契約変更（個別申込） …… P.189～199

2.申込登録（臨時撤去） P.201～204

3.落成登録 P.205～206

4 その他

1. 設備情報登録時によくあるエラーコード一覧 P.207～209
2. 工程状況一覧 P.210
3. 事業所コード一覧 P.211
4. 申込内容一覧検索 P.212～215
5. 様式類 P.216

1 はじめに

① 用語の定義

用語の定義について

■Web申込を行う際，専用の用語がございます。以下のとおりです。

用 語	定 義
新設	新たに電気を供給することをいいます（街路灯・住宅・集合住宅など）。
契約変更（増設・減設）	既存の契約電力を増加・減少させることをいいます。
設備変更（改修）	既存の契約電力の増加・減少を伴わずお客さま電気設備の改修・変更となることをいいます。
架空	電柱に電線を架線して供給することをいいます。
地中	電線（ケーブル）を地中に埋設して供給することをいいます。
接続供給開始希望日	送電を希望する日のことをいいます。送電を確定する日ではございません。
自家用発電設備の設置	自家用発電設備　太陽光・その他（エネファーム等，蓄電池，燃料電池を含む）を設置することをいいます。
工事区分	東京電力パワーグリッド工事もしくは委託工事のことをいいます。
引込請負種別	電気工事店さまにて引込工事を行う範囲のことをいいます。
引込柱変更	既設引込柱の変更のことをいいます。
引込線取付点	電柱からの引込線を留めておくための金物等を経由し屋内配線と接続している部分（黄または赤のチューブあり）のことをいいます。
引込線取付点の変更	引込線取付点を変更することをいいます。
引込口配線	引込線取付点から引込開閉器に至る配線のことをいいます。その先は屋内配線となります。
引込口配線の変更	既設幹線（引込口配線）変更のことをいいます。
計器	電力を積算し売買取引の役割を担う電力用計量器をいいます。
計器取付位置の変更	既設計量器位置を変更することをいいます。
アンペアブレーカ取付位置の変更	既設アンペアブレーカ取付位置の変更のことをいいます。
設計協議を希望	現場設計での現地確認を希望のことをいいます。
落成連絡	電気工事店さま屋内配線工事（内線工事）完了連絡のことをいいます。
屋内配線	引込開閉器から先の配線のことをいいます。
引込方法	今回のお申込みで希望する引込工事方法のことをいいます。
引込線が小柱（他者小柱を含む）を経由	引込線が東京電力（NTTを含む他社）小柱を経由することをいいます。
引込線等が他人敷地を通過	引込線等が他人敷地を通過（越境）することをいいます。
単独引込	1建物（1需要場所）に単独で引込むことをいいます。
連接引込	建物内の個々のお客さまごとに引込線を施設するのではなく，引込線を共有して供給して引込むことをいいます。
共同引込等	アパート等の集合住宅で，建物内の個々のお客さまごとに引込線を施設するのではなく，一括して供給する引込線のことをいいます。
宅地造成（分譲地）	宅地以外の土地を住宅地などにするため転換整地したことをいいます（いくつかの区画に分けて販売されている土地）。
接続送電サービス	契約者が調達した電気を，弊社が維持及び運用する供給設備を介して，供給エリア内における当該契約者の供給地点需要者へ供給するサービスをいいます。
新設同時廃止	送電と同日付で料金打ち切りすることをいいます。臨時同時撤去とは異なります。
臨時同時撤去	本設工事の際，臨時契約分の供給設備を同時撤去することをいいます。

② 各種サービスメニューにおける計器取付要否一覧

各種接続送電サービスにおける計量器の取付要否について

■接続送電サービスにおける計量器の取付要否は原則として以下のとおりです。

使用期間	接続送電サービス	対象の契約容量・契約設備電力等	計器
1年以上	電灯 定額接続送電サービス	～400VA	未計器
	電灯 標準接続送電サービス	0.5kVA（5A）～49kVA	計器付き
	電灯 時間帯別接続送電サービス	0.5kVA（5A）～49kVA	計器付き
	電灯 従量接続送電サービス	～49kVA（自己託送のみ）	計器付き
	動力 標準接続送電サービス	～49kW	計器付き
	動力 時間帯別接続送電サービス	～49kW	計器付き
	動力 従量接続送電サービス	～49kW（自己託送のみ）	計器付き
1年未満（臨時）	電灯 臨時定額接続送電サービス	～3kVA	未計器
	電灯 臨時接続送電サービス	4kVA（40A）～49kVA	計器付き
	動力 臨時定額接続送電サービス	～5kW	未計器
	動力 臨時接続送電サービス	6kW～49kW	計器付き
1ケ月未満（臨時）	電灯 臨時定額接続送電サービス	～3kVA	未計器
	電灯 臨時接続送電サービス	4kVA（40A）～49kVA	未計器
	動力 臨時定額接続送電サービス	～5kW	未計器
	動力 臨時接続送電サービス	6kW～49kW	未計器

③ 各種計量器について

計量器一覧

■契約設備電力に応じた計器選定容量・挿入可能な幹線太さは以下のとおりです。

		契約設備電力	線式	計器SB設定可能容量	計量器容量	幹線太さ
本設	電灯	0.5kVA(5A)～3kVA	単相2線式	5A～30A	30A	1.6～22 mm. ㎟
		0.5kVA(5A)～6kVA	単相3線式	5A～60A	60A	
		～12KVA		不可		
		～24kVA (主開閉器120A以下)			120A	2.6～60 mm. ㎟
		～49kVA (主開閉器250A未満)			CT付き組合せ計器 (低圧変流器) 乗率60倍	38～200 ㎟. ㎟
	動力	～18KW	三相3線式		60A	1.6～22 mm. ㎟
		～38kW (主開閉器120A以下)			120A	2.6～60 mm. ㎟
		～49kW			CT付き組合せ計器 (低圧変流器) 乗率60倍	38～200 ㎟. ㎟
臨時	電灯	0.5kVA(5A)～3kVA	単相2線式	5A～30A	30A	1.6～22 mm. ㎟
		0.5kVA(5A)～6kVA	単相3線式	5A～60A	60A	
		～12KVA		不可		
		～24kVA (主開閉器125A以下)			120A	2.6～60 mm. ㎟
		～49kVA (主開閉器250A未満)			CT付き組合せ計器 (低圧変流器) 乗率60倍	38～200 ㎟. ㎟
	動力	～18kW	三相3線式		60A	1.6～22 mm. ㎟
		～38kW (主開閉器125A以下)			120A	2.6～60 mm. ㎟
		～49kW			CT付き組合せ計器 (低圧変流器) 乗率60倍	38～200 ㎟. ㎟

※お使いになります線種によって異なります。
※内線に200㎟をご使用の際は弊社引き込み線との接続部端子において個別に用意する観点から
受け持ち事業所へ個別にご相談いただきますようお願いいたします。

❸ 各種計量器について


CT付き組合せ計量（低圧変流器）について

■組合せ計器の設置が必要となる場合は以下のとおりです。

CT付き組合せ計器（低圧変流器）の取付となる契約

●電灯25KVA以上，（ただし臨時電灯の主開閉器契約25KVA125Aは除く）
●動力39KW以上，（ただし臨時電力の主開閉器125Aは除く）

■組合せ計器の設置が必要となるお申込み時に添付してください。

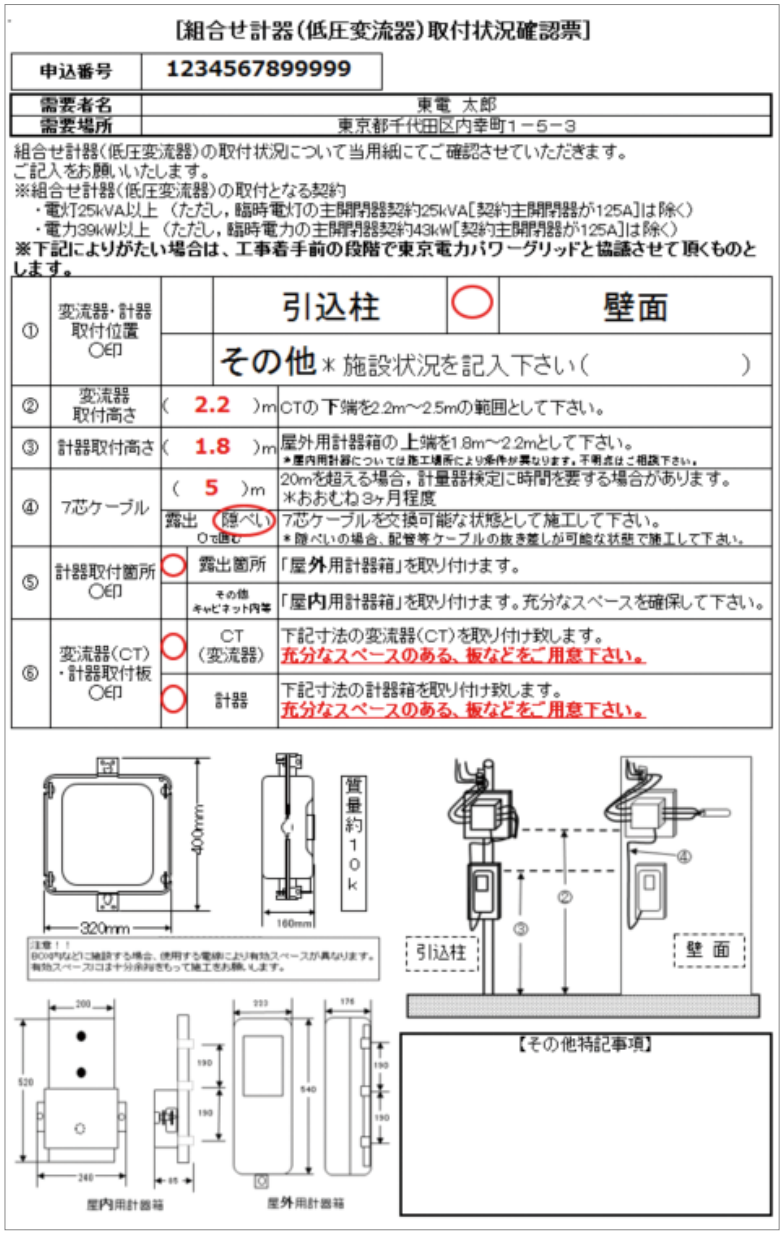

［組合せ計器（低圧変流器）取付状況確認票］

申込番号	1234567899999
需要者名	東電　太郎
需要場所	東京都千代田区内幸町1－5－3

組合せ計器（低圧変流器）の取付状況について当用紙にてご確認させていただきます。
ご記入をお願いいたします。
※組合せ計器（低圧変流器）の取付となる契約
・電灯25kVA以上（ただし，臨時電灯の主開閉器契約25kVA［契約主開閉器が125A］は除く）
・電力39kW以上（ただし，臨時電力の主開閉器契約43kW［契約主開閉器が125A］は除く）
※下記によりがたい場合は、工事着手前の段階で東京電力パワーグリッドと協議させて頂くものとします。

①	変流器・計器取付位置 ○印		引込柱 ○	壁面
			その他＊施設状況を記入下さい（　　）	
②	変流器取付高さ	（ 2.2 ）m	CTの下端を2.2m～2.5mの範囲として下さい。	
③	計器取付高さ	（ 1.8 ）m	屋外用計器箱の上端を1.8m～2.2mとして下さい。＊屋内用計器については施工場所により条件が異なります。不明点はご相談下さい。	
④	7芯ケーブル	（ 5 ）m	20mを超える場合，計量器検定に時間を要する場合があります。＊おおむね3ヶ月程度	
		露出 隠ぺい ○で囲む	7芯ケーブルを交換可能な状態として施工して下さい。＊隠ぺいの場合，配管等ケーブルの抜き差しが可能な状態で施工して下さい。	
⑤	計器取付箇所 ○印	○	露出箇所	「屋外用計器箱」を取り付けます。
			その他キャビネット内等	「屋内用計器箱」を取り付けます。充分なスペースを確保して下さい。
⑥	変流器（CT）・計器取付板 ○印	○	CT（変流器）	下記寸法の変流器（CT）を取り付け致します。充分なスペースのある、板などをご用意下さい。
		○	計器	下記寸法の計器箱を取り付け致します。充分なスペースのある、板などをご用意下さい。

https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/demand/web/pdf/kumiawasekeiki.xls

④ 選択できる契約方法

選択できる契約方法について（本設）

■本設について以下契約方法の紹介です。
なお，各契約先の小売電気事業者さまと需要者さま間の契約決定方式と異なる場合がございます。

使用期間	接続送電サービス	対象の契約容量の範囲	選択できる契約方法	料金
1年以上	電灯 定額接続送電サービス	～400VA	負荷設備契約	定額制
	電灯 標準接続送電サービス	0.5kVA（5A）～6kVA	計器SB 主開閉器契約 実量制	従量制
		7kVA～49kVA	主開閉器契約 実量制	
	電灯 時間帯別接続送電サービス	0.5kVA（5A）～6kVA	計器SB 主開閉器契約 実量制	
		7kVA～49kVA	主開閉器契約 実量制	
	電灯 従量接続送電サービス	0.5kVA（5A）～6kVA （自己託送のみ）	計器SB 主開閉器契約 実量制	
		7kVA～49kVA （自己託送のみ）	主開閉器契約 実量制	
	動力 標準接続送電サービス	～49kW		
	動力 時間帯別接続送電サービス			
	動力 従量接続送電サービス	～49kW（自己託送のみ）		

④ 選択できる契約方法

選択できる契約方法について（臨時）

■臨時について以下契約方法の紹介です。


使用期間	接続送電サービス	対象の契約容量の範囲	選択できる契約方法	料金
1年未満（臨時）	電灯 臨時定額接続送電サービス	～3kVA	負荷設備契約 回路契約	定額制
	電灯 臨時接続送電サービス	4kVA（40A）～49kVA	負荷設備契約 回路契約 計器SB契約 主開閉器契約	従量制
	動力 臨時定額接続送電サービス	～5kW	負荷設備契約 主開閉器契約	
	動力 臨時接続送電サービス	6kW～49kW		
1ケ月未満（臨時）	電灯 臨時定額接続送電サービス	～3kVA	負荷設備契約 回路契約 主開閉器契約	定額制
	電灯 臨時接続送電サービス	4kVA（40A）～49kVA		
	動力 臨時定額接続送電サービス	～5kW	負荷設備契約 主開閉器契約	
	動力 臨時接続送電サービス	6kW～49kW		

5 全体イメージ・流れ

東京電力パワーグリッドWeb申込の方法について

【設備情報登録を電気工事店さまにて行う場合】

●小売電気事業者さまによってお申込みの流れが異なる場合があります。 ●新増設申込みにおける送電までの標準的な流れは以下のとおりです。
●工事が繁忙している地域もございますのでお早めにお申込みをお願いいたします。

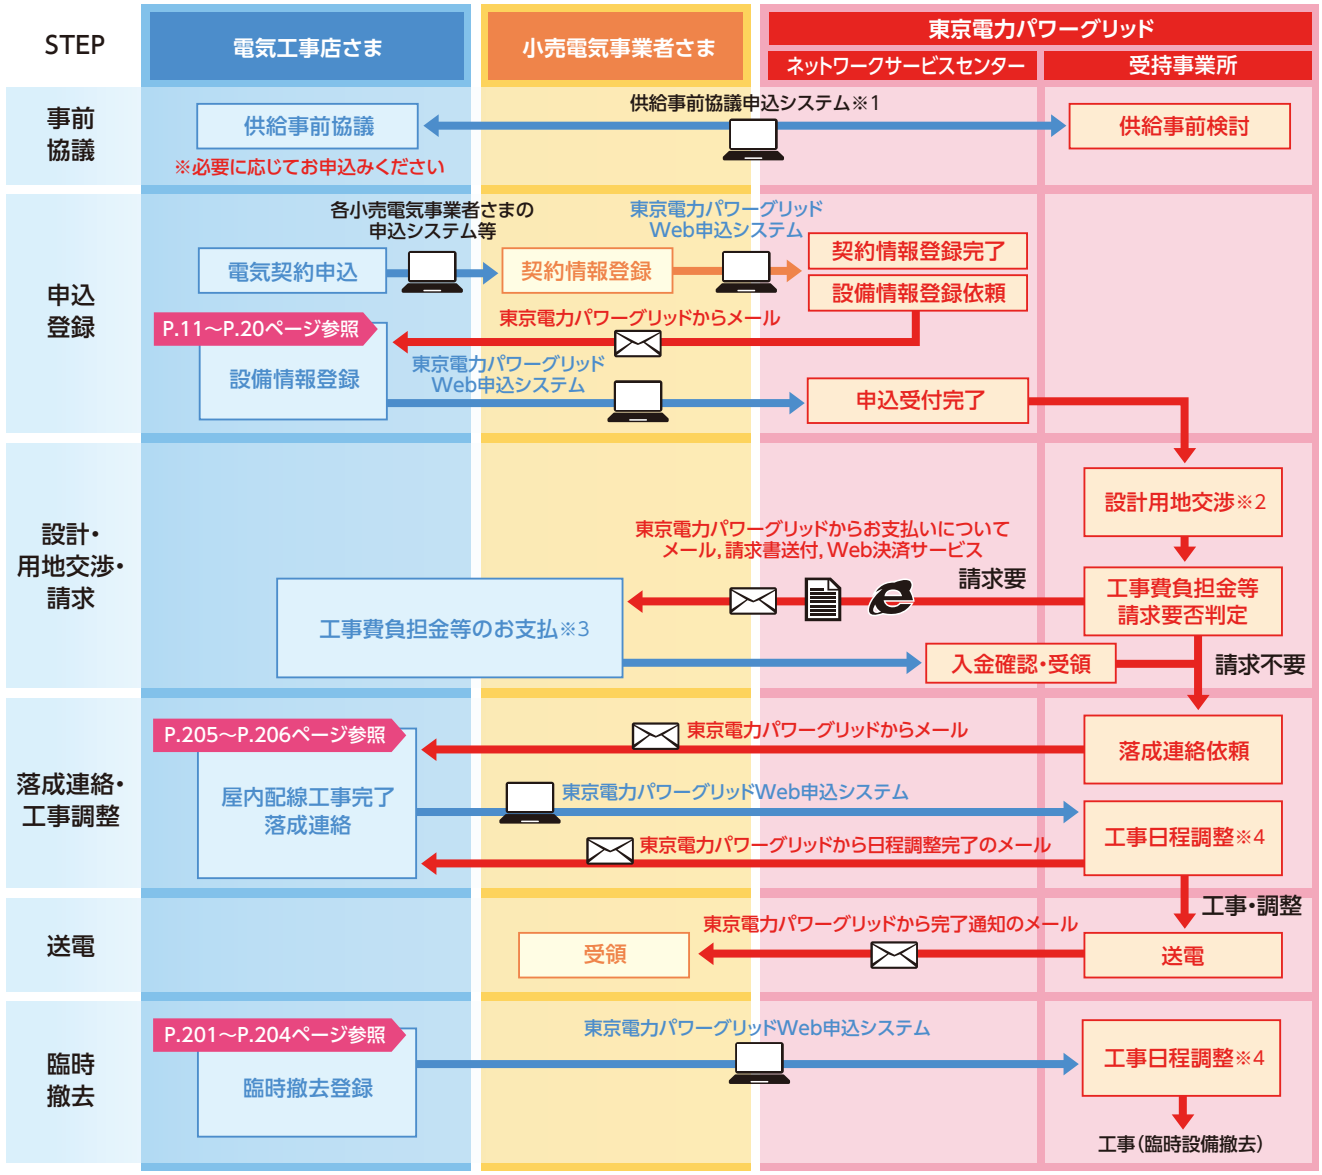

次のような場合は，小売電気事業者へお申込みをお願いいたします。

●事前協議申込み検討段階で，送電希望日まで余裕ある日程が確保できない場合。
ただし，地中供給やレントゲン等の特殊機器設備の場合は，事前協議のお申込みをお願いいたします。
➡ 弊社工事に必要な日数は，エリアごとに異なるため，下記URLよりご確認ください。
https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/workshop/
注）本申込をいただいても，送電希望日に送電できると確約するものではございません。

※1 供給事前協議申込システム▼
https://d-request.jp/PriorLowAttention.jsp
●必要に応じて，供給エリア事業所と設計事前協議を行います。ここでは，供給方法や配電設備の改修工事等について協議します。事前協議は従来どおり電気工事店さま需要者さまが行うことも可能です。

※2 設計・用地交渉について
●弊社設備の工事内容を設計いたします。工事規模が小さく簡易な設計で済むものを除き，日数をいただいております。
●弊社設備の工事に際して用地交渉が必要な場合は設計完了後に実施します。用地交渉には数週間～半年程度の日数をいただいております。用地交渉結果によっては再度設計を行う場合がございます。

※3 工事費負担金等のお支払について
●工事費負担金を申し受ける場合は，原則として設計完了後に金額を採算し，小売電気事業者さまへご請求いたします。工事日程は入金後に調整いたしますので，お早めのご入金をお願いいたします。
●お支払い方法が「請求書」の場合，お支払い後「Web申込システム」より入金連絡をお願いいたします。
●電気工事店さま等と供給エリア事業所にて，工事・調査の日程を調整します。
工事・調査手配から工事・調査まで，工事規模に応じて1週間～数ヶ月程度の日数をいただいております。

※4 工事日程調整について
●電気工事店さま等と供給エリア事業所にて，工事・調査の日程を調整します。
工事・調査手配から工事・調査まで，工事規模に応じて1週間～数ヶ月程度の日数をいただいております。

6 工事費負担金および臨時工事費の支払い方法

工事費負担金および臨時工事費の支払い方法について

■Web決済サービスによるお支払方法は以下のとおりです。

各種工事費（臨時工事費含）の支払い方法

「Web申込システム」の『工事費等支払情報登録』へご登録いただいたメールアドレスに送信されます。

ご契約者さま（小売電気事業者さま等）がお支払いいただく工事費につきましては，Web決済サービスによるお支払いをお願いしております。
メールに記載のURLよりアクセスいただき，お支払いをいただきます。
メール（お支払案内メッセージ）内に標記されておりますURLよりアクセスしていただき，お申込み時の弊社申込番号をご確認のうえ，「コンビニ支払」「ATM支払」「ネットバンキング」のいずれかを選択頂きます。

お支払い方法


「コンビニ店頭端末でのお支払い」「ATMでの振込払い」「ネットバンキング支払い」の3つが選択可能です。

①【コンビニ支払の場合】
「店頭設置端末」を選択後，「お客さま番号／オンライン決済番号」が振り出されますので，店頭端末（※ロッピー・ファミポート・クラブステーション等）へ振り出された番号を入力後，「申込券」にて，コンビニエンスストアのレジでお支払をお願いいたします。
※デイリーストアでのお支払いは「店頭レジ」を選択します。
※セブンイレブンはコンビニ支払いの取扱い対象外となります。

②【ATM振込払い】
「ATM」選択後，お支払いに必要な情報が表示されますので，銀行ATMにてお支払い操作にてお支払い手続きとなります。

③【ネットバンキング】
「ネットバンキング」を選択後，お支払い銀行を選択のうえ，選択された銀行サイトからのお支払い手続きとなります。

Web決済サービスフロー

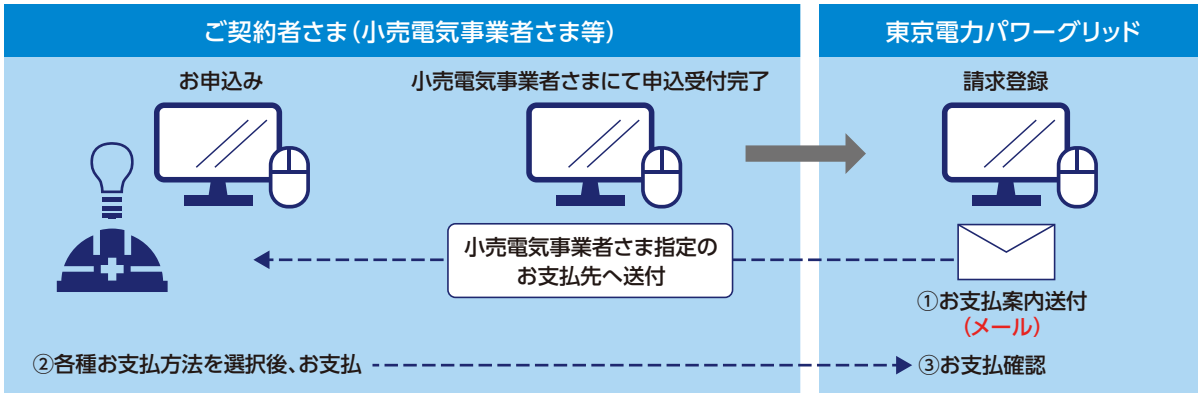


①東京電力パワーグリッドよりお支払案内をメールにて送付いたします。
②本文内のURLよりアクセスし，各種お支払方法を確認のうえ，ご希望のお支払方法によりお支払いください。
③お支払いの翌営業日に東京電力パワーグリッドにてお支払い状況を確認いたします。
注）URLからのアクセス通信料は支払者負担となります。

2 設備情報登録にあたってのお願い

① 供給契約内容確認のお願い

供給契約内容の確認について

電気工事店さまにて設備情報登録を行う際には，小売電気事業者さまにて供給契約内容が登録されております。**内容に相違が生じた場合，電気工事店さまにて訂正を行う事が出来ません。**訂正を行う為には小売電気事業者さまへご連絡いただき修正・再申込などの対応が必要になります。設備情報登録を行う前に小売電気事業者さまへご確認をお願いいたします。添付資料の情報とご登録いただく申込内容について一致しているか確認をお願いいたします。

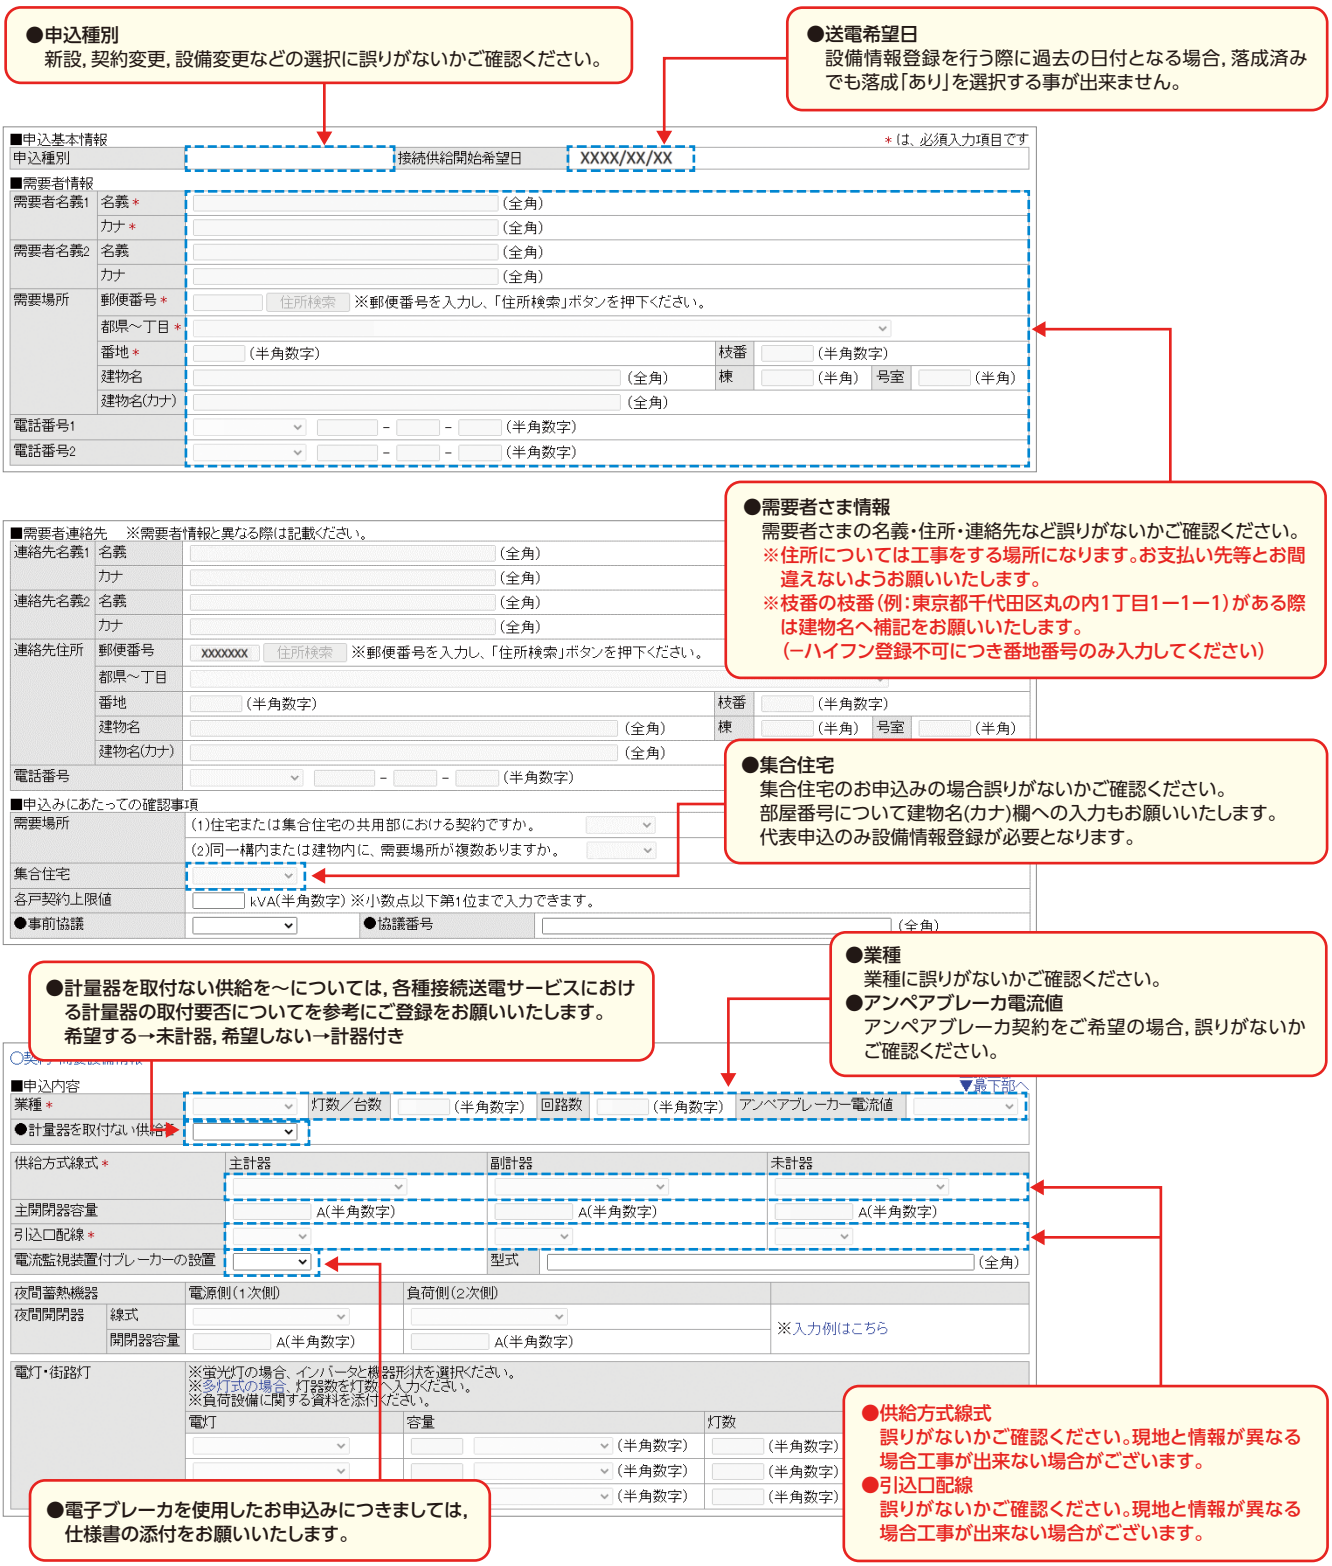

❷必要入力項目


設備情報登録時に必要な情報について

設備情報登録を行う際の入力項目に必要な情報は以下の通りです。
●の項目のうちお申込み内容に応じて必要な情報を登録してください。
＊がついている項目は必須項目となります。

※入力内容と現場状況が相違する場合は現場設計となる可能性があります。

対象イメージ ▶ ●引込方法＊


●＝電気工事店さま入力欄
＊＝必須項目

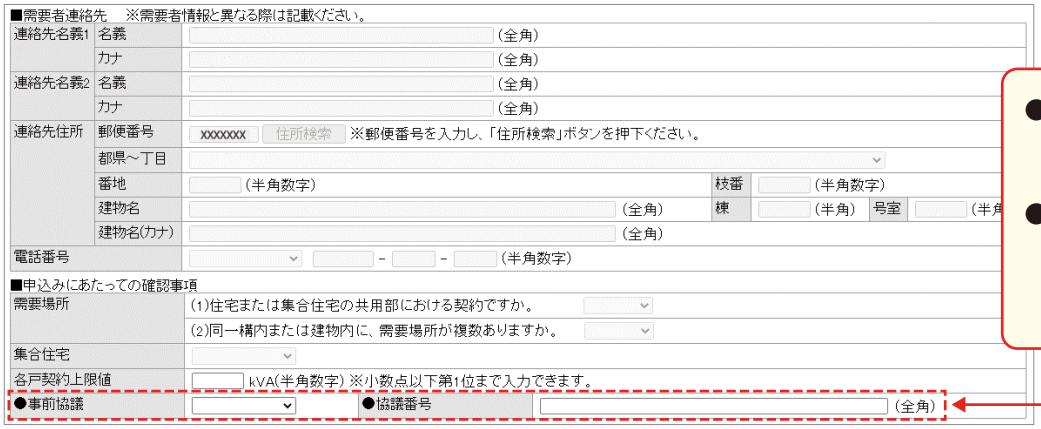

●事前協議を実施していれば「協議済」を選択してください。
●協議番号欄に事前協議票に記載されている番号を全角で入力してください。

計量器を取付ないことを希望するかの質問となっております。 P.4ページ参照
●計量器を取付る供給の場合は「希望しない」
●計量器を取付ない供給の場合は「希望する」
を選択してください。
※アンペアブレーカ契約の場合は選択をするとエラーとなります。
「空欄」にしてください。

インバータの有無を選択してください。
インバータ有を選択した場合は
機器形状を一灯式または多灯式を選択してください。

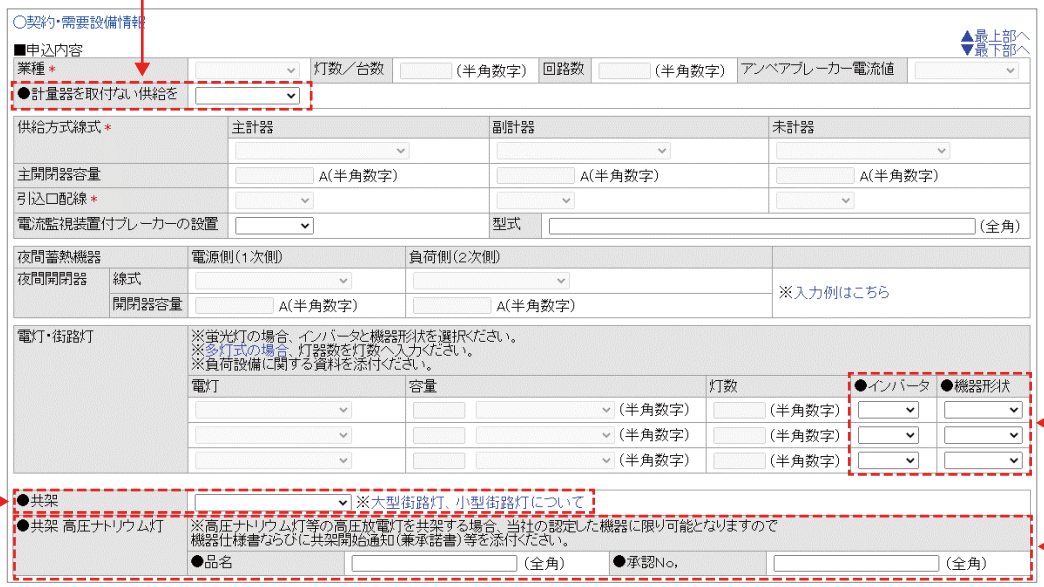


●共架する場合には，小型街路灯か大型街路灯かを選択してください。
詳細は青字の※をクリックしてください。

●高圧ナトリウム灯等の品名，承認Noを入力してください。
機器仕様書ならびに共架開始通知書（兼承諾書）の添付をお願いいたします。

2 設備情報登録にあたってのお願い

❷必要入力項目


●特殊機器の有無を選択してください。
■特殊機器に当たるもの
例：溶接機，レントゲン，CT，急速充電器など。
起動電流（突入電流）・定格出力が確認できる資料・仕様書の添付をお願いいたします。

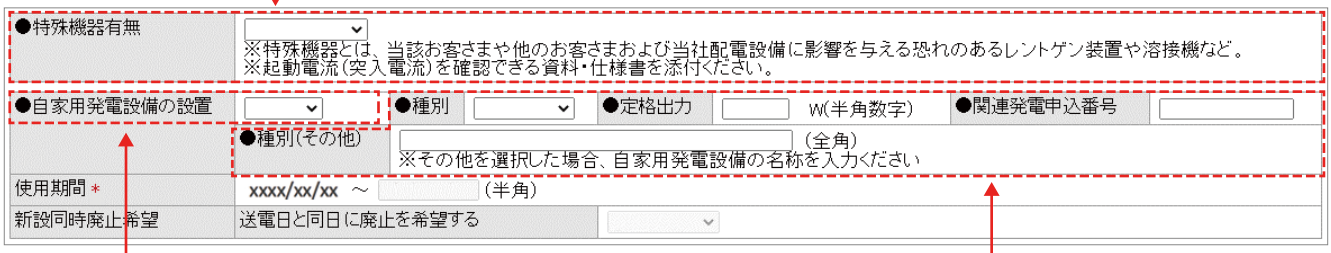

●自家用発電設備の設置の有無を選択してください。

「あり」を選択した場合，
種別を「太陽光」・「その他」を選択してください。
また定格出力，関連発電申込番号（13桁）を入力してください。
種別その他を選択した場合は設置する機器の名称を入力してください。
例）エネファームなど
自家用発電設備の仕様書を添付をお願いいたします。

❷必要入力項目

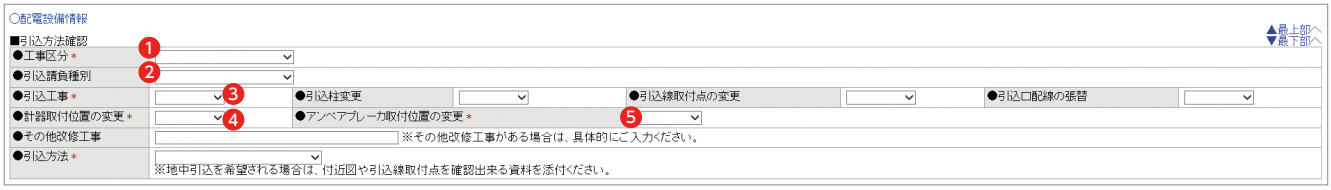

❶工事区分 …… 東電パワーグリッド工事か引込請負工事（委託電気工事店さま）か選択してください。

東電パワーグリッド工事：東京電力パワーグリッドにて新規引込線工事・引込線の張替工事・引込線取付点の切断，接続・計器工事を行います。

引込請負工事：東電パワーグリッド工事を電気工事店さまにて請負工事を行う場合です。新規引込線工事・引込線の張替工事・引込取付点の切断，接続・計器工事を行います。

❷引込請負種別 …… 引込線：新規引込，張替工事する工事（全委託）。
※引込請負工事希望のみ入力。
計器：新規取付，計器交換する工事。
アンペアブレーカ：取外しする工事。
計器箱：移設・取外しする工事。
接続のみ：引込線取付点の切断・接続する工事。


❸引込工事 …… あり：新規引込，張替工事が必要な場合。
なし：上記に該当しない場合。
接続のみ：引込線取付点の切断・接続が必要な場合。

❹計器取付位置の変更 …… あり：**既設**で付いている計器位置を変更する場合。
なし：上記に該当しない場合。

❺アンペアブレーカ取付位置の変更 …… あり：**既設**で付いているアンペアブレーカ取付位置を変更する場合。
なし：●**既設**で付いているアンペアブレーカ取付位置を変更しない場合。
●アンペアブレーカが付いていない場合。
●アンペアブレーカを取外す場合。

2 設備情報登録にあたってのお願い

❷必要入力項目

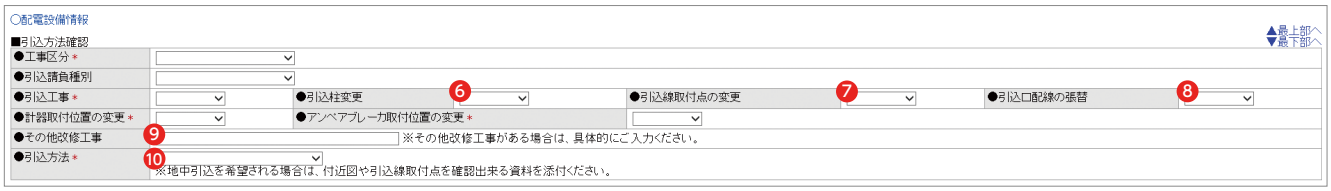

❻**引込柱変更** …… あり：引込みしている引込柱を変更する場合。
例)引込線取付点を建物の東側から西側へ変更し,引込柱の変更が必要な場合等。
なし：上記に該当しない場合。

❼**引込線取付点の変更** …… あり：引込柱から引込線取付点を変更する場合。
引込線取付点をお客さまが施設する1号柱の建替を行う場合。
なし：上記に該当しない場合。

❽**引込口配線の張替** …… あり：引込線取付点から計器一次側配線および計器二次側配線を工事する場合。
なし：上記に該当しない場合。

❾**その他改修工事** …… その他改修工事がある場合は,具体的に入力してください。

❿**引込方法** ……
本柱直接引込 ：(架空)引込柱から直接引込線を施設する工事。
柱間分岐引込1 ：(架空)供給地点からみて引込柱と隣設柱(左)の間から引込線を施設する工事。
柱間分岐引込2 ：(架空)供給地点からみて引込柱と隣設柱(右)の間から引込線を施設する工事。
本柱引下引込 ：(架空)引込柱から電線を引き下げして引込線を施設する工事。
直　付　街　灯：(架空)街路灯などの設備を引込柱に取付て引込線を施設する工事。
その他(他に該当しない場合)：小柱引込,引込柱が無い,引込方法が不明など。
(架空)現場設計となります。
地中引込(単独)：戸建ての住宅など引込線を地中へ埋設して引込線を施設する工事。
(地中)現場設計となります。
地中引込(集合)：集合住宅など引込線を地中へ埋設して引込線を施設する工事。
(地中)現場設計となります。

※その他を選択の際は,配置図,外線状況図等の補助資料の添付いただくようお願いいたします。

❷必要入力項目



❶引込線が鉄道沿いで
「ある・ない」を選択してください。……

「ある」を選択した場合，現場設計の対象となる場所があります。
鉄道沿いの電柱から引込を希望する場合，引込線の工事の際に鉄道・踏切の区域に接近する場合は電車の緊急停止の原因にならない作業方法が可能か確認が必要です。弊社にて接近作業となるか工事許可を申請する必要があるか確認が必要となります。申請が必要になった場合は送電まで時間を要しますのあらかじめご容赦の程よろしくお願いいたします。

❷引込線が国道や都県道の道路沿いで
「ある・ない」を選択してください。……

「ある」を選択した場合，現場設計の対象となる場所があります。
国道や都県道沿いで引込線工事などを行う際に工事作業の許可を道路管理者へ届け出が必要となります。弊社にて届け出が必要な場所であるかの確認が必要となります。申請が必要になった場合は送電まで時間を要しますのであらかじめご容赦の程よろしくお願いいたします。

❸引込線が国道・都県道を横断
「する・しない」選択してください。……

「する」を選択した場合，現場設計の対象となる場所があります。
国道や都県道を引込線が横断する場合は道路管理者へ道路占有の許可申請が必要となります。弊社にて許可申請が必要な場所であるかの確認が必要となります。

❹引込線がバス通り沿いで
「ある・ない」を選択してください。……

「ある」を選択した場合，現場設計の対象となる場所があります。
バス通り沿いでの引込線工事を行う場所によって弊社にて工事規制区域，引込線の地上高確保の確認が必要となります。

❺引込線が商店街通り沿いで
「ある・ない」を選択してください。……

「ある」を選択した場合，現場設計の対象となる場所があります。
引込線工事が行える場所か弊社にて確認が必要となります。

❻引込線が一方通行の道路沿い
「ある・ない」を選択してください。……

「ある」を選択した場合，現場設計の対象となる場所があります。
引込線工事を行うスペースがあるか弊社にて確認が必要となります。

❼引込線が送電線下で
「ある・ない」を選択してください。……

「ある」を選択した場合，現場設計の対象となる場合があります。
送電線とは66kVから500kVまでの送電設備です。電柱に架けられている高圧・低圧線ではございません。
送電線下で作業・建築を行う際，引込線工事を行う際は送電線との離隔を弊社にて確認が必要となります。

2 設備情報登録にあたってのお願い

❷必要入力項目



❽引込線が小柱(他社小柱を含む)を経由
「する・しない」を選択してください。……

「する」を選択した場合現場設計の対象となります。
小柱とは弊社小柱・NTT小柱を指します。
お客さまの柱(1号柱)は小柱にはなりませんので「しない」の選択をお願いいたします。

❾設計協議を希望
「する・しない」を選択してください。……

「する」を選択した場合,現場設計の対象となります。設計協議が必要な場合のみ「する」を選択してください。
(特殊な引込方法や引込方法の相談などお客さまが現場設計を希望される場合は希望するを選択してください。)

❿引込線が他人敷地を通過
「はい・いいえ・該当なし」を選択してください。……

「はい」を選択した場合,現場設計の対象となります。
引込線が他人敷地を通過する場合は弊社にて地権者さまの許可を取る必要がございます。許可が取れない場合工事を行う事が出来ません。なるべく他人敷地の通過を避けた位置に受点を設けてください。

⓫引込線取付金具は
「ある・ない」を選択してください。……

「ない」を選択した場合,現場設計の対象となります。
街路灯の直付を除き引込線取付金具は設置いただくようお願いいたします。


⓬引込線が河川区域内に
「入る・入らない・該当なし」を選択してください。……

「入る」を選択した場合,現場設計の対象となります。
河川区域内で引込線工事などを行う際に工事作業の許可を管理者へ届け出が必要となります。また占有の許可申請が必要となります。弊社にて許可申請・占有の許可が必要な場所であるかの確認が必要となります。許可申請と判断された場合は送電までに通常よりお時間を要します。あらかじめご容赦の程よろしくお願いいたします。

⓭引込線工事を行う際に,以下図のとおり地上高,離隔等の確保が出来ている
「はい・いいえ・引込工事なし」を選択してください。……

「いいえ」を選択した場合,現場設計の対象となります。
電気設備技術基準に沿って工事してください。

❷必要入力項目

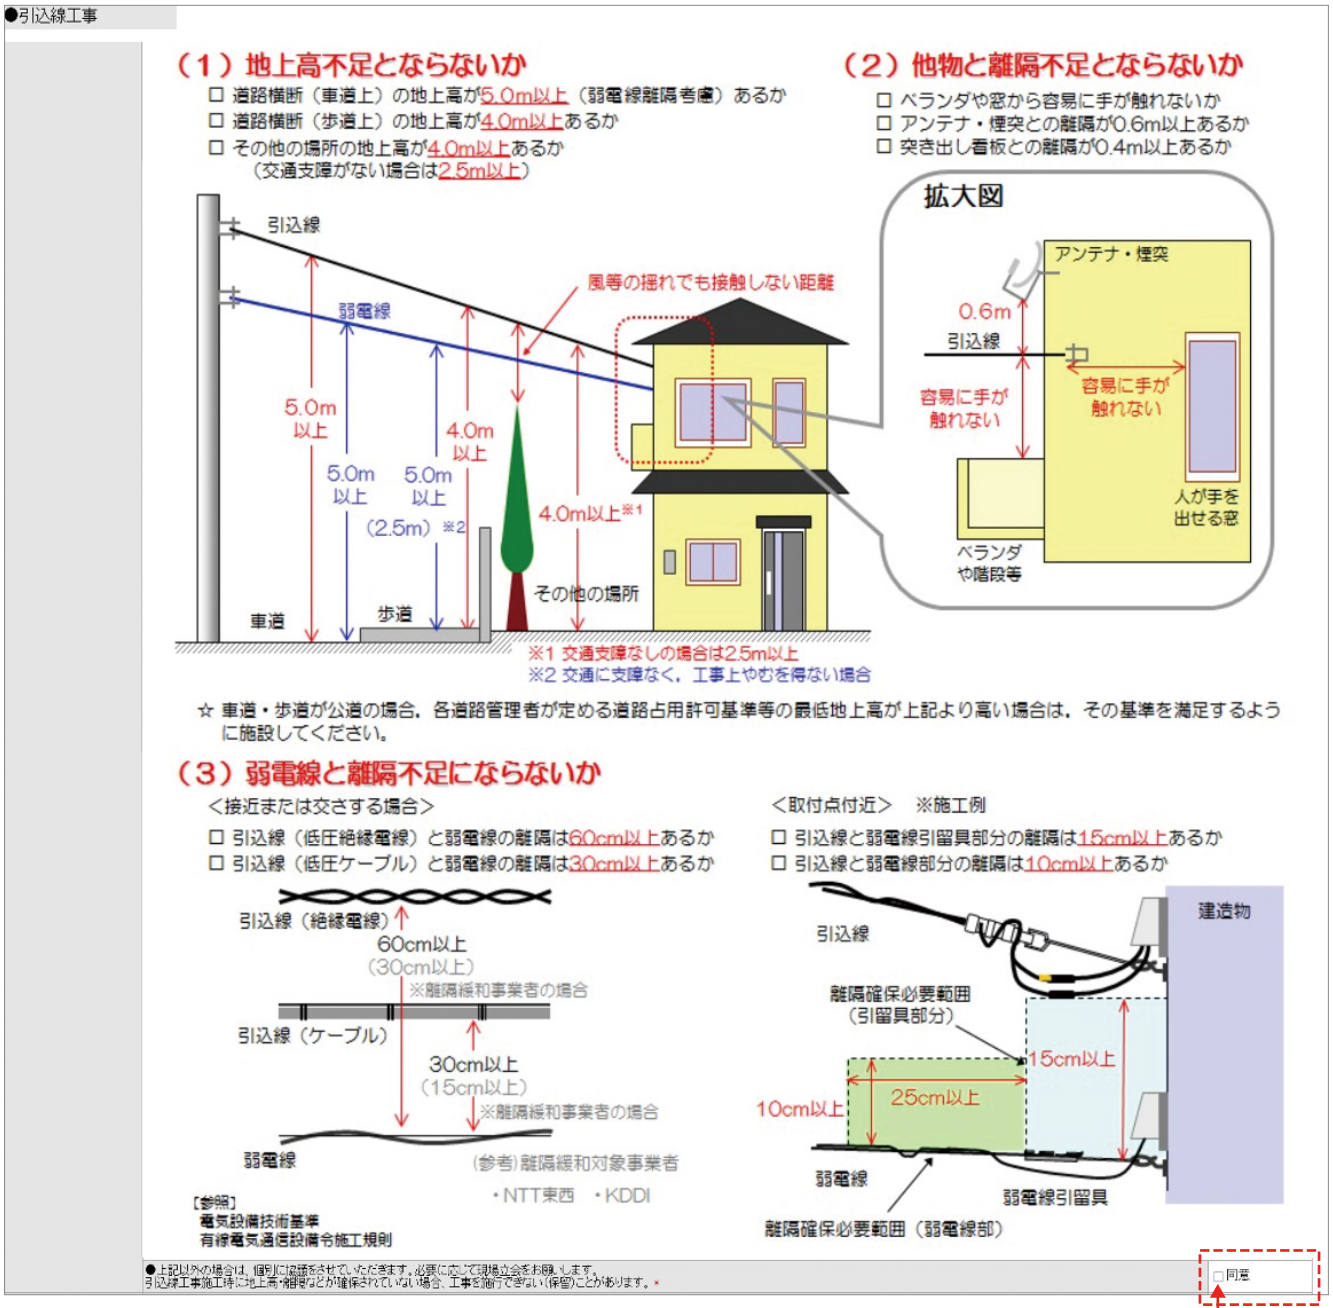


●注意事項をご確認いただき，ご了承のうえ「同意」にチェックしてください。

2 設備情報登録にあたってのお願い

❷必要入力項目




●以下「計器等の取付場所の選定についてのお願い」をご確認いただき条件確保できるか否か，または計器工事なしを選択してください。

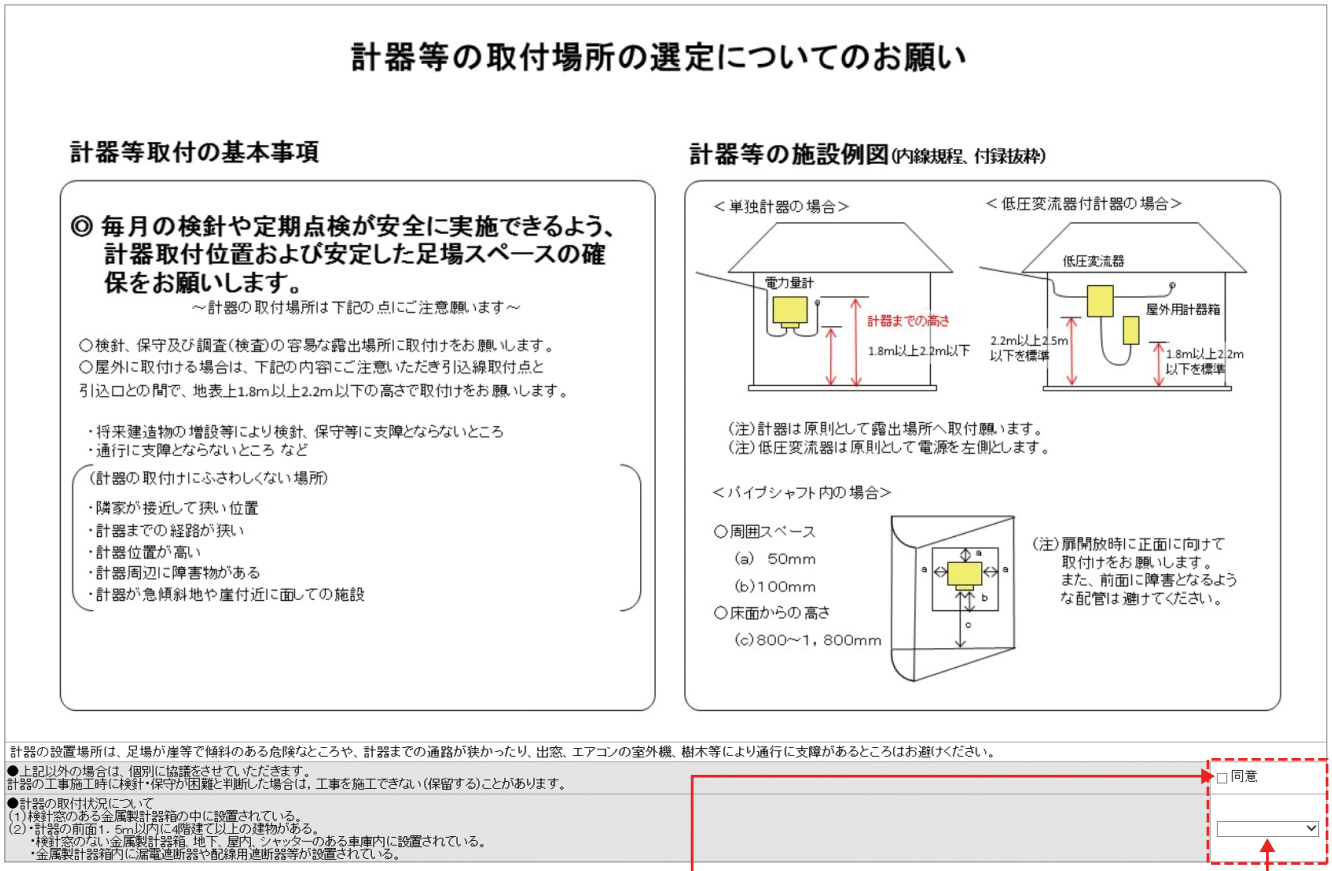

●注意事項をご確認いただき，ご了承のうえ「同意」にチェックしてください。
街路灯・定額電灯など計器が付かない契約のお申込み時は**チェック不要**です。


●計器の取付状況について記載内容と合致するものを選択してください。
街路灯・定額電灯など計器が付かない契約のお申込み時は**選択不要(空欄)**です。

❷必要入力項目

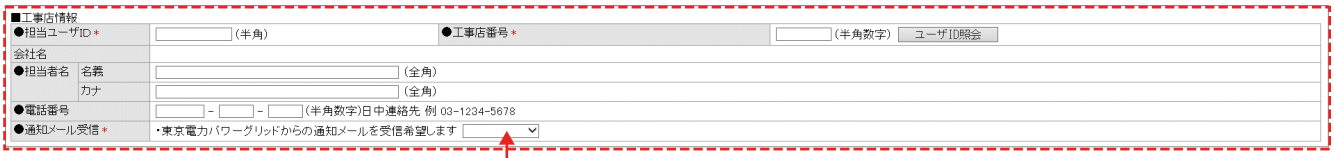

●工事店情報の入力
●通知メール受信「空欄」・「希望する」・「希望しない」を選択してください。
「空欄」・「希望しない」を選択した場合弊社からの通知メールの連絡はございません。

●現場設計の立会希望
特殊な引込方法となる場合や現場で立会設計を希望する場合は希望するを選択してください。

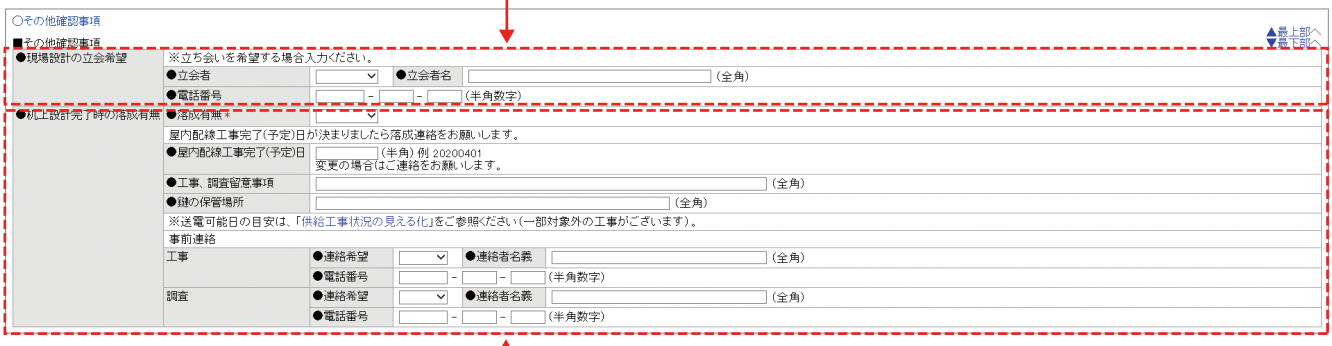

●工事・調査に必要な情報を入力してください。
●落成・有無を選択してください（既に内線工事完了している場合は「あり」を選択）。

※ご登録時，接続供給開始希望日が過去となった場合は，登録エラーとなります。落成有無「なし」を選択し申込登録完了へとすすめ，翌日以降に工程状況「落成登録待ち」を確認いただいた後，落成連絡ボタンクリックのうえ落成情報についてご登録をお願いいたします。
※臨時同時撤去希望の際は「工事，調査留意事項」欄へ臨時設計番号の入力をお願いいたします。
※「工事，留意事項」欄へ早急な工事希望等の早期対応についてご記載がございましても，各お客さまのお申込み順に則り平等に対応させていただいているためお約束できかねることあらかじめご容赦の程よろしくお願いいたします。

2 設備情報登録にあたってのお願い

③ 設備情報登録時に提出が必要な資料

設備情報登録時に提出が必要な資料について

申込内容 / 提出書類	電灯定額接続送電サービスをご希望の場合。※1	動力（実量制）で主開閉器容量が143A以上となる場合，臨時契約（動力）で負荷設備契約を希望される場合，または特殊な機器（溶接機，レントゲン等）がある場合。※2	集合住宅	二世帯住宅	契約電力（設備電力）が，電灯25KVA以上（臨時電灯の主開閉器契約25KVAは除く）場合，または動力39KW以上（臨時電力の主開閉器43KWは除く）場合。	地中引込等，特殊な引込方法（小柱経由等）の場合。	引込請負工事を希望する場合。	特例需要場所および電力融通を希望する場合。
負荷設備内容	○	○						
負荷設備の仕様書	○	○						
幹線系統図			○					
平面図※3			○	○				
集合住宅容量・件数一覧			○					
組合せ計器（低圧変流器）取付状況確認票		○			○			
付近図（引込柱から引込線取付点を確認できる資料）						○		
引込線・計器工事設計書							○	
特例区域等および需要場所の電力融通に関する確認書								○
事前協議資料※4								
電子ブレーカ適合性検査証明書※5								


【備考】
※1 変更する契約が電灯定額接続送電サービスである場合も提出が必要。
※2 実量制（電灯・動力ともに）で主開閉器容量より算出する容量と，設備電力が異なる場合も提出が必要。
※3 需要場所の合併・分割が生じる場合は提出が必要。
※4 事前協議を実施した場合は提出が必要。
※5 電子ブレーカを設置した場合には提出が必要。

凡例	「○」-------- 提出　　「空白」-------- 不要（必要に応じ提出可）

④ 電柱番号の表示について

電柱番号の表示について


電柱には弊社電線以外にも通信線が共架され，電力会社（東京電力パワーグリッド）と通信会社（NTT）の2つの番札（プレート）が取付されている場合がございます。
番札（プレート）には電柱番号（管理番号）が記載されており下に貼り付けられている方が当該電柱の所有者となります。

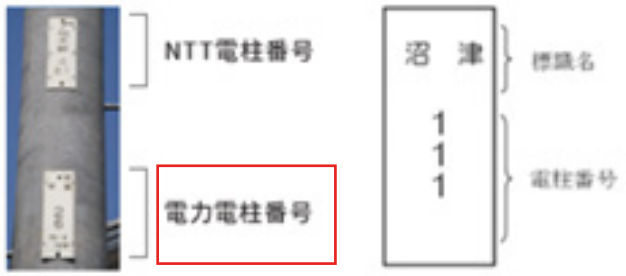



左図のような場合は東京電力パワーグリッドの番札（プレート）が下に貼り付けられているため，東京電力パワーグリッドの所有する電柱となります。

東京電力パワーグリッドの所有する電柱は定期的に巡視，点検を行っております。
経年劣化などにより番札（プレート）が一時的に外れている，表示が消えている場合がございます。電気工事店さまがお申込みする際に改修が間に合っておらず電柱番号が不明または読めない場合や周囲の状況により電柱番号の確認が難しい場合は当該住所の受持ち事業所へご連絡ください。
またご連絡の前に当該柱と隣接柱（左・右）の電柱番号のご確認をお願いいたします。

電柱番号の入力要領

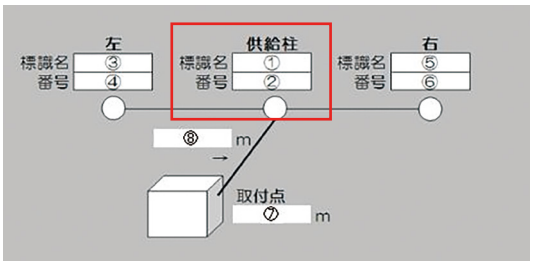

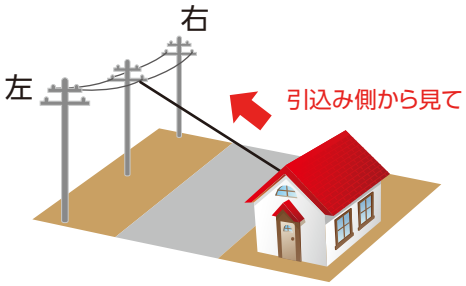

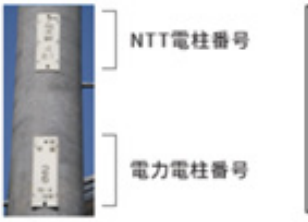


●標識名	①	沼津（全角）
●番号	②	111 号柱(半角数字)

2 設備情報登録にあたってのお願い

❺ 申込（設備情報登録）の注意点

需要者情報，番地，枝番の入力について

需要場所の「番地」「枝番」が確定した場合は，小売り電気事業者を通じてご訂正を依頼をお願い申しあげます。未確定のまま訂正を行わない場合は電気契約の廃止，使用開始や停電時の作業員手配手続き等の際，供給地点番号の特定が困難となる事象が発生しておりますのでご留意をいただきますようお願い申しあげます。

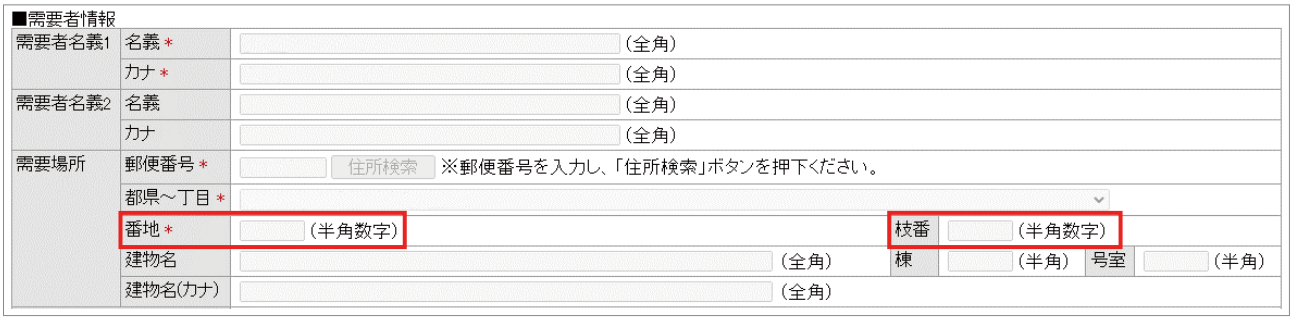


需要場所建物名，棟，号室の入力について

集合住宅

●建物名，棟，号室（部屋番号）の入力がないことで電気契約の廃止，使用開始や停電時の作業員手配手続き等の際，供給地点特定番号の確認が困難となる事象が発生しています。

●建物名，棟，号室（部屋番号）が，申請時に登録されているか，ご確認をお願いいたします。
なお，建物名，棟，号室（部屋番号）の訂正につきましては，小売電気事業者さまにて実施いただく必要がございます。
建物名，棟，号室（部屋番号）確定後の訂正は，落成登録前までに小売電気事業者さまより訂正申込をお願いいたします。また送電完了後の訂正についても小売電気事業者さまより訂正申込をお願いいたします。

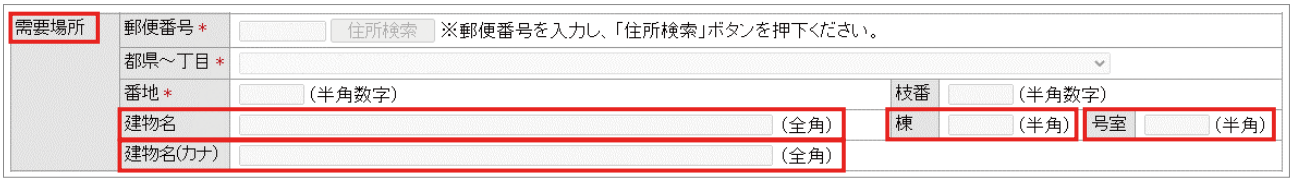

設備構築に建物全体の件数・容量等が必要となります。「平面図」，「幹線系統図」のほか
「集合住宅容量・件数一覧」をWeb申込システムへアップロードにて添付をお願いいたします。


5 申込（設備情報登録）の注意点

末端柱から引込する場合の登録方法について


末端柱からの引込

●隣接柱は供給地点から引込を希望する引込柱を見て左・右を入力してください。
●隣接柱は左・右どちらかを入力し，片側は空欄ですすめてください。


（例1）

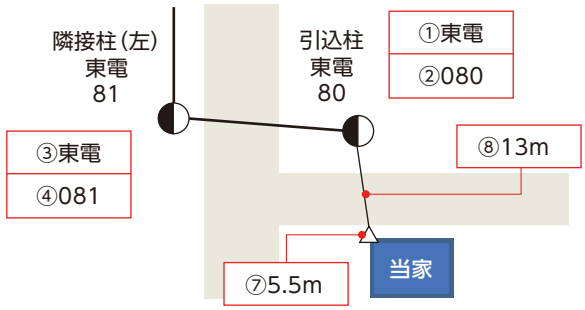


（例2）

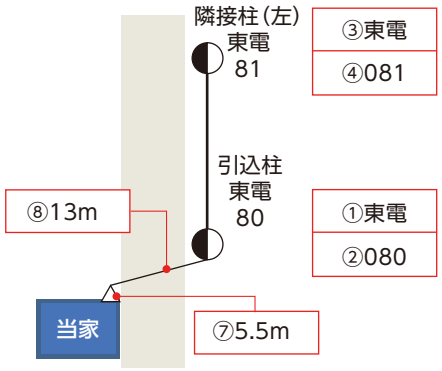

（例3）

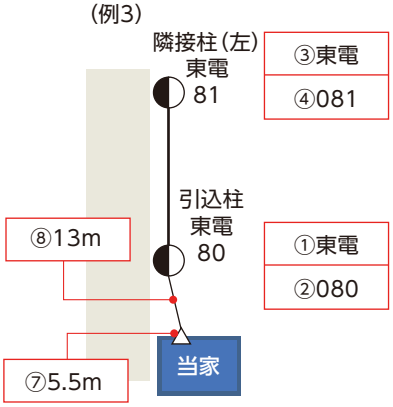


（例4）

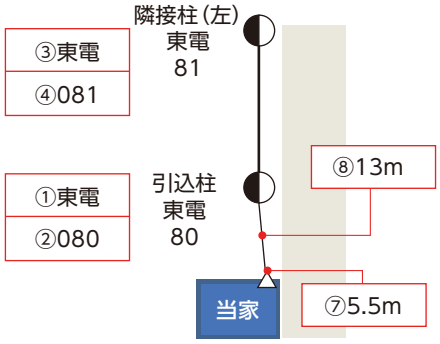

■引込方法確認　▼最下部へ

●工事区分＊	東電パワーグリッド工事						
●引込請負種別							
●引込工事＊	あり	●引込柱変更	あり	●引込線取付点の変更	あり	●引込口配線の張替	あり
●計器取付位置の変更＊	あり	●アンペアブレーカ取付位置の変更＊	あり				
●その他改修工事		※その他改修工事がある場合は、具体的にご入力ください。					
●引込方法＊	本柱直接引込 ※地中引込を希望される場合は、付近図や引込線取付点を確認出来る資料を添付ください。						

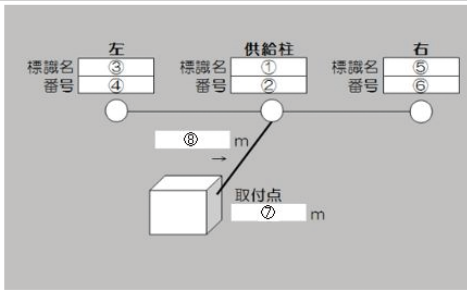引込のパターン	本柱直接引込	●引込電柱		
		●隣接柱（左） 標識検索		
		●標識名	③ 東電	（全角）
		●番号	④ 081	号柱（半角数字）
		供給柱 標識検索		
		●標識名	① 東電	（全角）
		●番号	② 080	号柱（半角数字）
		●隣接柱（右） 標識検索		
		●標識名	⑤	（全角）
		●番号	⑥	号柱（半角数字）
	※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。			

●引込線取付点の高さ	⑦ 5.5	m（半角数字）※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧ 13	m（半角数字）
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m（半角数字）	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m（半角数字）

2 設備情報登録にあたってのお願い

⑤ 申込（設備情報登録）の注意点

小柱（東電・NTT）経由の引込する場合の登録方法について


【現場設計となる事例です】

小柱（東電・NTT）経由からの引込

●隣接柱は供給地点から引込を希望する引込柱を見て左・右を入力してください。


●引込柱には直近の東電の本柱を入力してください。

●小柱経由の場合は引込柱と供給地点の位置関係が分かる資料の添付をお願いいたします。

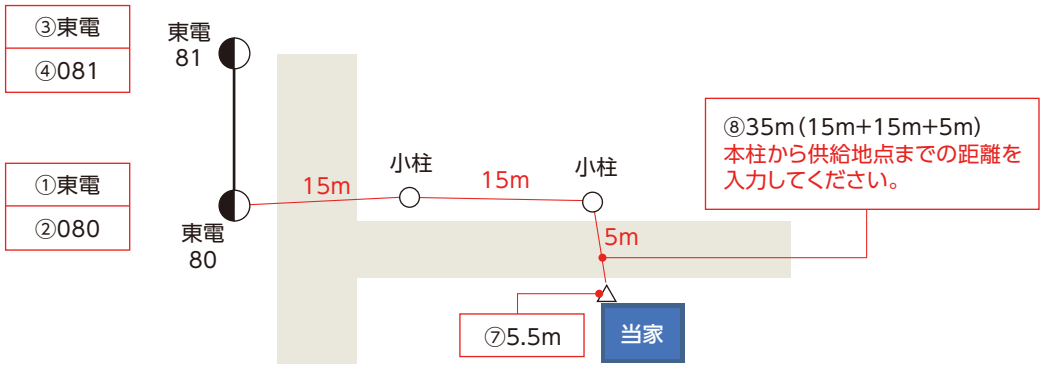

■引込方法確認　▼最下部へ

●工事区分＊	東電パワーグリッド工事						
●引込請負種別							
●引込工事＊	あり	●引込柱変更		●引込線取付点の変更		●引込口配線の張替	
●計器取付位置の変更＊	あり	●アンペアブレーカ取付位置の変更＊	あり				
●その他改修工事		※その他改修工事がある場合は、具体的にご入力ください。					
●引込方法＊	その他（他に該当しない場合） ※地中引込を希望される場合は、付近図や引込線取付点を確認出来る資料を添付ください。						

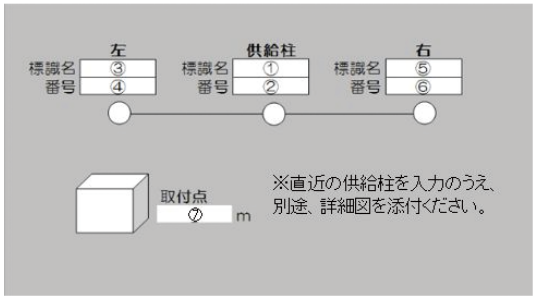引込のパターン	その他（他に該当しない場合）	●引込電柱	
		●隣接柱（左） 標識検索	
		●標識名 ③	東電 （全角）
		●番号 ④	081 号柱（半角数字）
		供給柱 標識検索	
		●標識名 ①	東電 （全角）
		●番号 ②	080 号柱（半角数字）
		●隣接柱（右） 標識検索	
		●標識名 ⑤	（全角）
		●番号 ⑥	号柱（半角数字）
	※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。		

●引込線取付点の高さ	⑦	5.5 m（半角数字）※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	35 m（半角数字）
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m（半角数字）	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m（半角数字）


❺ 申込（設備情報登録）の注意点

街路灯の申込時の注意点

■新設

新規の街路灯を設置（自立柱・共架）する場合は
新設申込となります。

【東京電力パワーグリッド工事あり】
●引込線工事　新設

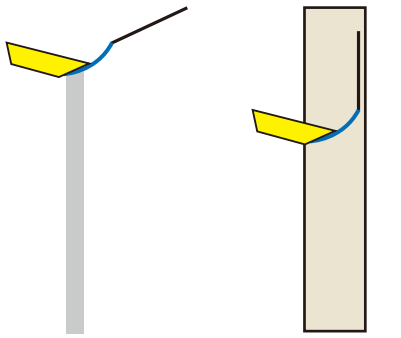


自立柱の街路灯　　共架の街路灯

■契約変更

既設街路灯の機器交換を行う場合は
「契約変更」申込となります。

【東京電力パワーグリッド工事あり・なし】
●引込線工事　切断・接続

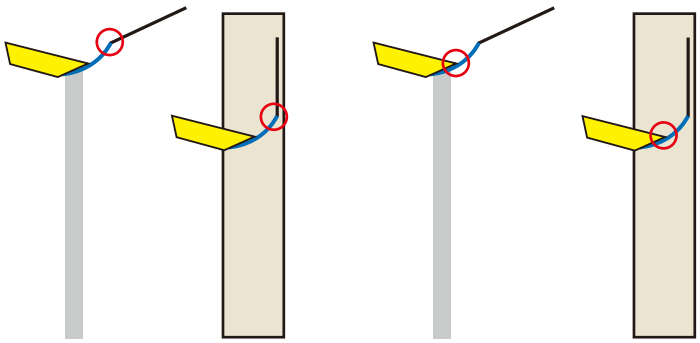


受点の切断・接続が必要な場合は
東京電力パワーグリッド工事あり。
※減設となる場合有償工事となる場合があります。

内線で機器の交換をする場合は
東京電力パワーグリッド工事なし，
調査のみ。

■撤去・新設

既設街路灯の場所から移設，位置変更の場合
既設街路灯の街路灯を別の場所に移設する場合は，
需要場所が変更となる扱いになるため撤去・新設と
なります。

【東京電力パワーグリッド工事あり】
●引込線工事　撤去・新設

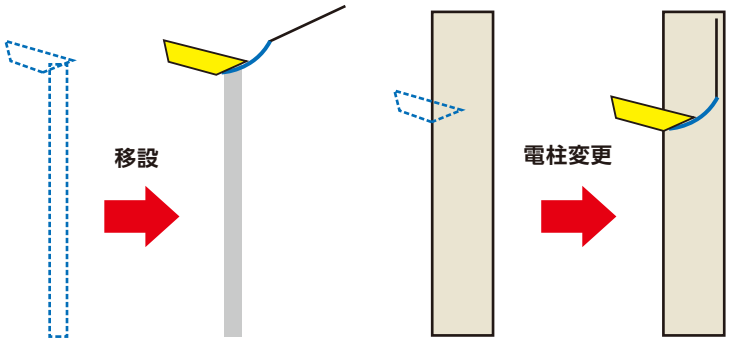

既設の引込線撤去，新規の引込線新設が必要な場合は
東京電力パワーグリッド工事あり。

2 設備情報登録にあたってのお願い

⑥ 現場設計となる事例

引込線地上高および離隔について

引込工事を行う際，弊社の引込線の受点をご準備いただく際に以下の内容に注意が必要です。
基準に満たない場合，現場設計となりお時間をいただく場合がございます。
現場設計となりお時間をいただく場合,あるいは改修をお願いする場合がございます。


（1）地上高不足とならないか

❶道路横断（車道上）の地上高が5.0m以上（弱電線離隔考慮）あるか
❷道路横断（歩道上）の地上高が4.0m以上あるか
❸その他の場所の地上高が4.0m以上あるか （交通支障がない場合は2.5m以上）

（2）他物と離隔不足とならないか

□ベランダや窓から容易に手が触れないか
□アンテナ・煙突との離隔が0.6m以上あるか
□突き出し看板との離隔が0.4m以上あるか

電気設備技術基準に沿って工事してください。
ベランダに受点を設ける場合
ベランダ床から2.5mの高さに受点を取付してください。

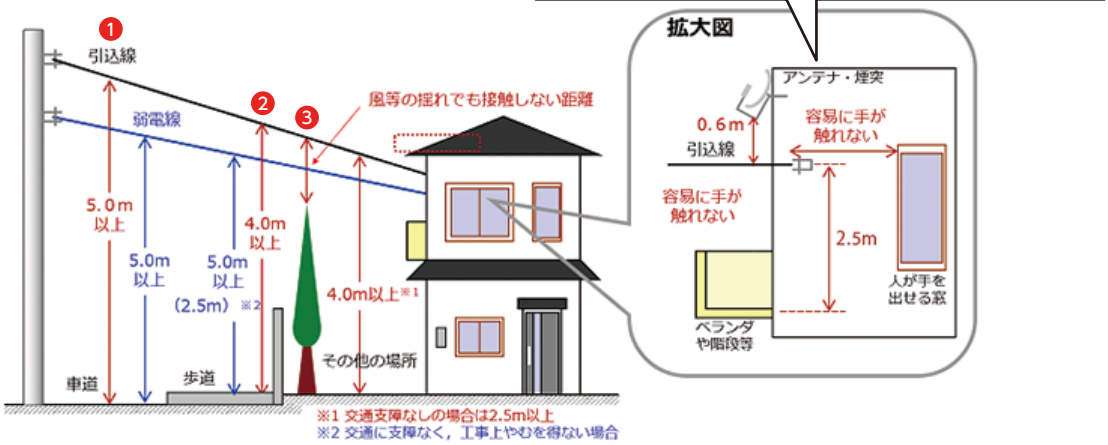


☆ 車道・歩道が公道の場合、各道路管理者が定める道路占用許可基準等の最低地上高が上記より高い場合は、その基準を満足するように施設してください。

(3) 弱電線と隔離不足にならないか


<接近または交さする場合>

□ 引込線（低圧絶縁電線）と弱電線の離隔は60cm以上あるか
□ 引込線（低圧ケーブル）と弱電線の離隔は30cm以上あるか

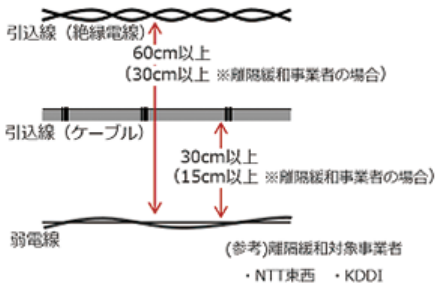

<取付点付近> ※施工例

□引込線と弱電線引留具部分の離隔は15cm以上あるか
□引込線と弱電線部分の離隔は10cm以上あるか

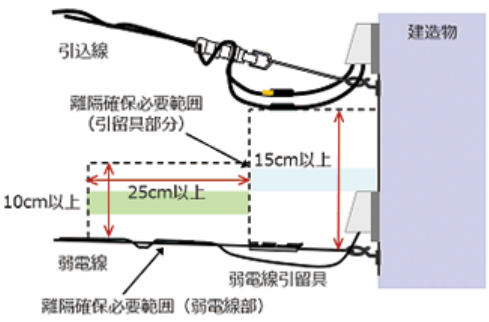


【参照】
電気設備技術基準
有線電気通信設備令施工規則

⑥ 現場設計となる事例

配電工事が必要な場合について


引込工事を行う際，弊社の配電設備に工事が必要な場合がございます。
以下のような場所に注意が必要です。以下のようなケースの場合，送電までお時間を要する場合がございますので，早期のお申込みにご協力をお願いいたします。
また必要に応じて事前協議をお申込みください。

末端柱から直接引込が困難な場合

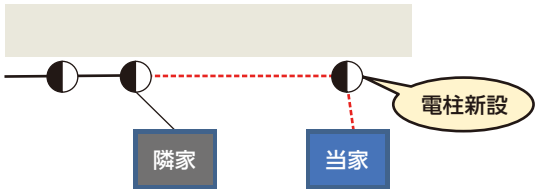


近隣に住宅がない等，周囲に電柱が建っていない場合，電柱の新設が必要となる場合があります。
新設申込時に電柱・配電線工事がある場合はご注意ください。
必要に応じて供給事前協議をお申込みください。

分譲地開発する場合

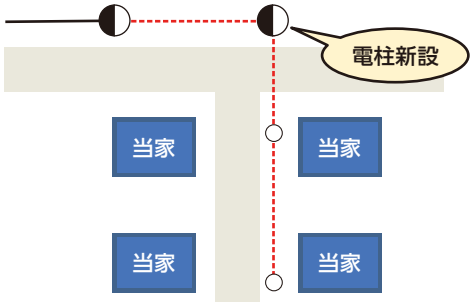


分譲開発等，周囲に電柱が建っていない場合，電柱の新設が必要となる場合があります。
新設申込時に電柱・配電線工事がある場合は注意してください。
必要に応じて供給事前協議をお申込みください。

変圧器工事が必要となる場合

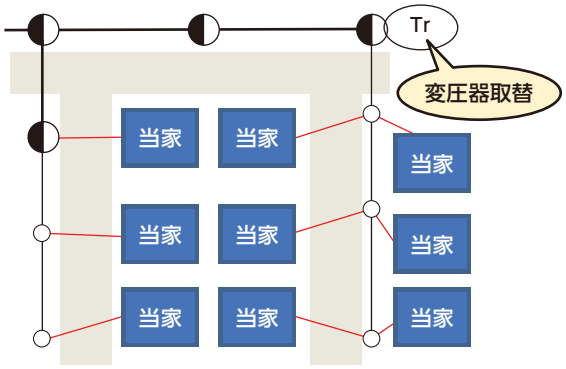

住宅密集地等では，変圧器が高稼働となり変圧器の取替が必要となる場合があります。
新設・契約変更で設備の増設申込時に電柱・配電線工事がある場合は注意してください。

電線工事が必要となる場合

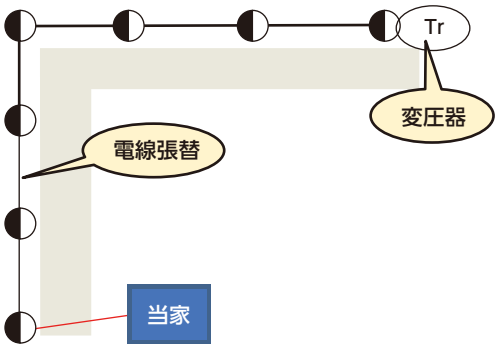

住宅街から離れた場所では，電線が細い場合があり，電線の張替が必要となる場合があります。
新設・契約変更で設備の増設申込時に電柱・配電線・引込線工事がある場合は注意してください。


2 設備情報登録にあたってのお願い

⑥ 現場設計となる事例

官公庁申請・許可，用地交渉について


国道・都県道の管理区域内の上空や土地へ配電設備（電柱・配電線・引込線）を施設する場合は原則として道路法により道路管理者の許可が必要となります。そのため新たな電気の供給や契約内容の変更等のお申込みの際には，早めのお申込みと国道・都県道の管理区域内で引込線工事等の有無について，お申し出くださいますようお願いいたします。
また，工事内容によっては土地の地権者さまへ交渉を必要とする場合がございます。
以下のような場合，送電までお時間を要す場合がございますので，早期のお申込みにご協力をお願いいたします。

官公庁等へ申請が必要となる場合

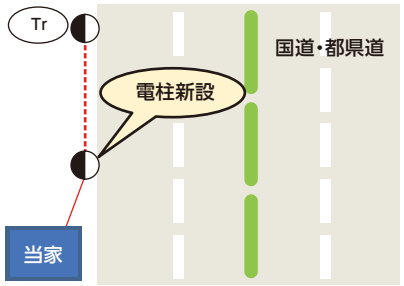


道路上に電柱を建てる場合には官公庁等へ申請し許可を得る必要があります。**新設・契約変更で設備の増設申込時に電柱・配電線・引込線工事がある場合は注意してください。**
年末年始・期末・GWなど工事抑制があります。

官公庁等へ申請が必要となる場合

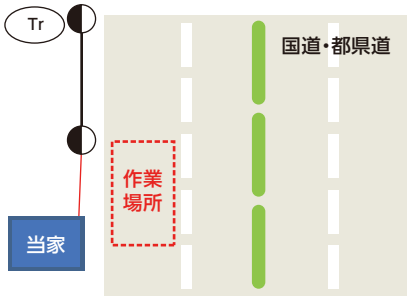


道路上で作業する場合には官公庁等へ申請し許可を得る必要がある場合があります。**新設・契約変更で設備の増設申込時に電柱・配電線・引込線工事がある場合は注意してください。**
年末年始・期末・GWなど工事抑制があります。

官公庁等へ申請が必要となる場合

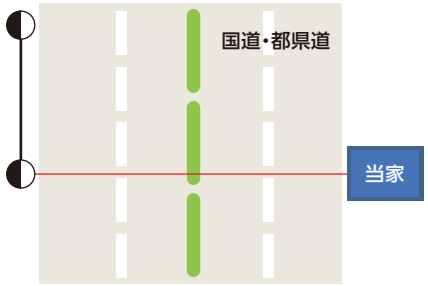


国道・県道の上空を横断する場合には官公庁等へ申請し許可を得る必要がある場合があります。**新設・契約変更で設備の増設申込時に引込線工事がある場合は注意してください。**
年末年始・期末・GWなど工事ができない期間（工事抑制）があります。

官公庁等へ申請が必要となる場合

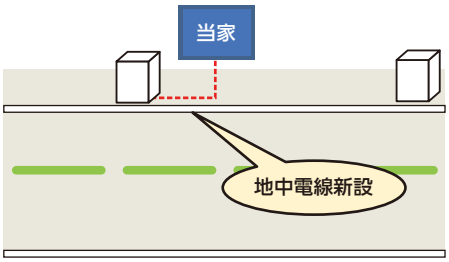


国道・県道・市道の地下に電線を埋めて電気をお送りしているエリアでは，地中電線の新設工事の申請・許可が必要です。**新設・契約変更で設備の増設申込時に地中線工事がある場合は注意してください。**必要に応じて事前協議をお申込みください。
年末年始・期末・GWなど工事抑制があります。

土地の地権者さまへ交渉が必要な場合

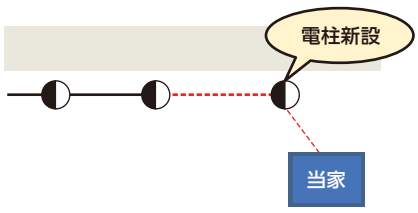

電柱を建てる場合はその土地の地権者さまへ交渉が必要となります。**新設申込時に注意してください。**
必要応じて供給事前協議をお申込みください。

土地の地権者さまへ交渉が必要な場合

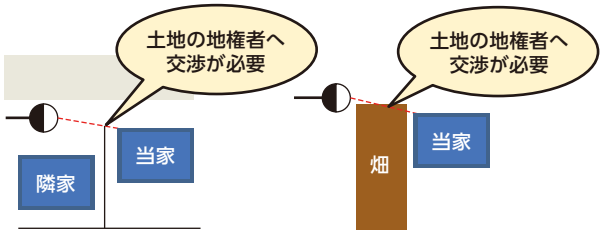

近隣土地の上空に電線がかかってしまう場合には，その土地の地権者さまへ交渉が必要となります。**新設・契約変更で設備の増設申込時に注意してください。**
必要応じて供給事前協議をお申込みください。


⑥ 現場設計となる事例

河川区域について

河川区域内の上空や土地へ配電設備（電柱・配電線・引込線等）を施設する場合は，原則として河川法により河川管理者の許可が必要となります。このため，新たな電気の供給や契約内容の変更等のお申込みの際には，早めのお申込みと河川区域内での引込線工事等の有無について，お申し出くださいますようお願い申しあげます。なお，河川区域内のお客さま設備が河川管理者さまの設置許可を得ていない場合，弊社配電設備の申請が受理されず供給工事が着手できない場合がありますので，お客さま設備においても河川管理者の許可を受けてください。

以下のような場合，お申込みから工事許可が必要となり送電までお時間を要す場合がございますので，早期のお申込みにご協力をお願いいたします。

河川区域イメージ図

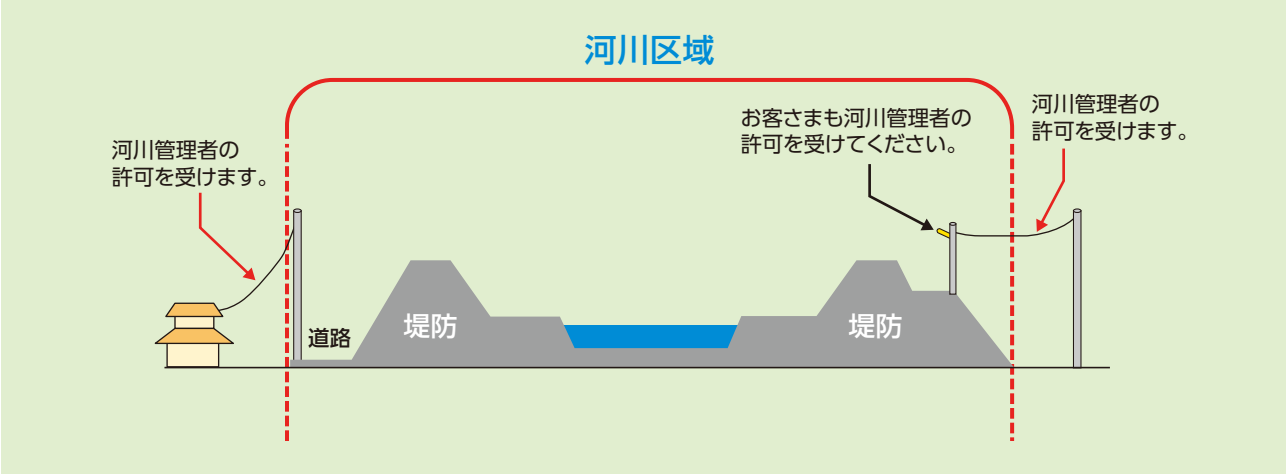

〈河川法〉

（土地の占用の許可）

第24条　河川区域内の土地（河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。）を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

（工作物の新築等の許可）

第26条　河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。


2 設備情報登録にあたってのお願い

⑥ 現場設計となる事例

用水路区域の占有許可申請について


用水路の管理区域内の上空や土地へ配電設備（電柱・配電線・引込線）を施設する場合は原則として管理者である官公庁への許可が必要となります。このため新たな電気の供給や契約内容の変更等のお申込みの際には，早めのお申込みと用水路の管理区域内で引込線工事等の有無について，お申し出くださいますようお願い申しあげます。なお弊社配電設備の申請が受理されず供給工事が着手出来ない場合がありますのでお気をつけください。
以下のような場合，お申込みから工事許可が必要となり送電までお時間を要す場合がございますので，早期のお申込みにご協力をお願いいたします。

用水路を横断する場合

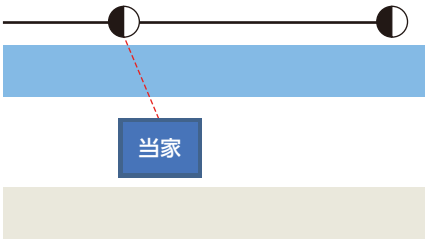


用水路上空を横断する場合には官公庁等へ申請し許可を得る必要があります。
必要応じて供給事前協議をお申込みください。

用水路沿いの場合

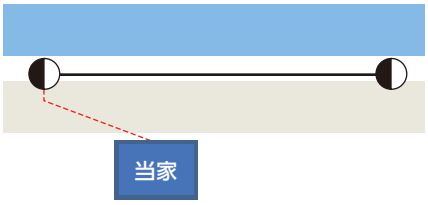


用水路の区域となっている場合がございます。用水路区域の場合には官公庁等へ申請し許可を得る必要があります。
必要応じて供給事前協議をお申込みください。

道路沿いの側溝が用水路の場合

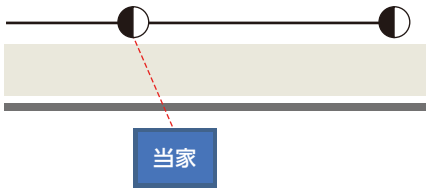

道路沿いにある側溝が用水路の場合には官公庁等へ申請し許可を得る必要があります。
必要応じて供給事前協議をお申込みください。

用水路区域に建柱・電線新設が必要な場合

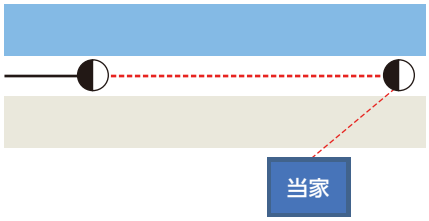

用水路の区域となっている場所へ建柱・電線の新設が必要な場合には官公庁等へ申請し許可を得る必要があります。
必要応じて供給事前協議をお申込みください。

チェック!

※用水路が地中に埋設された河川や水路（暗渠）の場合であっても上記同様に官公庁へ申請し許可を得る必要があります。

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(臨時)—

①(電灯・動力)臨時定額接続送電サービス(未計器) 新設


設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

●が付いている項目は電気工事店さまによる入力が可能な項目となります。

需要者情報訂正(名義,番地,建物名,部屋番号等の変更)は,電気工事店さまより小売電気事業者さまへ訂正申込が必要であることをご連絡お願いいたします。

※小売電気事業者さま入力欄です。記載の接続供給開始希望日は送電日の目安です。
送電完了までにお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

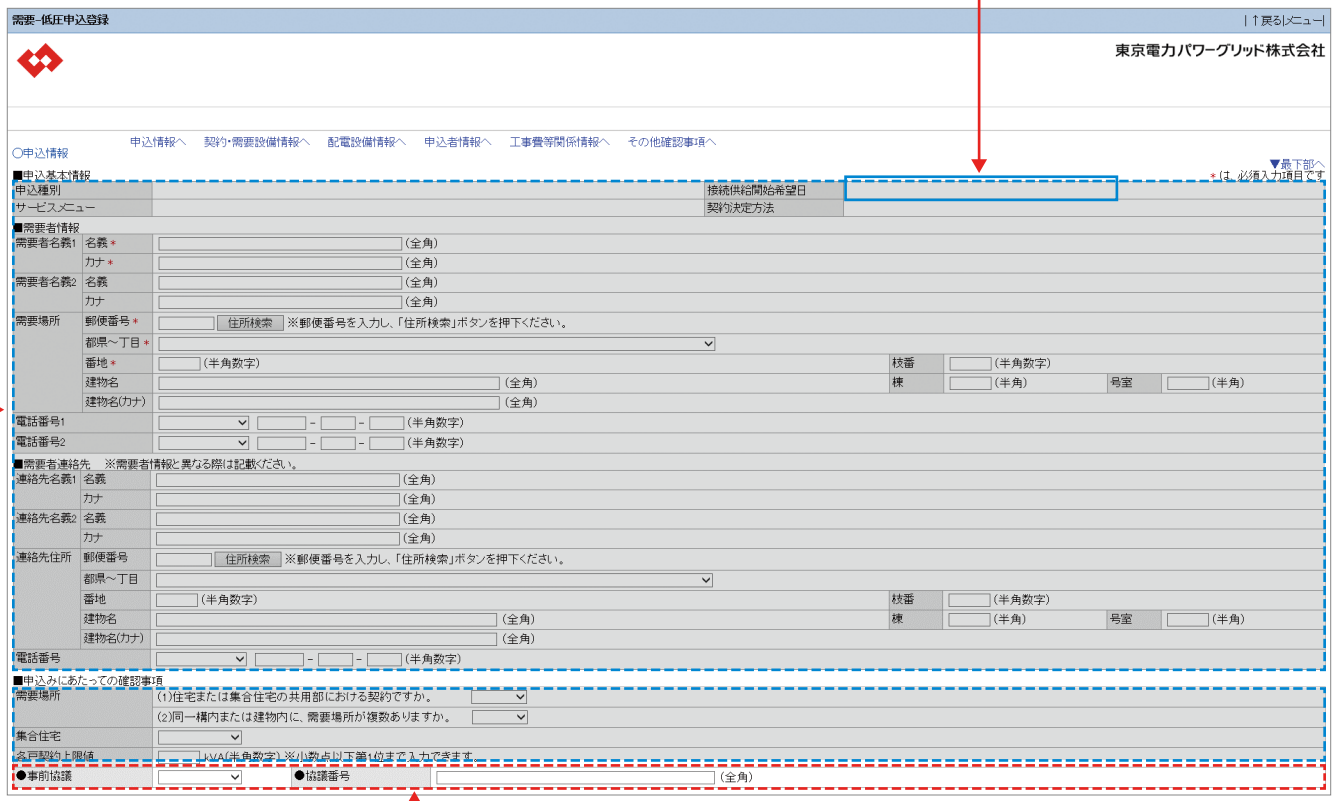

●事前協議を実施している場合は「協議済」を入力してください。
●協議番号――事前協議票に記載されている番号を全角で入力してください。

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

「希望する」を選択してください。

○契約・需要設備情報

■申込内容

▲最上部へ ▼最下部へ

業種		灯数／台数	(半角)	回路数	(半角)	アンペアブレーカー電流値	
●計量器を取付ない供給を							

供給方式線式	主計器	副計器	未計器
主開閉器容量	A(半角)	A(半角)	A(半角)
●引込口配線			
電流監視装置付ブレーカーの設置		型式	(全角)

夜間蓄熱機器		電源側(1次側)	負荷側(2次側)	
夜間開閉器	線式			※入力例はこちら
	開閉器容量	A(半角)	A(半角)	

電灯・街路灯

※蛍光灯の場合、インバータと機器形状を選択ください。
※多灯式の場合、灯器数を灯数へ入力ください。
※負荷設備に関する資料を添付ください。

電灯	容量	灯数	●インバータ	●機器形状
	(半角)	(半角)		
	(半角)	(半角)		
	(半角)	(半角)		

不要

●共架　※大型街路灯、小型街路灯について

●共架 高圧ナトリウム灯　※高圧ナトリウム灯等の高圧放電灯を共架する場合、当社または(社)旧　認定した機器に限り可能となりますので
機器仕様書等を添付ください。

不要

●品名　(全角)　●承認No.　(全角)

小型機器	機器名称	容量	台数
	(全角)	VA(半角)	(半角)
	(全角)	VA(半角)	(半角)
	(全角)	VA(半角)	(半角)

●特殊機器有無

※特殊機器とは、当該お客さまや他のお客さまおよび当社配電設備に影響を与える恐れのあるレントゲン装置や溶接機など。
※起動電流(突入電流)を確認できる資料・仕様書を添付ください。

●自家用発電設備の設置　●種別　(全角)　※その他を選択した場合、自家用発電設備の名称を入力ください
●定格出力　W(半角)

使用期間　～　(半角)

新設同時廃止希望　送電日と同日に廃止を希望する

自動計算
※自動計算ボタンは契約決定方法が、主開閉器契約、回路契約の場合、契約容量、契約電力、設備電力を自動算定します。

各契約負荷設備								
	10W	20W	40W	60W	100W	200W	300W	400W
	50VA	100VA	200VA	300VA	400VA	警報		

総容量(電灯瞬時定額)　VA(半角)

契約容量／電力　kVA/kW(半角数字) ※1kVAは10Aです。※小数点以下第1位まで入力できます。

設備電力　kW(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。(0.5kWのみ入力可能)
※主開閉器より算出する容量と入力した容量が異なる場合、負荷設備に関する資料を添付ください。

●動力申込で溶接機などがある場合は特殊機器「有」を選択してください。
●添付資料に溶接機の仕様がわかるものを添付してください。


3 設備情報登録パターン —1.申込登録(臨時)—

①(電灯・動力)臨時定額接続送電サービス(未計器) 新設

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力


※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

必須

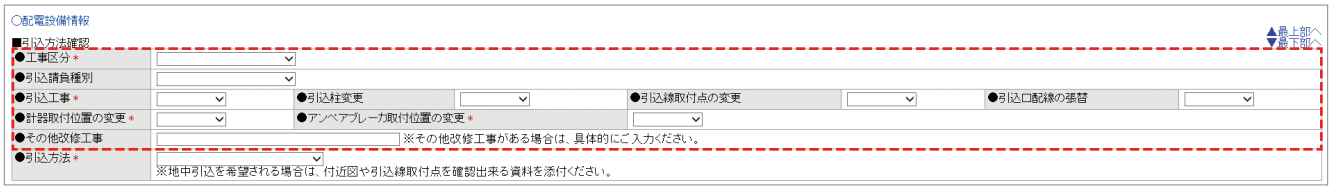

以下, 工事区分の入力項目です。

工事区分:東電パワーグリッド工事　　引込請負種別:選択不要

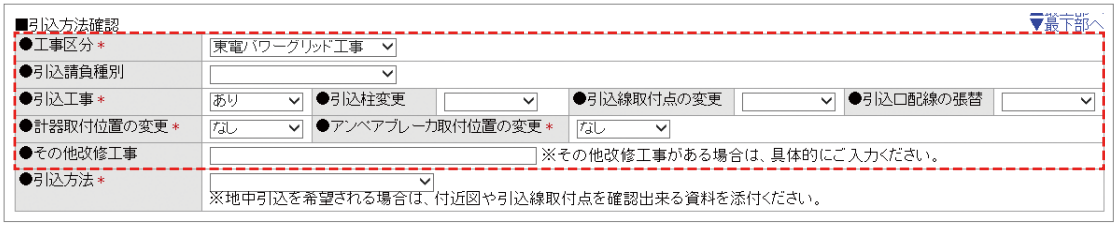


チェック!

●工事区分「東電パワーグリッド工事」

東京電力パワーグリッドにて引込工事を行うお申込みです。

工事区分:引込請負工事の場合　　引込請負種別:選択が必須

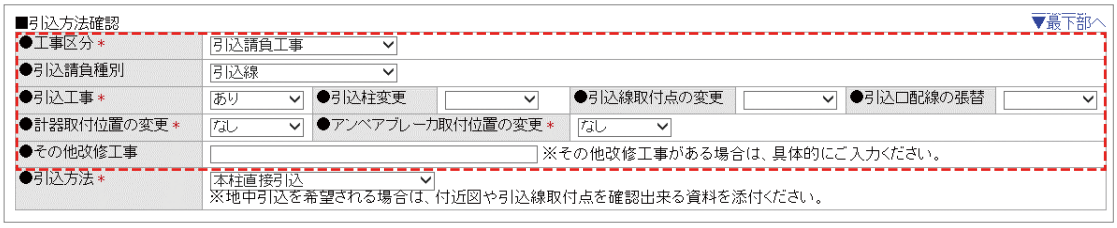

チェック!

●工事区分「引込請負工事」

請負工事は電気工事店さまにて引込工事を実施いただくお申込みです。
引込請負工事にてお申込みいただく際は引込線・計器工事設計書の添付を忘れずにお願いいたします。

必須

○配電設備情報

■引込方法確認

▲最上部へ ▼最下部へ


●工事区分＊							
●引込請負種別							
●引込工事＊		●引込柱変更		●引込線取付点の変更		●引込口配線の張替	
●計器取付位置の変更＊		●アンベアブレーカ取付位置の変更＊					
●その他改修工事	※その他改修工事がある場合は、具体的にご入力ください。						
●引込方法＊	※地中引込を希望される場合は、付近図や引込線取付点を確認出来る資料を添付ください。						

必須

●本柱直接引込　●本柱引下引込　●地中引込(単独)
●柱間分岐引込1　●直付街灯　●地中引込(集合)
●柱間分岐引込2　●その他(他に該当しない場合)

以下，選択した引込方法の入力項目です。

本柱直接引込(架空)

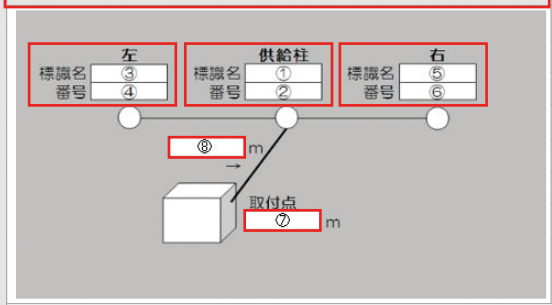引込のパターン	本柱直接引込	●引込電柱		
			●隣接柱(左)	標識検索
		●標識名	③	(全角)
		●番号	④	号柱(半角数字)
			供給柱	標識検索
		●標識名	①	(全角)
		●番号	②	号柱(半角数字)
			●隣接柱(右)	標識検索
		●標識名	⑤	(全角)
		●番号	⑥	号柱(半角数字)
	※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。			

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)


チェック!

電柱標識名は全角，電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」，「引込線の長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。確認事項が生じる場合は，接続供給開始手続きにお時間を要すことになりますのでご注意ください。

下記の場合は用地交渉，官地申請が必要となる場合があります。ご注意ください。


土地の権利者への交渉

近隣土地の上空に電線がかかってしまう場合には，その**土地の権利者への交渉**が必要となります。

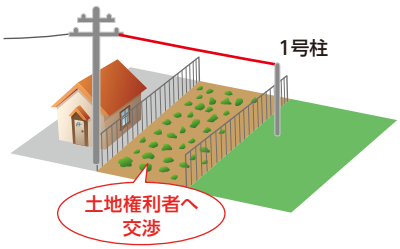


官公庁等への申請

国道・県道の上空を横断する場合には，**官公庁へ申請許可を得る**必要がある場合があります。

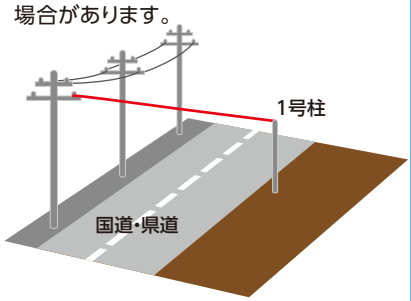

官公庁等への申請

河川・用水路の上空に電線がかかってしまう場合には，**官公庁へ申請許可を得る**必要がある場合があります。

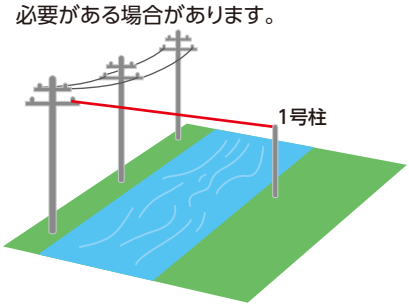


3 設備情報登録パターン —1.申込登録(臨時)—

①(電灯・動力)臨時定額接続送電サービス(未計器) 新設

柱間分岐引込1(架空)

供給地点から供給柱を見て左側の電柱へ分岐する場合

引込のパターン	柱間分岐引込1

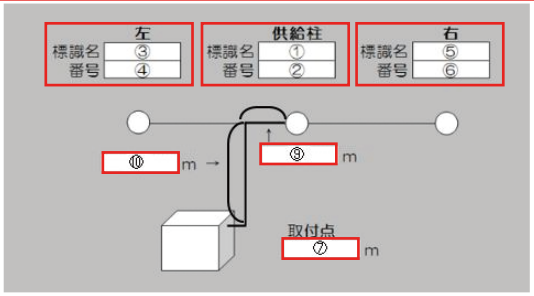

●引込電柱			
	●隣接柱(左)	標識検索	
●標識名	③		(全角)
●番号	④		号柱(半角数字)
	供給柱	標識検索	
●標識名	①		(全角)
●番号	②		号柱(半角数字)
	●隣接柱(右)	標識検索	
●標識名	⑤		(全角)
●番号	⑥		号柱(半角数字)


※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)

柱間分岐引込2(架空)

供給地点から供給柱を見て右側の電柱へ分岐する場合

引込のパターン	柱間分岐引込2

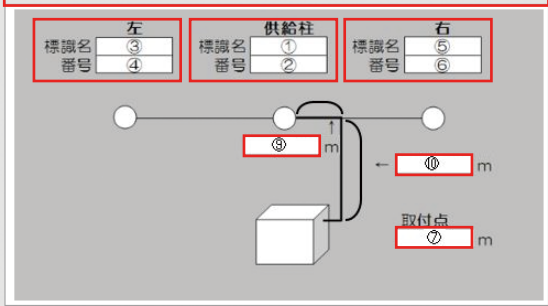

●引込電柱			
	●隣接柱(左)	標識検索	
●標識名	③		(全角)
●番号	④		号柱(半角数字)
	供給柱	標識検索	
●標識名	①		(全角)
●番号	②		号柱(半角数字)
	●隣接柱(右)	標識検索	
●標識名	⑤		(全角)
●番号	⑥		号柱(半角数字)

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)


チェック!

供給地点から引込を希望する東電本柱を見て左・右を入力してください。
電柱標識名は全角, 電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」,「電柱から分岐点までの長さ」,「分岐点から取付点までの長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。

以下の場合は, その他(他に該当しない場合)を選択してください。
新しい電柱の建柱が必要となり送電までお時間がかかる場合がございます。


電柱工事

近隣に住宅がない等,周囲に電柱が建っていない場合, **電柱の新設**が必要となる場合があります。

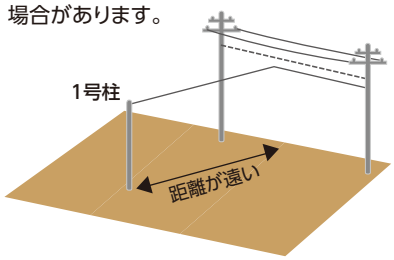


電柱工事

東電・NTTの小柱間での柱間分岐引込は現場設計となります。
建柱が必要となる場合がございます。

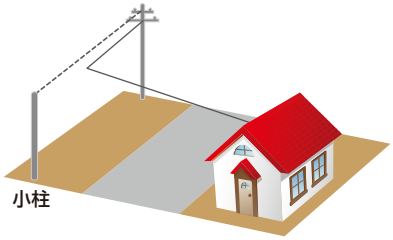

本柱引下引込（架空）

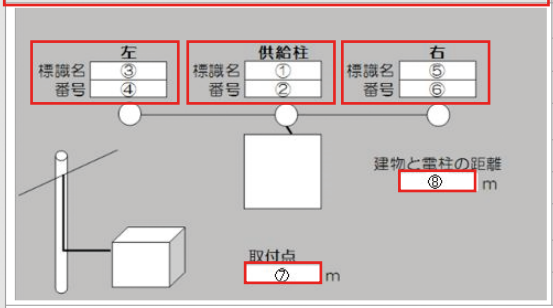
引込のパターン	本柱引下引込	●引込電柱		
			●隣接柱（左）	標識検索
			●標識名 ③	（全角）
			●番号 ④	号柱（半角数字）
			供給柱	標識検索
			●標識名 ①	（全角）
			●番号 ②	号柱（半角数字）
			●隣接柱（右）	標識検索
			●標識名 ⑤	（全角）
			●番号 ⑥	号柱（半角数字）
	※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。			

●引込線取付点の高さ	⑦	m（半角数字）※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m（半角数字）
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m（半角数字）	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m（半角数字）

チェック!

電柱標識名は全角，電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」，「引込線の長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。
引込線の長さ⑧は建物と電柱の距離を記載してください。

その他（他に該当しない場合）（架空）

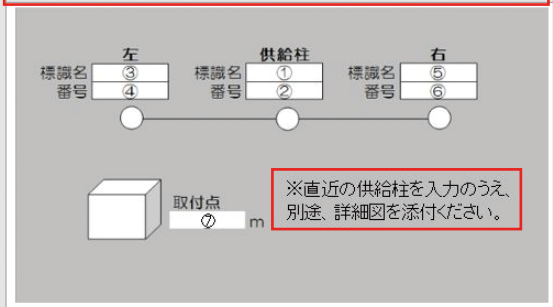引込のパターン	その他（他に該当しない場合）	●引込電柱		
			●隣接柱（左）	標識検索
			●標識名 ③	（全角）
			●番号 ④	号柱（半角数字）
			供給柱	標識検索
			●標識名 ①	（全角）
			●番号 ②	号柱（半角数字）
			●隣接柱（右）	標識検索
			●標識名 ⑤	（全角）
			●番号 ⑥	号柱（半角数字）
	※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。			

●引込線取付点の高さ	⑦	m（半角数字）※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m（半角数字）
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m（半角数字）	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m（半角数字）


チェック!

供給地点付近に電柱が無い場合や，小柱・他社電柱小柱からの引込み等，引込パターンに該当が無い場合は，直近の供給柱情報を標識名は全角，電柱番号は半角数字にて登録してください。また，詳細の付近図，平面図等を添付してください。
確認事項が生じる場合は，接続供給開始手続きにお時間を要することになりますのでご注意ください。

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(臨時)—

①(電灯・動力)臨時定額接続送電サービス(未計器) 新設

地中引込(単独)(地中)

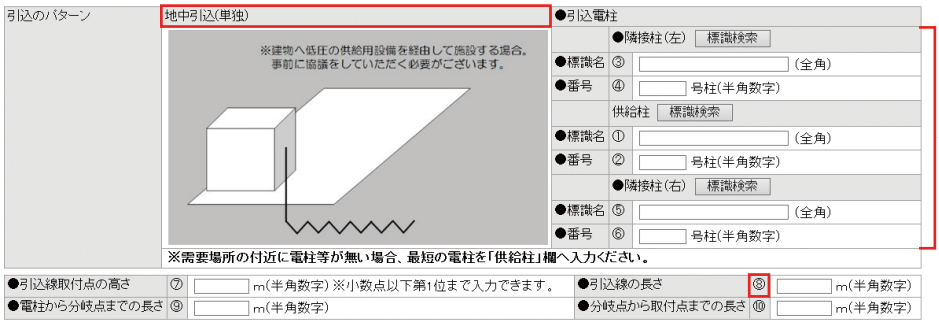

地中供給の場合,標識名および**番号の登録は出来ません。**
添付にて付近図等の情報を提供いただきますようお願いいたします。


■申込みにあたっての確認事項

需要場所	(1)住宅または集合住宅の共用部における契約ですか。		
	(2)同一構内または建物内に、需要場所が複数ありますか。		
集合住宅			
各戸契約上限値	kVA(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。		
●事前協議		●協議番号	(全角)

「事前協議」の選択
「協議番号」に入力をお願いいたします。


地中線工事

電線を地下に埋めて電気をお送りしているエリアでは,**地中電線の新設**が必要となります。

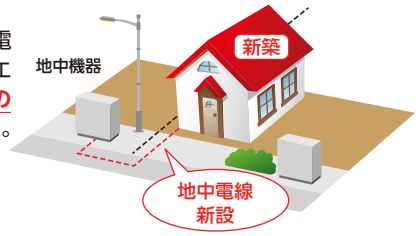

チェック!
詳細の付近図,平面図等を添付してください。また,東京電力パワーグリッドにて事前協議が必要となります。事前協議済の場合は,協議番号をお知らせください。

地中引込(集合)(地中)

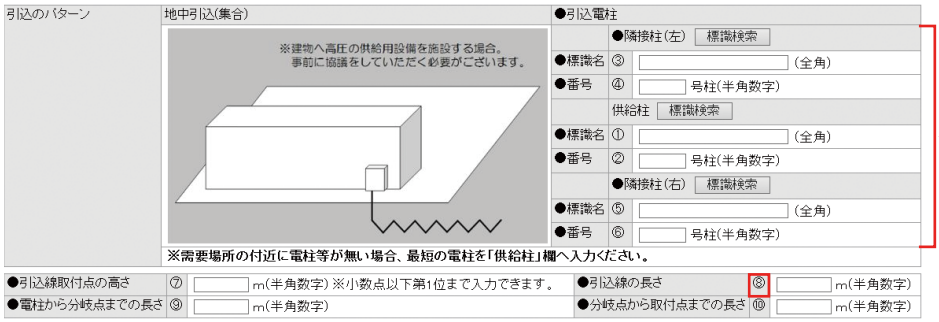

地中供給の場合,標識名および**番号の登録は出来ません。**
添付にて付近図等の情報を提供いただきますようお願いいたします。

■申込みにあたっての確認事項

需要場所	(1)住宅または集合住宅の共用部における契約ですか。		
	(2)同一構内または建物内に、需要場所が複数ありますか。		
集合住宅			
各戸契約上限値	kVA(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。		
●事前協議		●協議番号	(全角)

「事前協議」の選択
「協議番号」に入力をお願いいたします。

チェック!
詳細の付近図,平面図等を添付してください。また,東京電力パワーグリッドにて事前協議が必要となります。事前協議済の場合は,協議番号をお知らせください。「平面図」,「幹線系統図」を添付してください。

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

要注意項目

●設計協議を希望
設計協議の必要ない場合は「しない」を選択してください。
設計協議を希望「する」を選択した場合
設計協議を希望する内容がわかる資料の添付をお願いいたします。希望理由がわからない場合内容確認にお時間をいただく場合がございます。


●引込線取付金具は
引込線取付金具がついている場合は「ある」を選択してください。
引込線取付金具は「ない」を選択した場合
現場設計となるため内線工事完了済みの場合でも，落成受付可能となるまで時間がかかる場合があります。

●引込線工事を行う際に，以下のとおり地上高，離隔等の確保が出来ている
地上高を確保していただき「はい」を選択してください。
地上高を確保出来ない場合引込工事が出来ない場合があります。

●引込線が小柱（他社小柱を含む）を経由
東電・NTTなどの小柱から引込の場合は「ある」を選択してください。
現場設計となるため内線工事完了済みの場合でも，落成受付可能となるまで時間がかかる場合があります。お客さま（電気工事店さま）1号柱は小柱ではございません。「ない」を選択してください。

●引込線が送電線下で
送電線とは6万6000Vから50万Vまでの送電設備です。
電柱にかかっている高圧・低圧線ではございません。
送電線下で作業・建築を行う際は東京電力パワーグリッドへ確認が必要となります。

架空の場合

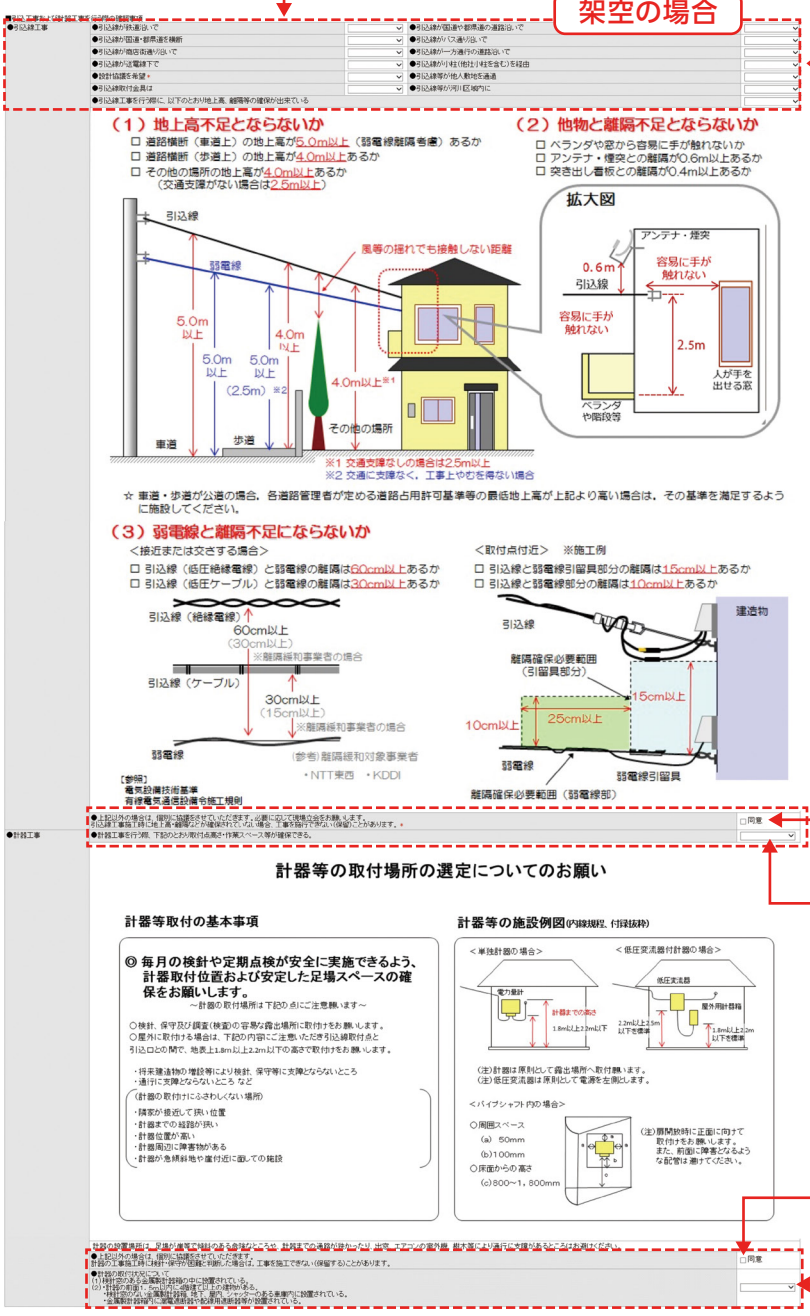

必須

全項目入力してください

以下の選択は現場設計となる可能性があります。

●引込線が鉄道沿いで
「ある」
●引込線が国道や都県道の道路沿いで
「ある」
●引込線が国道・都県道を横断
「ある」
●引込線がバス通り沿いで
「ある」
●引込線が商店街通り沿いで
「ある」
●引込線が一方通行の道路沿いで
「ある」
●引込線が送電線下で
「ある」
●引込線が小柱（他者小柱を含む）を経由
「する」
●設計協議を希望
「する」
●引込線等が他人敷地を通過
「はい」
●引込線取付金具は
「ない」
●引込線等が河川区域内に
「入る」
●引込線工事を行う際に，以下のとおり地上高，離隔等の確保が出来ている
「いいえ」

チェック必須。 **必須**

未計器のため選択しない。

未計器のためチェック不要。

未計器のため選択しない。

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(臨時)—

①(電灯・動力)臨時定額接続送電サービス(未計器) 新設

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力


※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

要注意項目

【必須項目】
地中の場合は●設計協議を希望のみ必須となります。

●設計協議を希望
設計協議の必要ない場合は「しない」を選択してください。
設計協議を希望「する」を選択した場合
設計協議を希望する内容がわかる資料の添付をお願いいたします。希望理由がわからない場合内容確認にお時間をいただく場合がございます。

地中の場合

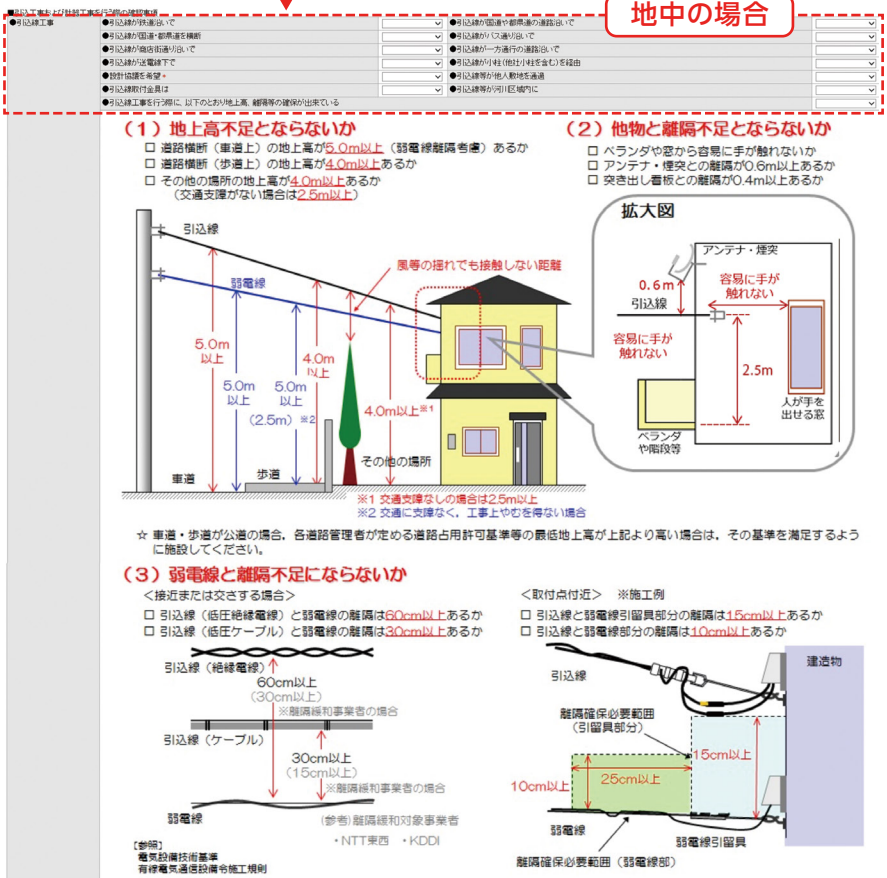

チェック必須。 **必須**


未計器のため選択しない。

未計器のためチェック不要。

未計器のため選択しない。


設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　**契約情報登録** ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

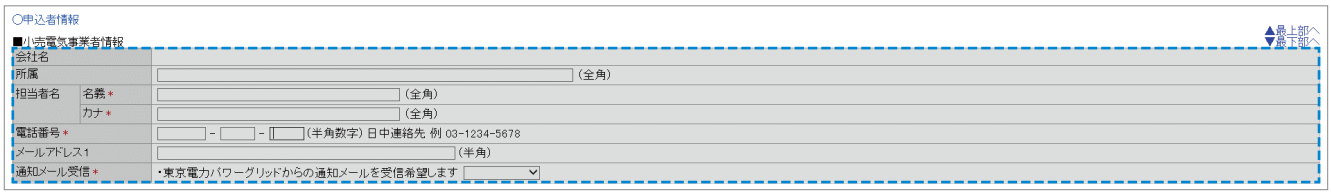


必須

空欄の場合は工事店情報を入力してください。

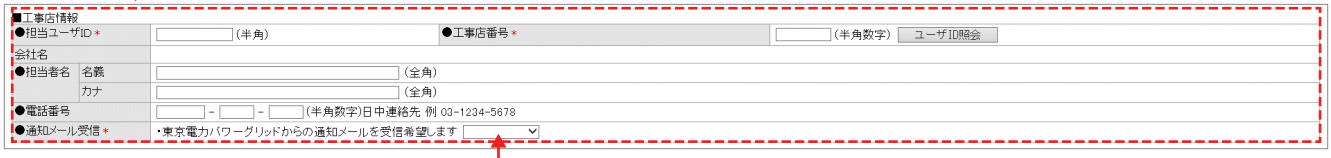

通知メールを
●「希望する」
●「希望しない」を選択してください。
空欄または「希望しない」を選択した場合メール通知がありません。ご注意ください。

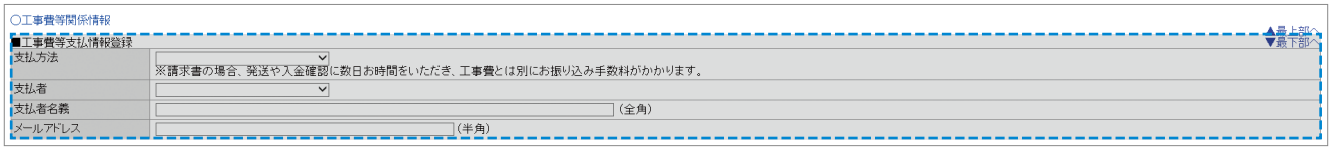

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(臨時)—

①(電灯・動力)臨時定額接続送電サービス(未計器) 新設

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。


要確認

設備情報登録を行う日付が「接続供給開始希望日」を過ぎている場合

「●落成有無:なし」,「●屋内配線工事完了(予定日):記載なし」で登録いただき,工程状況が「落成登録待ち」になりましたら「落成連絡」をお願いいたします。

また,既に屋内配線工事が完了しており,落成を希望する場合は,「●落成有無:あり」「●屋内配線工事完了(予定日):設備情報登録日の翌日以降」にてご登録ください。(「●落成有無:なし」の場合は,「落成登録待ち」となり,別途「落成連絡」が必要となります。)


立会設計を希望の場合は入力してください。

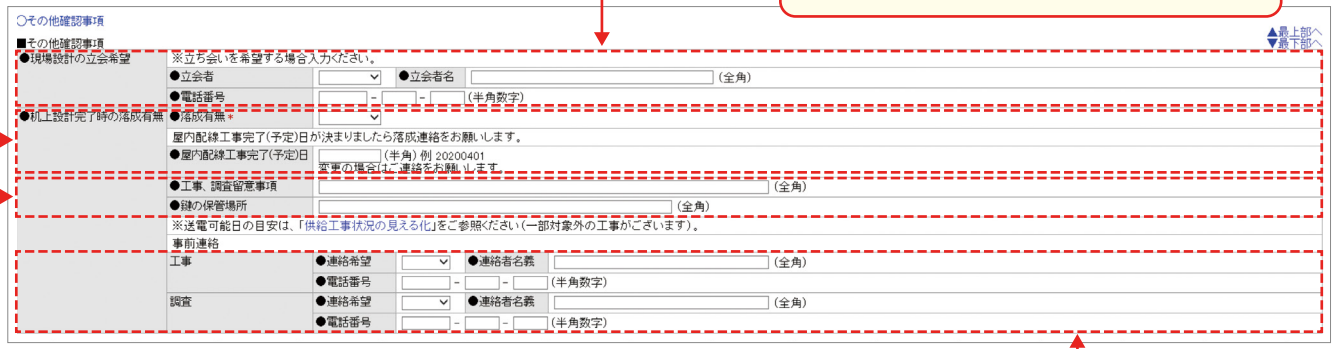

「工事」および「調査」に関する内容の登録をお願いいたします。

連絡希望の有無,担当者を入力してください。

小売電気事業者さまにて添付いただきますが,電気工事店さまでも添付が可能です。
また,設備構築に必要な情報がある場合は,必要に応じて添付してください。

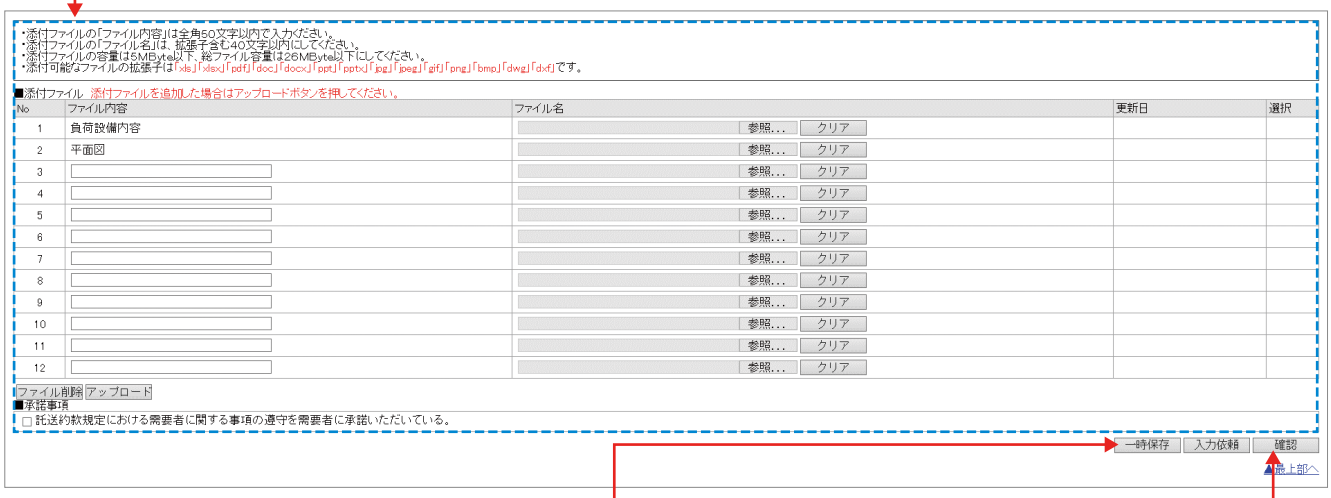

入力を中断する場合は「一時保存」をクリックしてください。

必須

入力が完了しましたら「確認」ボタンをクリックしてください。確認画面にて登録内容を確認のうえ「実行」をクリックすることでお申込み完了となります。

3 設備情報登録パターン ―1.申込登録(臨時)―

②(電灯・動力)臨時接続送電サービス(計器付き) 新設


設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

●が付いている項目は電気工事店さまによる入力が可能な項目となります。

需要者情報訂正(名義, 番地, 建物名, 部屋番号等の変更)は, 電気工事店さまより小売電気事業者さまへ訂正申込が必要であることをご連絡お願いいたします。

※記載の接続供給開始希望日は送電日の目安です。送電完了までにお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。

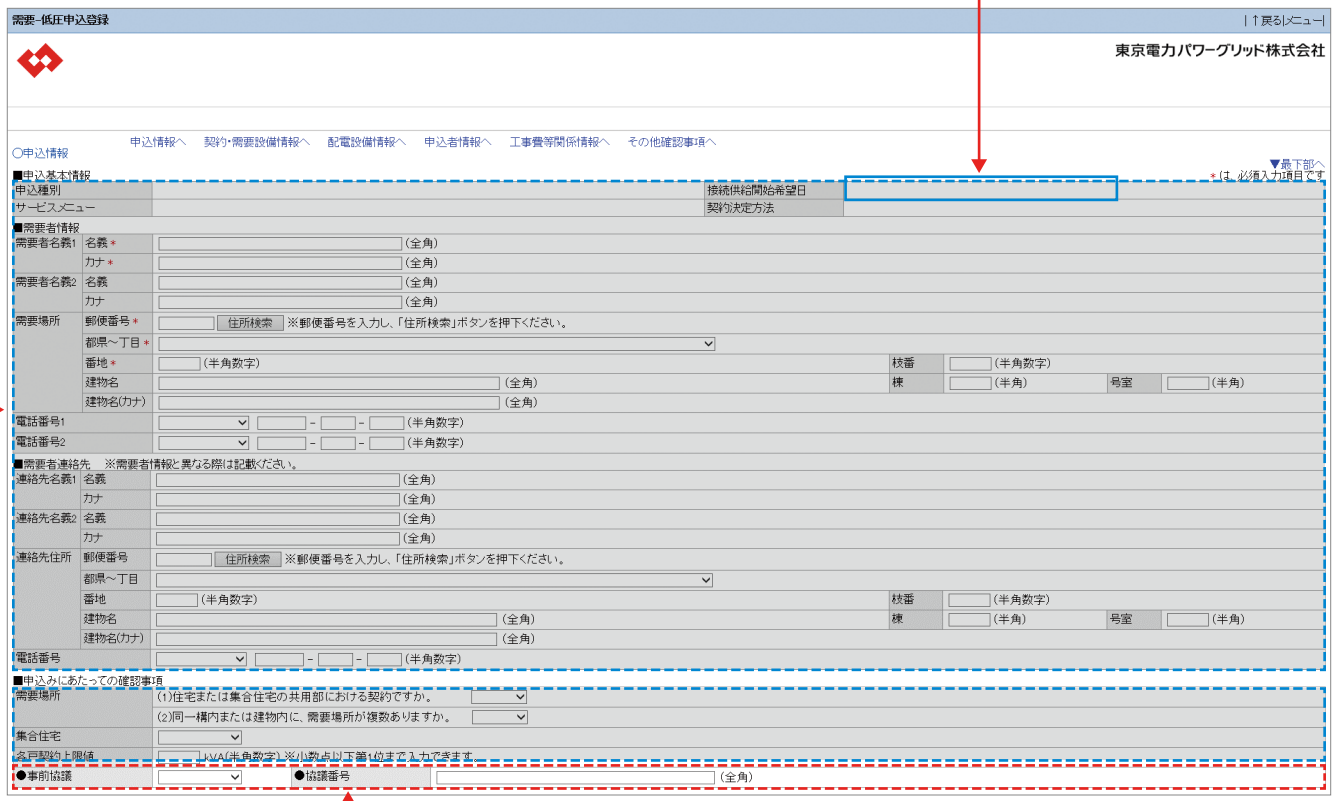


●事前協議を実施している場合は「協議済」を入力してください。
●協議番号――事前協議票に記載されている番号を全角で入力してください。

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

「希望しない」を選択してください。
「希望する」を選択した場合エラーとなります。

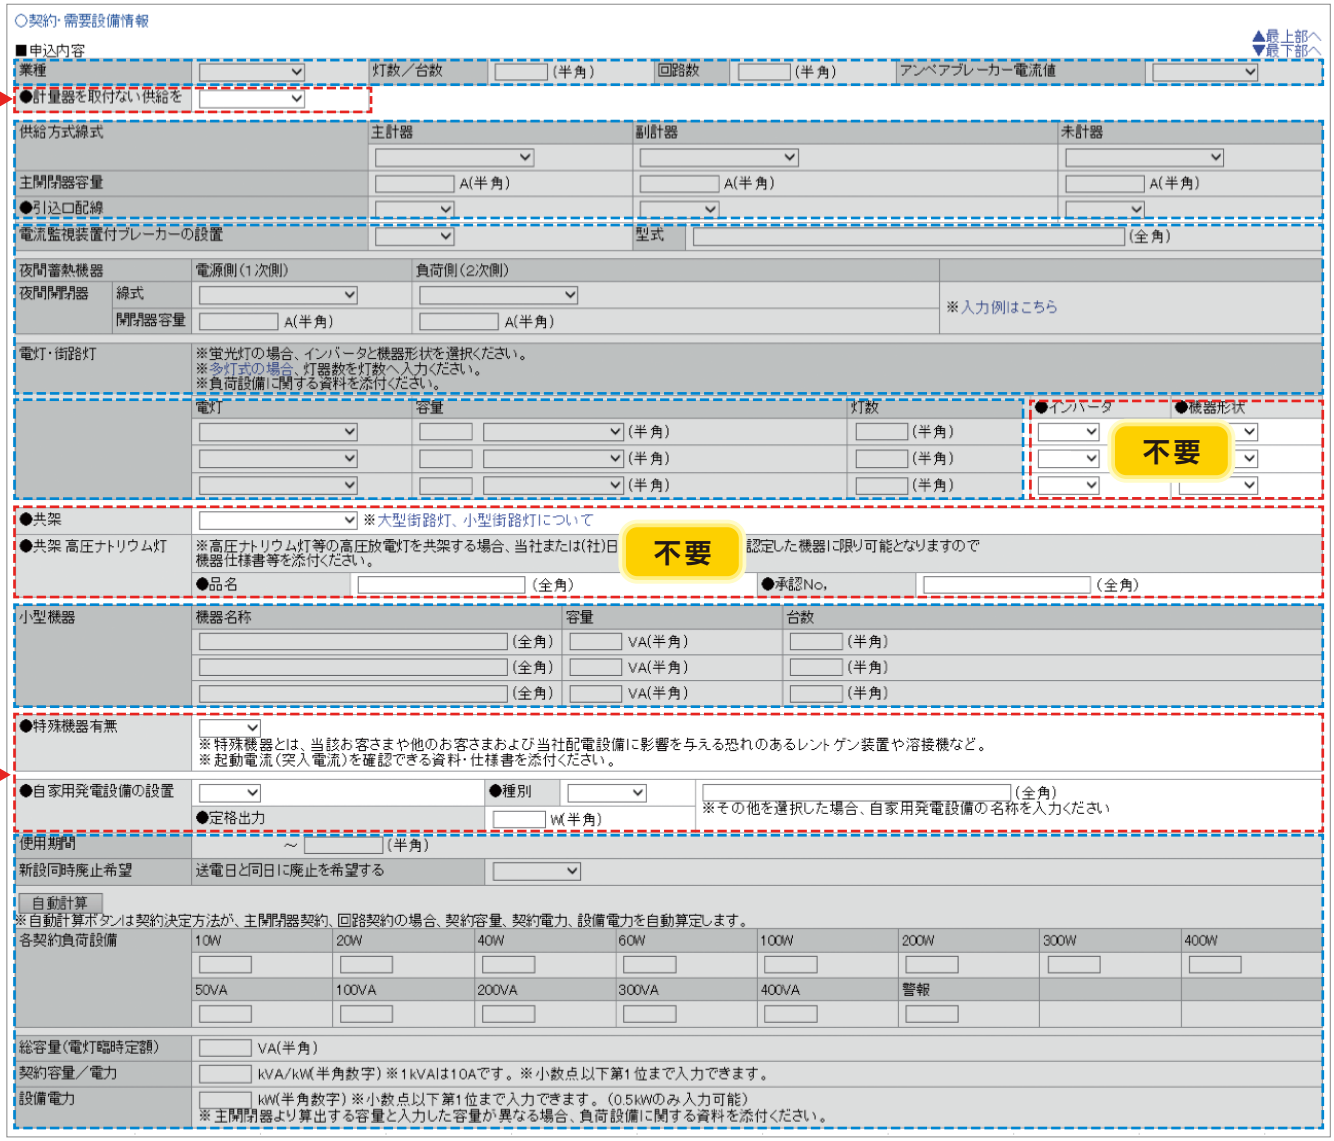

●動力申込で溶接機などがある場合は特殊機器「有」を選択してください。
　添付資料に仕様がわかるものを添付してください。
●自家用発電設備を設置する場合は「有」を選択してください。
　添付資料に仕様がわかるものを添付してください。


3 設備情報登録パターン —1.申込登録(臨時)—

②(電灯・動力)臨時接続送電サービス(計器付き) 新設

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力


※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

必須

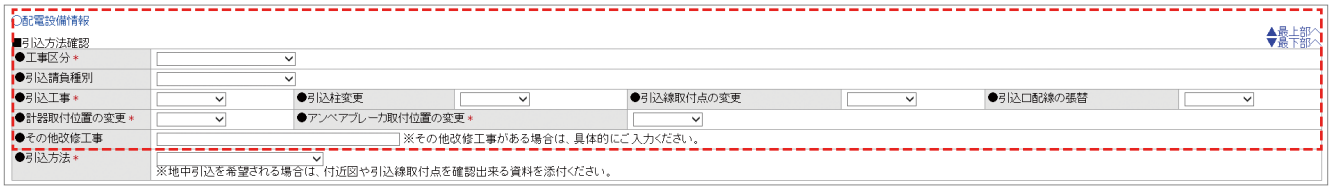

以下, 工事区分の入力項目です。

工事区分:東電パワーグリッド工事　　引込請負種別:選択不要

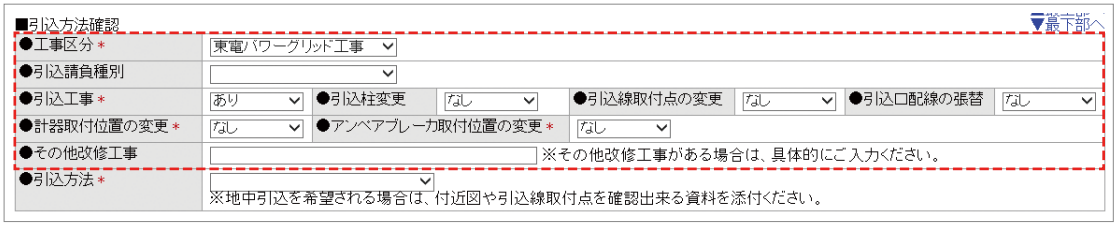


チェック!

●工事区分「東電パワーグリッド工事」

東京電力パワーグリッドにて引込工事を行うお申込みです。

工事区分:引込請負工事の場合　　引込請負種別:選択が必須

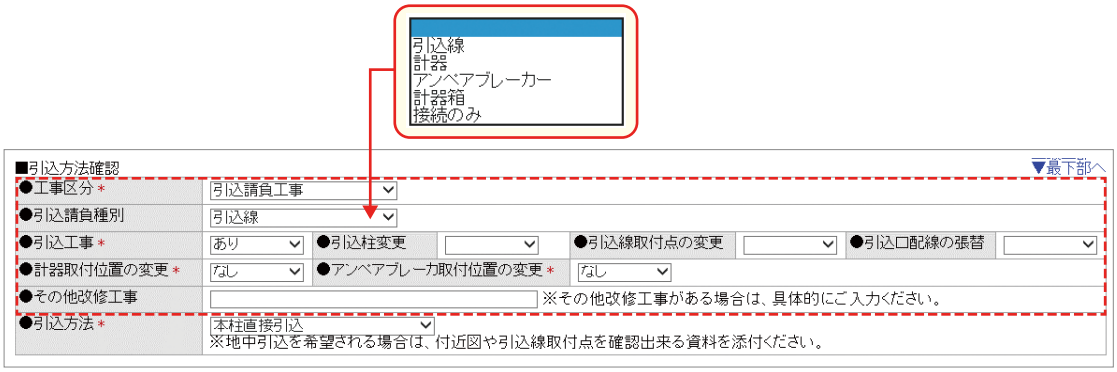

チェック!

●工事区分「引込請負工事」

請負工事は電気工事店さまにて引込工事を実施いただくお申込みです。
引込請負工事にてお申込みいただく際は委託設計書の添付を忘れずにお願いいたします。

必須

○配電設備情報

■引込方法確認

▲最上部へ ▼最下部へ

●工事区分＊							
●引込請負種別							
●引込工事＊		●引込柱変更		●引込線取付点の変更		●引込口配線の張替	
●計器取付位置の変更＊		●アンベアブレーカ取付位置の変更＊					
●その他改修工事	※その他改修工事がある場合は、具体的にご入力ください。						
●引込方法＊	※地中引込を希望される場合は、付近図や引込線取付点を確認出来る資料を添付ください。						


必須

●本柱直接引込　●本柱引下引込　●地中引込(単独)
●柱間分岐引込1　●直付街灯　●地中引込(集合)
●柱間分岐引込2　●その他(他に該当しない場合)

以下，選択した引込方法の入力項目です。

本柱直接引込(架空)

引込のパターン	本柱直接引込



※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込電柱		
	●隣接柱(左)	標識検索
●標識名	③	(全角)
●番号	④	号柱(半角数字)
	供給柱	標識検索
●標識名	①	(全角)
●番号	②	号柱(半角数字)
	●隣接柱(右)	標識検索
●標識名	⑤	(全角)
●番号	⑥	号柱(半角数字)

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)


チェック!

電柱標識名は全角，電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」，「引込線の長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。確認事項が生じる場合は，接続供給開始手続きにお時間を要すことになりますのでご注意ください。

下記の場合は用地交渉，官地申請が必要となる場合があります。ご注意ください。


土地の権利者への交渉

近隣土地の上空に電線がかかってしまう場合には，その**土地の権利者への交渉**が必要となります。

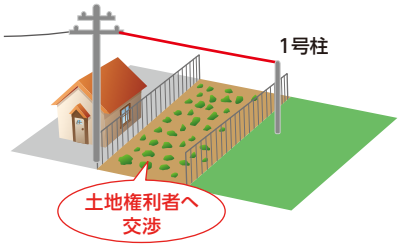


官公庁等への申請

国道・県道の上空を横断する場合には，**官公庁へ申請許可を得る**必要がある場合があります。

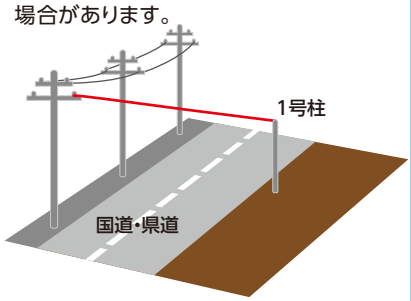

官公庁等への申請

河川・用水路の上空に電線がかかってしまう場合には，**官公庁へ申請許可を得る**必要がある場合があります。

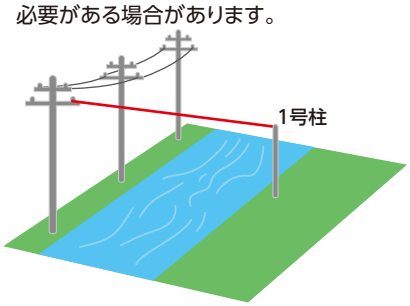


3 設備情報登録パターン —1.申込登録(臨時)—

❷(電灯・動力)臨時接続送電サービス(計器付き) 新設

柱間分岐引込1(架空)

供給地点から供給柱を見て左側の電柱へ分岐する場合

引込のパターン	柱間分岐引込1

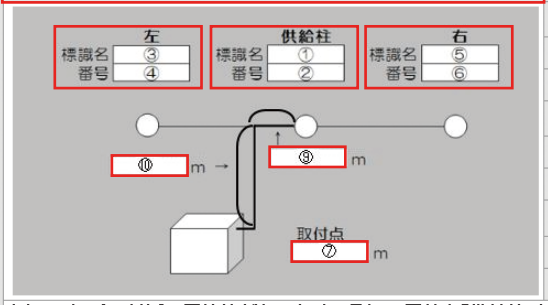

●引込電柱			
	●隣接柱(左)	標識検索	
●標識名	③		(全角)
●番号	④		号柱(半角数字)
	供給柱	標識検索	
●標識名	①		(全角)
●番号	②		号柱(半角数字)
	●隣接柱(右)	標識検索	
●標識名	⑤		(全角)
●番号	⑥		号柱(半角数字)


※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)

柱間分岐引込2(架空)

供給地点から供給柱を見て右側の電柱へ分岐する場合

引込のパターン	柱間分岐引込2

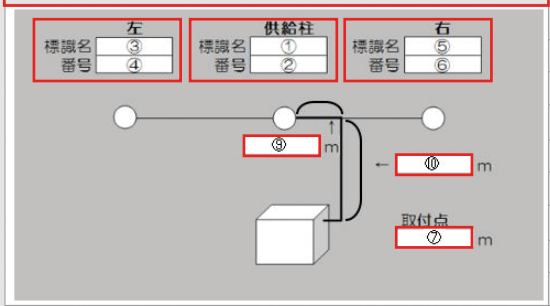

●引込電柱			
	●隣接柱(左)	標識検索	
●標識名	③		(全角)
●番号	④		号柱(半角数字)
	供給柱	標識検索	
●標識名	①		(全角)
●番号	②		号柱(半角数字)
	●隣接柱(右)	標識検索	
●標識名	⑤		(全角)
●番号	⑥		号柱(半角数字)

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)


チェック!

供給地点から引込を希望する東電本柱を見て左・右を入力してください。
電柱標識名は全角, 電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」,「電柱から分岐点までの長さ」,「分岐点から取付点までの長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。

以下の場合は, その他(他に該当しない場合)を選択してください。
新しい電柱の建柱が必要となり送電までお時間がかかる場合がございます。


電柱工事

近隣に住宅がない等,周囲に電柱が建っていない場合, **電柱の新設**が必要となる場合があります。

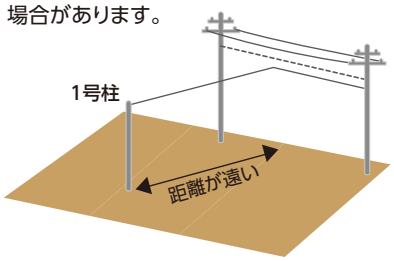


電柱工事

東電・NTTの小柱間での柱間分岐引込は現場設計となります。
建柱が必要となる場合がございます。

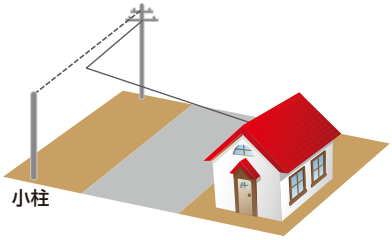

本柱引下引込（架空）

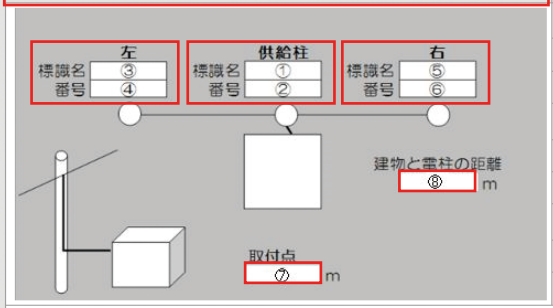
引込のパターン	本柱引下引込	●引込電柱		
			●隣接柱（左） 標識検索	
			●標識名 ③	（全角）
			●番号 ④	号柱（半角数字）
			供給柱 標識検索	
			●標識名 ①	（全角）
			●番号 ②	号柱（半角数字）
			●隣接柱（右） 標識検索	
			●標識名 ⑤	（全角）
			●番号 ⑥	号柱（半角数字）
	※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。			

●引込線取付点の高さ	⑦	m（半角数字）※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m（半角数字）
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m（半角数字）	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m（半角数字）

チェック!

電柱標識名は全角，電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」，「引込線の長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。
引込線の長さ⑧は建物と電柱の距離を記載してください。

その他（他に該当しない場合）（架空）

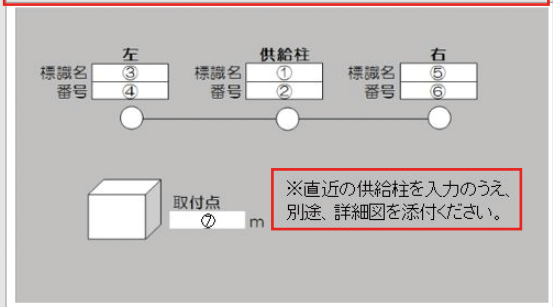引込のパターン	その他（他に該当しない場合）	●引込電柱		
			●隣接柱（左） 標識検索	
			●標識名 ③	（全角）
			●番号 ④	号柱（半角数字）
			供給柱 標識検索	
			●標識名 ①	（全角）
			●番号 ②	号柱（半角数字）
			●隣接柱（右） 標識検索	
			●標識名 ⑤	（全角）
			●番号 ⑥	号柱（半角数字）
	※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。			

●引込線取付点の高さ	⑦	m（半角数字）※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m（半角数字）
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m（半角数字）	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m（半角数字）


チェック!

供給地点付近に電柱が無い場合や，小柱・他社電柱小柱からの引込み等，引込パターンに該当が無い場合は，直近の供給柱情報を標識名は全角，電柱番号は半角数字にて登録してください。また，詳細の付近図，平面図等を添付してください。
確認事項が生じる場合は，接続供給開始手続きにお時間を要することになりますのでご注意ください。

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(臨時)—

②(電灯・動力)臨時接続送電サービス(計器付き) 新設

地中引込(単独)(地中)

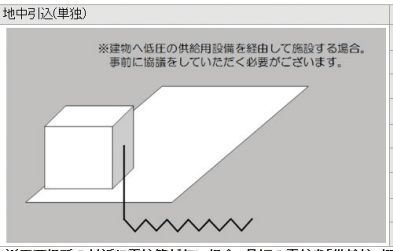引込のパターン	地中引込(単独)			
		●引込電柱		
			●隣接柱(左) 標識検索	
		●標識名	③	(全角)
		●番号	④	号柱(半角数字)
			供給柱 標識検索	
		●標識名	①	(全角)
		●番号	②	号柱(半角数字)
			●隣接柱(右) 標識検索	
		●標識名	⑤	(全角)
		●番号	⑥	号柱(半角数字)
	※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。			
●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧ m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩ m(半角数字)

地中供給の場合,標識名および**番号の登録は出来ません。**
添付にて付近図等の情報を提供いただきますようお願いいたします。


■申込みにあたっての確認事項

需要場所	(1)住宅または集合住宅の共用部における契約ですか。		
	(2)同一構内または建物内に、需要場所が複数ありますか。		
集合住宅			
各戸契約上限値	kVA(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。		
●事前協議		●協議番号	(全角)

「事前協議」の選択「協議番号」に入力をお願いいたします。


地中線工事

電線を地下に埋めて電気をお送りしているエリアでは,**地中電線の新設**が必要となります。

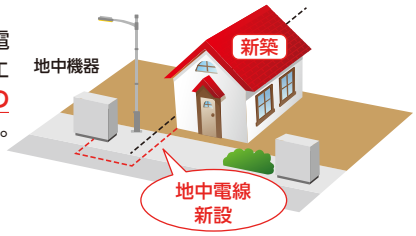

チェック! 詳細の付近図,平面図等を添付してください。また,東京電力パワーグリッドにて事前協議が必要となります。事前協議済の場合は,協議番号をお知らせください。

地中引込(集合)(地中)

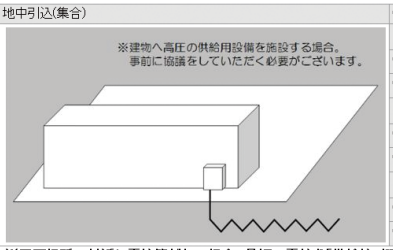引込のパターン	地中引込(集合)			
		●引込電柱		
			●隣接柱(左) 標識検索	
		●標識名	③	(全角)
		●番号	④	号柱(半角数字)
			供給柱 標識検索	
		●標識名	①	(全角)
		●番号	②	号柱(半角数字)
			●隣接柱(右) 標識検索	
		●標識名	⑤	(全角)
		●番号	⑥	号柱(半角数字)
	※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。			
●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧ m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩ m(半角数字)

地中供給の場合,標識名および**番号の登録は出来ません。**
添付にて付近図等の情報を提供いただきますようお願いいたします。

■申込みにあたっての確認事項

需要場所	(1)住宅または集合住宅の共用部における契約ですか。		
	(2)同一構内または建物内に、需要場所が複数ありますか。		
集合住宅			
各戸契約上限値	kVA(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。		
●事前協議		●協議番号	(全角)

「事前協議」の選択「協議番号」に入力をお願いいたします。

チェック! 詳細の付近図,平面図等を添付してください。また,東京電力パワーグリッドにて事前協議が必要となります。事前協議済の場合は,協議番号をお知らせください。「平面図」,「幹線系統図」を添付してください。

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

要注意項目

●設計協議を希望
設計協議の必要ない場合は「しない」を選択してください。
設計協議を希望「する」を選択した場合
設計協議を希望する内容がわかる資料の添付をお願いいたします。希望理由がわからない場合内容確認にお時間をいただく場合があります。


●引込線取付金具は
引込線取付金具がついている場合は「ある」を選択してください。
引込線取付金具は「ない」を選択した場合
現場設計となるため内線工事完了済みの場合でも，落成受付可能となるまで時間がかかる場合があります

●引込線工事を行う際に，以下のとおり地上高，離隔等の確保が出来ている
地上高を確保していただき「はい」を選択してください。
地上高を確保出来ない場合引込工事が出来ない場合があります。

●引込線が小柱（他社小柱を含む）を経由
お客さま（電気工事店さま）が用意する1号柱は小柱ではございません。
「ない」を選択してください。**東電・NTTなどの小柱から引込の場合は「ある」**を選択してください。現場設計となるため内線工事完了済みの場合でも，落成受付可能となるまで時間がかかる場合があります。

●引込線が送電線下で
送電線とは6万6000Vから50万Vまでの送電設備です。
電柱にかかっている高圧・低圧線ではございません。
送電線下で作業・建築を行う際は東京電力パワーグリッドへ確認が必要となります。

架空の場合

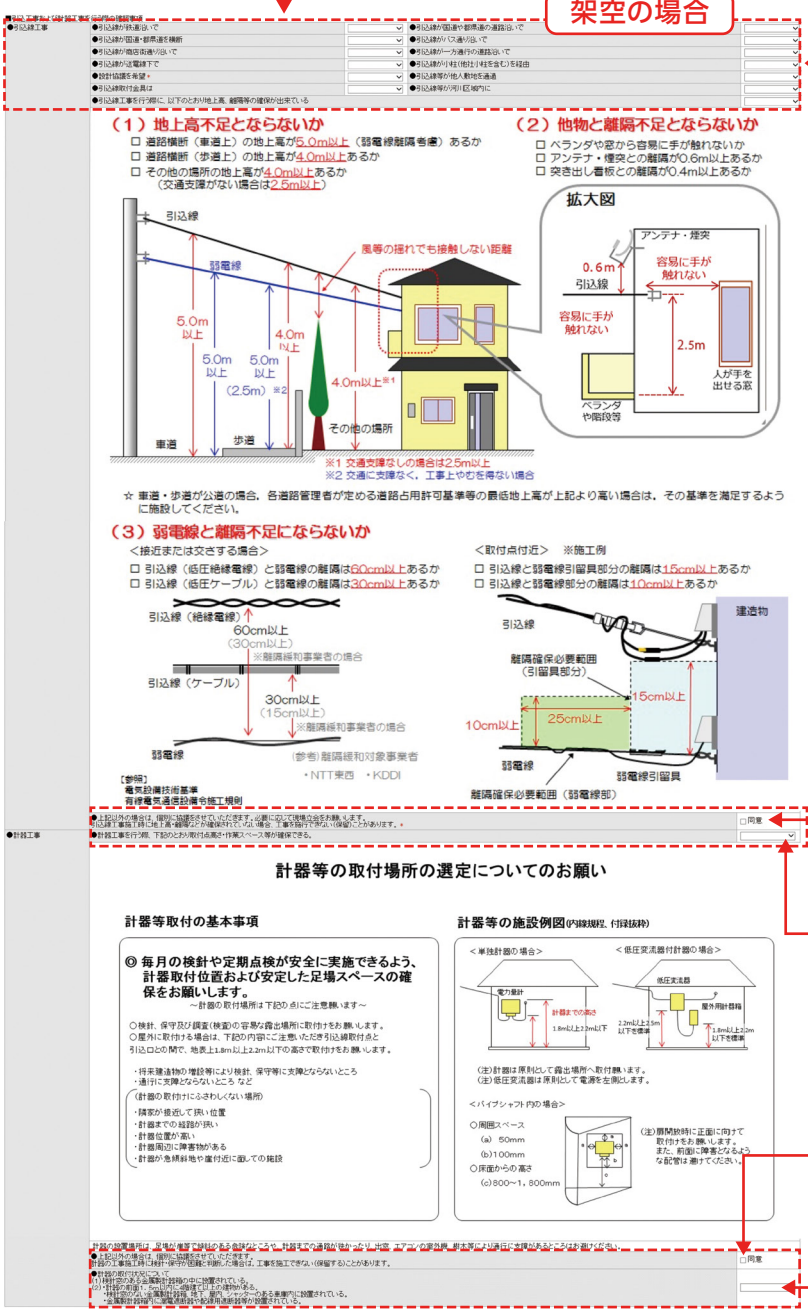

必須

全項目入力ください

以下の選択は現場設計となる可能性があります。

●引込線が鉄道沿いで
「ある」
●引込線が国道や都県道の道路沿いで
「ある」
●引込線が国道・都県道を横断
「ある」
●引込線がバス通り沿いで
「ある」
●引込線が商店街通り沿いで
「ある」
●引込線が一方通行の道路沿いで
「ある」
●引込線が送電線下で
「ある」
●引込線が小柱（他者小柱を含む）を経由
「する」
●設計協議を希望
「する」
●引込線等が他人敷地を通過
「はい」
●引込線取付金具は
「ない」
●引込線等が河川区域内に
「入る」
●引込線工事を行う際に，以下のとおり地上高，離隔等の確保が出来ている
「いいえ」

チェック必須。 **必須**

該当するものを選択してください。 **必須**

チェック必須。 **必須**

該当するものを選択してください。 **必須**

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(臨時)—

②(電灯・動力)臨時接続送電サービス(計器付き) 新設

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力


※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

要注意項目

【必須項目】
地中の場合は●設計協議を希望のみ必須となります。

●設計協議を希望
設計協議の必要ない場合は「しない」を選択してください。
設計協議を希望「する」を選択した場合
設計協議を希望する内容がわかる資料の添付をお願いいたします。希望理由がわからない場合内容確認にお時間をいただく場合がございます。

地中の場合

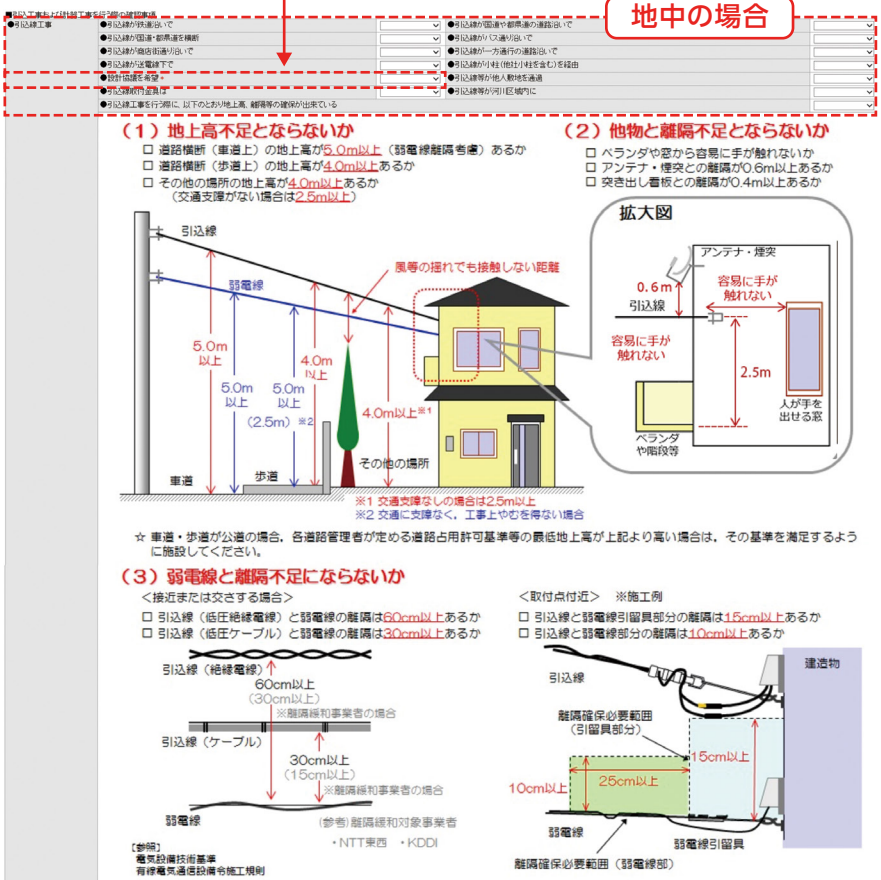

チェック必須。 必須


該当するものを選択してください。 必須

チェック必須。 必須

該当するものに選択してください。 必須


設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

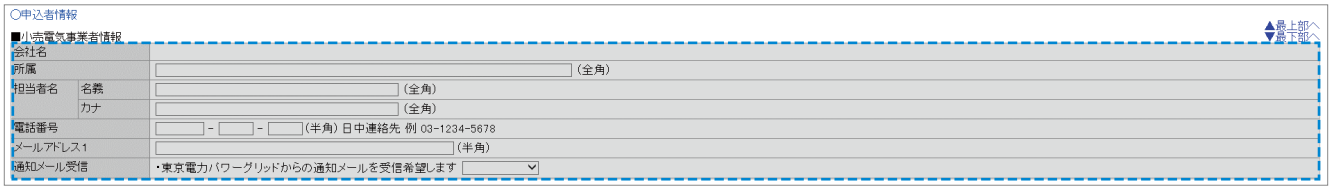


必須

空欄の場合は工事店情報を入力してください。

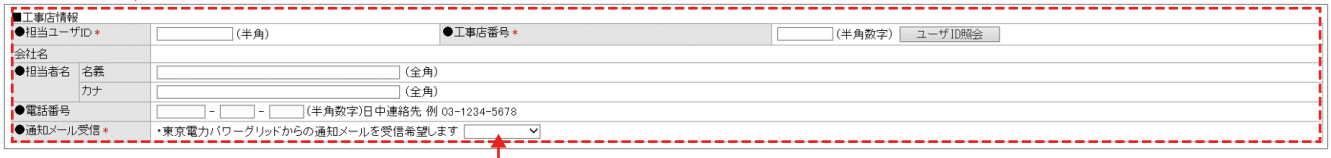

通知メールを
●「希望する」
●「希望しない」を選択してください。
空欄または「希望しない」を選択した場合メール通知がありません。ご注意ください。

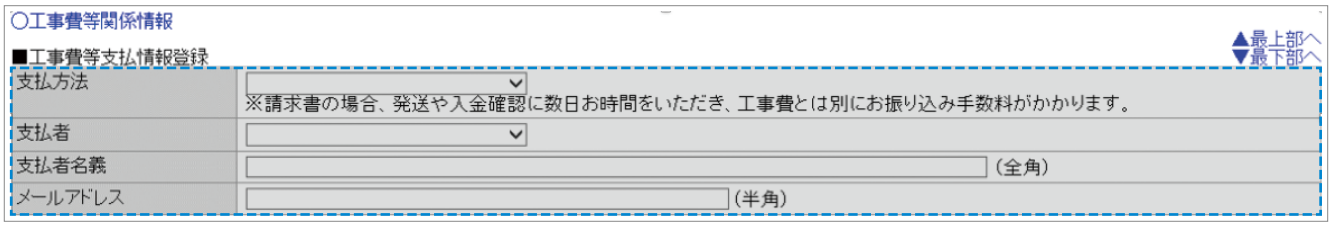

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(臨時)—

②(電灯・動力)臨時接続送電サービス(計器付き) 新設

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。


要確認

設備情報登録を行う日付が「接続供給開始希望日」を過ぎている場合

「●落成有無:なし」,「●屋内配線工事完了(予定日):記載なし」で登録いただき,工程状況が「落成登録待ち」になりましたら「落成連絡」をお願いいたします。

また,既に屋内配線工事が完了しており,落成を希望する場合は,「●落成有無:あり」「●屋内配線工事完了(予定日):設備情報登録日の翌日以降」にてご登録ください。(「●落成有無:なし」の場合は,「落成登録待ち」となり,別途「落成連絡」が必要となります。)


立会設計を希望の場合は入力してください。

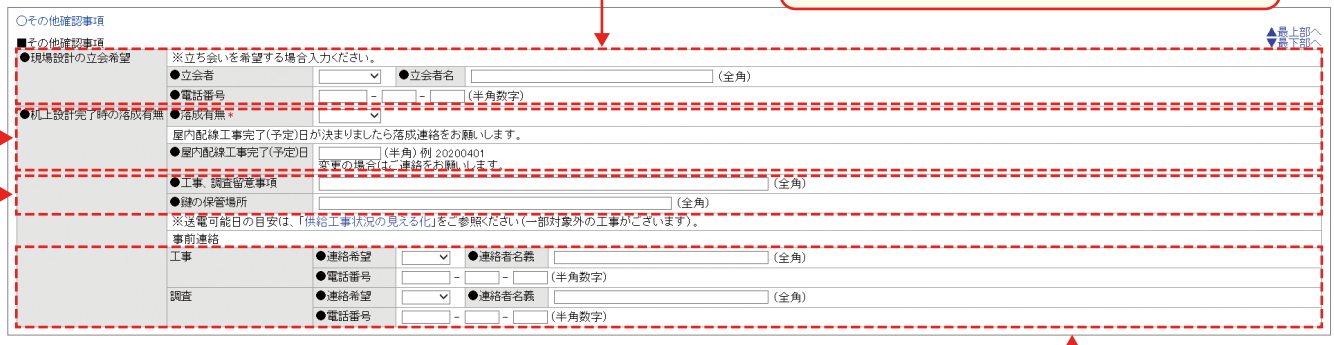

「工事」および「調査」に関する内容のみ登録をお願いいたします。

連絡希望の有無,担当者を入力してください。

小売電気事業者さまにて添付いただきますが,電気工事店さまでも添付が可能です。
また,設備構築に必要な情報がある場合は,必要に応じて添付してください。

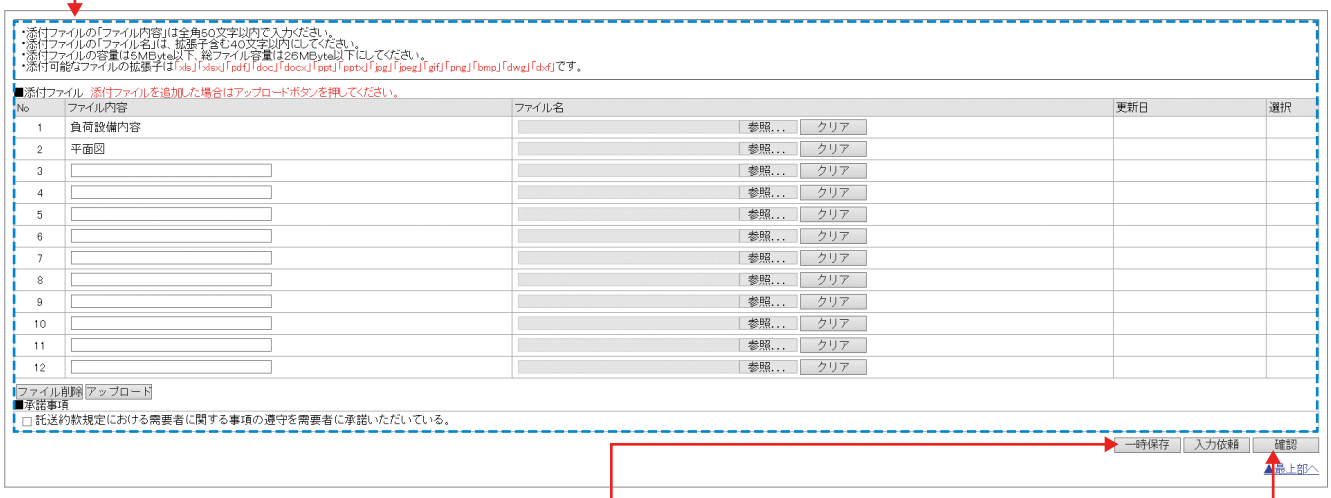

入力を中断する場合は「一時保存」をクリックしてください。

必須

入力が完了しましたら「確認」ボタンをクリックしてください。確認画面にて登録内容を確認のうえ「実行」をクリックすることでお申込み完了となります。

3 設備情報登録パターン ―1.申込登録(本設)―

❸(電灯)電灯定額接続送電サービス(定額電灯・街路灯) 新設

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

●が付いている項目は電気工事店さまによる入力が可能な項目となります。

需要者情報訂正(名義, 番地, 建物名, 部屋番号等の変更)は, 電気工事店さまより小売電気事業者さまへ訂正申込が必要であることをご連絡お願いいたします。

※記載の接続供給開始希望日は送電日の目安です。送電完了までにお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。




●事前協議を実施している場合は「協議済」を入力してください。
●協議番号 ―― 事前協議票に記載されている番号を全角で入力してください。

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

未計器は「希望する」を選択してください。

インバータの有無を選択してください。
インバータ有を選択した場合は
機器形状を一灯式または多灯式を選択してください。

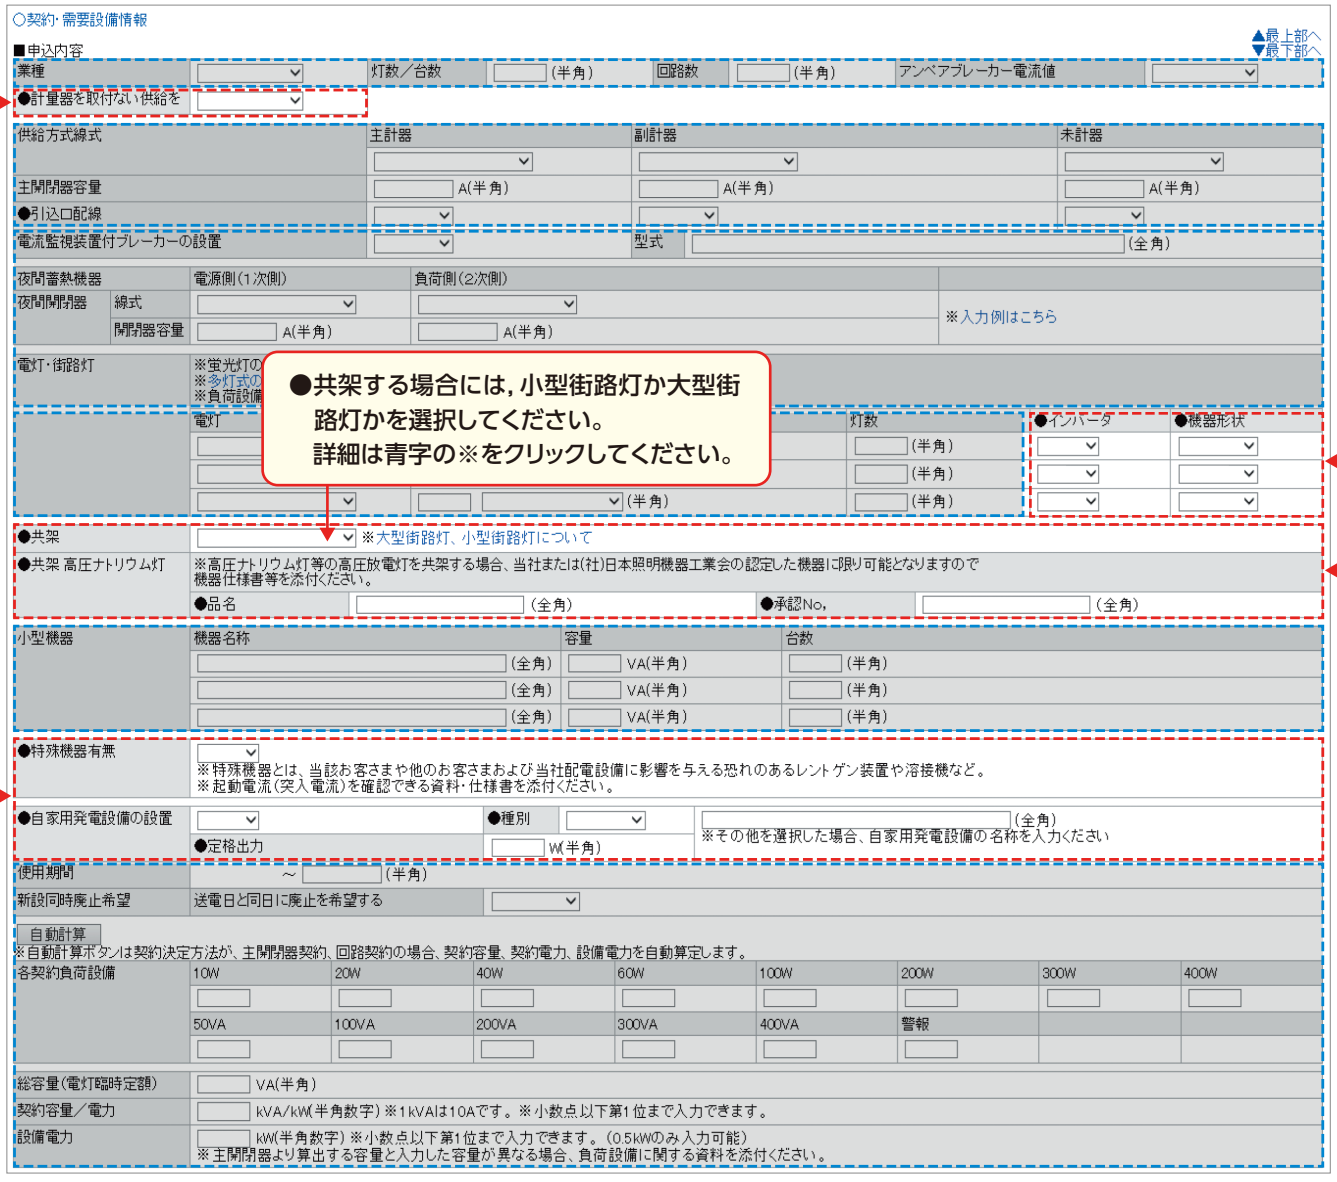

●共架する場合には，小型街路灯か大型街路灯かを選択してください。
詳細は青字の※をクリックしてください。

太陽光のお申込みの場合はチェックしてください。
■自家用発電設備の設置
●自家用発電設備がある場合は「あり」を選択してください。
■種別
●「太陽光」「その他」
●添付資料に仕様がわかるものを添付してください。

●高圧ナトリウム灯等の品名，承認Noを入力してください。
機器仕様書ならびに共架開始通知書（兼承諾書）の添付をお願いいたします。


3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

❸(電灯)電灯定額接続送電サービス(定額電灯・街路灯) 新設

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力


※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

必須

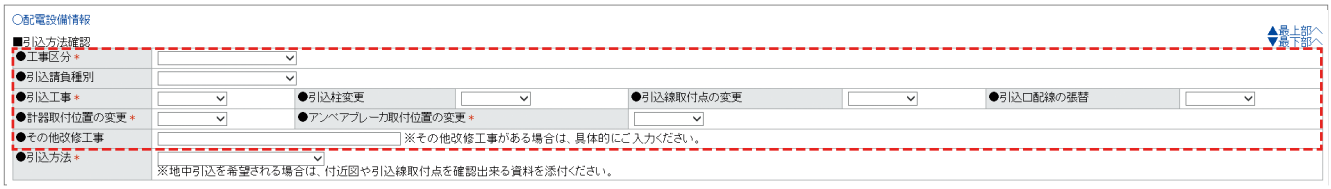

以下, 工事区分の入力項目です。

工事区分:東電パワーグリッド工事　　引込請負種別:選択不要

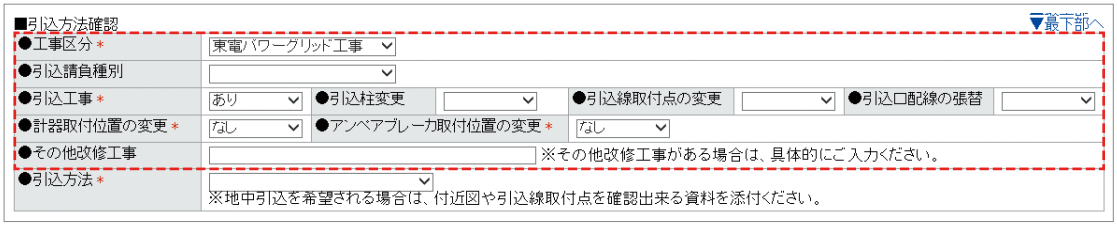


チェック!

●工事区分「東電パワーグリッド工事」

東京電力パワーグリッドにて引込工事を行うお申込みです。

工事区分:引込請負工事の場合　　引込請負種別:選択が必須

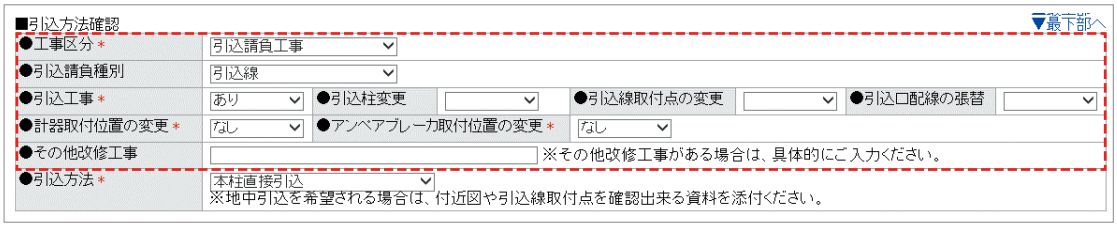

チェック!

●工事区分「引込請負工事」

請負工事は電気工事店さまにて引込工事を実施いただくお申込みです。
引込請負工事にてお申込みいただく際は委託設計書の添付を忘れずにお願いいたします。

必須

○配電設備情報

■引込方法確認

▲最上部へ ▼最下部へ


●工事区分＊									
●引込請負種別									
●引込工事＊		●引込柱変更		●引込線取付点の変更		●引込口配線の張替			
●計器取付位置の変更＊		●アンペアブレーカ取付位置の変更＊							
●その他改修工事	※その他改修工事がある場合は、具体的にご入力ください。								
●引込方法＊	※地中引込を希望される場合は、付近図や引込線取付点を確認出来る資料を添付ください。								

必須

●本柱直接引込　●本柱引下引込　●地中引込(単独)
●柱間分岐引込1　●直付街灯　●地中引込(集合)
●柱間分岐引込2　●その他(他に該当しない場合)

以下，選択した引込方法の入力項目です。

本柱直接引込(架空)

引込のパターン	本柱直接引込	●引込電柱	
		●隣接柱(左) 標識検索	
		●標識名 ③	(全角)
		●番号 ④	号柱(半角数字)
		供給柱 標識検索	
		●標識名 ①	(全角)
		●番号 ②	号柱(半角数字)
		●隣接柱(右) 標識検索	
		●標識名 ⑤	(全角)
		●番号 ⑥	号柱(半角数字)
	※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。		

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)


チェック!

電柱標識名は全角,電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」,「引込線の長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。確認事項が生じる場合は,接続供給開始手続きにお時間を要すことになりますのでご注意ください。

下記の場合は用地交渉，官地申請が必要となる場合があります。ご注意ください。


土地の権利者への交渉

近隣土地の上空に電線がかかってしまう場合には，その**土地の権利者への交渉**が必要となります。

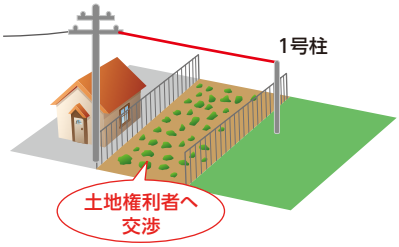


官公庁等への申請

国道・県道の上空を横断する場合には，**官公庁へ申請許可を得る**必要がある場合があります。

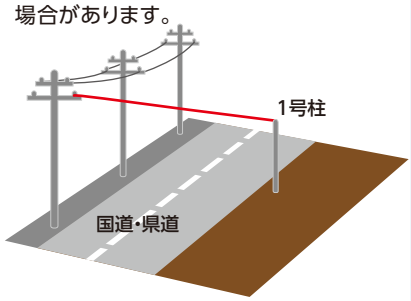

官公庁等への申請

河川・用水路の上空に電線がかかってしまう場合には，**官公庁へ申請許可を得る**必要がある場合があります。

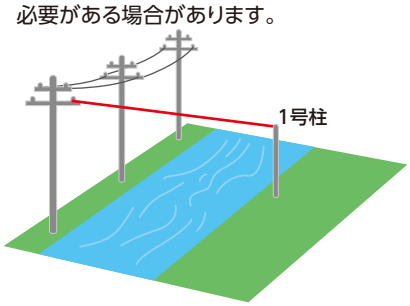


3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

❸(電灯)電灯定額接続送電サービス(定額電灯・街路灯) 新設

柱間分岐引込1(架空)

供給地点から供給柱を見て左側の電柱へ分岐する場合

引込のパターン	柱間分岐引込1

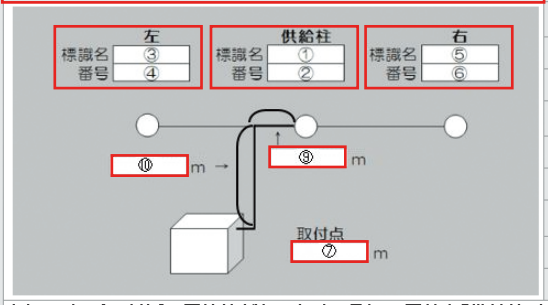

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。


●引込電柱		
	●隣接柱(左)	標識検索
●標識名	③	(全角)
●番号	④	号柱(半角数字)
	供給柱	標識検索
●標識名	①	(全角)
●番号	②	号柱(半角数字)
	●隣接柱(右)	標識検索
●標識名	⑤	(全角)
●番号	⑥	号柱(半角数字)

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)

柱間分岐引込2(架空)

供給地点から供給柱を見て右側の電柱へ分岐する場合

引込のパターン	柱間分岐引込2

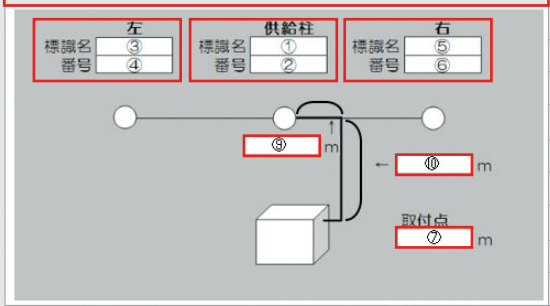

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込電柱		
	●隣接柱(左)	標識検索
●標識名	③	(全角)
●番号	④	号柱(半角数字)
	供給柱	標識検索
●標識名	①	(全角)
●番号	②	号柱(半角数字)
	●隣接柱(右)	標識検索
●標識名	⑤	(全角)
●番号	⑥	号柱(半角数字)

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)


チェック!

供給地点から引込を希望する東電本柱を見て左・右を登録してください。
電柱標識名は全角,電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」,「電柱から分岐点までの長さ」,「分岐点から取付点までの長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。

以下の場合は,その他(他に該当しない場合)を選択してください。
新しい電柱の建柱が必要となり送電までお時間がかかる場合がございます。


電柱工事

近隣に住宅がない等,周囲に電柱が建っていない場合,**電柱の新設**が必要となる場合があります。

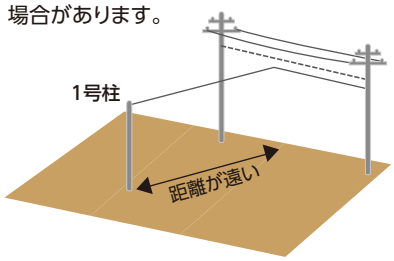

電柱工事


東電・NTTの小柱間での柱間分岐引込は現場設計となります。
建柱が必要となる場合がございます。

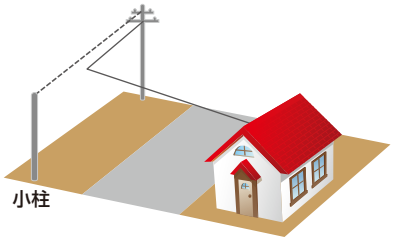

本柱引下引込（架空）

東電柱に引込線を這わせて接続する場合

引込のパターン	本柱引下引込

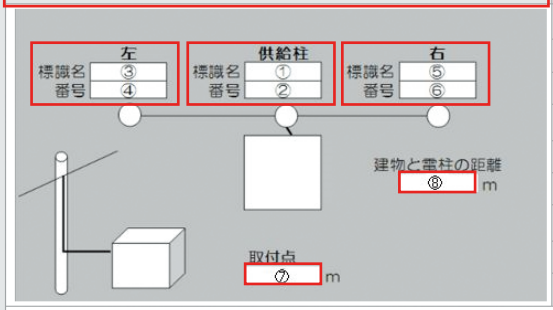

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込電柱		
	●隣接柱（左）	標識検索
●標識名	③	（全角）
●番号	④	号柱（半角数字）
	供給柱	標識検索
●標識名	①	（全角）
●番号	②	号柱（半角数字）
	●隣接柱（右）	標識検索
●標識名	⑤	（全角）
●番号	⑥	号柱（半角数字）

●引込線取付点の高さ	⑦	m（半角数字）※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m（半角数字）
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m（半角数字）	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m（半角数字）


チェック!

電柱標識名は全角，電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」，「引込線の長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。
引込線の長さ⑧は建物と電柱の距離を記載してください。

直付街灯（架空）

東電柱もしくは他社柱に直接街路灯を取り付ける場合

引込のパターン	直付街灯

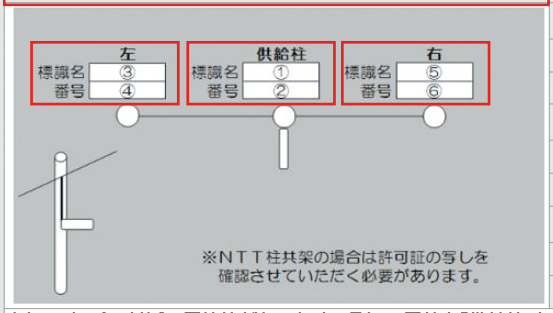

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込電柱		
	●隣接柱（左）	標識検索
●標識名	③	（全角）
●番号	④	号柱（半角数字）
	供給柱	標識検索
●標識名	①	（全角）
●番号	②	号柱（半角数字）
	●隣接柱（右）	標識検索
●標識名	⑤	押切（全角）
●番号	⑥	号柱（半角数字）

●引込線取付点の高さ	⑦	m（半角数字）※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m（半角数字）
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m（半角数字）	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m（半角数字）


チェック!

電柱標識名は全角，電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。他社電柱設置者へ共架の場合は，確認をさせていただく場合がございます。**

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

❸(電灯)電灯定額接続送電サービス(定額電灯・街路灯) 新設

その他(他に該当しない場合)(架空)

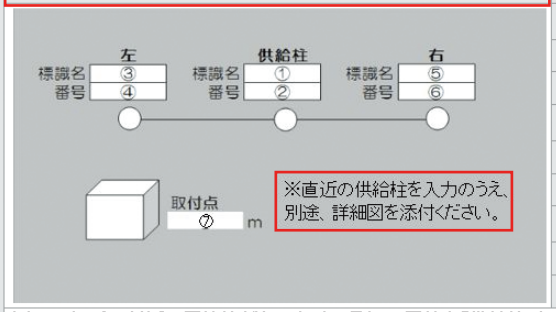引込のパターン	その他(他に該当しない場合)	●引込電柱		
			●隣接柱(左) 標識検索	
		●標識名	③	(全角)
		●番号	④	号柱(半角数字)
			供給柱 標識検索	
		●標識名	①	(全角)
		●番号	②	号柱(半角数字)
			●隣接柱(右) 標識検索	
		●標識名	⑤	(全角)
		●番号	⑥	号柱(半角数字)
	※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。			


●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)

チェック!

供給地点付近に電柱が無い場合や,小柱・他社電柱小柱からの引込み等,引込パターンに該当が無い場合は,直近の供給柱情報を標識名は全角,電柱番号は半角数字にて入力してください。また,詳細の付近図,平面図等を添付してください。確認事項が生じる場合は,接続供給開始手続きにお時間を要すことになりますのでご注意ください。

地中引込(単独)(地中)

引込のパターン	地中引込(単独)

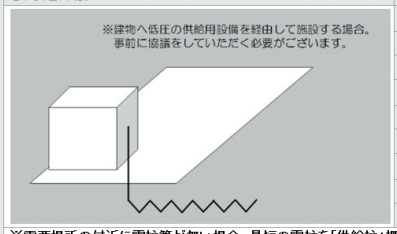

●引込電柱
●隣接柱(左) 標識検索
●標識名 ③ (全角)
●番号 ④ 号柱(半角数字)
供給柱 標識検索
●標識名 ① (全角)
●番号 ② 号柱(半角数字)
●隣接柱(右) 標識検索
●標識名 ⑤ (全角)
●番号 ⑥ 号柱(半角数字)
※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ ⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ ⑨	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ ⑧	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ ⑩	m(半角数字)

地中供給の場合,標識名および**番号の登録は出来ません。**
添付にて付近図等の情報を提供いただきますようお願いいたします。


■申込みにあたっての確認事項

需要場所	(1)住宅または集合住宅の共用部における契約ですか。		
	(2)同一構内または建物内に、需要場所が複数ありますか。		
集合住宅			
各戸契約上限値	kVA(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。		
●事前協議		●協議番号	(全角)

「事前協議」の選択
「協議番号」に入力
をお願いいたします。

地中線工事


電線を地下に埋めて電気をお送りしているエリアでは,**地中電線の新設**が必要となります。

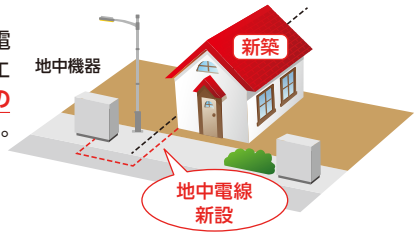

チェック!
詳細の付近図,平面図等を添付してください。また,東京電力パワーグリッドにて事前協議が必要となります。事前協議済の場合は,協議番号をお知らせください。

地中引込(集合)(地中)

引込のパターン	地中引込(集合)

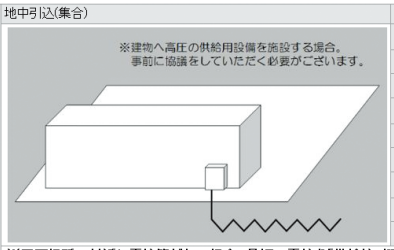

●引込電柱
●隣接柱(左) 標識検索
●標識名 ③ (全角)
●番号 ④ 号柱(半角数字)
供給柱 標識検索
●標識名 ① (全角)
●番号 ② 号柱(半角数字)
●隣接柱(右) 標識検索
●標識名 ⑤ (全角)
●番号 ⑥ 号柱(半角数字)
※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ ⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ ⑨	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ ⑧	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ ⑩	m(半角数字)

地中供給の場合,標識名および**番号の登録は出来ません。**
添付にて付近図等の情報を提供いただきますようお願いいたします。

■申込みにあたっての確認事項

需要場所	(1)住宅または集合住宅の共用部における契約ですか。		
	(2)同一構内または建物内に、需要場所が複数ありますか。		
集合住宅			
各戸契約上限値	kVA(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。		
●事前協議		●協議番号	(全角)

「事前協議」の選択
「協議番号」に入力
をお願いいたします。

チェック!
詳細の付近図,平面図等を添付してください。また,東京電力パワーグリッドにて事前協議が必要となります。事前協議済の場合は,協議番号をお知らせください。「平面図」,「幹線系統図」のほか「集合住宅容量・件数一覧」を添付してください。

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

❸(電灯)電灯定額接続送電サービス(定額電灯・街路灯) 新設

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

要注意項目

●設計協議を希望
設計協議の必要ない場合は「しない」を選択してください。
設計協議を希望「する」を選択した場合
設計協議を希望する内容がわかる資料の添付をお願いいたします。希望理由がわからない場合内容確認にお時間をいただく場合がございます。


●引込線取付金具は
引込線取付金具がついている場合は「ある」を選択してください。
街路灯,直付街灯は引込線取付金具は「ない」を選択してください。

●引込線工事を行う際に,以下のとおり地上高,離隔等の確保が出来ている
地上高を確保していただき「はい」を選択してください。
地上高を確保出来ない場合引込工事が出来ない場合があります。

●引込線が小柱(他社小柱を含む)を経由
お客さま(電気工事店さま)1号柱は小柱ではございません。「ない」を選択してください。**東電・NTTなどの小柱から引込の場合は「ある」**を選択してください。
現場設計となるため内線工事完了済みの場合でも,落成受付可能となるまで時間がかかる場合があります。


●引込線が送電線下で
送電線とは6万6000Vから50万Vまでの送電設備です。
電柱にかかっている高圧・低圧線ではございません。
送電線下で作業・建築を行う際は東京電力パワーグリッドへ確認が必要となります。

架空の場合

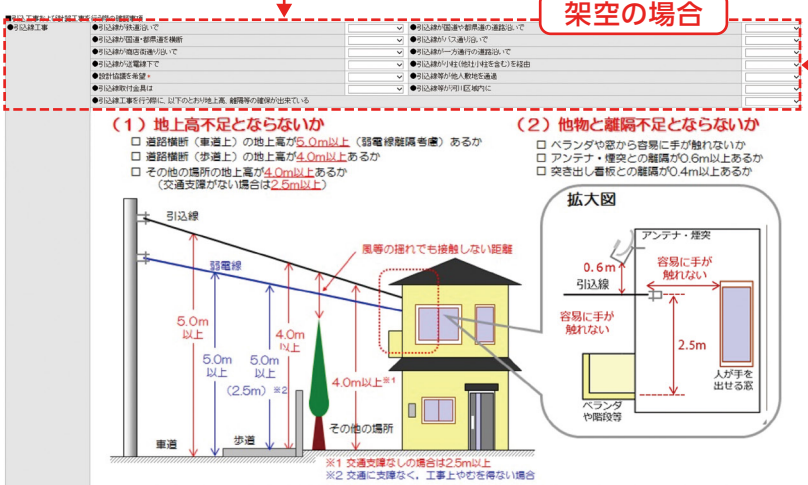

☆ 車道・歩道が公道の場合,各道路管理者が定める道路占用許可基準等の最低地上高が上記より高い場合は,その基準を満足するように施設してください。



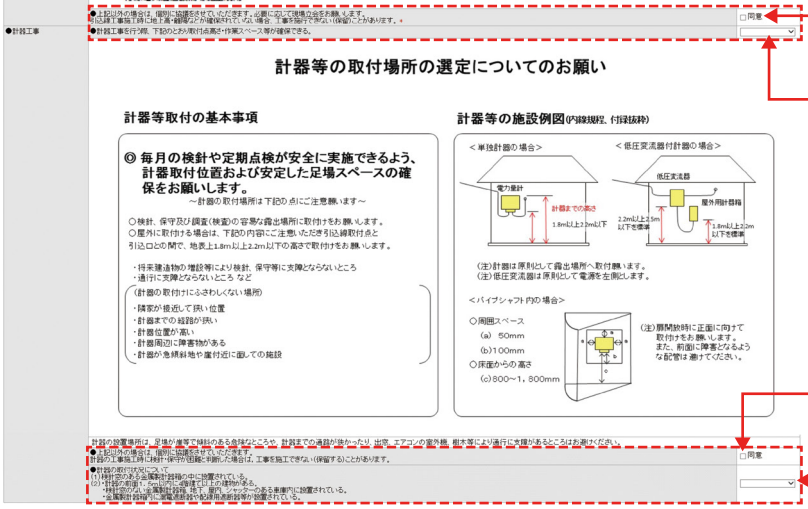

必須

全項目入力してください

以下の選択は現場設計となる可能性があります。

●引込線が鉄道沿いで
「ある」
●引込線が国道や都県道の道路沿いで
「ある」
●引込線が国道・都県道を横断
「ある」
●引込線がバス通り沿いで
「ある」
●引込線が商店街通り沿いで
「ある」
●引込線が一方通行の道路沿いで
「ある」
●引込線が送電線下で
「ある」
●引込線が小柱(他者小柱を含む)を経由
「する」
●設計協議を希望
「する」
●引込線等が他人敷地を通過
「はい」
●引込線取付金具は
「ない」
●引込線等が河川区域内に
「入る」
●引込線工事を行う際に,以下のとおり地上高,離隔等の確保が出来ている
「いいえ」

チェック必須。 **必須**

未計器のため選択しない。

未計器のためチェック不要。

未計器のため選択しない。

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力


※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

要注意項目

【必須項目】
地中の場合は●設計協議を希望のみ必須となります。

●設計協議を希望
設計協議の必要ない場合は「しない」を選択してください。
設計協議を希望「する」を選択した場合
設計協議を希望する内容がわかる資料の添付をお願いいたします。希望理由がわからない場合内容確認にお時間をいただく場合がございます。

地中の場合

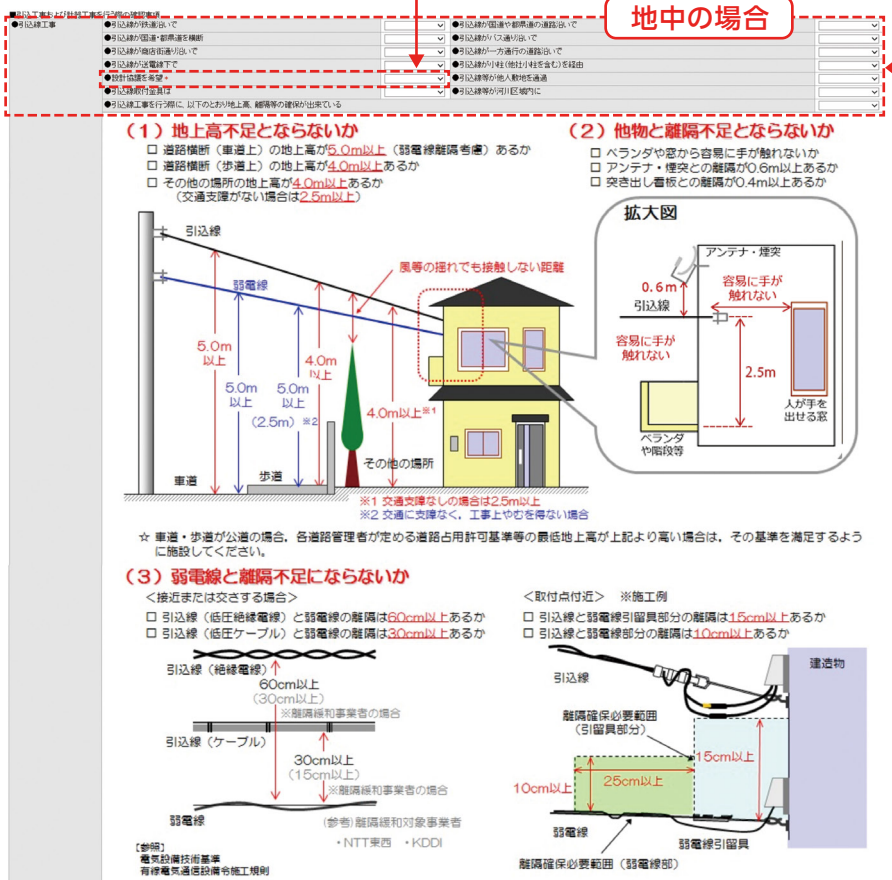


必須

全項目入力してください

以下の選択は現場設計となる可能性があります。

- ●引込線が鉄道沿いで「ある」
- ●引込線が国道や都県道の道路沿いで「ある」
- ●引込線が国道・都県道を横断「ある」
- ●引込線がバス通り沿いで「ある」
- ●引込線が商店街通り沿いで「ある」
- ●引込線が一方通行の道路沿いで「ある」
- ●引込線が送電線下で「ある」
- ●引込線が小柱（他者小柱を含む）を経由「する」
- ●設計協議を希望「する」
- ●引込線等が他人敷地を通過「はい」
- ●引込線取付金具は「ない」
- ●引込線等が河川区域内に「入る」
- ●引込線工事を行う際に、以下のとおり地上高、離隔等の確保が出来ている「いいえ」

チェック必須。 **必須**

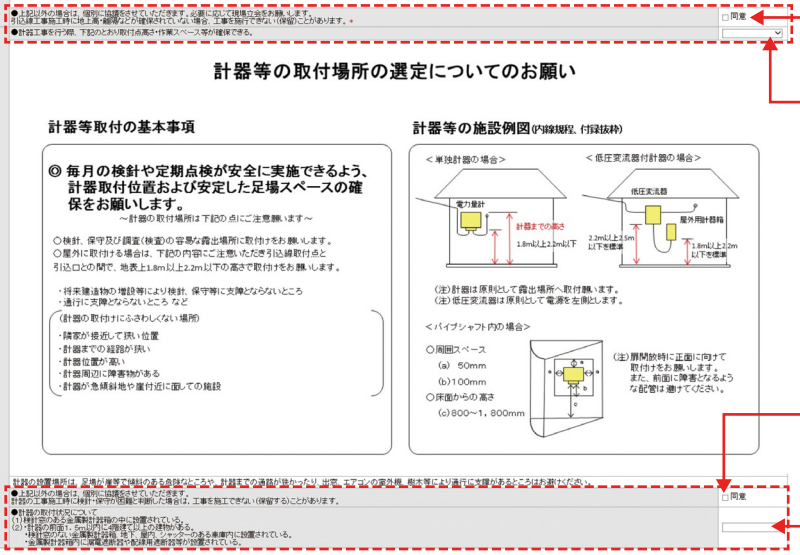

未計器のため選択しない。

未計器のためチェック不要。


未計器のため選択しない。

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

❸(電灯)電灯定額接続送電サービス(定額電灯・街路灯) 新設


設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

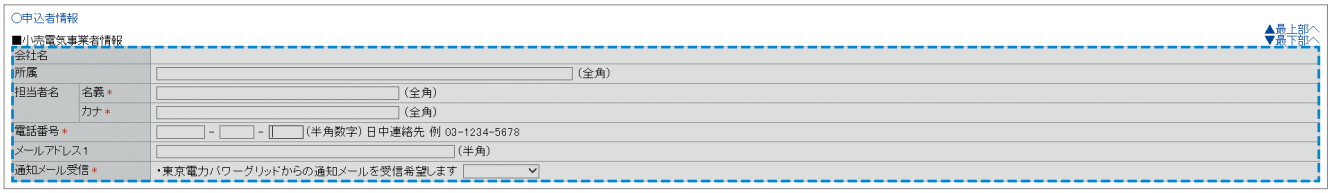


必須

空欄の場合は工事店情報を入力してください。

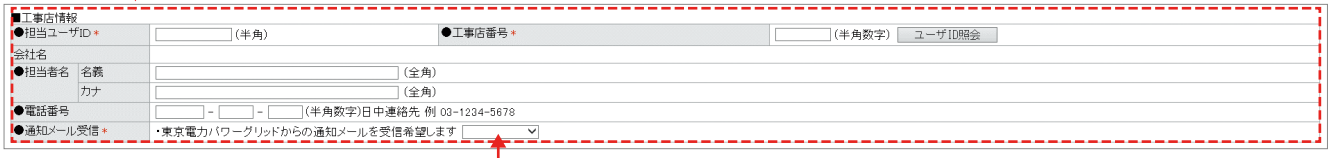

通知メールを
●「希望する」
●「希望しない」を選択してください。
空欄または「希望しない」を選択した場合メール通知がありません。ご注意ください。

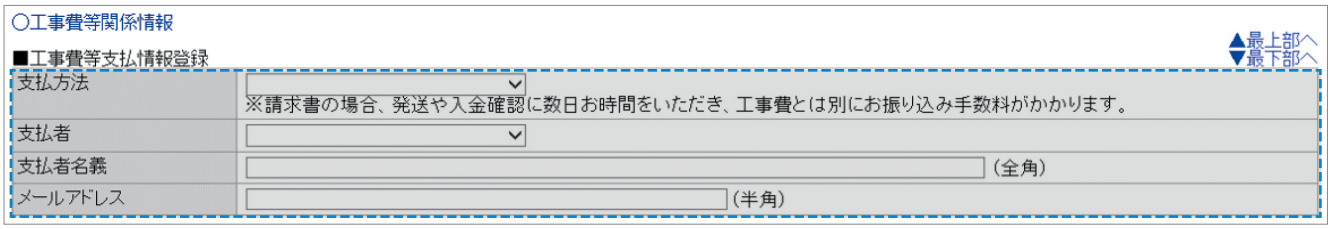

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。


要確認

設備情報登録を行う日付が「接続供給開始希望日」を過ぎている場合

「●落成有無:なし」,「●屋内配線工事完了(予定日):記載なし」で登録いただき,工程状況が「落成登録待ち」になりましたら「落成連絡」をお願いいたします。

また,既に屋内配線工事が完了しており,落成を希望する場合は,「●落成有無:あり」「●屋内配線工事完了(予定日):設備情報登録日の翌日以降」にてご登録ください。(「●落成有無:なし」の場合は,「落成登録待ち」となり,別途「落成連絡」が必要となります。)

立会設計を希望の場合は入力してください。

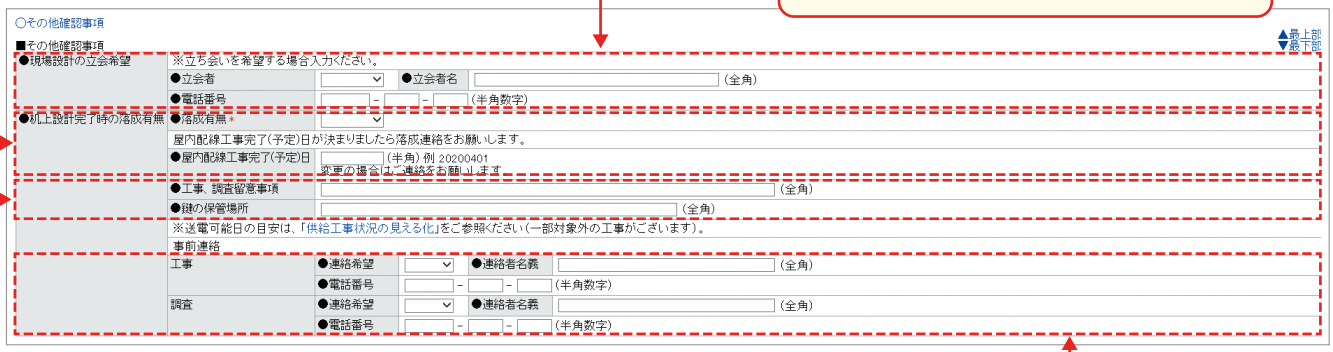


「工事」および「調査」に関する内容の登録をお願いいたします。

連絡希望の有無,担当者を入力してください。

小売電気事業者さまにて添付いただきますが,電気工事店さまでも添付が可能です。

また,設備構築に必要な情報がある場合は,必要に応じて添付してください。

契約内容変更に関する添付の場合は,小売電気事業者さまへのご連絡をお願いいたします。

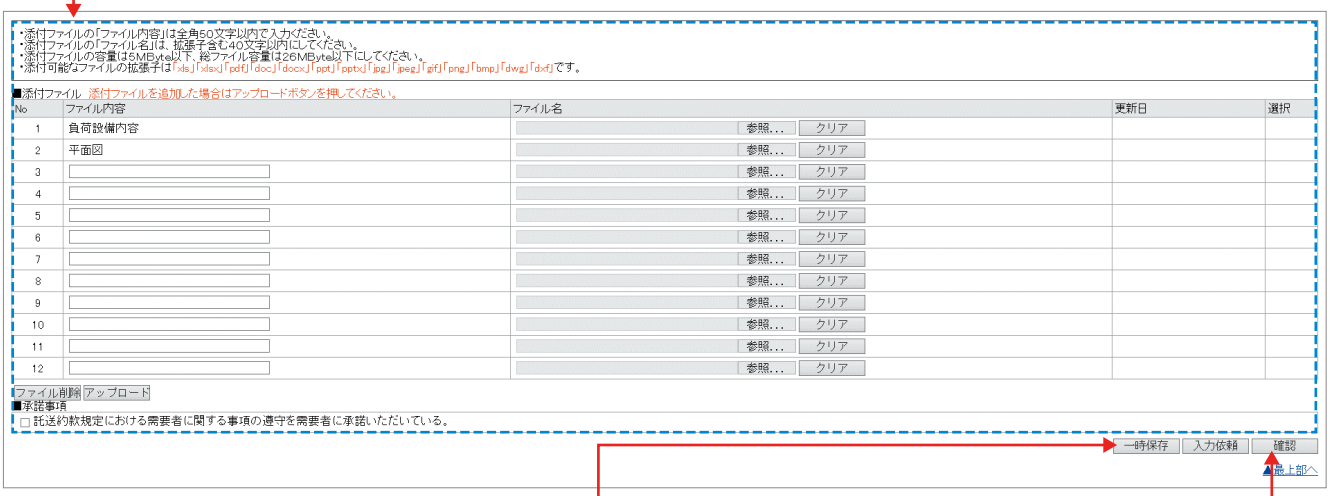

入力を中断する場合は「一時保存」をクリックしてください。

必須

入力が完了しましたら「確認」ボタンをクリックしてください。確認画面にて登録内容を確認のうえ「実行」をクリックすることでお申込み完了となります。

3 設備情報登録パターン ―1.申込登録(本設)―

❸(電灯)電灯定額接続送電サービス(定額電灯・街路灯) 契約変更 (東電工事あり)

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

●が付いている項目は電気工事店さまによる入力が可能な項目となります。

需要者情報訂正(名義, 番地, 建物名, 部屋番号等の変更)は, 電気工事店さまより小売電気事業者さまへ訂正申込が必要であることをご連絡お願いいたします。

※記載の接続供給開始希望日は送電日の目安です。送電完了までにお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。




●事前協議を実施している場合は「協議済」を入力してください。
●協議番号 ―― 事前協議票に記載されている番号を全角で入力してください。

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

「希望する」は未計器，
「希望しない」は計器付きとなります。
選択する場合はご注意ください。
アンペアブレーカ契約で「希望する」を
選択した場合エラーとなります。

インバータの有無を選択してください。
インバータ有を選択した場合は
機器形状を一灯式または多灯式を選択してください。

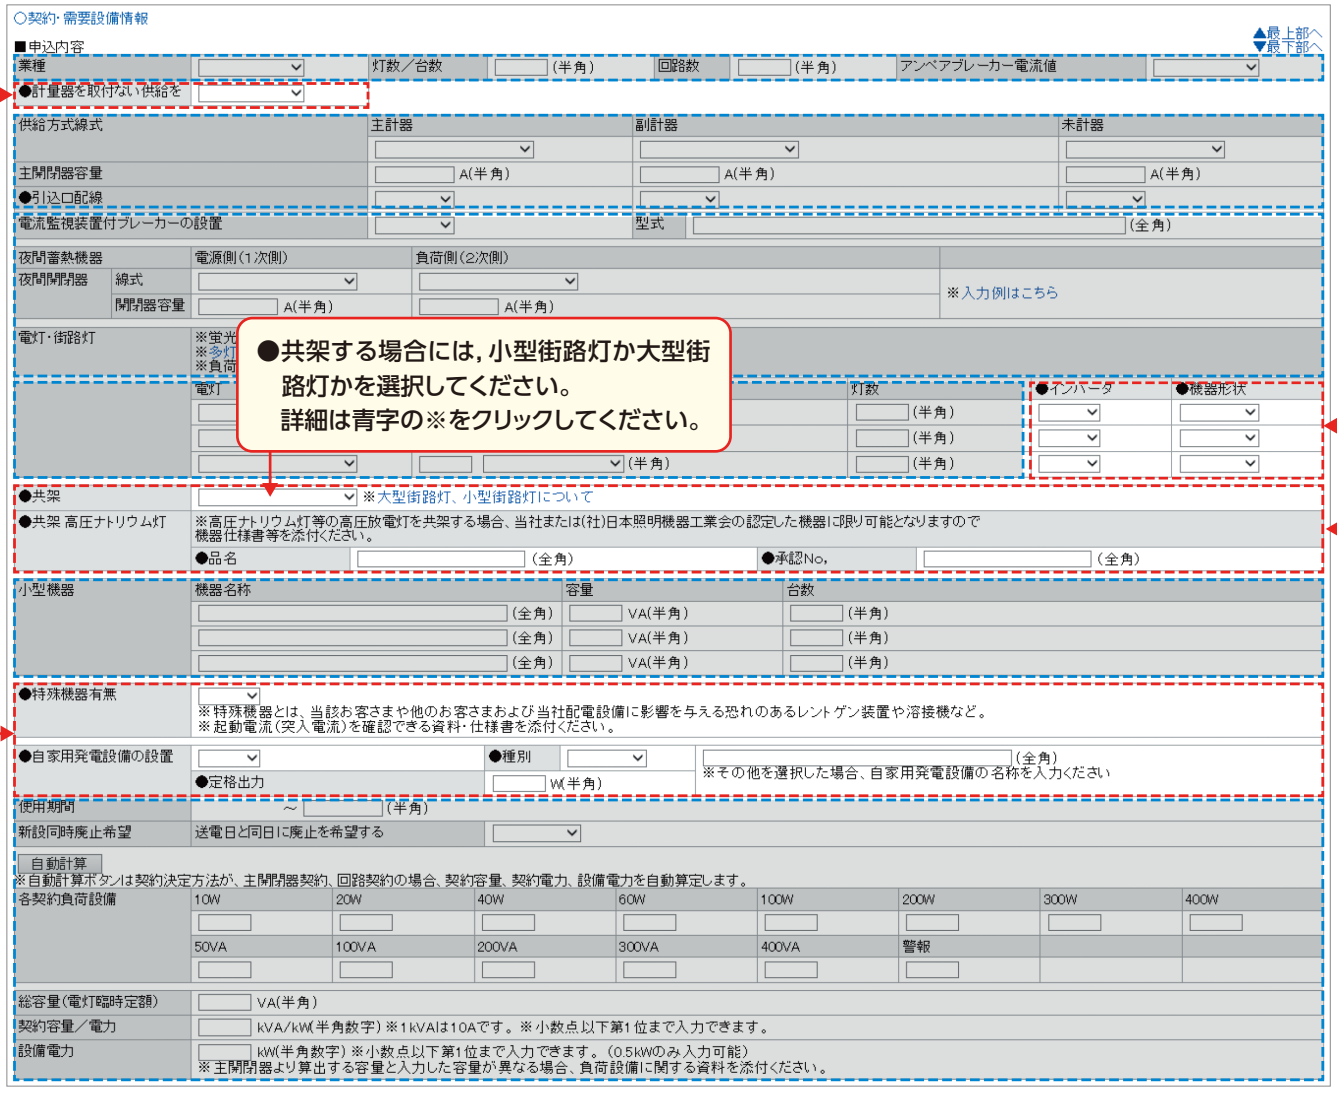

●共架する場合には，小型街路灯か大型街路灯かを選択してください。
詳細は青字の※をクリックしてください。

太陽光のお申込みの場合はチェックしてください。
■自家用発電設備の設置
●自家用発電設備がある場合は「あり」を選択してください。
■種別
●「太陽光」「その他」
●添付資料に仕様がわかるものを添付してください。

●高圧ナトリウム灯等の品名，承認Noを入力してください。
機器仕様書ならびに共架開始通知書（兼承諾書）の添付をお願いいたします。


3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

❸(電灯)電灯定額接続送電サービス(定額電灯・街路灯)契約変更(東電工事あり)

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力


※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

必須

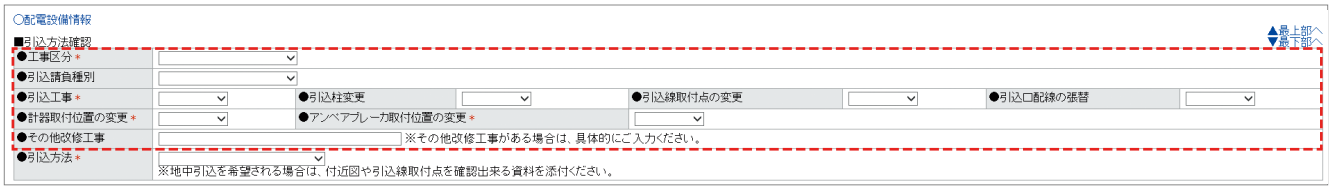

以下, 工事区分の入力項目です。

工事区分:東電パワーグリッド工事　　引込請負種別:選択不要

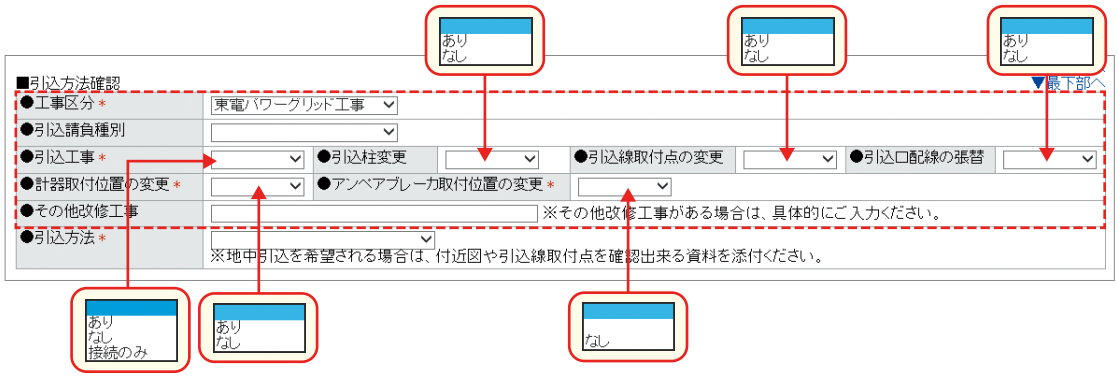


チェック!

●工事区分「東電パワーグリッド工事」

東京電力パワーグリッドにて引込工事を行うお申込みです。

工事区分:引込請負工事　　引込請負種別:選択が必須

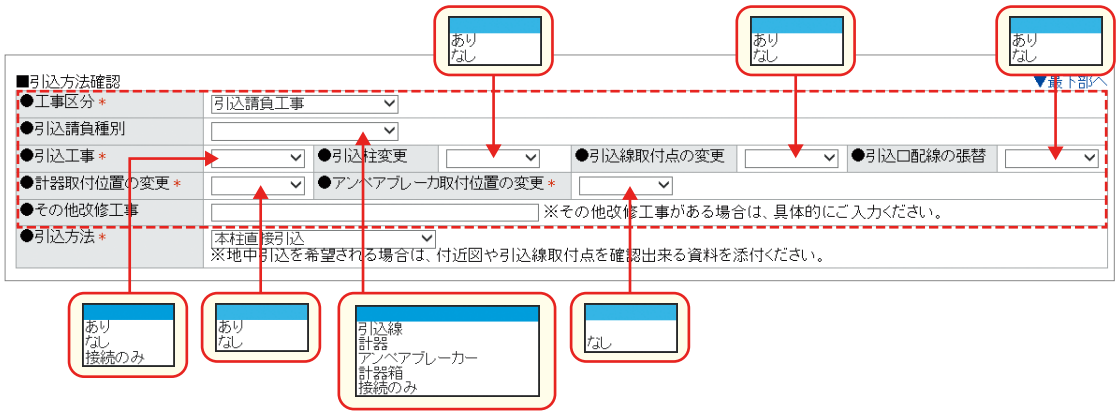

チェック!

●工事区分「引込請負工事」

請負工事は電気工事店様にて引込工事を実施いただくお申込みです。
引込請負工事にてお申込みいただく際は委託設計書の添付を忘れずにお願いいたします。
契約変更の内容がわかる資料の添付をお願いいたします。

必須

○配電設備情報

■引込方法確認

▲最上部へ ▼最下部へ


●工事区分＊							
●引込請負種別							
●引込工事＊		●引込柱変更		●引込線取付点の変更		●引込口配線の張替	
●計器取付位置の変更＊		●アンペアブレーカ取付位置の変更＊					
●その他改修工事	※その他改修工事がある場合は、具体的にご入力ください。						
●引込方法＊	※地中引込を希望される場合は、付近図や引込線取付点を確認出来る資料を添付ください。						

必須

●本柱直接引込　●本柱引下引込　●地中引込(単独)
●柱間分岐引込1　●直付街灯　●地中引込(集合)
●柱間分岐引込2　●その他(他に該当しない場合)

以下，選択した引込方法の入力項目です。

本柱直接引込(架空)

引込のパターン	本柱直接引込	●引込電柱		
			●隣接柱(左)	標識検索
		●標識名	③	(全角)
		●番号	④	号柱(半角数字)
			供給柱	標識検索
		●標識名	①	(全角)
		●番号	②	号柱(半角数字)
			●隣接柱(右)	標識検索
		●標識名	⑤	(全角)
		●番号	⑥	号柱(半角数字)
	※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。			

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)


チェック!

電柱標識名は全角,電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」,「引込線の長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。確認事項が生じる場合は,接続供給開始手続きにお時間を要すことになりますのでご注意ください。

下記の場合は用地交渉，官地申請が必要となる場合があります。ご注意ください。


土地の権利者への交渉

近隣土地の上空に電線がかかってしまう場合には，その**土地の権利者への交渉**が必要となります。

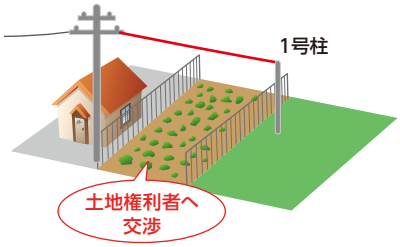


官公庁等への申請

国道・県道の上空を横断する場合には，**官公庁へ申請許可を得る**必要がある場合があります。

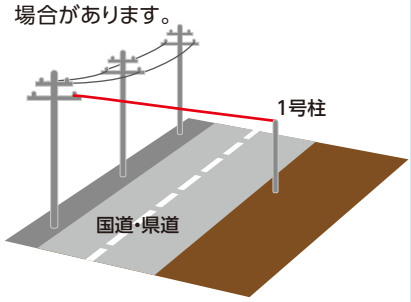

官公庁等への申請

河川・用水路の上空に電線がかかってしまう場合には，**官公庁へ申請許可を得る**必要がある場合があります。

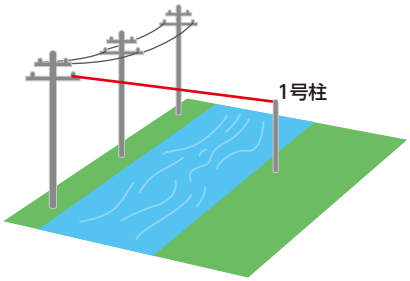


3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

❸(電灯)電灯定額接続送電サービス(定額電灯・街路灯) 契約変更 (東電工事あり)

柱間分岐引込1(架空)

供給地点から供給柱を見て左側の電柱へ分岐する場合

引込のパターン	柱間分岐引込1

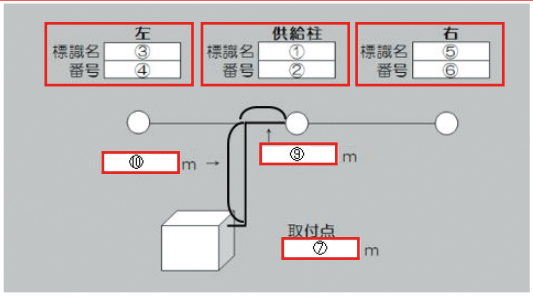

●引込電柱					
	●隣接柱(左)	標識検索			
●標識名	③	(全角)			
●番号	④	号柱(半角数字)			
	供給柱	標識検索			
●標識名	①	(全角)			
●番号	②	号柱(半角数字)			
	●隣接柱(右)	標識検索			
●標識名	⑤	(全角)			
●番号	⑥	号柱(半角数字)			


※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)

柱間分岐引込2(架空)

供給地点から供給柱を見て右側の電柱へ分岐する場合

引込のパターン	柱間分岐引込2

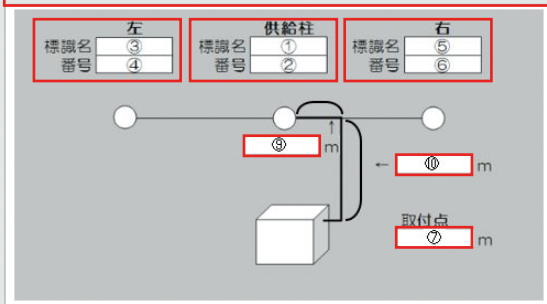

●引込電柱					
	●隣接柱(左)	標識検索			
●標識名	③	(全角)			
●番号	④	号柱(半角数字)			
	供給柱	標識検索			
●標識名	①	(全角)			
●番号	②	号柱(半角数字)			
	●隣接柱(右)	標識検索			
●標識名	⑤	(全角)			
●番号	⑥	号柱(半角数字)			

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)


チェック!

供給地点から引込を希望する東電本柱を見て左・右を入力してください。
電柱標識名は全角,電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」,「電柱から分岐点までの長さ」,「分岐点から取付点までの長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。

以下の場合は,その他(他に該当しない場合)を選択してください。
新しい電柱の建柱が必要となり送電までお時間がかかる場合がございます。


電柱工事

近隣に住宅がない等,周囲に電柱が建っていない場合,**電柱の新設**が必要となる場合があります。

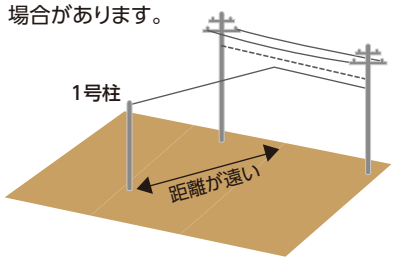


電柱工事

東電・NTTの小柱間での柱間分岐引込は現場設計となります。
建柱が必要となる場合がございます。

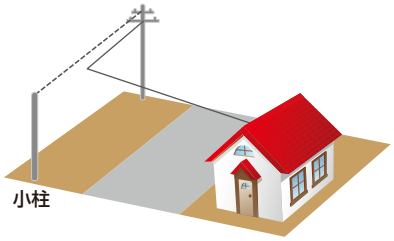

本柱引下引込（架空）

引込のパターン	本柱引下引込

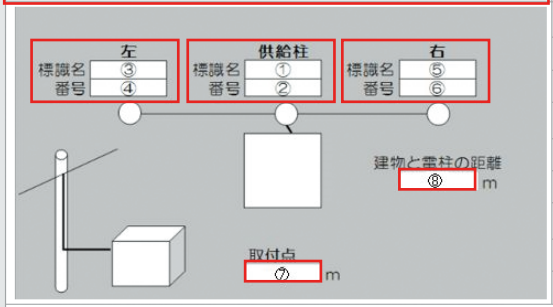

●引込電柱		
	●隣接柱（左）	標識検索
●標識名	③	（全角）
●番号	④	号柱（半角数字）
	供給柱	標識検索
●標識名	①	（全角）
●番号	②	号柱（半角数字）
	●隣接柱（右）	標識検索
●標識名	⑤	（全角）
●番号	⑥	号柱（半角数字）

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。


●引込線取付点の高さ	⑦	m（半角数字）※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m（半角数字）
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m（半角数字）	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m（半角数字）

チェック!

電柱標識名は全角，電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」，「引込線の長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。
引込線の長さ⑧は建物と電柱の距離を記載してください。

直付街灯（架空）

引込のパターン	直付街灯

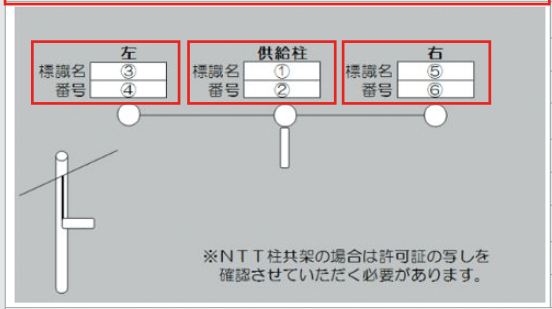

●引込電柱		
	●隣接柱（左）	標識検索
●標識名	③	（全角）
●番号	④	号柱（半角数字）
	供給柱	標識検索
●標識名	①	（全角）
●番号	②	号柱（半角数字）
	●隣接柱（右）	標識検索
●標識名	⑤	押切（全角）
●番号	⑥	号柱（半角数字）

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦	m（半角数字）※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m（半角数字）
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m（半角数字）	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m（半角数字）


チェック!

電柱標識名は全角,電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。他社電柱設置者へ共架の場合は,確認をさせていただく場合がございます。**

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

❸(電灯)電灯定額接続送電サービス(定額電灯・街路灯)契約変更(東電工事あり)

その他(他に該当しない場合)(架空)

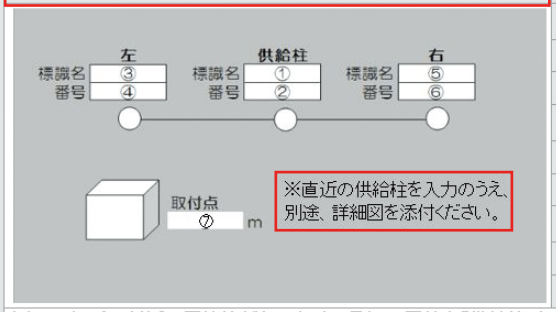引込のパターン	その他(他に該当しない場合)	●引込電柱		
			●隣接柱(左) 標識検索	
		●標識名	③	(全角)
		●番号	④	号柱(半角数字)
			供給柱 標識検索	
		●標識名	①	(全角)
		●番号	②	号柱(半角数字)
			●隣接柱(右) 標識検索	
		●標識名	⑤	(全角)
		●番号	⑥	号柱(半角数字)
	※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。			


●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)

チェック!

供給地点付近に電柱が無い場合や,小柱・他社電柱小柱からの引込み等,引込パターンに該当が無い場合は,直近の供給柱情報を標識名は全角,電柱番号は半角数字にて入力してください。また,詳細の付近図,平面図等を添付してください。確認事項が生じる場合は,接続供給開始手続きにお時間を要すことになりますのでご注意ください。

地中引込(単独)(地中)

引込のパターン	地中引込(単独)

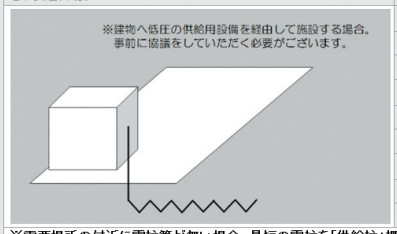

●引込電柱
●隣接柱(左) 標識検索
●標識名 ③ (全角)
●番号 ④ 号柱(半角数字)
供給柱 標識検索
●標識名 ① (全角)
●番号 ② 号柱(半角数字)
●隣接柱(右) 標識検索
●標識名 ⑤ (全角)
●番号 ⑥ 号柱(半角数字)
※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ ⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ ⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ ⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ ⑩	m(半角数字)

地中供給の場合,標識名および**番号の登録は出来ません。**
添付にて付近図等の情報を提供いただきますようお願いいたします。


■申込みにあたっての確認事項

需要場所	(1)住宅または集合住宅の共用部における契約ですか。		
	(2)同一構内または建物内に、需要場所が複数ありますか。		
集合住宅			
各戸契約上限値	kVA(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。		
●事前協議		●協議番号	(全角)

「事前協議」の選択
「協議番号」に入力をお願いいたします。

地中線工事


電線を地下に埋めて電気をお送りしているエリアでは,**地中電線の新設**が必要となります。

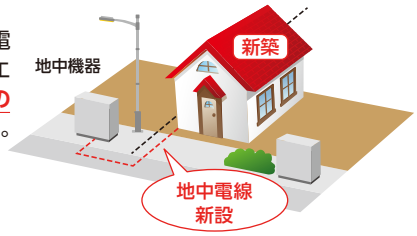

チェック! 詳細の付近図,平面図等を添付してください。また,東京電力パワーグリッドにて事前協議が必要となります。事前協議済の場合は,協議番号をお知らせください。

地中引込(集合)(地中)

引込のパターン	地中引込(集合)

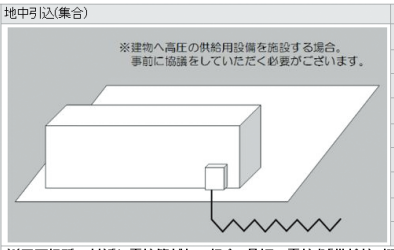

●引込電柱
●隣接柱(左) 標識検索
●標識名 ③ (全角)
●番号 ④ 号柱(半角数字)
供給柱 標識検索
●標識名 ① (全角)
●番号 ② 号柱(半角数字)
●隣接柱(右) 標識検索
●標識名 ⑤ (全角)
●番号 ⑥ 号柱(半角数字)
※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ ⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ ⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ ⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ ⑩	m(半角数字)

地中供給の場合,標識名および**番号の登録は出来ません。**
添付にて付近図等の情報を提供いただきますようお願いいたします。

■申込みにあたっての確認事項

需要場所	(1)住宅または集合住宅の共用部における契約ですか。		
	(2)同一構内または建物内に、需要場所が複数ありますか。		
集合住宅			
各戸契約上限値	kVA(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。		
●事前協議		●協議番号	(全角)

「事前協議」の選択
「協議番号」に入力をお願いいたします。

チェック! 詳細の付近図,平面図等を添付してください。また,東京電力パワーグリッドにて事前協議が必要となります。事前協議済の場合は,協議番号をお知らせください。「平面図」,「幹線系統図」のほか「集合住宅容量・件数一覧」を添付してください。

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

❸(電灯)電灯定額接続送電サービス(定額電灯・街路灯)契約変更(東電工事あり)

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

要注意項目

●設計協議を希望
設計協議の必要ない場合は「しない」を選択してください。
設計協議を希望「する」を選択した場合
設計協議を希望する内容がわかる資料の添付をお願いいたします。希望理由がわからない場合内容確認にお時間をいただく場合がございます。


●引込線取付金具は
引込線取付金具がついている場合は「ある」を選択してください。
街路灯，直付街灯は引込線取付金具は「ない」を選択してください。

●引込線工事を行う際に，以下のとおり地上高，離隔等の確保が出来ている
地上高を確保していただき「はい」を選択してください。
地上高を確保出来ない場合引込工事が出来ない場合があります。

●引込線が小柱(他社小柱を含む)を経由
お客さま(電気工事店さま)1号柱は小柱ではございません。「ない」を選択してください。**東電・NTTなどの小柱から引込の場合は「ある」**を選択してください。
現場設計となるため内線工事完了済みの場合でも，落成受付可能となるまで時間がかかる場合があります。

●引込線が送電線下で
送電線とは6万6000Vから50万Vまでの送電設備です。電柱にかかっている高圧・低圧線ではございません。
送電線下で作業・建築を行う際は東京電力パワーグリッドへ確認が必要となります。

架空の場合

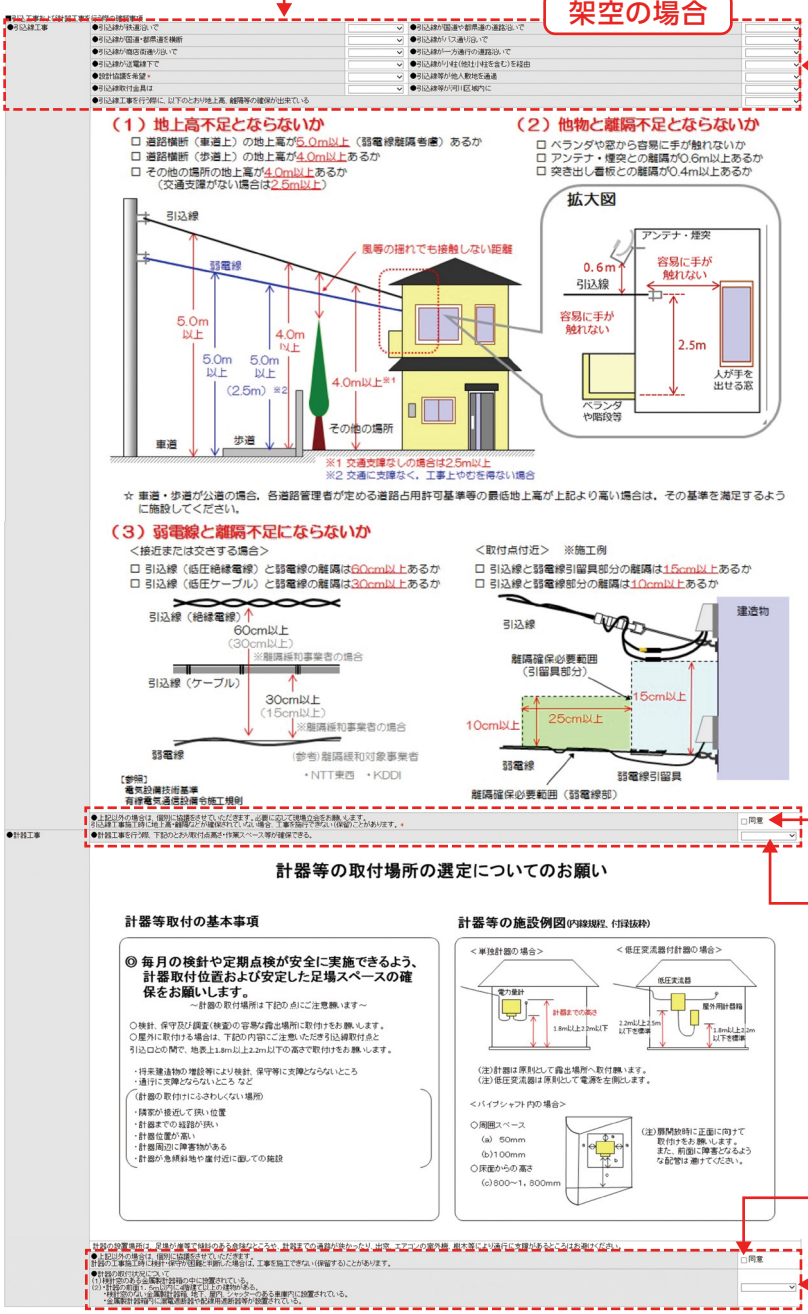

必須

全項目入力してください

以下の選択は現場設計となる可能性があります。

●引込線が鉄道沿いで
「ある」
●引込線が国道や都県道の道路沿いで
「ある」
●引込線が国道・都県道を横断
「ある」
●引込線がバス通り沿いで
「ある」
●引込線が商店街通り沿いで
「ある」
●引込線が一方通行の道路沿いで
「ある」
●引込線が送電線下で
「ある」
●引込線が小柱(他者小柱を含む)を経由
「する」
●設計協議を希望
「する」
●引込線等が他人敷地を通過
「はい」
●引込線取付金具は
「ない」
●引込線等が河川区域内に
「入る」
●引込線工事を行う際に，以下のとおり地上高，離隔等の確保が出来ている
「いいえ」

チェック必須。 **必須**

未計器のため選択しない。

未計器のためチェック不要。

未計器のため選択しない。

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力


※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

要注意項目

【必須項目】
地中の場合は●設計協議を希望のみ必須となります。

●設計協議を希望
設計協議の必要ない場合は「しない」を選択してください。
設計協議を希望「する」を選択した場合
設計協議を希望する内容がわかる資料の添付をお願いいたします。希望理由がわからない場合内容確認にお時間をいただく場合がございます。

地中の場合

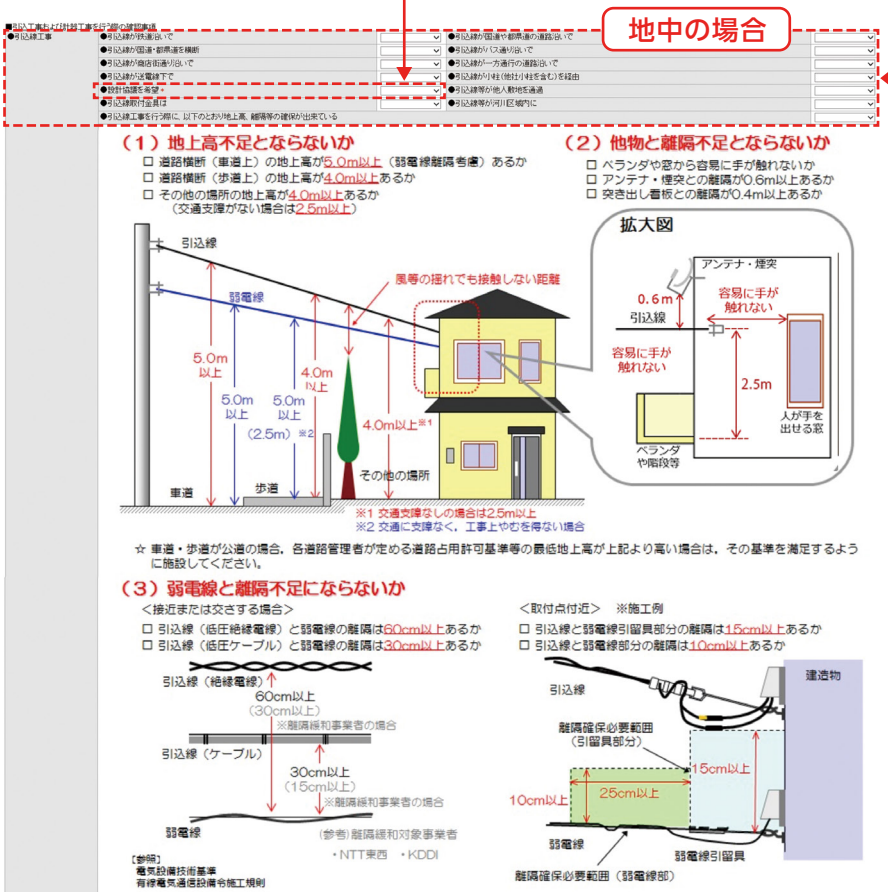

以下の選択は現場設計となる可能性があります。

●引込線が鉄道沿いで
「ある」
●引込線が国道や都県道の道路沿いで
「ある」
●引込線が国道・都県道を横断
「ある」
●引込線がバス通り沿いで
「ある」
●引込線が商店街通り沿いで
「ある」
●引込線が一方通行の道路沿いで
「ある」
●引込線が送電線下で
「ある」
●引込線が小柱（他者小柱を含む）を経由
「する」
●設計協議を希望
「する」
●引込線等が他人敷地を通過
「はい」
●引込線取付金具は
「ない」
●引込線等が河川区域内に
「入る」
●引込線工事を行う際に、以下のとおり地上高、離隔等の確保が出来ている
「いいえ」

チェック必須。 必須

未計器のため選択しない。

未計器のためチェック不要。


未計器のため選択しない。

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

❸(電灯)電灯定額接続送電サービス(定額電灯・街路灯)契約変更(東電工事あり)


設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

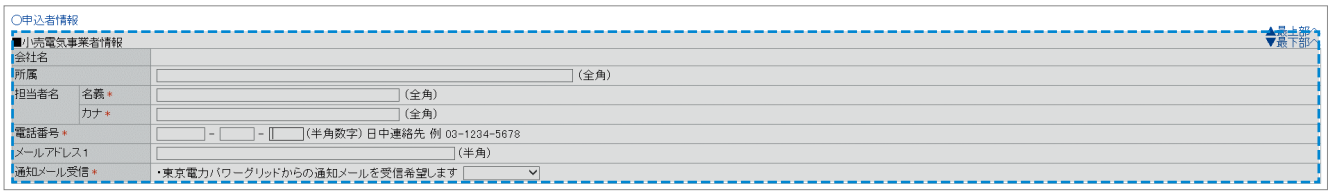


必須

空欄の場合は工事店情報を入力してください。

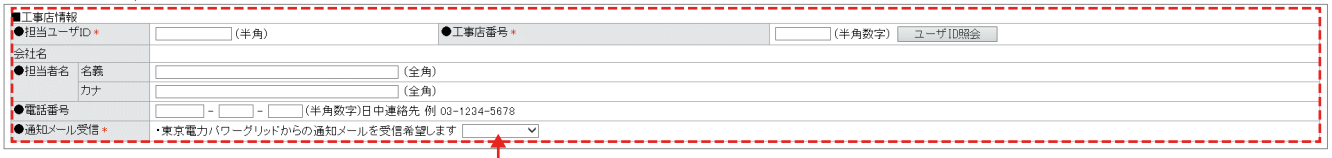

通知メールを
●「希望する」
●「希望しない」を選択してください。
空欄または「希望しない」を選択した場合メール通知がありません。ご注意ください。

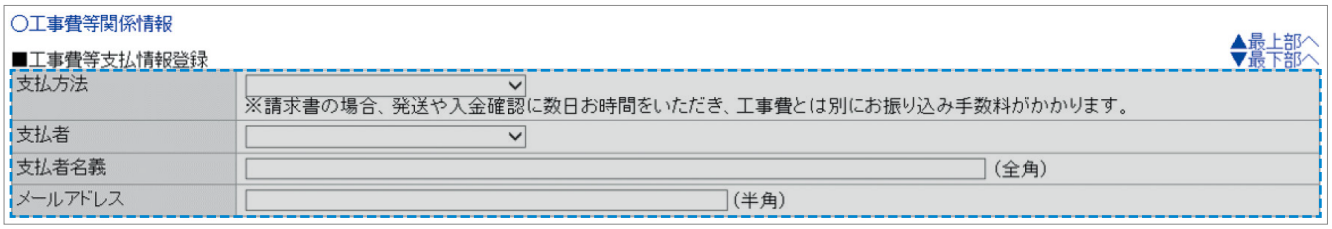

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。


要確認

設備情報登録を行う日付が「接続供給開始希望日」を過ぎている場合

「●落成有無:なし」,「●屋内配線工事完了(予定日):記載なし」で登録いただき,工程状況が「落成登録待ち」になりましたら「落成連絡」をお願いいたします。

また,既に屋内配線工事が完了しており,落成を希望する場合は,「●落成有無:あり」「●屋内配線工事完了(予定日):設備情報登録日の翌日以降」にてご登録ください。(「●落成有無:なし」の場合は,「落成登録待ち」となり,別途「落成連絡」が必要となります。)

立会設計を希望の場合は入力してください。

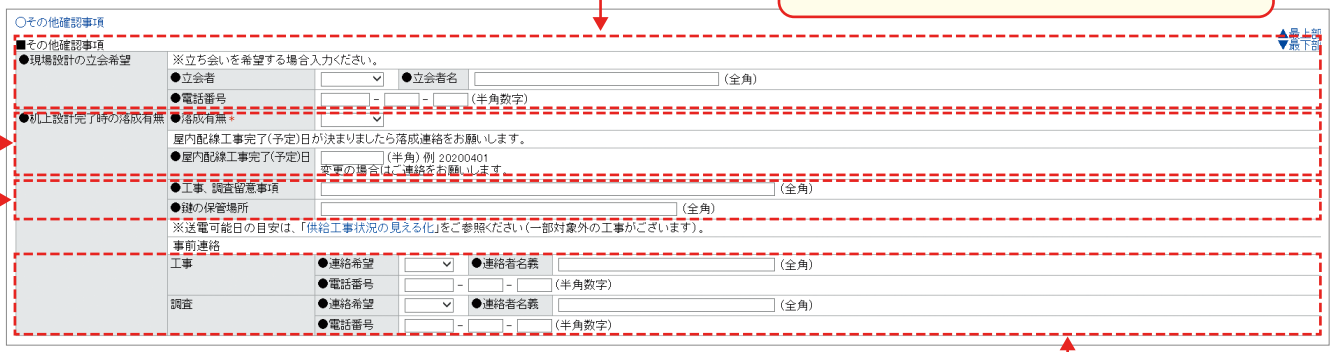


「工事」および「調査」に関する内容の登録をお願いいたします。

連絡希望の有無,担当者を入力してください。

小売電気事業者さまにて添付いただきますが,電気工事店さまでも添付が可能です。

また,設備構築に必要な情報がある場合は,必要に応じて添付してください。

契約内容変更に関する添付の場合は,小売電気事業者さまへのご連絡をお願いいたします。

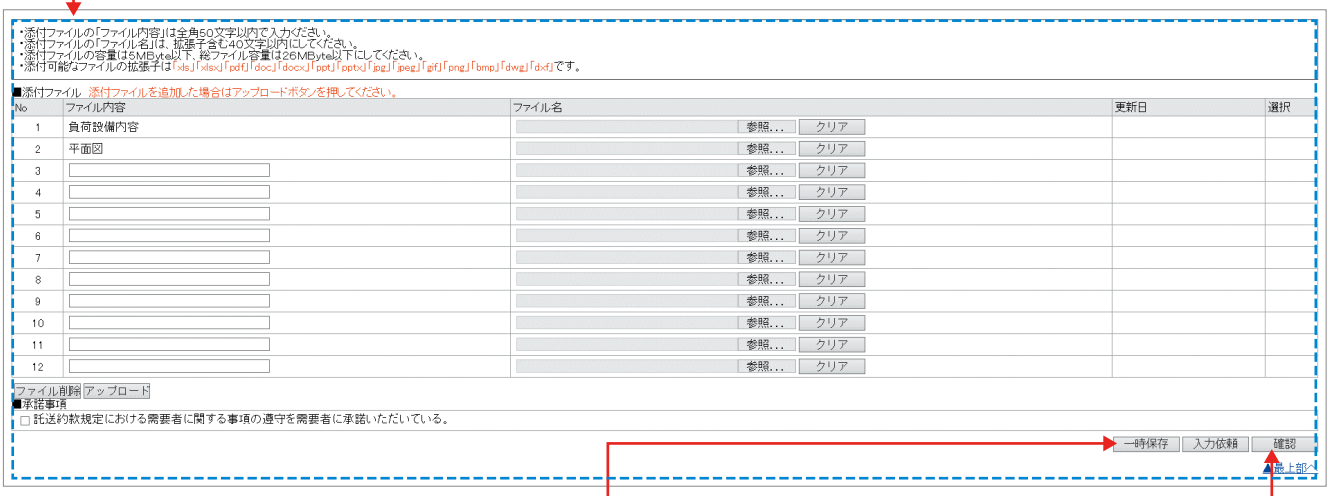

入力を中断する場合は「一時保存」をクリックしてください。

必須

入力が完了しましたら「確認」ボタンをクリックしてください。確認画面にて登録内容を確認のうえ「実行」をクリックすることでお申込み完了となります。

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

❸(電灯)電灯定額接続送電サービス(定額電灯・街路灯) 契約変更 (東電工事なし)


設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

●が付いている項目は電気工事店さまによる入力が可能な項目となります。

需要者情報訂正(名義,番地,建物名,部屋番号等の変更)は,電気工事店さまより小売電気事業者さまへ訂正申込が必要であることをご連絡お願いいたします。

※記載の接続供給開始希望日は送電日の目安です。送電完了までにお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。

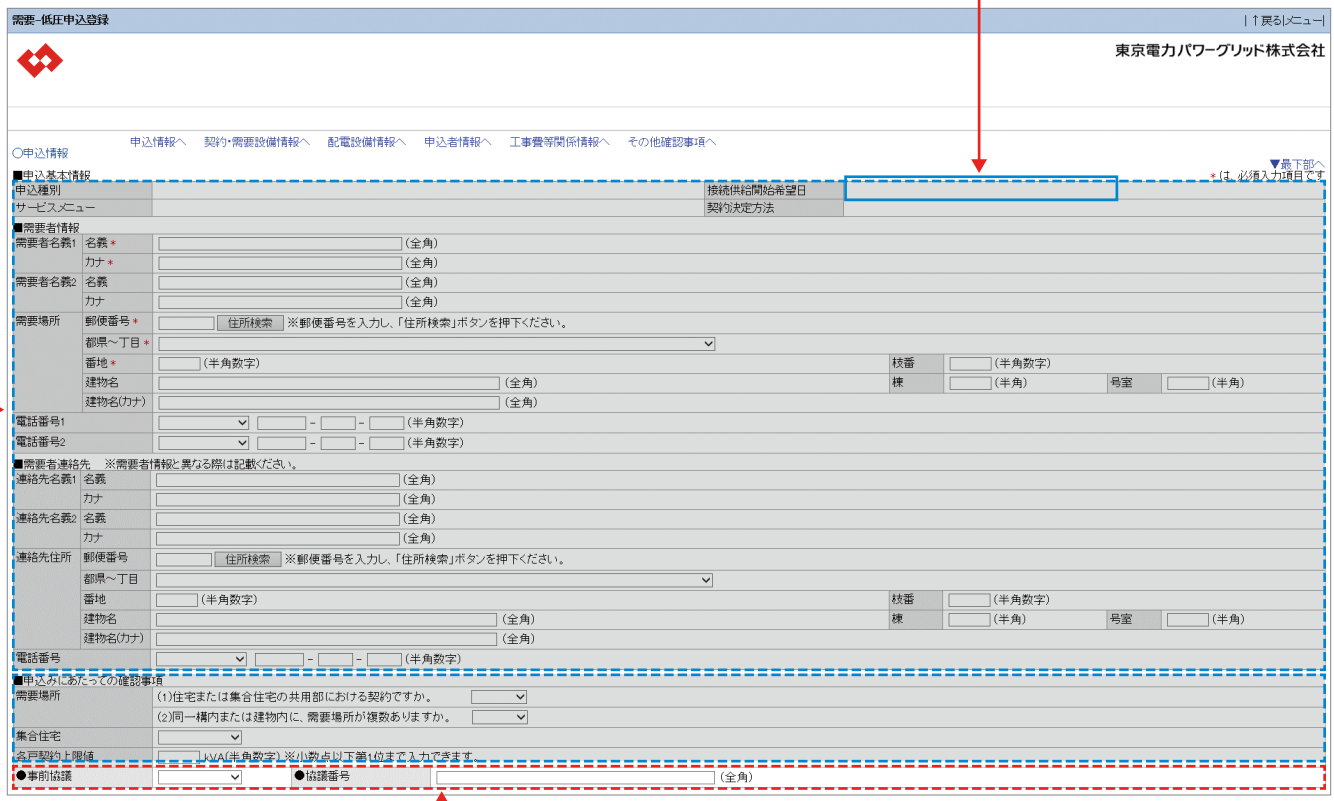


●事前協議を実施している場合は「協議済」を入力してください。
●協議番号 ── 事前協議票に記載されている番号を全角で入力してください。

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

「希望する」は未計器，
「希望しない」は計器付きとなります。
選択する場合はご注意ください。
アンペアブレーカ契約で「希望する」を
選択した場合エラーとなります。

インバータの有無を選択してください。
インバータ有を選択した場合は
機器形状を一灯式または多灯式を選択してください。

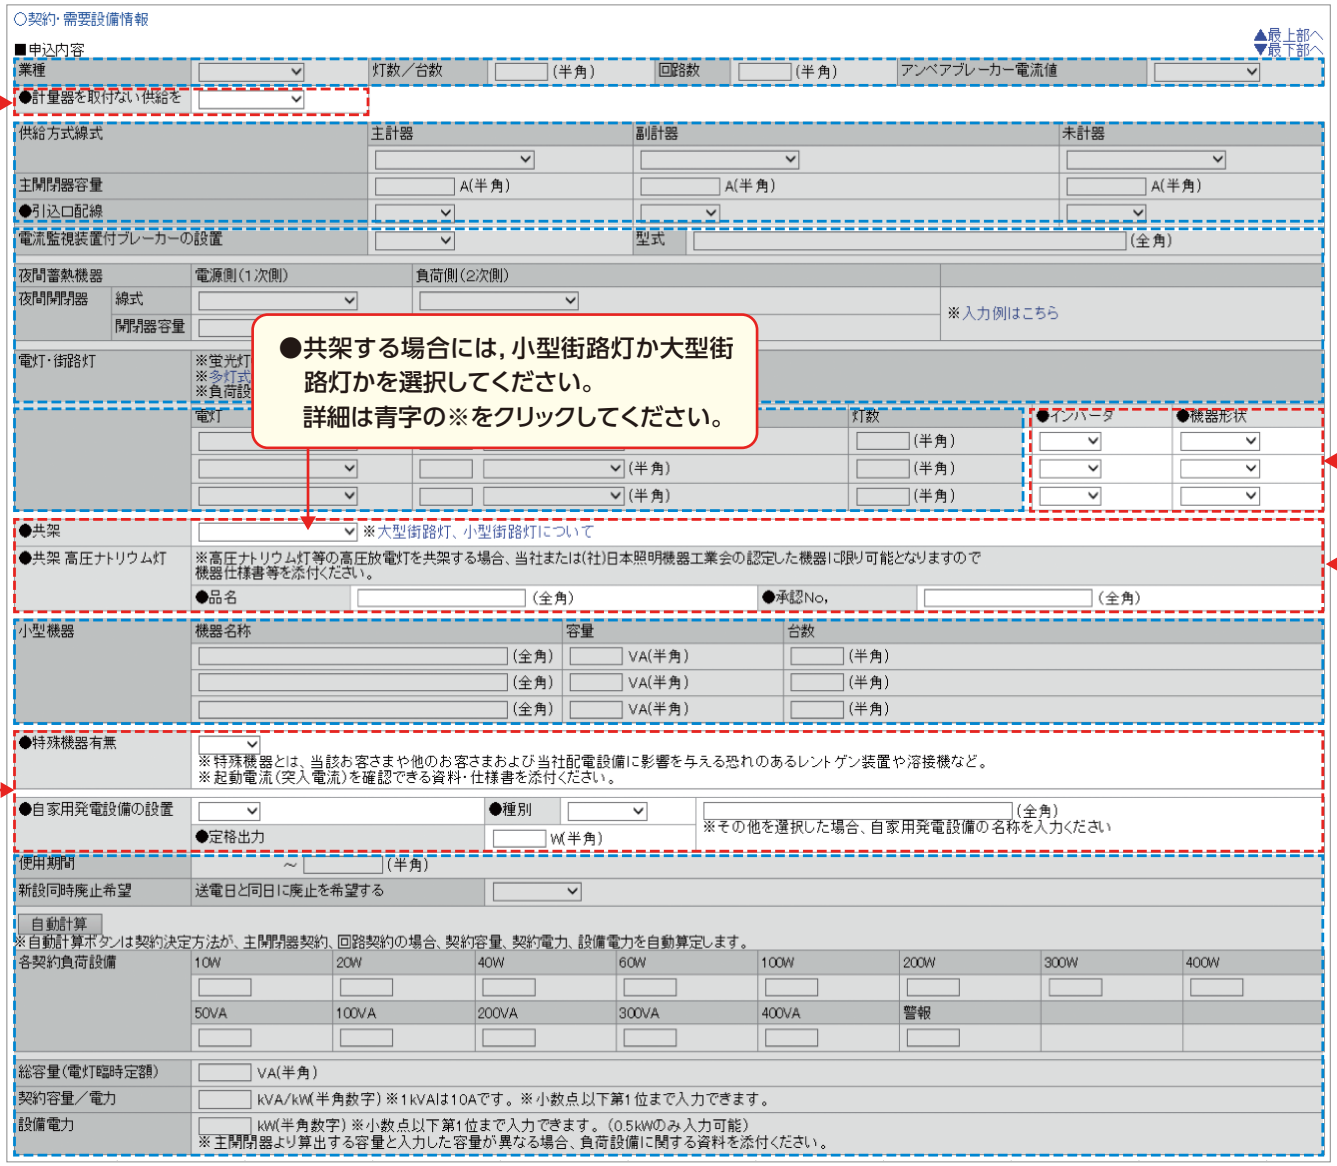

●共架する場合には，小型街路灯か大型街路灯かを選択してください。
詳細は青字の※をクリックしてください。

太陽光のお申込みの場合はチェックしてください。
■自家用発電設備の設置
●自家用発電設備がある場合は「あり」を選択してください。
■種別
●「太陽光」「その他」
●添付資料に仕様がわかるものを添付してください。

●高圧ナトリウム灯等の品名，承認Noを入力してください。
機器仕様書ならびに共架開始通知書（兼承諾書）の添付をお願いいたします。


3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

❸(電灯)電灯定額接続送電サービス(定額電灯・街路灯) 契約変更 (東電工事なし)

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力


※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

必須

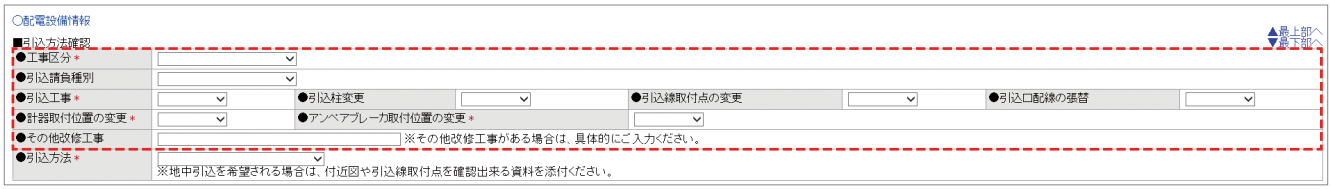


以下, 工事区分の入力項目です。

工事区分:東電パワーグリッド工事　　引込請負種別:選択不要

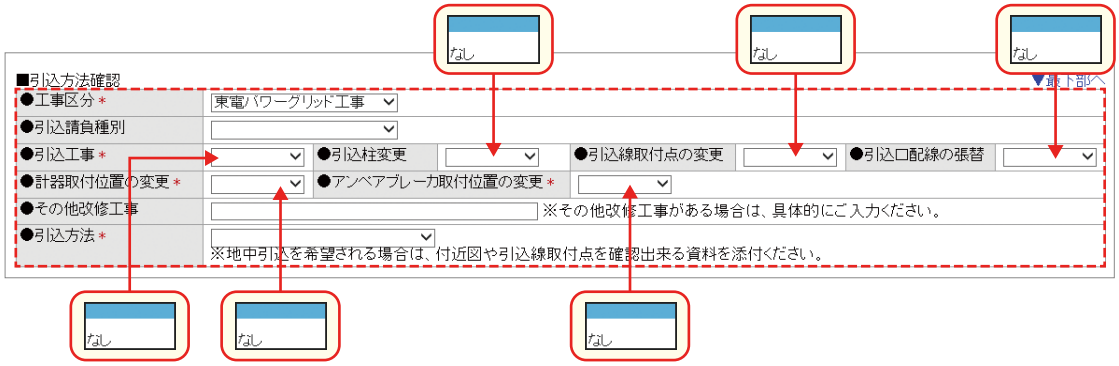

工事区分の選択は**必須**となります。
工事なしの場合は調査のみとなります。
おそれいりますが**東京電力パワーグリッド工事**を選択いただきますようお願いいたします。

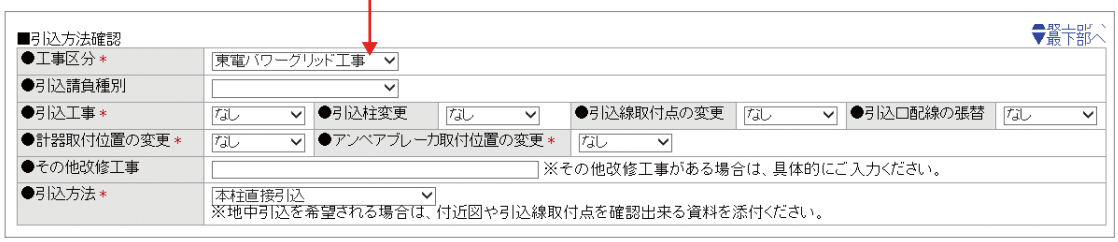

必須

○配電設備情報

■引込方法確認

▲最上部へ ▼最下部へ


●工事区分＊							
●引込請負種別							
●引込工事＊		●引込柱変更		●引込線取付点の変更		●引込口配線の張替	
●計器取付位置の変更＊		●アンペアブレーカ取付位置の変更＊					
●その他改修工事	※その他改修工事がある場合は、具体的にご入力ください。						
●引込方法＊	※地中引込を希望される場合は、付近図や引込線取付点を確認出来る資料を添付ください。						

必須

●本柱直接引込　●本柱引下引込　●地中引込(単独)
●柱間分岐引込1　●直付街灯　●地中引込(集合)
●柱間分岐引込2　●その他(他に該当しない場合)

以下，選択した引込方法の入力項目です。

本柱直接引込(架空)

引込のパターン	本柱直接引込	●引込電柱		
			●隣接柱(左)	標識検索
		●標識名	③	(全角)
		●番号	④	号柱(半角数字)
			供給柱	標識検索
		●標識名	①	(全角)
		●番号	②	号柱(半角数字)
			●隣接柱(右)	標識検索
		●標識名	⑤	(全角)
		●番号	⑥	号柱(半角数字)
	※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。			

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)


チェック!

電柱標識名は全角,電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」,「引込線の長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。確認事項が生じる場合は,接続供給開始手続きにお時間を要すことになりますのでご注意ください。

下記の場合は用地交渉，官地申請が必要となる場合があります。ご注意ください。


土地の権利者への交渉

近隣土地の上空に電線がかかってしまう場合には，その**土地の権利者への交渉**が必要となります。

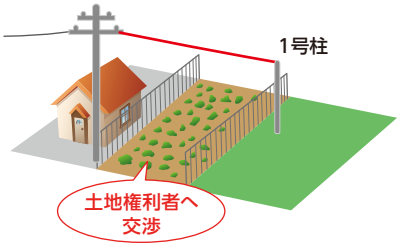


官公庁等への申請

国道・県道の上空を横断する場合には，**官公庁へ申請許可を得る**必要がある場合があります。

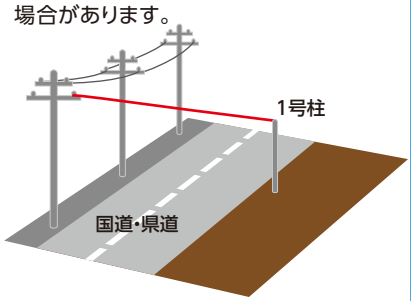

官公庁等への申請

河川・用水路の上空に電線がかかってしまう場合には，**官公庁へ申請許可を得る**必要がある場合があります。

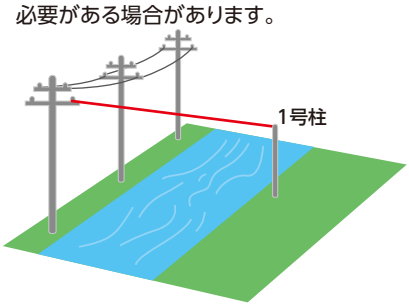


3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

❸(電灯)電灯定額接続送電サービス(定額電灯・街路灯) 契約変更 (東電工事なし)

柱間分岐引込1(架空)

供給地点から供給柱を見て左側の電柱へ分岐する場合

引込のパターン: 柱間分岐引込1

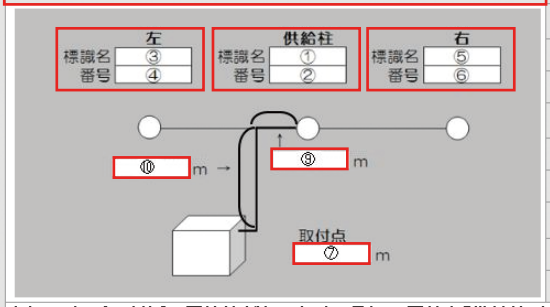

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)


●引込電柱

●隣接柱(左)		標識検索
●標識名	③	(全角)
●番号	④	号柱(半角数字)
供給柱		標識検索
●標識名	①	(全角)
●番号	②	号柱(半角数字)
●隣接柱(右)		標識検索
●標識名	⑤	(全角)
●番号	⑥	号柱(半角数字)

柱間分岐引込2(架空)

供給地点から供給柱を見て右側の電柱へ分岐する場合

引込のパターン: 柱間分岐引込2

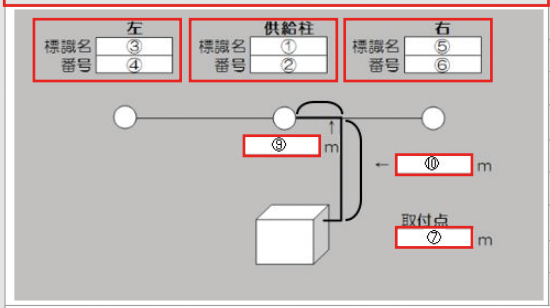

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)

●引込電柱

●隣接柱(左)		標識検索
●標識名	③	(全角)
●番号	④	号柱(半角数字)
供給柱		標識検索
●標識名	①	(全角)
●番号	②	号柱(半角数字)
●隣接柱(右)		標識検索
●標識名	⑤	(全角)
●番号	⑥	号柱(半角数字)


チェック!

供給地点から引込を希望する東電本柱を見て左・右を入力してください。
電柱標識名は全角,電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」,「電柱から分岐点までの長さ」,「分岐点から取付点までの長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。

以下の場合は,その他(他に該当しない場合)を選択してください。
新しい電柱の建柱が必要となり送電までお時間がかかる場合がございます。


電柱工事

近隣に住宅がない等,周囲に電柱が建っていない場合,**電柱の新設**が必要となる場合があります。

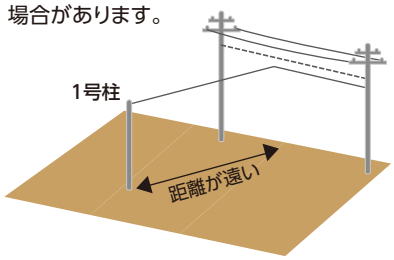


電柱工事

東電・NTTの小柱間での柱間分岐引込は現場設計となります。
建柱が必要となる場合がございます。

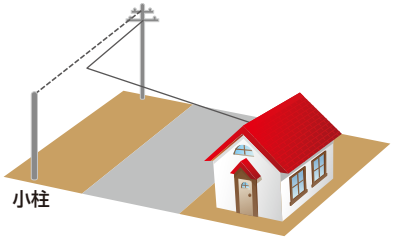

本柱引下引込（架空）

引込のパターン	本柱引下引込

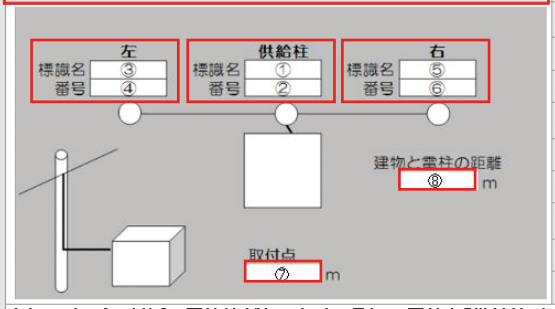

●引込電柱		
	●隣接柱（左）	標識検索
●標識名	③	（全角）
●番号	④	号柱（半角数字）
	供給柱	標識検索
●標識名	①	（全角）
●番号	②	号柱（半角数字）
	●隣接柱（右）	標識検索
●標識名	⑤	（全角）
●番号	⑥	号柱（半角数字）

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。


●引込線取付点の高さ	⑦	m（半角数字）※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m（半角数字）
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m（半角数字）	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m（半角数字）

チェック!

電柱標識名は全角，電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」，「引込線の長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。
引込線の長さ⑧は建物と電柱の距離を記載してください。

直付街灯（架空）

引込のパターン	直付街灯

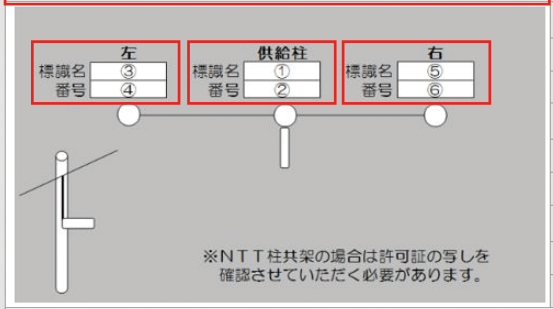

●引込電柱		
	●隣接柱（左）	標識検索
●標識名	③	（全角）
●番号	④	号柱（半角数字）
	供給柱	標識検索
●標識名	①	（全角）
●番号	②	号柱（半角数字）
	●隣接柱（右）	標識検索
●標識名	⑤	押切 （全角）
●番号	⑥	号柱（半角数字）

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦	m（半角数字）※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m（半角数字）
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m（半角数字）	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m（半角数字）


チェック!

電柱標識名は全角,電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。他社電柱設置者へ共架の場合は,確認をさせていただく場合がございます。**

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

❸(電灯)電灯定額接続送電サービス(定額電灯・街路灯) 契約変更 (東電工事なし)

その他(他に該当しない場合)(架空)

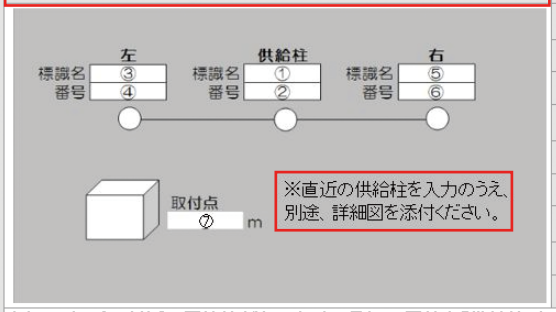引込のパターン	その他(他に該当しない場合)	●引込電柱		
			●隣接柱(左) 標識検索	
		●標識名	③	(全角)
		●番号	④	号柱(半角数字)
			供給柱 標識検索	
		●標識名	①	(全角)
		●番号	②	号柱(半角数字)
			●隣接柱(右) 標識検索	
		●標識名	⑤	(全角)
		●番号	⑥	号柱(半角数字)
	※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。			


●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)

チェック!

供給地点付近に電柱が無い場合や,小柱・他社電柱小柱からの引込み等,引込パターンに該当が無い場合は,直近の供給柱情報を標識名は全角,電柱番号は半角数字にて入力してください。また,詳細の付近図,平面図等を添付してください。確認事項が生じる場合は,接続供給開始手続きにお時間を要すことになりますのでご注意ください。

地中引込(単独)(地中)

引込のパターン	地中引込(単独)

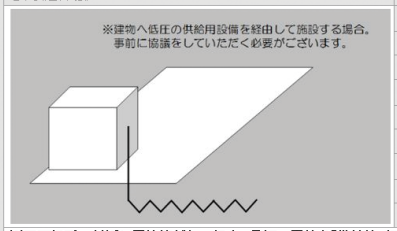

●引込電柱		
	●隣接柱(左)	標識検索
●標識名	③	(全角)
●番号	④	号柱(半角数字)
	供給柱	標識検索
●標識名	①	(全角)
●番号	②	号柱(半角数字)
	●隣接柱(右)	標識検索
●標識名	⑤	(全角)
●番号	⑥	号柱(半角数字)

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦ m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧ m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨ m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩ m(半角数字)

地中供給の場合,標識名および**番号の登録は出来ません。**
添付にて付近図等の情報を提供いただきますようお願いいたします。


■申込みにあたっての確認事項

需要場所	(1)住宅または集合住宅の共用部における契約ですか。	
	(2)同一構内または建物内に、需要場所が複数ありますか。	
集合住宅		
各戸契約上限値	kVA(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	
●事前協議	●協議番号	(全角)

「事前協議」の選択
「協議番号」に入力をお願いいたします。

地中線工事


電線を地下に埋めて電気をお送りしているエリアでは,**地中電線の新設**が必要となります。

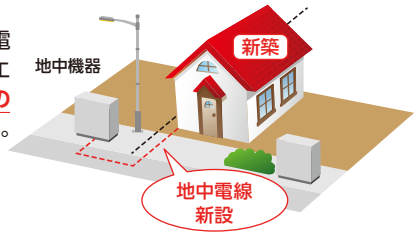

チェック!
詳細の付近図,平面図等を添付してください。また,東京電力パワーグリッドにて事前協議が必要となります。事前協議済の場合は,協議番号をお知らせください。

地中引込(集合)(地中)

引込のパターン	地中引込(集合)

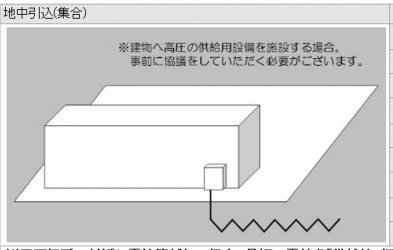

●引込電柱		
	●隣接柱(左)	標識検索
●標識名	③	(全角)
●番号	④	号柱(半角数字)
	供給柱	標識検索
●標識名	①	(全角)
●番号	②	号柱(半角数字)
	●隣接柱(右)	標識検索
●標識名	⑤	(全角)
●番号	⑥	号柱(半角数字)

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦ m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧ m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨ m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩ m(半角数字)

地中供給の場合,標識名および**番号の登録は出来ません。**
添付にて付近図等の情報を提供いただきますようお願いいたします。

■申込みにあたっての確認事項

需要場所	(1)住宅または集合住宅の共用部における契約ですか。	
	(2)同一構内または建物内に、需要場所が複数ありますか。	
集合住宅		
各戸契約上限値	kVA(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	
●事前協議	●協議番号	(全角)

「事前協議」の選択
「協議番号」に入力をお願いいたします。

チェック!
詳細の付近図,平面図等を添付してください。また,東京電力パワーグリッドにて事前協議が必要となります。事前協議済の場合は,協議番号をお知らせください。「平面図」,「幹線系統図」のほか「集合住宅容量・件数一覧」を添付してください。

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

❸(電灯)電灯定額接続送電サービス(定額電灯・街路灯) 契約変更 (東電工事なし)

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

要注意項目


東京電力パワーグリッド工事ありの場合
●設計協議を希望「する」・「しない」を**選択必須**。

架空の場合





以下の選択は現場設計となる可能性があります。

- ●引込線が鉄道沿いで「ある」
- ●引込線が国道や都県道の道路沿いで「ある」
- ●引込線が国道・都県道を横断「ある」
- ●引込線がバス通り沿いで「ある」
- ●引込線が商店街通り沿いで「ある」
- ●引込線が一方通行の道路沿いで「ある」
- ●引込線が送電線下で「ある」
- ●引込線が小柱(他者小柱を含む)を経由「する」
- ●設計協議を希望「する」
- ●引込線等が他人敷地を通過「はい」
- ●引込線取付金具は「ない」
- ●引込線等が河川区域内に「入る」
- ●引込線工事を行う際に、以下のとおり地上高、離隔等の確保が出来ている「いいえ」

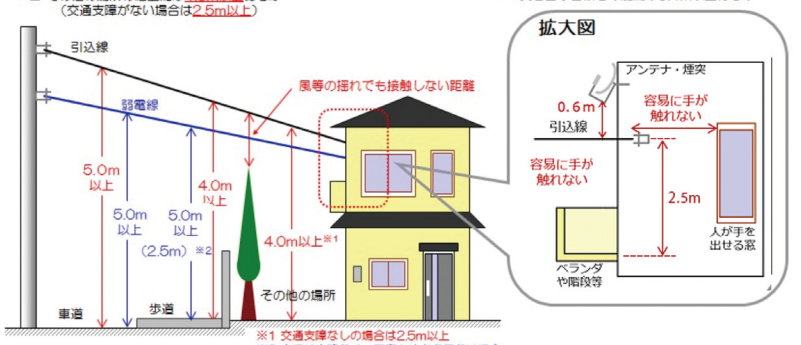

☆ 車道・歩道が公道の場合，各道路管理者が定める道路占用許可基準等の最低地上高が上記より高い場合は，その基準を満足するように施設してください。

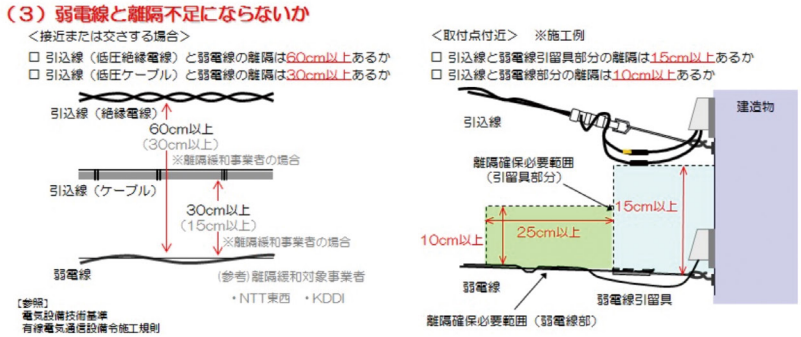

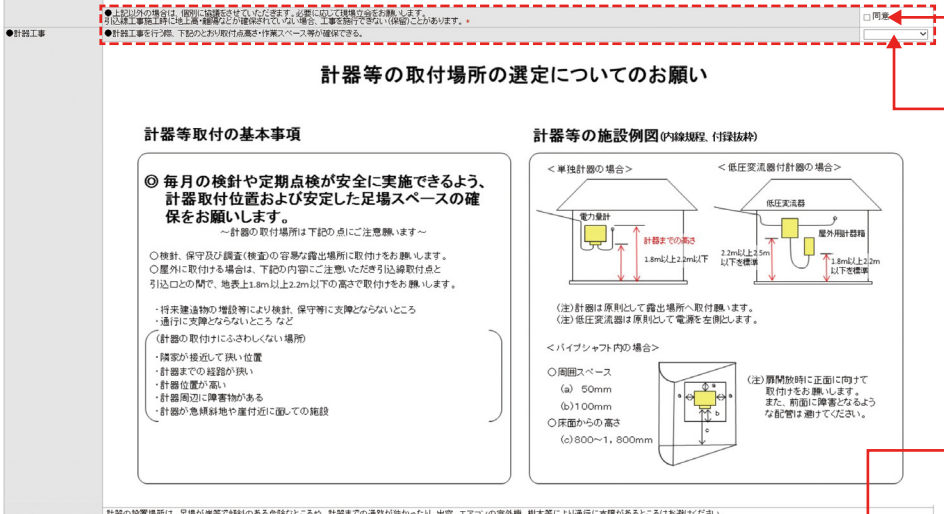

チェック必須。 必須

未計器のため選択しない。

未計器のためチェック不要。

未計器のため選択しない。

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力


※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

要注意項目

【必須項目】
地中の場合は●設計協議を希望のみ必須となります。


●設計協議を希望
設計協議の必要ない場合は「しない」を選択してください。
設計協議を希望「する」を選択した場合
設計協議を希望する内容がわかる資料の添付をお願いいたします。希望理由がわからない場合内容確認にお時間をいただく場合がございます。

地中の場合

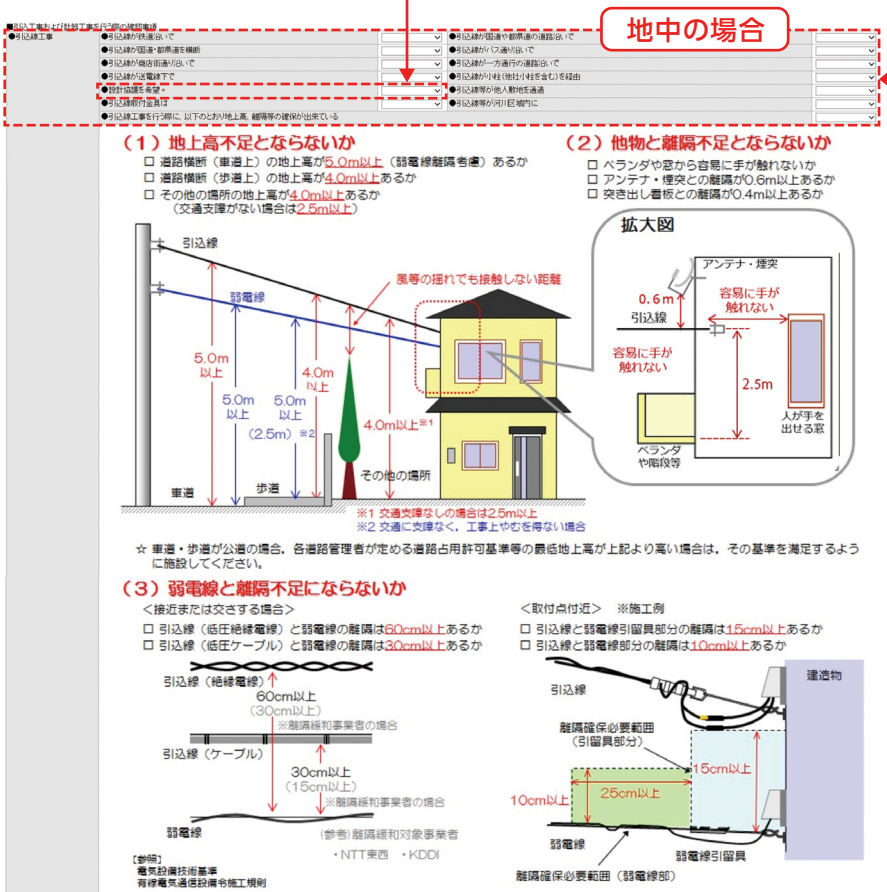

以下の選択は現場設計となる可能性があります。

- ●引込線が鉄道沿いで「ある」
- ●引込線が国道や都県道の道路沿いで「ある」
- ●引込線が国道・都県道を横断「ある」
- ●引込線がバス通り沿いで「ある」
- ●引込線が商店街通り沿いで「ある」
- ●引込線が一方通行の道路沿いで「ある」
- ●引込線が送電線下で「ある」
- ●引込線が小柱（他者小柱を含む）を経由「する」
- ●設計協議を希望「する」
- ●引込線等が他人敷地を通過「はい」
- ●引込線取付金具は「ない」
- ●引込線等が河川区域内に「入る」
- ●引込線工事を行う際に、以下のとおり地上高、離隔等の確保が出来ている「いいえ」

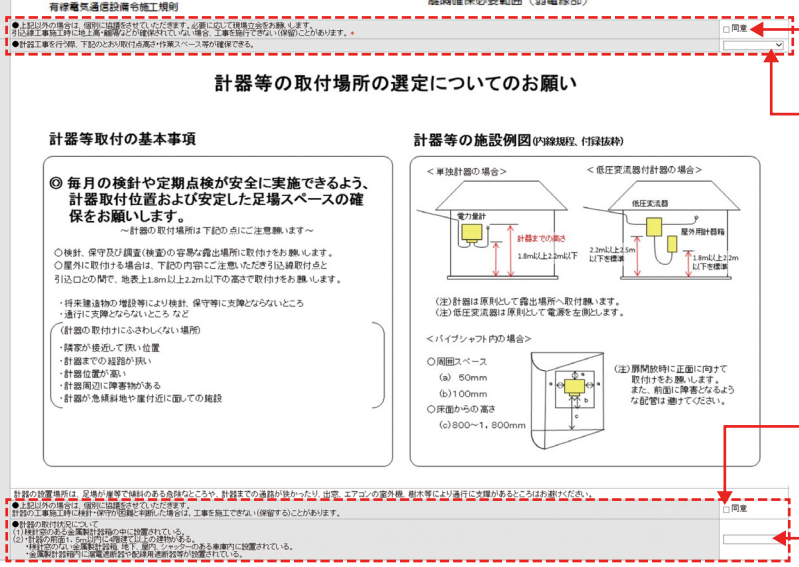

チェック必須。 **必須**

未計器のため選択しない。

未計器のためチェック不要。


未計器のため選択しない。

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

❸(電灯)電灯定額接続送電サービス(定額電灯・街路灯) 契約変更 (東電工事なし)


設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

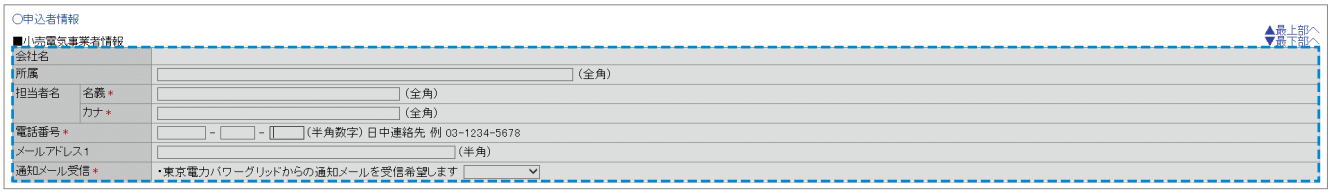


必須

空欄の場合は工事店情報を入力してください。

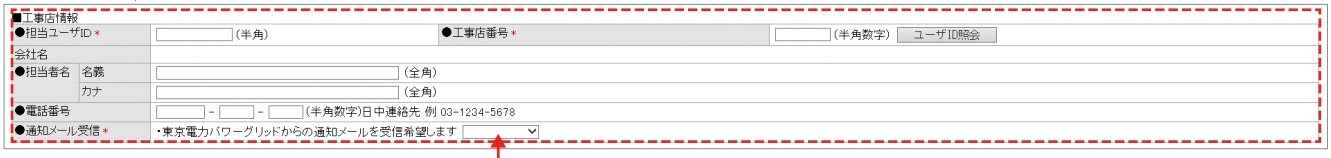

通知メールを
●「希望する」
●「希望しない」を選択してください。
空欄または「希望しない」を選択した場合メール通知がありません。ご注意ください。

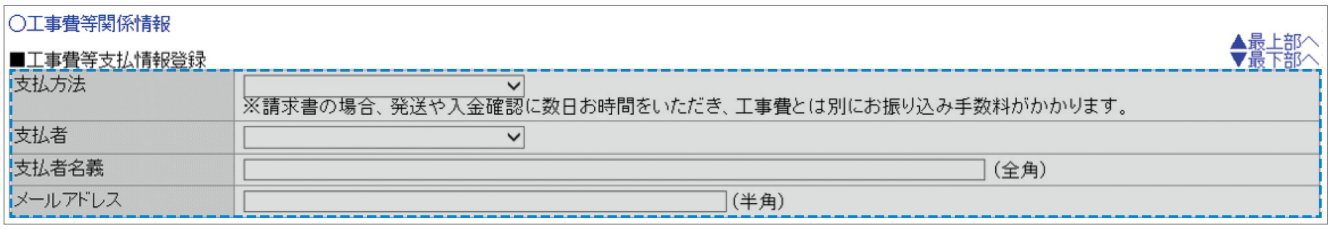

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。


要確認

設備情報登録を行う日付が「接続供給開始希望日」を過ぎている場合

「●落成有無:なし」,「●屋内配線工事完了（予定日）:記載なし」で登録いただき，工程状況が「落成登録待ち」になりましたら「落成連絡」をお願いいたします。

また，既に屋内配線工事が完了しており，落成を希望する場合は，「●落成有無:あり」「●屋内配線工事完了（予定日）:設備情報登録日の翌日以降」にてご登録ください。（「●落成有無:なし」の場合は，「落成登録待ち」となり，別途「落成連絡」が必要となります。）

立会設計を希望の場合は入力してください。

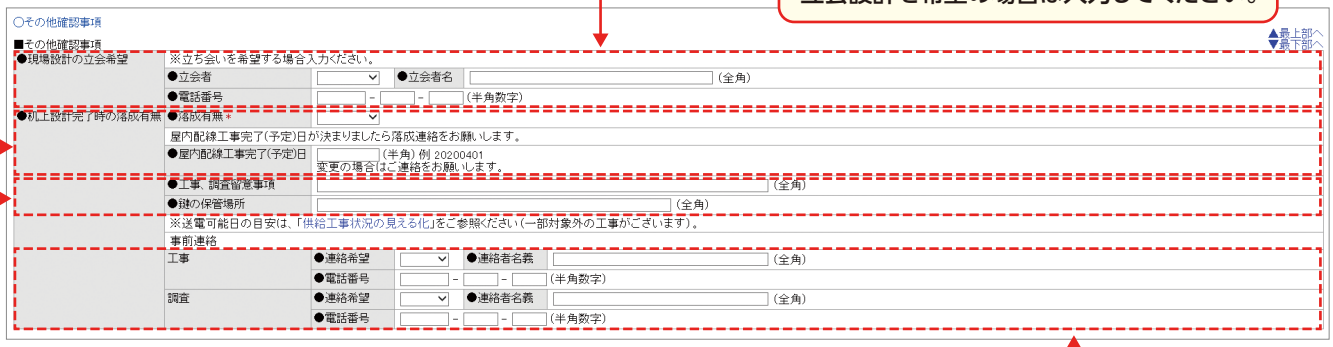


「工事」および「調査」に関する内容の登録をお願いいたします。

連絡希望の有無，担当者を入力してください。

小売電気事業者さまにて添付いただきますが，電気工事店さまでも添付が可能です。

また，設備構築に必要な情報がある場合は，必要に応じて添付してください。

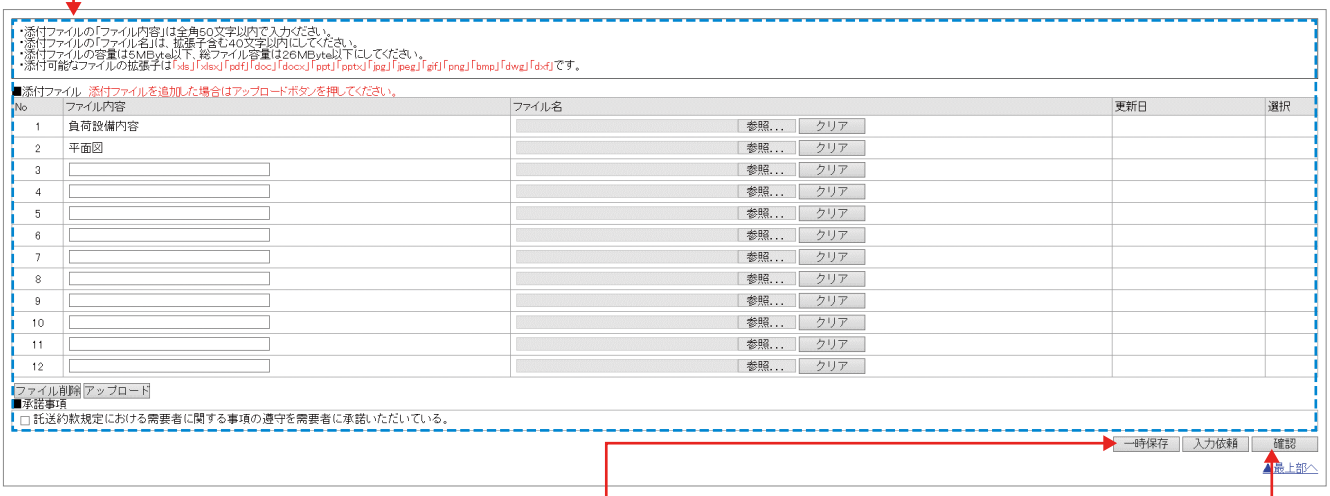

入力を中断する場合は「一時保存」をクリックしてください。

必須

入力が完了しましたら「確認」ボタンをクリックしてください。確認画面にて登録内容を確認のうえ「実行」をクリックすることでお申込み完了となります。

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

❸(電灯)電灯定額接続送電サービス(定額電灯・街路灯)設備変更(東電工事なし)


設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

●が付いている項目は電気工事店さまによる入力が可能な項目となります。

需要者情報訂正(名義, 番地, 建物名, 部屋番号等の変更)は, 電気工事店さまより小売電気事業者さまへ訂正申込が必要であることをご連絡お願いいたします。

※記載の接続供給開始希望日は送電日の目安です。送電完了までにお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。

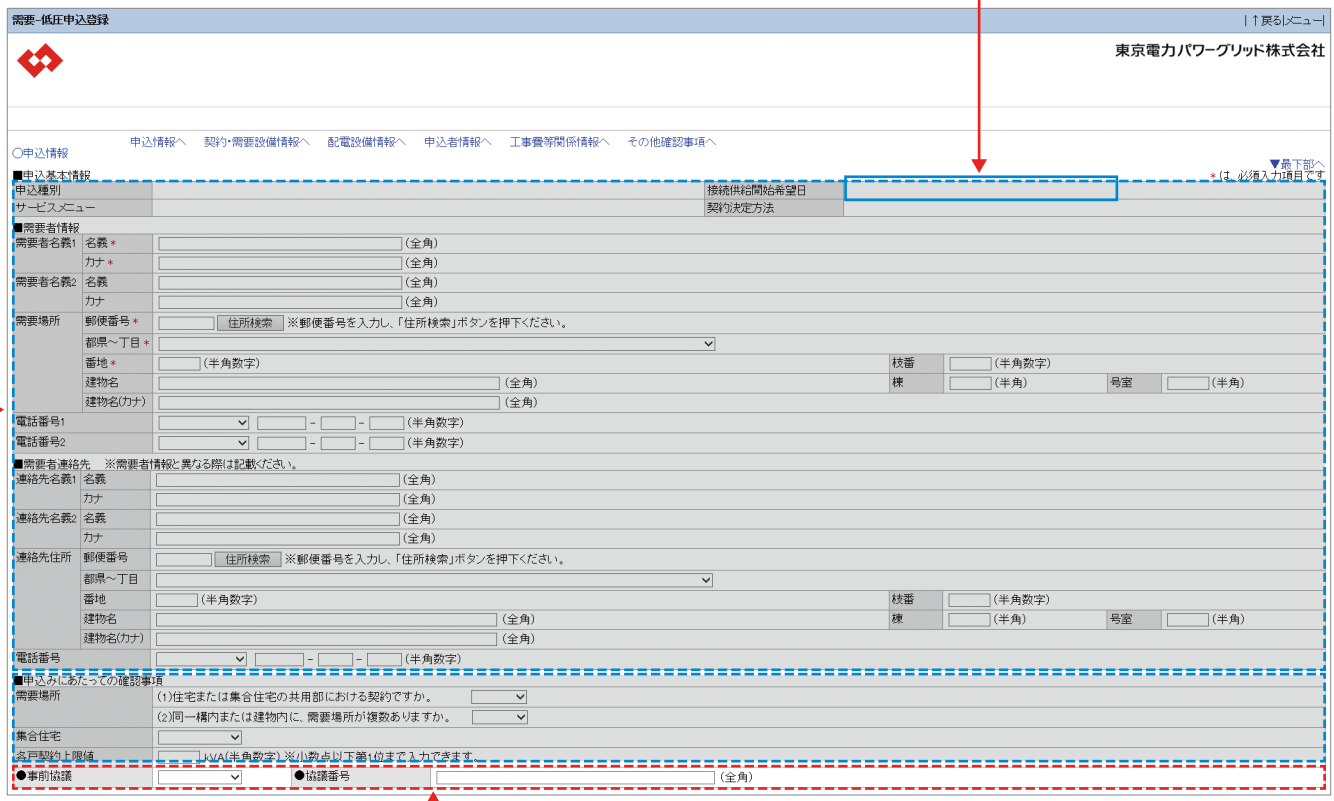


●事前協議を実施している場合は「協議済」を入力してください。
●協議番号 ── 事前協議票に記載されている番号を全角で入力してください。

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

「希望する」は未計器,「希望しない」は計器付きとなります。
選択する場合はご注意ください。

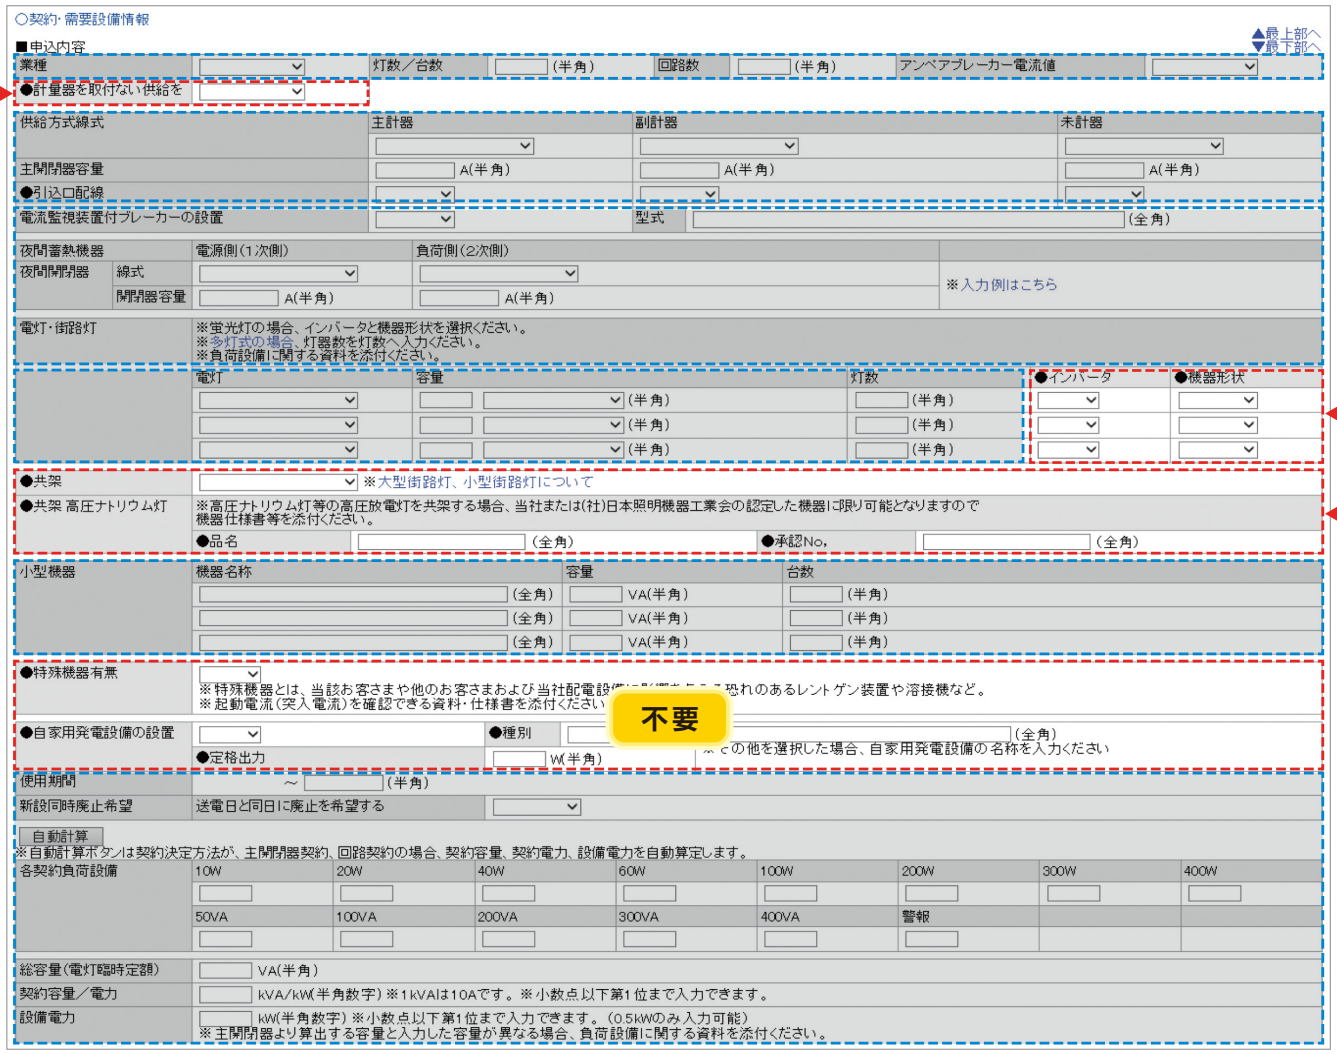

街路灯など該当する場合は入力してください。


3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

❸(電灯)電灯定額接続送電サービス(定額電灯・街路灯)設備変更(東電工事なし)

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力


※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

必須

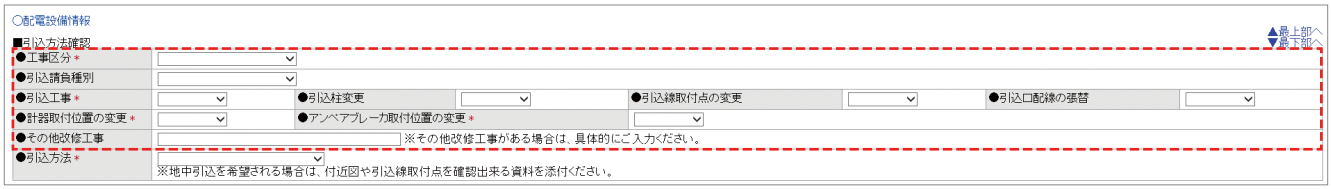


以下,工事区分の入力項目です。

工事区分:東電パワーグリッド工事　　引込請負種別:選択不要

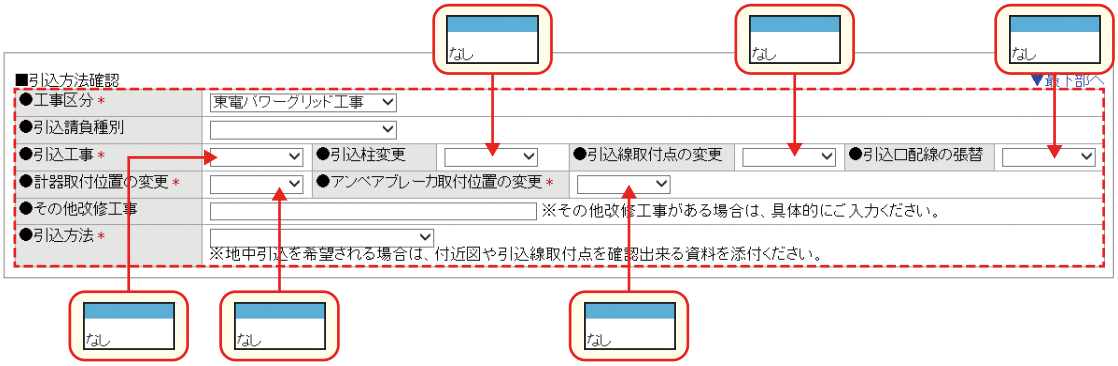

工事区分の選択は**必須**となります。
工事なしの場合は調査のみとなります。
おそれいりますが**東京電力パワーグリッド工事**を選択いただきますようお願いいたします。

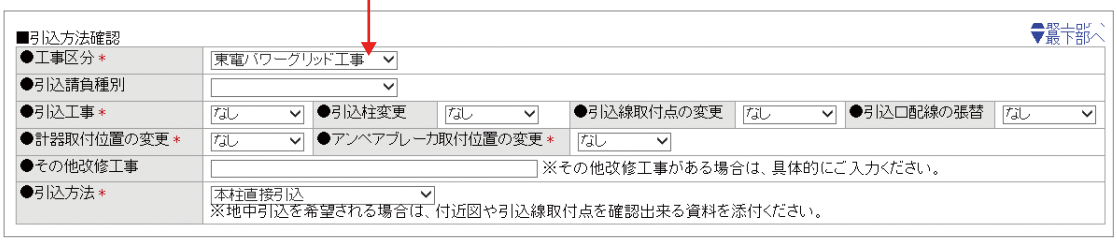

必須

○配電設備情報

■引込方法確認

▲最上部へ ▼最下部へ


●工事区分＊							
●引込請負種別							
●引込工事＊		●引込柱変更		●引込線取付点の変更		●引込口配線の張替	
●計器取付位置の変更＊		●アンペアブレーカ取付位置の変更＊					
●その他改修工事	※その他改修工事がある場合は、具体的にご入力ください。						
●引込方法＊	※地中引込を希望される場合は、付近図や引込線取付点を確認出来る資料を添付ください。						

必須

●本柱直接引込　●本柱引下引込　●地中引込(単独)
●柱間分岐引込1　●直付街灯　●地中引込(集合)
●柱間分岐引込2　●その他(他に該当しない場合)

以下，選択した引込方法の入力項目です。

本柱直接引込(架空)

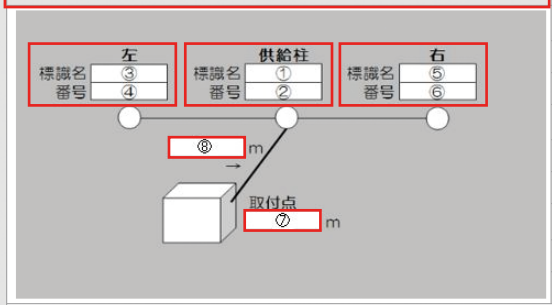引込のパターン	本柱直接引込	●引込電柱		
			●隣接柱(左) 標識検索	
		●標識名	③	(全角)
		●番号	④	号柱(半角数字)
			供給柱 標識検索	
		●標識名	①	(全角)
		●番号	②	号柱(半角数字)
			●隣接柱(右) 標識検索	
		●標識名	⑤	(全角)
		●番号	⑥	号柱(半角数字)
	※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。			

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)


チェック!

電柱標識名は全角,電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」,「引込線の長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。確認事項が生じる場合は,接続供給開始手続きにお時間を要すことになりますのでご注意ください。

下記の場合は用地交渉，官地申請が必要となる場合があります。ご注意ください。


土地の権利者への交渉

近隣土地の上空に電線がかかってしまう場合には，その**土地の権利者への交渉**が必要となります。

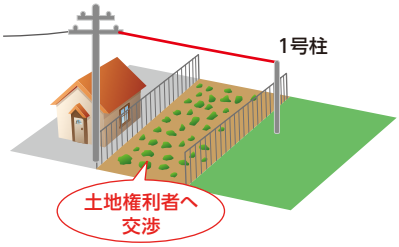


官公庁等への申請

国道・県道の上空を横断する場合には，**官公庁へ申請許可を得る**必要がある場合があります。

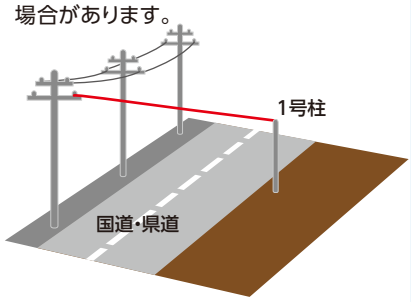

官公庁等への申請

河川・用水路の上空に電線がかかってしまう場合には，**官公庁へ申請許可を得る**必要がある場合があります。

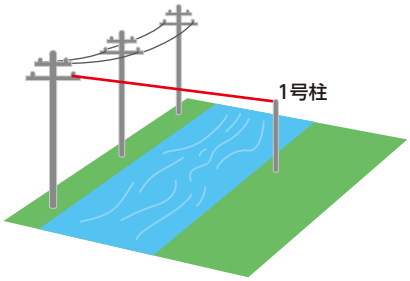


3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

❸(電灯)電灯定額接続送電サービス(定額電灯・街路灯)設備変更(東電工事なし)

柱間分岐引込1(架空)

供給地点から供給柱を見て左側の電柱へ分岐する場合

引込のパターン: 柱間分岐引込1

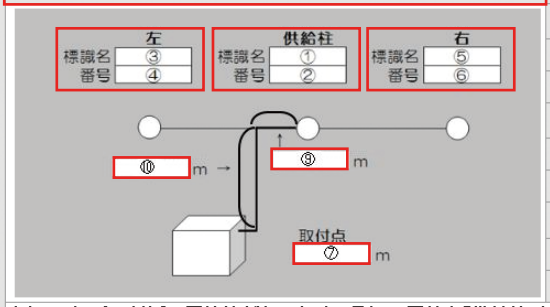


※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込電柱					
	●隣接柱(左)	標識検索			
●標識名	③	(全角)			
●番号	④	号柱(半角数字)			
	供給柱	標識検索			
●標識名	①	(全角)			
●番号	②	号柱(半角数字)			
	●隣接柱(右)	標識検索			
●標識名	⑤	(全角)			
●番号	⑥	号柱(半角数字)			
●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)

柱間分岐引込2(架空)

供給地点から供給柱を見て右側の電柱へ分岐する場合

引込のパターン: 柱間分岐引込2

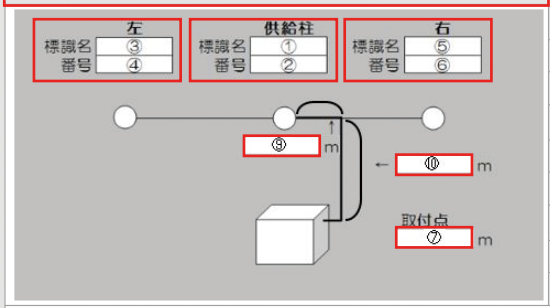

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込電柱					
	●隣接柱(左)	標識検索			
●標識名	③	(全角)			
●番号	④	号柱(半角数字)			
	供給柱	標識検索			
●標識名	①	(全角)			
●番号	②	号柱(半角数字)			
	●隣接柱(右)	標識検索			
●標識名	⑤	(全角)			
●番号	⑥	号柱(半角数字)			
●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)


チェック!

供給地点から引込を希望する東電本柱を見て左・右を入力してください。
電柱標識名は全角,電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」,「電柱から分岐点までの長さ」,「分岐点から取付点までの長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。

以下の場合は,その他(他に該当しない場合)を選択してください。
新しい電柱の建柱が必要となり送電までお時間がかかる場合がございます。


電柱工事

近隣に住宅がない等,周囲に電柱が建っていない場合,**電柱の新設**が必要となる場合があります。

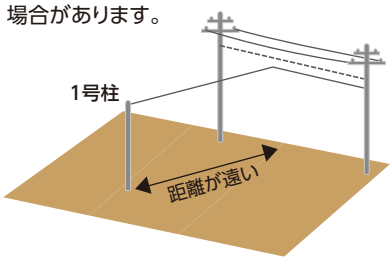


電柱工事

東電・NTTの小柱間での柱間分岐引込は現場設計となります。
建柱が必要となる場合がございます。

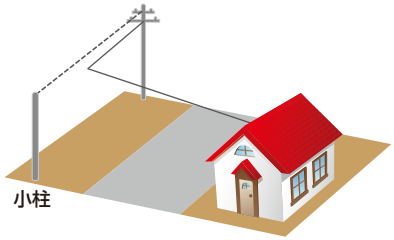

本柱引下引込（架空）

引込のパターン	本柱引下引込

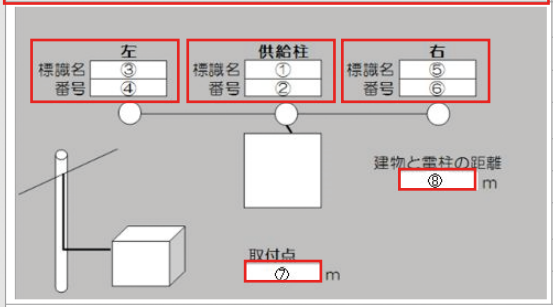

●引込電柱		
	●隣接柱（左）	標識検索
●標識名	③	（全角）
●番号	④	号柱（半角数字）
	供給柱	標識検索
●標識名	①	（全角）
●番号	②	号柱（半角数字）
	●隣接柱（右）	標識検索
●標識名	⑤	（全角）
●番号	⑥	号柱（半角数字）

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。


●引込線取付点の高さ	⑦	m（半角数字）※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m（半角数字）
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m（半角数字）	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m（半角数字）

チェック!

電柱標識名は全角，電柱番号は半角数字にて登録してください。
「引込線取付点の高さ」，「引込線の長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。
引込線の長さ⑧は建物と電柱の距離を記載してください。

直付街灯（架空）

引込のパターン	直付街灯

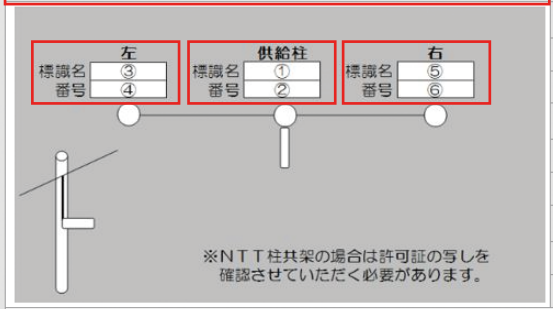

●引込電柱		
	●隣接柱（左）	標識検索
●標識名	③	（全角）
●番号	④	号柱（半角数字）
	供給柱	標識検索
●標識名	①	（全角）
●番号	②	号柱（半角数字）
	●隣接柱（右）	標識検索
●標識名	⑤	押切 （全角）
●番号	⑥	号柱（半角数字）

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦	m（半角数字）※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m（半角数字）
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m（半角数字）	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m（半角数字）


チェック!

電柱標識名は全角,電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。他社電柱設置者へ共架の場合は,確認をさせていただく場合がございます。**

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

❸(電灯)電灯定額接続送電サービス(定額電灯・街路灯)設備変更(東電工事なし)

その他(他に該当しない場合)(架空)

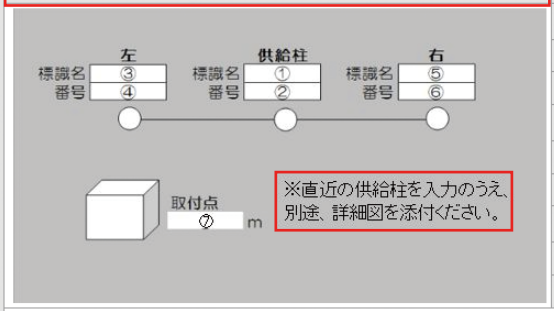引込のパターン	その他(他に該当しない場合)	●引込電柱		
			●隣接柱(左) 標識検索	
		●標識名	③	(全角)
		●番号	④	号柱(半角数字)
			供給柱 標識検索	
		●標識名	①	(全角)
		●番号	②	号柱(半角数字)
			●隣接柱(右) 標識検索	
		●標識名	⑤	(全角)
		●番号	⑥	号柱(半角数字)
	※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。			


●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)

チェック!

供給地点付近に電柱が無い場合や,小柱・他社電柱小柱からの引込み等,引込パターンに該当が無い場合は,直近の供給柱情報を標識名は全角,電柱番号は半角数字にて入力してください。また,詳細の付近図,平面図等を添付してください。確認事項が生じる場合は,接続供給開始手続きにお時間を要すことになりますのでご注意ください。

地中引込(単独)(地中)

引込のパターン	地中引込(単独)

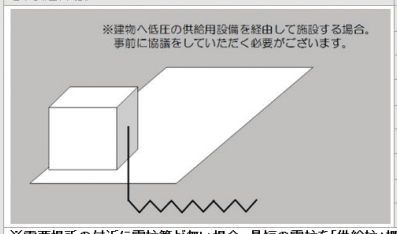

●引込電柱
●隣接柱(左) 標識検索
●標識名 ③ (全角)
●番号 ④ 号柱(半角数字)
供給柱 標識検索
●標識名 ① (全角)
●番号 ② 号柱(半角数字)
●隣接柱(右) 標識検索
●標識名 ⑤ (全角)
●番号 ⑥ 号柱(半角数字)
※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ ⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ ⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ ⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ ⑩	m(半角数字)

地中供給の場合,標識名および**番号の登録は出来ません。**
添付にて付近図等の情報を提供いただきますようお願いいたします。


■申込みにあたっての確認事項

需要場所	(1)住宅または集合住宅の共用部における契約ですか。		
	(2)同一構内または建物内に、需要場所が複数ありますか。		
集合住宅			
各戸契約上限値	kVA(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。		
●事前協議		●協議番号	(全角)

「事前協議」の選択
「協議番号」に入力を
お願いいたします。

地中線工事


電線を地下に埋めて電気をお送りしているエリアでは,**地中電線の新設**が必要となります。

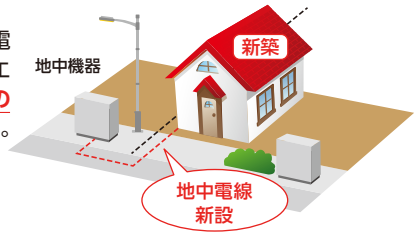

チェック! 詳細の付近図,平面図等を添付してください。また,東京電力パワーグリッドにて事前協議が必要となります。事前協議済の場合は,協議番号をお知らせください。

地中引込(集合)(地中)

引込のパターン	地中引込(集合)

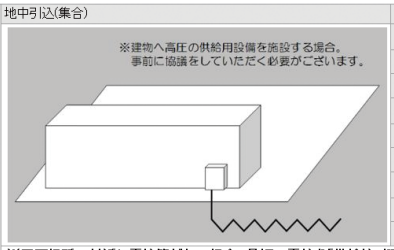

●引込電柱
●隣接柱(左) 標識検索
●標識名 ③ (全角)
●番号 ④ 号柱(半角数字)
供給柱 標識検索
●標識名 ① (全角)
●番号 ② 号柱(半角数字)
●隣接柱(右) 標識検索
●標識名 ⑤ (全角)
●番号 ⑥ 号柱(半角数字)
※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ ⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ ⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ ⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ ⑩	m(半角数字)

地中供給の場合,標識名および**番号の登録は出来ません。**
添付にて付近図等の情報を提供いただきますようお願いいたします。

■申込みにあたっての確認事項

需要場所	(1)住宅または集合住宅の共用部における契約ですか。		
	(2)同一構内または建物内に、需要場所が複数ありますか。		
集合住宅			
各戸契約上限値	kVA(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。		
●事前協議		●協議番号	(全角)

「事前協議」の選択
「協議番号」に入力を
お願いいたします。

チェック! 詳細の付近図,平面図等を添付してください。また,東京電力パワーグリッドにて事前協議が必要となります。事前協議済の場合は,協議番号をお知らせください。「平面図」,「幹線系統図」のほか「集合住宅容量・件数一覧」を添付してください。

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

❸(電灯)電灯定額接続送電サービス(定額電灯・街路灯)設備変更(東電工事なし)

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

要注意項目


東京電力パワーグリッド工事ありの場合
●設計協議を希望「する」・「しない」を**選択必須**。

架空の場合




以下の選択は現場設計となる可能性があります。

●引込線が鉄道沿いで「ある」
●引込線が国道や都県道の道路沿いで「ある」
●引込線が国道・都県道を横断「ある」
●引込線がバス通り沿いで「ある」
●引込線が商店街通り沿いで「ある」
●引込線が一方通行の道路沿いで「ある」
●引込線が送電線下で「ある」
●引込線が小柱(他者小柱を含む)を経由「する」
●設計協議を希望「する」
●引込線等が他人敷地を通過「はい」
●引込線取付金具は「ない」
●引込線等が河川区域内に「入る」
●引込線工事を行う際に、以下のとおり地上高、離隔等の確保が出来ている「いいえ」

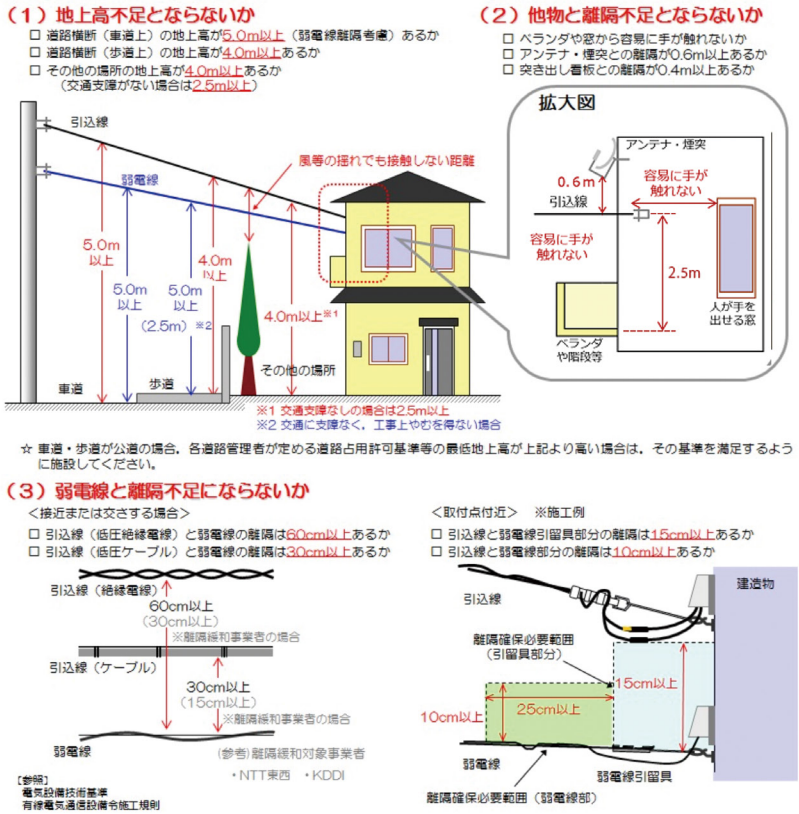



チェック必須。 **必須**

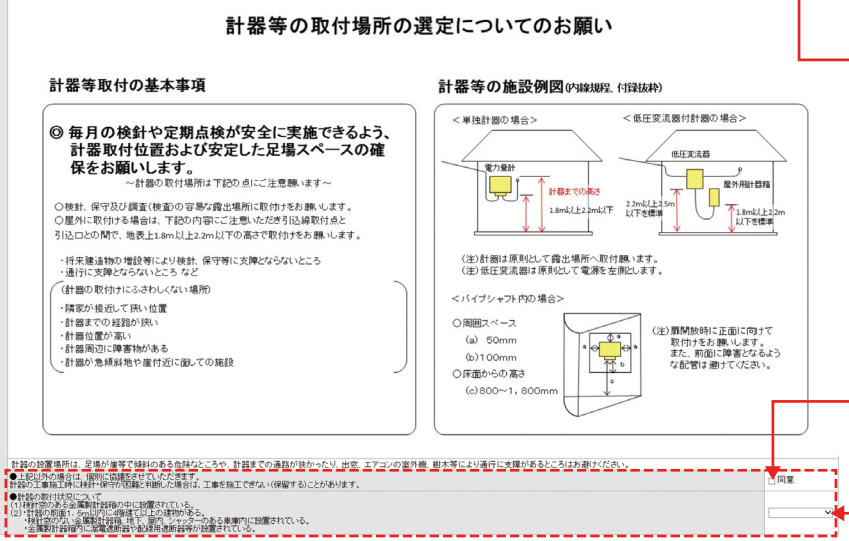

未計器のため選択しない。

未計器のためチェック不要。

未計器のため選択しない。

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力


※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

要注意項目

【必須項目】
地中の場合は●設計協議を希望のみ必須となります。

●設計協議を希望
設計協議の必要ない場合は「しない」を選択してください。
設計協議を希望「する」を選択した場合
設計協議を希望する内容がわかる資料の添付をお願いいたします。希望理由がわからない場合内容確認にお時間をいただく場合がございます。

地中の場合

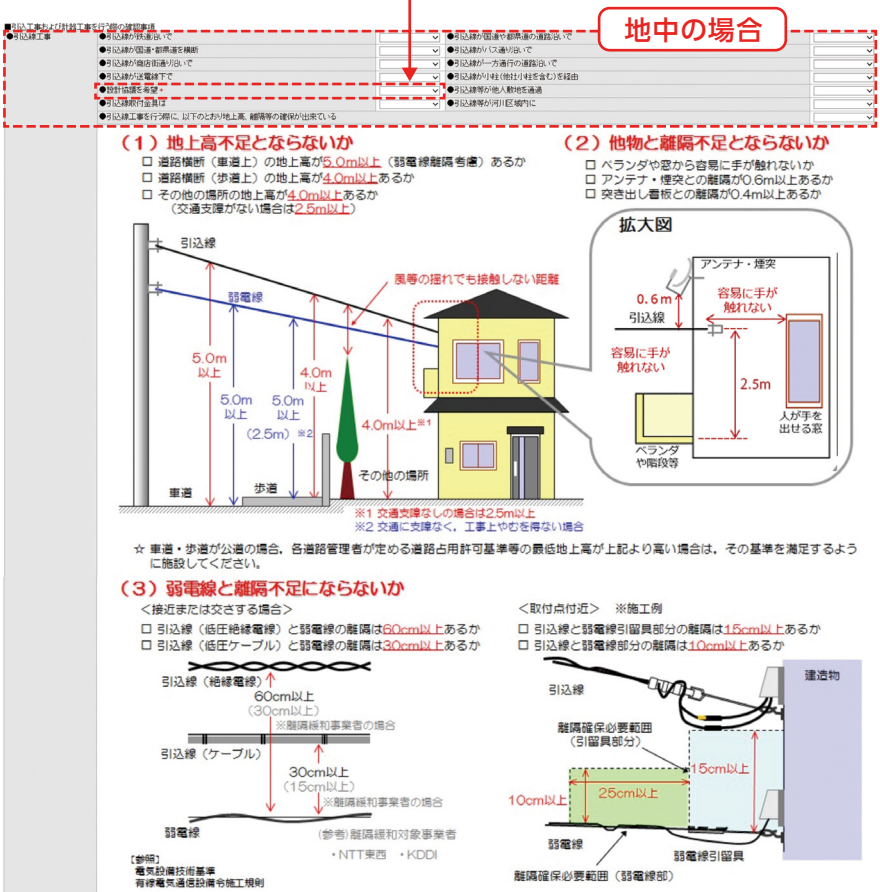

以下の選択は現場設計となる可能性があります。

●引込線が鉄道沿いで
「ある」
●引込線が国道や都県道の道路沿いで
「ある」
●引込線が国道・都県道を横断
「ある」
●引込線がバス通り沿いで
「ある」
●引込線が商店街通り沿いで
「ある」
●引込線が一方通行の道路沿いで
「ある」
●引込線が送電線下で
「ある」
●引込線が小柱（他者小柱を含む）を経由
「する」
●設計協議を希望
「する」
●引込線等が他人敷地を通過
「はい」
●引込線取付金具は
「ない」
●引込線等が河川区域内に
「入る」
●引込線工事を行う際に，
以下のとおり地上高，
離隔等の確保が出来ている
「いいえ」

チェック必須。 **必須**

未計器のため選択しない。

未計器のためチェック不要。


未計器のため選択しない。

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

❸(電灯)電灯定額接続送電サービス(定額電灯・街路灯)設備変更(東電工事なし)


設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

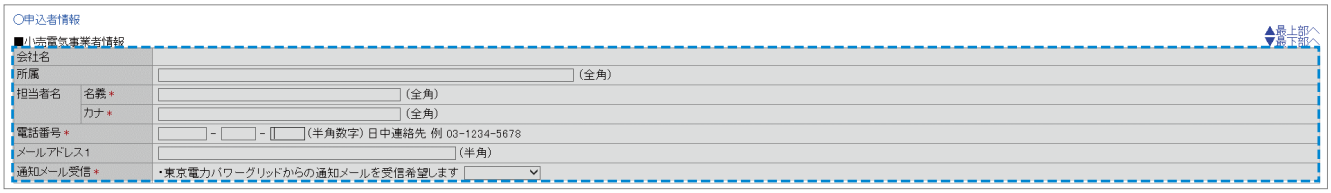


必須

空欄の場合は工事店情報を入力してください。

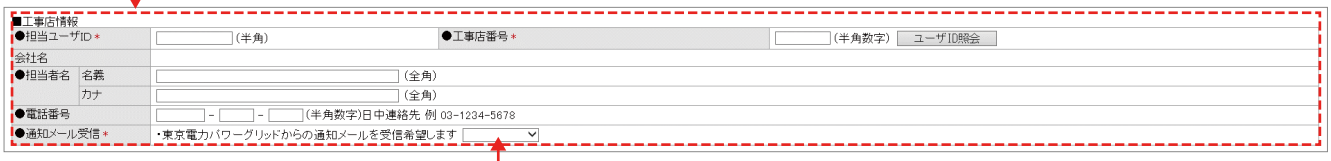

通知メールを
●「希望する」
●「希望しない」を選択してください。
空欄または「希望しない」を選択した場合メール通知がありません。ご注意ください。

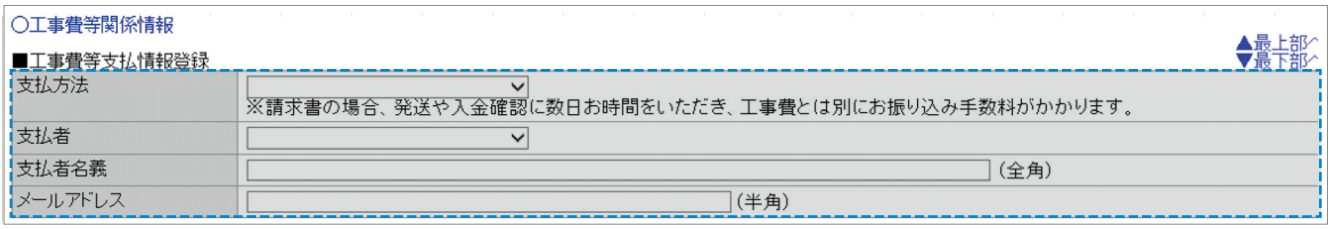

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

要確認

設備情報登録を行う日付が「接続供給開始希望日」を過ぎている場合

「●落成有無:なし」,「●屋内配線工事完了（予定日）:記載なし」で登録いただき，工程状況が「落成登録待ち」になりましたら「落成連絡」をお願いいたします。

また，既に屋内配線工事が完了しており，落成を希望する場合は，「●落成有無:あり」「●屋内配線工事完了（予定日）:設備情報登録日の翌日以降」にてご登録ください。（「●落成有無:なし」の場合は，「落成登録待ち」となり，別途「落成連絡」が必要となります。）


立会設計を希望の場合は入力してください。



「工事」および「調査」に関する内容の登録をお願いいたします。

連絡希望の有無，担当者を入力してください。

小売電気事業者さまにて添付いただきますが，電気工事店さまでも添付が可能です。
また，設備構築に必要な情報がある場合は，必要に応じて添付してください。

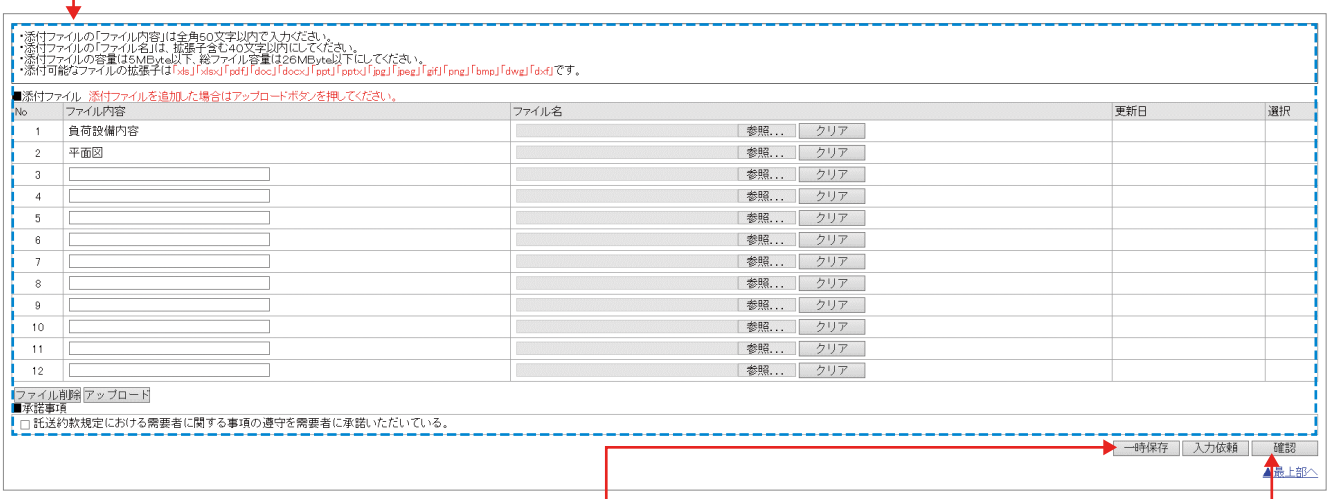

入力を中断する場合は「一時保存」をクリックしてください。

必須

入力が完了しましたら「確認」ボタンをクリックしてください。確認画面にて登録内容を確認のうえ「実行」をクリックすることでお申込み完了となります。

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

④(電灯・動力)標準接続送電サービス(計器付き) 新設


設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

●が付いている項目は電気工事店さまによる入力が可能な項目となります。

需要者情報訂正(名義,番地,建物名,部屋番号等の変更)は,電気工事店さまより小売電気事業者さまへ訂正申込が必要であることをご連絡お願いいたします。

※記載の接続供給開始希望日は送電日の目安です。送電完了までにお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。

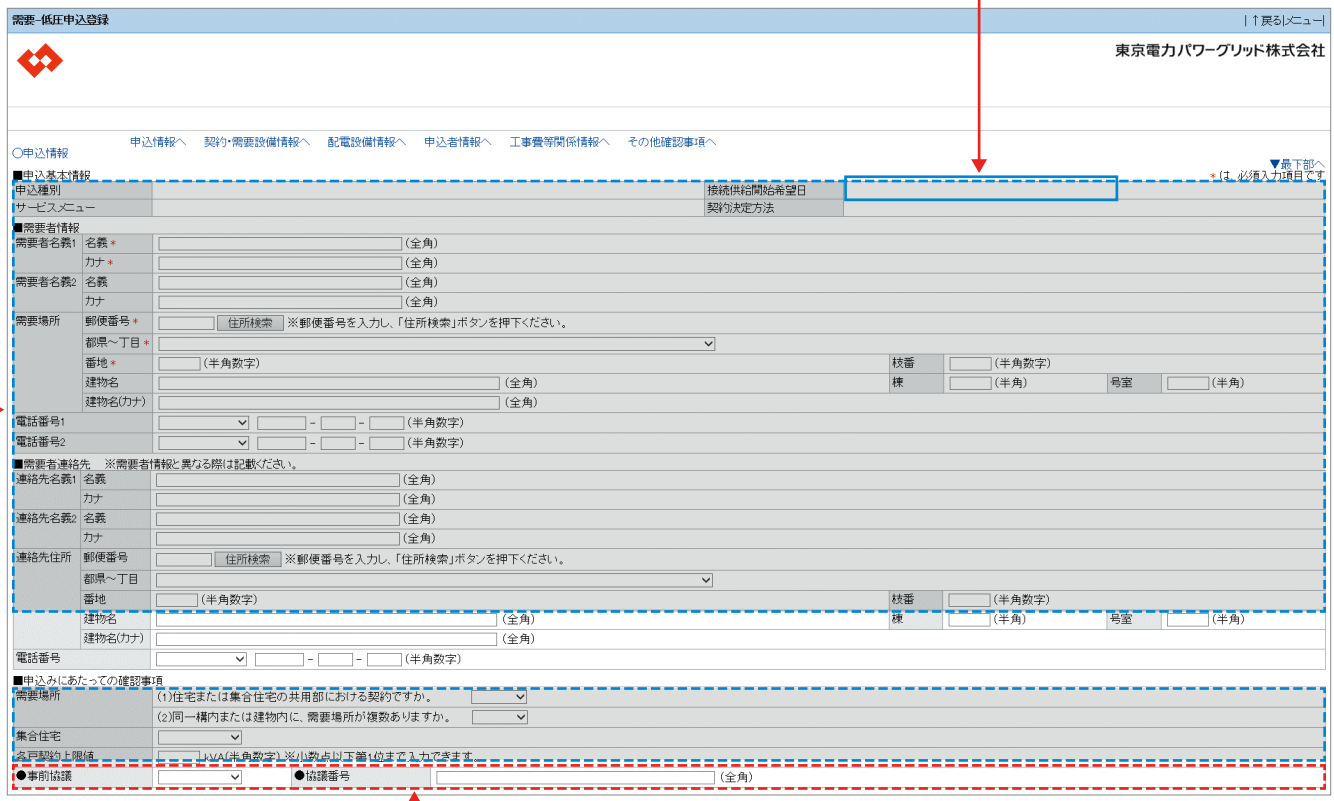


●事前協議を実施している場合は「協議済」を入力してください。
●協議番号 ── 事前協議票に記載されている番号を全角で入力してください。
特殊な供給方法等により電気工事店さまが事前協議を実施されている場合は,「事前協議」を選択いただき「協議番号」へ登録をお願いいたします。

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

計器付きの場合は「希望しない」を選択します。
選択する場合はご注意ください。
アンペアブレーカ契約で「希望する」を選択した場合エラーとなります。

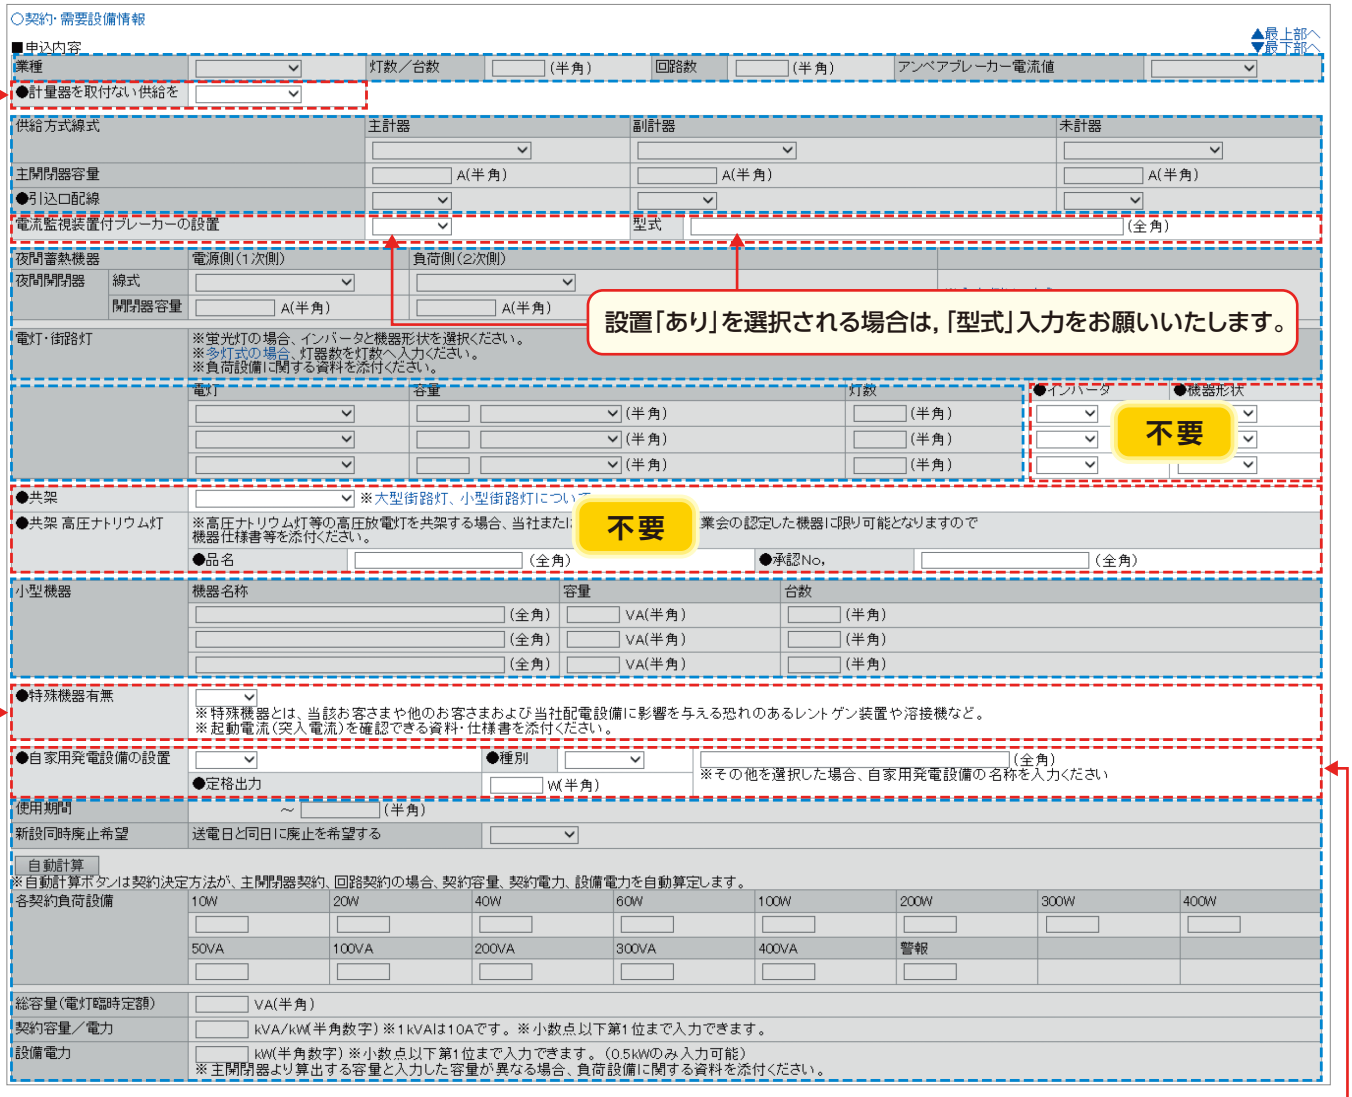

■特殊機器有無
- ●動力申込でレントゲン装置・溶接機などがある場合は特殊機器「有」を選択してください。
- ●添付資料に仕様がわかるものを添付してください。

■自家用発電設備の設置
- ●自家用発電設備がある場合は「有」を選択してください。
- ●添付資料に仕様がわかるものを添付してください。

ありを選択した場合, 種別を太陽光・その他を選択してください。
また定格出力, 関連発電申込番号(13桁)を入力してください。
種別その他を選択した場合は設置する機器の名称を入力してください。
例)エネファームなど
自家用発電設備の仕様書を添付をお願いいたします。


3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

④(電灯・動力)標準接続送電サービス(計器付き) 新設

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力


※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

必須

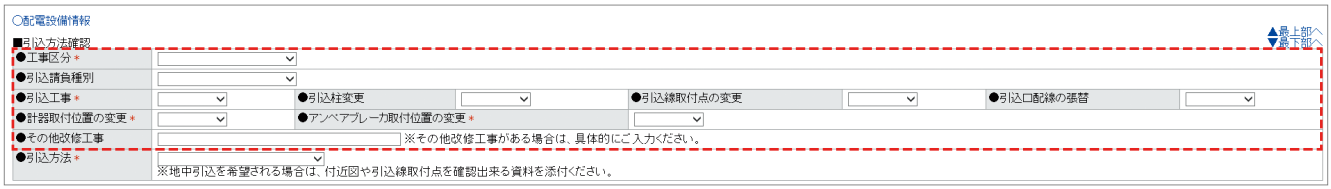

以下, 工事区分の入力項目です。

工事区分:東電パワーグリッド工事　　引込請負種別:選択不要

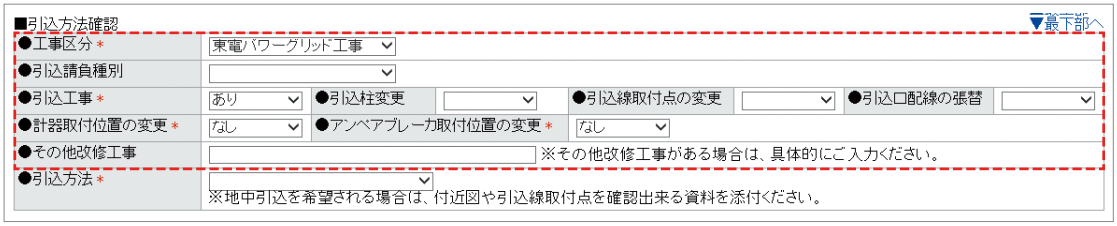


チェック!

●工事区分「東電パワーグリッド工事」

東京電力パワーグリッドにて引込工事を行うお申込みです。

工事区分:引込請負工事の場合　　引込請負種別:選択が必須

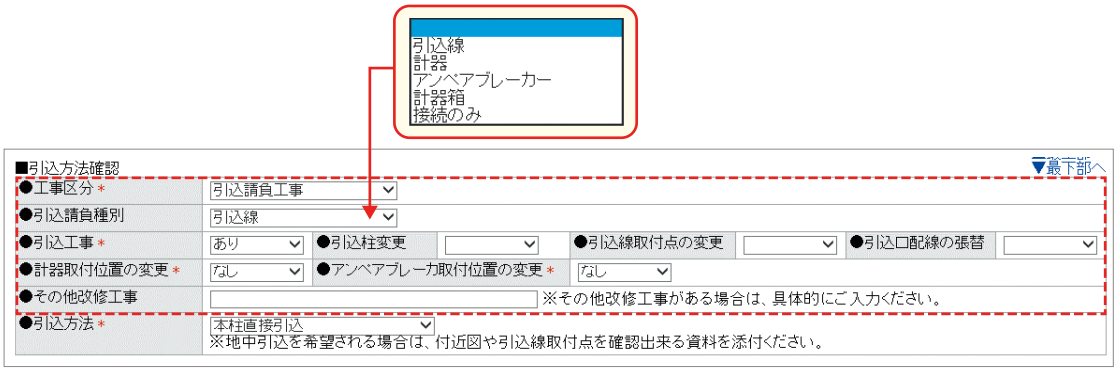

チェック!

●工事区分「引込請負工事」

請負工事は電気工事店さまにて引込工事を実施いただくお申込みです。
引込請負工事にてお申込みいただく際は委託設計書の添付を忘れずにお願いいたします。

必須

○配電設備情報

■引込方法確認

▲最上部へ ▼最下部へ


●工事区分＊							
●引込請負種別							
●引込工事＊		●引込柱変更		●引込線取付点の変更		●引込口配線の張替	
●計器取付位置の変更＊		●アンペアブレーカ取付位置の変更＊					
●その他改修工事	※その他改修工事がある場合は、具体的にご入力ください。						
●引込方法＊	※地中引込を希望される場合は、付近図や引込線取付点を確認出来る資料を添付ください。						

必須

●本柱直接引込　●本柱引下引込　●地中引込(単独)
●柱間分岐引込1　●直付街灯　●地中引込(集合)
●柱間分岐引込2　●その他(他に該当しない場合)

以下，選択した引込方法の入力項目です。

本柱直接引込(架空)

引込のパターン	本柱直接引込	●引込電柱		
			●隣接柱(左)	標識検索
		●標識名	③	(全角)
		●番号	④	号柱(半角数字)
			供給柱	標識検索
		●標識名	①	(全角)
		●番号	②	号柱(半角数字)
			●隣接柱(右)	標識検索
		●標識名	⑤	(全角)
		●番号	⑥	号柱(半角数字)
	※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。			

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)

チェック!

電柱標識名は全角,電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」,「引込線の長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。確認事項が生じる場合は,接続供給開始手続きにお時間を要すことになりますのでご注意ください。

下記の場合は用地交渉，官地申請が必要となる場合があります。ご注意ください。


土地の権利者への交渉

近隣土地の上空に電線がかかってしまう場合には，その**土地の権利者への交渉**が必要となります。




官公庁等への申請

国道・県道の上空を横断する場合には，**官公庁へ申請許可を得る**必要がある場合があります。

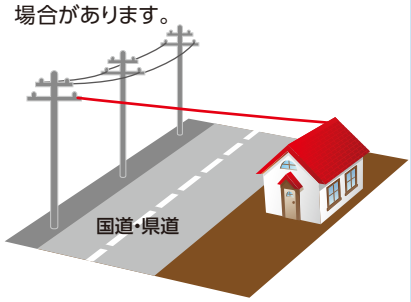

官公庁等への申請

河川・用水路の上空に電線がかかってしまう場合には，**官公庁へ申請許可を得る**必要がある場合があります。

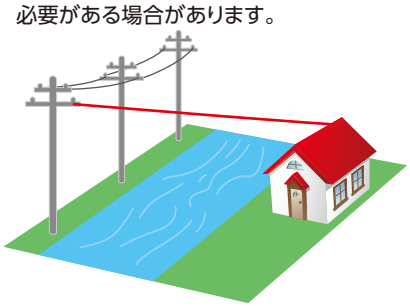


3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

④(電灯・動力)標準接続送電サービス(計器付き) 新設

柱間分岐引込1(架空)

供給地点から供給柱を見て左側の電柱へ分岐する場合

引込のパターン	柱間分岐引込1

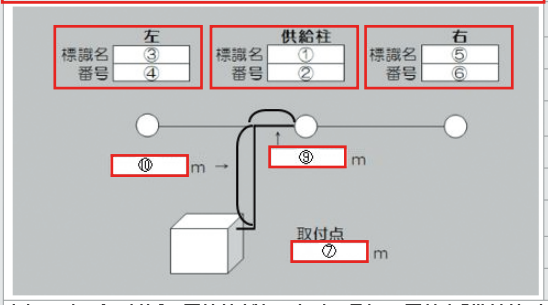

●引込電柱			
	●隣接柱(左)	標識検索	
●標識名	③		(全角)
●番号	④		号柱(半角数字)
	供給柱	標識検索	
●標識名	①		(全角)
●番号	②		号柱(半角数字)
	●隣接柱(右)	標識検索	
●標識名	⑤		(全角)
●番号	⑥		号柱(半角数字)


※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)

柱間分岐引込2(架空)

供給地点から供給柱を見て右側の電柱へ分岐する場合

引込のパターン	柱間分岐引込2

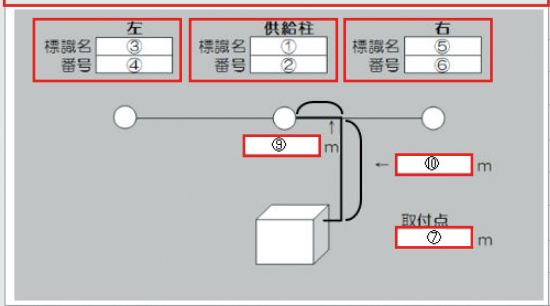

●引込電柱			
	●隣接柱(左)	標識検索	
●標識名	③		(全角)
●番号	④		号柱(半角数字)
	供給柱	標識検索	
●標識名	①		(全角)
●番号	②		号柱(半角数字)
	●隣接柱(右)	標識検索	
●標識名	⑤		(全角)
●番号	⑥		号柱(半角数字)

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)


チェック!

供給地点から引込を希望する東電本柱を見て左・右を入力してください。
電柱標識名は全角,電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」,「電柱から分岐点までの長さ」,「分岐点から取付点までの長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。

以下の場合は,その他(他に該当しない場合)を選択してください。
新しい電柱の建柱が必要となり送電までお時間がかかる場合がございます。


電柱工事

近隣に住宅がない等,周囲に電柱が建っていない場合,**電柱の新設**が必要となる場合があります。

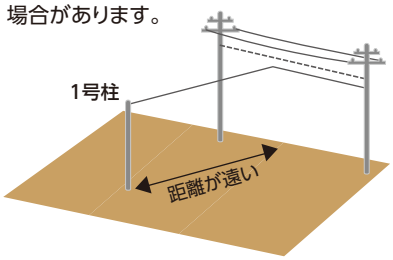


電柱工事

東電・NTTの小柱間での柱間分岐引込は現場設計となります。
建柱が必要となる場合がございます。

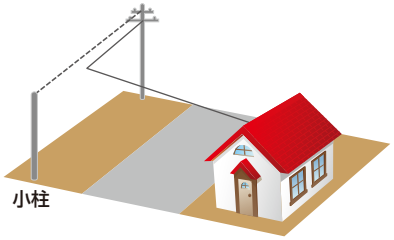

本柱引下引込（架空）

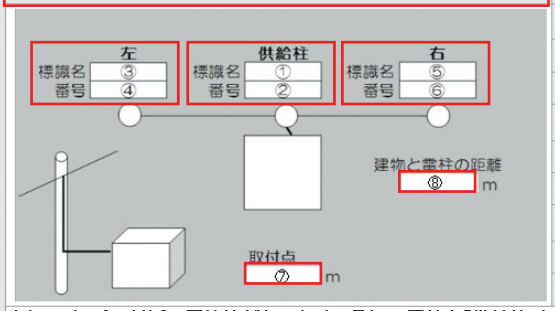
引込のパターン	本柱引下引込	●引込電柱		
			●隣接柱（左） 標識検索	
			●標識名 ③	（全角）
			●番号 ④	号柱（半角数字）
			供給柱 標識検索	
			●標識名 ①	（全角）
			●番号 ②	号柱（半角数字）
			●隣接柱（右） 標識検索	
			●標識名 ⑤	（全角）
			●番号 ⑥	号柱（半角数字）
	※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。			

●引込線取付点の高さ	⑦	m（半角数字）※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m（半角数字）
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m（半角数字）	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m（半角数字）

チェック!

電柱標識名は全角，電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」，「引込線の長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。
引込線の長さ⑧は建物と電柱の距離を記載してください。

その他（他に該当しない場合）（架空）

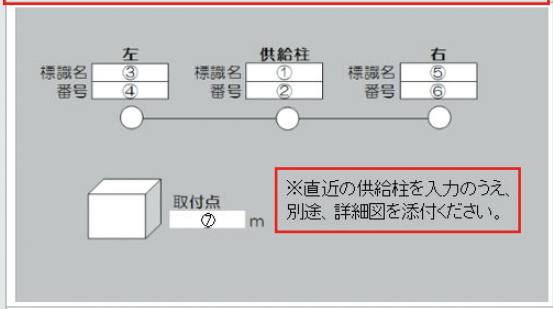引込のパターン	その他（他に該当しない場合）	●引込電柱		
			●隣接柱（左） 標識検索	
			●標識名 ③	（全角）
			●番号 ④	号柱（半角数字）
			供給柱 標識検索	
			●標識名 ①	（全角）
			●番号 ②	号柱（半角数字）
			●隣接柱（右） 標識検索	
			●標識名 ⑤	（全角）
			●番号 ⑥	号柱（半角数字）
	※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。			

●引込線取付点の高さ	⑦	m（半角数字）※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m（半角数字）
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m（半角数字）	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m（半角数字）


チェック!

供給地点付近に電柱が無い場合や，小柱・他社電柱小柱からの引込み等，引込パターンに該当が無い場合は，直近の供給柱情報を標識名は全角，電柱番号は半角数字にて入力してください。また，詳細の付近図，平面図等を添付してください。
確認事項が生じる場合は，接続供給開始手続きにお時間を要すことになりますのでご注意ください。

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

④(電灯・動力)標準接続送電サービス(計器付き) 新設

地中引込(単独)(地中)

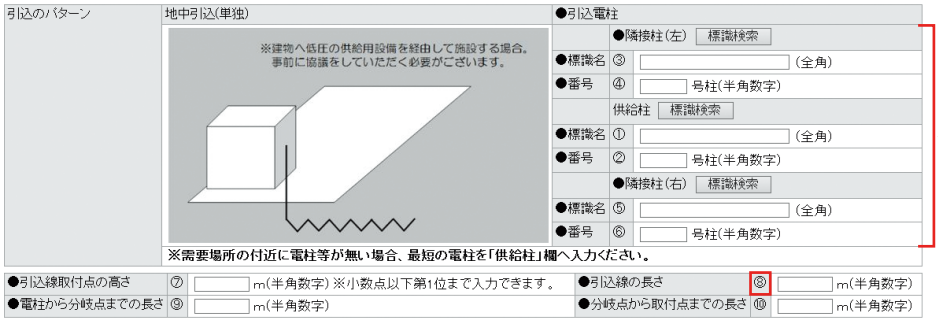

地中供給の場合,標識名および**番号の登録は出来ません。**
添付にて付近図等の情報を提供いただきますようお願いいたします。


■申込みにあたっての確認事項

需要場所	(1)住宅または集合住宅の共用部における契約ですか。		
	(2)同一構内または建物内に、需要場所が複数ありますか。		
集合住宅			
各戸契約上限値	kVA(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。		
●事前協議		●協議番号	(全角)

「事前協議」の選択
「協議番号」に入力をお願いいたします。


地中線工事

電線を地下に埋めて電気をお送りしているエリアでは,**地中電線の新設**が必要となります。

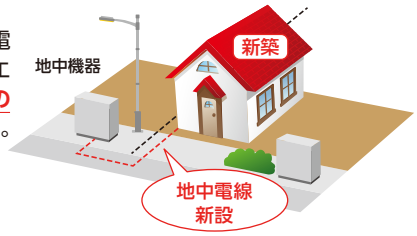

チェック!
詳細の付近図,平面図等を添付してください。また,東京電力パワーグリッドにて事前協議が必要となります。事前協議済の場合は,協議番号をお知らせください。

地中引込(集合)(地中)

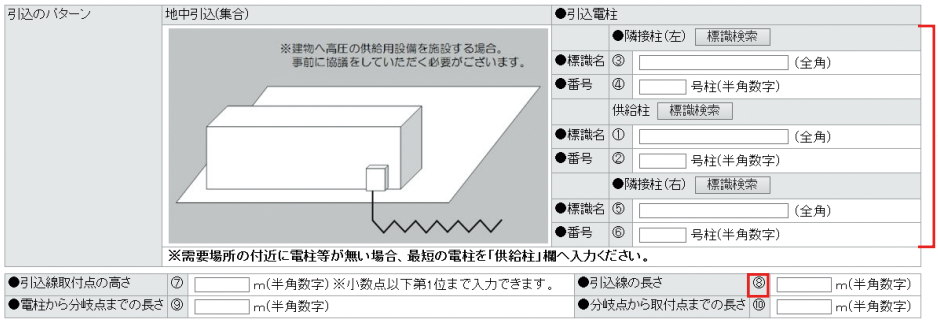

地中供給の場合,標識名および**番号の登録は出来ません。**
添付にて付近図等の情報を提供いただきますようお願いいたします。

■申込みにあたっての確認事項

需要場所	(1)住宅または集合住宅の共用部における契約ですか。		
	(2)同一構内または建物内に、需要場所が複数ありますか。		
集合住宅			
各戸契約上限値	kVA(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。		
●事前協議		●協議番号	(全角)

「事前協議」の選択
「協議番号」に入力をお願いいたします。

チェック!
詳細の付近図,平面図等を添付してください。また,東京電力パワーグリッドにて事前協議が必要となります。事前協議済の場合は,協議番号をお知らせください。「平面図」,「幹線系統図」のほか「集合住宅容量・件数一覧」を添付してください。

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

要注意項目

●設計協議を希望
設計協議の必要ない場合は「しない」を選択してください。
設計協議を希望「する」を選択した場合
設計協議を希望する内容がわかる資料の添付をお願いいたします。希望理由がわからない場合内容確認にお時間をいただく場合がございます。


●引込線取付金具は
引込線取付金具がついている場合は「ある」を選択してください。
引込線取付金具は「ない」を選択した場合
現場設計となるため内線工事完了済みの場合でも，落成受付可能となるまで時間がかかる場合があります。

●引込線工事を行う際に，以下のとおり地上高，離隔等の確保が出来ている
地上高を確保していただき「はい」をを選択してください。
地上高を確保出来ない場合引込工事が出来ない場合があります。

●引込線が小柱（他社小柱を含む）を経由
お客さま（電気工事店さま）1号柱は小柱ではございません。「ない」を選択してください。**東電・NTTなどの小柱から引込の場合は「ある」**を選択してください。
現場設計となるため内線工事完了済みの場合でも，落成受付可能となるまで時間がかかる場合があります。

●引込線が送電線下で
送電線とは6万6000Vから50万Vまでの送電設備です。
電柱にかかっている高圧・低圧線ではございません。
送電線下で作業・建築を行う際は東京電力パワーグリッドへ確認が必要となります。

架空の場合

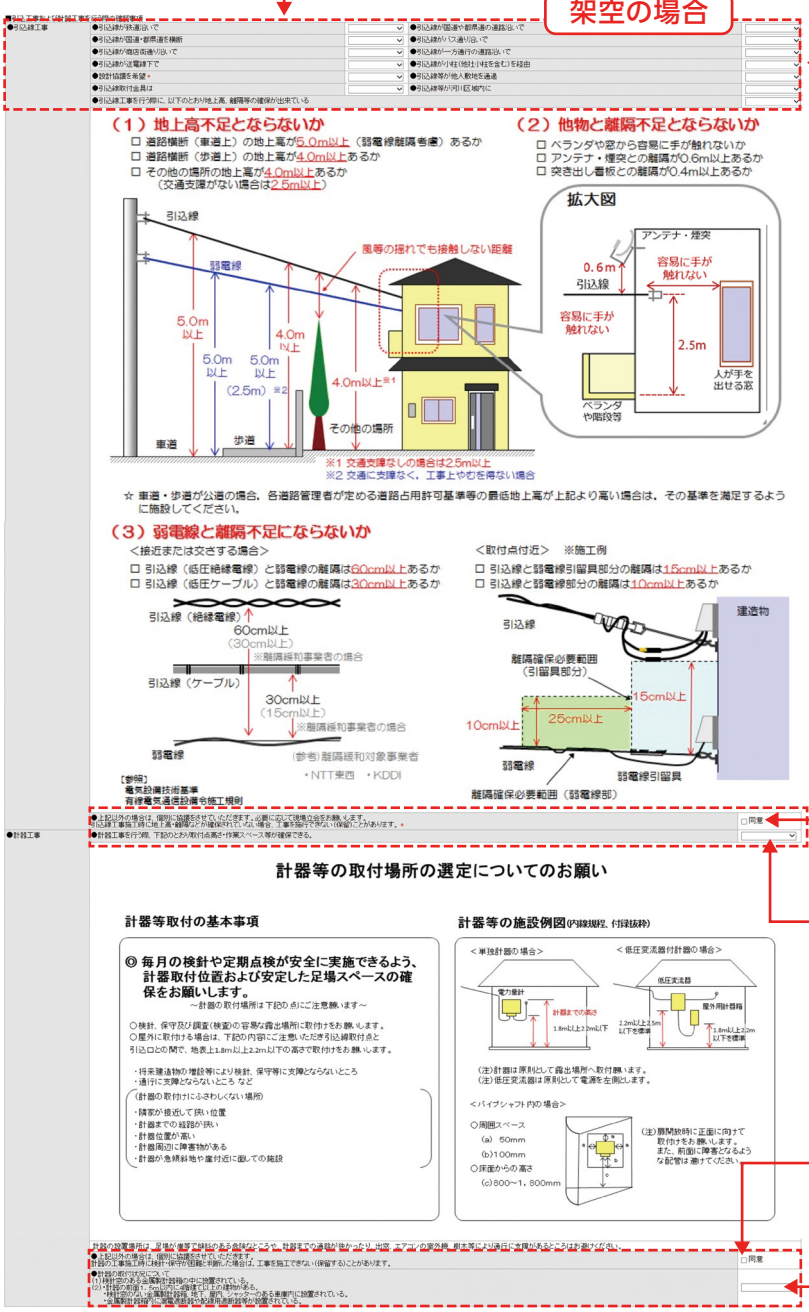

必須

全項目入力してください

以下の選択は現場設計となる可能性があります。

●引込線が鉄道沿いで
「ある」
●引込線が国道や都県道の道路沿いで
「ある」
●引込線が国道・都県道を横断
「ある」
●引込線がバス通り沿いで
「ある」
●引込線が商店街通り沿いで
「ある」
●引込線が一方通行の道路沿いで
「ある」
●引込線が送電線下で
「ある」
●引込線が小柱（他者小柱を含む）を経由
「する」
●設計協議を希望
「する」
●引込線等が他人敷地を通過
「はい」
●引込線取付金具は
「ない」
●引込線等が河川区域内に
「入る」
●引込線工事を行う際に，以下のとおり地上高，離隔等の確保が出来ている
「いいえ」

チェック必須。 **必須**

該当するものを選択してください。 **必須**

チェック必須。 **必須**

該当するものを選択してください。 **必須**

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

④(電灯・動力)標準接続送電サービス(計器付き) 新設


設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

要注意項目

【必須項目】
地中の場合は●設計協議を希望のみ必須となります。

●設計協議を希望
設計協議の必要ない場合は「しない」を選択してください。
設計協議を希望「する」を選択した場合
設計協議を希望する内容がわかる資料の添付をお願いいたします。希望理由がわからない場合内容確認にお時間をいただく場合がございます。

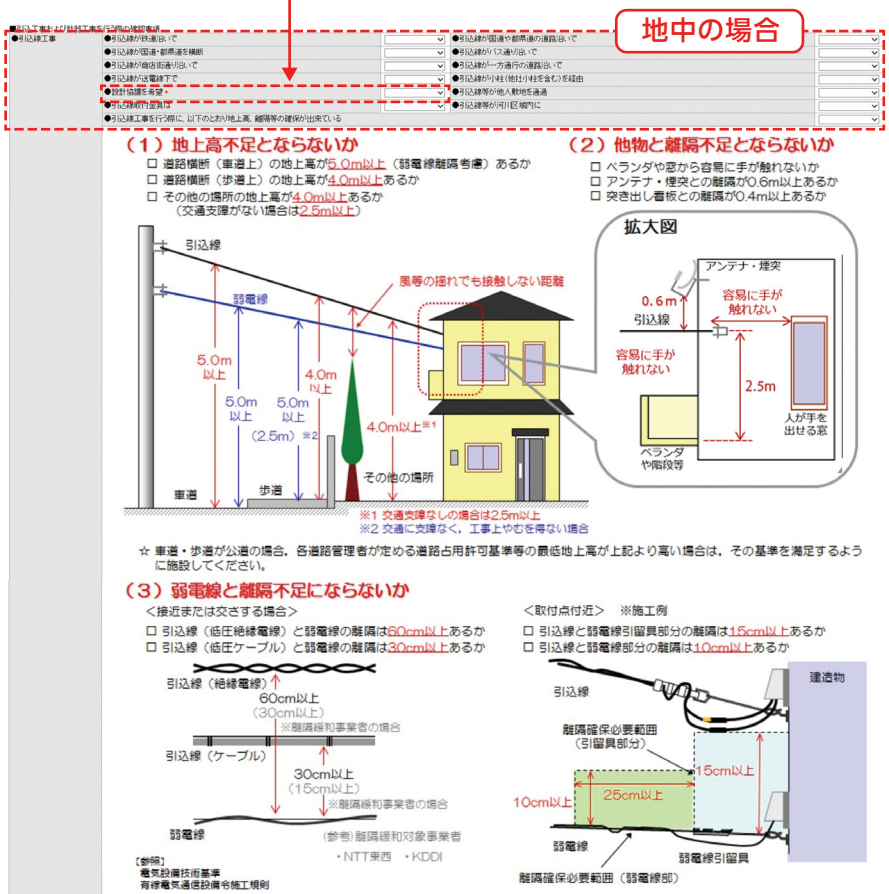

以下の選択は現場設計となる可能性があります。

●引込線が鉄道沿いで
「ある」
●引込線が国道や都県道の道路沿いで
「ある」
●引込線が国道・都県道を横断
「ある」
●引込線がバス通り沿いで
「ある」
●引込線が商店街通り沿いで
「ある」
●引込線が一方通行の道路沿いで
「ある」
●引込線が送電線下で
「ある」
●引込線が小柱(他者小柱を含む)を経由
「する」
●設計協議を希望
「する」
●引込線等が他人敷地を通過
「はい」
●引込線取付金具は
「ない」
●引込線等が河川区域内に
「入る」
●引込線工事を行う際に，以下のとおり地上高，離隔等の確保が出来ている
「いいえ」

チェック必須。 必須


該当するものを選択してください。 必須

チェック必須。 必須

該当するものを選択してください。 必須


設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

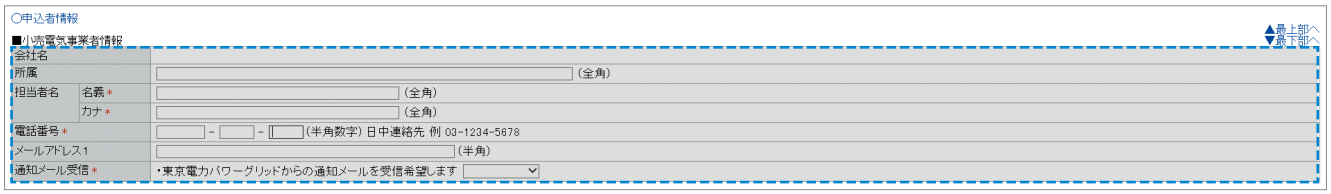


必須

空欄の場合は工事店情報を入力してください。

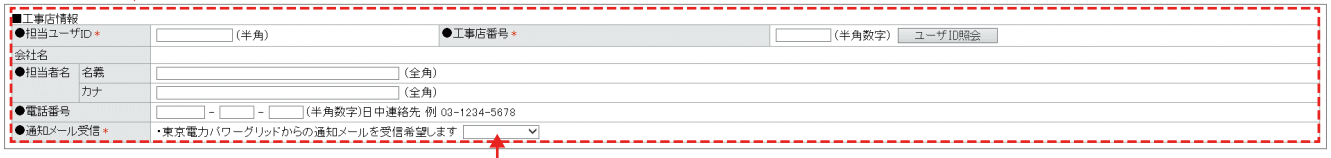

通知メールを
●「希望する」
●「希望しない」を選択してください。
空欄または「希望しない」を選択した場合メール通知がありません。ご注意ください。

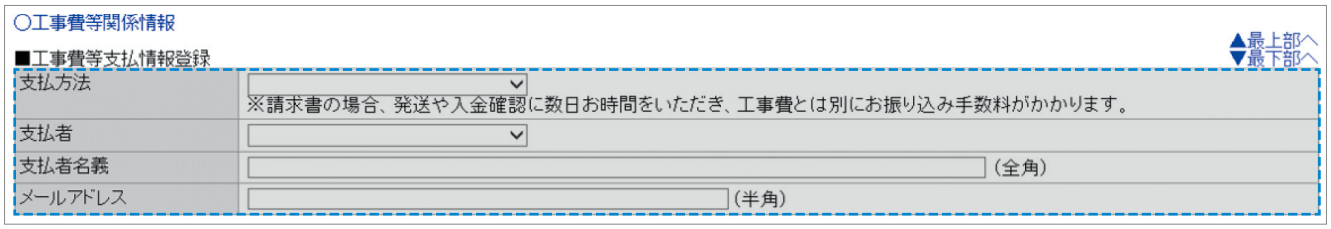

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

④(電灯・動力)標準接続送電サービス(計器付き) 新設

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。


要確認

設備情報登録を行う日付が「接続供給開始希望日」を過ぎている場合

「●落成有無:なし」,「●屋内配線工事完了(予定日):記載なし」で登録いただき,工程状況が「落成登録待ち」になりましたら「落成連絡」をお願いいたします。

また,既に屋内配線工事が完了しており,落成を希望する場合は,「●落成有無:あり」「●屋内配線工事完了(予定日):設備情報登録日の翌日以降」にてご登録ください。(「●落成有無:なし」の場合は,「落成登録待ち」となり,別途「落成連絡」が必要となります。)


立会設計を希望の場合は入力してください。

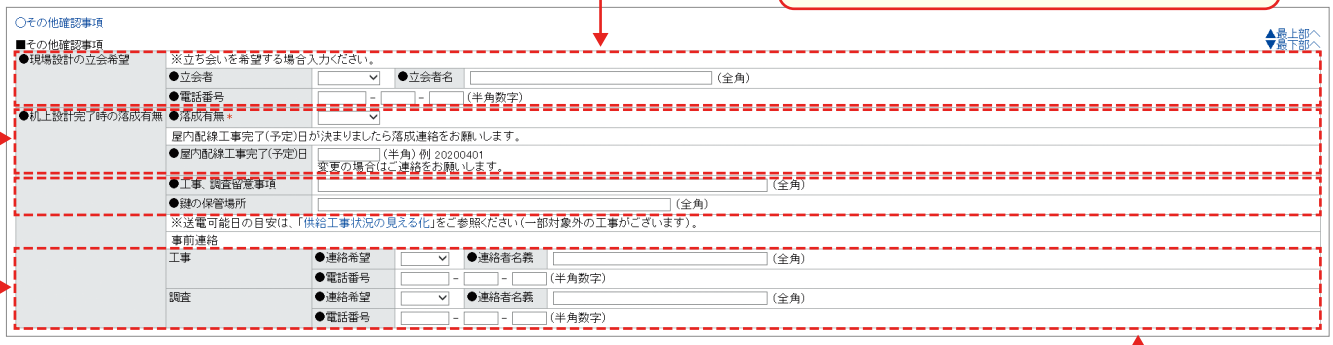

「工事」および「調査」に関する内容の登録をお願いいたします。
また,臨時撤去を希望される場合は留意事項へ同時撤去希望と臨時の設計番号を入力の上,臨時契約の撤去登録をお願いいたします。

連絡希望の有無,担当者を入力してください。

小売電気事業者さまにて添付いただきますが,電気工事店さまでも添付が可能です。
また,設備構築に必要な情報がある場合は,必要に応じて添付してください。

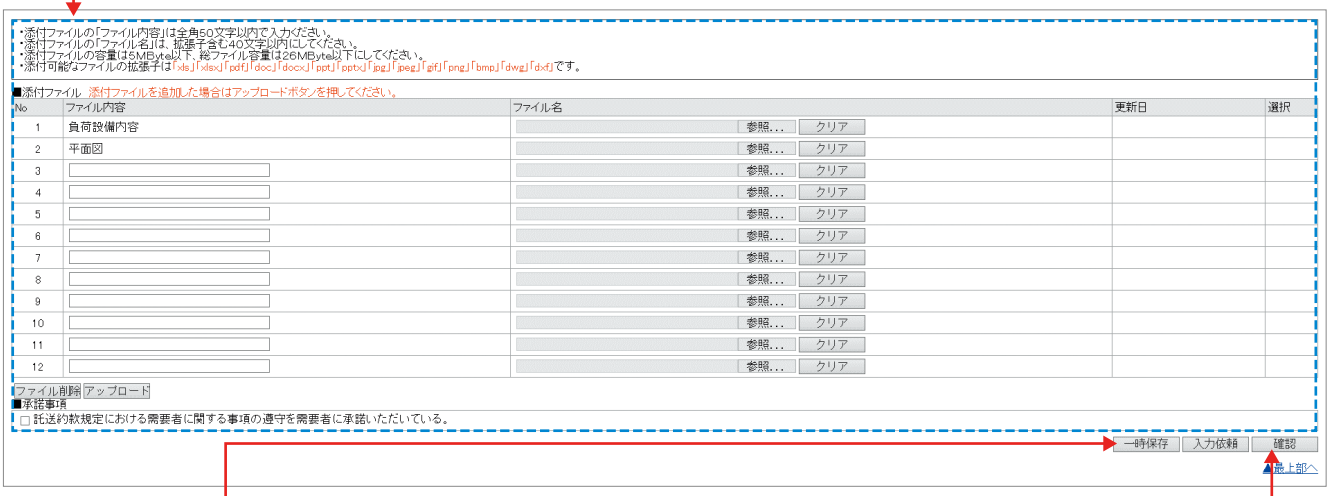

入力を中断する場合は「一時保存」をクリックしてください。

必須

入力が完了しましたら「確認」ボタンをクリックしてください。確認画面にて登録内容を確認のうえ「実行」をクリックすることでお申込み完了となります。

3 設備情報登録パターン ―1.申込登録(本設)―

④(電灯・動力)標準接続送電サービス(計器付き)契約変更(東電工事あり)


設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

●が付いている項目は電気工事店さまによる入力が可能な項目となります。

需要者情報訂正(名義, 番地, 建物名, 部屋番号等の変更)は, 電気工事店さまより小売電気事業者さまへ訂正申込が必要であることをご連絡お願いいたします。

※記載の接続供給開始希望日は送電日の目安です。送電完了までにお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。

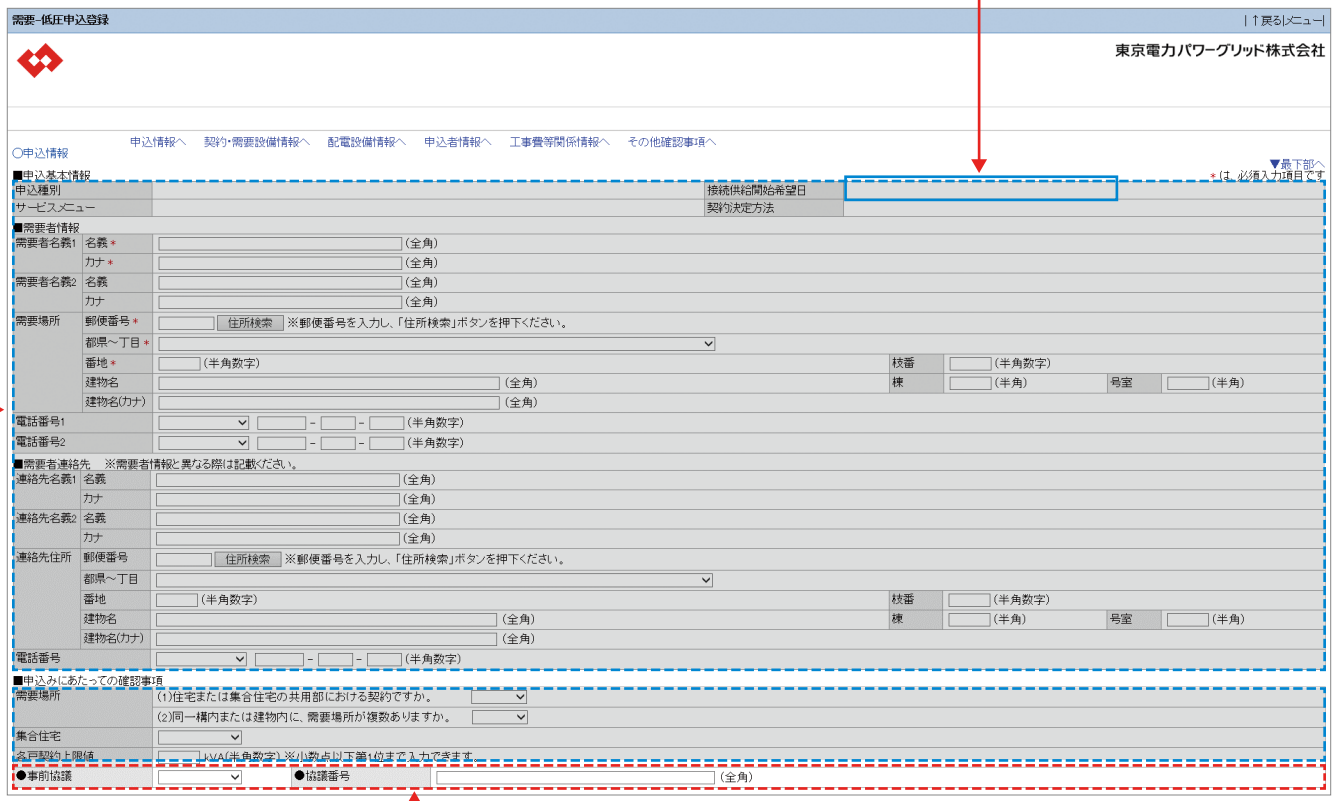


●事前協議を実施している場合は「協議済」を入力してください。
●協議番号 ―― 事前協議票に記載されている番号を全角で入力してください。
特殊な供給方法等により電気工事店さまが事前協議を実施されている場合は,「事前協議」を選択いただき「協議番号」へ登録をお願いいたします。

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

「希望する」は未計器,「希望しない」は計器付きとなります。
選択する場合はご注意ください。
アンペアブレーカ契約で「希望する」を選択した場合エラーとなります。

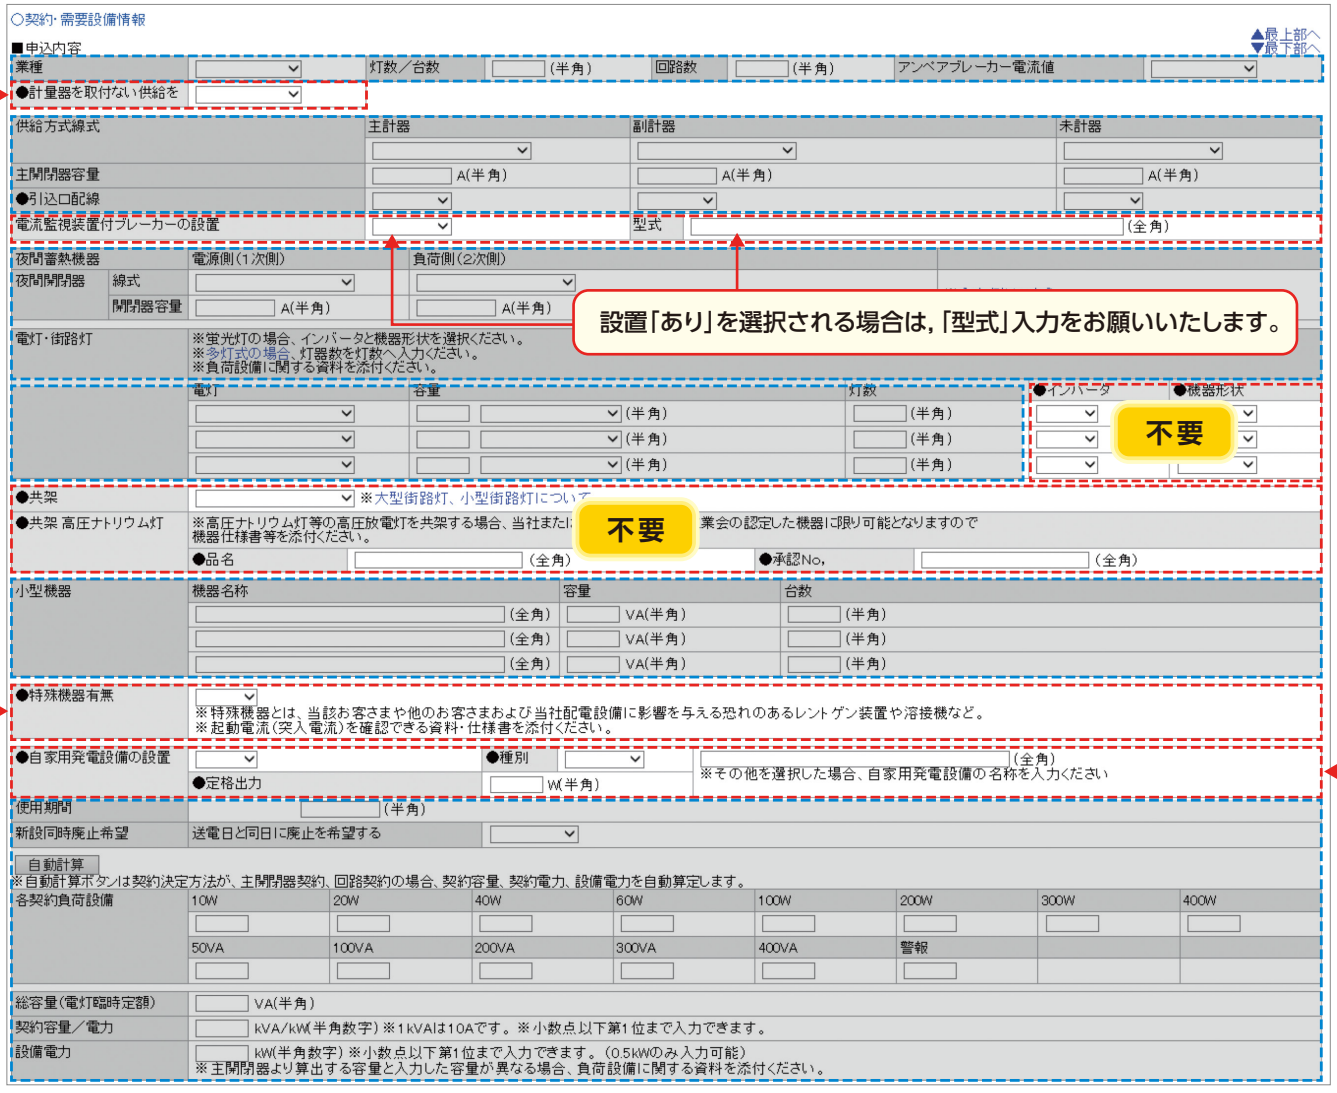

■特殊機器有無
- ●動力申込でレントゲン装置・溶接機などがある場合は特殊機器「有」を選択してください。
- ●添付資料に仕様がわかるものを添付してください。

■自家用発電設備の設置
- ●自家用発電設備がある場合は「有」を選択してください。
- ●添付資料に仕様がわかるものを添付してください。

ありを選択した場合,
種別を太陽光・その他を選択してください。
また定格出力, 関連発電申込番号(13桁)を入力してください。
種別その他を選択した場合は設置する機器の名称を入力してください。
例)エネファームなど
自家用発電設備の仕様書を添付をお願いいたします。


3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

④(電灯・動力)標準接続送電サービス(計器付き)契約変更(東電工事あり)

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力


※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

必須

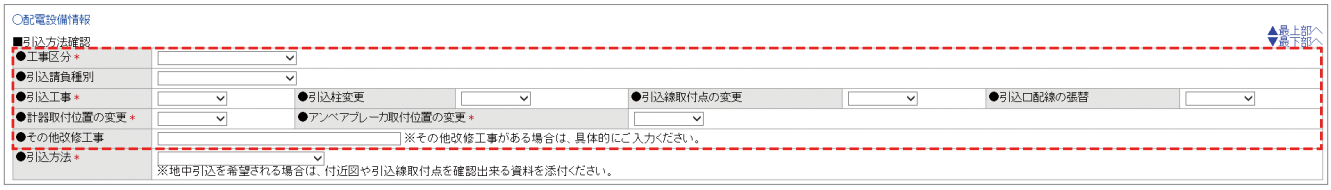

以下, 工事区分の入力項目です。

工事区分:東電パワーグリッド工事　　引込請負種別:選択不要

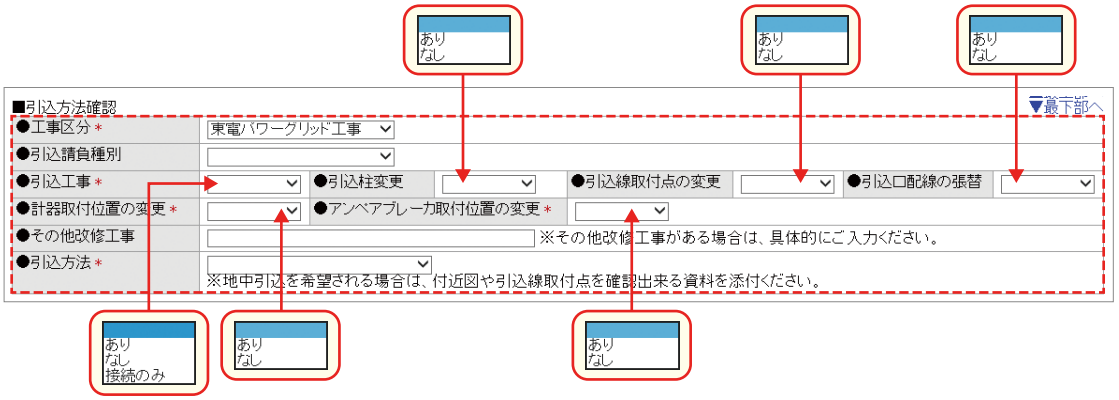


チェック!

●工事区分「東電パワーグリッド工事」

東京電力パワーグリッドにて引込工事を行うお申込みです。


工事区分:引込請負工事の場合　　引込請負種別:選択が必須

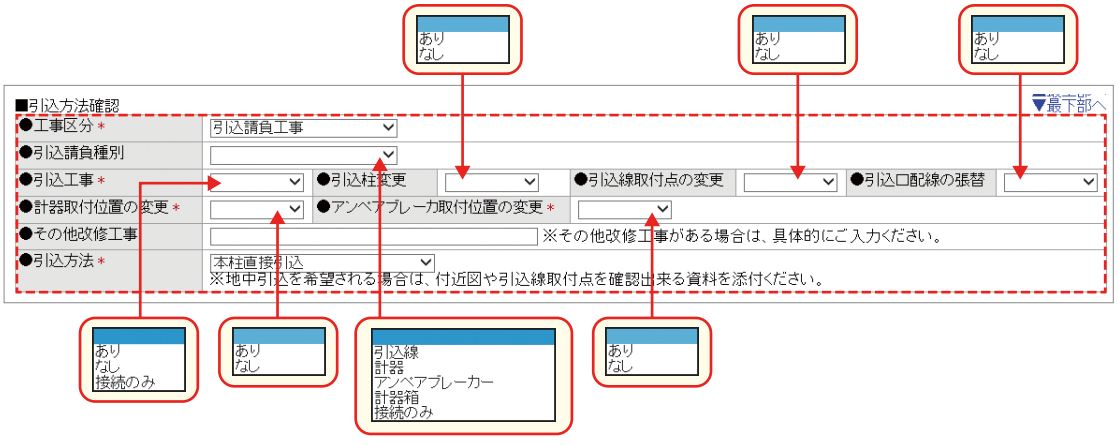

チェック!

●工事区分「引込請負工事」

請負工事は電気工事店さまにて引込工事を実施いただくお申込みです。
引込請負工事にてお申込みいただく際は委託設計書の添付を忘れずにお願いいたします。

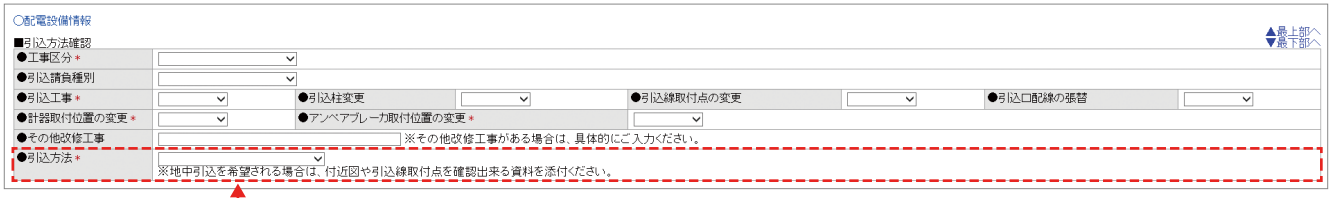


必須

- ●本柱直接引込
- ●本柱引下引込
- ●地中引込(単独)
- ●柱間分岐引込1
- ●直付街灯
- ●地中引込(集合)
- ●柱間分岐引込2
- ●その他(他に該当しない場合)

以下, 選択した引込方法の入力項目です。

本柱直接引込(架空)

引込のパターン: 本柱直接引込



●引込電柱

●隣接柱(左)	標識検索	
●標識名	③	(全角)
●番号	④	号柱(半角数字)
供給柱	標識検索	
●標識名	①	(全角)
●番号	②	号柱(半角数字)
●隣接柱(右)	標識検索	
●標識名	⑤	(全角)
●番号	⑥	号柱(半角数字)

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)

チェック!

電柱標識名は全角,電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」,「引込線の長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。確認事項が生じる場合は,接続供給開始手続きにお時間を要すことになりますのでご注意ください。

下記の場合は用地交渉, 官地申請が必要となる場合があります。ご注意ください。


土地の権利者への交渉

近隣土地の上空に電線がかかってしまう場合には, その**土地の権利者への交渉**が必要となります。




官公庁等への申請

国道・県道の上空を横断する場合には, **官公庁へ申請許可を得る**必要がある場合があります。

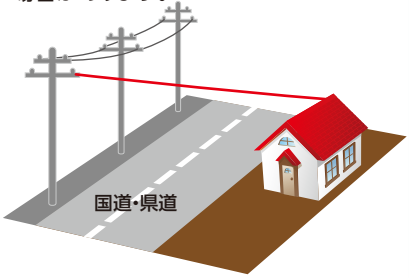

官公庁等への申請

河川・用水路の上空に電線がかかってしまう場合には, **官公庁へ申請許可を得る**必要がある場合があります。

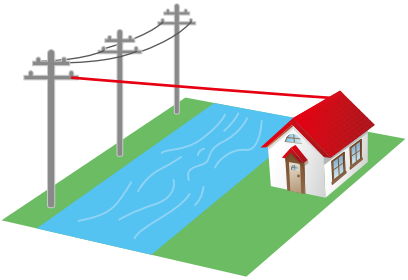


3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

④(電灯・動力)標準接続送電サービス(計器付き)契約変更(東電工事あり)

柱間分岐引込1(架空)

供給地点から供給柱を見て左側の電柱へ分岐する場合

引込のパターン	柱間分岐引込1

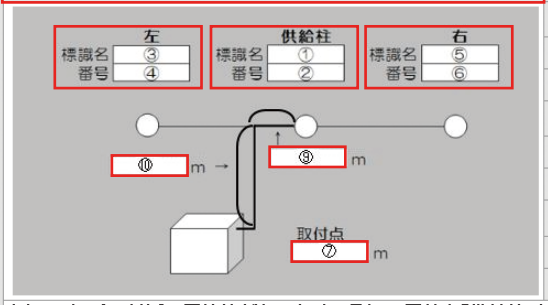

●引込電柱					
	●隣接柱(左)	標識検索			
●標識名	③	(全角)			
●番号	④	号柱(半角数字)			
	供給柱	標識検索			
●標識名	①	(全角)			
●番号	②	号柱(半角数字)			
	●隣接柱(右)	標識検索			
●標識名	⑤	(全角)			
●番号	⑥	号柱(半角数字)			


※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)

柱間分岐引込2(架空)

供給地点から供給柱を見て右側の電柱へ分岐する場合

引込のパターン	柱間分岐引込2

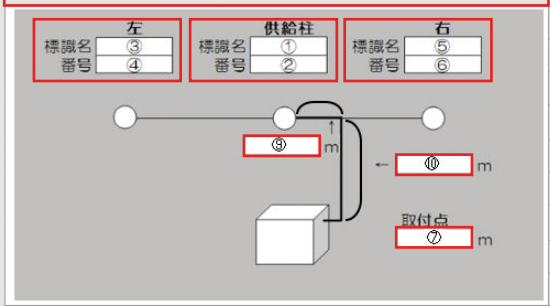

●引込電柱					
	●隣接柱(左)	標識検索			
●標識名	③	(全角)			
●番号	④	号柱(半角数字)			
	供給柱	標識検索			
●標識名	①	(全角)			
●番号	②	号柱(半角数字)			
	●隣接柱(右)	標識検索			
●標識名	⑤	(全角)			
●番号	⑥	号柱(半角数字)			

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)


チェック!

供給地点から引込を希望する東電本柱を見て左・右を入力してください。
電柱標識名は全角,電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」,「電柱から分岐点までの長さ」,「分岐点から取付点までの長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。

以下の場合は,その他(他に該当しない場合)を選択してください。
新しい電柱の建柱が必要となり送電までお時間がかかる場合がございます。


電柱工事

近隣に住宅がない等,周囲に電柱が建っていない場合,**電柱の新設**が必要となる場合があります。

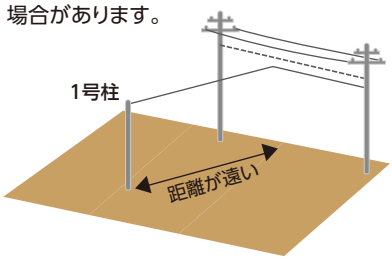


電柱工事

東電・NTTの小柱間での柱間分岐引込は現場設計となります。
建柱が必要となる場合がございます。

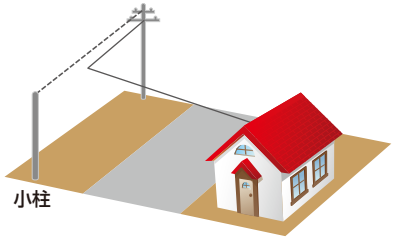

本柱引下引込（架空）

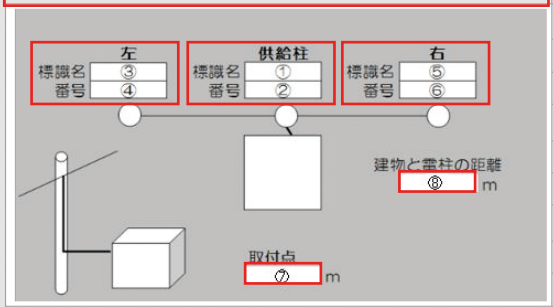
引込のパターン	本柱引下引込	●引込電柱		
			●隣接柱（左）	標識検索
			●標識名 ③	（全角）
			●番号 ④	号柱（半角数字）
			供給柱	標識検索
			●標識名 ①	（全角）
			●番号 ②	号柱（半角数字）
			●隣接柱（右）	標識検索
			●標識名 ⑤	（全角）
			●番号 ⑥	号柱（半角数字）
	※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。			

●引込線取付点の高さ	⑦	m（半角数字）※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m（半角数字）
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m（半角数字）	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m（半角数字）

チェック!

電柱標識名は全角，電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」，「引込線の長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。
引込線の長さ⑧は建物と電柱の距離を記載してください。

その他（他に該当しない場合）（架空）

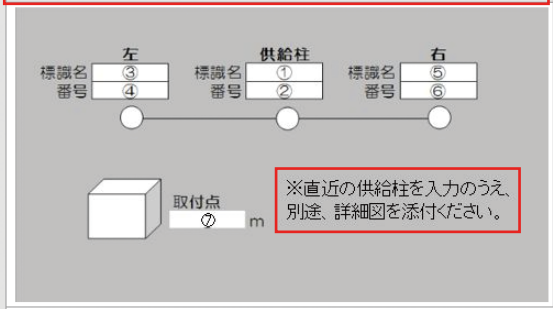引込のパターン	その他（他に該当しない場合）	●引込電柱		
			●隣接柱（左）	標識検索
			●標識名 ③	（全角）
			●番号 ④	号柱（半角数字）
			供給柱	標識検索
			●標識名 ①	（全角）
			●番号 ②	号柱（半角数字）
			●隣接柱（右）	標識検索
			●標識名 ⑤	（全角）
			●番号 ⑥	号柱（半角数字）
	※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。			

●引込線取付点の高さ	⑦	m（半角数字）※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m（半角数字）
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m（半角数字）	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m（半角数字）


チェック!

供給地点付近に電柱が無い場合や，小柱・他社電柱小柱からの引込み等，引込パターンに該当が無い場合は，直近の供給柱情報を標識名は全角，電柱番号は半角数字にて入力してください。また，詳細の付近図，平面図等を添付してください。
確認事項が生じる場合は，接続供給開始手続きにお時間を要すことになりますのでご注意ください。

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

④(電灯・動力)標準接続送電サービス(計器付き)契約変更(東電工事あり)

地中引込(単独)(地中)

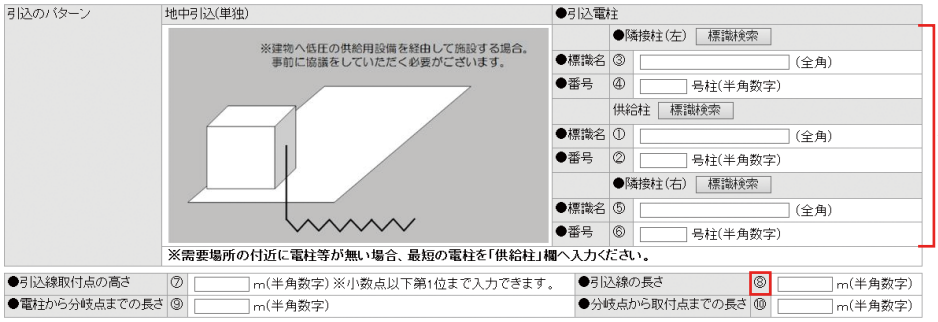

地中供給の場合,標識名および**番号の登録は出来ません。**
添付にて付近図等の情報を提供いただきますようお願いいたします。


■申込みにあたっての確認事項

需要場所	(1)住宅または集合住宅の共用部における契約ですか。	
	(2)同一構内または建物内に、需要場所が複数ありますか。	
集合住宅		
各戸契約上限値	kVA(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	
●事前協議		●協議番号 (全角)

「事前協議」の選択「協議番号」に入力をお願いいたします。

地中線工事


電線を地下に埋めて電気をお送りしているエリアでは,**地中電線の新設**が必要となります。

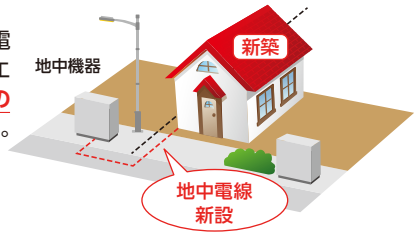

チェック!

詳細の付近図,平面図等を添付してください。また,東京電力パワーグリッドにて事前協議が必要となります。事前協議済の場合は,協議番号をお知らせください。

地中引込(集合)(地中)

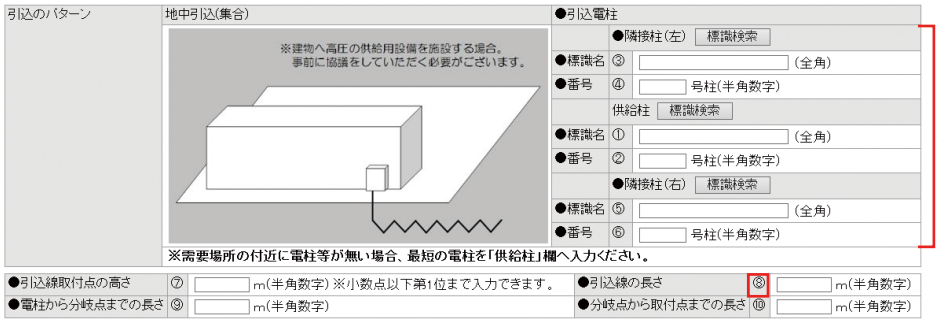

地中供給の場合,標識名および**番号の登録は出来ません。**
添付にて付近図等の情報を提供いただきますようお願いいたします。

■申込みにあたっての確認事項

需要場所	(1)住宅または集合住宅の共用部における契約ですか。	
	(2)同一構内または建物内に、需要場所が複数ありますか。	
集合住宅		
各戸契約上限値	kVA(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	
●事前協議		●協議番号 (全角)

「事前協議」の選択「協議番号」に入力をお願いいたします。

チェック!

詳細の付近図,平面図等を添付してください。また,東京電力パワーグリッドにて事前協議が必要となります。事前協議済の場合は,協議番号をお知らせください。「平面図」,「幹線系統図」のほか「集合住宅容量・件数一覧」を添付してください。

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

要注意項目

●設計協議を希望
設計協議の必要ない場合は「しない」を選択してください。
設計協議を希望「する」を選択した場合
設計協議を希望する内容がわかる資料の添付をお願いいたします。希望理由がわからない場合内容確認にお時間をいただく場合がございます。


●引込線取付金具は
引込線取付金具がついている場合は「ある」を選択してください。
引込線取付金具は「ない」を選択した場合
現場設計となるため内線工事完了済みの場合でも，落成受付可能となるまで時間がかかる場合があります。

●引込線工事を行う際に，以下のとおり地上高，離隔等の確保が出来ている
地上高を確保していただき「はい」を選択してください。
地上高を確保出来ない場合引込工事が出来ない場合があります。

●引込線が小柱（他社小柱を含む）を経由
お客さま（電気工事店さま）1号柱は小柱ではございません。「ない」を選択してください。**東電・NTTなどの小柱から引込の場合は「ある」**を選択してください。
現場設計となるため内線工事完了済みの場合でも，落成受付可能となるまで時間がかかる場合があります。

●引込線が送電線下で
送電線とは6万6000Vから50万Vまでの送電設備です。
電柱にかかっている高圧・低圧線ではございません。
送電線下で作業・建築を行う際は東京電力パワーグリッドへ確認が必要となります。

架空の場合

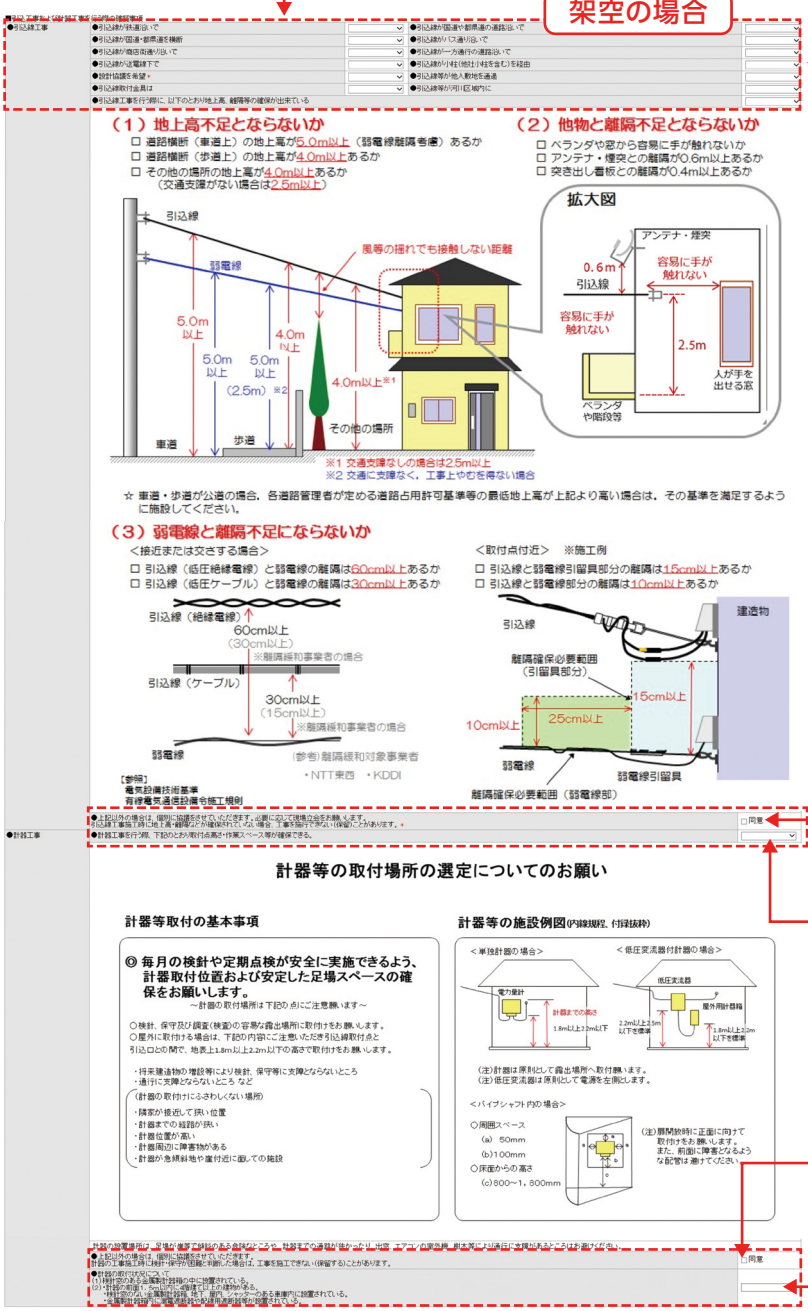

必須
全項目入力してください
以下の選択は現場設計となる可能性があります。
●引込線が鉄道沿いで
「ある」
●引込線が国道や都県道の道路沿いで
「ある」
●引込線が国道・都県道を横断
「ある」
●引込線がバス通り沿いで
「ある」
●引込線が商店街通り沿いで
「ある」
●引込線が一方通行の道路沿いで
「ある」
●引込線が送電線下で
「ある」
●引込線が小柱（他者小柱を含む）を経由
「する」
●設計協議を希望
「する」
●引込線等が他人敷地を通過
「はい」
●引込線取付金具は
「ない」
●引込線等が河川区域内に
「入る」
●引込線工事を行う際に，以下のとおり地上高，離隔等の確保が出来ている
「いいえ」

チェック必須。 必須

「はい」を選択してください。 必須

チェック必須。 必須

「該当なし」を選択してください。 必須

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

④(電灯・動力)標準接続送電サービス(計器付き)契約変更(東電工事あり)

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力


※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

要注意項目

【必須項目】
地中の場合は●設計協議を希望のみ必須となります。

●設計協議を希望
設計協議の必要ない場合は「しない」を選択してください。
設計協議を希望「する」を選択した場合
設計協議を希望する内容がわかる資料の添付をお願いいたします。希望理由がわからない場合内容確認にお時間をいただく場合がございます。

地中の場合

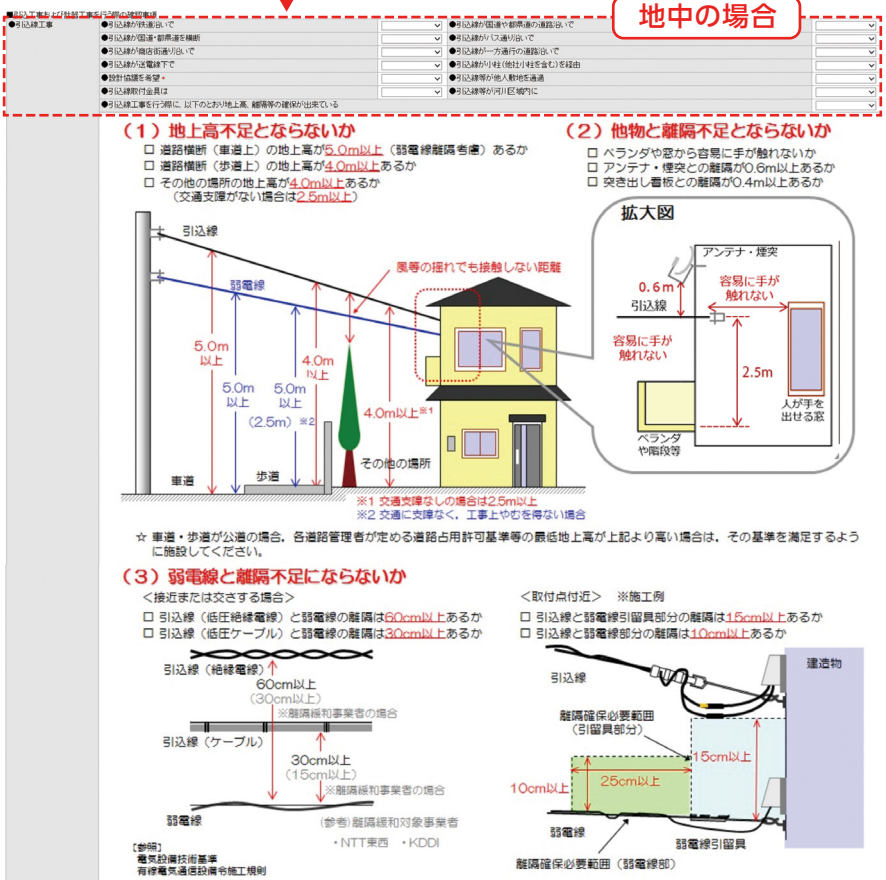

以下の選択は現場設計となる可能性があります。

●引込線が鉄道沿いで
「ある」
●引込線が国道や都県道の道路沿いで
「ある」
●引込線が国道・都県道を横断
「ある」
●引込線がバス通り沿いで
「ある」
●引込線が商店街通り沿いで
「ある」
●引込線が一方通行の道路沿いで
「ある」
●引込線が送電線下で
「ある」
●引込線が小柱(他者小柱を含む)を経由
「する」
●設計協議を希望
「する」
●引込線等が他人敷地を通過
「はい」
●引込線取付金具は
「ない」
●引込線等が河川区域内に
「入る」
●引込線工事を行う際に、以下のとおり地上高、離隔等の確保が出来ている
「いいえ」

チェック必須。 必須


「はい」を選択してください。 必須

チェック必須。 必須

「該当なし」を選択してください。 必須

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

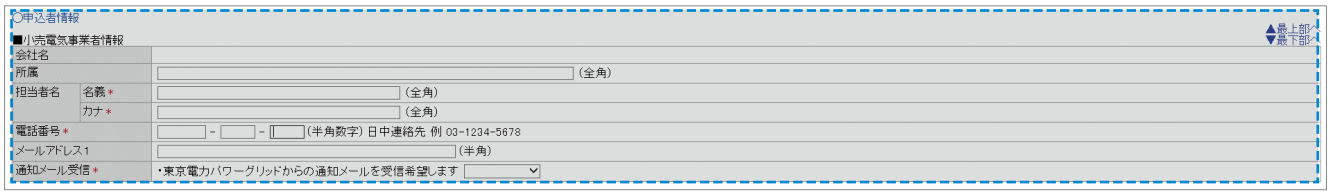


○申込者情報

■小売電気事業者情報　▲最上部 ▼最下部

会社名		
所属		(全角)
担当者名	名義＊	(全角)
	カナ＊	(全角)
電話番号＊		(半角数字) 日中連絡先 例 03-1234-5678
メールアドレス1		(半角)
通知メール受信＊	・東京電力パワーグリッドからの通知メールを受信希望します	

必須


空欄の場合は工事店情報を入力してください。

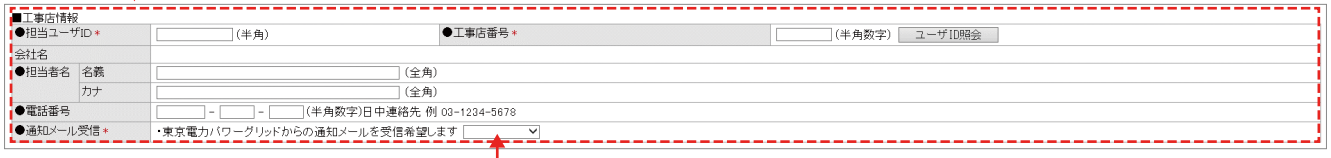

■工事店情報

●担当ユーザID＊	(半角)	●工事店番号＊	(半角数字) ユーザID照会
会社名			
●担当者名	名義	(全角)	
	カナ	(全角)	
●電話番号		(半角数字)日中連絡先 例 03-1234-5678	
●通知メール受信＊	・東京電力パワーグリッドからの通知メールを受信希望します		

通知メールを
●「希望する」
●「希望しない」を選択してください。
空欄または「希望しない」を選択した場合メール通知がありません。ご注意ください。

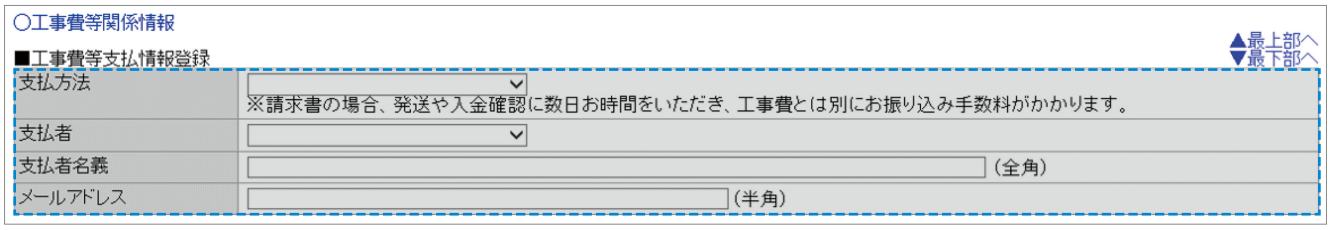

○工事費等関係情報

■工事費等支払情報登録　▲最上部へ ▼最下部へ

支払方法	※請求書の場合、発送や入金確認に数日お時間をいただき、工事費とは別にお振り込み手数料がかかります。
支払者	
支払者名義	(全角)
メールアドレス	(半角)

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

④(電灯・動力)標準接続送電サービス(計器付き)契約変更(東電工事あり)

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。


要確認

設備情報登録を行う日付が「接続供給開始希望日」を過ぎている場合

「●落成有無:なし」,「●屋内配線工事完了(予定日):記載なし」で登録いただき,工程状況が「落成登録待ち」になりましたら「落成連絡」をお願いいたします。

また,既に屋内配線工事が完了しており,落成を希望する場合は,「●落成有無:あり」「●屋内配線工事完了(予定日):設備情報登録日の翌日以降」にてご登録ください。(「●落成有無:なし」の場合は,「落成登録待ち」となり,別途「落成連絡」が必要となります。)


立会設計を希望の場合は入力してください。

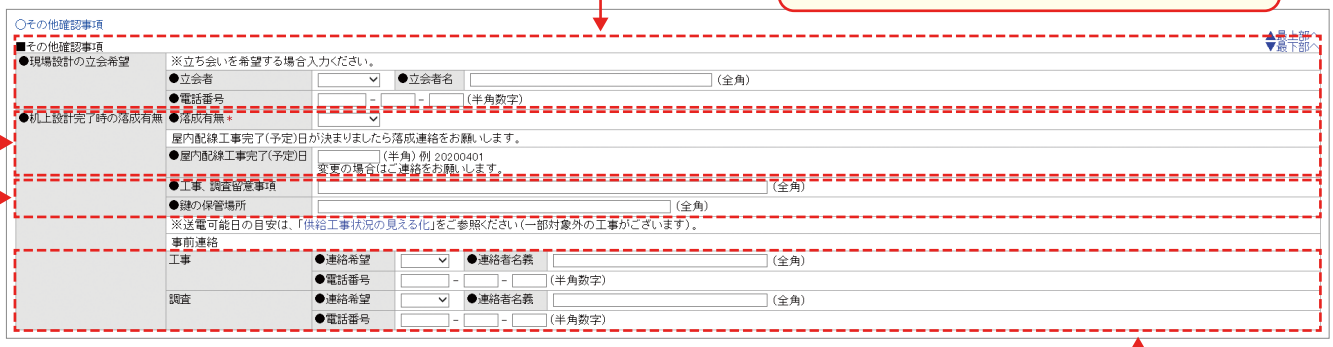

「工事」および「調査」に関する内容の登録をお願いいたします。
電気工事店さまにてSBを外す工事がある場合は保管場所の記載をお願いいたします。

連絡希望の有無,担当者を入力してください。

小売電気事業者さまにて添付いただきますが,電気工事店さまでも添付が可能です。
また,設備構築に必要な情報がある場合は,必要に応じて添付してください。
契約内容変更に関する添付の場合は,小売電気事業者さまへのご連絡をお願いいたします。

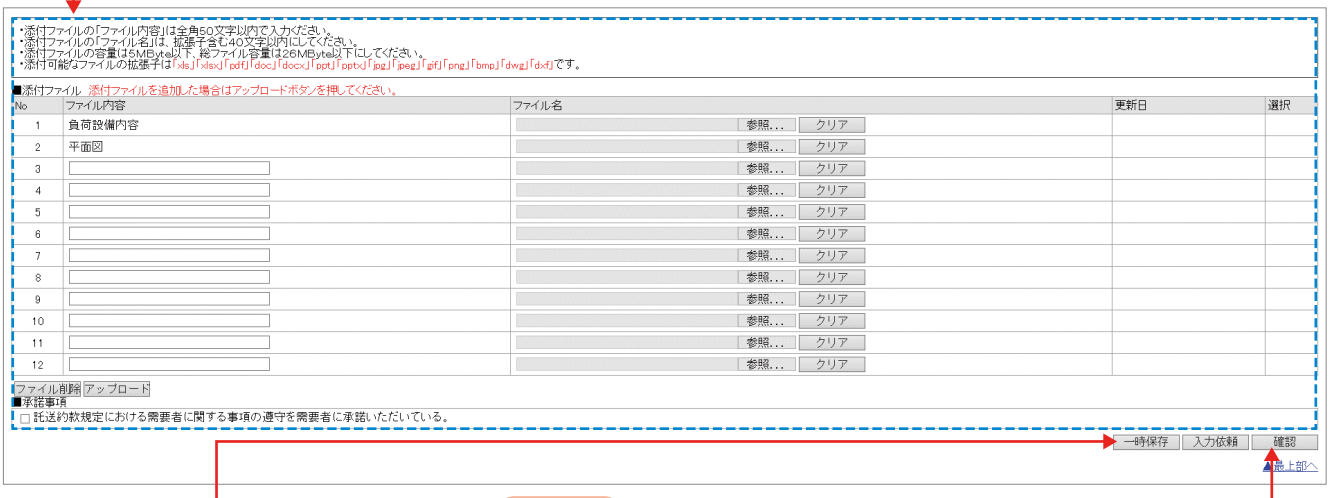

入力を中断する場合は「一時保存」をクリックしてください。

必須

入力が完了しましたら「確認」ボタンをクリックしてください。確認画面にて登録内容を確認のうえ「実行」をクリックすることでお申込み完了となります。

3 設備情報登録パターン ―1.申込登録(本設)―

④(電灯・動力)標準接続送電サービス(計器付き)契約変更(東電工事なし)


設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

●が付いている項目は電気工事店さまによる入力が可能な項目となります。

需要者情報訂正(名義, 番地, 建物名, 部屋番号等の変更)は, 電気工事店さまより小売電気事業者さまへ訂正申込が必要であることをご連絡お願いいたします。

※記載の接続供給開始希望日は送電日の目安です。送電完了までにお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。

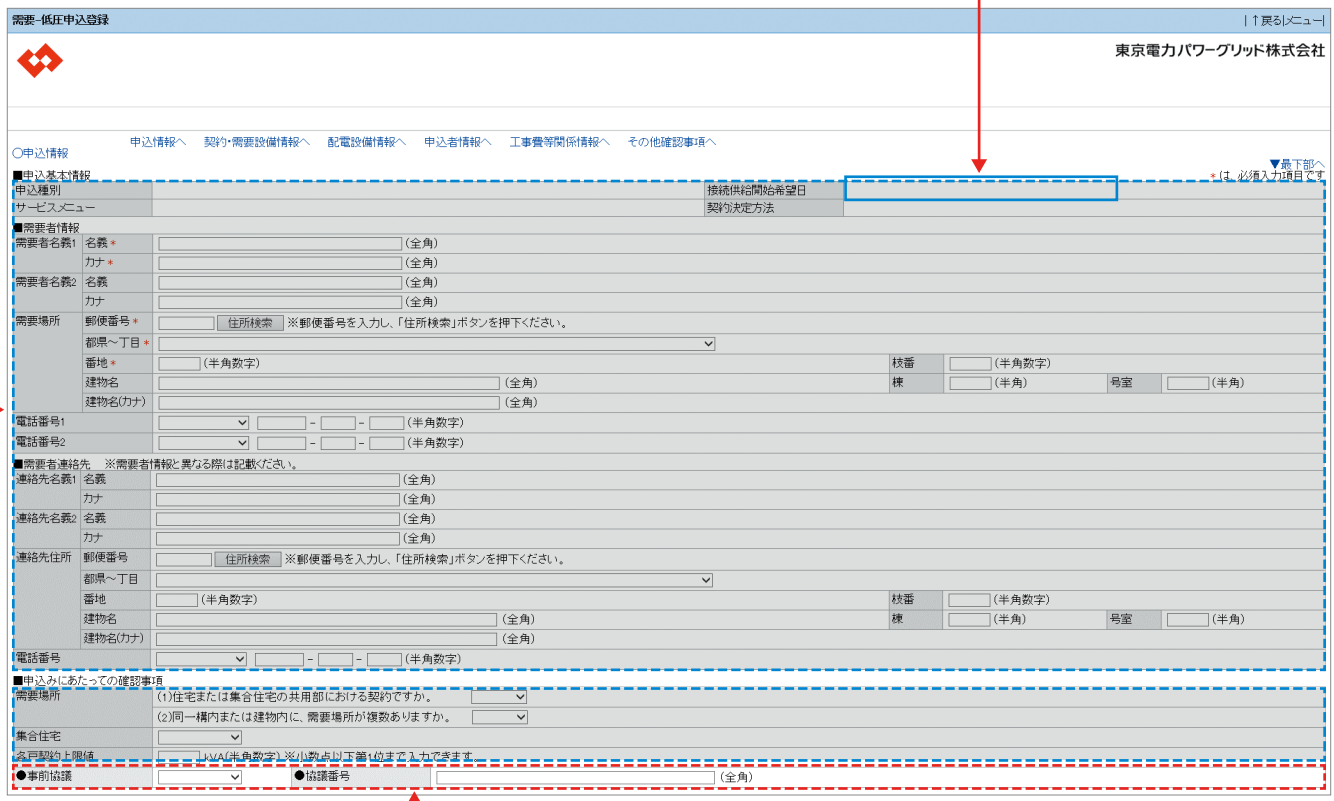


●事前協議を実施している場合は「協議済」を入力してください。
●協議番号 ―― 事前協議票に記載されている番号を全角で入力してください。
特殊な供給方法等により電気工事店さまが事前協議を実施されている場合は,「事前協議」を選択いただき「協議番号」へ登録をお願いいたします。

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

「希望する」は未計器,「希望しない」は計器付きとなります。
選択する場合はご注意ください。
アンペアブレーカ契約で「希望する」を選択した場合エラーとなります。

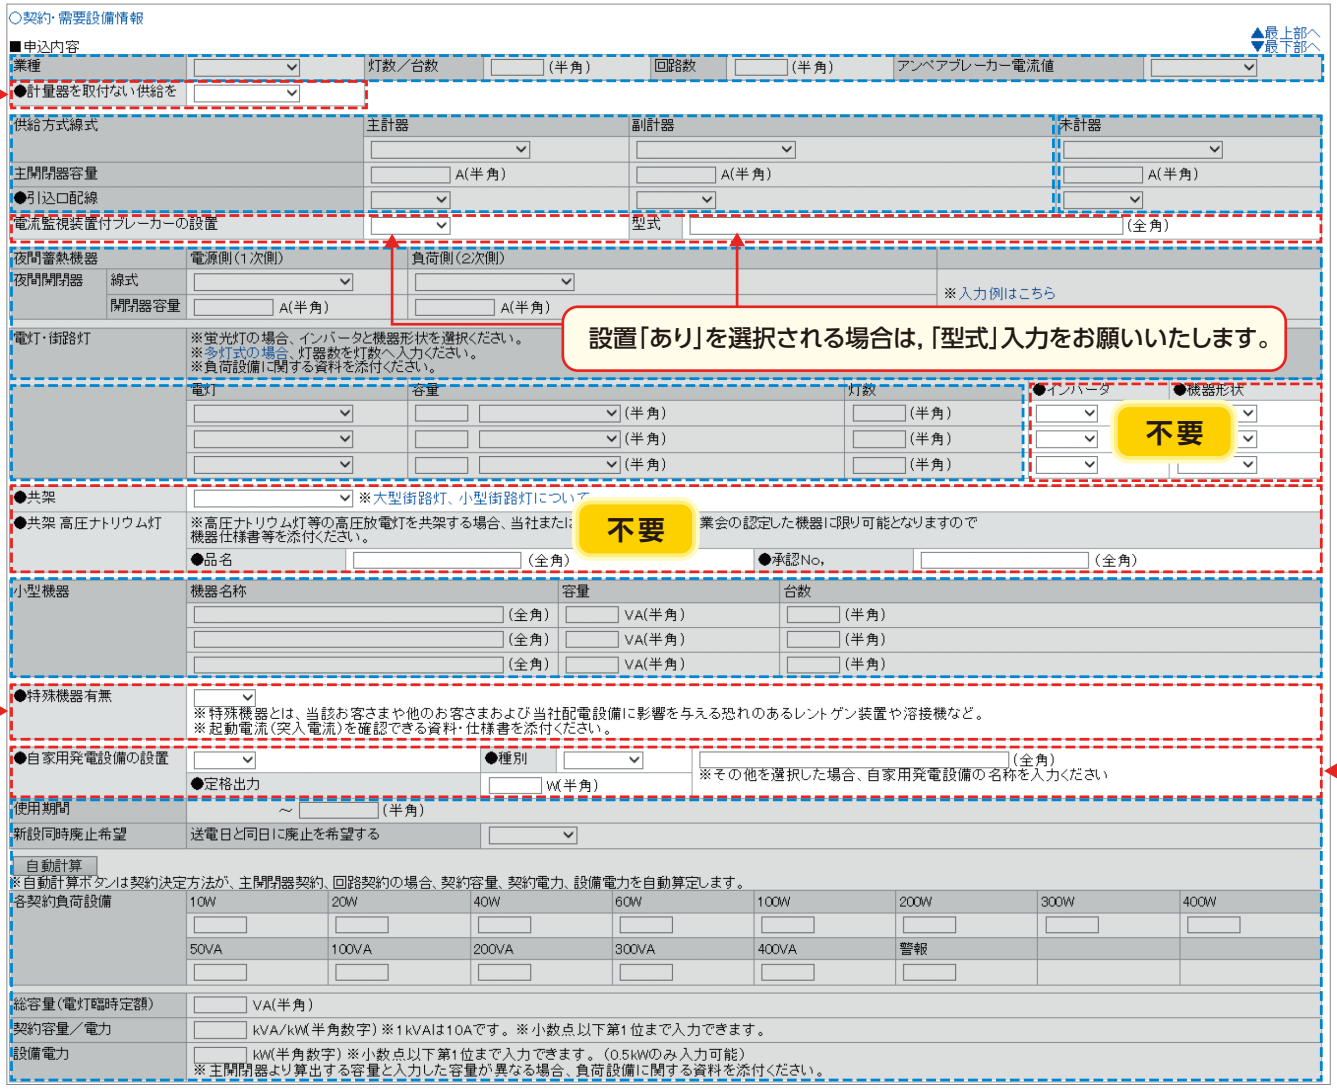

設置「あり」を選択される場合は,「型式」入力をお願いいたします。

■特殊機器有無
- ●動力申込でレントゲン装置・溶接機などがある場合は特殊機器「有」を選択してください。
- ●添付資料に仕様がわかるものを添付してください。

■自家用発電設備の設置
- ●自家用発電設備がある場合は「有」を選択してください。
- ●添付資料に仕様がわかるものを添付してください。

ありを選択した場合,
種別を太陽光・その他を選択してください。
また定格出力, 関連発電申込番号(13桁)を入力してください。
種別その他を選択した場合は設置する機器の名称を入力してください。
例) エネファームなど
自家用発電設備の仕様書を添付をお願いいたします。


3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

④(電灯・動力)標準接続送電サービス(計器付き)契約変更(東電工事なし)

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力


※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

必須

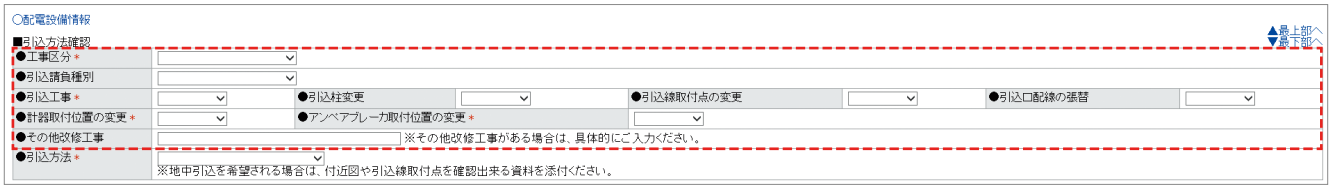


以下,工事区分の入力項目です。

工事区分:東電パワーグリッド工事　　引込請負種別:選択不要

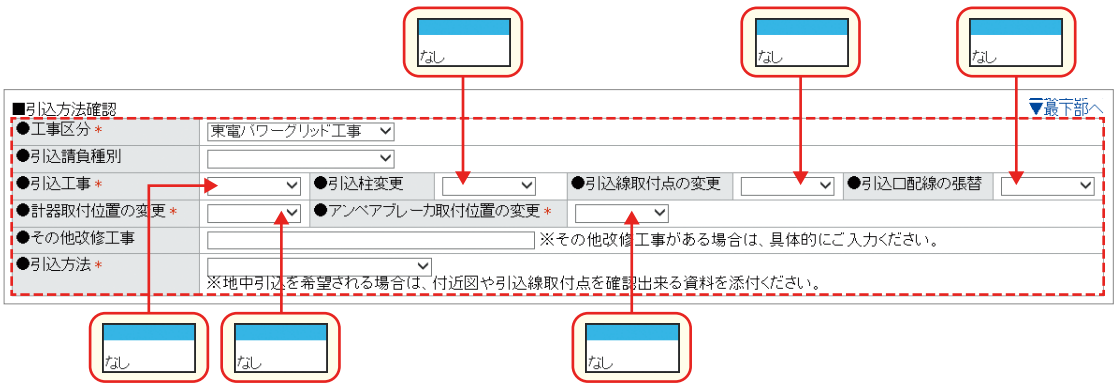

工事区分の選択は**必須**となります。
工事なしの場合は調査のみとなります。
おそれいりますが**東電パワーグリッド工事**を
選択いただきますようお願いいたします。

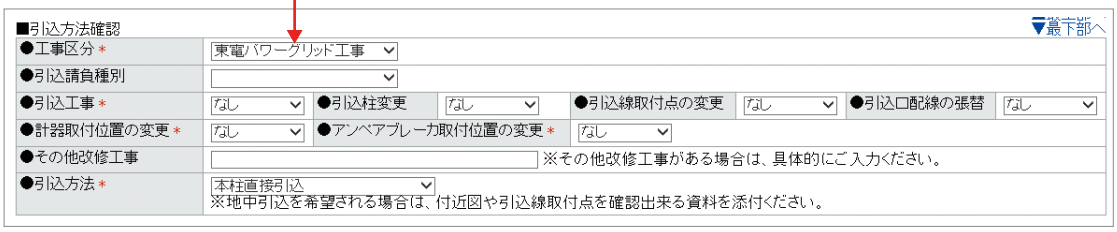

必須

○配電設備情報

■引込方法確認

▲最上部へ ▼最下部へ

●工事区分＊							
●引込請負種別							
●引込工事＊		●引込柱変更		●引込線取付点の変更		●引込口配線の張替	
●計器取付位置の変更＊		●アンペアブレーカ取付位置の変更＊					
●その他改修工事		※その他改修工事がある場合は、具体的にご入力ください。					
●引込方法＊		※地中引込を希望される場合は、付近図や引込線取付点を確認出来る資料を添付ください。					


必須

●本柱直接引込　●本柱引下引込　●地中引込(単独)
●柱間分岐引込1　●直付街灯　●地中引込(集合)
●柱間分岐引込2　●その他(他に該当しない場合)

以下，選択した引込方法の入力項目です。

本柱直接引込(架空)

引込のパターン	本柱直接引込



●引込電柱

	●隣接柱(左)	標識検索
●標識名	③	(全角)
●番号	④	号柱(半角数字)
	供給柱	標識検索
●標識名	①	(全角)
●番号	②	号柱(半角数字)
	●隣接柱(右)	標識検索
●標識名	⑤	(全角)
●番号	⑥	号柱(半角数字)

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)


チェック!

電柱標識名は全角,電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」,「引込線の長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。確認事項が生じる場合は,接続供給開始手続きにお時間を要すことになりますのでご注意ください。

下記の場合は用地交渉，官地申請が必要となる場合があります。ご注意ください。


土地の権利者への交渉

近隣土地の上空に電線がかかってしまう場合には，その**土地の権利者への交渉**が必要となります。

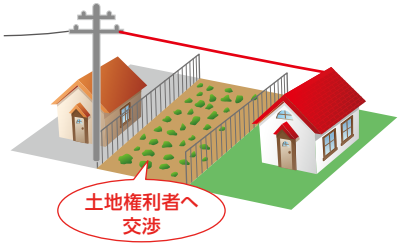


官公庁等への申請

国道・県道の上空を横断する場合には，**官公庁へ申請許可を得る**必要がある場合があります。

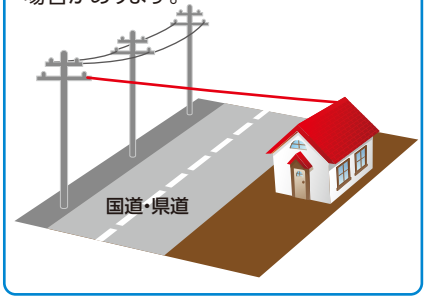

官公庁等への申請

河川・用水路の上空に電線がかかってしまう場合には，**官公庁へ申請許可を得る**必要がある場合があります。

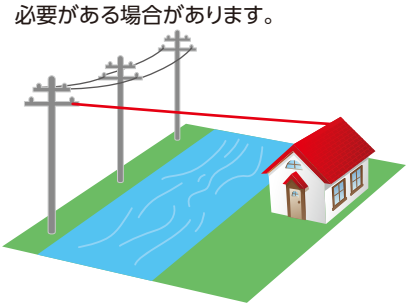


3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

④(電灯・動力)標準接続送電サービス(計器付き)契約変更(東電工事なし)

柱間分岐引込1(架空)

供給地点から供給柱を見て左側の電柱へ分岐する場合

引込のパターン	柱間分岐引込1

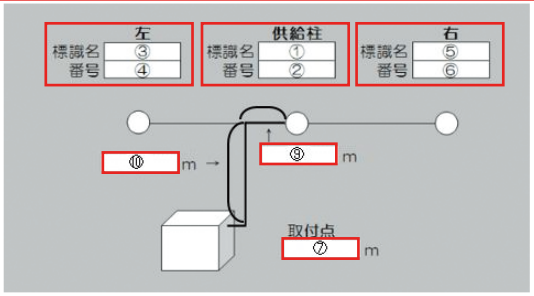

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。


●引込電柱					
	●隣接柱(左)	標識検索			
●標識名	③	(全角)			
●番号	④	号柱(半角数字)			
	供給柱	標識検索			
●標識名	①	(全角)			
●番号	②	号柱(半角数字)			
	●隣接柱(右)	標識検索			
●標識名	⑤	(全角)			
●番号	⑥	号柱(半角数字)			

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)

柱間分岐引込2(架空)

供給地点から供給柱を見て右側の電柱へ分岐する場合

引込のパターン	柱間分岐引込2

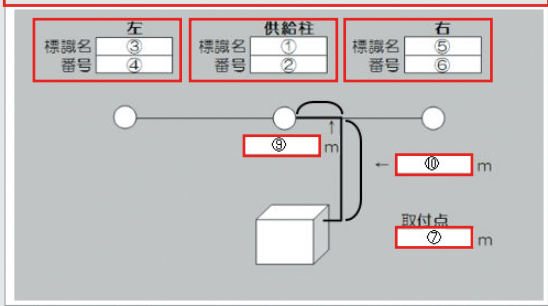

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込電柱					
	●隣接柱(左)	標識検索			
●標識名	③	(全角)			
●番号	④	号柱(半角数字)			
	供給柱	標識検索			
●標識名	①	(全角)			
●番号	②	号柱(半角数字)			
	●隣接柱(右)	標識検索			
●標識名	⑤	(全角)			
●番号	⑥	号柱(半角数字)			

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)


チェック!

供給地点から引込を希望する東電本柱を見て左・右を入力してください。
電柱標識名は全角,電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」,「電柱から分岐点までの長さ」,「分岐点から取付点までの長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。

以下の場合は,その他(他に該当しない場合)を選択してください。
新しい電柱の建柱が必要となり送電までお時間がかかる場合がございます。


電柱工事

近隣に住宅がない等,周囲に電柱が建っていない場合,**電柱の新設**が必要となる場合があります。

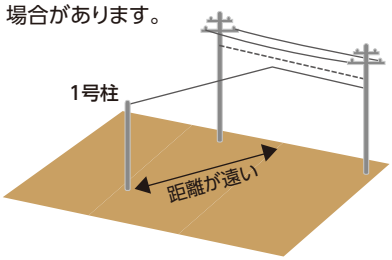


電柱工事

東電・NTTの小柱間での柱間分岐引込は現場設計となります。
建柱が必要となる場合がございます。

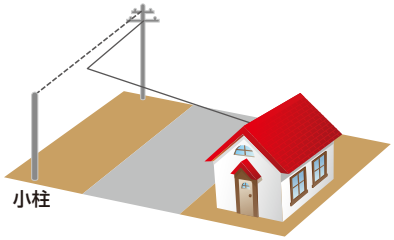

本柱引下引込（架空）

引込のパターン	本柱引下引込

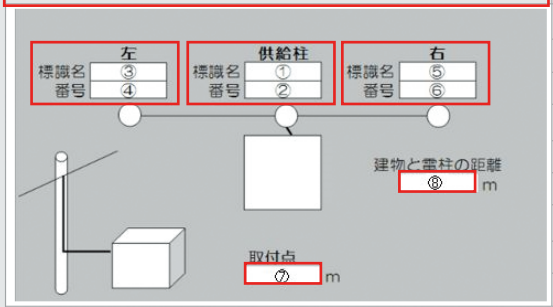

●引込電柱		
	●隣接柱（左）	標識検索
●標識名	③	（全角）
●番号	④	号柱（半角数字）
	供給柱	標識検索
●標識名	①	（全角）
●番号	②	号柱（半角数字）
	●隣接柱（右）	標識検索
●標識名	⑤	（全角）
●番号	⑥	号柱（半角数字）

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。


●引込線取付点の高さ	⑦	m（半角数字）※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m（半角数字）
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m（半角数字）	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m（半角数字）

チェック!

電柱標識名は全角，電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」，「引込線の長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。
引込線の長さ⑧は建物と電柱の距離を記載してください。

その他（他に該当しない場合）（架空）

引込のパターン	その他（他に該当しない場合）

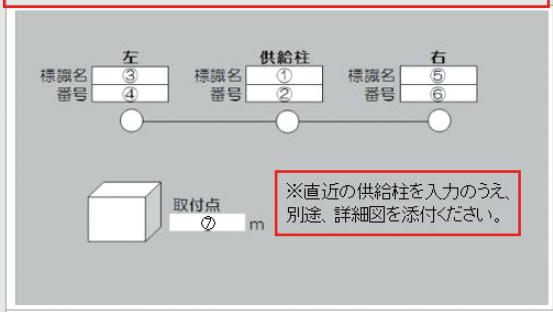

●引込電柱		
	●隣接柱（左）	標識検索
●標識名	③	（全角）
●番号	④	号柱（半角数字）
	供給柱	標識検索
●標識名	①	（全角）
●番号	②	号柱（半角数字）
	●隣接柱（右）	標識検索
●標識名	⑤	（全角）
●番号	⑥	号柱（半角数字）

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦	m（半角数字）※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m（半角数字）
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m（半角数字）	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m（半角数字）


チェック!

供給地点付近に電柱が無い場合や，小柱・他社電柱小柱からの引込み等，引込パターンに該当が無い場合は，直近の供給柱情報を標識名は全角，電柱番号は半角数字にて入力してください。また，詳細の付近図，平面図等を添付してください。
確認事項が生じる場合は，接続供給開始手続きにお時間を要すことになりますのでご注意ください。


3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

④(電灯・動力)標準接続送電サービス(計器付き)契約変更(東電工事なし)

地中引込(単独)(地中)

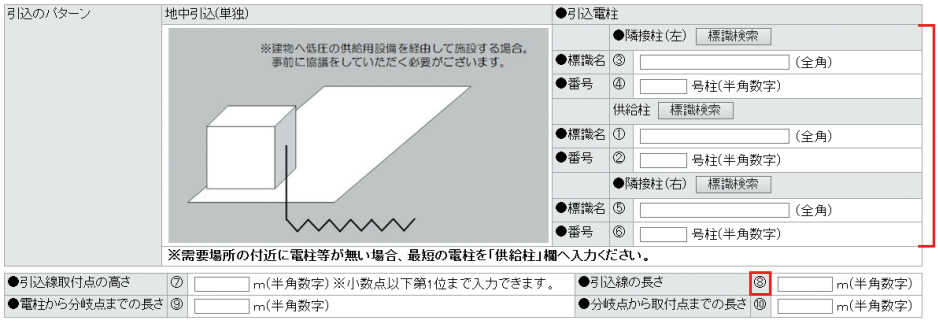


地中供給の場合,標識名および**番号の登録は出来ません。**
添付にて付近図等の情報を提供いただきますようお願いいたします。

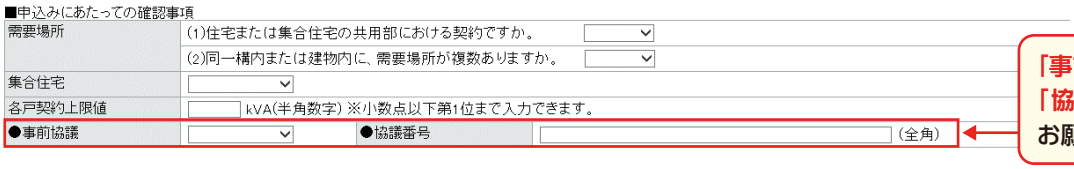

「事前協議」の選択
「協議番号」に入力をお願いいたします。

地中線工事


電線を地下に埋めて電気をお送りしているエリアでは,**地中電線の新設**が必要となります。

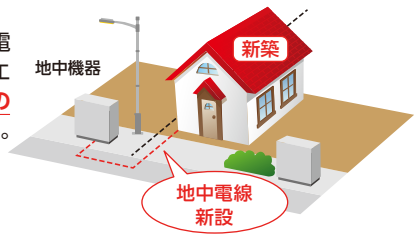


チェック!

詳細の付近図,平面図等を添付してください。また,東京電力パワーグリッドにて事前協議が必要となります。事前協議済の場合は,協議番号をお知らせください。

地中引込(集合)(地中)

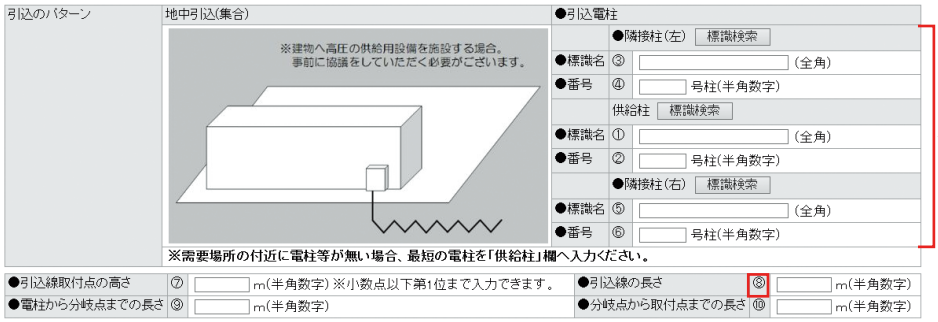

地中供給の場合,標識名および**番号の登録は出来ません。**
添付にて付近図等の情報を提供いただきますようお願いいたします。

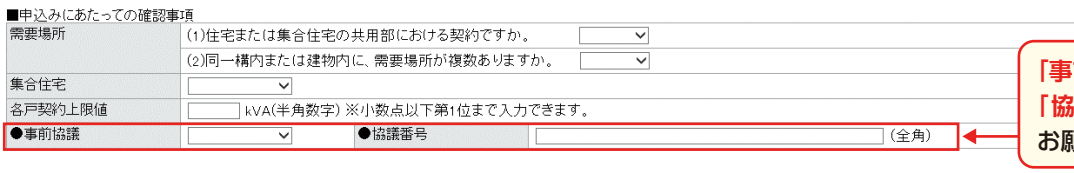

「事前協議」の選択
「協議番号」に入力をお願いいたします。

チェック!

詳細の付近図,平面図等を添付してください。また,東京電力パワーグリッドにて事前協議が必要となります。事前協議済の場合は,協議番号をお知らせください。「平面図」,「幹線系統図」のほか「集合住宅容量・件数一覧」を添付してください。


設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

要注意項目

東京電力パワーグリッド工事なしの場合
●設計協議を希望「する」・「しない」を**選択必須**。
地中引込を選択した場合は「しない」**を選択してください。**

架空の場合

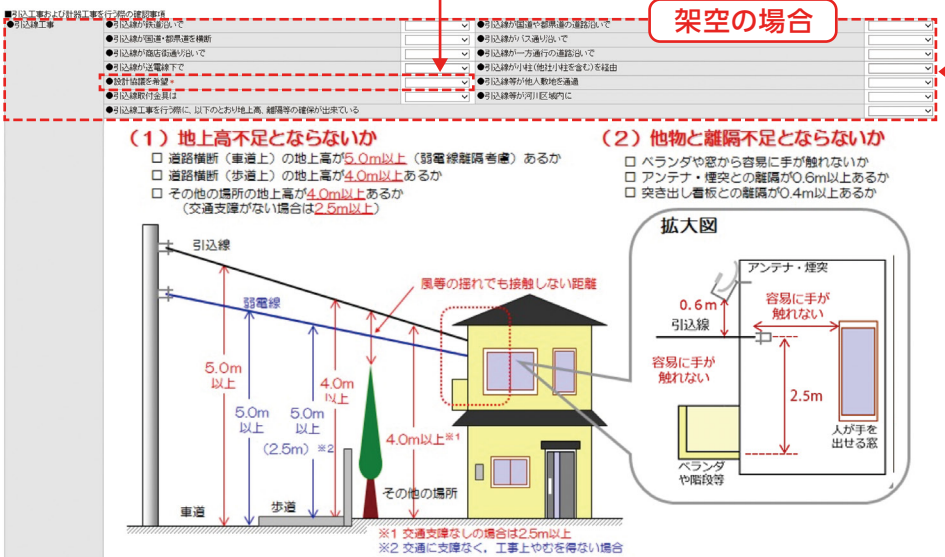

以下の選択は現場設計となる可能性があります。

- ●引込線が鉄道沿いで「ある」
- ●引込線が国道や都県道の道路沿いで「ある」
- ●引込線が国道・都県道を横断「ある」
- ●引込線がバス通り沿いで「ある」
- ●引込線が商店街通り沿いで「ある」
- ●引込線が一方通行の道路沿いで「ある」
- ●引込線が送電線下で「ある」
- ●引込線が小柱（他者小柱を含む）を経由「する」
- ●設計協議を希望「する」
- ●引込線等が他人敷地を通過「はい」
- ●引込線取付金具は「ない」
- ●引込線等が河川区域内に「入る」
- ●引込線工事を行う際に、以下のとおり地上高、離隔等の確保が出来ている「いいえ」

（1）地上高不足とならないか

□ 道路横断（車道上）の地上高が5.0m以上（弱電線離隔考慮）あるか
□ 道路横断（歩道上）の地上高が4.0m以上あるか
□ その他の場所の地上高が4.0m以上あるか
（交通支障がない場合は2.5m以上）

※1 交通支障なしの場合は2.5m以上
※2 交通に支障なく，工事上やむを得ない場合


（2）他物と離隔不足とならないか

□ ベランダや窓から容易に手が触れないか
□ アンテナ・煙突との離隔が0.6m以上あるか
□ 突き出し看板との離隔が0.4m以上あるか

☆ 車道・歩道が公道の場合，各道路管理者が定める道路占用許可基準等の最低地上高が上記より高い場合は，その基準を満足するように施設してください。


（3）弱電線と離隔不足にならないか

＜接近または交さする場合＞
□ 引込線（低圧絶縁電線）と弱電線の離隔は60cm以上あるか
□ 引込線（低圧ケーブル）と弱電線の離隔は30cm以上あるか



［参照］
電気設備技術基準
有線電気通信設備令施工規則


＜取付点付近＞　※施工例
□ 引込線と弱電線引留具部分の離隔は15cm以上あるか
□ 引込線と弱電線部分の離隔は10cm以上あるか

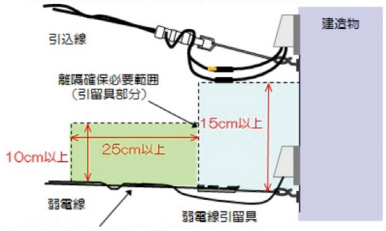

離隔確保必要範囲（弱電線部）



チェック必須。 **必須**

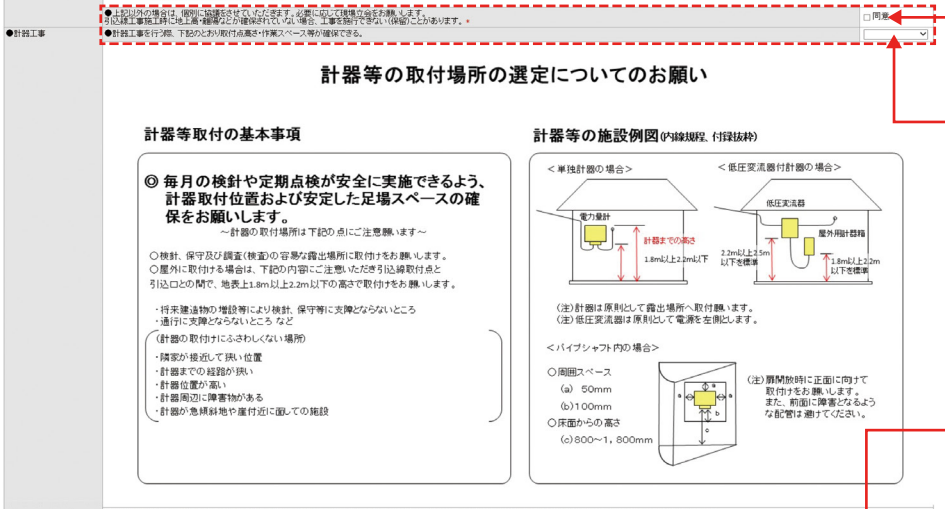

チェック必須。 **必須**

「計器工事なし」を選択してください。 **必須**

「該当なし」を選択してください。 **必須**

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

④(電灯・動力)標準接続送電サービス(計器付き)契約変更(東電工事なし)


設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

要注意項目


【必須項目】
地中の場合は●設計協議を希望のみ必須となります。

●設計協議を希望
設計協議の必要ない場合は「しない」を選択してください。
設計協議を希望「する」を選択した場合
設計協議を希望する内容がわかる資料の添付をお願いいたします。希望理由がわからない場合内容確認にお時間をいただく場合がございます。

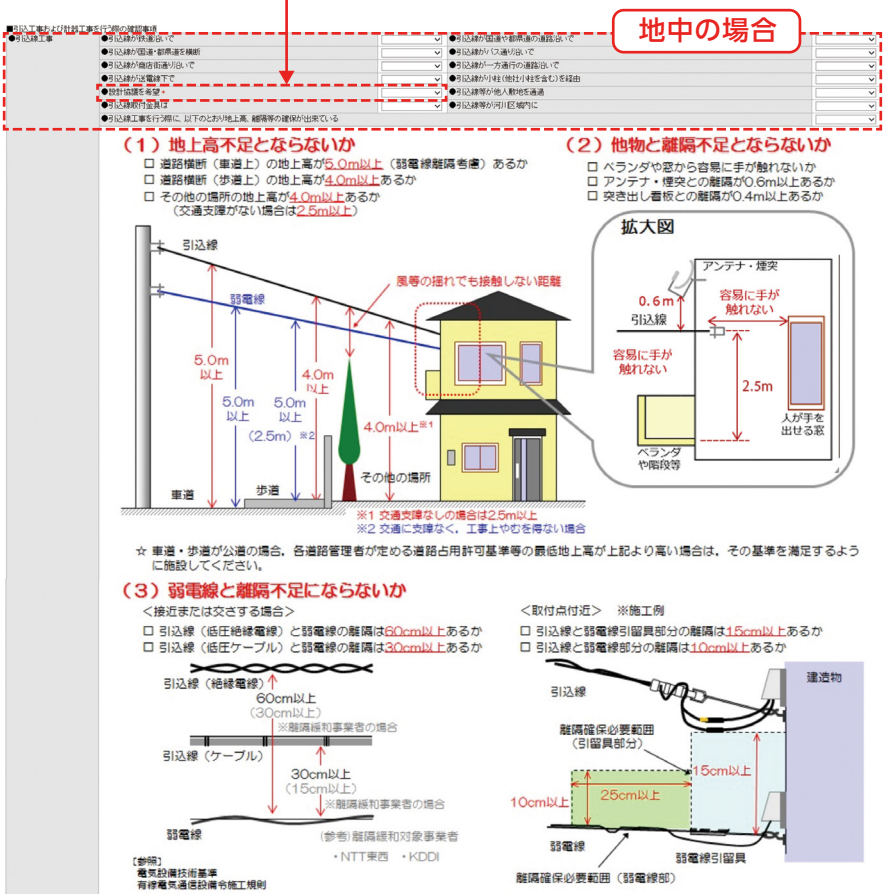

以下の選択は現場設計となる可能性があります。

- ●引込線が鉄道沿いで「ある」
- ●引込線が国道や都県道の道路沿いで「ある」
- ●引込線が国道・都県道を横断「ある」
- ●引込線がバス通り沿いで「ある」
- ●引込線が商店街通り沿いで「ある」
- ●引込線が一方通行の道路沿いで「ある」
- ●引込線が送電線下で「ある」
- ●引込線が小柱(他者小柱を含む)を経由「する」
- ●設計協議を希望「する」
- ●引込線等が他人敷地を通過「はい」
- ●引込線取付金具は「ない」
- ●引込線等が河川区域内に「入る」
- ●引込線工事を行う際に，以下のとおり地上高，離隔等の確保が出来ている「いいえ」

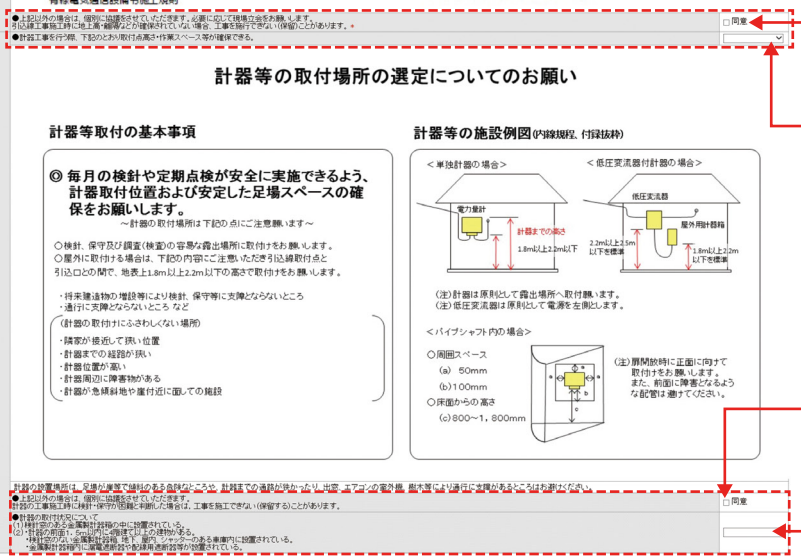

チェック必須。 必須


「計器工事なし」を選択してください。 必須

チェック必須。 必須

「該当なし」を選択してください。 必須


設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

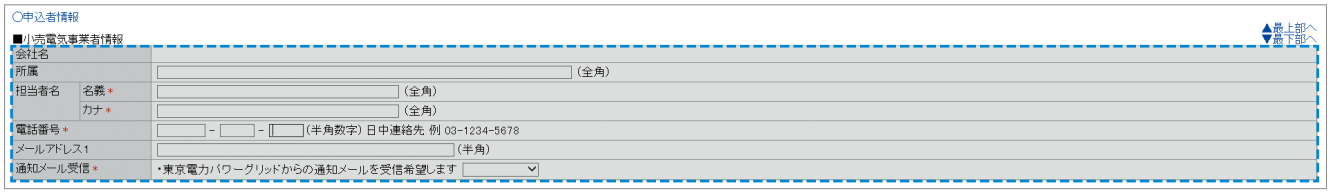


必須

空欄の場合は工事店情報を入力してください。

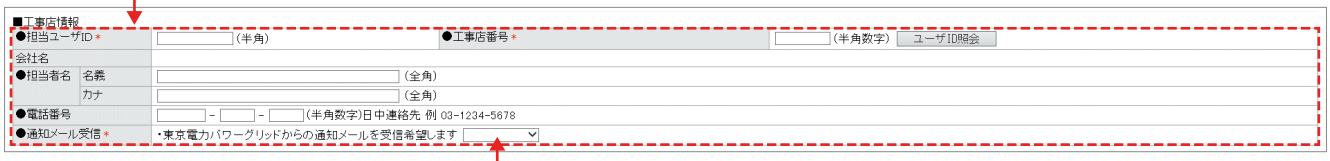

通知メールを
●「希望する」
●「希望しない」を選択してください。
空欄または「希望しない」を選択した場合メール通知がありません。ご注意ください。

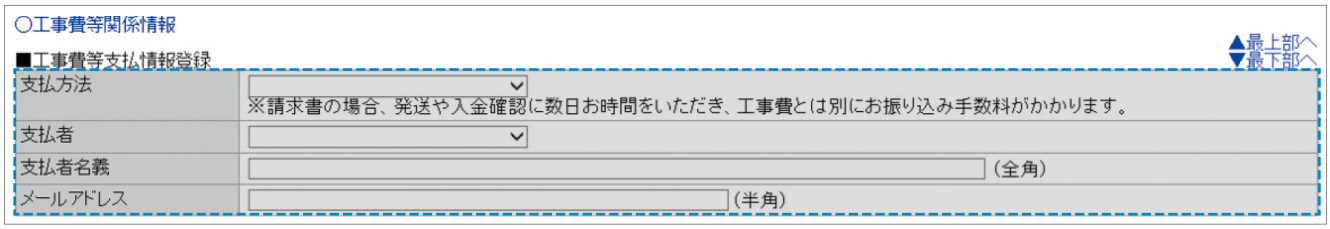

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

④(電灯・動力)標準接続送電サービス(計器付き)契約変更(東電工事なし)

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力


※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

要確認

設備情報登録を行う日付が「接続供給開始希望日」を過ぎている場合

「●落成有無:なし」,「●屋内配線工事完了(予定日):記載なし」で登録いただき,工程状況が「落成登録待ち」になりましたら「落成連絡」をお願いいたします。


また,既に屋内配線工事が完了しており,落成を希望する場合は,「●落成有無:あり」「●屋内配線工事完了(予定日):設備情報登録日の翌日以降」にてご登録ください。(「●落成有無:なし」の場合は,「落成登録待ち」となり,別途「落成連絡」が必要となります。)

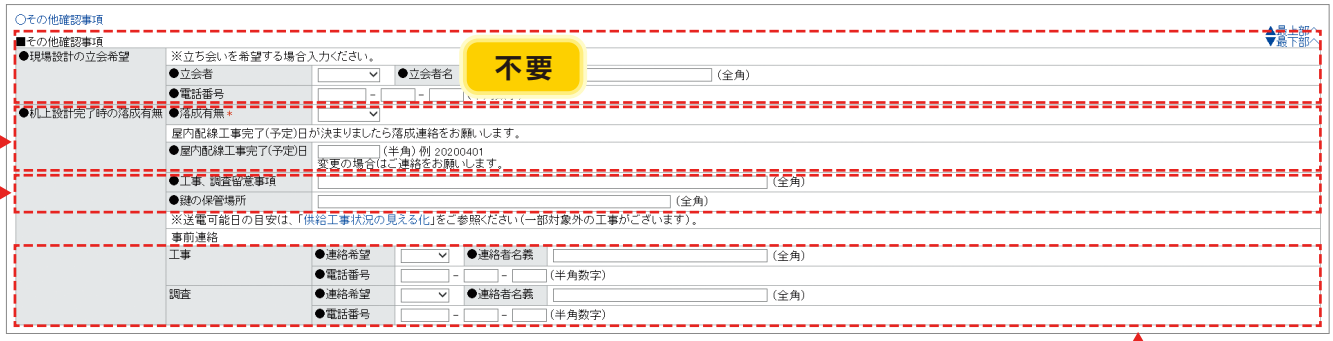

「工事」および「調査」に関する内容の登録をお願いいたします。
電気工事店さまにてSBを外す工事がある場合は保管場所の記載をお願いいたします。

連絡希望の有無,担当者を入力してください。

小売電気事業者さまにて添付いただきますが,電気工事店さまでも添付が可能です。
また,設備構築に必要な情報がある場合は,必要に応じて添付してください。
契約内容変更に関する添付の場合は,小売電気事業者さまへのご連絡をお願いいたします。

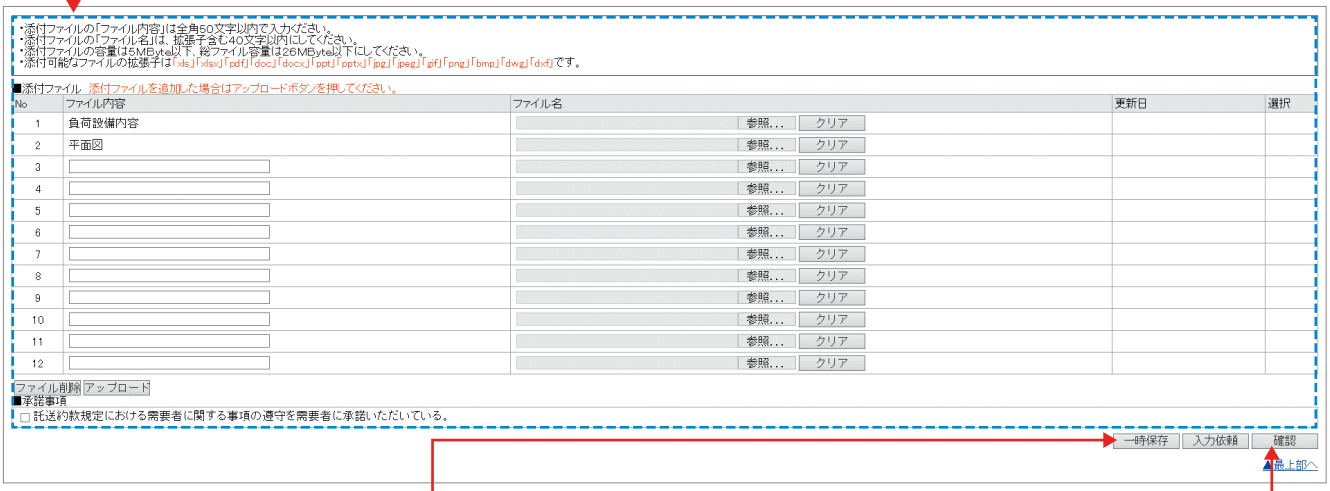

入力を中断する場合は「一時保存」をクリックしてください。

必須

入力が完了しましたら「確認」ボタンをクリックしてください。
確認画面にて登録内容を確認のうえ「実行」をクリックすることでお申込み完了となります。

3 設備情報登録パターン ―1.申込登録(本設)―

④(電灯・動力)標準接続送電サービス(計器付き)設備変更(東電工事あり)


設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

●が付いている項目は電気工事店さまによる入力が可能な項目となります。

需要者情報訂正(名義, 番地, 建物名, 部屋番号等の変更)は, 電気工事店さまより小売電気事業者さまへ訂正申込が必要であることをご連絡お願いいたします。

※記載の接続供給開始希望日は送電日の目安です。送電完了までにお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。

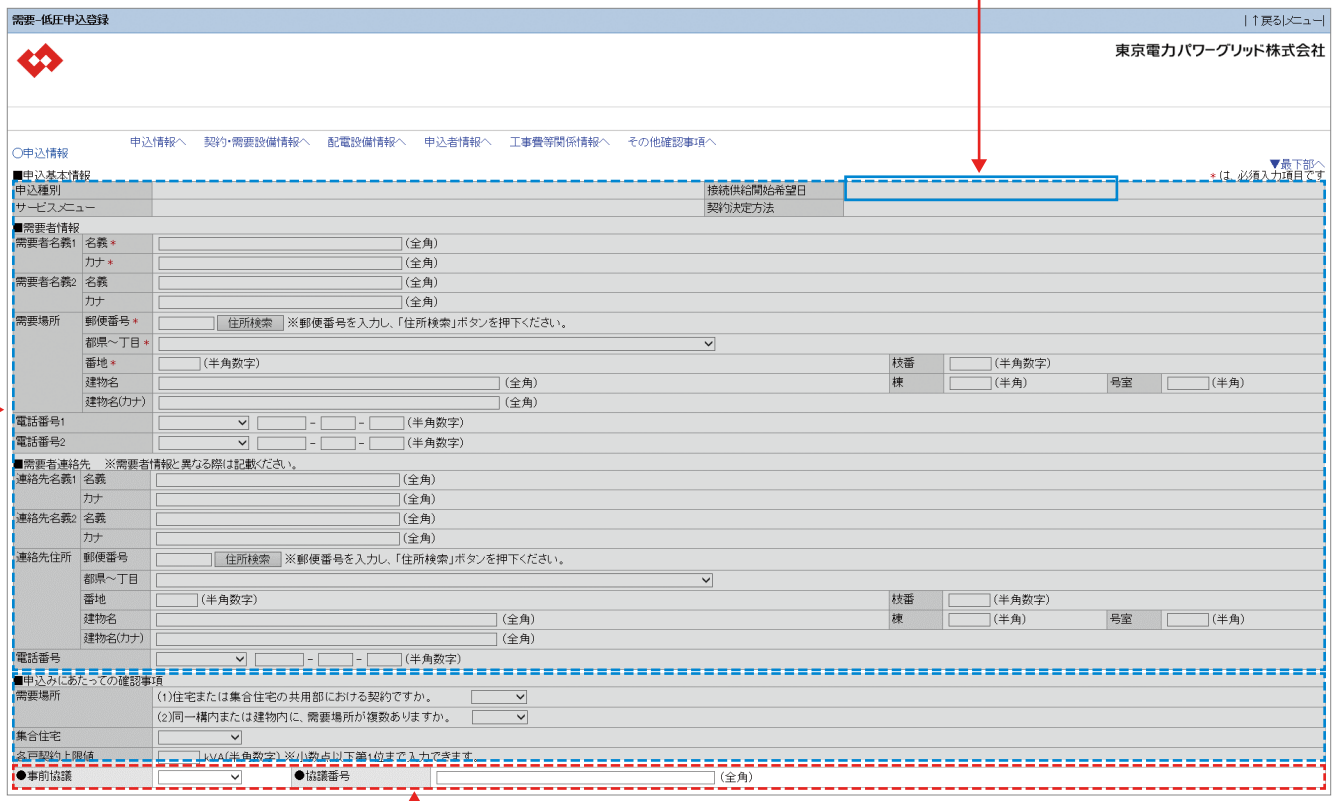


●事前協議を実施している場合は「協議済」を入力してください。
●協議番号 ―― 事前協議票に記載されている番号を全角で入力してください。

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

「希望する」は未計器,「希望しない」は計器付きとなります。
選択する場合はご注意ください。
アンペアブレーカ契約で「希望する」を選択した場合エラーとなります。

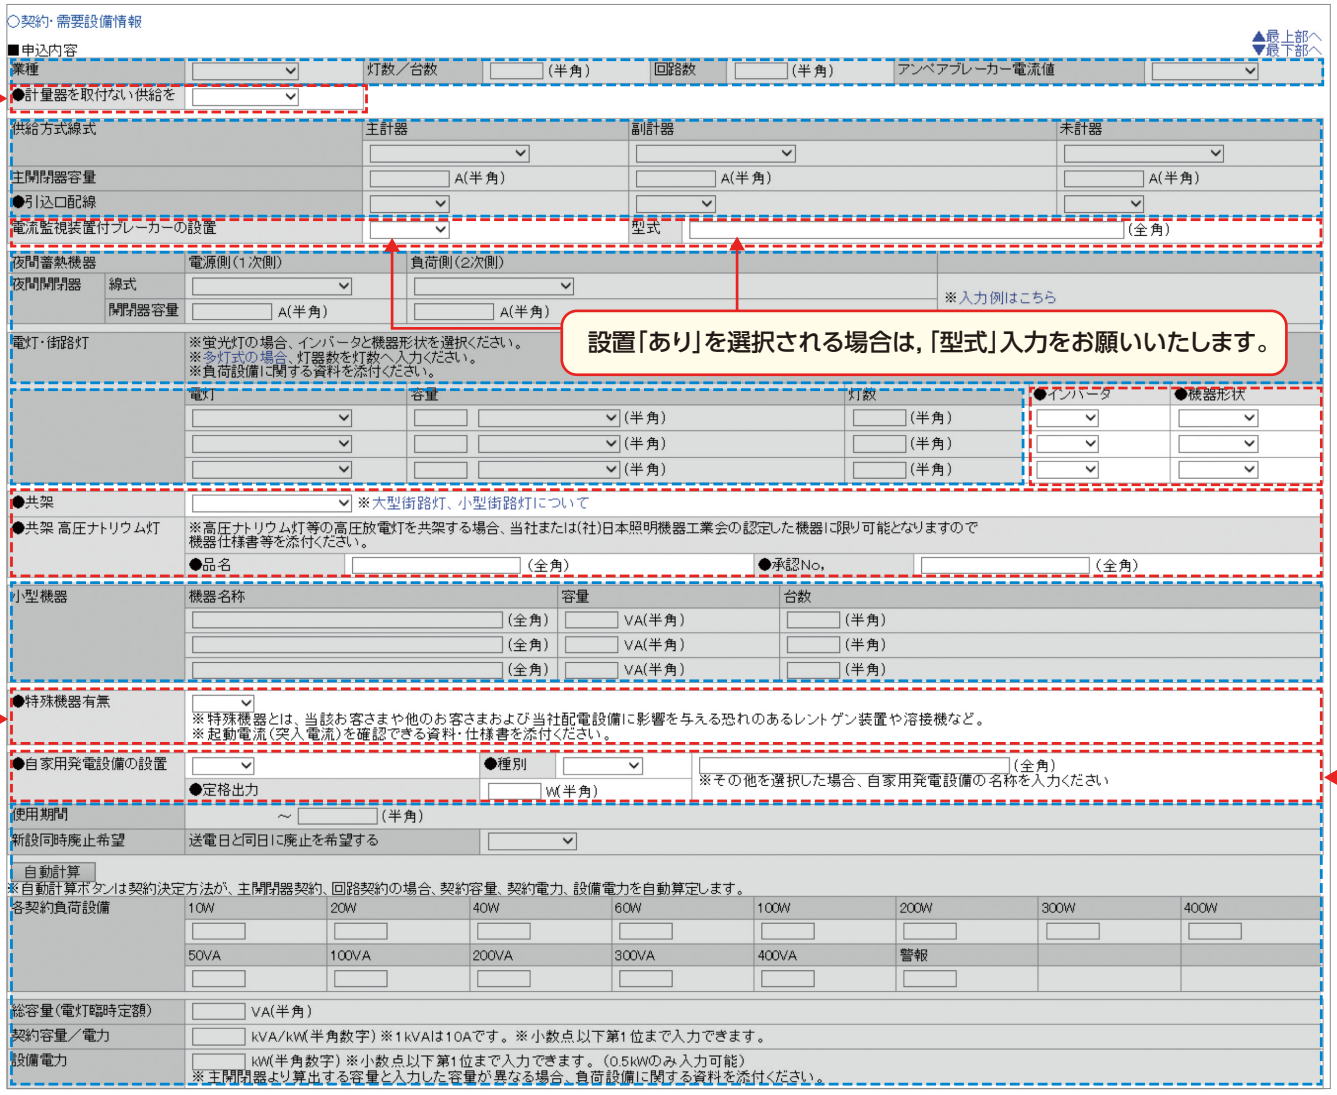

設置「あり」を選択される場合は,「型式」入力をお願いいたします。

■特殊機器有無
- ●動力申込でレントゲン装置・溶接機などがある場合は特殊機器「有」を選択してください。
- ●添付資料に仕様がわかるものを添付してください。

■自家用発電設備の設置
- ●自家用発電設備がある場合は「有」を選択してください。
- ●添付資料に仕様がわかるものを添付してください。

ありを選択した場合,
種別を太陽光・その他を選択してください。
また定格出力, 関連発電申込番号(13桁)を入力してください。
種別その他を選択した場合は設置する機器の名称を入力してください。
例) エネファームなど
自家用発電設備の仕様書を添付をお願いいたします。


3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

④(電灯・動力)標準接続送電サービス(計器付き)設備変更(東電工事あり)

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力


※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

必須

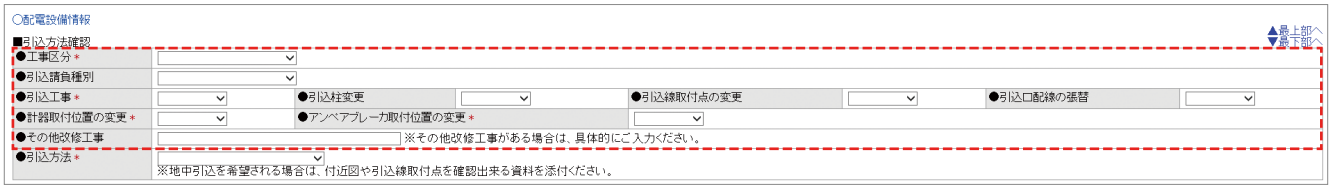

以下, 工事区分の入力項目です。

工事区分:東電パワーグリッド工事　　引込請負種別:選択不要

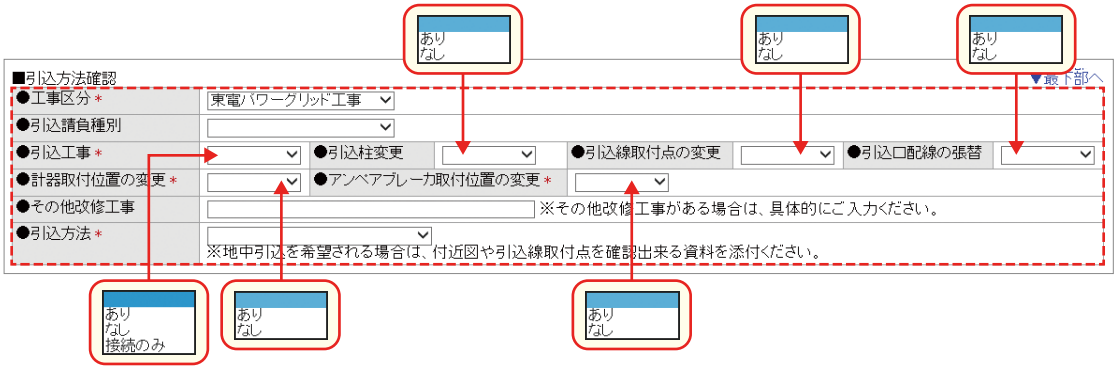


チェック!

●工事区分「東電パワーグリッド工事」

東京電力パワーグリッドにて引込工事を行うお申込みです。
有償工事となる場合があります。必要書類の添付をお願いいたします。

工事区分:引込請負工事の場合　　引込請負種別:選択が必須

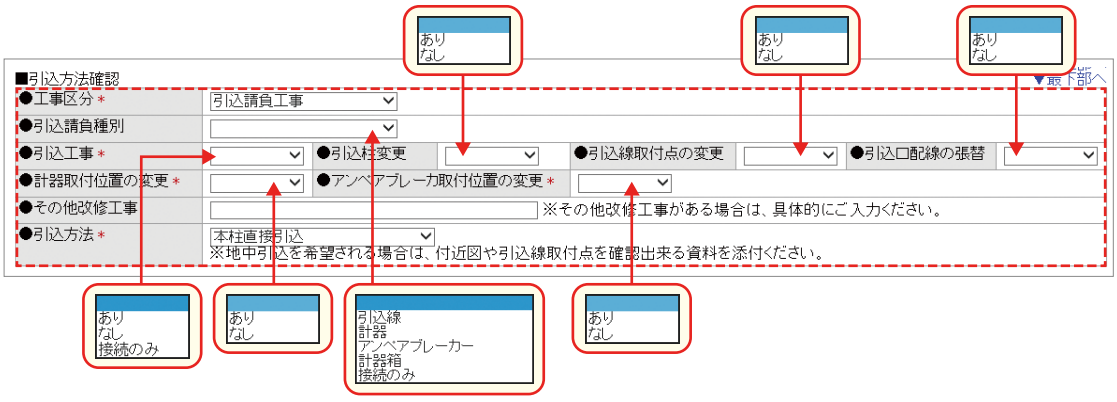

チェック!

●工事区分「引込請負工事」

請負工事は電気工事店さまにて引込工事を実施いただくお申込みです。
引込請負工事をお申込みいただく際は委託設計書の添付を忘れずにお願いいたします。
設備変更の内容がわかる資料の添付をお願いいたします。
申込内容によって有償工事となる場合がございます。

必須

○配電設備情報

■引込方法確認

●工事区分＊							
●引込請負種別							
●引込工事＊		●引込柱変更		●引込線取付点の変更		●引込口配線の張替	
●計器取付位置の変更＊		●アンペアブレーカ取付位置の変更＊					
●その他改修工事	※その他改修工事がある場合は、具体的にご入力ください。						
●引込方法＊	※地中引込を希望される場合は、付近図や引込線取付点を確認出来る資料を添付ください。						


必須

●本柱直接引込　●本柱引下引込　●地中引込(単独)
●柱間分岐引込1　●直付街灯　●地中引込(集合)
●柱間分岐引込2　●その他(他に該当しない場合)

以下，選択した引込方法の入力項目です。

本柱直接引込(架空)

引込のパターン	本柱直接引込



●引込電柱

	●隣接柱(左)	標識検索
●標識名	③	(全角)
●番号	④	号柱(半角数字)
	供給柱	標識検索
●標識名	①	(全角)
●番号	②	号柱(半角数字)
	●隣接柱(右)	標識検索
●標識名	⑤	(全角)
●番号	⑥	号柱(半角数字)

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)

チェック!

電柱標識名は全角,電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」,「引込線の長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。確認事項が生じる場合は,接続供給開始手続きにお時間を要すことになりますのでご注意ください。

下記の場合は用地交渉，官地申請が必要となる場合があります。ご注意ください。


土地の権利者への交渉

近隣土地の上空に電線がかかってしまう場合には，その**土地の権利者への交渉**が必要となります。




官公庁等への申請

国道・県道の上空を横断する場合には，**官公庁へ申請許可を得る**必要がある場合があります。

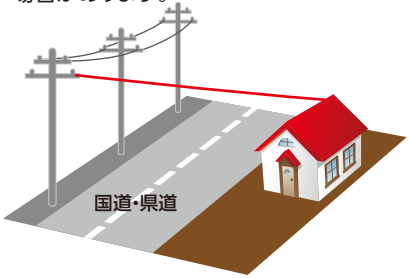

官公庁等への申請

河川・用水路の上空に電線がかかってしまう場合には，**官公庁へ申請許可を得る**必要がある場合があります。

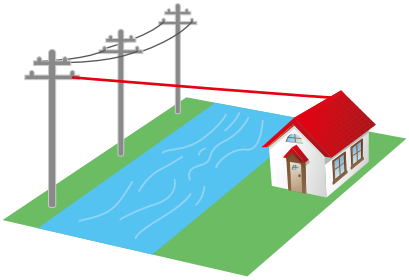


3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

④(電灯・動力)標準接続送電サービス(計器付き) 設備変更 (東電工事あり)

柱間分岐引込1(架空)

供給地点から供給柱を見て左側の電柱へ分岐する場合

引込のパターン: 柱間分岐引込1

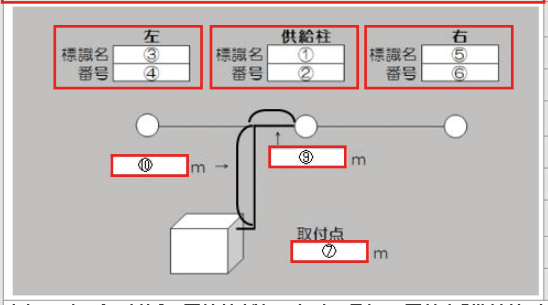

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。


●引込電柱					
	●隣接柱(左)	標識検索			
●標識名	③	(全角)			
●番号	④	号柱(半角数字)			
	供給柱	標識検索			
●標識名	①	(全角)			
●番号	②	号柱(半角数字)			
	●隣接柱(右)	標識検索			
●標識名	⑤	(全角)			
●番号	⑥	号柱(半角数字)			

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)

柱間分岐引込2(架空)

供給地点から供給柱を見て右側の電柱へ分岐する場合

引込のパターン: 柱間分岐引込2

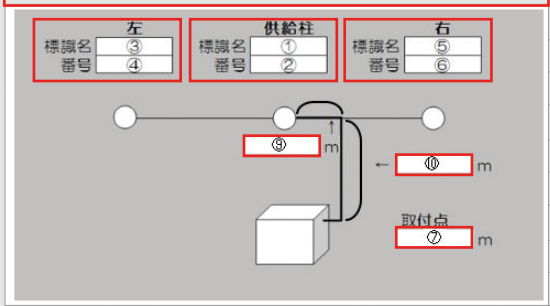

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込電柱					
	●隣接柱(左)	標識検索			
●標識名	③	(全角)			
●番号	④	号柱(半角数字)			
	供給柱	標識検索			
●標識名	①	(全角)			
●番号	②	号柱(半角数字)			
	●隣接柱(右)	標識検索			
●標識名	⑤	(全角)			
●番号	⑥	号柱(半角数字)			

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)


チェック!

供給地点から引込を希望する東電本柱を見て左・右を入力してください。
電柱標識名は全角,電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」,「電柱から分岐点までの長さ」,「分岐点から取付点までの長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。

以下の場合は,その他(他に該当しない場合)を選択してください。
新しい電柱の建柱が必要となり送電までお時間がかかる場合がございます。


電柱工事

近隣に住宅がない等,周囲に電柱が建っていない場合,**電柱の新設**が必要となる場合があります。

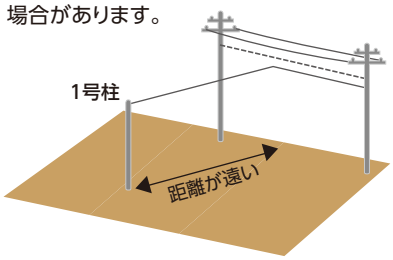


電柱工事

東電・NTTの小柱間での柱間分岐引込は現場設計となります。
建柱が必要となる場合がございます。

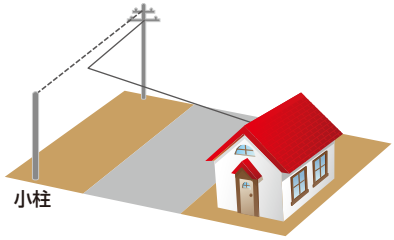

本柱引下引込（架空）

引込のパターン	本柱引下引込

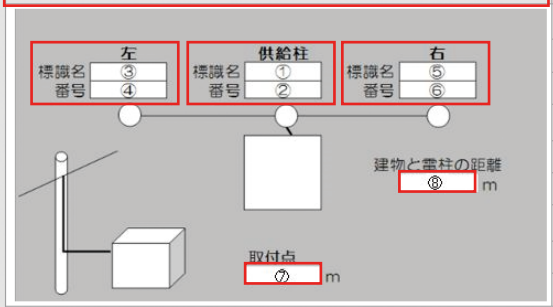

●引込電柱		
	●隣接柱（左）	標識検索
●標識名	③	（全角）
●番号	④	号柱（半角数字）
	供給柱	標識検索
●標識名	①	（全角）
●番号	②	号柱（半角数字）
	●隣接柱（右）	標識検索
●標識名	⑤	（全角）
●番号	⑥	号柱（半角数字）

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。


●引込線取付点の高さ	⑦	m（半角数字）※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m（半角数字）
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m（半角数字）	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m（半角数字）

チェック!

電柱標識名は全角，電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」，「引込線の長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。
引込線の長さ⑧は建物と電柱の距離を記載してください。

その他（他に該当しない場合）（架空）

引込のパターン	その他（他に該当しない場合）

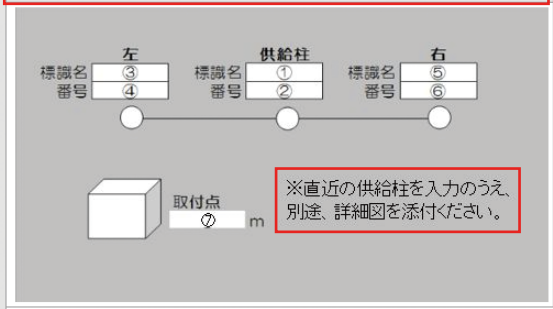

●引込電柱		
	●隣接柱（左）	標識検索
●標識名	③	（全角）
●番号	④	号柱（半角数字）
	供給柱	標識検索
●標識名	①	（全角）
●番号	②	号柱（半角数字）
	●隣接柱（右）	標識検索
●標識名	⑤	（全角）
●番号	⑥	号柱（半角数字）

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦	m（半角数字）※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m（半角数字）
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m（半角数字）	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m（半角数字）


チェック!

供給地点付近に電柱が無い場合や，小柱・他社電柱小柱からの引込み等，引込パターンに該当が無い場合は，直近の供給柱情報を標識名は全角，電柱番号は半角数字にて入力してください。また，詳細の付近図，平面図等を添付してください。
確認事項が生じる場合は，接続供給開始手続きにお時間を要すことになりますのでご注意ください。


3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

④(電灯・動力)標準接続送電サービス(計器付き)設備変更(東電工事あり)

地中引込(単独)(地中)

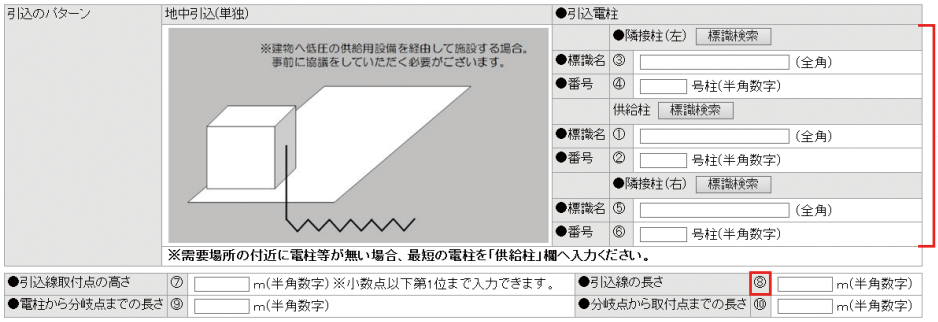


地中供給の場合,標識名および**番号の登録は出来ません。**
添付にて付近図等の情報を提供いただきますようお願いいたします。

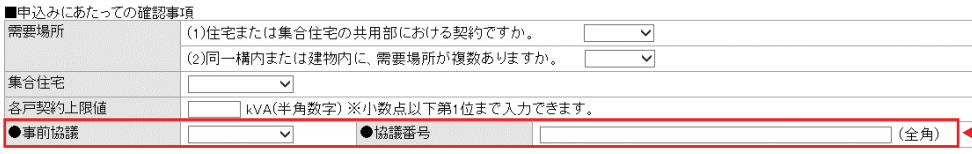

「事前協議」の選択
「協議番号」に入力をお願いいたします。

地中線工事


電線を地下に埋めて電気をお送りしているエリアでは,**地中電線の新設**が必要となります。

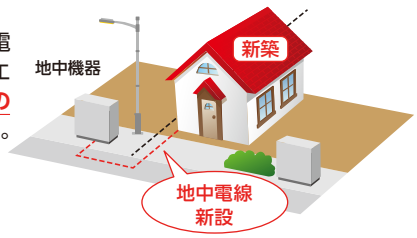


チェック!

詳細の付近図,平面図等を添付してください。また,東京電力パワーグリッドにて事前協議が必要となります。事前協議済の場合は,協議番号をお知らせください。

地中引込(集合)(地中)

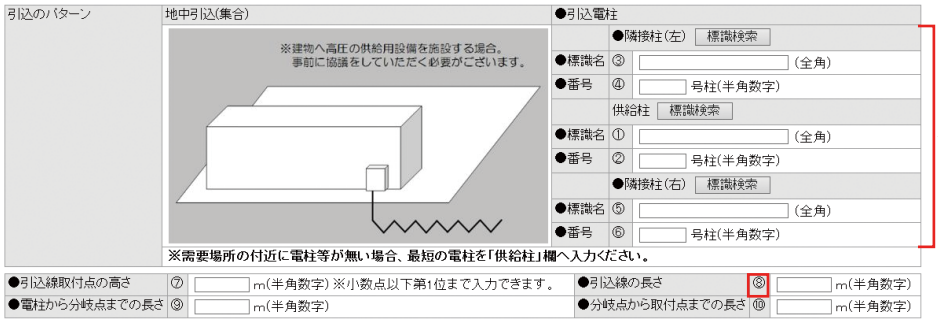

地中供給の場合,標識名および**番号の登録は出来ません。**
添付にて付近図等の情報を提供いただきますようお願いいたします。

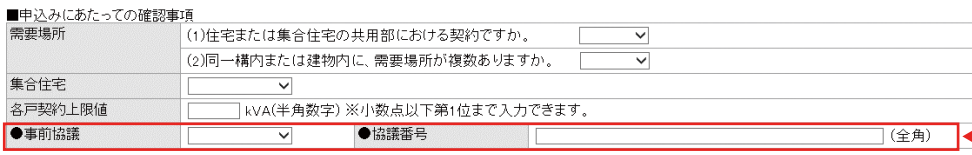

「事前協議」の選択
「協議番号」に入力をお願いいたします。

チェック!

詳細の付近図,平面図等を添付してください。また,東京電力パワーグリッドにて事前協議が必要となります。事前協議済の場合は,協議番号をお知らせください。「平面図」,「幹線系統図」のほか「集合住宅容量・件数一覧」を添付してください。

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

要注意項目

●設計協議を希望
設計協議の必要ない場合は「しない」を選択してください。
設計協議を希望「する」を選択した場合
設計協議を希望する内容がわかる資料の添付をお願いいたします。希望理由がわからない場合内容確認にお時間をいただく場合がございます。


●引込線取付金具は
引込線取付金具がついている場合は「ある」を選択してください。
引込線取付金具は「ない」を選択した場合
現場設計となるため内線工事完了済みの場合でも,落成受付可能となるまで時間がかかる場合があります。

●引込線工事を行う際に,以下のとおり地上高,離隔等の確保が出来ている
地上高を確保していただき「はい」を選択してください。
地上高を確保出来ない場合引込工事が出来ない場合があります。

●引込線が小柱(他社小柱を含む)を経由
お客さま(電気工事店さま)1号柱は小柱ではございません。「ない」を選択してください。**東電・NTTなどの小柱から引込の場合は「ある」**を選択してください。
現場設計となるため内線工事完了済みの場合でも,落成受付可能となるまで時間がかかる場合があります。

●引込線が送電線下で
送電線とは6万6000Vから50万Vまでの送電設備です。
電柱にかかっている高圧・低圧線ではございません。
送電線下で作業・建築を行う際は東京電力パワーグリッドへ確認が必要となります。

架空の場合

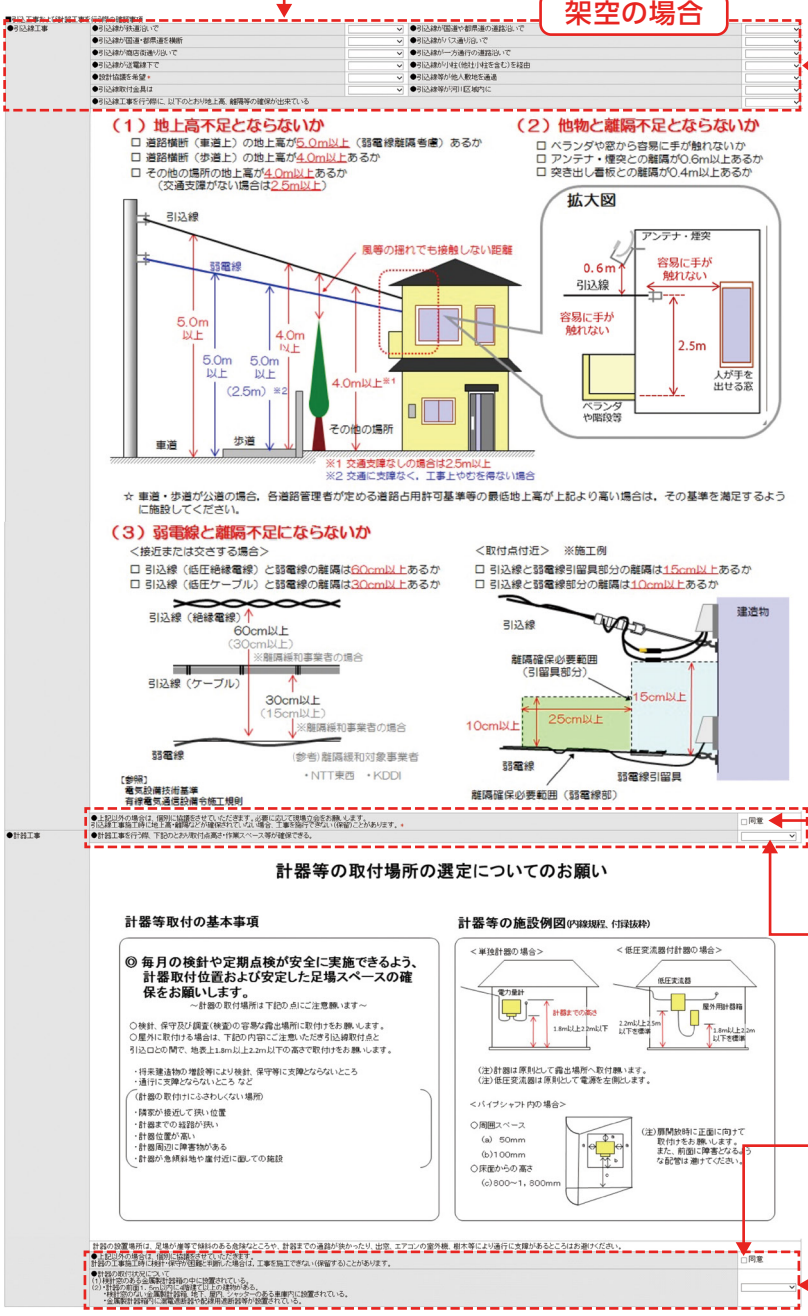

以下の選択は現場設計となる可能性があります。
●引込線が鉄道沿いで
「ある」
●引込線が国道や都県道の道路沿いで
「ある」
●引込線が国道・都県道を横断
「ある」
●引込線がバス通り沿いで
「ある」
●引込線が商店街通り沿いで
「ある」
●引込線が一方通行の道路沿いで
「ある」
●引込線が送電線下で
「ある」
●引込線が小柱(他者小柱を含む)を経由
「する」
●設計協議を希望
「する」
●引込線等が他人敷地を通過
「はい」
●引込線取付金具は
「ない」
●引込線等が河川区域内に
「入る」
●引込線工事を行う際に,以下のとおり地上高,離隔等の確保が出来ている
「いいえ」

チェック必須。 必須

工事内容に応じ選択してください。 必須

チェック必須。 必須

工事内容に応じ選択してください。 必須

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

④(電灯・動力)標準接続送電サービス(計器付き)設備変更(東電工事あり)

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力


※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

要注意項目

【必須項目】
地中の場合は●設計協議を希望のみ必須となります。

●設計協議を希望
設計協議の必要ない場合は「しない」を選択してください。
設計協議を希望「する」を選択した場合
設計協議を希望する内容がわかる資料の添付をお願いいたします。希望理由がわからない場合内容確認にお時間をいただく場合がございます。

地中の場合

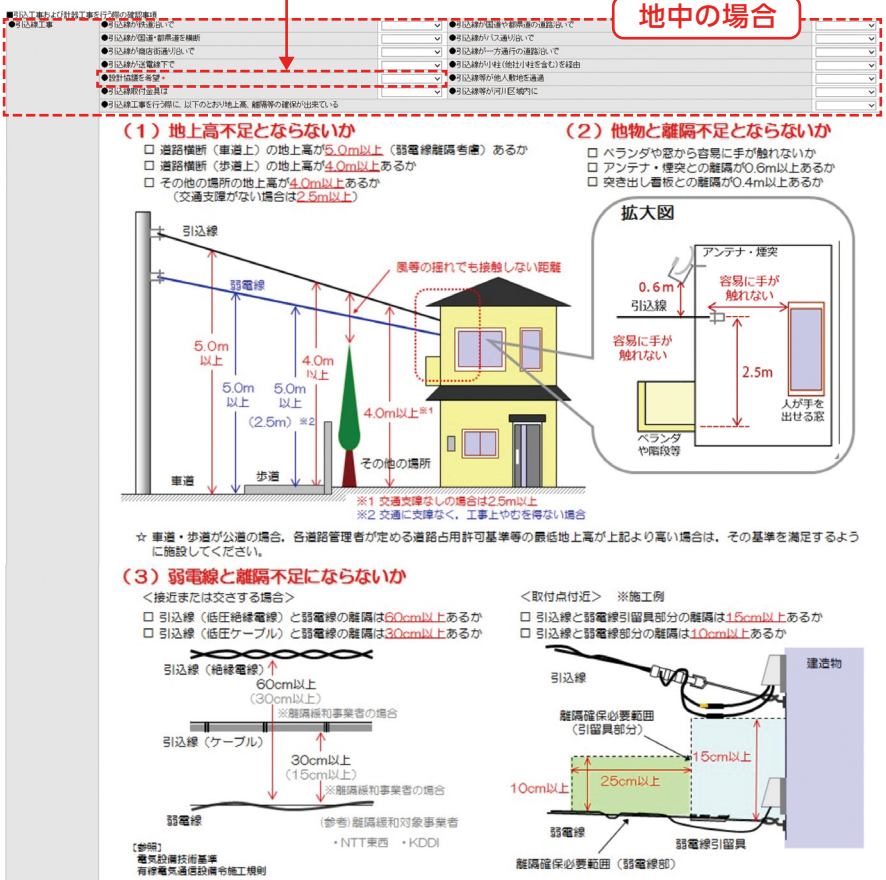

☆ 車道・歩道が公道の場合，各道路管理者が定める道路占用許可基準等の最低地上高が上記より高い場合は，その基準を満足するように施設してください。

以下の選択は現場設計となる可能性があります。


- ●引込線が鉄道沿いで「ある」
- ●引込線が国道や都県道の道路沿いで「ある」
- ●引込線が国道・都県道を横断「ある」
- ●引込線がバス通り沿いで「ある」
- ●引込線が商店街通り沿いで「ある」
- ●引込線が一方通行の道路沿いで「ある」
- ●引込線が送電線下で「ある」
- ●引込線が小柱(他者小柱を含む)を経由「する」
- ●設計協議を希望「する」
- ●引込線等が他人敷地を通過「はい」
- ●引込線取付金具は「ない」
- ●引込線等が河川区域内に「入る」
- ●引込線工事を行う際に，以下のとおり地上高，離隔等の確保が出来ている「いいえ」



チェック必須。 必須



「計器工事なし」を選択してください。 必須

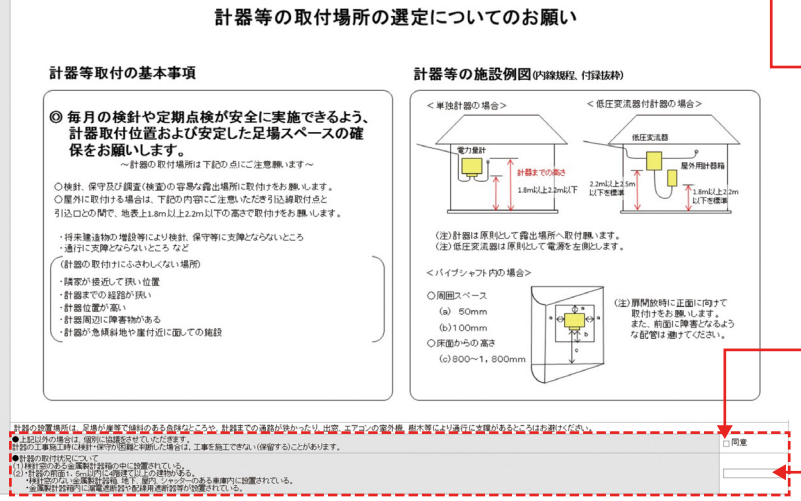


チェック必須。 必須

「該当なし」を選択してください。 必須


設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

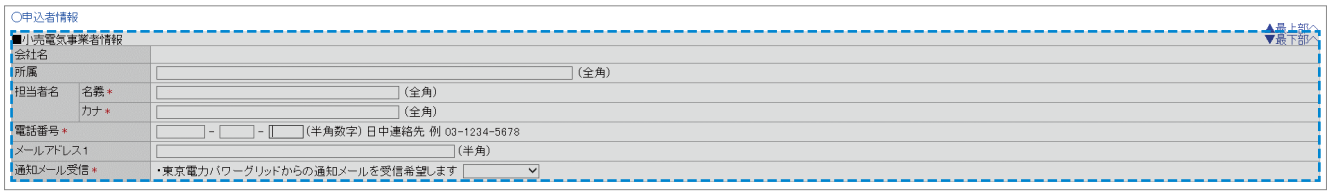


必須

空欄の場合は工事店情報を入力してください。

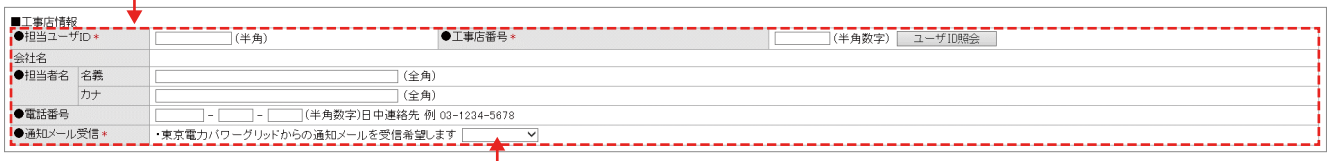

通知メールを
●「希望する」
●「希望しない」を選択してください。
空欄または「希望しない」を選択した場合メール通知がありません。ご注意ください。

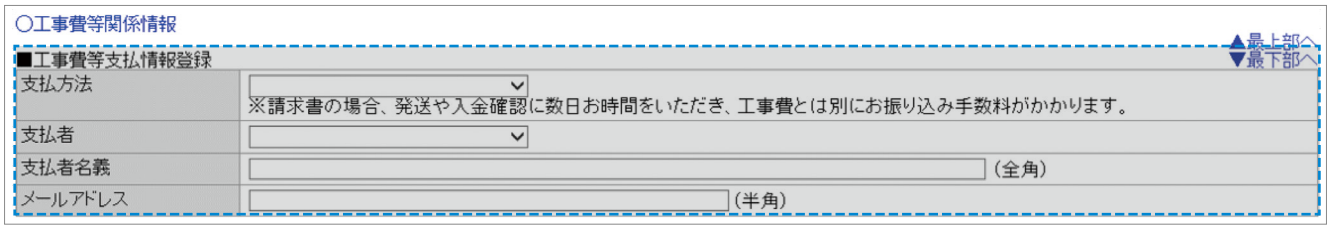

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

④(電灯・動力)標準接続送電サービス(計器付き)設備変更(東電工事あり)

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力


※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

要確認

設備情報登録を行う日付が「接続供給開始希望日」を過ぎている場合

「●落成有無:なし」,「●屋内配線工事完了(予定日):記載なし」で登録いただき,工程状況が「落成登録待ち」になりましたら「落成連絡」をお願いいたします。

また,既に屋内配線工事が完了しており,落成を希望する場合は,「●落成有無:あり」「●屋内配線工事完了(予定日):設備情報登録日の翌日以降」にてご登録ください。(「●落成有無:なし」の場合は,「落成登録待ち」となり,別途「落成連絡」が必要となります。)

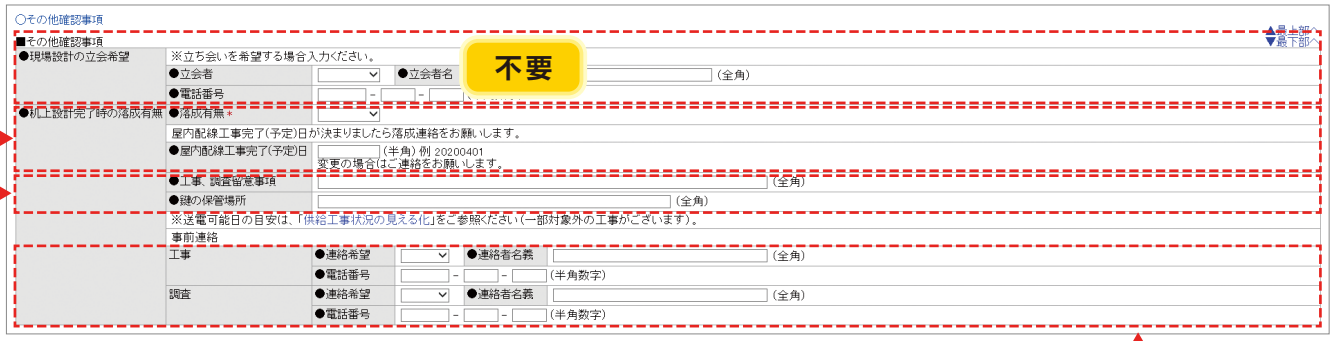


「工事」および「調査」に関する内容の登録をお願いいたします。

連絡希望の有無,担当者を入力してください。

小売電気事業者さまにて添付いただきますが,電気工事店さまでも添付が可能です。

また,設備構築に必要な情報がある場合は,必要に応じて添付してください。

受点変更の場合は既存の幹線の線種・太さがわかる資料を添付してください。

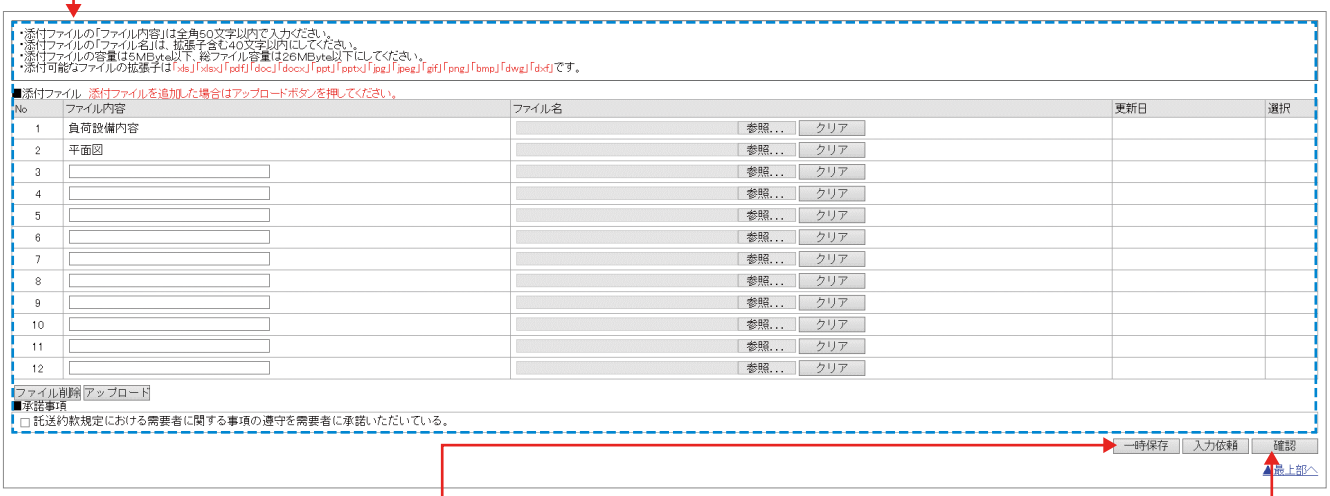

入力を中断する場合は「一時保存」をクリックしてください。

必須

入力が完了しましたら「確認」ボタンをクリックしてください。

確認画面にて登録内容を確認のうえ「実行」をクリックすることでお申込み完了となります。

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

④(電灯・動力)標準接続送電サービス(計器付き)設備変更(東電工事なし)


設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

●が付いている項目は電気工事店さまによる入力が可能な項目となります。

需要者情報訂正(名義, 番地, 建物名, 部屋番号等の変更)は, 電気工事店さまより小売電気事業者さまへ訂正申込が必要であることをご連絡お願いいたします。

※記載の接続供給開始希望日は送電日の目安です。送電完了までにお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。

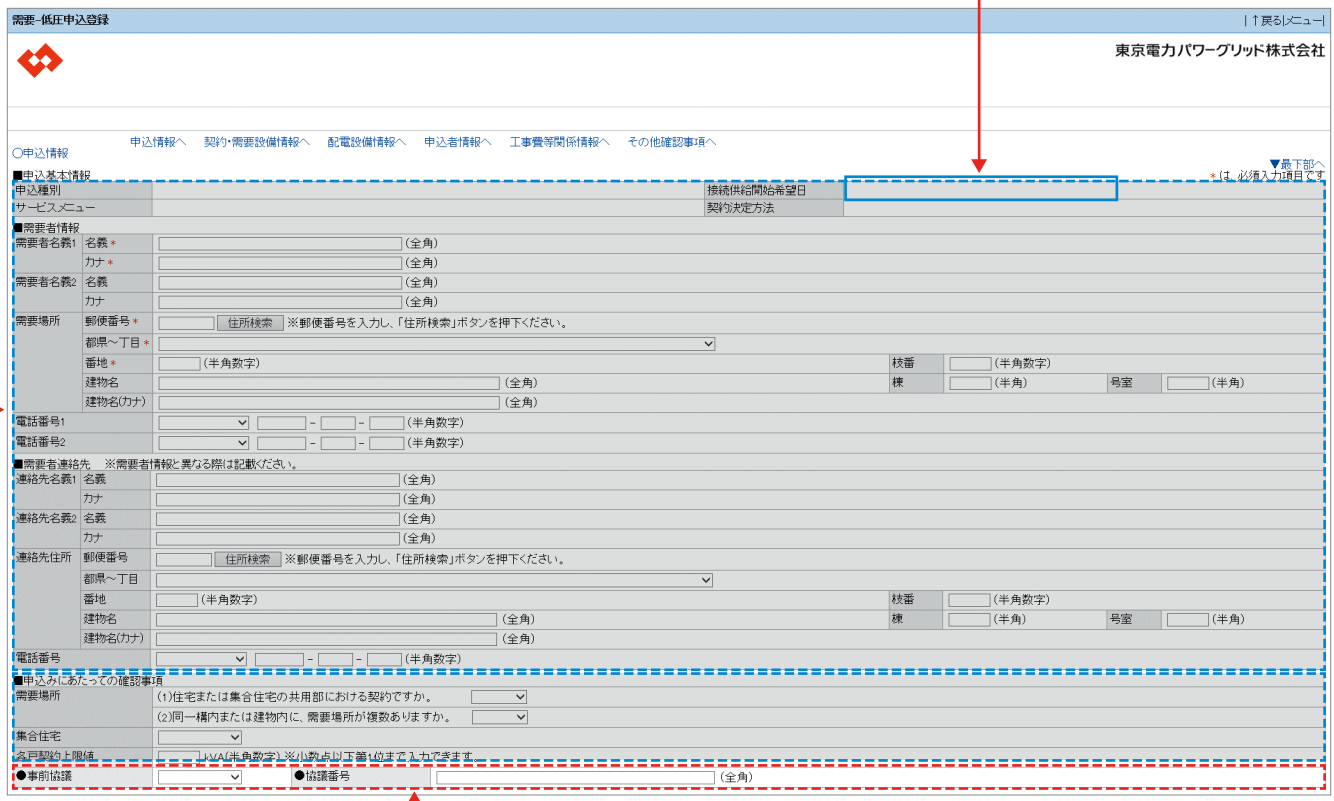


●事前協議を実施している場合は「協議済」を入力してください。
●協議番号 ── 事前協議票に記載されている番号を全角で入力してください。

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

「希望する」は未計器,「希望しない」は計器付きとなります。
選択する場合はご注意ください。
アンペアブレーカ契約で「希望する」を選択した場合エラーとなります。

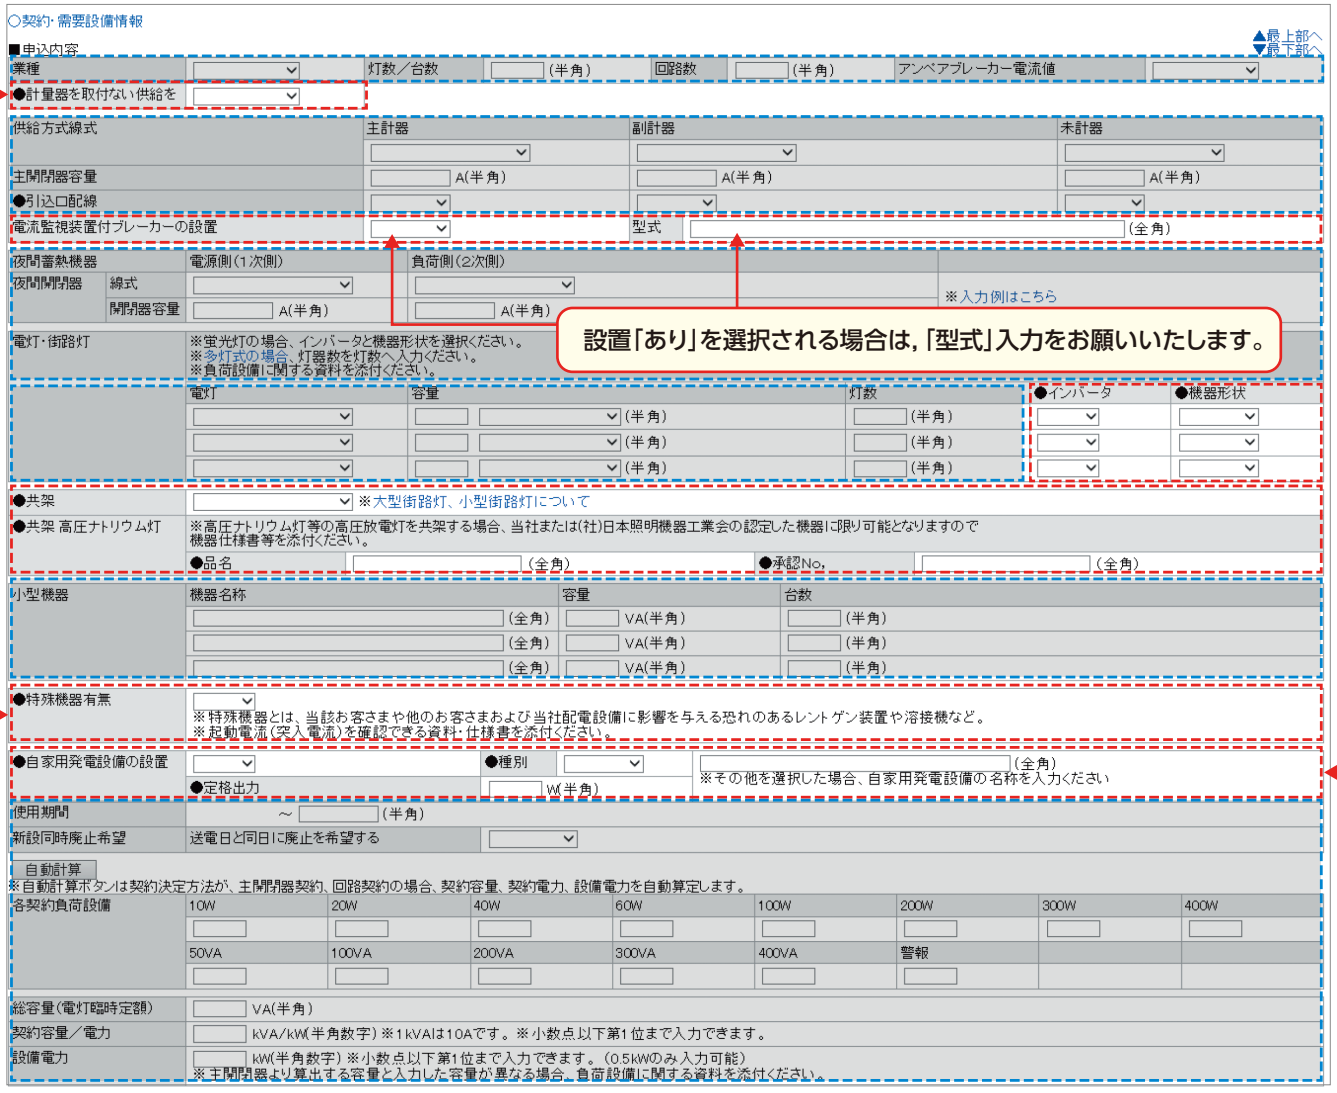

設置「あり」を選択される場合は,「型式」入力をお願いいたします。

■特殊機器有無
- ●動力申込でレントゲン装置・溶接機などがある場合は特殊機器「有」を選択してください。
- ●添付資料に仕様がわかるものを添付してください。

■自家用発電設備の設置
- ●自家用発電設備がある場合は「有」を選択してください。
- ●添付資料に仕様がわかるものを添付してください。

ありを選択した場合,
種別を太陽光・その他を選択してください。
また定格出力, 関連発電申込番号(13桁)を入力してください。
種別その他を選択した場合は設置する機器の名称を入力してください。
例) エネファームなど
自家用発電設備の仕様書を添付をお願いいたします。


3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

④(電灯・動力)標準接続送電サービス(計器付き)設備変更(東電工事なし)

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力


※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

必須

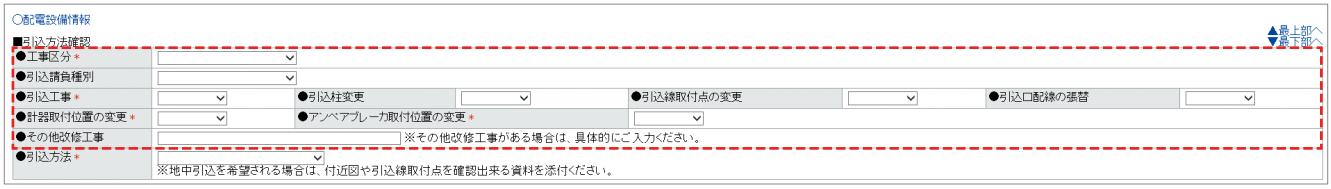


以下,工事区分の入力項目です。

工事区分:東電パワーグリッド工事　　引込請負種別:選択不要

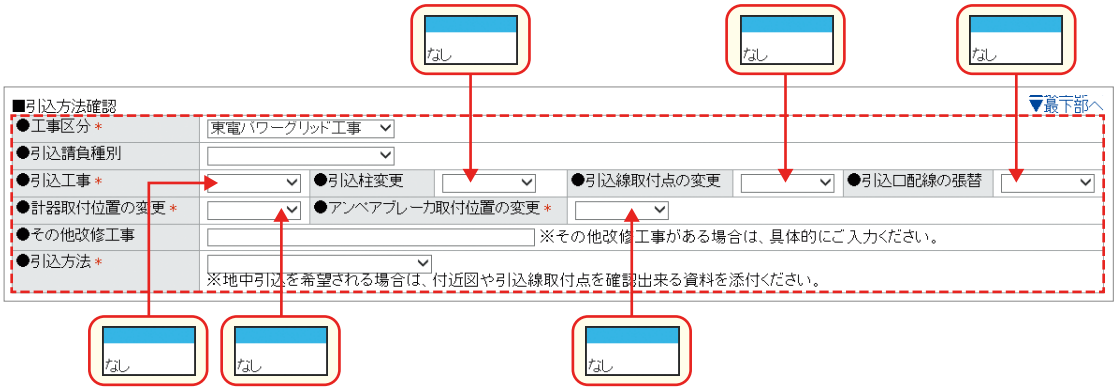

工事区分の選択は**必須**となります。
工事なしの場合は調査のみとなります。
おそれいりますが**東電パワーグリッド工事**を
選択いただきますようお願いいたします。

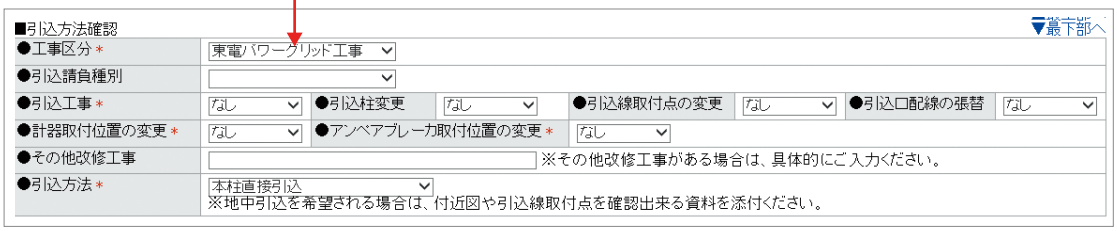

必須

○配電設備情報

■引込方法確認

▲最上部へ ▼最下部へ


●工事区分＊							
●引込請負種別							
●引込工事＊		●引込柱変更		●引込線取付点の変更		●引込口配線の張替	
●計器取付位置の変更＊		●アンペアブレーカ取付位置の変更＊					
●その他改修工事	※その他改修工事がある場合は、具体的にご入力ください。						
●引込方法＊	※地中引込を希望される場合は、付近図や引込線取付点を確認出来る資料を添付ください。						

必須

●本柱直接引込　●本柱引下引込　●地中引込(単独)
●柱間分岐引込1　●直付街灯　●地中引込(集合)
●柱間分岐引込2　●その他(他に該当しない場合)

以下，選択した引込方法の入力項目です。

本柱直接引込(架空)

引込のパターン	本柱直接引込	●引込電柱	
		●隣接柱(左) 標識検索	
		●標識名 ③	(全角)
		●番号 ④	号柱(半角数字)
		供給柱 標識検索	
		●標識名 ①	(全角)
		●番号 ②	号柱(半角数字)
		●隣接柱(右) 標識検索	
		●標識名 ⑤	(全角)
		●番号 ⑥	号柱(半角数字)
	※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。		

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)

チェック!

電柱標識名は全角,電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」,「引込線の長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。確認事項が生じる場合は,接続供給開始手続きにお時間を要すことになりますのでご注意ください。

下記の場合は用地交渉，官地申請が必要となる場合があります。ご注意ください。


土地の権利者への交渉

近隣土地の上空に電線がかかってしまう場合には，その**土地の権利者への交渉**が必要となります。




官公庁等への申請

国道・県道の上空を横断する場合には，**官公庁へ申請許可を得る**必要がある場合があります。

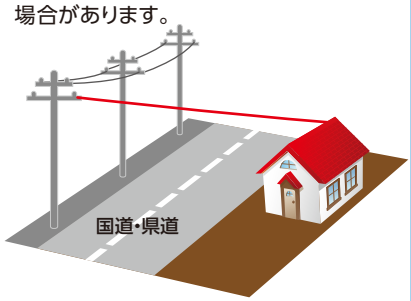

官公庁等への申請

河川・用水路の上空に電線がかかってしまう場合には，**官公庁へ申請許可を得る**必要がある場合があります。

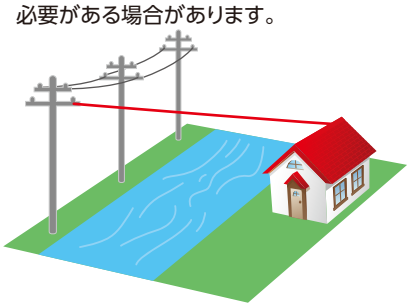


3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

④(電灯・動力)標準接続送電サービス(計器付き)設備変更(東電工事なし)

柱間分岐引込1(架空)

供給地点から供給柱を見て左側の電柱へ分岐する場合

引込のパターン: 柱間分岐引込1

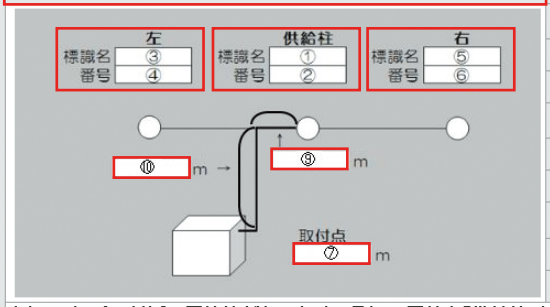


※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込電柱					
	●隣接柱(左)	標識検索			
●標識名	③	(全角)			
●番号	④	号柱(半角数字)			
	供給柱	標識検索			
●標識名	①	(全角)			
●番号	②	号柱(半角数字)			
	●隣接柱(右)	標識検索			
●標識名	⑤	(全角)			
●番号	⑥	号柱(半角数字)			
●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)

柱間分岐引込2(架空)

供給地点から供給柱を見て右側の電柱へ分岐する場合

引込のパターン: 柱間分岐引込2

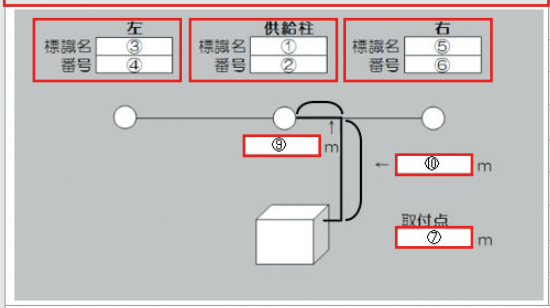

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込電柱					
	●隣接柱(左)	標識検索			
●標識名	③	(全角)			
●番号	④	号柱(半角数字)			
	供給柱	標識検索			
●標識名	①	(全角)			
●番号	②	号柱(半角数字)			
	●隣接柱(右)	標識検索			
●標識名	⑤	(全角)			
●番号	⑥	号柱(半角数字)			
●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)


チェック!

供給地点から引込を希望する東電本柱を見て左・右を入力してください。
電柱標識名は全角,電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」,「電柱から分岐点までの長さ」,「分岐点から取付点までの長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。

以下の場合は,その他(他に該当しない場合)を選択してください。
新しい電柱の建柱が必要となり送電までお時間がかかる場合がございます。


電柱工事

近隣に住宅がない等,周囲に電柱が建っていない場合,**電柱の新設**が必要となる場合があります。

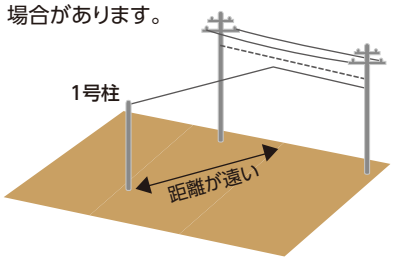


電柱工事

東電・NTTの小柱間での柱間分岐引込は現場設計となります。
建柱が必要となる場合がございます。

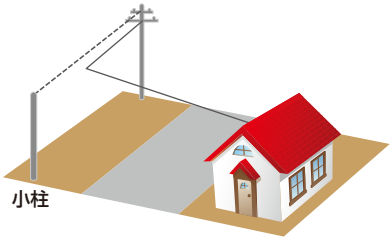

本柱引下引込（架空）

引込のパターン	本柱引下引込

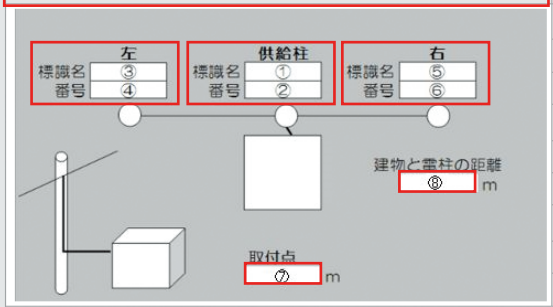

●引込電柱		
	●隣接柱（左）	標識検索
●標識名	③	（全角）
●番号	④	号柱（半角数字）
	供給柱	標識検索
●標識名	①	（全角）
●番号	②	号柱（半角数字）
	●隣接柱（右）	標識検索
●標識名	⑤	（全角）
●番号	⑥	号柱（半角数字）

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。


●引込線取付点の高さ	⑦	m（半角数字）※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m（半角数字）
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m（半角数字）	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m（半角数字）

チェック!

電柱標識名は全角，電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」，「引込線の長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。
引込線の長さ⑧は建物と電柱の距離を記載してください。

その他（他に該当しない場合）（架空）

引込のパターン	その他（他に該当しない場合）

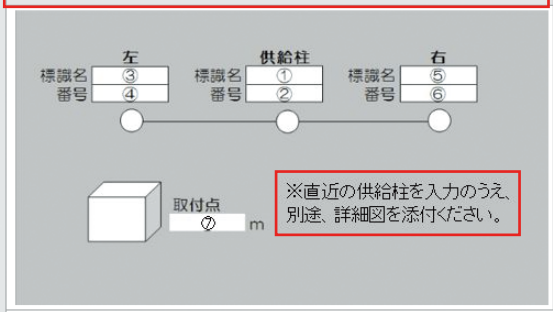

●引込電柱		
	●隣接柱（左）	標識検索
●標識名	③	（全角）
●番号	④	号柱（半角数字）
	供給柱	標識検索
●標識名	①	（全角）
●番号	②	号柱（半角数字）
	●隣接柱（右）	標識検索
●標識名	⑤	（全角）
●番号	⑥	号柱（半角数字）

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦	m（半角数字）※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m（半角数字）
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m（半角数字）	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m（半角数字）


チェック!

供給地点付近に電柱が無い場合や，小柱・他社電柱小柱からの引込み等，引込パターンに該当が無い場合は，直近の供給柱情報を標識名は全角，電柱番号は半角数字にて入力してください。また，詳細の付近図，平面図等を添付してください。
確認事項が生じる場合は，接続供給開始手続きにお時間を要すことになりますのでご注意ください。


3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

④(電灯・動力)標準接続送電サービス(計器付き)設備変更(東電工事なし)

地中引込(単独)(地中)

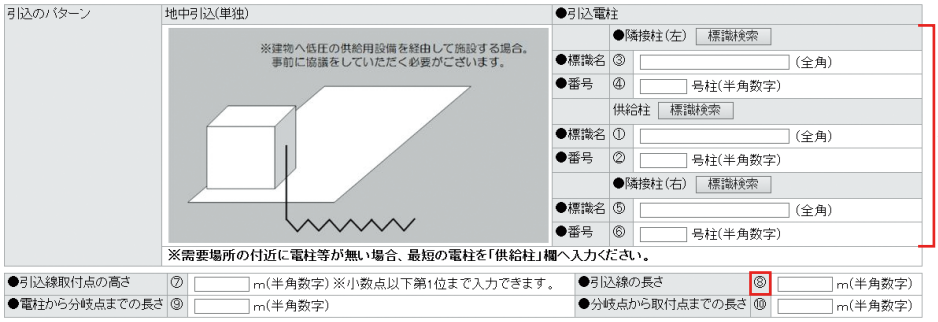


地中供給の場合,標識名および**番号の登録は出来ません。**
添付にて付近図等の情報を提供いただきますようお願いいたします。

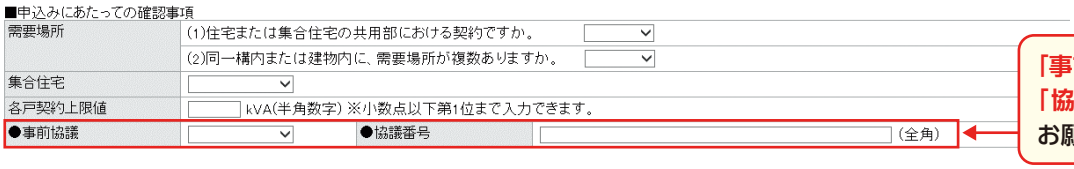

「事前協議」の選択
「協議番号」に入力をお願いいたします。

地中線工事


電線を地下に埋めて電気をお送りしているエリアでは,**地中電線の新設**が必要となります。

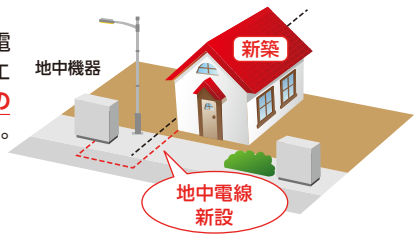


チェック!

詳細の付近図,平面図等を添付してください。また,東京電力パワーグリッドにて事前協議が必要となります。事前協議済の場合は,協議番号をお知らせください。

地中引込(集合)(地中)

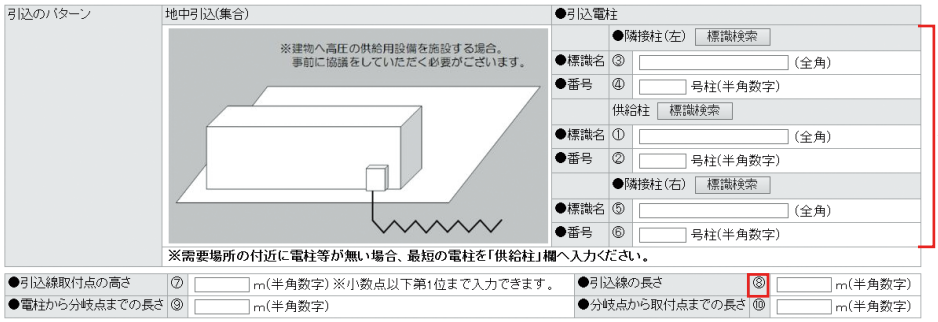

地中供給の場合,標識名および**番号の登録は出来ません。**
添付にて付近図等の情報を提供いただきますようお願いいたします。

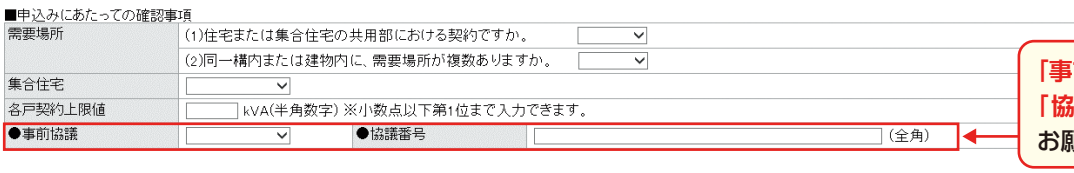

「事前協議」の選択
「協議番号」に入力をお願いいたします。

チェック!

詳細の付近図,平面図等を添付してください。また,東京電力パワーグリッドにて事前協議が必要となります。事前協議済の場合は,協議番号をお知らせください。「平面図」,「幹線系統図」のほか「集合住宅容量・件数一覧」を添付してください。

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。


東京電力パワーグリッド工事なしの場合
●設計協議を希望「する」・「しない」を選択必須。

架空の場合




以下の選択は現場設計となる可能性があります。

●引込線が鉄道沿いで「ある」
●引込線が国道や都県道の道路沿いで「ある」
●引込線が国道・都県道を横断「ある」
●引込線がバス通り沿いで「ある」
●引込線が商店街通り沿いで「ある」
●引込線が一方通行の道路沿いで「ある」
●引込線が送電線下で「ある」
●引込線が小柱（他者小柱を含む）を経由「する」
●設計協議を希望「する」
●引込線等が他人敷地を通過「はい」
●引込線取付金具は「ない」
●引込線等が河川区域内に「入る」
●引込線工事を行う際に、以下のとおり地上高、離隔等の確保が出来ている「いいえ」

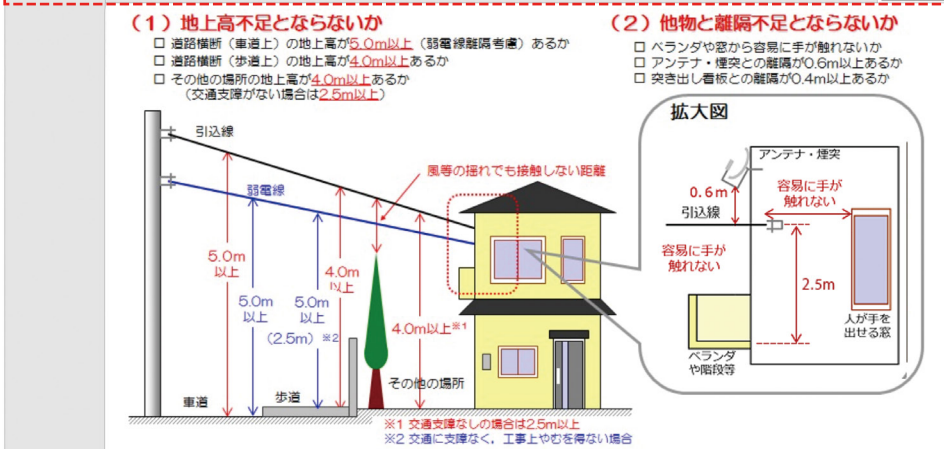

☆ 車道・歩道が公道の場合，各道路管理者が定める道路占用許可基準等の最低地上高が上記より高い場合は，その基準を満足するように施設してください。



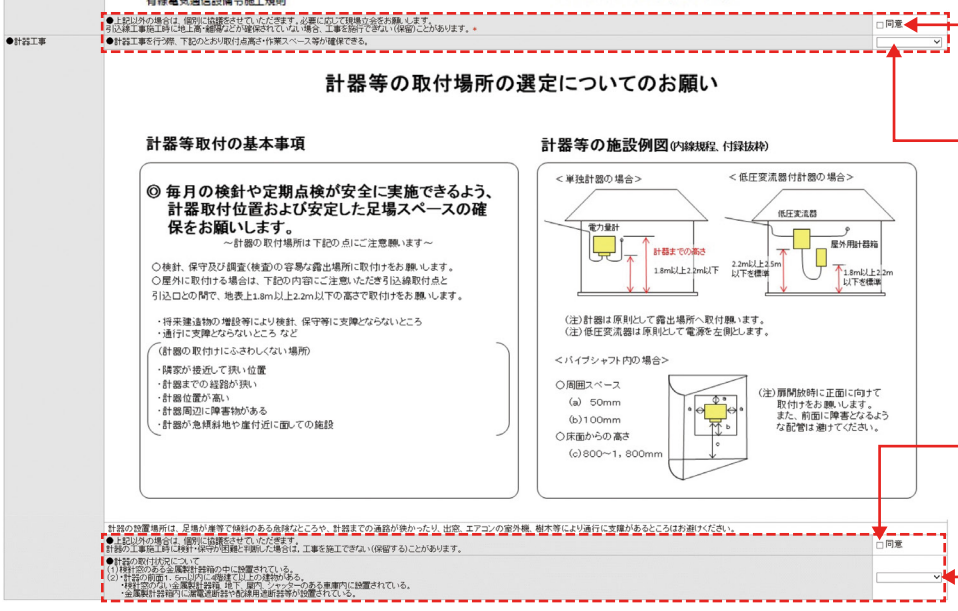

必須　チェック必須。

必須　「計器工事なし」を選択してください。

必須　チェック必須。

必須　「該当なし」を選択してください。

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—


④(電灯・動力)標準接続送電サービス(計器付き)設備変更(東電工事なし)

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

【必須項目】
地中の場合は●設計協議を希望のみ必須となります。

●設計協議を希望
設計協議の必要ない場合は「しない」を選択してください。
設計協議を希望「する」を選択した場合
設計協議を希望する内容がわかる資料の添付をお願いいたします。希望理由がわからない場合内容確認にお時間をいただく場合がございます。

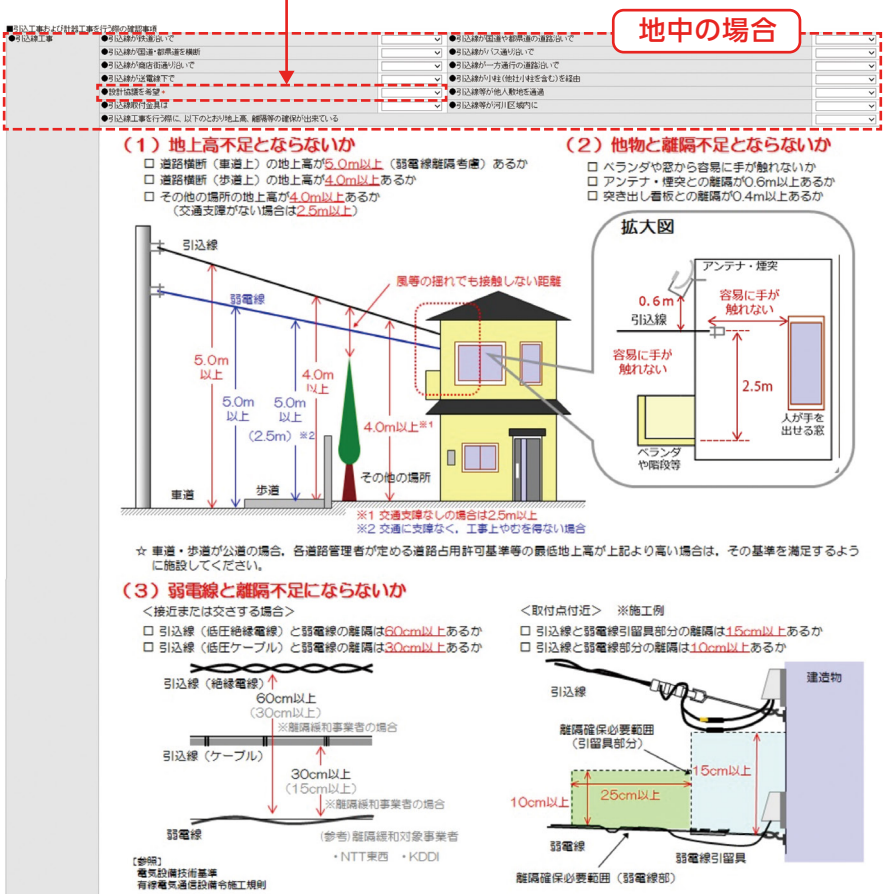

以下の選択は現場設計となる可能性があります。

- ●引込線が鉄道沿いで「ある」
- ●引込線が国道や都県道の道路沿いで「ある」
- ●引込線が国道・都県道を横断「ある」
- ●引込線がバス通り沿いで「ある」
- ●引込線が商店街通り沿いで「ある」
- ●引込線が一方通行の道路沿いで「ある」
- ●引込線が送電線下で「ある」
- ●引込線が小柱(他者小柱を含む)を経由「する」
- ●設計協議を希望「する」
- ●引込線等が他人敷地を通過「はい」
- ●引込線取付金具は「ない」
- ●引込線等が河川区域内に「入る」
- ●引込線工事を行う際に、以下のとおり地上高、離隔等の確保が出来ている「いいえ」

チェック必須。 **必須**


「計器工事なし」を選択してください。 **必須**

チェック必須。 **必須**

「該当なし」を選択してください。 **必須**


設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

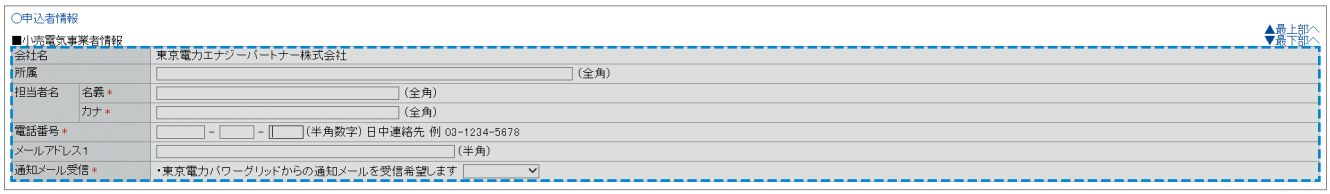


必須

空欄の場合は工事店情報を入力してください。

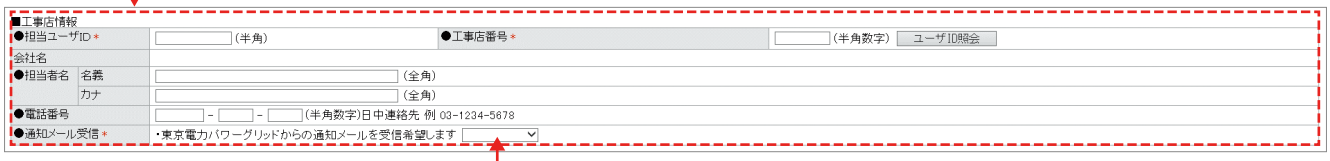

通知メールを
●「希望する」
●「希望しない」を選択してください。
空欄または「希望しない」を選択した場合メール通知がありません。ご注意ください。

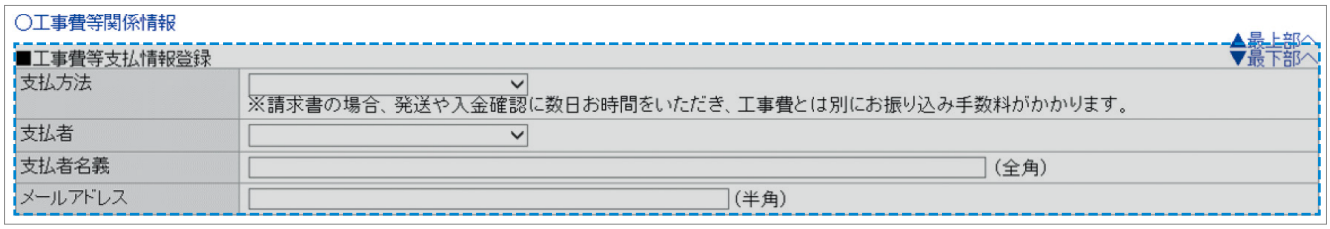

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

④(電灯・動力)標準接続送電サービス(計器付き)設備変更(東電工事なし)

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力


※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

要確認

設備情報登録を行う日付が「接続供給開始希望日」を過ぎている場合

「●落成有無:なし」,「●屋内配線工事完了(予定日):記載なし」で登録いただき,工程状況が「落成登録待ち」になりましたら「落成連絡」をお願いいたします。


また,既に屋内配線工事が完了しており,落成を希望する場合は,「●落成有無:あり」「●屋内配線工事完了(予定日):設備情報登録日の翌日以降」にてご登録ください。(「●落成有無:なし」の場合は,「落成登録待ち」となり,別途「落成連絡」が必要となります。)

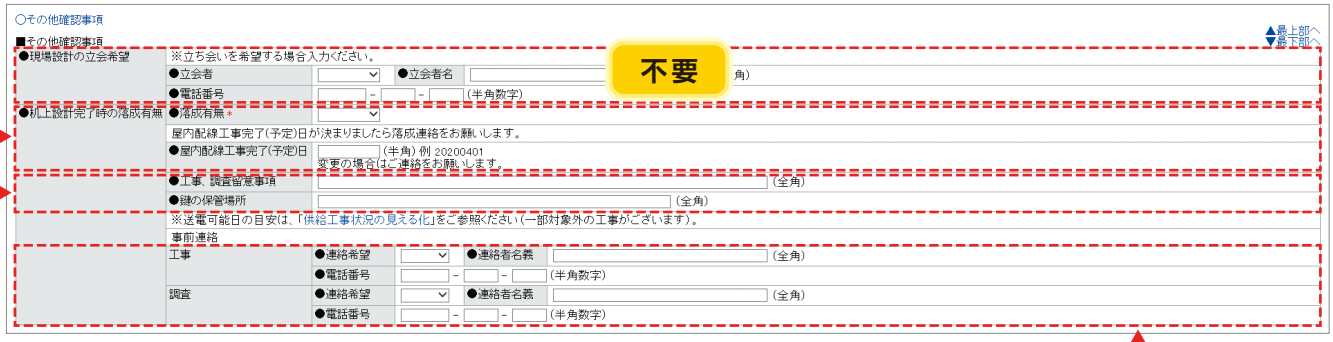

「工事」および「調査」に関する内容の登録をお願いいたします。

連絡希望の有無,担当者を入力してください。

小売電気事業者さまにて添付いただきますが,電気工事店さまでも添付が可能です。
また,設備構築に必要な情報がある場合は,必要に応じて添付してください。

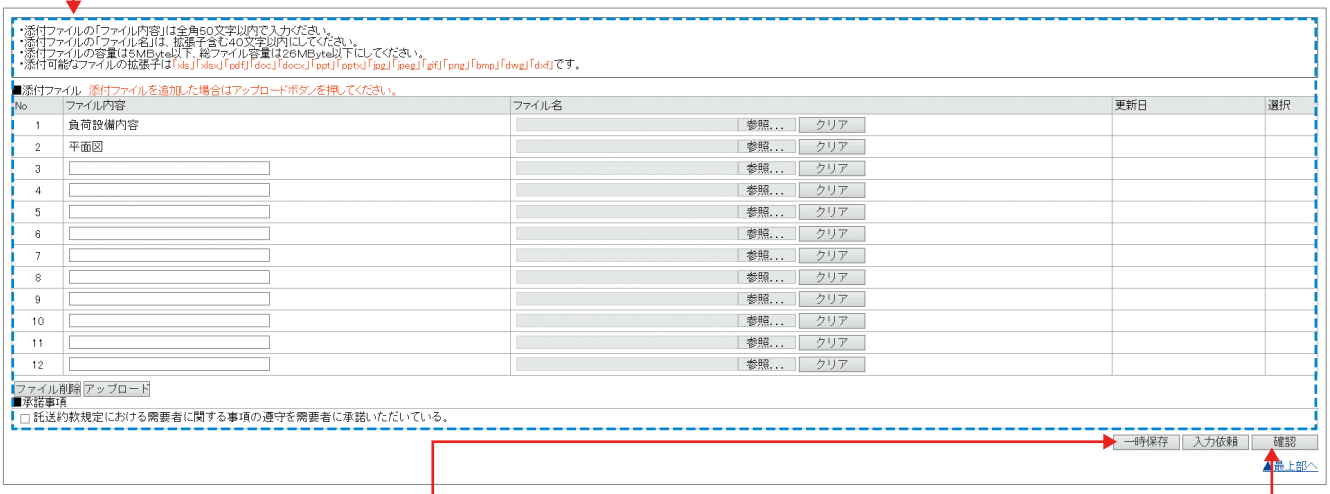

入力を中断する場合は「一時保存」をクリックしてください。

必須

入力が完了しましたら「確認」ボタンをクリックしてください。
確認画面にて登録内容を確認のうえ「実行」をクリックすることでお申込み完了となります。

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

⑤(電灯・動力)標準接続送電サービス(集合住宅)新設(個別申込)

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力


※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

●が付いている項目は電気工事店さまによる入力が可能な項目となります。

「■お申込みにあたっての確認事項−集合住宅」の欄に「代表」もしくは「関連」と表記がある場合は,「代表」と表記されているお申込みのみ,設備情報登録をお願いいたします。
「代表」のお申込みに関しては「一次保存」の工程状況となり,「関連」のお申込みに関しては「申込受付待ち」の工程状況となります。

需要場所住所の「番地」,「枝番」,「部屋番号」について番地未確定等の場合であっても入力をいただきたいため,空白を確認された際は,落成登録前までに小売電気事業者さまへ訂正申込が必要であることをご連絡お願いいたします。

※記載の接続供給開始希望日は送電日の目安です。
送電完了までにお時間をいただく場合があります。
あらかじめご了承ください。

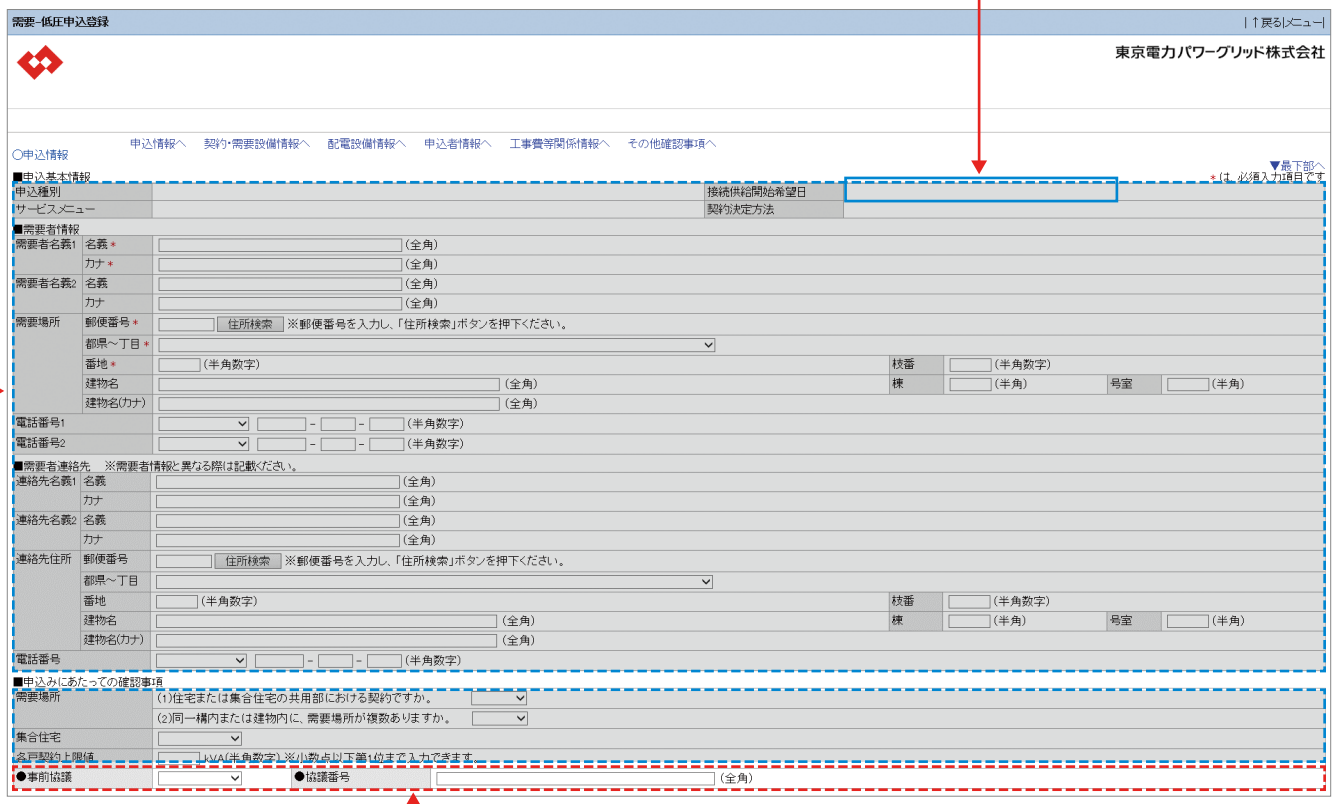


●事前協議を実施している場合は「協議済」を入力してください。
●協議番号 ── 事前協議票に記載されている番号を全角で入力してください。
特殊な供給方法等により電気工事店さまが事前協議を実施されている場合は,「事前協議」を選択いただき「協議番号」へ登録をお願いいたします。

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

計器付きは「希望しない」を選択してください。選択する場合はご注意ください。
アンペアブレーカ契約の場合「希望する」を選択した場合エラーとなります。

「希望する」は未計器,「希望しない」は計器付きを選択してください。選択する場合はご注意ください。
アンペアブレーカ契約の場合「希望する」を選択した場合エラーとなります。
代表に設定されている箇所が該当するものを選択してください。

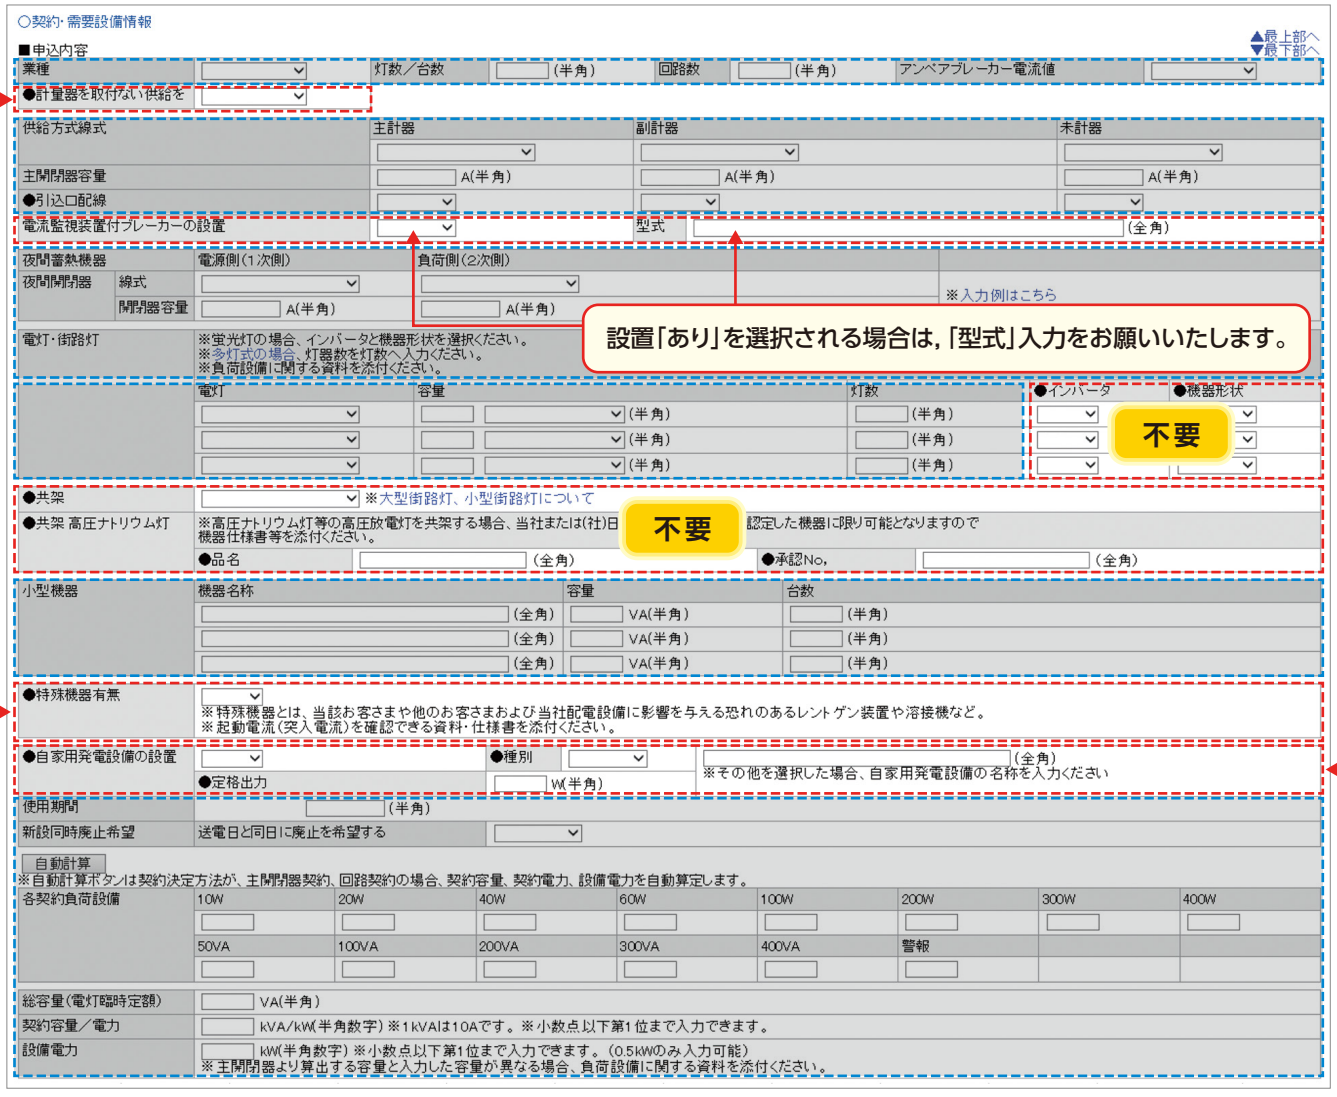

■特殊機器有無
- ●動力申込でレントゲン装置・溶接機などがある場合は特殊機器「有」を選択してください。
- ●添付資料に仕様がわかるものを添付してください。

■自家用発電設備の設置
- ●自家用発電設備がある場合は「有」を選択してください。
- ●添付資料に仕様がわかるものを添付してください。

ありを選択した場合,
種別を太陽光・その他を選択してください。
また定格出力, 関連発電申込番号(13桁)を入力してください。
種別その他を選択した場合は設置する機器の名称を入力してください。
例)エネファームなど
自家用発電設備の仕様書を添付をお願いいたします。


3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

⑤(電灯・動力)標準接続送電サービス(集合住宅)新設(個別申込)

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力


※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

必須

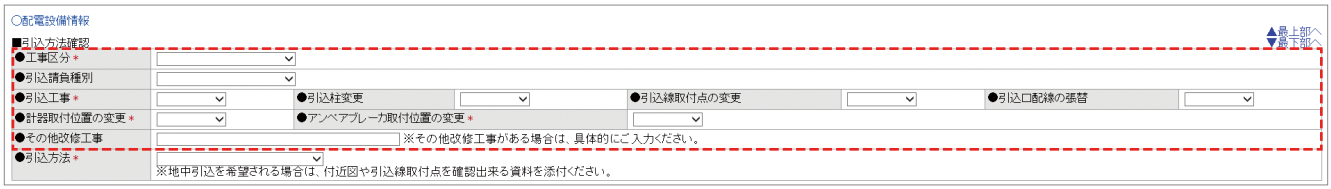

以下, 工事区分の入力項目です。

工事区分:東電パワーグリッド工事　　引込請負種別:選択不要

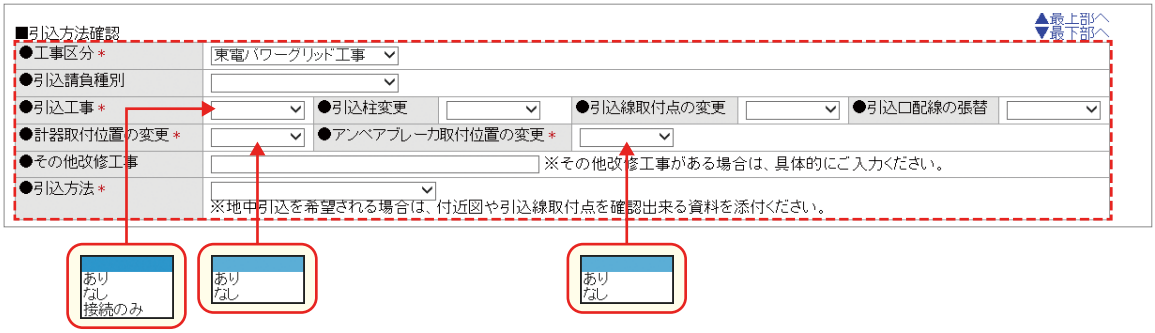


チェック!

●工事区分「東電パワーグリッド工事」

東京電力パワーグリッドにて引込工事を行うお申込みです。

工事区分:引込請負工事の場合　　引込請負種別:選択が必須

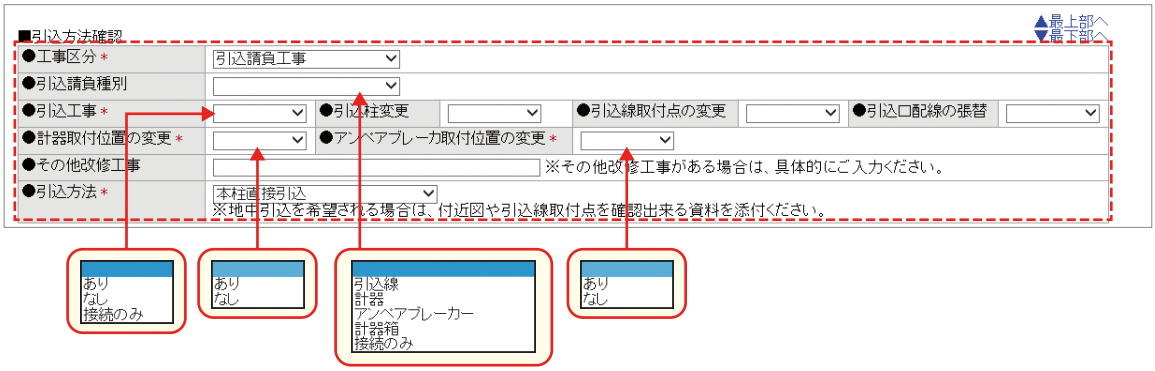

チェック!

●工事区分「引込請負工事」

請負工事は電気工事店さまにて引込工事を実施いただくお申込みです。
引込請負工事にてお申込みいただく際は委託設計書の添付を忘れずにお願いいたします。

必須

○配電設備情報

■引込方法確認

▲最上部へ ▼最下部へ


●工事区分＊							
●引込請負種別							
●引込工事＊		●引込柱変更		●引込線取付点の変更		●引込口配線の張替	
●計器取付位置の変更＊		●アンベアブレーカ取付位置の変更＊					
●その他改修工事	※その他改修工事がある場合は、具体的にご入力ください。						
●引込方法＊	※地中引込を希望される場合は、付近図や引込線取付点を確認出来る資料を添付ください。						

必須

●本柱直接引込　●本柱引下引込　●地中引込(単独)
●柱間分岐引込1　●直付街灯　●地中引込(集合)
●柱間分岐引込2　●その他(他に該当しない場合)

以下，選択した引込方法の入力項目です。

本柱直接引込(架空)

引込のパターン	本柱直接引込	●引込電柱		
			●隣接柱(左) 標識検索	
		●標識名	③	(全角)
		●番号	④	号柱(半角数字)
			供給柱 標識検索	
		●標識名	①	(全角)
		●番号	②	号柱(半角数字)
			●隣接柱(右) 標識検索	
		●標識名	⑤	(全角)
		●番号	⑥	号柱(半角数字)
	※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。			

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)

チェック!

電柱標識名は全角，電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」，「引込線の長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。確認事項が生じる場合は，接続供給開始手続きにお時間を要することになりますのでご注意ください。

下記の場合は用地交渉，官地申請が必要となる場合があります。ご注意ください。


土地の権利者への交渉

近隣土地の上空に電線がかかってしまう場合には，その**土地の権利者への交渉**が必要となります。




官公庁等への申請

国道・県道の上空を横断する場合には，**官公庁へ申請許可を得る**必要がある場合があります。

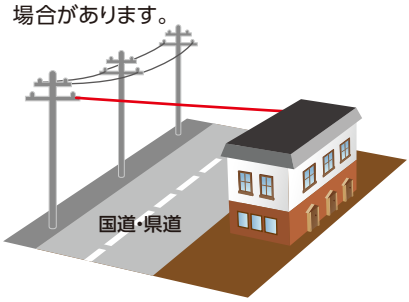

官公庁等への申請

河川・用水路の上空に電線がかかってしまう場合には，**官公庁へ申請許可を得る**必要がある場合があります。

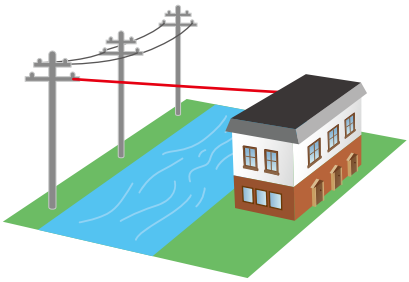


3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

⑤(電灯・動力)標準接続送電サービス(集合住宅)新設(個別申込)

柱間分岐引込1(架空)

供給地点から供給柱を見て左側の電柱へ分岐する場合

引込のパターン	柱間分岐引込1

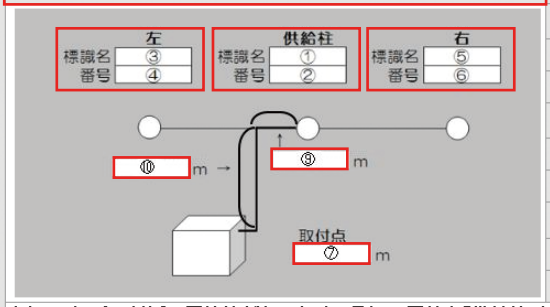

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。


●引込電柱		
	●隣接柱(左)	標識検索
●標識名	③	(全角)
●番号	④	号柱(半角数字)
	供給柱	標識検索
●標識名	①	(全角)
●番号	②	号柱(半角数字)
	●隣接柱(右)	標識検索
●標識名	⑤	(全角)
●番号	⑥	号柱(半角数字)

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)

柱間分岐引込2(架空)

供給地点から供給柱を見て右側の電柱へ分岐する場合

引込のパターン	柱間分岐引込2

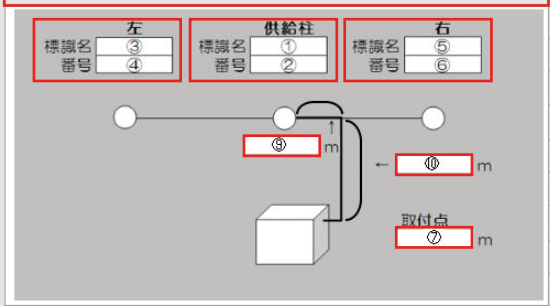

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込電柱		
	●隣接柱(左)	標識検索
●標識名	③	(全角)
●番号	④	号柱(半角数字)
	供給柱	標識検索
●標識名	①	(全角)
●番号	②	号柱(半角数字)
	●隣接柱(右)	標識検索
●標識名	⑤	(全角)
●番号	⑥	号柱(半角数字)

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)


チェック!

供給地点から引込を希望する東電本柱を見て左・右を入力してください。
電柱標識名は全角, 電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」,「電柱から分岐点までの長さ」,「分岐点から取付点までの長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。

以下の場合は, その他(他に該当しない場合)を選択してください。
新しい電柱の建柱が必要となり送電までお時間がかかる場合がございます。


電柱工事

近隣に住宅がない等,周囲に電柱が建っていない場合, **電柱の新設**が必要となる場合があります。

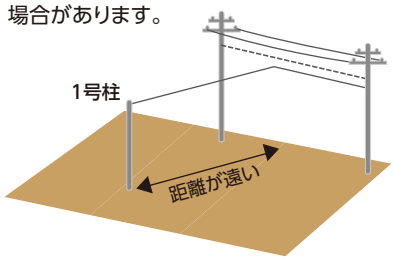


電柱工事

東電・NTTの小柱間での柱間分岐引込は現場設計となります。
建柱が必要となる場合がございます。

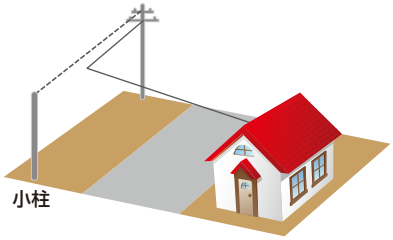

本柱引下引込（架空）

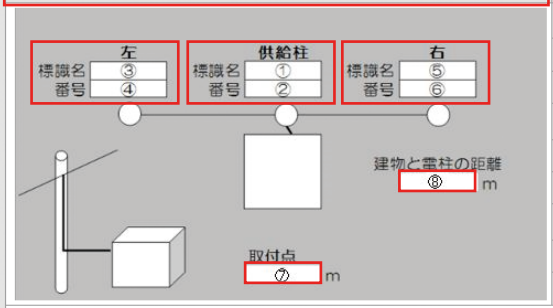
引込のパターン	本柱引下引込	●引込電柱	
			●隣接柱（左） 標識検索
		●標識名 ③	（全角）
		●番号 ④	号柱（半角数字）
			供給柱 標識検索
		●標識名 ①	（全角）
		●番号 ②	号柱（半角数字）
			●隣接柱（右） 標識検索
		●標識名 ⑤	（全角）
		●番号 ⑥	号柱（半角数字）
	※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。		

●引込線取付点の高さ	⑦	m（半角数字）※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m（半角数字）
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m（半角数字）	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m（半角数字）

チェック!

電柱標識名は全角，電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」，「引込線の長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。
引込線の長さ⑧は建物と電柱の距離を記載してください。

その他（他に該当しない場合）（架空）

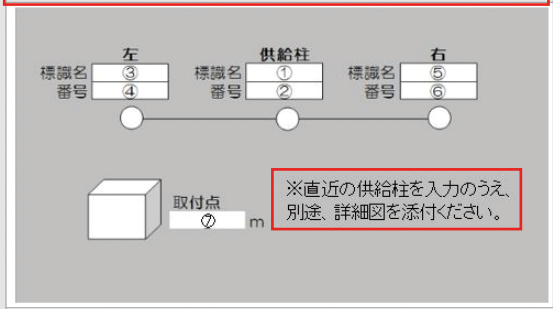引込のパターン	その他（他に該当しない場合）	●引込電柱	
			●隣接柱（左） 標識検索
		●標識名 ③	（全角）
		●番号 ④	号柱（半角数字）
			供給柱 標識検索
		●標識名 ①	（全角）
		●番号 ②	号柱（半角数字）
			●隣接柱（右） 標識検索
		●標識名 ⑤	（全角）
		●番号 ⑥	号柱（半角数字）
	※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。		

●引込線取付点の高さ	⑦	m（半角数字）※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m（半角数字）
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m（半角数字）	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m（半角数字）

チェック!


供給地点付近に電柱が無い場合や，小柱・他社電柱小柱からの引込み等，引込パターンに該当が無い場合は，直近の供給柱情報を標識名は全角，電柱番号は半角数字にて入力してください。また，詳細の付近図，平面図等を添付してください。
確認事項が生じる場合は，接続供給開始手続きにお時間を要すことになりますのでご注意ください。

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

⑤(電灯・動力)標準接続送電サービス(集合住宅)新設(個別申込)

地中引込(単独)(地中)

引込のパターン	地中引込(単独)

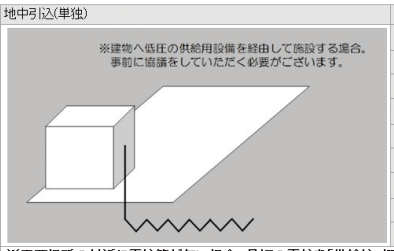

●引込電柱

	●隣接柱(左) 標識検索	
●標識名	③	(全角)
●番号	④	号柱(半角数字)
	供給柱 標識検索	
●標識名	①	(全角)
●番号	②	号柱(半角数字)
	●隣接柱(右) 標識検索	
●標識名	⑤	(全角)
●番号	⑥	号柱(半角数字)

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦ m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧ m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨ m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩ m(半角数字)

地中供給の場合,標識名および**番号の登録は出来ません。**
添付にて付近図等の情報を提供いただきますようお願いいたします。


■申込みにあたっての確認事項

需要場所	(1)住宅または集合住宅の共用部における契約ですか。	
	(2)同一構内または建物内に、需要場所が複数ありますか。	
集合住宅		
各戸契約上限値	kVA(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	
●事前協議	●協議番号	(全角)

「事前協議」の選択
「協議番号」に入力をお願いいたします。

地中線工事


電線を地下に埋めて電気をお送りしているエリアでは,**地中電線の新設**が必要となります。

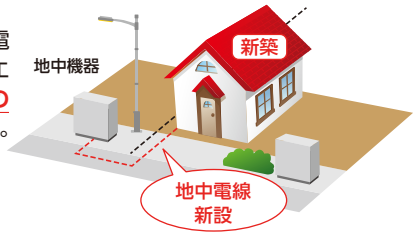

チェック!
詳細の付近図,平面図等を添付してください。また,東京電力パワーグリッドにて事前協議が必要となります。事前協議済の場合は,協議番号をお知らせください。

地中引込(集合)(地中)

引込のパターン	地中引込(集合)

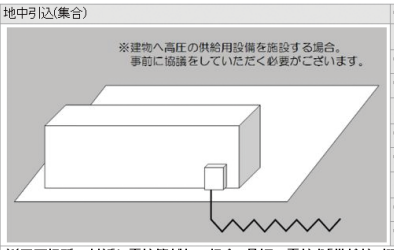

●引込電柱

	●隣接柱(左) 標識検索	
●標識名	③	(全角)
●番号	④	号柱(半角数字)
	供給柱 標識検索	
●標識名	①	(全角)
●番号	②	号柱(半角数字)
	●隣接柱(右) 標識検索	
●標識名	⑤	(全角)
●番号	⑥	号柱(半角数字)

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦ m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧ m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨ m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩ m(半角数字)

地中供給の場合,標識名および**番号の登録は出来ません。**
添付にて付近図等の情報を提供いただきますようお願いいたします。

■申込みにあたっての確認事項

需要場所	(1)住宅または集合住宅の共用部における契約ですか。	
	(2)同一構内または建物内に、需要場所が複数ありますか。	
集合住宅		
各戸契約上限値	kVA(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	
●事前協議	●協議番号	(全角)

「事前協議」の選択
「協議番号」に入力をお願いいたします。

チェック!
詳細の付近図,平面図等を添付してください。また,東京電力パワーグリッドにて事前協議が必要となります。事前協議済の場合は,協議番号をお知らせください。「平面図」,「幹線系統図」のほか「集合住宅容量・件数一覧」を添付してください。

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

要注意項目

●設計協議を希望
設計協議の必要ない場合は「しない」を選択してください。
設計協議を希望「する」を選択した場合
設計協議を希望する内容がわかる資料の添付をお願いいたします。希望理由がわからない場合内容確認にお時間をいただく場合がございます。


●引込線取付金具は
引込線取付金具がついている場合は「ある」を選択してください。
引込線取付金具は「ない」を選択した場合
現場設計となるため内線工事完了済みの場合でも，落成受付可能となるまで時間がかかる場合があります。

●引込線工事を行う際に，以下のとおり地上高，離隔等の確保が出来ている
地上高を確保していただき「はい」を選択してください。
地上高を確保出来ない場合引込工事が出来ない場合があります。

●引込線が小柱（他社小柱を含む）を経由
お客さま（電気工事店さま）が用意する1号柱は小柱ではございません。「ない」を選択してください。
東電・NTTなどの小柱から引込の場合は「ある」を選択してください。
現場設計となるため内線工事完了済みの場合でも，落成受付可能となるまで時間がかかる場合があります。

●引込線が送電線下で
送電線とは6万6000Vから50万Vまでの送電設備です。
電柱にかかっている高圧・低圧線ではございません。
送電線下で作業・建築を行う際は東京電力パワーグリッドへ確認が必要となります。

架空の場合

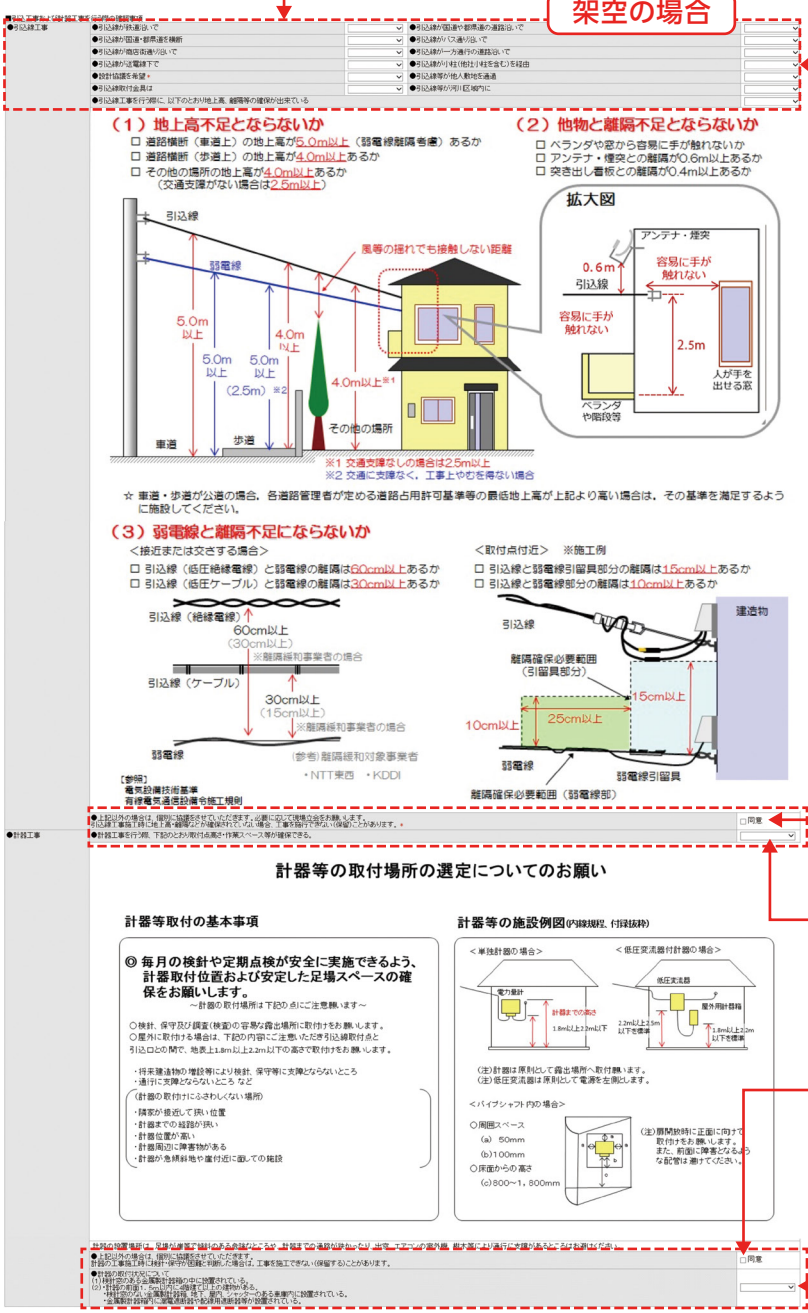

必須

全項目入力してください

以下の選択は現場設計となる可能性があります。

●引込線が鉄道沿いで
「ある」
●引込線が国道や都県道の道路沿いで
「ある」
●引込線が国道・都県道を横断
「ある」
●引込線がバス通り沿いで
「ある」
●引込線が商店街通り沿いで
「ある」
●引込線が一方通行の道路沿いで
「ある」
●引込線が送電線下で
「ある」
●引込線が小柱（他者小柱を含む）を経由
「する」
●設計協議を希望
「する」
●引込線等が他人敷地を通過
「はい」
●引込線取付金具は
「ない」
●引込線等が河川区域内に
「入る」
●引込線工事を行う際に，以下のとおり地上高，離隔等の確保が出来ている
「いいえ」

チェック必須。 必須

「はい」を選択してください。 必須

チェック必須。 必須

必須
計器の取付状況をご確認のうえ，該当する項目を選択してください。

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

⑤(電灯・動力)標準接続送電サービス(集合住宅) 新設 (個別申込)

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力


※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

要注意項目

【必須項目】
地中の場合は●設計協議を希望のみ必須となります。

●設計協議を希望
設計協議の必要ない場合は「しない」を選択してください。
設計協議を希望「する」を選択した場合
設計協議を希望する内容がわかる資料の添付をお願いいたします。希望理由がわからない場合内容確認にお時間をいただく場合がございます。

地中の場合

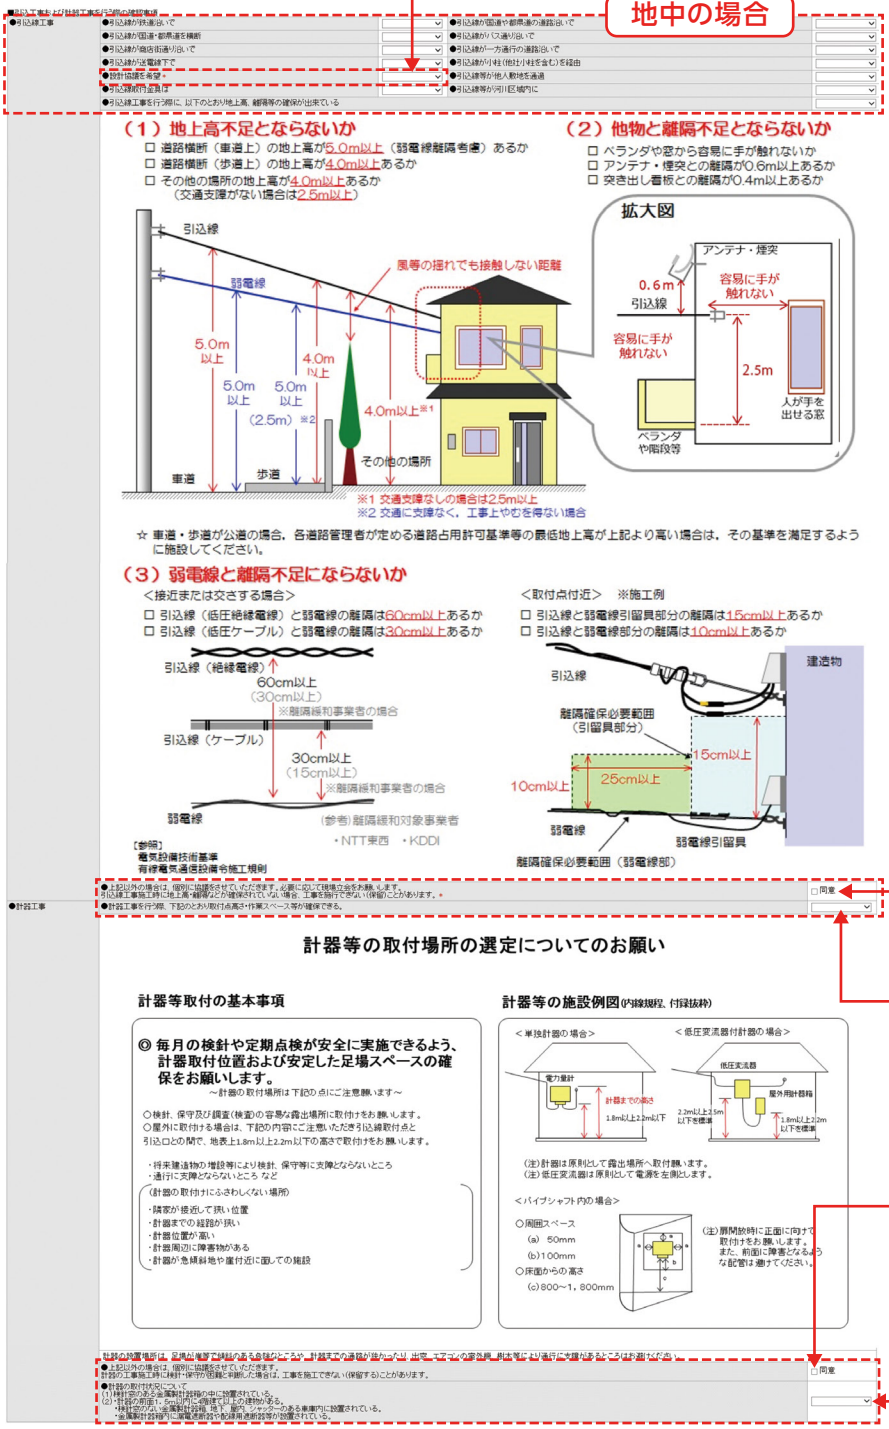

チェック必須。 **必須**


「はい」を選択してください。 **必須**

チェック必須。 **必須**

計器の取付状況をご確認のうえ，該当する項目を選択してください。 **必須**


設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　**契約情報登録** ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

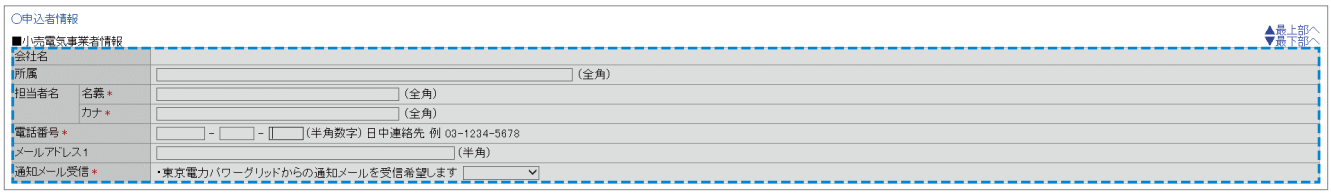


必須

空欄の場合は工事店情報を入力してください。

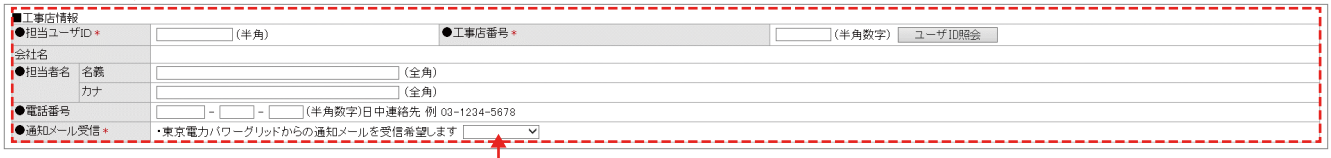

通知メールを
●「希望する」
●「希望しない」を選択してください。
空欄または「希望しない」を選択した場合メール通知がありません。ご注意ください。

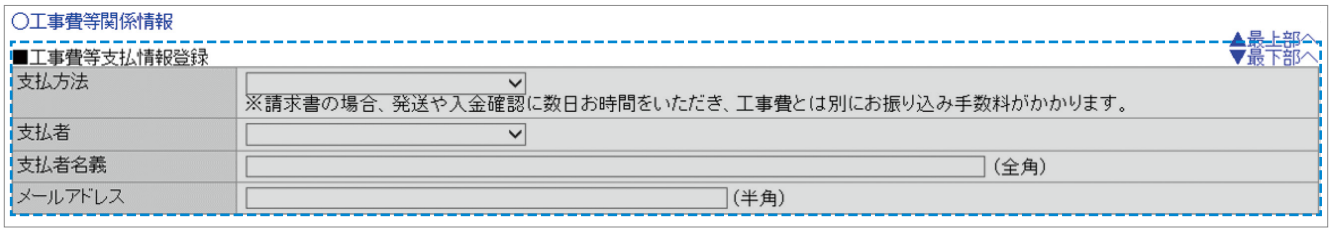

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

⑤(電灯・動力)標準接続送電サービス(集合住宅) 新設 (個別申込)

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力


※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

要確認

設備情報登録を行う日付が「接続供給開始希望日」を過ぎている場合

「●落成有無:なし」,「●屋内配線工事完了(予定日):記載なし」で登録いただき,工程状況が「落成登録待ち」になりましたら「落成連絡」をお願いいたします。


また,既に屋内配線工事が完了しており,落成を希望する場合は,「●落成有無:あり」「●屋内配線工事完了(予定日):設備情報登録日の翌日以降」にてご登録ください。(「●落成有無:なし」の場合は,「落成登録待ち」となり,別途「落成連絡」が必要となります。)

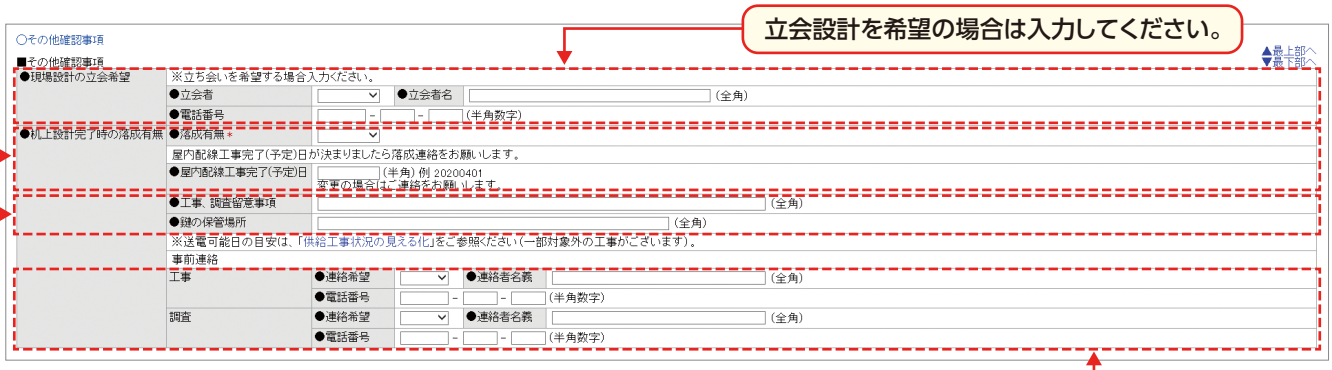

「工事」および「調査」に関する内容の登録をお願いいたします。
また,臨時撤去を希望される場合は留意事項へ同時撤去希望と臨時の設計番号を入力の上,臨時契約の撤去登録をお願いいたします。

連絡希望の有無,担当者を入力してください。

※添付されていない場合は電気工事店さまでも添付可能です。
設備構築に建物全体の容量等が必要となります。「平面図」,「幹線系統図」のほか「集合住宅容量・件数一覧」を添付してください。

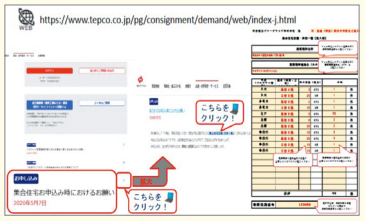



入力を中断する場合は「一時保存」をクリックしてください。

必須

入力が完了しましたら「確認」ボタンをクリックください。確認画面にて登録内容を確認のうえ「実行」をクリックすることでお申込み完了となります。

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

⑤(電灯・動力)標準接続送電サービス(集合住宅)新設(一括申込)

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力


※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

●が付いている項目は電気工事店さまへ入力が可能な項目となります。

「■お申込みにあたっての確認事項−集合住宅」の欄に「代表」もしくは「関連」と表記がある場合は,「代表」と表記されているお申込みのみ,設備情報登録をお願いいたします。

需要場所住所の「番地」,「枝番」,「部屋番号」について番地未確定等の場合であっても入力をいただきたいため,空白を確認された際は,落成登録前までに小売電気事業者さまへ訂正申込が必要であることをご連絡お願いいたします。

※記載の接続供給開始希望日は送電日の目安です。送電完了までにお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。

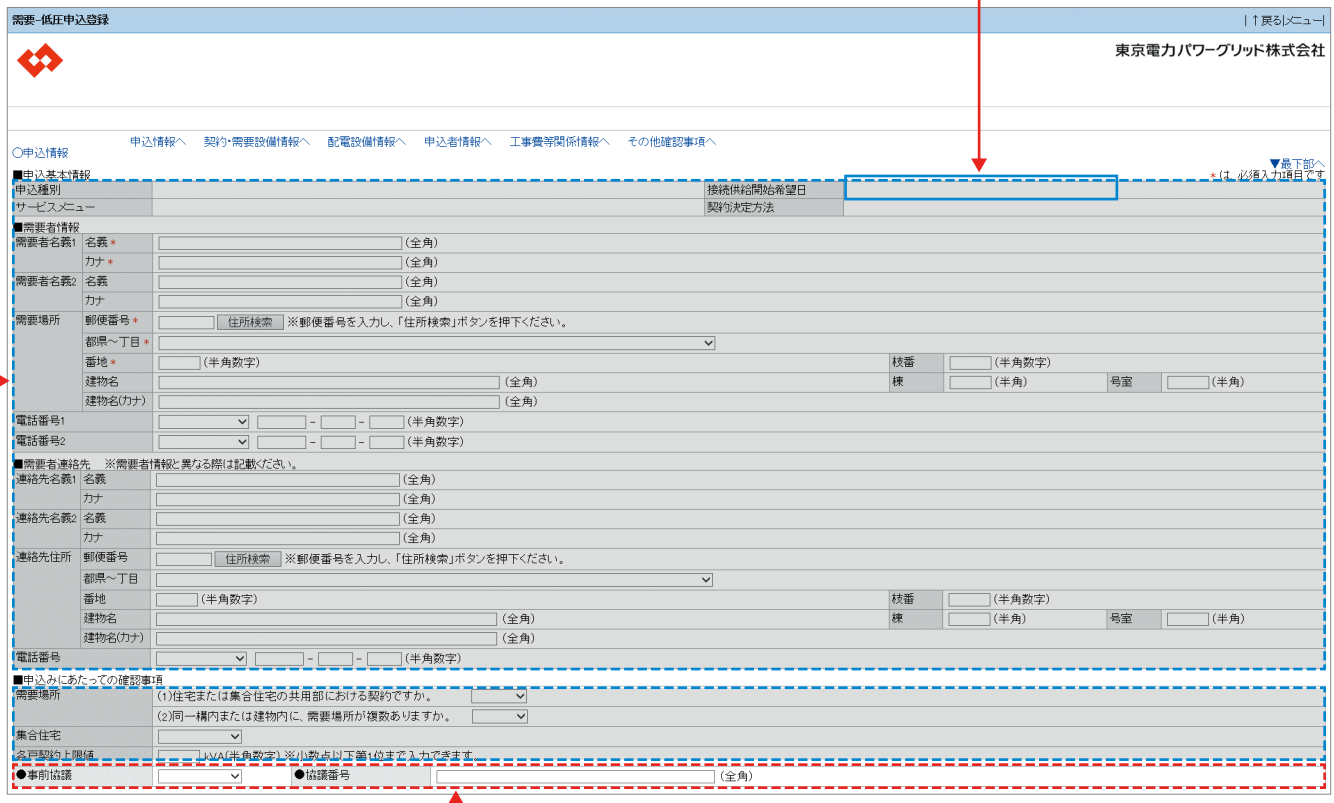


●事前協議を実施している場合は「協議済」を入力してください。
●協議番号 ── 事前協議票に記載されている番号を全角で入力してください。
特殊な供給方法等により電気工事店さまが事前協議を実施されている場合は,「事前協議」を選択いただき「協議番号」へ登録をお願いいたします。

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

「希望する」は未計器,「希望しない」は計器付きを選択してください。
選択する場合はご注意ください。
アンペアブレーカ契約の場合「希望する」を選択した場合エラーとなります。
代表に設定されている箇所が該当するものを選択してください。

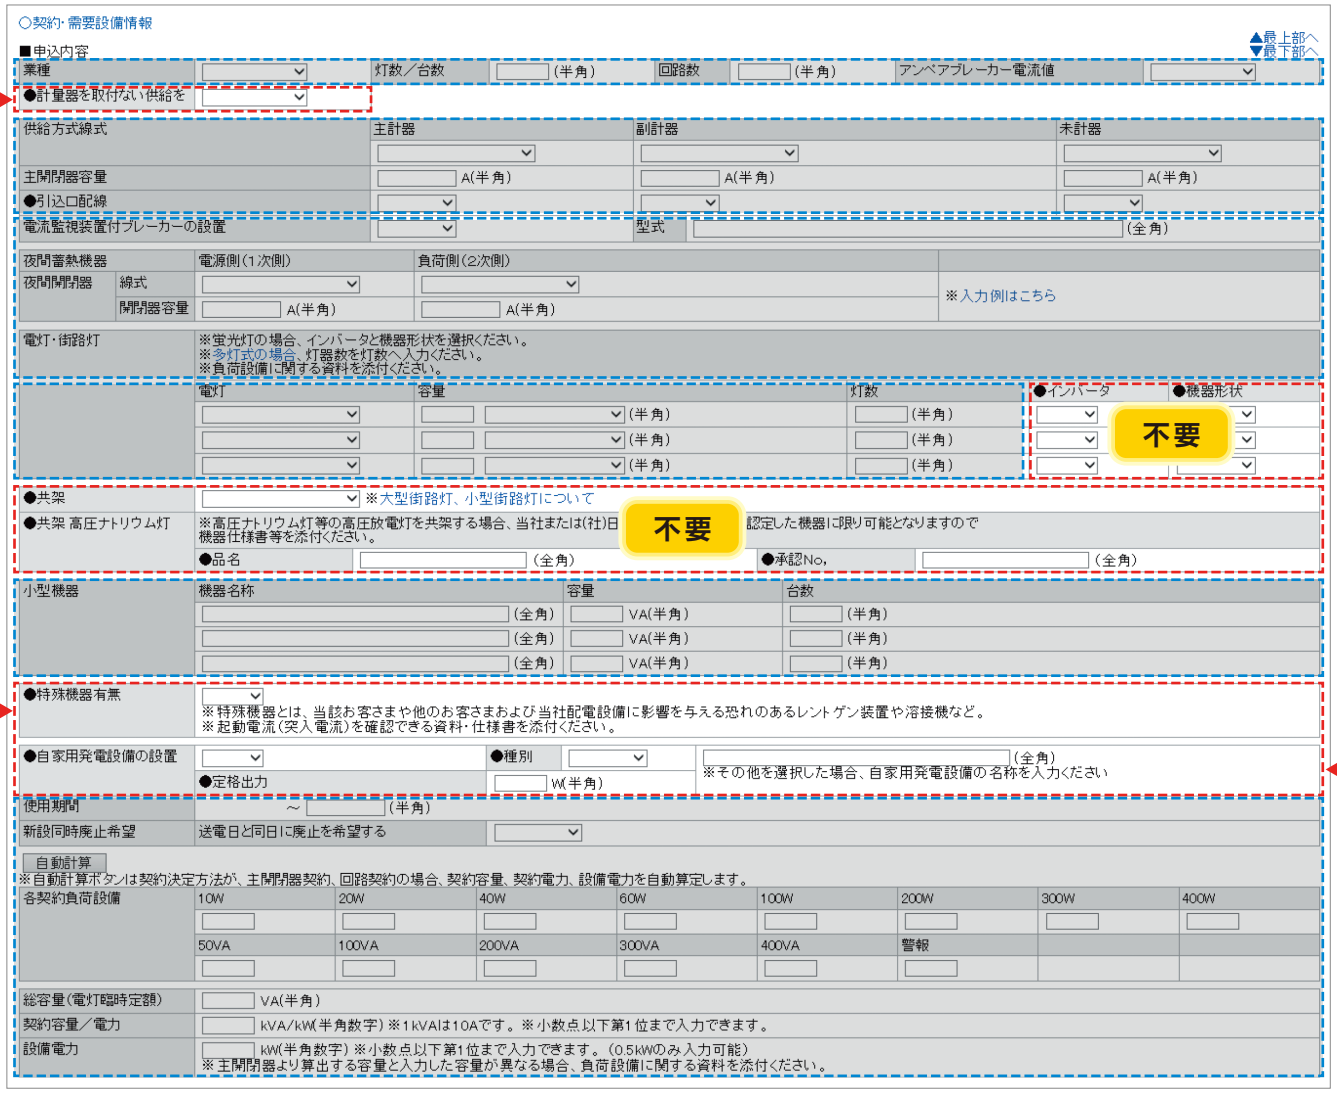

■特殊機器有無
- ●動力申込でレントゲン装置・溶接機などがある場合は特殊機器「有」を選択してください。
- ●添付資料に仕様がわかるものを添付してください。

■自家用発電設備の設置
- ●自家用発電設備がある場合は「有」を選択してください。
- ●添付資料に仕様がわかるものを添付してください。

ありを選択した場合,
種別を太陽光・その他を選択してください。
また定格出力, 関連発電申込番号(13桁)を入力してください。
種別その他を選択した場合は設置する機器の名称を入力してください。
例)エネファームなど
自家用発電設備の仕様書を添付をお願いいたします。

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

❺(電灯・動力)標準接続送電サービス(集合住宅) 新設 (一括申込)

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

総容量(電灯臨時定額)	VA(半角数字)
契約容量／電力	kVA/kW(半角数字) ※1kVAは10Aです。※小数点以下第1位まで入力できます。
設備電力	kW(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。(0.5kWのみ入力可能) ※主開閉器より算出する容量と入力した容量が異なる場合、負荷設備に関する資料を添付ください。
関連軒数	(半角数字) 一括申込詳細登録　※関連軒数は代表の申込含めず入力ください。(例 1申込10契約の場合、代表を除く(9)を入力する。)
代表申込番号	(半角)

「一括申込詳細登録」クリックすると画面が変わります。

一括反映入力

サービスメニュー				契約決定方法			
棟	号室	●各戸契約上限値	新設同時廃止希望	業種	回路数	灯数／台数	アンペアブレーカー電流値
		KVA					

	供給方式線式	主開閉器容量	引込口配線	夜間開閉器1次側線式	1次側開閉器容量	夜間開閉器2次側線式	2次側開閉器容量
主計器		A			A		A
副計器		A					

＊夜間開閉器関連項目の入力例はこちら

●自家用発電設備の設置	●種別	●種別(その他)	●定格出力	●関連発電申込番号
			W	

申込番号	契約容量／電力	設備電力
	KVA	kW

反映

1-10件目表示(10件中)


No.	サービスメニュー			契約決定方法			
	棟	号室	●各戸契約上限値 新設同時廃止希望	業種	回路数	灯数／台数	アンペアブレーカー電流値
		供給方式線式	主開閉器容量 引込口配線	夜間開閉器1次側線式		1次側開閉器容量	夜間開閉器2次側線式 2次側開閉器容量
	●自家用発電設備の設置	●種別	●種別(その他)			●定格出力	●関連発電申込番号
	申込番号	契約容量／電力	設備電力				
1		KVA					
	主計器		A			A	A
	副計器		A				
		KVA	kW			W	
	名義1(漢字)			名義2(漢字)			
	名義1(カナ)			名義2(カナ)			

訂正　代表画面へ　更新

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力


※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

必須

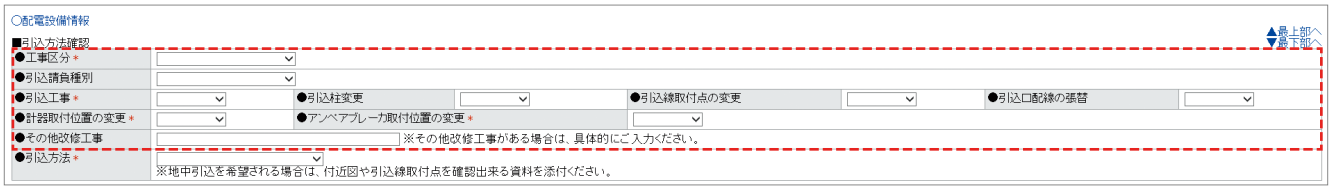

以下，工事区分の入力項目です。

工事区分：東電パワーグリッド工事　　引込請負種別：選択不要

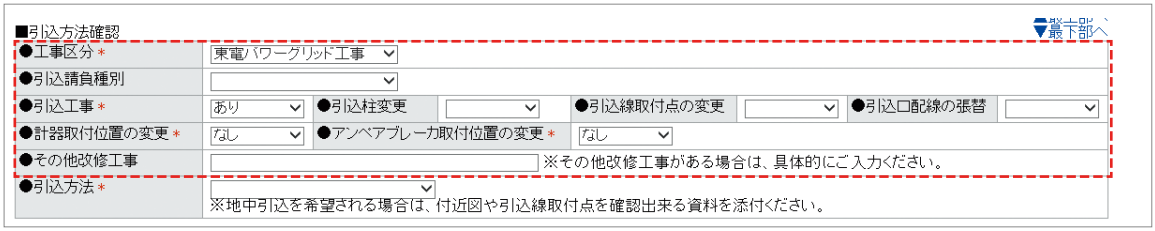


チェック!

●工事区分「東電パワーグリッド工事」

東京電力パワーグリッドにて引込工事を行うお申込みです。

工事区分：引込請負工事の場合　　引込請負種別：選択が必須

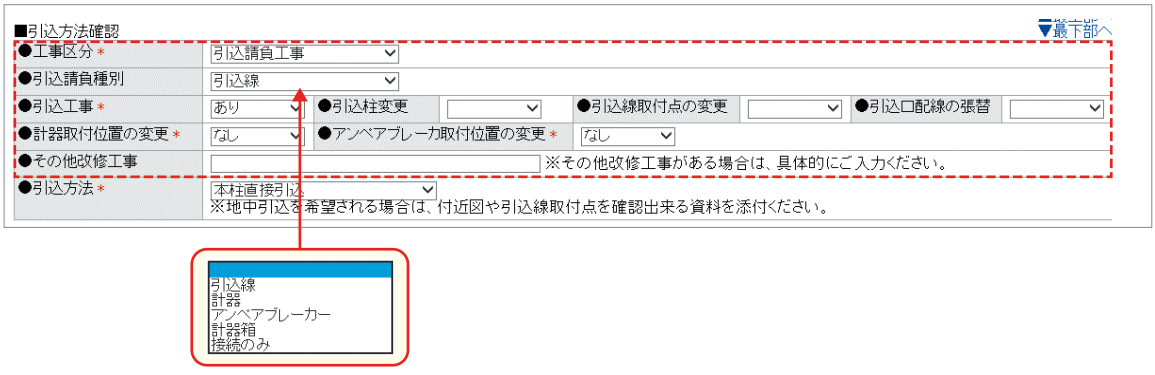

チェック!

●工事区分「引込請負工事」

請負工事は電気工事店さまにて引込工事を実施いただくお申込みです。
引込請負工事にてお申込みいただく際は委託設計書の添付を忘れずにお願いいたします。

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

⑤(電灯・動力)標準接続送電サービス(集合住宅) 新設 (一括申込)

必須

○配電設備情報

■引込方法確認

▲最上部へ ▼最下部へ


●工事区分＊							
●引込請負種別							
●引込工事＊		●引込柱変更		●引込線取付点の変更		●引込口配線の張替	
●計器取付位置の変更＊		●アンペアブレーカ取付位置の変更＊					
●その他改修工事	※その他改修工事がある場合は、具体的にご入力ください。						
●引込方法＊	※地中引込を希望される場合は、付近図や引込線取付点を確認出来る資料を添付ください。						

必須

●本柱直接引込　●本柱引下引込　●地中引込(単独)
●柱間分岐引込1　●直付街灯　●地中引込(集合)
●柱間分岐引込2　●その他(他に該当しない場合)

以下，選択した引込方法の入力項目です。

①本柱直接引込(架空)

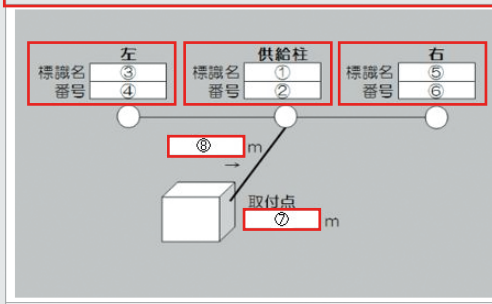引込のパターン	本柱直接引込		●引込電柱		
			●隣接柱(左) 標識検索		
			●標識名 ③	(全角)	
			●番号 ④	号柱(半角数字)	
			供給柱 標識検索		
			●標識名 ①	(全角)	
			●番号 ②	号柱(半角数字)	
			●隣接柱(右) 標識検索		
			●標識名 ⑤	(全角)	
			●番号 ⑥	号柱(半角数字)	
	※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。				

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)

チェック!

電柱標識名は全角，電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」，「引込線の長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。確認事項が生じる場合は，接続供給開始手続きにお時間を要すことになりますのでご注意ください。

下記の場合は用地交渉，官地申請が必要となる場合があります。ご注意ください。


土地の権利者への交渉

近隣土地の上空に電線がかかってしまう場合には，その**土地の権利者への交渉**が必要となります。




官公庁等への申請

国道・県道の上空を横断する場合には，**官公庁へ申請許可を得る**必要がある場合があります。

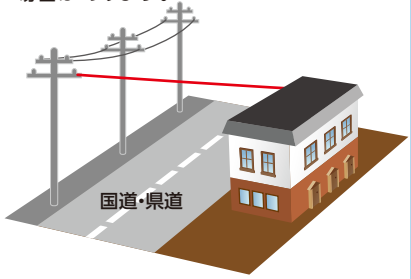

官公庁等への申請


河川・用水路の上空に電線がかかってしまう場合には，**官公庁へ申請許可を得る**必要がある場合があります。

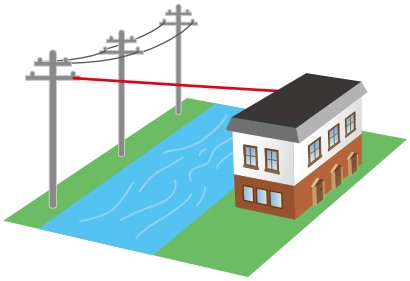

柱間分岐引込1（架空）

供給地点から供給柱を見て左側の電柱へ分岐する場合

引込のパターン	柱間分岐引込1

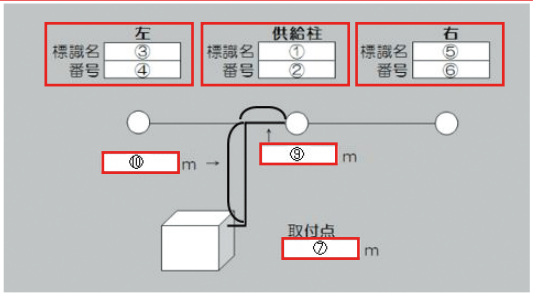

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦	m（半角数字）※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m（半角数字）
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m（半角数字）	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m（半角数字）


●引込電柱

●隣接柱（左）	標識検索	
●標識名	③	（全角）
●番号	④	号柱（半角数字）
供給柱	標識検索	
●標識名	①	（全角）
●番号	②	号柱（半角数字）
●隣接柱（右）	標識検索	
●標識名	⑤	（全角）
●番号	⑥	号柱（半角数字）

柱間分岐引込2（架空）

供給地点から供給柱を見て右側の電柱へ分岐する場合

引込のパターン	柱間分岐引込2

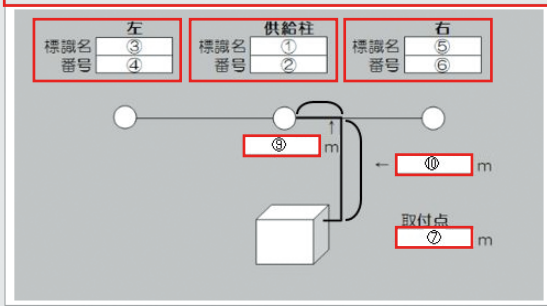

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦	m（半角数字）※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m（半角数字）
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m（半角数字）	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m（半角数字）

●引込電柱

●隣接柱（左）	標識検索	
●標識名	③	（全角）
●番号	④	号柱（半角数字）
供給柱	標識検索	
●標識名	①	（全角）
●番号	②	号柱（半角数字）
●隣接柱（右）	標識検索	
●標識名	⑤	（全角）
●番号	⑥	号柱（半角数字）


チェック!

供給地点から引込を希望する東電本柱を見て左・右を入力してください。
電柱標識名は全角，電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」，「電柱から分岐点までの長さ」，「分岐点から取付点までの長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。

以下の場合は，その他（他に該当しない場合）を選択してください。
新しい電柱の建柱が必要となり送電までお時間がかかる場合がございます。


電柱工事

近隣に住宅がない等，周囲に電柱が建っていない場合，**電柱の新設**が必要となる場合があります。

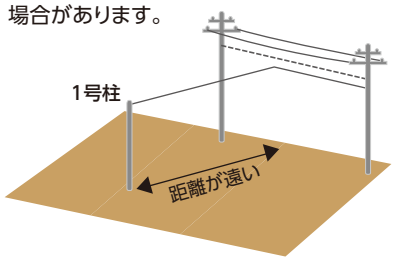

電柱工事


東電・NTTの小柱間での柱間分岐引込は現場設計となります。
建柱が必要となる場合がございます。

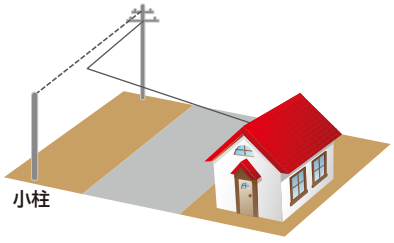

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

❺(電灯・動力)標準接続送電サービス(集合住宅)新設(一括申込)

本柱引下引込(架空)

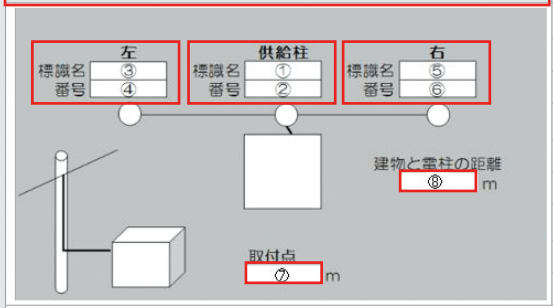
引込のパターン	本柱引下引込		
		●引込電柱 ●隣接柱(左) 標識検索 ●標識名 ③ (全角) ●番号 ④ 号柱(半角数字) 供給柱 標識検索 ●標識名 ① (全角) ●番号 ② 号柱(半角数字) ●隣接柱(右) 標識検索 ●標識名 ⑤ (全角) ●番号 ⑥ 号柱(半角数字)
	※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。	

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)

チェック!

電柱標識名は全角, 電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」, 「引込線の長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。
引込線の長さ⑧は建物と電柱の距離を記載してください。

その他(他に該当しない場合)(架空)

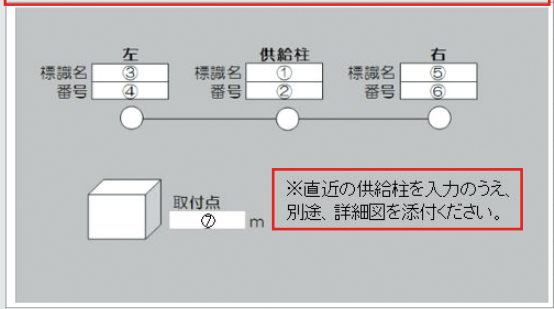引込のパターン	その他(他に該当しない場合)		
		●引込電柱 ●隣接柱(左) 標識検索 ●標識名 ③ (全角) ●番号 ④ 号柱(半角数字) 供給柱 標識検索 ●標識名 ① (全角) ●番号 ② 号柱(半角数字) ●隣接柱(右) 標識検索 ●標識名 ⑤ (全角) ●番号 ⑥ 号柱(半角数字)
	※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。	


●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)

チェック!

供給地点付近に電柱が無い場合や, 小柱・他社電柱小柱からの引込み等, 引込パターンに該当が無い場合は, 直近の供給柱情報を標識名は全角, 電柱番号は半角数字にて入力してください。また, 詳細の付近図, 平面図等を添付してください。
確認事項が生じる場合は, 接続供給開始手続きにお時間を要すことになりますのでご注意ください。

地中引込(単独)(地中)

引込のパターン	地中引込(単独)

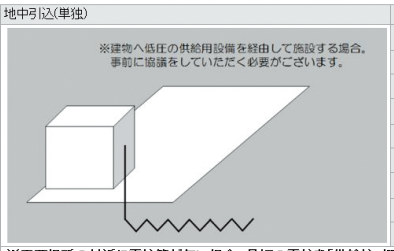

●引込電柱
●隣接柱(左) 標識検索
●標識名 ③ (全角)
●番号 ④ 号柱(半角数字)
供給柱 標識検索
●標識名 ① (全角)
●番号 ② 号柱(半角数字)
●隣接柱(右) 標識検索
●標識名 ⑤ (全角)
●番号 ⑥ 号柱(半角数字)
※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ ⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ ⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ ⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ ⑩	m(半角数字)

地中供給の場合,標識名および**番号の登録は出来ません。**
添付にて付近図等の情報を提供いただきますようお願いいたします。


■申込みにあたっての確認事項

需要場所	(1)住宅または集合住宅の共用部における契約ですか。		
	(2)同一構内または建物内に、需要場所が複数ありますか。		
集合住宅			
各戸契約上限値	kVA(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。		
●事前協議		●協議番号	(全角)

「事前協議」の選択
「協議番号」に入力をお願いいたします。

地中線工事


電線を地下に埋めて電気をお送りしているエリアでは,**地中電線の新設**が必要となります。

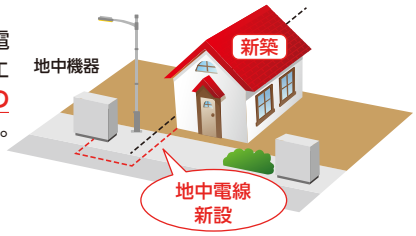

チェック!
詳細の付近図,平面図等を添付してください。また,東京電力パワーグリッドにて事前協議が必要となります。事前協議済の場合は,協議番号をお知らせください。

地中引込(集合)(地中)

引込のパターン	地中引込(集合)

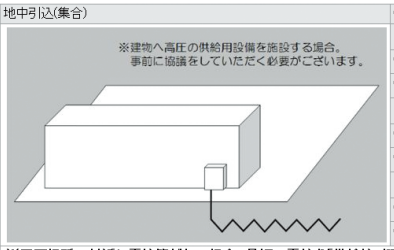

●引込電柱
●隣接柱(左) 標識検索
●標識名 ③ (全角)
●番号 ④ 号柱(半角数字)
供給柱 標識検索
●標識名 ① (全角)
●番号 ② 号柱(半角数字)
●隣接柱(右) 標識検索
●標識名 ⑤ (全角)
●番号 ⑥ 号柱(半角数字)
※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ ⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ ⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ ⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ ⑩	m(半角数字)

地中供給の場合,標識名および**番号の登録は出来ません。**
添付にて付近図等の情報を提供いただきますようお願いいたします。

■申込みにあたっての確認事項

需要場所	(1)住宅または集合住宅の共用部における契約ですか。		
	(2)同一構内または建物内に、需要場所が複数ありますか。		
集合住宅			
各戸契約上限値	kVA(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。		
●事前協議		●協議番号	(全角)

「事前協議」の選択
「協議番号」に入力をお願いいたします。

チェック!
詳細の付近図,平面図等を添付してください。また,東京電力パワーグリッドにて事前協議が必要となります。事前協議済の場合は,協議番号をお知らせください。「平面図」,「幹線系統図」のほか「集合住宅容量・件数一覧」を添付してください。

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

⑤(電灯・動力)標準接続送電サービス(集合住宅) 新設 (一括申込)

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

要注意項目

●設計協議を希望
設計協議の必要ない場合は「しない」を選択してください。
設計協議を希望「する」を選択した場合
設計協議を希望する内容がわかる資料の添付をお願いいたします。希望理由がわからない場合内容確認にお時間をいただく場合がございます。


●引込線取付金具は
引込線取付金具がついている場合は「ある」を選択してください。
引込線取付金具は「ない」を選択した場合
現場設計となるため内線工事完了済みの場合でも，落成受付可能となるまで時間がかかる場合があります。


●引込線工事を行う際に，以下のとおり地上高，離隔等の確保が出来ている
地上高を確保していただき「はい」を選択してください。
地上高を確保出来ない場合引込工事が出来ない場合があります。

●引込線が小柱(他社小柱を含む)を経由
お客さま(電気工事店さま)が用意する1号柱は小柱ではございません。「ない」を選択してください。
東電・NTTなどの小柱から引込の場合は「ある」を選択してください。
現場設計となるため内線工事完了済みの場合でも，落成受付可能となるまで時間がかかる場合があります。

●引込線が送電線下で
送電線とは6万6000Vから50万Vまでの送電設備です。
電柱にかかっている高圧・低圧線ではございません。
送電線下で作業・建築を行う際は東京電力パワーグリッドへ確認が必要となります。

架空の場合

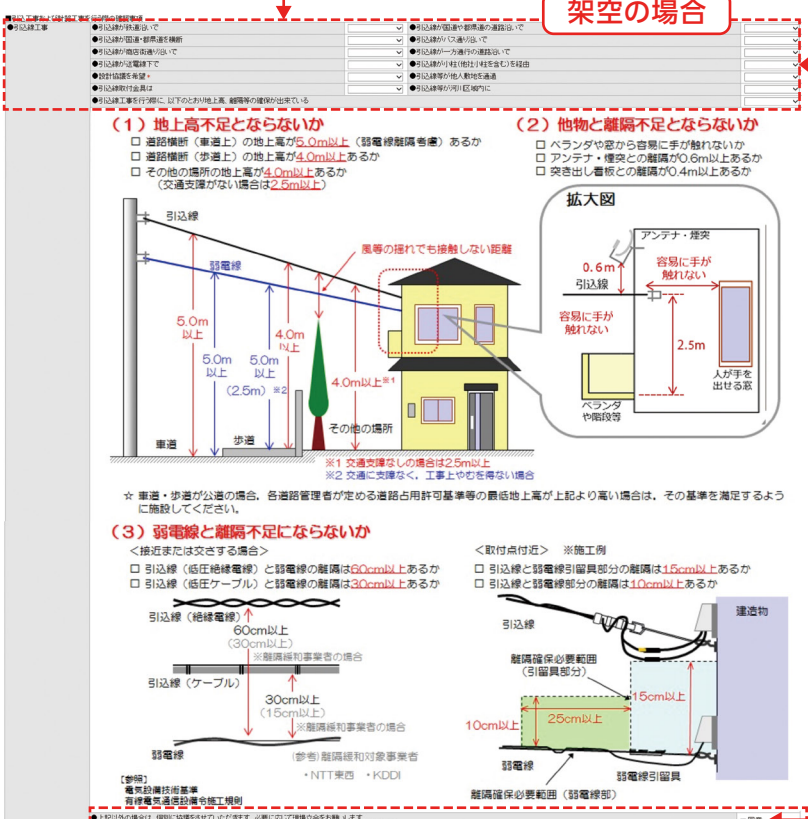

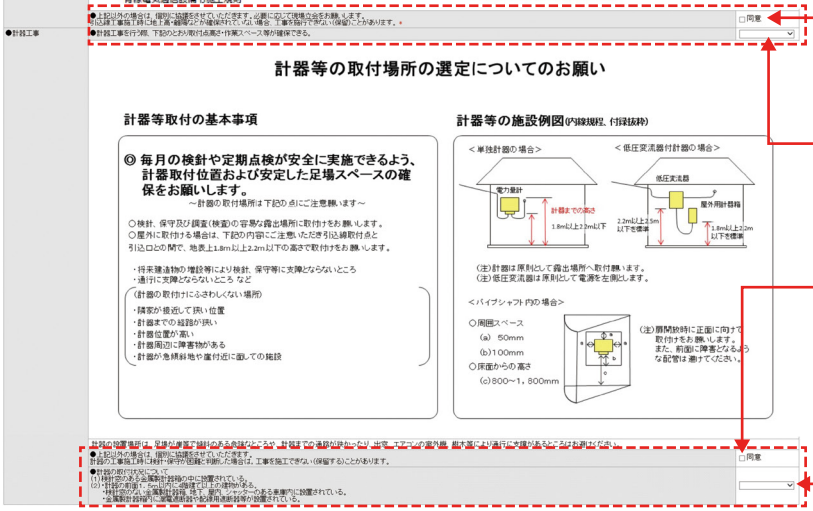

必須

全項目入力してください

以下の選択は現場設計となる可能性があります。

●引込線が鉄道沿いで
「ある」
●引込線が国道や都県道の道路沿いで
「ある」
●引込線が国道・都県道を横断
「ある」
●引込線がバス通り沿いで
「ある」
●引込線が商店街通り沿いで
「ある」
●引込線が一方通行の道路沿いで
「ある」
●引込線が送電線下で
「ある」
●引込線が小柱(他者小柱を含む)を経由
「する」
●設計協議を希望
「する」
●引込線等が他人敷地を通過
「はい」
●引込線取付金具は
「ない」
●引込線等が河川区域内に
「入る」
●引込線工事を行う際に，以下のとおり地上高，離隔等の確保が出来ている
「いいえ」

チェック必須。 必須

該当するもの
を選択してください。 必須

チェック必須。 必須

該当するもの
を選択してください。 必須

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。


要注意項目


【必須項目】
地中の場合は●設計協議を希望のみ必須となります。

●設計協議を希望
設計協議の必要ない場合は「しない」を選択してください。
設計協議を希望「する」を選択した場合
設計協議を希望する内容がわかる資料の添付をお願いいたします。希望理由がわからない場合内容確認にお時間をいただく場合がございます。

地中の場合

以下の選択は現場設計となる可能性があります。
●引込線が鉄道沿いで
「ある」
●引込線が国道や都県道の道路沿いで
「ある」
●引込線が国道・都県道を横断
「ある」
●引込線がバス通り沿いで
「ある」
●引込線が商店街通り沿いで
「ある」
●引込線が一方通行の道路沿いで
「ある」
●引込線が送電線下で
「ある」
●引込線が小柱（他者小柱を含む）を経由
「する」
●設計協議を希望
「する」
●引込線等が他人敷地を通過
「はい」
●引込線取付金具は
「ない」
●引込線等が河川区域内に
「入る」
●引込線工事を行う際に，以下のとおり地上高，離隔等の確保が出来ている
「いいえ」

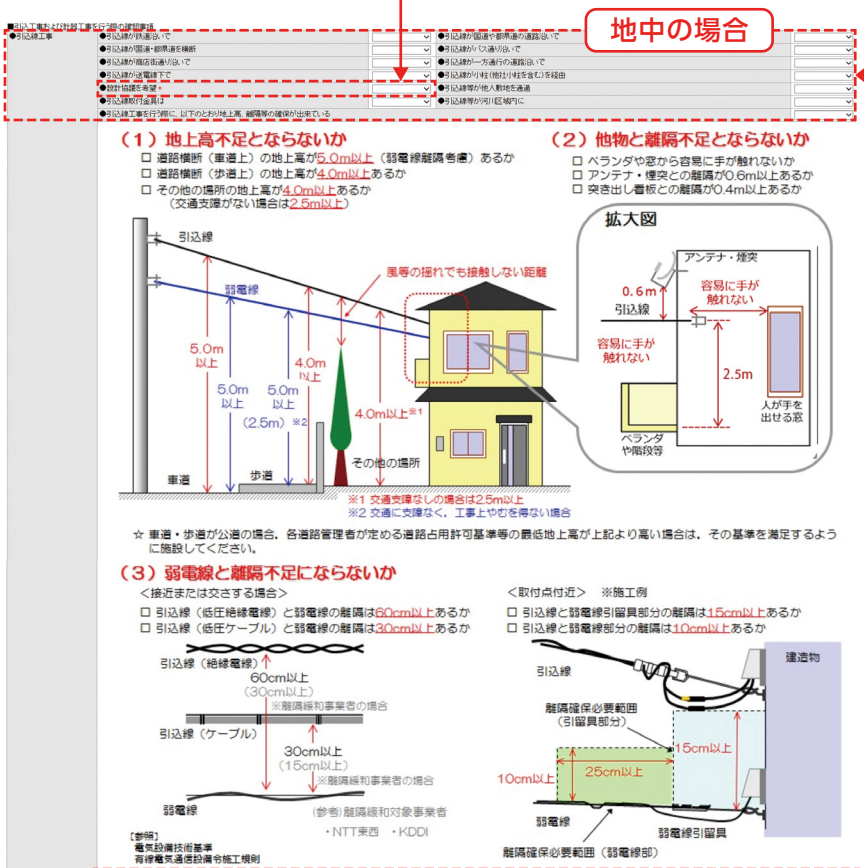

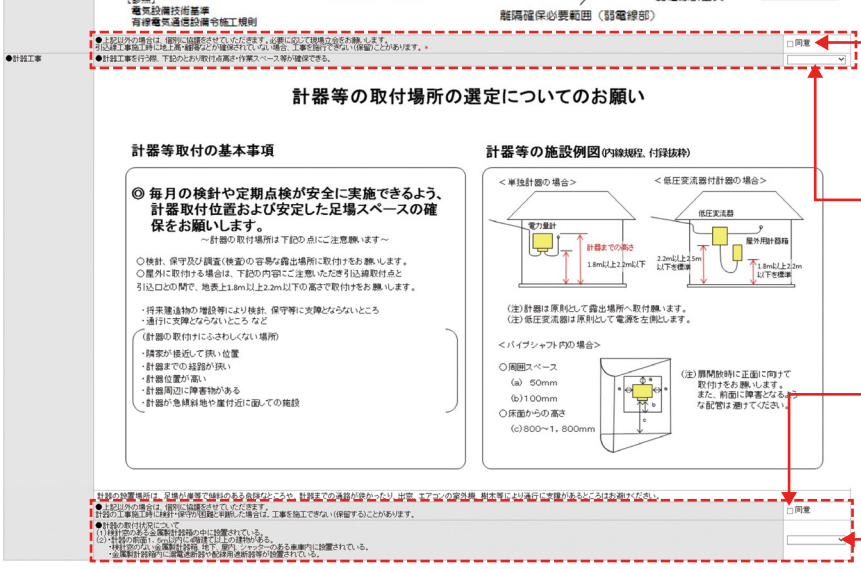

チェック必須。 必須

必須
該当するものを選択してください。

チェック必須。 必須


必須
該当するものを選択してください。

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

⑤(電灯・動力)標準接続送電サービス(集合住宅) 新設 (一括申込)


設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

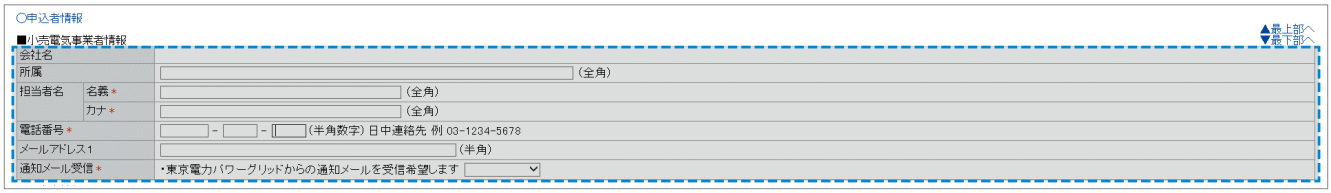


必須

空欄の場合は工事店情報を入力してください。

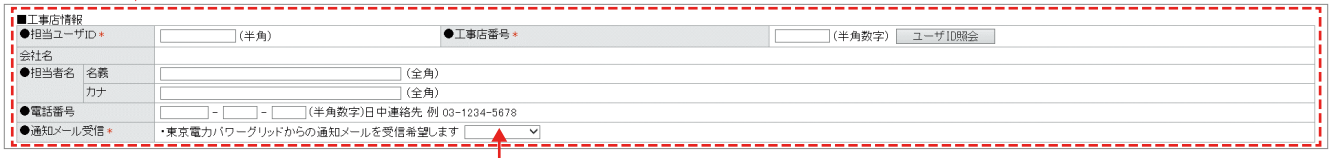

通知メールを
●「希望する」
●「希望しない」を選択してください。
空欄または「希望しない」を選択した場合メール通知がありません。ご注意ください。

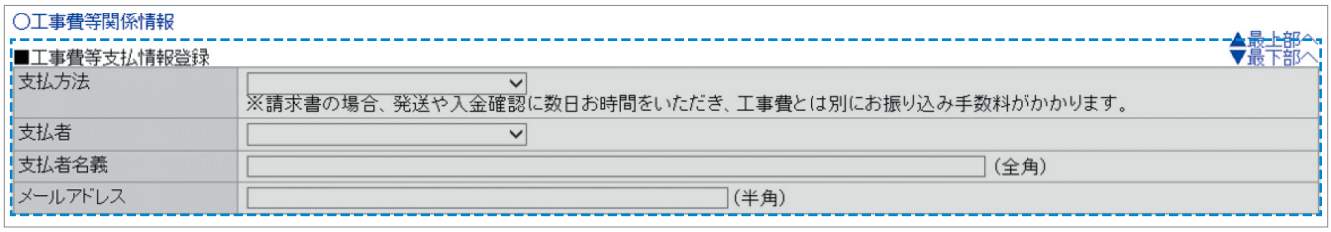

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。


要確認

設備情報登録を行う日付が「接続供給開始希望日」を過ぎている場合

「●落成有無:なし」,「●屋内配線工事完了(予定日):記載なし」で登録いただき,工程状況が「落成登録待ち」になりましたら「落成連絡」をお願いいたします。

また,既に屋内配線工事が完了しており,落成を希望する場合は,「●落成有無:あり」「●屋内配線工事完了(予定日):設備情報登録日の翌日以降」にてご登録ください。(「●落成有無:なし」の場合は,「落成登録待ち」となり,別途「落成連絡」が必要となります。)


立会設計を希望の場合は入力してください。

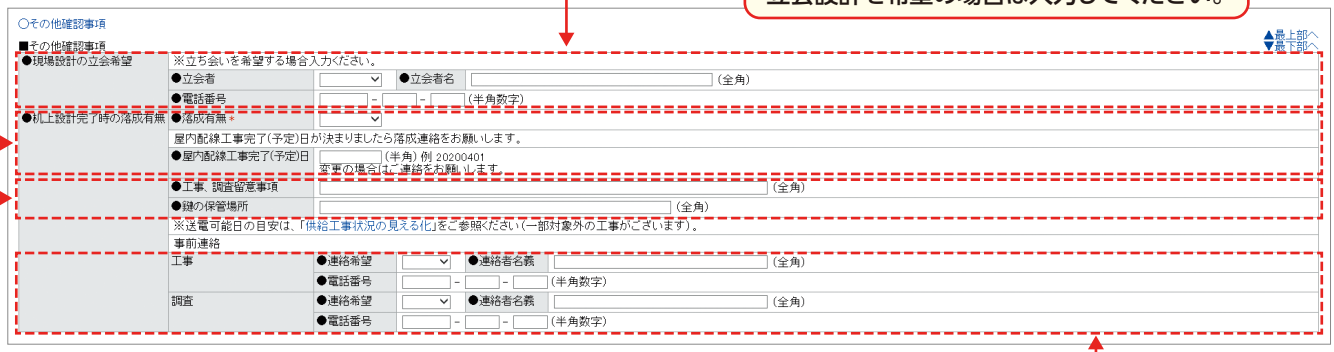

「工事」および「調査」に関する内容の登録をお願いいたします。
また,臨時撤去を希望される場合は留意事項へ同時撤去希望と臨時の設計番号を入力の上,臨時契約の撤去登録をお願いいたします。

連絡希望の有無,担当者を入力してください。

※添付されていない場合は電気工事店さまでも添付可能です。
設備構築に建物全体の容量等が必要となります。「平面図」,「幹線系統図」のほか「集合住宅容量・件数一覧」を添付してください。

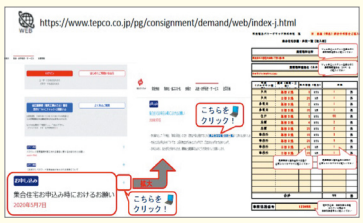



入力を中断する場合は「一時保存」をクリックしてください。

必須

入力が完了しましたら「確認」ボタンをクリックしてください。確認画面にて登録内容を確認のうえ「実行」をクリックすることでお申込み完了となります。

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

⑤(電灯・動力)標準接続送電サービス(集合住宅)契約変更(個別申込)

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力


※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

●が付いている項目は電気工事店さまによる入力が可能な項目となります。

「■お申込みにあたっての確認事項−集合住宅」の欄に「代表」もしくは「関連」と表記ある場合は,「代表」と表記されているお申込みのみ,設備情報登録をお願いいたします。

需要場所住所の「番地」,「枝番」,「部屋番号」について番地未確定等の場合であっても入力をいただきたいため,空白を確認された際は,落成登録前までに小売電気事業者さまへ訂正申込が必要であることをご連絡お願いいたします。

※記載の接続供給開始希望日は送電日の目安です。
送電完了までにお時間をいただく場合があります。
あらかじめご了承ください。

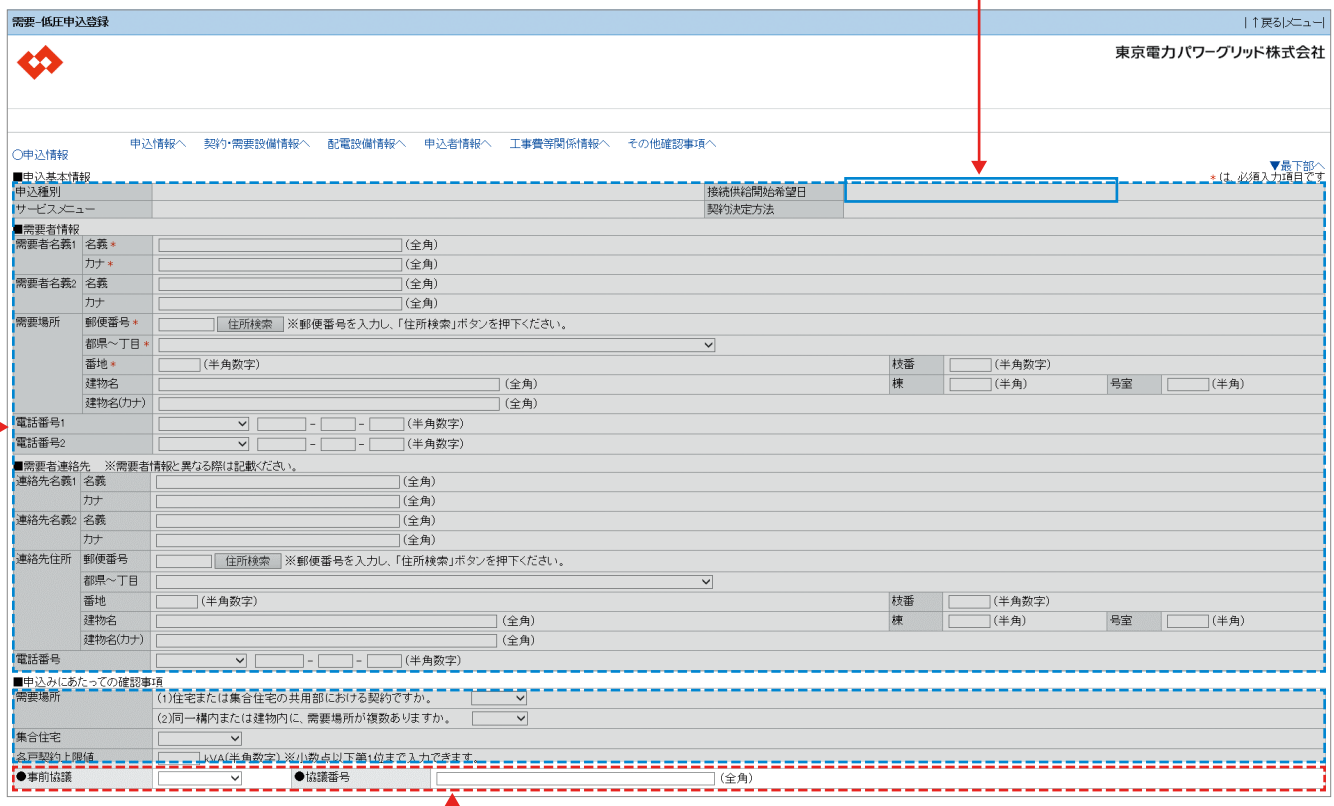


●事前協議を実施している場合は「協議済」を入力してください。
●協議番号 ── 事前協議票に記載されている番号を全角で入力してください。
特殊な供給方法等により電気工事店さまが事前協議を実施されている場合は,「事前協議」を選択いただき「協議番号」へ登録をお願いいたします。

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

「希望する」は未計器,「希望しない」は計器付きを選択してください。
選択する場合はご注意ください。
アンペアブレーカ契約の場合「希望する」を選択した場合エラーとなります。

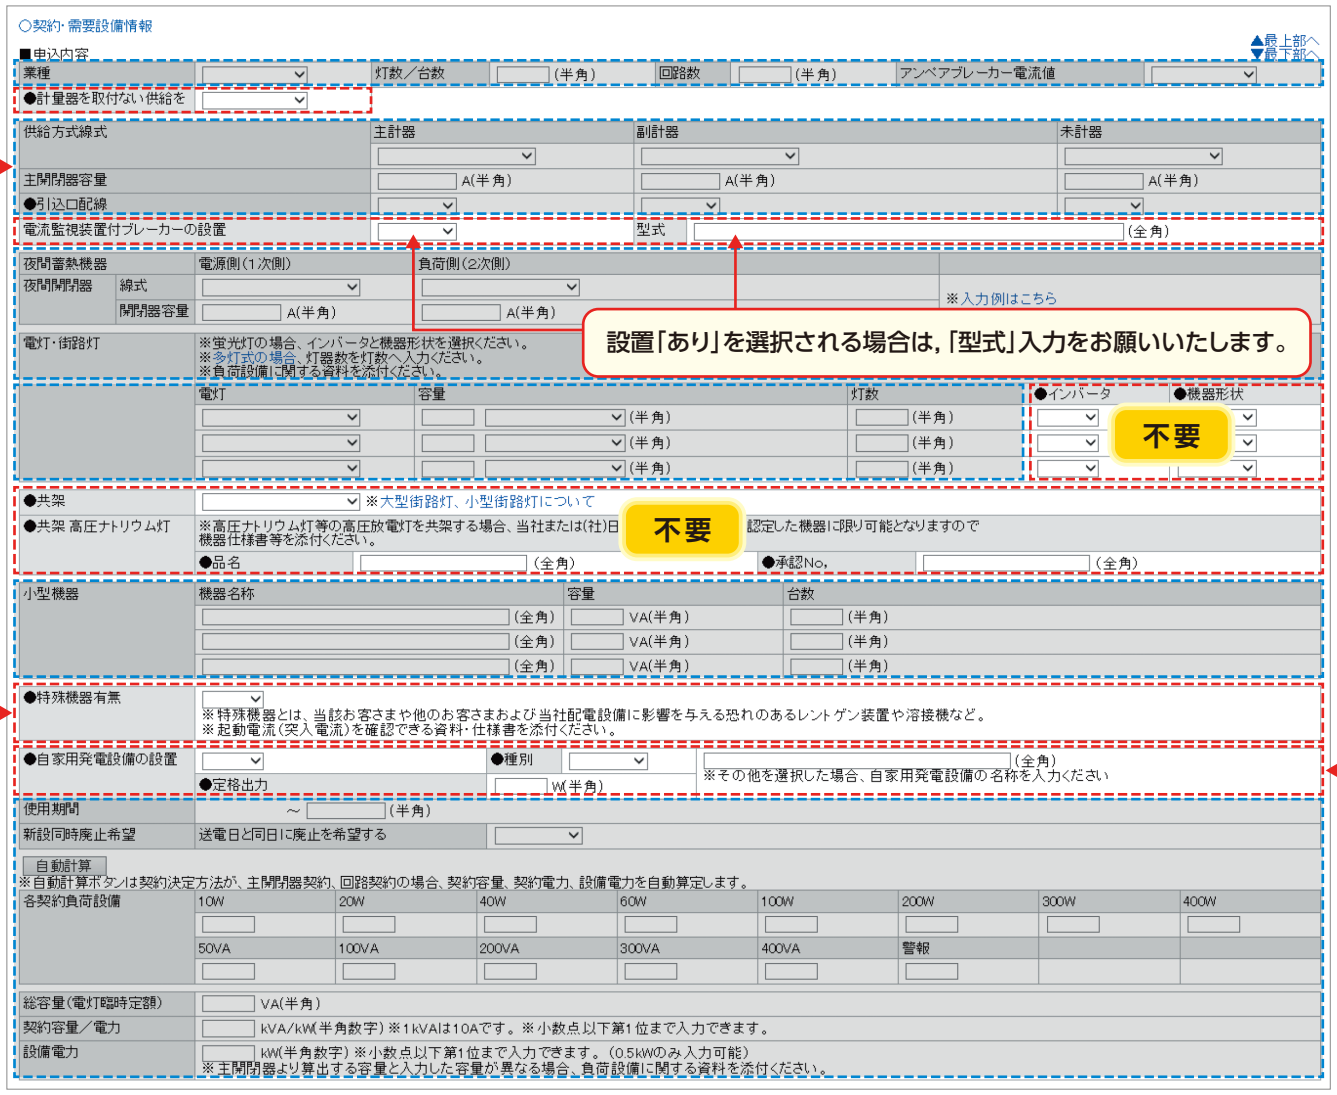

■特殊機器有無
- ●動力申込でレントゲン装置・溶接機などがある場合は特殊機器「有」を選択してください。
- ●添付資料に仕様がわかるものを添付してください。

■自家用発電設備の設置
- ●自家用発電設備がある場合は「有」を選択してください。
- ●添付資料に仕様がわかるものを添付してください。


ありを選択した場合,
種別を太陽光・その他を選択してください。
また定格出力, 関連発電申込番号(13桁)を入力してください。
種別その他を選択した場合は設置する機器の名称を入力してください。
例)エネファームなど
自家用発電設備の仕様書を添付をお願いいたします。

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

⑤(電灯・動力)標準接続送電サービス(集合住宅)契約変更(個別申込)


設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

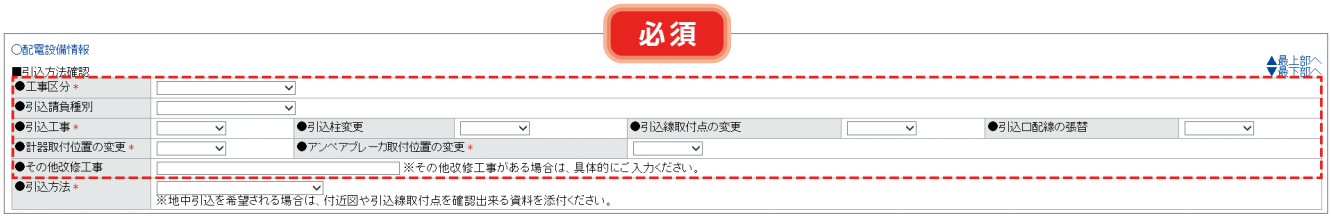

以下,工事区分の入力項目です。

工事区分:東電パワーグリッド工事　　引込請負種別:選択不要

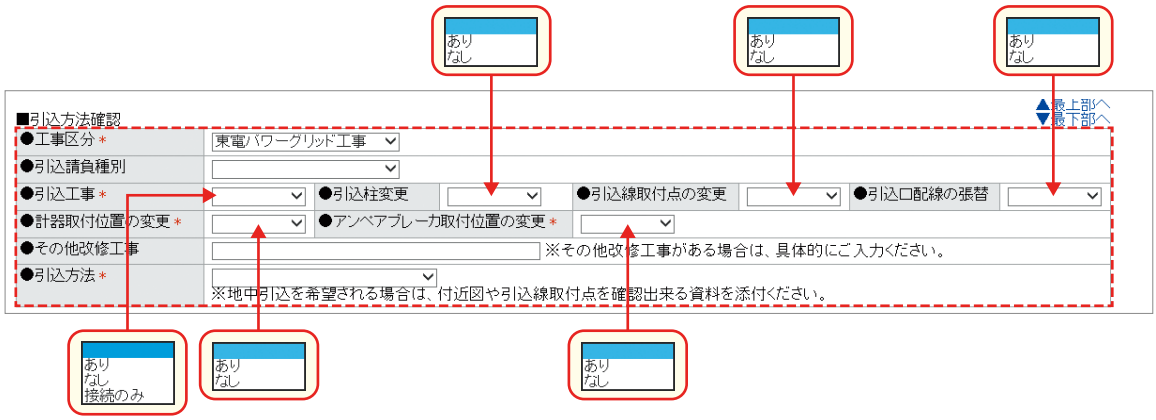


チェック!

●工事区分「東電パワーグリッド工事」

東京電力パワーグリッドにて引込工事を行うお申込みです。

工事区分:引込請負工事の場合　　引込請負種別:選択が必須

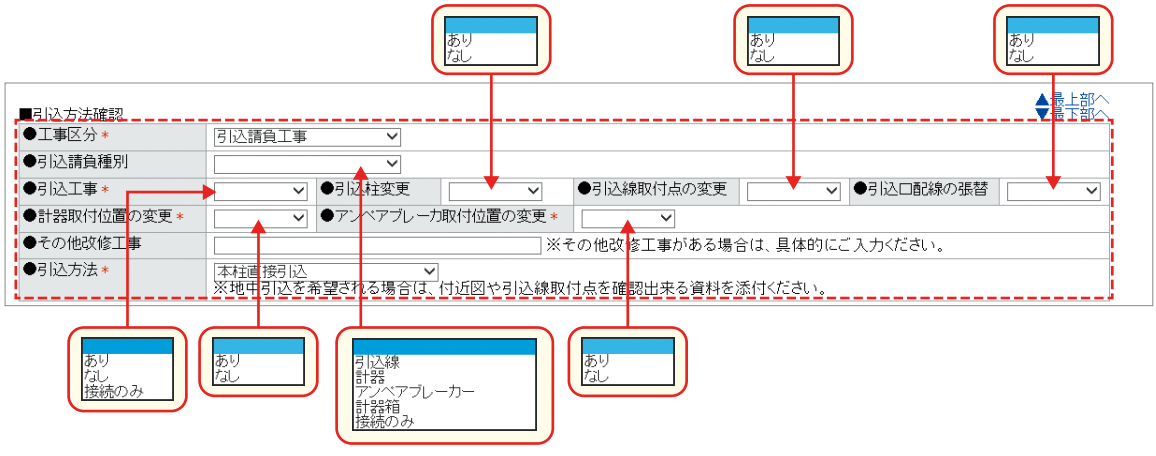

チェック!

●工事区分「引込請負工事」

請負工事は電気工事店さまにて引込工事を実施いただくお申込みです。
引込請負工事にてお申込みいただく際は委託設計書の添付を忘れずにお願いいたします。

必須

○配電設備情報

■引込方法確認

▲最上部へ ▼最下部へ

●工事区分＊							
●引込請負種別							
●引込工事＊		●引込柱変更		●引込線取付点の変更		●引込口配線の張替	
●計器取付位置の変更＊		●アンベアブレーカ取付位置の変更＊					
●その他改修工事	※その他改修工事がある場合は、具体的にご入力ください。						
●引込方法＊	※地中引込を希望される場合は、付近図や引込線取付点を確認出来る資料を添付ください。						


必須

●本柱直接引込　●本柱引下引込　●地中引込(単独)
●柱間分岐引込1　●直付街灯　●地中引込(集合)
●柱間分岐引込2　●その他(他に該当しない場合)

以下，選択した引込方法の入力項目です。

本柱直接引込(架空)

引込のパターン	本柱直接引込



●引込電柱

	●隣接柱(左)	標識検索
●標識名	③	(全角)
●番号	④	号柱(半角数字)
	供給柱	標識検索
●標識名	①	(全角)
●番号	②	号柱(半角数字)
	●隣接柱(右)	標識検索
●標識名	⑤	(全角)
●番号	⑥	号柱(半角数字)

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)


チェック!

電柱標識名は全角，電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」，「引込線の長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。確認事項が生じる場合は，接続供給開始手続きにお時間を要することになりますのでご注意ください。

下記の場合は用地交渉，官地申請が必要となる場合があります。ご注意ください。


土地の権利者への交渉

近隣土地の上空に電線がかかってしまう場合には，その**土地の権利者への交渉**が必要となります。

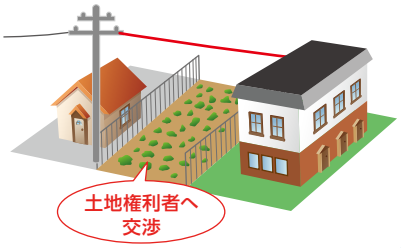


官公庁等への申請

国道・県道の上空を横断する場合には，**官公庁へ申請許可を得る**必要がある場合があります。

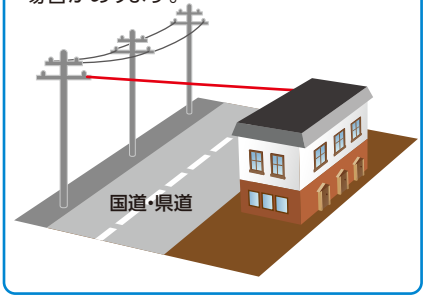

官公庁等への申請

河川・用水路の上空に電線がかかってしまう場合には，**官公庁へ申請許可を得る**必要がある場合があります。

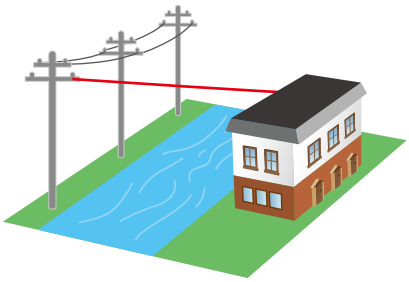


3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

⑤(電灯・動力)標準接続送電サービス(集合住宅)契約変更(個別申込)

柱間分岐引込1(架空)

供給地点から供給柱を見て左側の電柱へ分岐する場合

引込のパターン	柱間分岐引込1

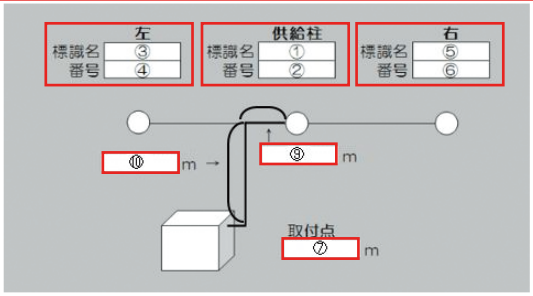

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。


●引込電柱					
	●隣接柱(左)	標識検索			
●標識名	③	(全角)			
●番号	④	号柱(半角数字)			
	供給柱	標識検索			
●標識名	①	(全角)			
●番号	②	号柱(半角数字)			
	●隣接柱(右)	標識検索			
●標識名	⑤	(全角)			
●番号	⑥	号柱(半角数字)			

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)

柱間分岐引込2(架空)

供給地点から供給柱を見て右側の電柱へ分岐する場合

引込のパターン	柱間分岐引込2

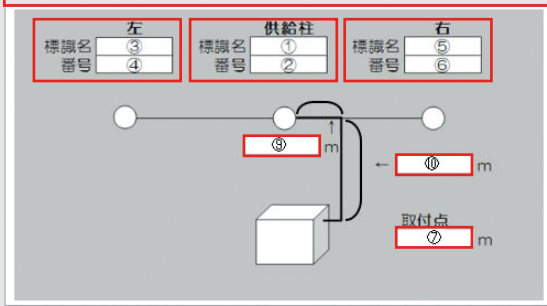

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込電柱					
	●隣接柱(左)	標識検索			
●標識名	③	(全角)			
●番号	④	号柱(半角数字)			
	供給柱	標識検索			
●標識名	①	(全角)			
●番号	②	号柱(半角数字)			
	●隣接柱(右)	標識検索			
●標識名	⑤	(全角)			
●番号	⑥	号柱(半角数字)			

●引込線取付点の高さ	⑦	m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m(半角数字)


チェック!

供給地点から引込を希望する東電本柱を見て左・右を入力してください。
電柱標識名は全角,電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」,「電柱から分岐点までの長さ」,「分岐点から取付点までの長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。

以下の場合は,その他(他に該当しない場合)を選択してください。
新しい電柱の建柱が必要となり送電までお時間がかかる場合がございます。


電柱工事

近隣に住宅がない等,周囲に電柱が建っていない場合,**電柱の新設**が必要となる場合があります。

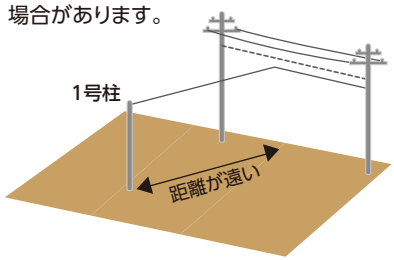


電柱工事

東電・NTTの小柱間での柱間分岐引込は現場設計となります。
建柱が必要となる場合がございます。

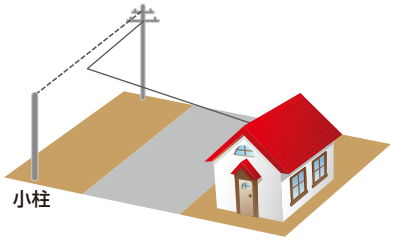

本柱引下引込（架空）

引込のパターン	本柱引下引込

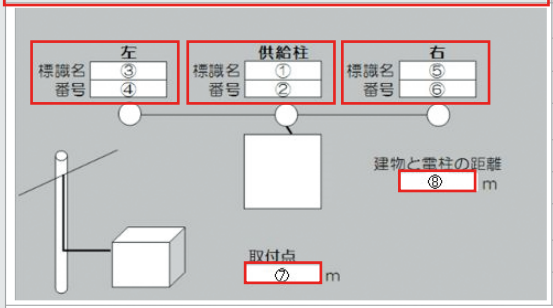

●引込電柱		
	●隣接柱（左）	標識検索
●標識名	③	（全角）
●番号	④	号柱（半角数字）
	供給柱	標識検索
●標識名	①	（全角）
●番号	②	号柱（半角数字）
	●隣接柱（右）	標識検索
●標識名	⑤	（全角）
●番号	⑥	号柱（半角数字）

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。


●引込線取付点の高さ	⑦	m（半角数字）※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m（半角数字）
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m（半角数字）	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m（半角数字）

チェック!

電柱標識名は全角，電柱番号は半角数字にて登録してください。**末端柱の場合は供給柱と左・右どちらか一つ入力してください。**「引込線取付点の高さ」，「引込線の長さ」についての情報を半角数字にて正しく登録してください。
引込線の長さ⑧は建物と電柱の距離を記載してください。

その他（他に該当しない場合）（架空）

引込のパターン	その他（他に該当しない場合）

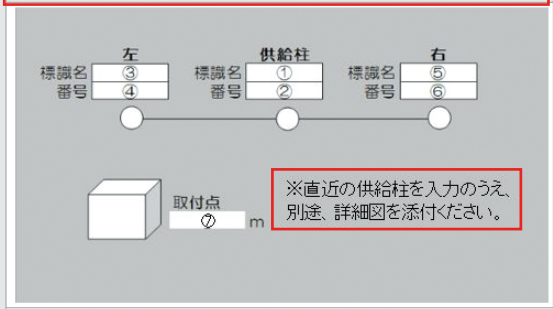

●引込電柱		
	●隣接柱（左）	標識検索
●標識名	③	（全角）
●番号	④	号柱（半角数字）
	供給柱	標識検索
●標識名	①	（全角）
●番号	②	号柱（半角数字）
	●隣接柱（右）	標識検索
●標識名	⑤	（全角）
●番号	⑥	号柱（半角数字）

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦	m（半角数字）※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧	m（半角数字）
●電柱から分岐点までの長さ	⑨	m（半角数字）	●分岐点から取付点までの長さ	⑩	m（半角数字）

チェック!


供給地点付近に電柱が無い場合や，小柱・他社電柱小柱からの引込み等，引込パターンに該当が無い場合は，直近の供給柱情報を標識名は全角，電柱番号は半角数字にて入力してください。また，詳細の付近図，平面図等を添付してください。
確認事項が生じる場合は，接続供給開始手続きにお時間を要すことになりますのでご注意ください。

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

⑤(電灯・動力)標準接続送電サービス(集合住宅)契約変更(個別申込)

地中引込(単独)(地中)

引込のパターン	地中引込(単独)

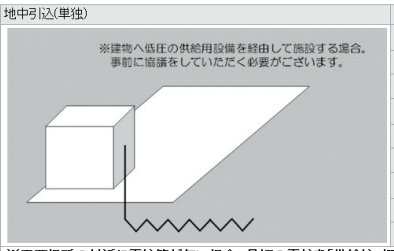

●引込電柱

	●隣接柱(左) 標識検索	
●標識名	③	(全角)
●番号	④	号柱(半角数字)
	供給柱 標識検索	
●標識名	①	(全角)
●番号	②	号柱(半角数字)
	●隣接柱(右) 標識検索	
●標識名	⑤	(全角)
●番号	⑥	号柱(半角数字)

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦ m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧ m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨ m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩ m(半角数字)

地中供給の場合,標識名および**番号の登録は出来ません。**
添付にて付近図等の情報を提供いただきますようお願いいたします。


■申込みにあたっての確認事項

需要場所	(1)住宅または集合住宅の共用部における契約ですか。	
	(2)同一構内または建物内に、需要場所が複数ありますか。	
集合住宅		
各戸契約上限値	kVA(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	
●事前協議	●協議番号	(全角)

「事前協議」の選択
「協議番号」に入力をお願いいたします。

地中線工事


電線を地下に埋めて電気をお送りしているエリアでは,**地中電線の新設**が必要となります。

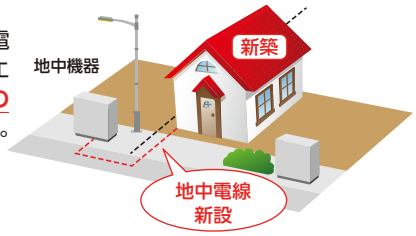

チェック!
詳細の付近図,平面図等を添付してください。また,東京電力パワーグリッドにて事前協議が必要となります。事前協議済の場合は,協議番号をお知らせください。

地中引込(集合)(地中)

引込のパターン	地中引込(集合)

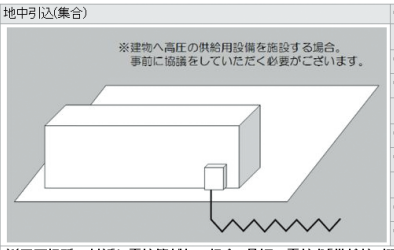

●引込電柱

	●隣接柱(左) 標識検索	
●標識名	③	(全角)
●番号	④	号柱(半角数字)
	供給柱 標識検索	
●標識名	①	(全角)
●番号	②	号柱(半角数字)
	●隣接柱(右) 標識検索	
●標識名	⑤	(全角)
●番号	⑥	号柱(半角数字)

※需要場所の付近に電柱等が無い場合、最短の電柱を「供給柱」欄へ入力ください。

●引込線取付点の高さ	⑦ m(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	●引込線の長さ	⑧ m(半角数字)
●電柱から分岐点までの長さ	⑨ m(半角数字)	●分岐点から取付点までの長さ	⑩ m(半角数字)

地中供給の場合,標識名および**番号の登録は出来ません。**
添付にて付近図等の情報を提供いただきますようお願いいたします。

■申込みにあたっての確認事項

需要場所	(1)住宅または集合住宅の共用部における契約ですか。	
	(2)同一構内または建物内に、需要場所が複数ありますか。	
集合住宅		
各戸契約上限値	kVA(半角数字) ※小数点以下第1位まで入力できます。	
●事前協議	●協議番号	(全角)

「事前協議」の選択
「協議番号」に入力をお願いいたします。

チェック!
詳細の付近図,平面図等を添付してください。また,東京電力パワーグリッドにて事前協議が必要となります。事前協議済の場合は,協議番号をお知らせください。「平面図」,「幹線系統図」のほか「集合住宅容量・件数一覧」を添付してください。

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

要注意項目

●設計協議を希望
設計協議の必要ない場合は「しない」を選択してください。
設計協議を希望「する」を選択した場合
設計協議を希望する内容がわかる資料の添付をお願いいたします。希望理由がわからない場合内容確認にお時間をいただく場合がございます。


●引込線取付金具は
引込線取付金具がついている場合は「ある」を選択してください。
引込線取付金具は「ない」を選択した場合
現場設計となるため内線工事完了済みの場合でも，落成受付可能となるまで時間がかかる場合があります。

●引込線工事を行う際に，以下のとおり地上高，離隔等の確保が出来ている
地上高を確保していただき「はい」を選択してください。
地上高を確保出来ない場合引込工事が出来ない場合があります。

●引込線が小柱（他社小柱を含む）を経由
お客さま（電気工事店さま）が用意する1号柱は小柱ではございません。「ない」を選択してください。
東電・NTTなどの小柱から引込の場合は「ある」を選択してください。
現場設計となるため内線工事完了済みの場合でも，落成受付可能となるまで時間がかかる場合があります。

●引込線が送電線下で
送電線とは6万6000Vから50万Vまでの送電設備です。
電柱にかかっている高圧・低圧線ではございません。
送電線下で作業・建築を行う際は東京電力パワーグリッドへ確認が必要となります。

架空の場合

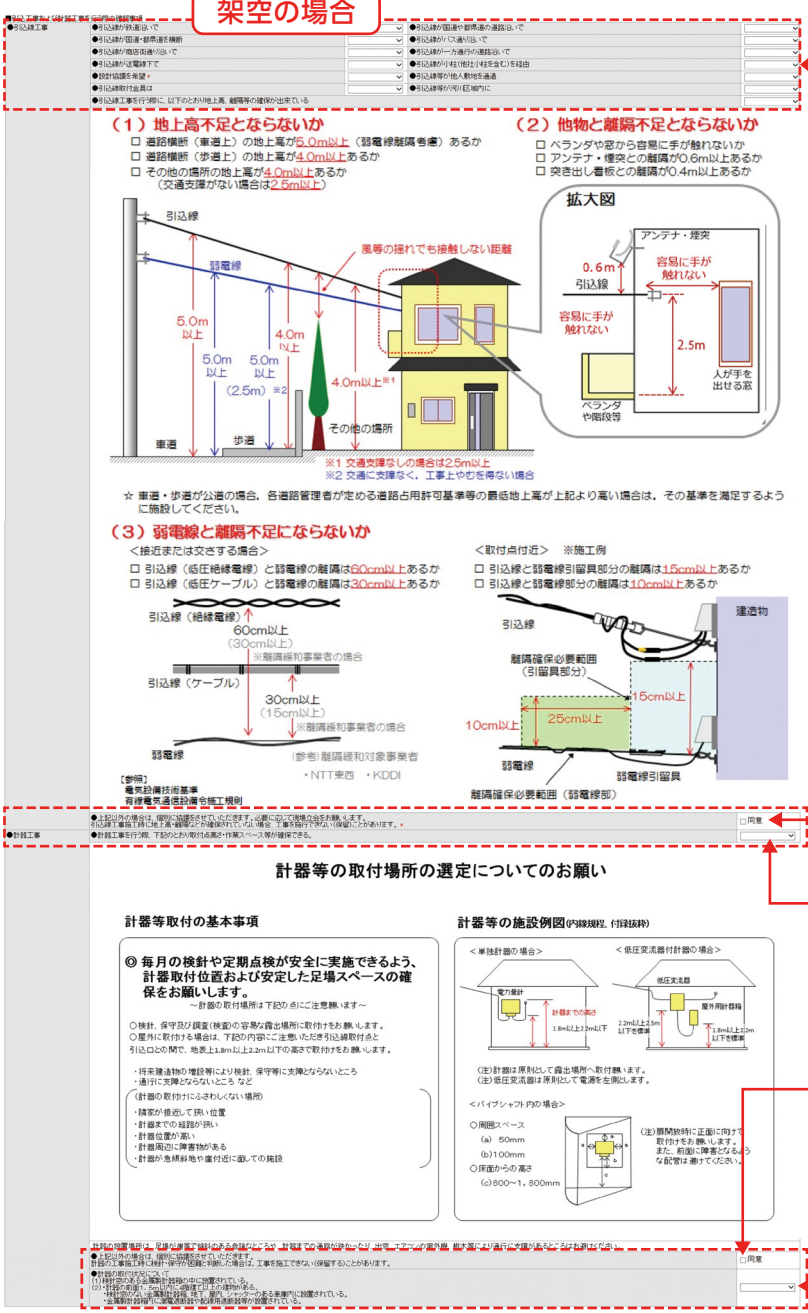

必須

全項目選択してください

以下の選択は現場設計となる可能性があります。

●引込線が鉄道沿いで
「ある」
●引込線が国道や都県道の道路沿いで
「ある」
●引込線が国道・都県道を横断
「ある」
●引込線がバス通り沿いで
「ある」
●引込線が商店街通り沿いで
「ある」
●引込線が一方通行の道路沿いで
「ある」
●引込線が送電線下で
「ある」
●引込線が小柱（他者小柱を含む）を経由
「する」
●設計協議を希望
「する」
●引込線等が他人敷地を通過
「はい」
●引込線取付金具は
「ない」
●引込線等が河川区域内に
「入る」
●引込線工事を行う際に，以下のとおり地上高，離隔等の確保が出来ている
「いいえ」

チェック必須。 必須

「はい」を選択してください。 必須

チェック必須。 必須

「該当なし」を選択してください。 必須

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

⑤(電灯・動力)標準接続送電サービス(集合住宅)契約変更(個別申込)

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力


※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

要注意項目

【必須項目】
地中の場合は●設計協議を希望のみ必須となります。

●設計協議を希望
設計協議の必要ない場合は「しない」を選択してください。
設計協議を希望「する」を選択した場合
設計協議を希望する内容がわかる資料の添付をお願いいたします。希望理由がわからない場合内容確認にお時間をいただく場合がございます。

地中の場合

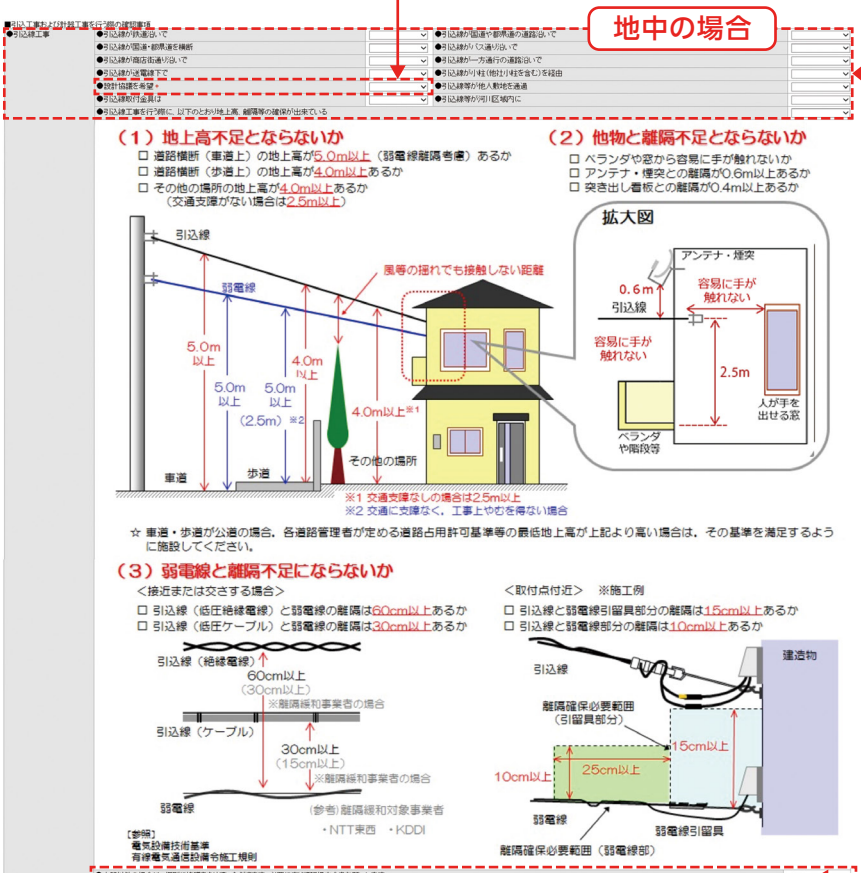

以下の選択は現場設計となる可能性があります。
●引込線が鉄道沿いで
「ある」
●引込線が国道や都県道の道路沿いで
「ある」
●引込線が国道・都県道を横断
「ある」
●引込線がバス通り沿いで
「ある」
●引込線が商店街通り沿いで
「ある」
●引込線が一方通行の道路沿いで
「ある」
●引込線が送電線下で
「ある」
●引込線が小柱(他者小柱を含む)を経由
「する」
●設計協議を希望
「する」
●引込線等が他人敷地を通過
「はい」
●引込線取付金具は
「ない」
●引込線等が河川区域内に
「入る」
●引込線工事を行う際に、以下のとおり地上高、離隔等の確保が出来ている
「いいえ」

チェック必須。 必須


必須
該当するものを選択してください。

チェック必須。 必須

必須
該当するものを選択してください。


設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。

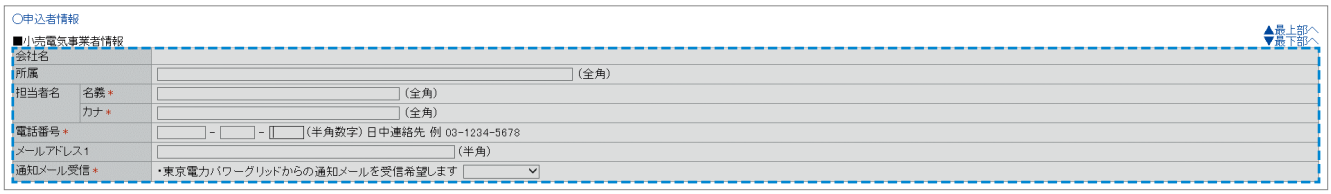


必須

空欄の場合は工事店情報を入力してください。

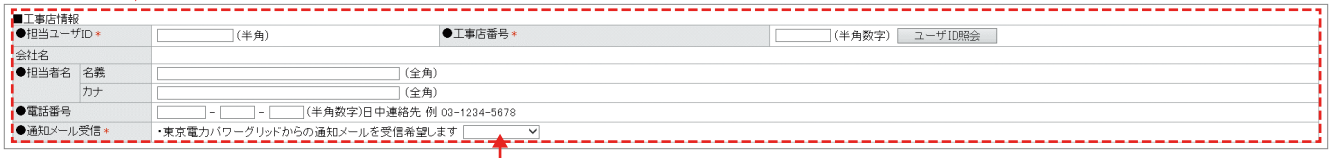

通知メールを
●「希望する」
●「希望しない」を選択してください。
空欄または「希望しない」を選択した場合メール通知がありません。ご注意ください。

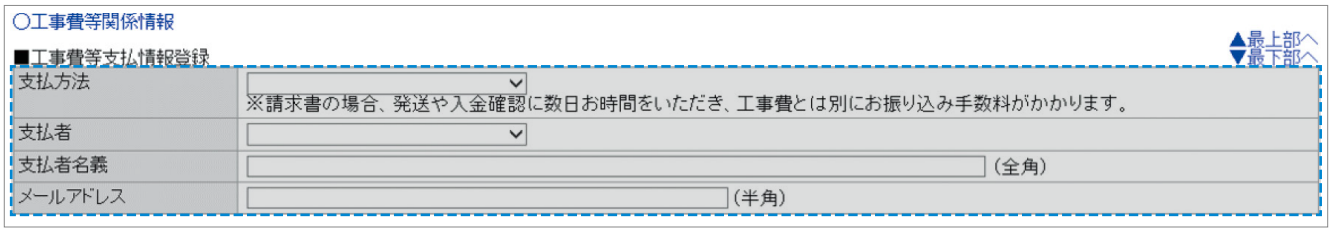

3 設備情報登録パターン —1.申込登録(本設)—

⑤(電灯・動力)標準接続送電サービス(集合住宅)契約変更(個別申込)

設備情報登録 ▶ 電気工事店さま入力　　契約情報登録 ▶ 小売電気事業者さま入力

※小売電気事業者さまは設備情報登録欄も入力可能です。


要確認

設備情報登録を行う日付が「接続供給開始希望日」を過ぎている場合

「●落成有無:なし」,「●屋内配線工事完了(予定日):記載なし」で登録いただき,工程状況が「落成登録待ち」になりましたら「落成連絡」をお願いいたします。

また,既に屋内配線工事が完了しており,落成を希望する場合は,「●落成有無:あり」「●屋内配線工事完了(予定日):設備情報登録日の翌日以降」にてご登録ください。(「●落成有無:なし」の場合は,「落成登録待ち」となり,別途「落成連絡」が必要となります。)


立会設計を希望の場合は入力してください。

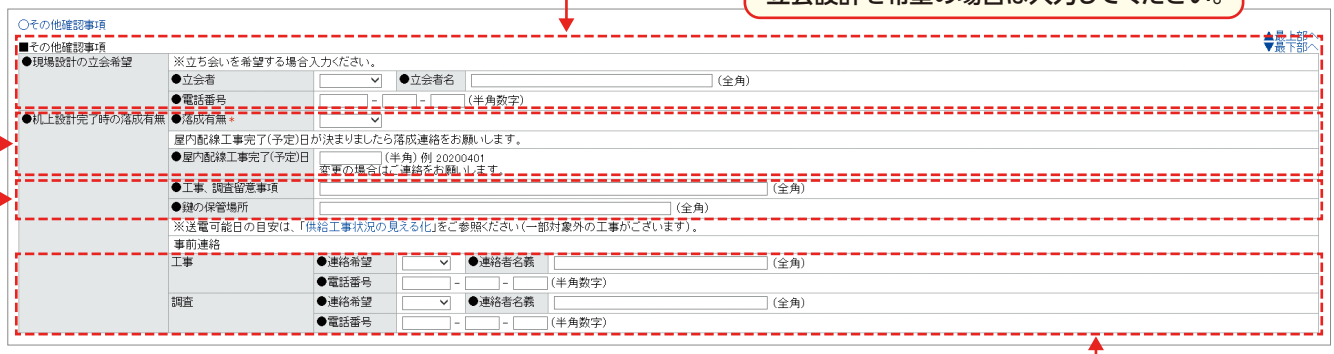

「工事」および「調査」に関する内容の登録をお願いいたします。
電気工事店さまにてSBを外す工事がある場合は保管場所の記載をお願いいたします。

連絡希望の有無,担当者を入力してください。

小売電気事業者さまにて添付いただきますが,電気工事店さまでも添付が可能です。
また,設備構築に必要な情報がある場合は,必要に応じて添付してください。
契約内容訂正に関する添付の場合は,小売電気事業者さまへのご連絡をお願いいたします。

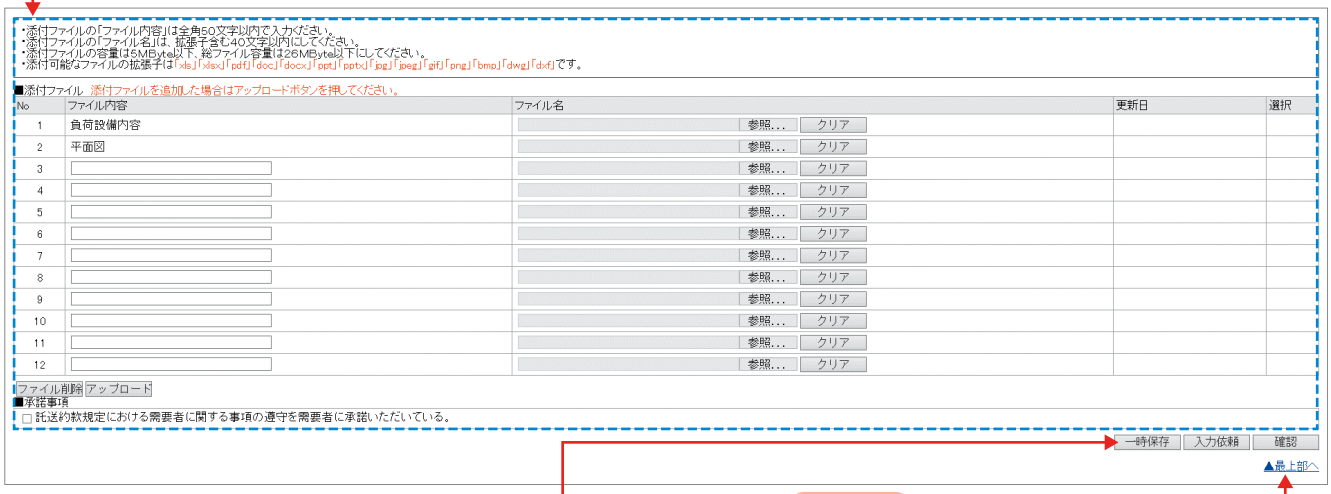

入力を中断する場合は「一時保存」をクリックしてください。

必須

入力が完了しましたら「確認」ボタンをクリックしてください。確認画面にて登録内容を確認のうえ「実行」をクリックすることでお申込み完了となります。


3 設備情報登録パターン —2.申込登録（臨時撤去）—

撤去申込を行う対象の確認を行います


臨時撤去のみお申込みを行う事が出来ます。
臨時以外の撤去に関しては小売電気事業者さまへご連絡してください。

STEP 1

検索をクリックしてください。

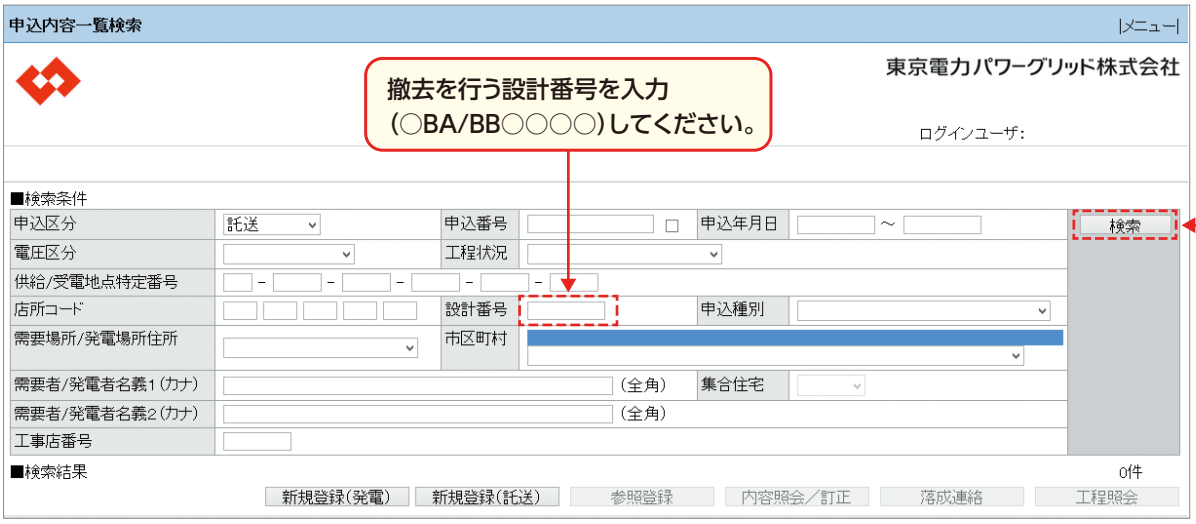

STEP 2

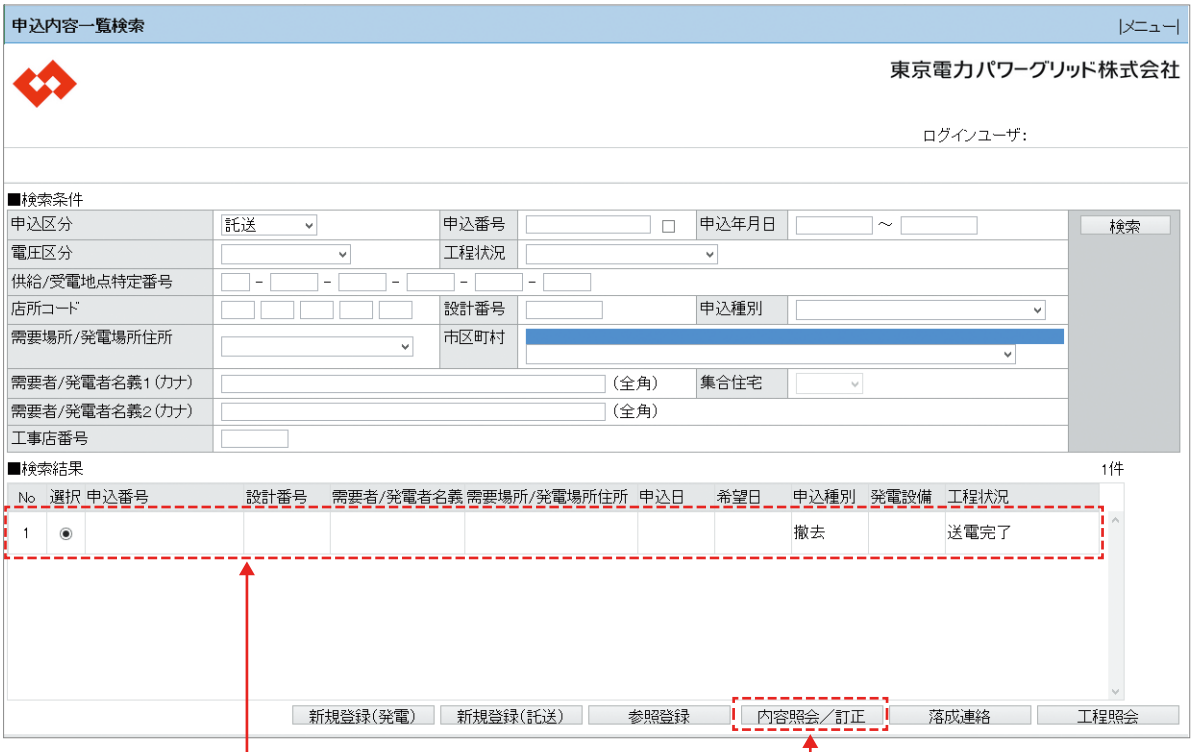

撤去を行うお申込みで間違いないか確認してください。

内容照会/訂正をクリックしてください。

STEP 3

メニューをクリックしてください。




①供給地点番号
②需要者名義
　の確認をしてください。

3 設備情報登録パターン —2.申込登録(臨時撤去)—

撤去申込を行います

STEP 1

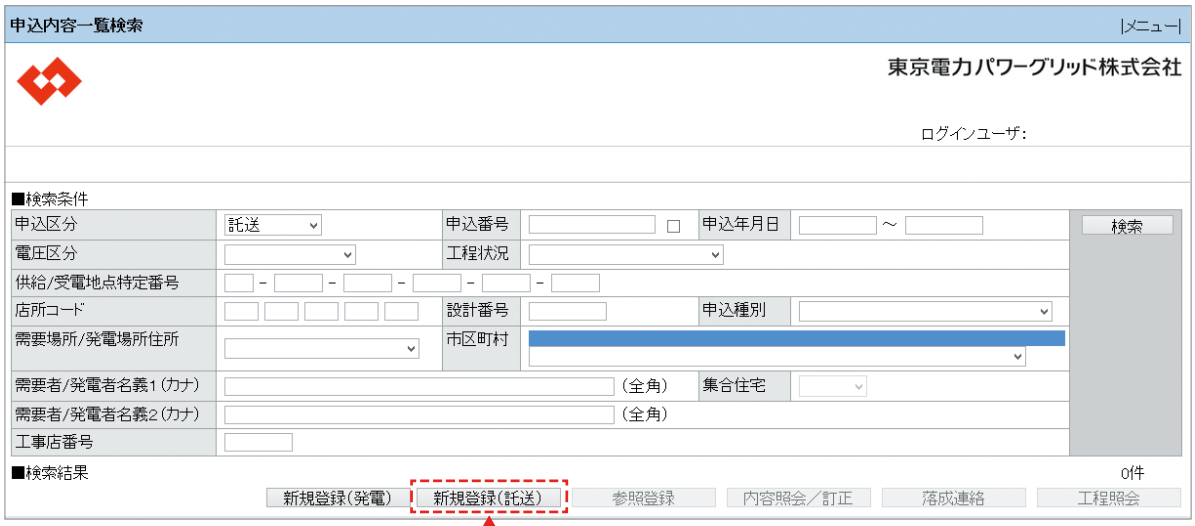


新規登録(託送)をクリックしてください。

STEP 2

低圧を選択してください。

確認を行った「①供給地点番号」を入力してください。

撤去を選択してください。

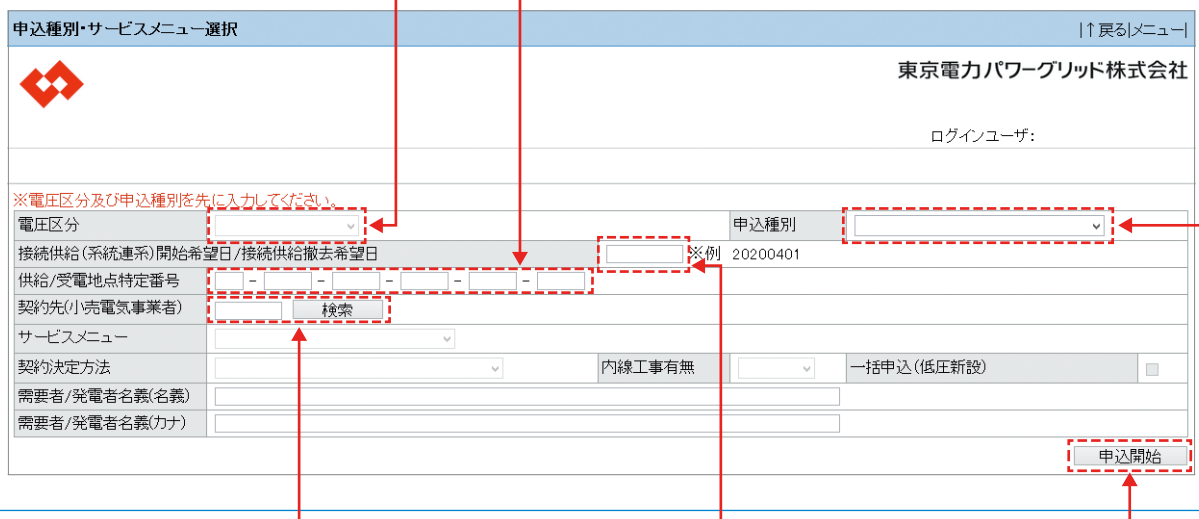

検索,契約先の小売電気事業者を選択してください。

申込開始をクリックしてください。

撤去希望日を入力してください。

注意	●本日より2営業日を空けた翌暦日が最短の入力可能日となります。 (例)4/20(月)の場合:最短の入力可能日4/23(木) 4/22(水)の場合:最短の入力可能日4/25(土) **●上記希望日は契約打ち切り希望日です。設備撤去工事日ではないためご注意ください。**


STEP 3

撤去を行う設計番号を入力
(○BA/BB○○○○)してください。



Web申込システムの
ユーザーIDを入力してください。

電気工事店さま番号
を入力してください。

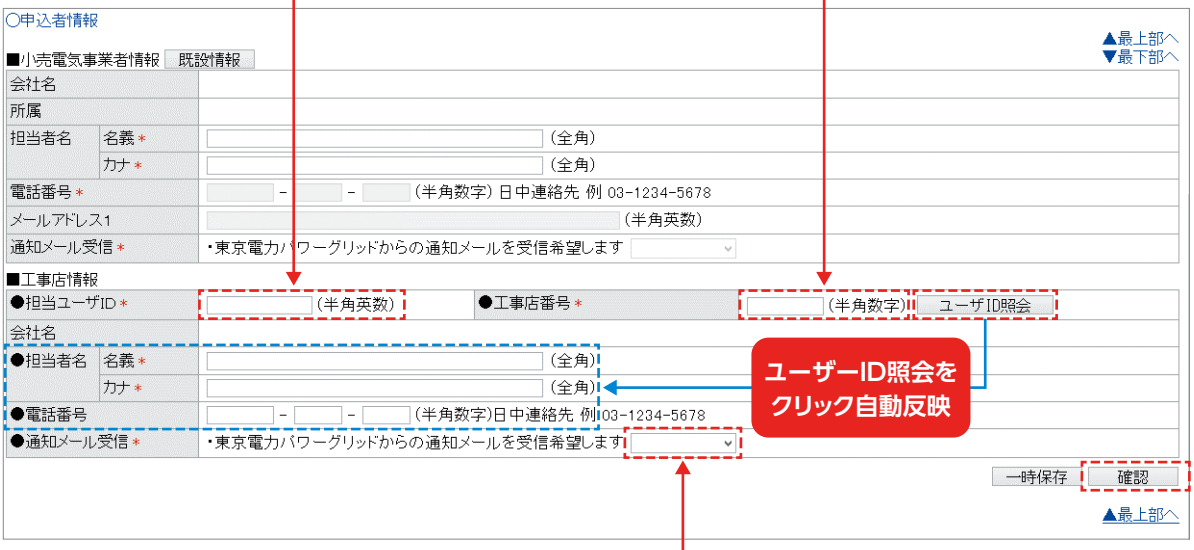


ユーザーID照会を
クリック自動反映

希望する/希望しないを選択してください。

確認をクリックして
確認画面へ移行してください。
内容を確認しよろしければ
実行をクリックしてください。

3 設備情報登録パターン —3.落成登録—

落成情報を入力してください。
※東電パワーグリッド工事の場合,「供給工事状況の見える化」を参考に登録してください。
受付された送電確定日については, 申込内容一覧検索ページから当該申込を選択し「工程照会」にて確認可能です。
※弊社工事予約状況によりご希望に添えない場合があります。
日程を変更する場合は再度落成登録をお願いいたします。
送電(連系)希望日は平日となるようお願いいたします。

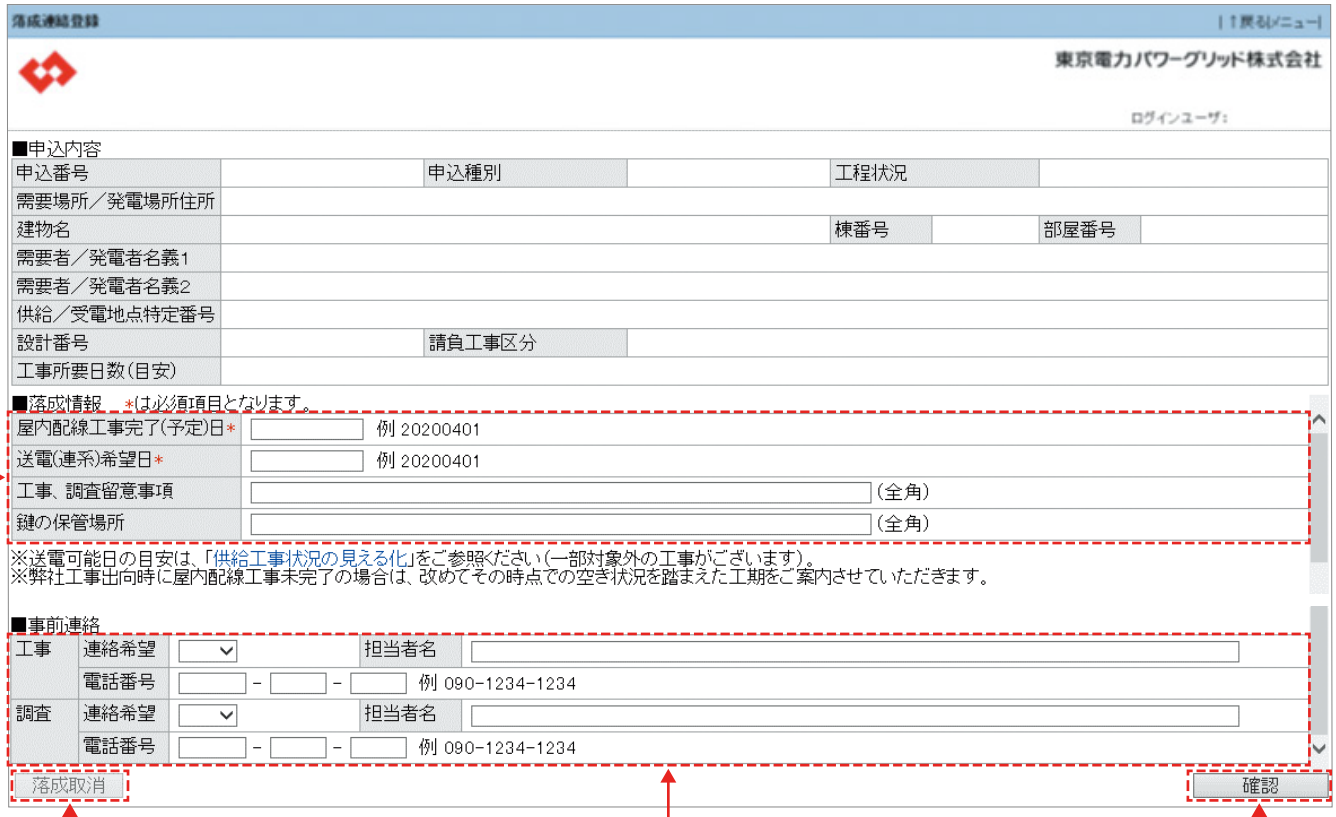

落成連絡の登録完了後, 落成連絡を取り消す場合は「落成取消」をクリックしてください。

入力が完了しましたら「確認」ボタンをクリックしてください。確認画面にて登録内容を確認のうえ「実行」をクリックすることでお申込み完了となります。

工事・調査をするにあたっての留意事項がありましたら入力(全角)してください。
※原則, 調査は平日にて受付しております。土日祝を希望の場合はお時間等お約束できかねる場合がございます。
お手数ですが理由についてご記載をお願いいたします。
工事・調査をするにあたっての鍵が必要な場合は保管場所を入力(全角)してください。
連絡希望の有無を選択, 担当者(全角), 電話番号を入力(半角)してください。

メッセージエリア
「確認」をクリックから遷移した場合，メッセージエリアに「以下の内容を登録します。よろしいでしょうか。」と表示されます。「落成取消」をクリックから遷移した場合，メッセージエリアに「以下の内容を削除します。よろしいでしょうか。」と表示されます。



入力内容の確認が完了し，誤りがない場合は**「実行」をクリック**してください。
誤りがある場合は最上部の「↑戻る」をクリックし，「落成連絡登録」へ戻ってください。

4 その他

① 設備情報登録時によくあるエラーコード一覧

■メッセージ一覧表は以下のとおりです。

メッセージ ID	入力項目	エラー内容
LVA2REE0054	●屋内配線工事完了(予定)日	屋内配線工事完了(予定)日は明日以降,接続供給開始希望日と同日までで入力してください。
LVA2ZZE0114	●引込線取付点の高さ⑦	引込線取付点の高さ⑦は小数値として不正です。入力可能文字は「0～9,"."(ピリオド)」のみです。
LVA2ZZE0158	●計量器を取付ない供給を	計量器を取付ない供給をは入力できません。
LVA2ZZE0159	引込柱 ●標識名①	引込柱_標識名①を入力してください。
LVA2ZZE0159	引込柱 ●番号②	引込柱_番号②を入力してください。
LVA2ZZE0159	●引込線取付点の高さ⑦	引込線取付点の高さ⑦を入力してください。
LVA2ZZE0159	●引込線の長さ⑧	引込線の長さ⑧を入力してください。
LVA2ZZE0159	●電柱から分岐点までの長さ⑨	電柱から分岐点までの長さ⑨を入力してください。
LVA2ZZE0159	●分岐点から取付点までの長さ⑩	分岐点から取付点までの長さ⑩を入力してください。
LVA2ZZE0159	●屋内配線工事完了(予定)日	机上設計完了時の落成有無_(屋内配線工事完了(予定)日)を入力してください。
LVA2ZZE0159	工事 ●連絡者名義	机上設計完了時の落成有無_事前連絡_工事_連絡者名義を入力してください。
LVA2ZZE0159	工事 ●電話番号	机上設計完了時の落成有無_事前連絡_工事_電話番号(市外局番)を入力してください。
LVA2ZZE0159	工事 ●電話番号	机上設計完了時の落成有無_事前連絡_工事_電話番号(市内局番)を入力してください。
LVA2ZZE0159	工事 ●電話番号	机上設計完了時の落成有無_事前連絡_工事_電話番号(加入者番号)を入力してください。
LVA2ZZE0159	調査 ●連絡者名義	机上設計完了時の落成有無_事前連絡_調査_連絡者名義を入力してください。
LVA2ZZE0159	調査 ●電話番号	机上設計完了時の落成有無_事前連絡_調査_電話番号(市外局番)を入力してください。
LVA2ZZE0159	調査 ●電話番号	机上設計完了時の落成有無_事前連絡_調査_電話番号(市内局番)を入力してください。
LVA2ZZE0159	調査 ●電話番号	机上設計完了時の落成有無_事前連絡_調査_電話番号(加入者番号)を入力してください。
LVA2ZZE0159	●共架	共架　高圧ナトリウム灯_品名を入力してください。
LVA2ZZE0159	●共架 高圧ナトリウム灯	共架　高圧ナトリウム灯_承認No,を入力してください。

① 設備情報登録時によくあるエラーコード一覧

■メッセージ一覧表は以下のとおりです。

メッセージ ID	入力項目	エラー内容
LVZZZZE0001	●自家用発電設備の設置 ●定格出力	定格出力は半角で入力してください。
LVZZZZE0001	●隣接柱（左） ●番号④	隣接柱(左)_番号④は半角で入力してください。
LVZZZZE0001	引込柱 ●番号②	引込柱_番号②は半角で入力してください。
LVZZZZE0001	●隣接柱（右） ●番号⑥	隣接柱(右)_番号⑥は半角で入力してください。
LVZZZZE0001	●引込線取付点の高さ⑦	引込線取付点の高さ⑦は半角で入力してください。
LVZZZZE0001	●引込線の長さ⑧	引込線の長さ⑧は半角で入力してください。
LVZZZZE0001	●電柱から分岐点までの長さ⑨	電柱から分岐点までの長さ⑨は半角で入力してください。
LVZZZZE0001	●分岐点から取付点までの長さ⑩	分岐点から取付点までの長さ⑩は半角で入力してください。
LVZZZZE0002	●隣接柱（左） ●標識名③	隣接柱(左)_標識名③は全角で入力してください。
LVZZZZE0002	引込柱 ●標識名①	引込柱_標識名①は全角で入力してください。
LVZZZZE0002	●隣接柱（右） ●標識名⑤	隣接柱(右)_標識名⑤は全角で入力してください。
LVZZZZE0002	●協議番号	事前協議_協議番号は全角で入力してください。
LVZZZZE0002	●自家用発電設備の設置 ●種別（その他）	自家用発電設備の設置_種別(その他)は全角で入力してください。
LVZZZZE0003	●現場設計の立会希望 ●電話番号	現場設計の立会希望_電話番号(市外局番)は半角数字で入力してください。
LVZZZZE0003	工事 ●電話番号	机上設計完了時の落成有無_事前連絡_工事_電話番号(市外局番)は半角数字で入力してください。
LVZZZZE0003	調査 ●電話番号	机上設計完了時の落成有無_事前連絡_調査_電話番号(市外局番)は半角数字で入力してください。
LVZZZZE0003	●自家用発電設備の設置 ●定格出力	定格出力は半角数字で入力してください。
LVZZZZE0003	●引込線の長さ⑧	引込線の長さ⑧は半角数字で入力してください。
LVZZZZE0003	●電柱から分岐点までの長さ⑨	電柱から分岐点までの長さ⑨は半角数字で入力してください。
LVZZZZE0003	●分岐点から取付点までの長さ⑩	分岐点から取付点までの長さ⑩は半角数字で入力してください。
LVZZZZE0008	●隣接柱（右） ●番号⑥	隣接柱(右)_番号⑥は半角英数字で入力してください。

4 その他

❶ 設備情報登録時によくあるエラーコード一覧

■メッセージ一覧表は以下のとおりです。

メッセージ ID	入力項目	エラー内容
LVZZZZE0012	●自家用発電設備の設置 ●関連発電申込番号	関連発電申込番号は固定長項目です。13文字。
LVZZZZE0014	●工事区分	工事区分は必須項目です。
LVZZZZE0014	●引込工事	引込工事は必須項目です。
LVZZZZE0014	●計器取付位置の変更	計器取付位置の変更は必須項目です。
LVZZZZE0014	●アンペアブレーカ取付位置の変更	アンペアブレーカ取付位置の変更は必須項目です。
LVZZZZE0014	●引込方法	引込方法は必須項目です。
LVZZZZE0014	●引込線工事 ●設計協議を希望	設計協議を希望は必須項目です。
LVZZZZE0014	●引込線工事 ●設計協議を希望	上記以外の場合は，個別に協議をさせていただきます。必要に応じて現場立会をお願いいたします。引込線工事施工時に地上高・離隔などが確保されていない場合，工事を施行できない(保留)ことがあります。は必須項目です。
LVZZZZE0014	●机上設計完了時の落成有無 ●落成有無	机上設計完了時の落成有無は必須項目です。

❷ 工程状況の一覧

工程状況	工程内容
一時保存	お申込み前の一時保存中の状態です。
再申込待ち	お申込み内容に不備等があり，差戻しさせていただいた状態（お申込み前の状態）です。
申込受付待ち	お申込み済である状態です。
申込受付中	お申込み内容を確認させていただいている状態です。
申込受付完了	お申込み受付を行い，受持エリアへ設計等の依頼をしている状態です。
お支払先情報登録待ち	工事費が発生した場合でお支払先情報の登録がない状態です。
お支払先情報登録完了	お支払先情報の登録が完了した状態です。
お支払先情報確認済	お支払先情報の登録を確認させていただいた状態です。
お支払連絡待ち	請求書払いの場合でご入金の連絡待ちの状態です。
お支払連絡完了	請求書払いの場合でご入金の連絡をいただいた状態です。
お支払再確認	請求書払いの場合でご入金の連絡に不備等があり差戻しさせていただいた状態です。
お支払確認完了	請求書払いの場合でご入金の連絡を確認させていただいた状態です。
供給開始日延期	予定していた供給開始日が延期になった状態です。
落成登録待ち	屋内配線工事完了連絡が可能になった状態です。
落成登録完了	屋内配線工事完了連絡をいただいた状態です。
落成登録取消	屋内配線工事完了連絡の取消をした状態です。
落成受付完了	屋内配線工事完了連絡を受付した状態です。
送電完了	弊社工事および調査が完了した状態です。
申込取消	お申込みを取消した状態です。

送信メール一覧	メール内容
設備情報のご登録のお願い	低圧新増設お申込み時に小売電気事業者さまが設備内容を電気工事店さまへ登録を依頼する場合です。
申込受付完了のお知らせ	弊社にてお申込みの受付処理が完了した場合です。
落成情報のご登録のお願い	弊社設計等が完了した場合です。
供給開始日延期のお知らせ	弊社が竣工調査を行った際に調査不良または不調により送電延期となった場合です。
送電予定日の決定のお知らせ	送電予定日が決定した場合です。
送電完了のお知らせ	弊社にて竣工調査が完了した場合です。

③ 事業所コード一覧

事業所コード	支社名
001	銀座支社
002	上野支社(江東)
003	上野支社(上野)
004	東京総支社(新宿)
005	渋谷支社(品川)
006	上野支社(江東)
007	上野支社(上野)
008	東京総支社(大塚)
009	東京総支社(大塚)
010	東京総支社(荻窪)
011	東京総支社(荻窪)
012	渋谷支社(渋谷)
013	渋谷支社(品川)
016	渋谷支社(渋谷)
019	上野支社(上野)

101	栃木総支社(宇都宮)
102	栃木総支社(宇都宮)
103	栃木南支社(小山)
104	栃木南支社(足利)
105	栃木総支社(那須)
106	栃木南支社(足利)
107	栃木南支社(小山)
108	栃木総支社(宇都宮)
109	栃木総支社(宇都宮)
110	栃木総支社(宇都宮)
111	栃木総支社(那須)

201	高崎支社(渋川)
202	高崎支社(渋川)
203	高崎支社(渋川)
204	群馬総支社(前橋)
205	群馬総支社(前橋)
206	群馬総支社(太田)
207	群馬総支社(太田)
208	群馬総支社(太田)
209	高崎支社(高崎)
210	高崎支社(高崎)
211	高崎支社(高崎)
212	高崎支社(高崎)
213	高崎支社(渋川)

事業所コード	支社名
301	茨城総支社(水戸)
302	茨城総支社(水戸)
303	茨城総支社(水戸)
304	茨城総支社(下館)
305	土浦支社(土浦)
306	土浦支社(竜ヶ崎)
307	土浦支社(土浦)
308	土浦支社(竜ヶ崎)
309	土浦支社(竜ヶ崎)
310	茨城総支社(下館)
311	茨城総支社(下館)
312	茨城総支社(水戸)
313	土浦支社(竜ヶ崎)

401	埼玉総支社(さいたま)
402	埼玉総支社(さいたま)
403	埼玉総支社(春日部)
404	熊谷支社(熊谷)
405	熊谷支社(熊谷)
406	熊谷支社(熊谷)
407	熊谷支社(秩父)
408	熊谷支社(熊谷)
409	川越支社(川越)
410	川越支社(川越)
411	川越支社(志木)
412	川越支社(志木)
413	埼玉総支社(川口)
414	埼玉総支社(川口)
415	熊谷支社(熊谷)
416	埼玉総支社(春日部)
417	埼玉総支社(さいたま)
418	埼玉総支社(川口)

501	千葉総支社(千葉)
502	千葉総支社(京葉)
503	千葉総支社(京葉)
504	千葉総支社(東葛)
505	千葉総支社(東葛)
506	成田支社
507	成田支社
508	成田支社
509	木更津支社
510	木更津支社
511	千葉総支社(東葛)
512	木更津支社
513	木更津支社
514	成田支社
515	千葉総支社(千葉)
516	千葉総支社(京葉)
517	千葉総支社(千葉)

事業所コード	支社名
601	多摩総支社(八王子)
602	多摩総支社(立川)
603	多摩総支社(立川)
604	多摩総支社(立川)
605	多摩総支社(八王子)
606	多摩総支社(八王子)
607	多摩総支社(武蔵野)
608	多摩総支社(武蔵野)
609	多摩総支社(武蔵野)


701	神奈川総支社(横浜)
702	神奈川総支社(横浜)
703	川崎支社(鶴見)
704	川崎支社(川崎)
705	相模原支社(平塚)
706	神奈川総支社(横須賀)
707	神奈川総支社(藤沢)
708	相模原支社(平塚)
709	川崎支社(川崎)
710	相模原支社(平塚)
711	相模原支社(小田原)
712	川崎支社(鶴見)
713	神奈川総支社(藤沢)
714	神奈川総支社(横浜)
715	相模原支社(平塚)
716	相模原支社(小田原)
717	川崎支社(川崎)
718	神奈川総支社(横浜)

801	山梨総支社(大月)
802	山梨総支社(大月)
803	山梨総支社(甲府)
804	山梨総支社(甲府)
805	山梨総支社(甲府)
806	山梨総支社(甲府)
807	山梨総支社(甲府)

901	静岡総支社(沼津)
902	静岡総支社(沼津)
903	静岡総支社(沼津)
904	静岡総支社(伊豆)
905	静岡総支社(伊豆)
906	静岡総支社(伊豆)
907	静岡総支社(伊豆)
908	静岡総支社(富士)
909	静岡総支社(富士)

④ 申込内容一覧検索

■申込内容一覧表は以下のとおりです。

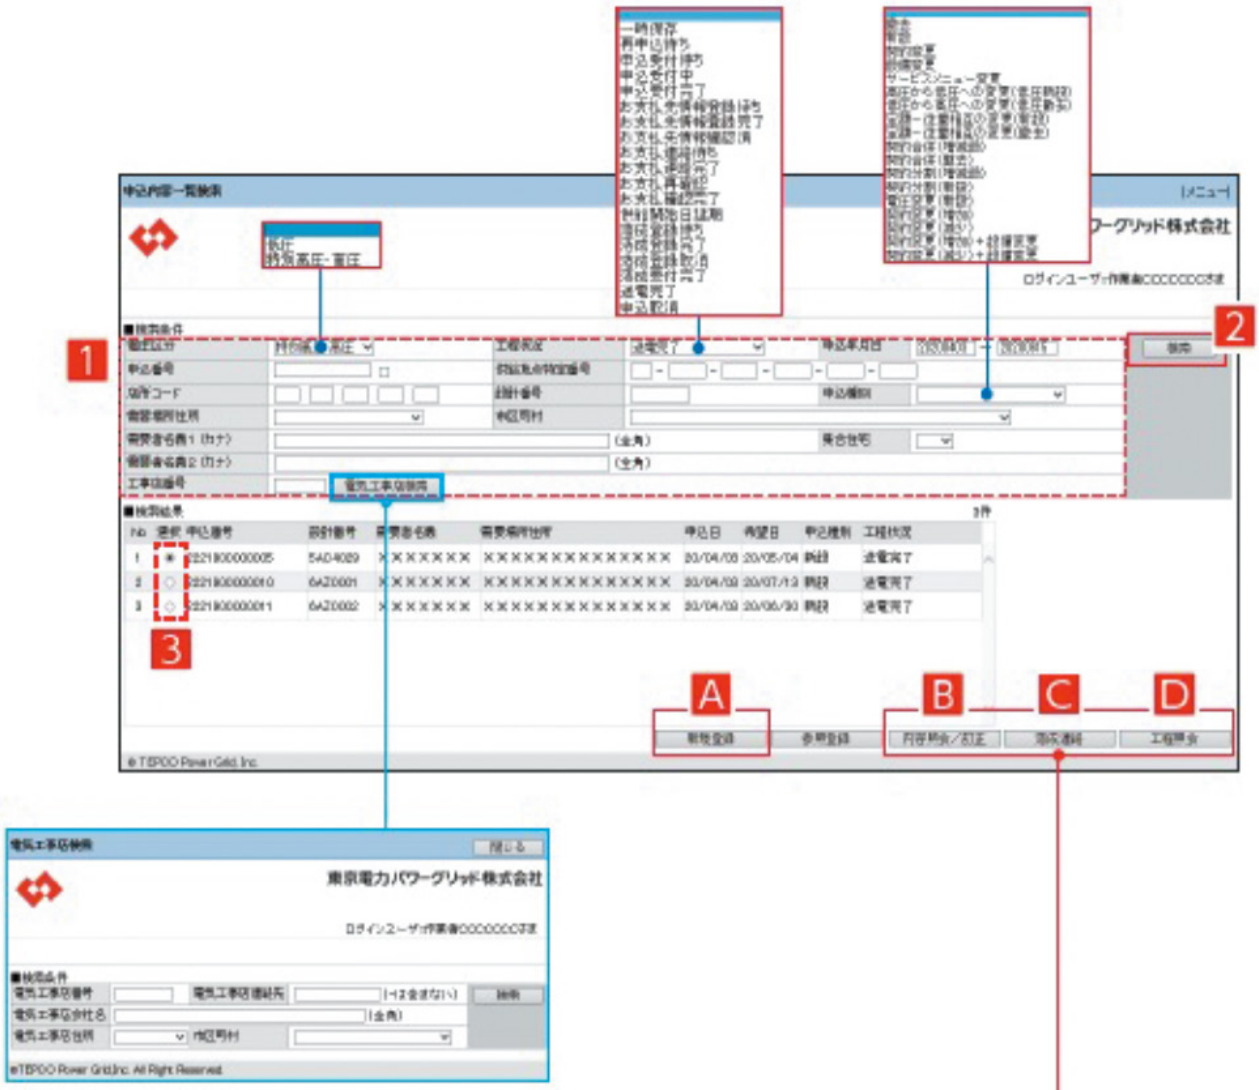

■各ボタンの説明

A	新規登録	臨時撤去申込時
B	内容照会/訂正	設備情報の登録 申込内容照会
C	落成連絡	既申込の落成連絡
D	工程照会	既申込の工程状況照会

※A～Dは1～3で既申込を検索・選択のうえクリックしてください。

設備情報の登録は1から入力してください

④ 申込内容一覧検索

申込種別での検索	
撤去	接続送電メニューの使用期間終了にともない弊社供給設備の取外しが必要な申込一覧。
新設	電気の供給・受電にあたって新たに弊社供給設備を施設する申込一覧。
契約変更	契約容量や契約決定方法等を変更する場合および変更にともなう弊社供給設備の工事が必要となる申込一覧。
設備変更	契約変更によらず弊社供給設備の工事が必要となる申込一覧（逆潮流が発生しない発電設備の変更がある場合を含む）。
サービスメニュー変更	弊社供給設備の工事がなく接続送電サービスメニューのみ変更となる申込一覧。
高圧から低圧への変更（低圧新設）	高圧供給から低圧供給への変更にともなう弊社供給設備の工事が必要となる申込一覧。
低圧から高圧への変更（低圧撤去）	低圧供給から高圧供給への変更にともなう弊社供給設備の工事が必要となる申込一覧。
定額ー従量相互の変更（新設分）	定額制ー従量制相互の変更にともなう弊社供給設備の新設工事が必要となる申込一覧。
定額ー従量相互の変更（撤去分）	定額制ー従量制相互の変更にともなう弊社供給設備の撤去工事が必要となる申込一覧。
契約合併（増減設分）	契約の合併時に契約容量や契約決定方法等を変更する場合および変更にともなう弊社供給設備の工事が必要となる申込一覧。
契約合併（撤去）	契約の合併時に弊社供給設備の取外し工事が必要となる申込一覧。
契約分割（増減設分）	契約の分割時に契約容量や契約決定方法等を変更する場合および変更にともなう弊社供給設備の工事が必要となる申込一覧。
契約分割（新設）	契約の分割時に弊社供給設備を施設する申込一覧。

④ 申込内容一覧検索

工程状況での検索	
一時保存	設備情報登録前の一次保存中の状態の申込一覧。
再申込待ち	お申込み内容に不備があり，差戻しされている（設備情報登録前の状態）一覧。
申込受付待ち	設備情報登録完了。お申込み内容を確認前の状態の一覧。
申込受付中	設備情報登録完了。お申込み内容を確認させていただいている状態の一覧。
申込受付完了	お申込み受付を行い，受持エリアへ設計等の依頼をしている状態の一覧。
お支払先情報登録待ち	工事費が発生した場合でお支払先情報の登録待ちの状態の一覧。
お支払先情報登録完了	お支払先情報の登録が完了した状態の一覧。
お支払先情報確認済	お支払先情報の登録が完了し，ご請求メールを送信済みの状態の一覧。
お支払連絡待ち	ご請求中のお申込みで入金の連絡待ちの状態の一覧。
お支払連絡完了	ご請求中のお申込みで入金の連絡をいただいた状態の一覧。
お支払再確認	ご請求のお申込みでご入金連絡に不備等があり差戻しさせていただいた状態の一覧。
お支払確認完了	ご請求のお申込みでご入金連絡を確認させていただいた状態の一覧。
供給開始日延期	予定していた供給開始日が延期になった状態の一覧。
落成登録待ち	屋内配線工事完了連絡が可能になった状態の一覧。
落成登録取消	屋内配線工事完了連絡を取消をした状態の一覧。
落成受付完了	屋内配線工事完了連絡を受付した状態の一覧。
送電完了	弊社工事および調査が完了した状態の一覧。
申込取消	お申込みを取消した状態の一覧。

4 申込内容一覧検索

■既申込の検索・選択

検索可能な範囲

●電気工事店さま，主任技術者さま等。
ログインユーザのユーザIDが登録されているお申込み。

検索・選択方法

1「検索条件」を入力
※検索パターンは下表を参照してください。
※申込年月日…… 例）2020年4月1日の場合 ⟶20200401
※申込種別…… お申込み可能な申込種別(P.00)を参考に選択してください。

▼

2「検索」をクリック

▼

3「選択」により目当ての既申込を選択

■検索条件の検索パターン

凡例	①② ……必須項目　△ ……任意項目　— ……入力不可

検索条件項目 / パターン	電圧区分	工程状況	申込年月日	申込番号	供給他点特定番号	店所コード	設計番号	申込種別	需要場所住所	市区町村	需要者名義1〈カナ〉	需要者名義2〈カナ〉	集合住宅	工事店番号
パターン1	△	①	②	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—
パターン2	—	—	—	①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
パターン3	—	—	—	—	①	—	—	—	—	—	—	—	—	—
パターン4	△	—	—	—	—	△	①	—	—	—	—	—	—	—
パターン5	△	—	—	—	—	△	—	①	—	—	—	—	—	—
パターン6	△	—	—	—	—	△	—	—	①	②	—	—	—	—
パターン7	△	—	—	—	—	△	—	—	—	—	①	—	—	—
パターン8	△	—	—	—	—	△	—	—	—	—	①	②	—	—
パターン9	△	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	①	—
パターン10	△	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	①

⑤ 様式類

■ホームページへ掲載されている様式類は以下のとおりです。

集合住宅容量・件数一覧

集合住宅の新設お申込み時に添付してください。

https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/demand/web/pdf/syuugouzyuutaku_r.xls

託送申込書

街路灯の大量お申込み時に添付してください（件数10件以上が対象）。

https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/demand/web/pdf/takusou.xls

引込線・計器工事設計書

引込請負工事お申込み時に添付してください。

https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/demand/web/pdf/hikikomisen_keikisekei.xls

引込線工事自主検査報告書（引込請負工事竣工報告用）

東京電力パワーグリッドへのご報告時にご使用ください。

https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/demand/web/pdf/zisyukensa.xls

組合せ計器（低圧変流器）取付状況確認

組合せ計器の設置が必要となる場合はお申込み時に添付してください。

※組合せ計器（低圧変流器）の取付となる契約。

- 電灯25kVA以上（ただし，臨時電灯の主開閉器契約25kVA［契約主開閉器が125A］は除く。）
- 電力39kW以上（ただし，臨時電力の主開閉器契約43kW［契約主開閉器が125A］は除く。）

https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/demand/web/pdf/kumiawasekeiki.xls

電気工事店登録届出書

弊社への「電気工事店登録」がお済でない場合はこちらの「電気工事店登録届出書」に情報を登録のうえ事業所受け持ちエリアへお申込みください。

https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/demand/web/pdf/denkikoujiten.xls

※弊社事業所検索は「こちら」から。

https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/workshop-search/index-j.html

特例区域等の適用に関する確認書

特例需要場所および電力融通のお申込み時に添付してください。

https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/demand/web/pdf/tokureikuiki.xls

※特例需要場所適用に関する概要資料は以下。

https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/demand/web/pdf/fukusu_hikikomi.pdf

MEMO