



# 高圧引込線新設工事における 電気主任技術者様立ち合い省略時のお願い

立ち合い省略を希望される場合は、**事前に電気主任技術者様にて安全措置を実施していただき**、「**高圧供給設備の安全措置について**」を提出していただく必要があります。

## 引込線工事までの主な流れ

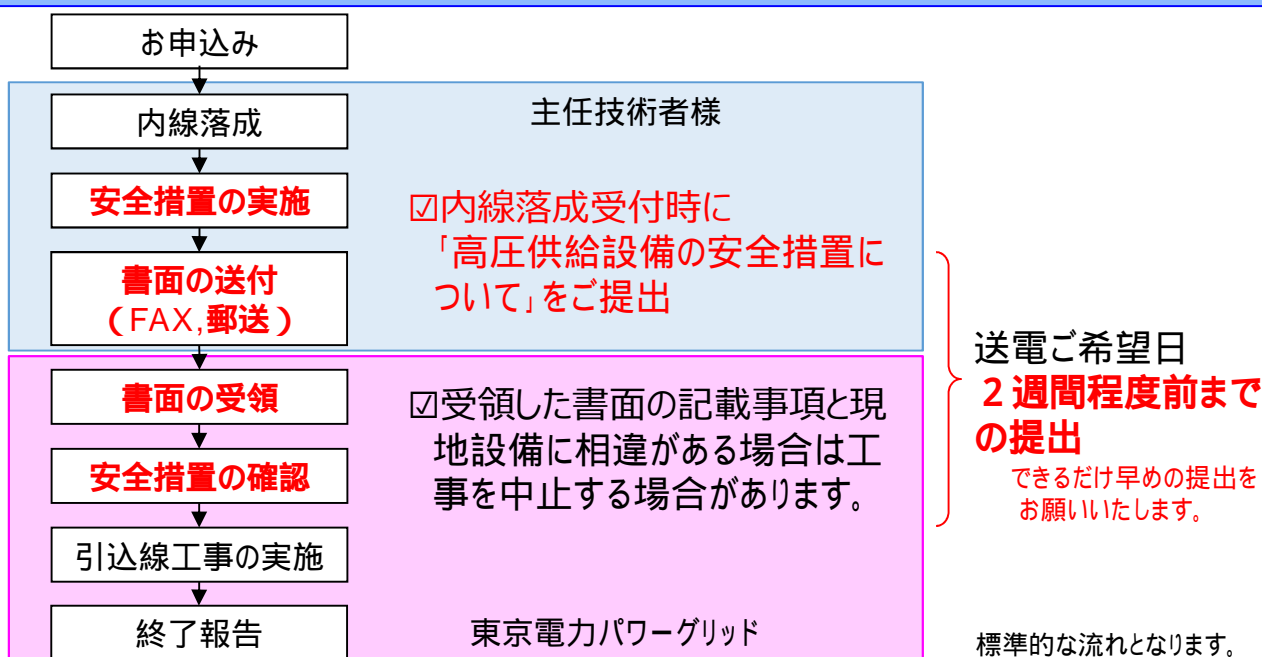

## 安全措置内容

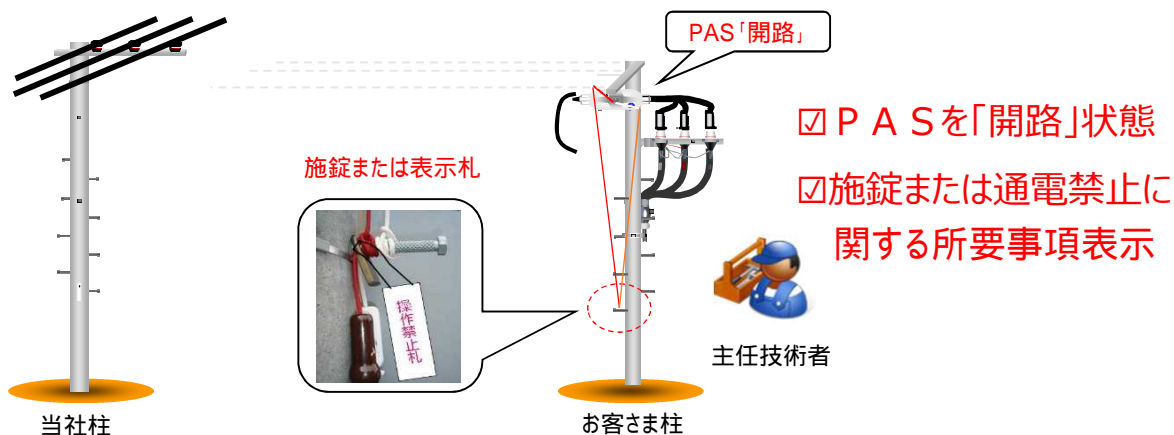

事前提出様式は次ページをご使用ください



東京電力パワーグリッド株式会社

東京電力パワーグリッド

<http://www.tepco.co.jp/pg/index-j.html>

# 様式「高圧供給設備の安全措置について」

東京電力パワーグリッド株式会社 宛

年 月 日

(設計番号)

(事業場名・住所)

(電気主任技術者名)

印

(承認番号)

- 関東 - ELE -  
(承認月日) 年 月 日

## 高圧供給設備の安全措置について

高圧供給設備における安全措置について、労働安全衛生規則 第339条にもとづき、下記のとおり実施いたしましたので、貴社高圧引込線工事を実施して頂けますようお願いいたします。

### 記

1. 電線路からの分離  
地絡継電装置付き高圧交流負荷開閉器(PAS)の開路

2. 安全措置  
開路に用いた開閉器(PAS)に以下の安全措置を実施  
施錠  
通電禁止に関する所要事項を表示  
監視人

3. 安全措置実施日  
年 月 日

4. 安全措置確認者  
主任技術者  
主任技術者代行

5. 工事許可  
上記のとおり、安全措置を「3.安全措置実施日」に実施しました。よって、安全措置により開路に用いた開閉器(PAS)の電源側(一次側)への高圧引込線充電について、現地立ち会い無しで実施することを認めます。  
開閉器(PAS)電源側の高圧引込線充電予定日および充電完了の連絡先は、以下、記載連絡先までお願いいたします。

連絡希望方法(○で囲む)	連絡先	担当者
電話	TEL	宛
Fax	FAX	
メール	メール	

### 東京電力PG使用

高圧引込線充電予定日の連絡  
充電予定日 月 日 曜日 連絡日: 月 日 PG連絡者: 東京電力PG工事監理 主任技術者さま

高圧引込線充電完了連絡(受電日から3営業日以内に連絡)東京電力PG工事監理 主任技術者さま  
充電完了日 月 日 曜日 連絡日: 月 日 PG連絡者:

充電完了連絡 東京電力PG工事監理 東京電力PG制御

# 様式「高圧供給設備の安全措置について」

## 記載箇所

東京電力パワーグリッド株式会社 宛

年 月 日

(設計番号)

(事業場名・住所)

(電気主任技術者名)

(印)

(承認番号)

- 関東 - ELE -

(承認月日)

年 月 日

### 高圧供給設備の安全措置について

高圧供給設備における安全措置について、労働安全衛生規則 第339条にもとづき、下記のとおり実施いたしましたので、貴社高圧引込線工事を実施して頂けますようお願いいたします。

#### 記

#### 1. 電線路からの分離

- 地絡継電装置付き高圧交流負荷開閉器(PAS)の開路

#### 2. 安全措置

開路に用いた開閉器(PAS)に以下の安全措置を実施

- 施錠
- 通電禁止に関する所要事項を表示
- 監視人

いずれかの項目に、主任技術者様にてチェックをお願いいたします。

#### 3. 安全措置実施日

年 月 日

#### 4. 安全措置確認者

- 主任技術者
- 主任技術者代行

いずれかの項目に、主任技術者様にてチェックをお願いいたします。

#### 5. 工事許可

上記のとおり、安全措置を「3.安全措置実施日」に実施しました。よって、安全措置により開路に用いた開閉器(PAS)の電源側(一次側)への高圧引込線充電について、現地立ち会い無しで実施することを認めます。

開閉器(PAS)電源側の高圧引込線充電予定日および充電完了の連絡先は、以下、記載連絡先までお願いいたします。

連絡希望方法(○で囲む)	連絡先	担当者
電話	TEL	宛
Fax	FAX	
メール	メール	

#### 東京電力PG使用

高圧引込線充電予定日の連絡  
充電予定日 月 日 曜日

東京電力PG工事監理 主任技術者さま  
連絡日: 月 日 PG連絡者:

高圧引込線充電完了連絡(受電日から3営業日以内に連絡)東京電力PG工事監理 主任技術者さま  
充電完了日 月 日 曜日 連絡日: 月 日 PG連絡者:

充電完了連絡

東京電力PG工事監理 東京電力PG制御