


神奈川県

系統連系空容量マッピング ～154kVの電力系統～

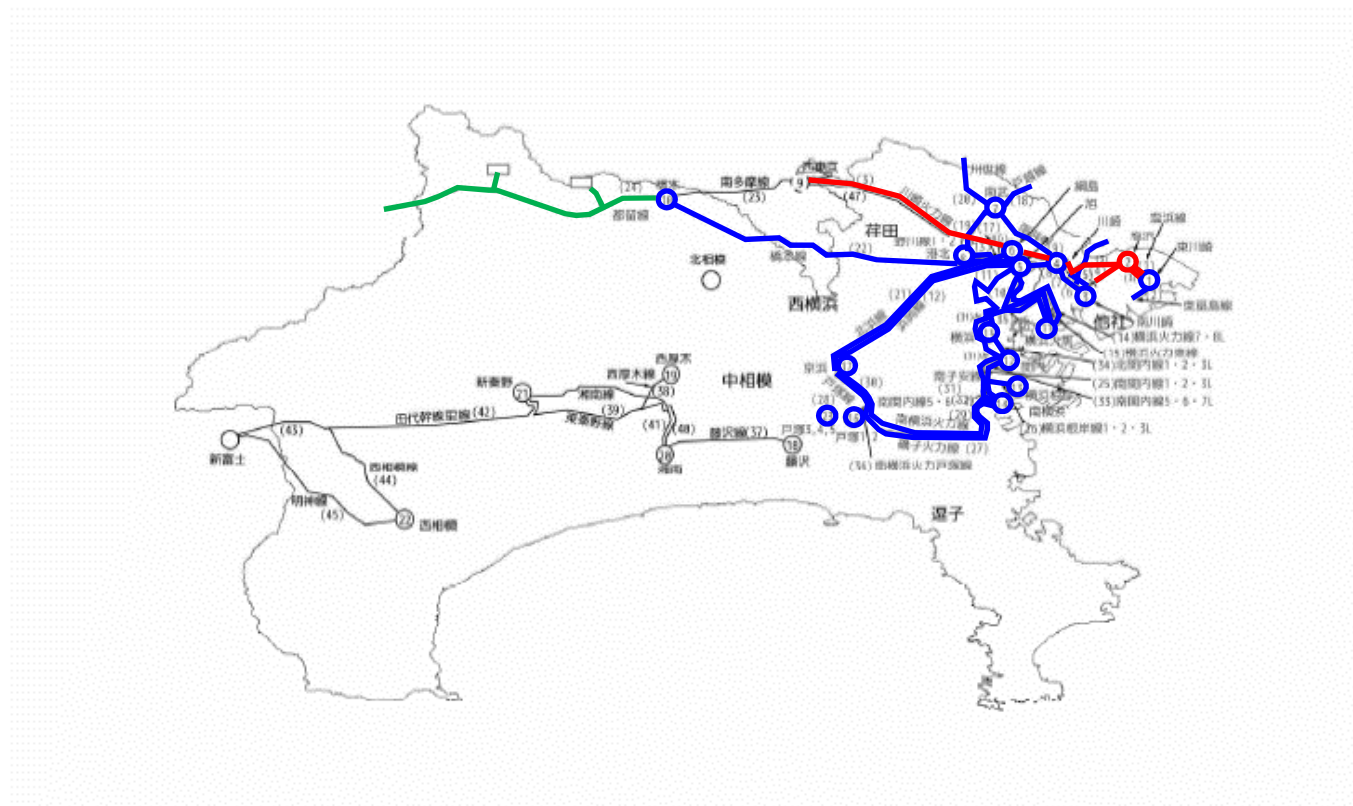


資料作成日 2021年4月1日

転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社

神奈川県

系統連系空容量マッピング ～66kVの電力系統～

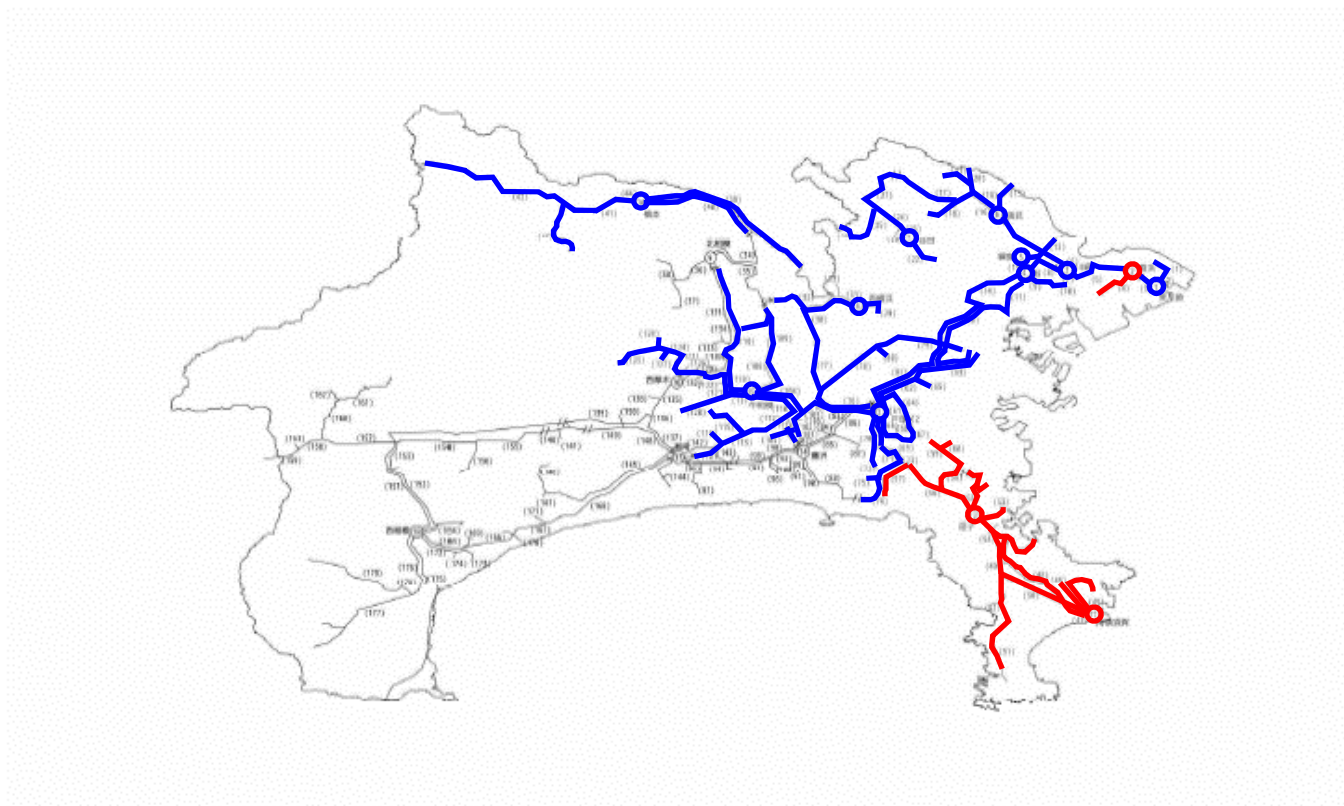

資料作成日 2021年4月1日

転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社

神奈川県

ノンファーム型接続対象設備 ～送電線～

送電線No	送電線名	電圧(kV)	ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考
				当該設備	上位系のノンファーム設備	
神奈川	154kV 1 塩浜線	154				
神奈川	154kV 2 東扇島線	154	適用		送125、送126、送127、送129	
神奈川	154kV 3 川崎火力線	154				
神奈川	154kV 4 浜川崎線	154				
神奈川	154kV 5 白石線1・2L	154	適用		変18、送100、送105	
神奈川	154kV 6 南川崎南太田線	154	適用		変18、送100、送105	
神奈川	154kV 7 白石線3・4L	154	適用		送144、送92	
神奈川	154kV 8 島崎線1・2・3・4L	154	適用		送144、送92	
神奈川	154kV 9 南武線	154	適用		送144、送92	
神奈川	154kV 10 横浜火力南線	154	適用		変18、送100	
神奈川	154kV 11 横浜火力北線	154	適用		変18、送100	
神奈川	154kV 12 浜岡線	154	適用		変18、送100	
神奈川	154kV 13 北旭線	154	適用		変18、送100	
神奈川	154kV 14 横浜火力線7・8L	154	適用		送144、送92	
神奈川	154kV 15 横浜火力東線	154	適用		送144、送92	
神奈川	154kV 16 大倉山線	154	適用		送144、送92	
神奈川	154kV 17 北島線	154	適用		送144、送92	
神奈川	154kV 18 戸越線	154	適用		送144、送92	
神奈川	154kV 19 野川線1・2・3・4L	154	適用		送144、送92	
神奈川	154kV 20 川世線	154	適用		送144、送92	
神奈川	154kV 21 北浜線	154	適用		変18、送100	
神奈川	154kV 22 橋本線	154	適用		送144、送92	
神奈川	154kV 23 南多摩線	154				
神奈川	154kV 24 都留線	154				
神奈川	154kV 25 南関内線1・2・3L	154	適用		変18、送100	
神奈川	154kV 26 横浜根岸線1・2・3L	154	適用		変18、送100	
神奈川	154kV 27 磯子火力線	154	適用		変18、送100	
神奈川	154kV 28 戸塚線	154	適用		変18、送100	
神奈川	154kV 29 南横浜火力線	154	適用		変18、送100	
神奈川	154kV 30 南横浜火力線	154	適用		変18、送100	
神奈川	154kV 31 南子安線	154	適用		変18、送100	
神奈川	154kV 32 南関内線5・6・7L	154	適用		変18、送100	
神奈川	154kV 33 南関内線5・6・7L	154	適用		変18、送100	

神奈川県

ノンファーム型接続対象設備 ～送電線～

送電線No	送電線名	電圧(kV)	ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考
				当該設備	上位系のノンファーム設備	
神奈川	154kV 34	北関内線1・2・3L	154	適用		変18、送100
神奈川	154kV 35	子浜線1・2・3L	154	適用		変18、送100
神奈川	154kV 36	南横浜火力戸塚線	154	適用		変18、送100
神奈川	154kV 37	藤沢線	154			
神奈川	154kV 38	西厚木線	154			
神奈川	154kV 39	東秦野線	154			
神奈川	154kV 40	湘南線	154			
神奈川	154kV 41	東秦野線	154			
神奈川	154kV 42	田代幹線里線	154			
神奈川	154kV 43	田代幹線里線	154			
神奈川	154kV 44	西相模線	154			
神奈川	154kV 45	明神線	154			
神奈川	154kV 46	横浜火力旭線	154	適用		変18、送100
神奈川	154kV 47	柿生線	154			
神奈川	66kV 1	浮島陸線	66	適用		送125、送126、送127、送129
神奈川	66kV 2	千鳥町線	66	適用		送125、送126、送127、送129
神奈川	66kV 3	塩浜東線	66	適用		送125、送126、送127、送129
神奈川	66kV 4	塩浜南線	66			
神奈川	66kV 5	中島線	66	適用		送144、送92
神奈川	66kV 6	南崎線	66	適用		送144、送92
神奈川	66kV 7	市場線	66	適用		送144、送92
神奈川	66kV 8	小倉線	66	適用		変18、送100
神奈川	66kV 9	寺尾線	66	適用		変18、送100
神奈川	66kV 10	北の台線	66	適用		変18、送100
神奈川	66kV 11	子安線	66	適用		変18、送100
神奈川	66kV 12	相武線	66	適用		送144、送92
神奈川	66kV 13	旭綱島線	66	適用		送144、送92
神奈川	66kV 14	保土ヶ谷線	66	適用		送144、送92
神奈川	66kV 15	下野毛線	66	適用		送144、送92
神奈川	66kV 16	菅生線	66	適用		送144、送92
神奈川	66kV 17	菅生線	66	適用		送144、送92
神奈川	66kV 18	市ヶ尾線	66	適用		送144、送92
神奈川	66kV 19	千南線	66	適用		送144、送92

神奈川県

ノンファーム型接続対象設備 ～送電線～

送電線No	送電線名	電圧(kV)	ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考	
				当該設備	上位系のノンファーム設備		
神奈川	66kV 20	千南線	66	適用		送144、送92	
神奈川	66kV 21	登戸線	66	適用		送144、送92	
神奈川	66kV 22	平台線	66	適用		送47	送46含む
神奈川	66kV 23	荏田線	66	適用		送47	送46含む
神奈川	66kV 24	鴨志田線	66	適用		送47	送46含む
神奈川	66kV 25	鴨志田線	66	適用		送47	送46含む
神奈川	66kV 26	市ヶ尾線	66	適用		送47	送46含む
神奈川	66kV 27	生田線	66	適用		送47	送46含む
神奈川	66kV 28	奈良線	66	適用		送47	送46含む
神奈川	66kV 29	川井線	66	適用		変18、送100	
神奈川	66kV 30	大和線	66	適用		変18、送100	
神奈川	66kV 31	横瀬線	66	適用		変18、送100	
神奈川	66kV 32	瀬谷線	66	適用		変18、送100	
神奈川	66kV 33	町田線	66	適用		変18、送100	
神奈川	66kV 34	大沼線	66				
神奈川	66kV 35	麻溝線	66				
神奈川	66kV 36	中津線	66				
神奈川	66kV 37	荻野線	66				
神奈川	66kV 38	愛川線	66				
神奈川	66kV 39	淵野辺線	66	適用		送144、送92	
神奈川	66kV 40	大野線	66	適用		送144、送92	
神奈川	66kV 41	八ツ沢線	66	適用		送144、送92	
神奈川	66kV 42	八ツ沢線	66	適用		送144、送92	
神奈川	66kV 43	宮ヶ瀬線	66	適用		送144、送92	
神奈川	66kV 44	川尻線	66	適用		送144、送92	
神奈川	66kV 45	久里浜線	66				
神奈川	66kV 46	岩戸線	66				
神奈川	66kV 47	大矢部線	66				
神奈川	66kV 48	若松町線	66				
神奈川	66kV 49	横須賀線	66				
神奈川	66kV 50	三崎線	66				
神奈川	66kV 51	三崎線	66				
神奈川	66kV 52	長坂線	66				

神奈川県

ノンファーム型接続対象設備 ～送電線～

送電線No	送電線名	電圧(kV)	ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考
				当該設備	上位系のノンファーム設備	
神奈川	66kV 53	大道線	66			
神奈川	66kV 54	貝山線	66			
神奈川	66kV 55	北鎌倉線	66			
神奈川	66kV 56	北鎌倉線	66			
神奈川	66kV 57	鎌倉線	66			
神奈川	66kV 58	中野町線	66			
神奈川	66kV 59	中野町線	66			
神奈川	66kV 60	送電線	66			
神奈川	66kV 61	本牧線	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 62	本牧線	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 63	本牧線	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 64	上永谷線	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 65	品濃線	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 66	吉田線	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 67	吉田線	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 68	和田線	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 69	戸岩線1.2L	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 70	戸岩線3.4L	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 71	戸岩線3.4L	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 72	送電線	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 73	片瀬線	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 74	片瀬線	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 75	大船線	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 76	大和線	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 77	大和線	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 78	市沢線	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 79	市沢線	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 80	鶴ヶ峰線	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 81	妙蓮寺線	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 82	戸六線	66			
神奈川	66kV 83	戸六線	66			
神奈川	66kV 84	六会引込線	66			
神奈川	66kV 85	香川線	66			

神奈川県

ノンファーム型接続対象設備 ～送電線～

送電線No	送電線名	電圧(kV)	ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考
				当該設備	上位系のノンファーム設備	
神奈川	66kV 86	香川線	66			
神奈川	66kV 87	送電線	66			
神奈川	66kV 88	藤沢南口線	66			
神奈川	66kV 89	大庭線	66			
神奈川	66kV 90	大庭線	66			
神奈川	66kV 91	送電線	66			
神奈川	66kV 92	茅ヶ崎線1.2L	66			
神奈川	66kV 93	茅ヶ崎線1.2L	66			
神奈川	66kV 94	湘南茅ヶ崎線	66			
神奈川	66kV 95	湘南茅ヶ崎線	66			
神奈川	66kV 96	送電線	66			
神奈川	66kV 97	馬入線	66			
神奈川	66kV 98	茅ヶ崎線3.4L	66			
神奈川	66kV 99	茅ヶ崎線3.4L	66			
神奈川	66kV 100	辻堂線	66			
神奈川	66kV 101	用田線3.4L	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 102	用田線3.4L	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 103	用田線3.4L	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 104	用田線3.4L	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 105	送電線	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 106	石川引込線	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 107	高倉線	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 108	綾瀬線	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 109	中綾線	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 110	用田線1.2L	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 111	用田線1.2L	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 112	遠藤線	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 113	遠藤線	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 114	遠藤線	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 115	御所見線	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 116	送電線	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 117	相模川線	66	適用	変18、送100	
神奈川	66kV 118	相模川線	66	適用	変18、送100	

神奈川県

ノンファーム型接続対象設備 ～送電線～

送電線No	送電線名	電圧(kV)	ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考
				当該設備	上位系のノンファーム設備	
神奈川 66kV 119	相模川線	66	適用		変18、送100	
神奈川 66kV 120	下沖線	66	適用		変18、送100	
神奈川 66kV 121	高座線	66	適用		変18、送100	
神奈川 66kV 122	海老名西線	66	適用		変18、送100	
神奈川 66kV 123	飯山線	66	適用		変18、送100	
神奈川 66kV 124	飯山線	66	適用		変18、送100	
神奈川 66kV 125	七沢線	66	適用		変18、送100	
神奈川 66kV 126	厚木線	66	適用		変18、送100	
神奈川 66kV 127	送電線	66	適用		変18、送100	
神奈川 66kV 128	飯山引込線	66	適用		変18、送100	
神奈川 66kV 129	厚木北線	66				
神奈川 66kV 130	厚木北線	66				
神奈川 66kV 131	厚木北線	66				
神奈川 66kV 132	岡田線	66				
神奈川 66kV 133	海老名線	66				
神奈川 66kV 134	依知線	66				
神奈川 66kV 135	湘南北線	66				
神奈川 66kV 136	湘南北線	66				
神奈川 66kV 137	湘南北線	66				
神奈川 66kV 138	送電線	66				
神奈川 66kV 139	善波線	66				
神奈川 66kV 140	善波線	66				
神奈川 66kV 141	送電線	66				
神奈川 66kV 142	湘南東線	66				
神奈川 66kV 143	渋田川線	66				
神奈川 66kV 144	平塚線	66				
神奈川 66kV 145	二宮線	66				
神奈川 66kV 146	二宮線	66				
神奈川 66kV 147	久所線	66				
神奈川 66kV 148	鶴巻線	66				
神奈川 66kV 149	宮地線	66				
神奈川 66kV 150	比々多線	66				
神奈川 66kV 151	大雄線	66				

神奈川県

ノンファーム型接続対象設備 ～送電線～

送電線No	送電線名	電圧(kV)	ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考
				当該設備	上位系のノンファーム設備	
神奈川	66kV 152	南足柄線	66			
神奈川	66kV 153	送電線	66			
神奈川	66kV 154	酒匂川線	66			
神奈川	66kV 155	酒匂川線	66			
神奈川	66kV 156	金子線	66			
神奈川	66kV 157	酒匂川線	66			
神奈川	66kV 158	酒匂川線	66			
神奈川	66kV 159	酒匂川線	66			
神奈川	66kV 160	送電線	66			
神奈川	66kV 161	送電線	66			
神奈川	66kV 162	送電線	66			
神奈川	66kV 163	送電線	66			
神奈川	66kV 164	送電線	66			
神奈川	66kV 165	西湘線	66			
神奈川	66kV 166	西湘線	66			
神奈川	66kV 167	西湘線	66			
神奈川	66kV 168	西湘線	66			
神奈川	66kV 169	中堀線	66			
神奈川	66kV 170	国府津線	66			
神奈川	66kV 171	南高田線	66			
神奈川	66kV 172	足柄線	66			
神奈川	66kV 173	足柄線	66			
神奈川	66kV 174	穴部線	66			
神奈川	66kV 175	真鶴線	66			
神奈川	66kV 176	箱根線	66			
神奈川	66kV 177	箱根線	66			
神奈川	66kV 178	送電線	66			
神奈川	66kV 179	送電線	66			

神奈川県

ノンファーム型接続対象設備 ～変電所～

変電所No	変電所名	電圧 (kV)		ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考	
		一次	二次		当該設備	上位系のノンファーム設備		
神奈川	154kV 1	東川崎	154	66	適用		送125、送126、送127、送129	
神奈川	154kV 2	塩浜	154	66				
神奈川	154kV 3	南川崎	275	154	適用		変18、送100、送105	
神奈川	154kV 4	川崎	154	66	適用		送144、送92	
神奈川	154kV 5	旭	154	66	適用		変18、送100	
神奈川	154kV 6	綱島	154	66	適用		送144、送92	
神奈川	154kV 7	南武	154	66	適用		送144、送92	
神奈川	154kV 8	港北	275	154	適用		送144、送92	
神奈川	154kV 9	西東京	275	154				
神奈川	154kV 10	橋本	154	66	適用		送144、送92	
神奈川	154kV 11	横浜大黒	154	66	適用		送144、送92、送93	
神奈川	154kV 12	関内	154	66	適用		変18、送100	
神奈川	154kV 13	横浜根岸	154	66	適用		変18、送100	
神奈川	154kV 14	南横浜	154	66	適用		変18、送100	
神奈川	154kV 15	横浜	154	66	適用		変18、送100	
神奈川	154kV 16	戸塚1,2	154	66	適用		変18、送100	
神奈川	154kV 17	京浜	275	154	適用		変18、送100	
神奈川	154kV 18	藤沢	154	66				
神奈川	154kV 19	西厚木	154	66				
神奈川	154kV 20	湘南	154	66				
神奈川	154kV 21	新秦野	500	154				
神奈川	154kV 22	西相模	154	66				
神奈川	154kV 23	戸塚3,4,5	154	66	適用		変18、送100	
神奈川	154kV 24	川崎22	154	66	適用		送144、送92	
神奈川	66kV 1	東川崎	154	66	適用		送125、送126、送127、送129	
神奈川	66kV 2	塩浜	154	66				
神奈川	66kV 3	川崎	154	66	適用		送144、送92	
神奈川	66kV 4	旭	154	66	適用		変18、送100	
神奈川	66kV 5	綱島	154	66	適用		送144、送92	
神奈川	66kV 6	南武	154	66	適用		送144、送92	
神奈川	66kV 7	荻田	275	66	適用		送47	送46含む
神奈川	66kV 8	西横浜	275	66	適用		変18、送100	

神奈川県

ノンファーム型接続対象設備 ～変電所～

変電所No	変電所名	電圧(kV)		ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考
		一次	二次		当該設備	上位系のノンファーム設備	
神奈川	66kV 9	北相模	275	66			
神奈川	66kV 10	橋本	154	66	適用		送144、送92
神奈川	66kV 11	南横須賀	275	66			
神奈川	66kV 12	逗子	275	66			
神奈川	66kV 13	戸塚1,2	154	66	適用		変18、送100
神奈川	66kV 14	藤沢	154	66			
神奈川	66kV 15	中相模	275	66	適用		変18、送100
神奈川	66kV 16	西厚木	154	66			
神奈川	66kV 17	湘南	154	66			
神奈川	66kV 18	西相模	154	66			
神奈川	66kV 19	戸塚3,4,5	154	66	適用		変18、送100
神奈川	66kV 20	橋本2,4	154	66	適用		送144、送92
神奈川	22kV 1	多摩川	154	22	適用		送144、送92
神奈川	22kV 1	多摩川	66	22	適用		送144、送92
神奈川	22kV 2	塩浜	154	22			
神奈川	22kV 3	東方	154	22	適用		変18、送100
神奈川	22kV 4	川崎	154	22	適用		送144、送92
神奈川	22kV 5	子安	66	22	適用		変18、送100
神奈川	22kV 6	生麦	154	22	適用		変18、送100
神奈川	22kV 7	末広	66	22	適用		送144、送92、送93
神奈川	22kV 8	稲荷	66	22			
神奈川	22kV 9	横浜	154	22	適用		変18、送100
神奈川	22kV 10	関内	154	22	適用		変18、送100
神奈川	22kV 11	小港	66	22	適用		変18、送100
神奈川	22kV 12	富岡	66	22	適用		変18、送100
神奈川	22kV 13	六会	66	22			
神奈川	22kV 14	湘南	154	22			
神奈川	22kV 14	湘南	66	22			
神奈川	22kV 15	茅ヶ崎	66	22			
神奈川	22kV 16	多古	66	22			
神奈川	22kV 17	港が丘	66	22			
神奈川	22kV 18	岩戸	66	22			

神奈川県

ノンファーム型接続対象設備 ～変電所～

変電所No			変電所名	電圧(kV)		ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考
				一次	二次		当該設備	上位系のノンファーム設備	
神奈川	22kV	19	三枚橋	66	22				

神奈川県

ノンファーム型接続対象設備 ～配電用変電所～

変電所No	変電所名	電圧(kV)		ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考	
		一次	二次		当該設備	上位系のノンファーム設備		
神奈川	1	中原	66	6.6以下	適用		送144、送92	
神奈川	2	下野毛	66	6.6以下	適用		送144、送92	
神奈川	3	多摩川	66	6.6以下	適用		送144、送92	
神奈川	4	溝ノ口	66	6.6以下	適用		送144、送92	
神奈川	5	久地	154	6.6以下	適用		送144、送92	
神奈川	6	梶ヶ谷	66	6.6以下	適用		送144、送92	
神奈川	7	土橋	66	6.6以下	適用		送144、送92	
神奈川	8	登戸	66	6.6以下	適用		送144、送92	
神奈川	9	中野島	66	6.6以下	適用		送144、送92	
神奈川	10	水沢	154	6.6以下				
神奈川	11	生田	66	6.6以下	適用		送47	送46含む
神奈川	12	百合ヶ丘	154	6.6以下				
神奈川	13	黒川	154	6.6以下				
神奈川	14	東橋本	66	6.6以下	適用		送144、送92	
神奈川	15	橋本	66	6.6以下	適用		送144、送92	
神奈川	16	川尻	66	6.6以下	適用		送144、送92	
神奈川	17	津久井	66	6.6以下	適用		送144、送92	
神奈川	18	藤野	66	6.6以下	適用		送144、送92	
神奈川	19	御幸	66	6.6以下	適用		送144、送92	
神奈川	20	鹿島田	66	6.6以下	適用		送144、送92	
神奈川	21	北の原	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	22	加瀬	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	23	日吉	66	6.6以下	適用		送144、送92	
神奈川	24	綱島	66	6.6以下	適用		送144、送92	
神奈川	25	井田	66	6.6以下	適用		送144、送92	
神奈川	26	高田	154	6.6以下				
神奈川	27	東山田	154	6.6以下				
神奈川	28	有馬	154	6.6以下				
神奈川	29	センター北	154	6.6以下				
神奈川	30	あざみ野	66	6.6以下	適用		送47	送46含む
神奈川	31	市ヶ尾	66	6.6以下	適用		送47	送46含む
神奈川	32	恩田	154	6.6以下	適用		送144、送92	

神奈川県

ノンファーム型接続対象設備 ～配電用変電所～

変電所No	変電所名	電圧(kV)		ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考	
		一次	二次		当該設備	上位系のノンファーム設備		
神奈川	33	鴨志田	66	6.6以下	適用		送47	送46含む
神奈川	34	古淵	154	6.6以下	適用		送144、送92	
神奈川	35	大沼	66	6.6以下				
神奈川	36	大野	66	6.6以下				
神奈川	37	緑が丘	66	6.6以下				
神奈川	38	相模原	154	6.6以下	適用		送144、送92	
神奈川	39	北相模	66	6.6以下				
神奈川	40	清新	66	6.6以下	適用		送144、送92	
神奈川	41	田名	66	6.6以下	適用		送144、送92	
神奈川	42	根小屋	154	6.6以下				
神奈川	43	浮島	66	6.6以下	適用		送125、送126、送127、送129	
神奈川	44	東扇島	154	6.6以下	適用		送125、送126、送127、送129	
神奈川	45	塩浜	66	6.6以下				
神奈川	46	大師	66	6.6以下	適用		送125、送126、送127、送129	
神奈川	47	桜橋	66	6.6以下				
神奈川	48	中島	66	6.6以下	適用		送144、送92	
神奈川	49	稲荷	66	6.6以下				
神奈川	50	宮本	66	6.6以下	適用		送144、送92	
神奈川	51	渡田	66	6.6以下	適用		送144、送92	
神奈川	52	日進町	66	6.6以下	適用		送144、送92	
神奈川	53	川崎	66	6.6以下	適用		送144、送92	
神奈川	54	末広町	66	6.6以下	適用		送144、送92、送93	
神奈川	55	栄町	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	56	鶴見	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	57	末吉	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	58	北寺尾	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	59	菊名	66	6.6以下	適用		送144、送92	
神奈川	60	新羽	154	6.6以下	適用		送144、送92	
神奈川	61	岸根	154	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	62	鳥山	154	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	63	東方	154	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	64	平台	66	6.6以下	適用		送47	送46含む

神奈川県

ノンファーム型接続対象設備 ～配電用変電所～

変電所No	変電所名	電圧(kV)		ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考
		一次	二次		当該設備	上位系のノンファーム設備	
神奈川 65	佐江戸	66	6.6以下	適用		送47	送46含む
神奈川 66	中山	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川 67	西横浜	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川 68	瀬谷	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川 69	林間	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川 70	相模大野	66	6.6以下				
神奈川 71	座間	66	6.6以下				
神奈川 72	相模台	66	6.6以下				
神奈川 73	中津	66	6.6以下				
神奈川 74	愛川	66	6.6以下				
神奈川 75	大黒埠頭	66	6.6以下	適用		送144、送92、送93	
神奈川 76	恵比須町	66	6.6以下	適用		送144、送92、送93	
神奈川 77	生麦	154	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川 78	神奈川	22	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川 79	子安	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川 80	東神奈川	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川 81	青木町	66	6.6以下	適用		送144、送92、送93	
神奈川 82	みなと未来	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川 83	桜木町	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川 84	北幸	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川 85	横浜	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川 86	星川	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川 87	三ツ沢	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川 88	白根	154	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川 89	市沢	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川 90	川井	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川 91	鶴ヶ峰	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川 92	さちが丘	154	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川 93	二ッ橋	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川 94	深見	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川 95	大和	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川 96	西鶴間	66	6.6以下	適用		変18、送100	

神奈川県

ノンファーム型接続対象設備 ～配電用変電所～

変電所No	変電所名	電圧(kV)		ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考	
		一次	二次		当該設備	上位系のノンファーム設備		
神奈川	97	ひばりヶ丘	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	98	大塚	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	99	大谷	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	100	海老名	66	6.6以下				
神奈川	101	三田	66	6.6以下				
神奈川	102	飯山	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	103	仲通	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	104	住吉町	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	105	山下町	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	106	本牧	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	107	小港	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	108	南本牧1号	22	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	109	保土ヶ谷	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	110	伊勢佐木町	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	111	長者町	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	112	山手	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	113	南吉田	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	114	磯子	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	115	境木	66	6.6以下	適用		送144、送92	
神奈川	116	井土ヶ谷	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	117	弘明寺	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	118	上大岡	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	119	品濃	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	120	上永谷	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	121	東戸塚	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	122	矢部	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	123	中和田	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	124	上和田	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	125	長後	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	126	綾瀬台	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	127	比留川	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	128	高座	66	6.6以下	適用		変18、送100	

神奈川県

ノンファーム型接続対象設備 ～配電用変電所～

変電所No	変電所名	電圧(kV)		ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考	
		一次	二次		当該設備	上位系のノンファーム設備		
神奈川	129	中町	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	130	岡田	66	6.6以下				
神奈川	131	厚木	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	132	長谷	66	6.6以下				
神奈川	133	下沖	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	134	伊勢原	66	6.6以下				
神奈川	135	比々多	66	6.6以下				
神奈川	136	秦野	66	6.6以下				
神奈川	137	堀西	66	6.6以下				
神奈川	138	丹沢湖	66	6.6以下				
神奈川	139	杉田	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	140	笹下	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	141	富岡	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	142	幸浦	154	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	143	能見台	66	6.6以下				
神奈川	144	港南台	154	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	145	中野町	66	6.6以下				
神奈川	146	舞岡	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	147	笠間町	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	148	戸塚	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	149	六会	66	6.6以下				
神奈川	150	亀井野	66	6.6以下				
神奈川	151	石川	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	152	大庭	66	6.6以下				
神奈川	153	御所見	66	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	154	田村	66	6.6以下				
神奈川	155	湘南	66	6.6以下				
神奈川	156	宮地	66	6.6以下				
神奈川	157	堀川	66	6.6以下				
神奈川	158	峰	66	6.6以下				
神奈川	159	福浦	154	6.6以下	適用		変18、送100	
神奈川	160	金沢	66	6.6以下				

神奈川県

ノンファーム型接続対象設備 ～配電用変電所～

変電所No	変電所名	電圧(kV)		ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考
		一次	二次		当該設備	上位系のノンファーム設備	
神奈川	161	貝山	66	6.6以下			
神奈川	162	六浦	66	6.6以下			
神奈川	163	大船	66	6.6以下	適用		変18、送100
神奈川	164	若宮	66	6.6以下			
神奈川	165	鎌倉	66	6.6以下			
神奈川	166	鶴沼	66	6.6以下			
神奈川	167	片瀬	66	6.6以下			
神奈川	168	城藤沢	66	6.6以下			
神奈川	169	引地川	66	6.6以下			
神奈川	170	辻堂	66	6.6以下			
神奈川	171	茅ヶ崎	66	6.6以下			
神奈川	172	梅田	66	6.6以下			
神奈川	173	寒川	66	6.6以下			
神奈川	174	馬入	66	6.6以下			
神奈川	175	白鷺	66	6.6以下			
神奈川	176	宝町	66	6.6以下			
神奈川	177	平塚	66	6.6以下			
神奈川	178	根坂間	66	6.6以下			
神奈川	179	大磯	66	6.6以下			
神奈川	180	中井	66	6.6以下			
神奈川	181	金子	66	6.6以下			
神奈川	182	竹松	66	6.6以下			
神奈川	183	内山	66	6.6以下			
神奈川	184	桜山	66	6.6以下			
神奈川	185	横須賀	66	6.6以下			
神奈川	186	若松町	66	6.6以下			
神奈川	187	平成町	66	6.6以下			
神奈川	188	馬堀	66	6.6以下			
神奈川	189	久里浜	66	6.6以下			
神奈川	190	衣笠	66	6.6以下			
神奈川	191	岩戸	66	6.6以下			
神奈川	192	神明	66	6.6以下			

神奈川県

ノンファーム型接続対象設備 ～配電用変電所～

変電所No	変電所名	電圧(kV)		ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考
		一次	二次		当該設備	上位系のノンファーム設備	
神奈川	193	木古庭	66	6.6以下			
神奈川	194	武山	66	6.6以下			
神奈川	195	三浦	66	6.6以下			
神奈川	196	三崎	66	6.6以下			
神奈川	197	国府津	66	6.6以下			
神奈川	198	中堀	66	6.6以下			
神奈川	199	塚原	66	6.6以下			
神奈川	200	足柄	66	6.6以下			
神奈川	201	多古	66	6.6以下			
神奈川	202	新玉	66	6.6以下			
神奈川	203	早川	66	6.6以下			
神奈川	204	三枚橋	66	6.6以下			
神奈川	205	仙石	66	6.6以下			
神奈川	206	強羅	66	6.6以下			
神奈川	207	箱根	66	6.6以下			
神奈川	208	湯河原	66	6.6以下			