



静岡県(富士川以東) 系統連系空容量マッピング ～154kVの電力系統～

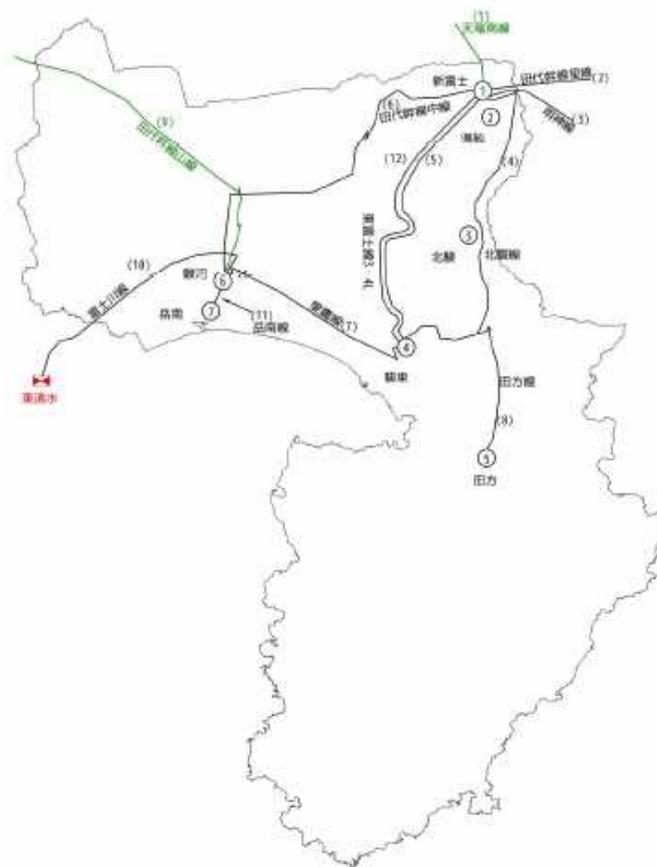

資料作成日 2021年9月1日
転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社

静岡県(富士川以東) 系統連系空容量マッピング ～66kVの電力系統～

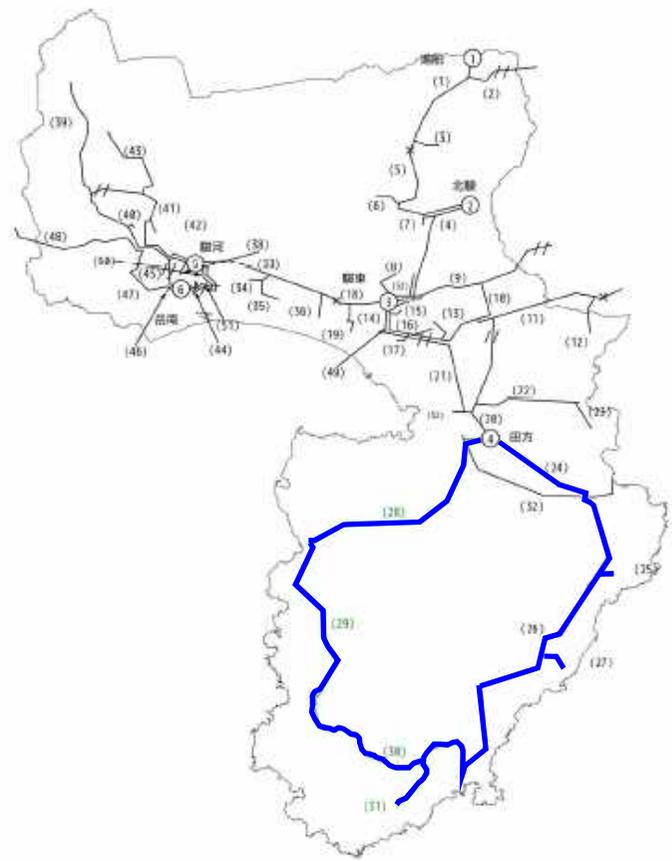

資料作成日 2021年9月1日
転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社

静岡県(富士川以東)

ノンファーム型接続対象設備 ～送電線～

送電線No	送電線名	電圧(kV)	ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考
				当該設備	上位系のノンファーム設備	
静岡(富士川以東) 154kV 1	天竜南線	154				
静岡(富士川以東) 154kV 2	田代幹線里線	154				
静岡(富士川以東) 154kV 3	明神線	154				
静岡(富士川以東) 154kV 4	北駿線	154				
静岡(富士川以東) 154kV 5	東富士線1・2L	154				
静岡(富士川以東) 154kV 6	田代幹線中線	154				
静岡(富士川以東) 154kV 7	愛鷹線	154				
静岡(富士川以東) 154kV 8	田方線	154				
静岡(富士川以東) 154kV 9	田代幹線山線	154				
静岡(富士川以東) 154kV 10	富士川線	154				
静岡(富士川以東) 154kV 11	岳南線	154				
静岡(富士川以東) 154kV 12	東富士線3・4L	154				
静岡(富士川以東) 66kV 1	原里線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 2	送電線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 3	南御殿場線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 4	深良線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 5	富士岡線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 6	須山線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 7	岩波線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 8	箱根線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 9	送電線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 10	桑原線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 11	真鶴線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 12	熱海線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 13	三島線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 14	沼津線(1,2L)	66				
静岡(富士川以東) 66kV 15	送電線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 16	広小路線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 17	送電線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 18	根方線(駿東側)	66				
静岡(富士川以東) 66kV 19	間門線	66				

静岡県(富士川以東)

ノンファーム型接続対象設備 ～送電線～

送電線No	送電線名	電圧(kV)	ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考
				当該設備	上位系のノンファーム設備	
静岡(富士川以東) 66kV 20	北伊豆線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 21	大仁線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 22	網代線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 23	宇佐美線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 24	東伊豆線	66	適用		送静岡(富士川以東)66kV28	
静岡(富士川以東) 66kV 25	八幡野線	66	適用		送静岡(富士川以東)66kV28	
静岡(富士川以東) 66kV 26	下田線	66	適用		送静岡(富士川以東)66kV28	
静岡(富士川以東) 66kV 27	稲取線	66	適用		送静岡(富士川以東)66kV28	
静岡(富士川以東) 66kV 28	松崎線(北側)	66	適用	対象		
静岡(富士川以東) 66kV 29	松崎線(南側)	66	適用		送静岡(富士川以東)66kV28	
静岡(富士川以東) 66kV 30	南伊豆線	66	適用		送静岡(富士川以東)66kV28	
静岡(富士川以東) 66kV 31	下賀茂線	66	適用		送静岡(富士川以東)66kV28	
静岡(富士川以東) 66kV 32	伊東線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 33	根方線(駿河側)	66				
静岡(富士川以東) 66kV 34	須津線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 35	送電線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 36	原線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 37	鈴川線(駿河側)(1,2L)	66				
静岡(富士川以東) 66kV 38	吉原線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 39	中里線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 40	送電線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 41	内野線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 42	大淵線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 43	山宮線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 44	鈴川線(岳南側)(1,2L)	66				
静岡(富士川以東) 66kV 45	駿富線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 46	宮島線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 47	入山瀬線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 48	樽坪線	66				
静岡(富士川以東) 66kV 49	沼津線(3,4L)	66				
静岡(富士川以東) 66kV 50	鈴川線(駿河側)(3,4L)	66				

静岡県(富士川以東)

ノンファーム型接続対象設備 ～送電線～

送電線No	送電線名	電圧(kV)	ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考
				当該設備	上位系のノンファーム設備	
静岡(富士川以東) 66kV 51	鈴川線(岳南側)(3,4L)	66				
静岡(富士川以東) 66kV 52	長泉線	66				

静岡県(富士川以東)

ノンファーム型接続対象設備 ～変電所～

変電所No	変電所名	電圧(kV)		ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考
		一次	二次		当該設備	上位系のノンファーム設備	
静岡(富士川以東) 154kV	1 新富士	500	154				
静岡(富士川以東) 154kV	2 湯船	154	66				
静岡(富士川以東) 154kV	3 北駿	154	66				
静岡(富士川以東) 154kV	4 駿東	154	66				
静岡(富士川以東) 154kV	5 田方	154	66				
静岡(富士川以東) 154kV	6 駿河	154	66				
静岡(富士川以東) 154kV	7 岳南	154	66				
静岡(富士川以東) 66kV	1 湯船	154	66				
静岡(富士川以東) 66kV	2 北駿	154	66				
静岡(富士川以東) 66kV	3 駿東	154	66				
静岡(富士川以東) 66kV	4 田方	154	66				
静岡(富士川以東) 66kV	5 駿河	154	66				
静岡(富士川以東) 66kV	6 岳南	154	66				

静岡県(富士川以東)

ノンファーム型接続対象設備 ～配電用変電所～

変電所No	変電所名	電圧(kV)		ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考
		一次	二次		当該設備	上位系のノンファーム設備	
静岡(富士川以東) 1	菅沼	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 2	北郷	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 3	須走	154	6.6以下				
静岡(富士川以東) 4	御殿場	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 5	南御殿場	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 6	深良	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 7	原里	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 8	須山	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 9	岩波	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 10	裾野	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 11	中土狩	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 12	堰原	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 13	三島	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 14	函南	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 15	広小路	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 16	松本	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 17	堂庭	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 18	沼津	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 19	香貫	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 20	城内	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 21	岡宮	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 22	高島	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 23	間門	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 24	原	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 25	熱海	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 26	初川	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 27	網代	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 28	韭山	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 29	大仁	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 30	修善寺	66	6.6以下	適用		送静岡(富士川以東)66kV28	

静岡県(富士川以東)

ノンファーム型接続対象設備 ～配電用変電所～

変電所No	変電所名	電圧(kV)		ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考
		一次	二次		当該設備	上位系のノンファーム設備	
静岡(富士川以東) 31	長岡	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 32	伊豆戸田	66	6.6以下	適用		送静岡(富士川以東)66kV28	
静岡(富士川以東) 33	宇佐美	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 34	伊東	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 35	八代田	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 36	大室	66	6.6以下	適用		送静岡(富士川以東)66kV28	
静岡(富士川以東) 37	八幡野	66	6.6以下	適用		送静岡(富士川以東)66kV28	
静岡(富士川以東) 38	梅木	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 39	市山	66	6.6以下	適用		送静岡(富士川以東)66kV28	
静岡(富士川以東) 40	土肥	66	6.6以下	適用		送静岡(富士川以東)66kV28	
静岡(富士川以東) 41	熱川	66	6.6以下	適用		送静岡(富士川以東)66kV28	
静岡(富士川以東) 42	白田	66	6.6以下	適用		送静岡(富士川以東)66kV28	
静岡(富士川以東) 43	稲取	66	6.6以下	適用		送静岡(富士川以東)66kV28	
静岡(富士川以東) 44	河津	66	6.6以下	適用		送静岡(富士川以東)66kV28	
静岡(富士川以東) 45	下田	66	6.6以下	適用		送静岡(富士川以東)66kV28	
静岡(富士川以東) 46	安良里	66	6.6以下	適用		送静岡(富士川以東)66kV28	
静岡(富士川以東) 47	松崎	66	6.6以下	適用		送静岡(富士川以東)66kV28	
静岡(富士川以東) 48	下賀茂	66	6.6以下	適用		送静岡(富士川以東)66kV28	
静岡(富士川以東) 49	滝川	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 50	須津	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 51	吉原	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 52	今泉	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 53	津田	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 54	豎堀	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 55	松岡	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 56	富士	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 57	宮島	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 58	山宮	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 59	大淵	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 60	富士根	66	6.6以下				

静岡県(富士川以東)

ノンファーム型接続対象設備 ～配電用変電所～

変電所No	変電所名	電圧(kV)		ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考
		一次	二次		当該設備	上位系のノンファーム設備	
静岡(富士川以東) 61	厚原	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 62	入山瀬	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 63	内野	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 64	三軒家	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 65	北原	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 66	富士宮	66	6.6以下				
静岡(富士川以東) 67	新富士(局配)	66	6.6以下				